

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLLMANUAL

Denna protokollmanual medföljer spelet Keep It Contained och
är nödvändig för korrekt användning.

KRITISKA BIOLOGISKA SÄKERHETSPROTOKOLL

Denna guide kommer att vara din enda informationskälla för att hålla okända livsformer under kontroll när de försöker korsa karantänlinjen.

Du är operatören; de tillämpliga protokollen för varje situation du kan stöta på finns här.

ALLMÄN INFORMATION OM MODULER

Modulerna är placerade högst upp på kontrollpanelen. De huvudsakliga uppgifterna du måste lösa för att hålla organismerna under kontroll är modulerna.

Modulerna du stöter på kan variera på varje nivå och är i allmänhet slumpmässiga.

Detaljerad information om modulerna finns på sidorna 4-9.

ALLMÄN INFORMATION OM MILJÖN


Detaljerna du ser i din omgivning kan påverka lösningen av modulerna eller göra dem svårare att lösa.

Detaljerad information om miljön finns på sidorna 10-13.

Det rekommenderas att läsa den i förväg för att vara förberedd.

Instruktioner för kabelanslutningar

- Modulen innehåller fyra kablar och fyra ingångsplatser.
- Varje ingångsplats är märkt med en symbol.
- Symbolerna är ordnade från vänster till höger och måste beskrivas i denna ordning.
- Kolumnerna nedan visar symbolernas prioritetsordning.
- Om den beskrivna symbolen står högst upp i någon kolumn ska den kopplas till kabeln med den färg som anges i den kolumnen. Om någon kabel redan är ansluten till en symbol ska den kolumnen ignoreras.

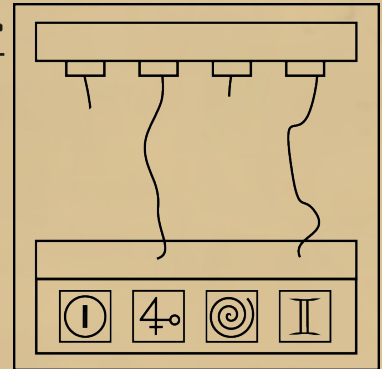

Grön

Gul


Blå

Röd

Ⓢ	☉	♀°	☉
♀°	☉	Ⓢ	♀°
Ⓢ	☉	☉	☉
☉	♀°	☉	♀°
☉	☉	☉	☉
☉	☉	☉	☉
☉	☉	☉	☉
☉	☉	☉	☉
☉	☉	☉	☉

Instruktioner för gasutsläpp

- Modulen innehåller tre färgade gasbehållare, var och en styrd av en strömbrytare.
- Skärmen uppe till vänster visar blodets färg. Den uppe till höger visar renhetsnivån.
- För att välja vilka gaser som ska släppas ut måste strömbrytarna under varje gasbehållare sänkas.
- Tryck på den röda knappen för att släppa ut de valda gaserna.
- Läs reglerna i ordning och utför den första giltiga instruktionen.

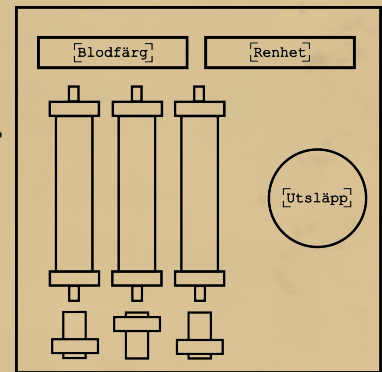


1. Om blodfärgen är grön och renhetsnivån är medel, släpp ut den vänstra och den mittersta gasen.
2. Om kontrollpanelen drivs av mer än två strömförsörjningar och renhetsnivån är ren, släpp ut alla gaser.
3. Om blodfärgen är röd och minst tre RAD-indikatorer lyser, släpp inte ut någon gas.
4. Om det bara finns en strömförsörjning på panelen och inga BIO-indikatorer lyser, släpp endast ut den mittersta gasen.
5. Om blodfärgen är gul eller renhetsnivån är låg, släpp ut den vänstra och den högra gasen.
6. Om renhetsnivån är noll och endast två RAD-indikatorer lyser, släpp endast ut den vänstra gasen.
7. Om blodfärgen är blå och renhetsnivån är hög, släpp ut den mittersta och den högra gasen.
8. Om inget av ovanstående villkor gäller, släpp endast ut den högra gasen.

Instruktioner för anomalier


1. Titta på symbolen som visas på skärmen och följ instruktionerna i Steg 1.

2. Använd informationen du har samlat in och följ instruktionerna i Steg 2 för att avgöra vilken anomali det är.

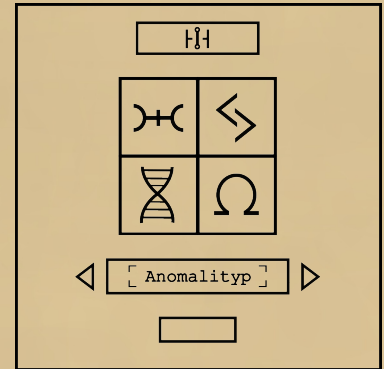

Steg 1:

- Symbolen på skärmen representerar den kolumn den tillhör.
- Av de fyra symboler som visas för teknikern, tryck på knappen med symbolen som inte hör till den kolumnen.
- Upprepa denna process så många gånger som behövs och fortsätt sedan till Steg 2.

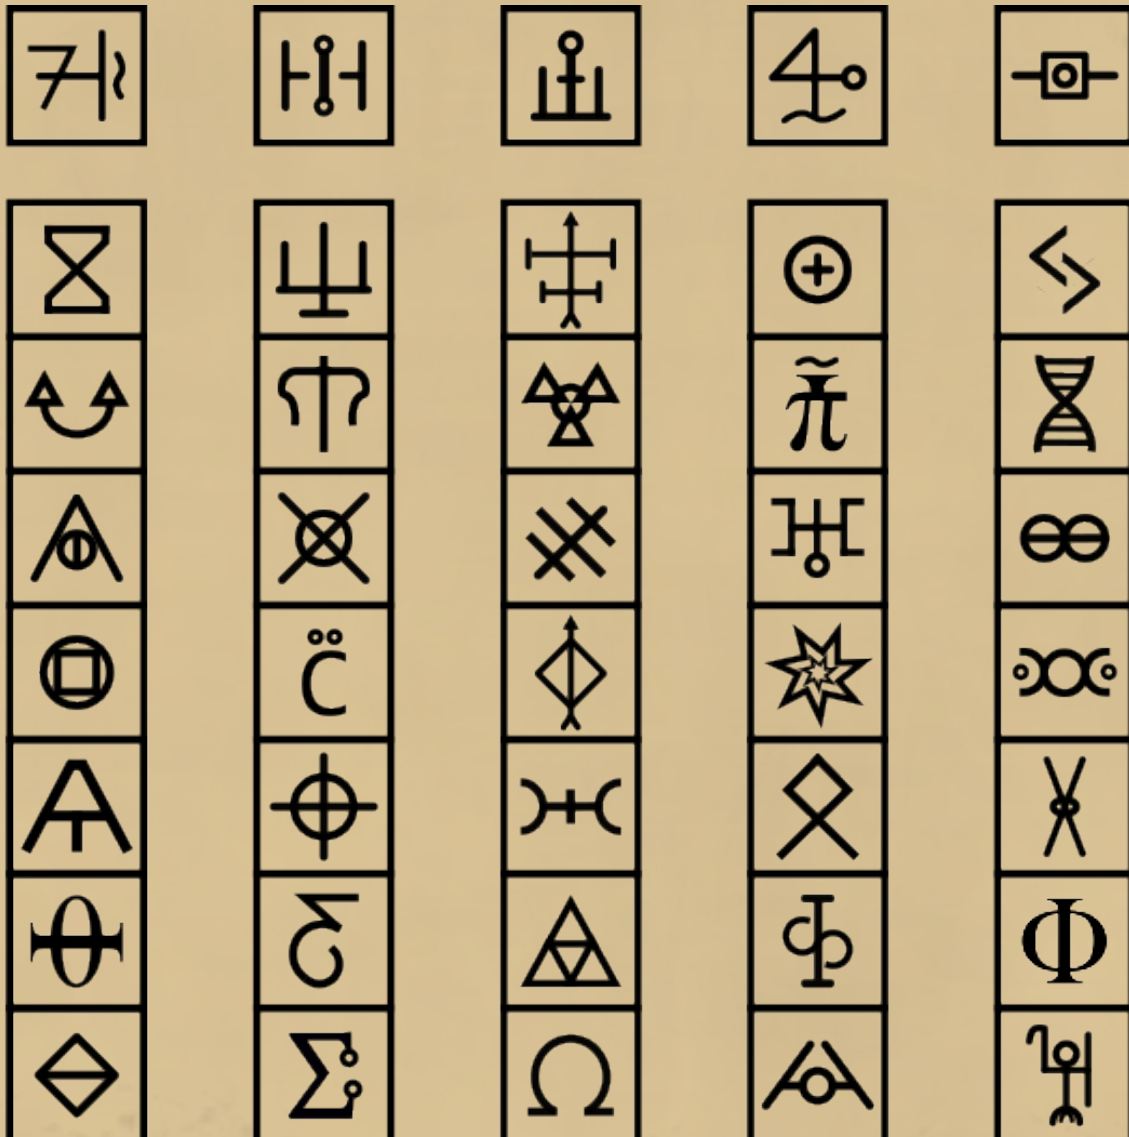

Steg 2:


- Identifiera anomalien baserat på gruppen som innehåller alla tre tryckta symboler, skriv sedan in den på modulens display och bekräfta.

Anomalietyper

Leach



Mycrotide

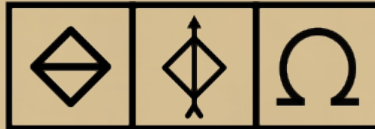

Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm

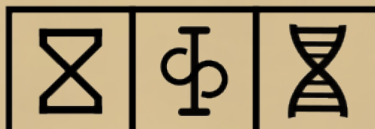

Stink



Glitch



Time




Unknown




Instruktioner för kraftfält


- Följ instruktionerna nedan beroende på kabelns färg.
- Om det inte finns någon kabel att klippa, klipp den nedersta kabeln.

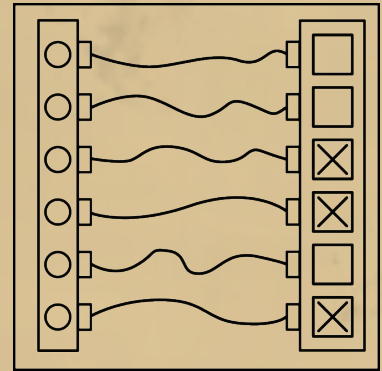


Röd kabel:

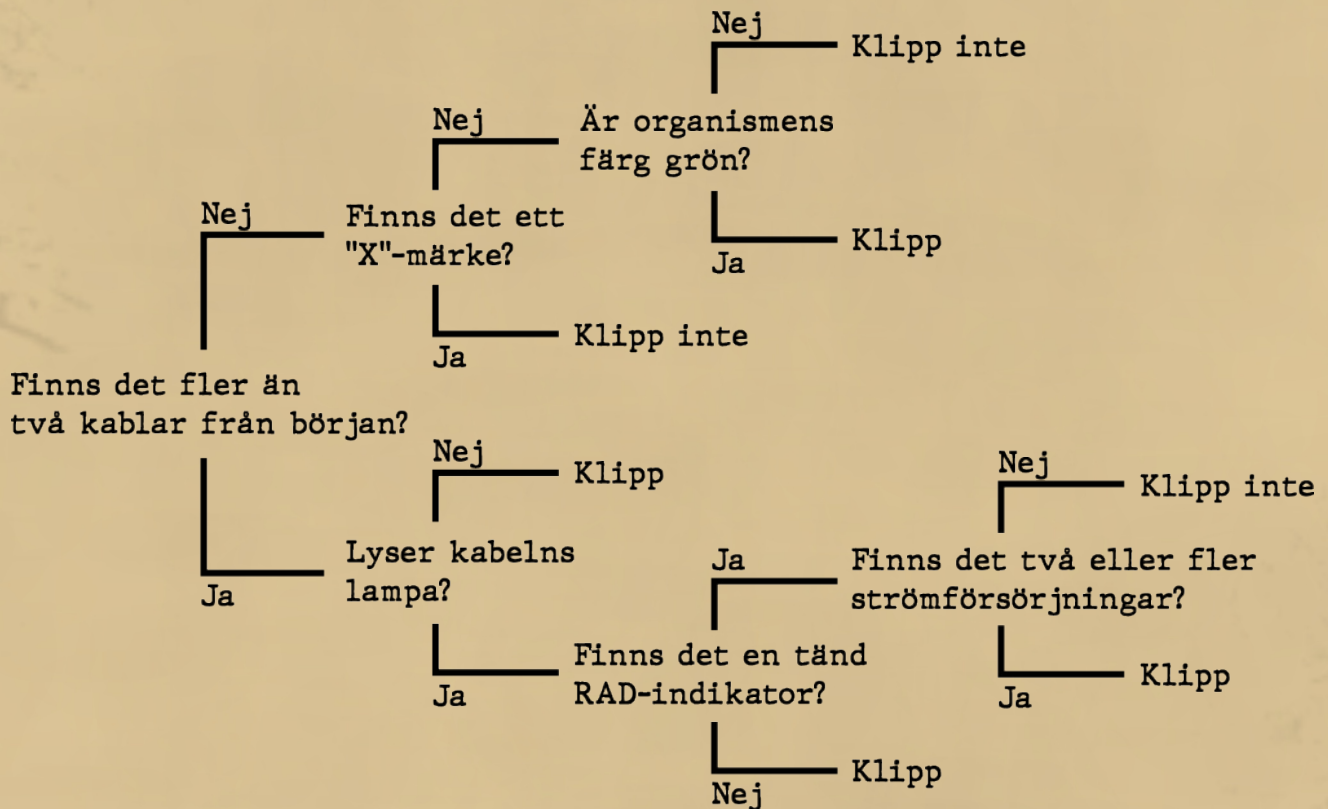

Blå kabel:

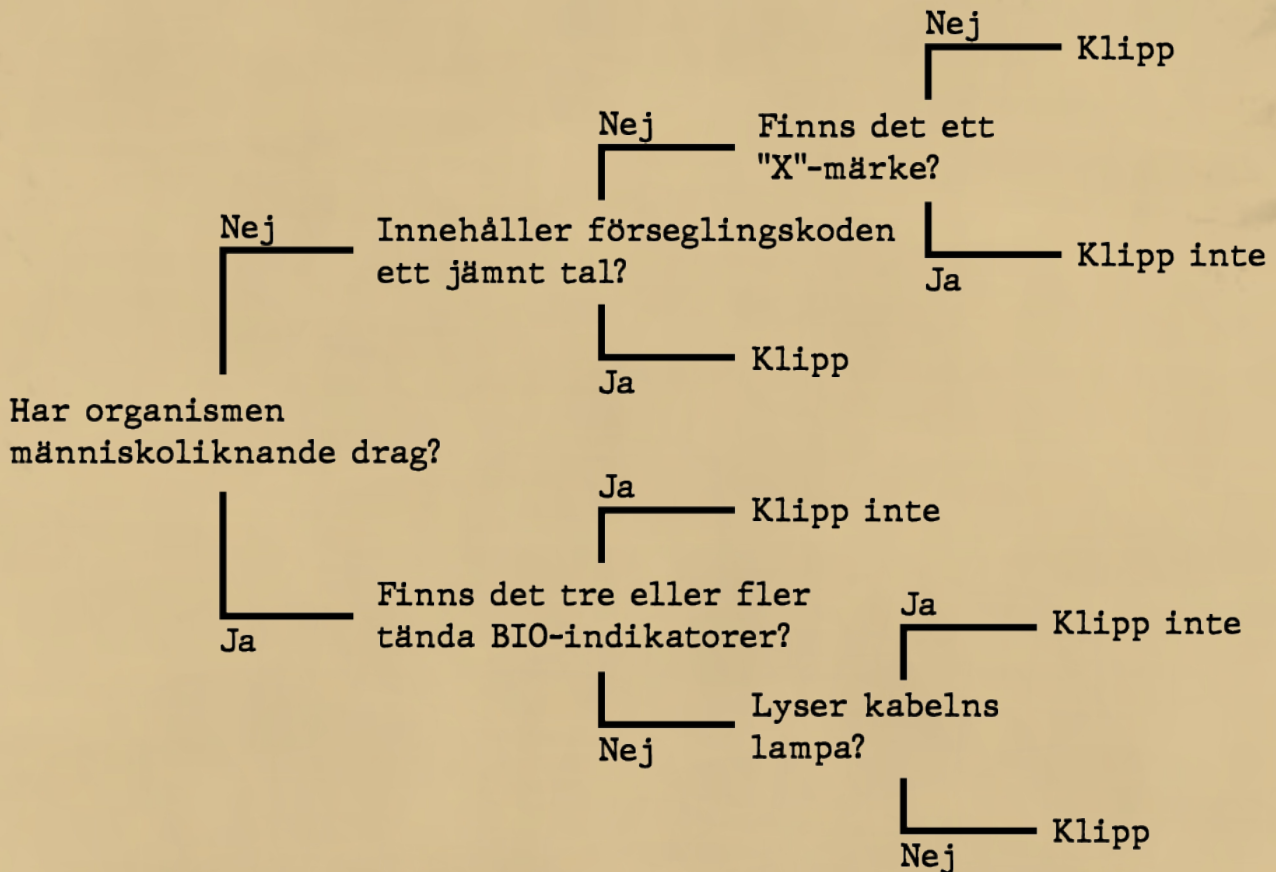


Gul kabel:

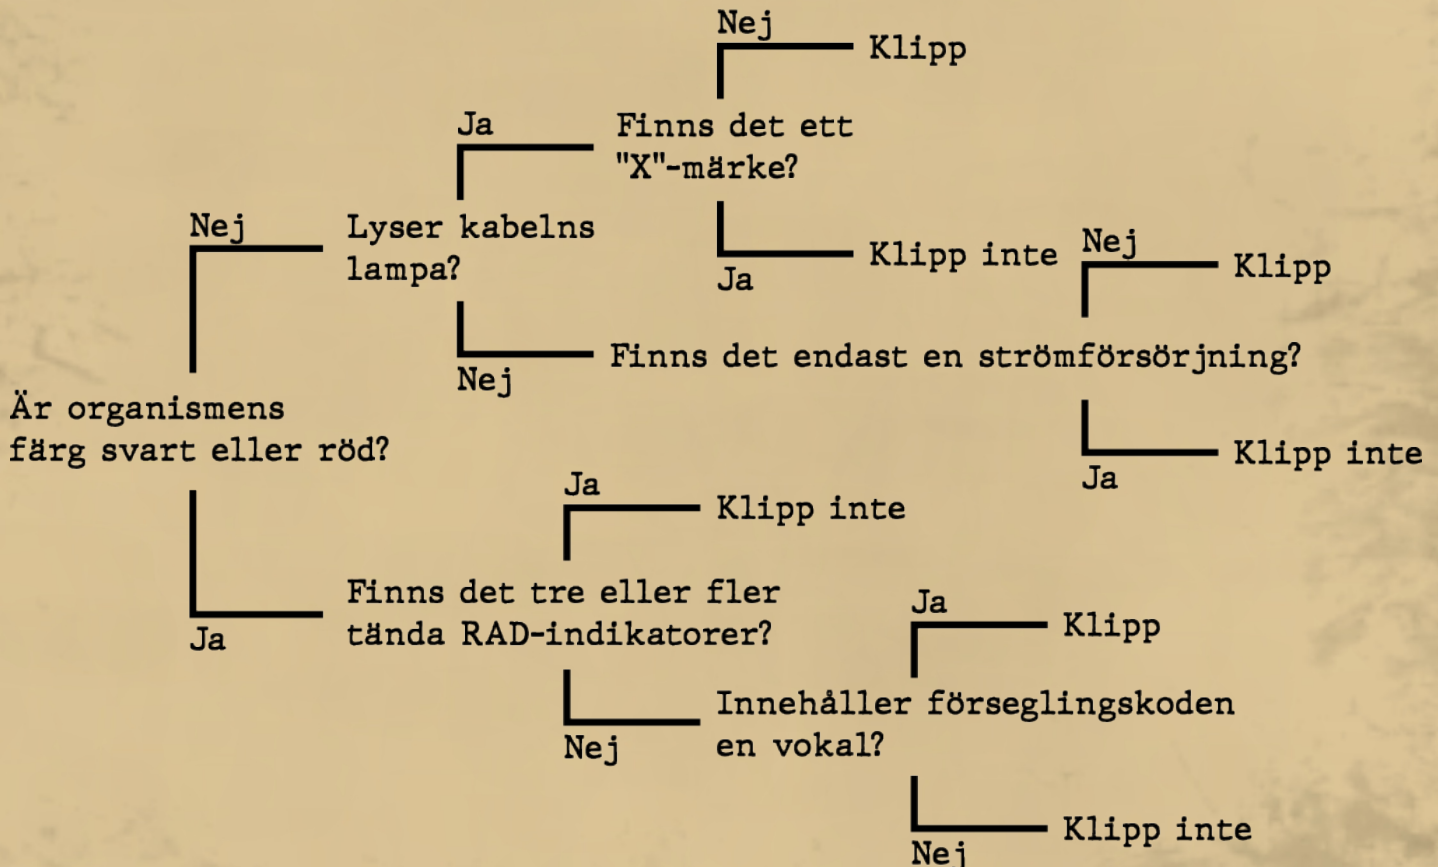

Instruktioner om förhållanden


- Använd informationen från tryck- och temperaturindikatorerna på modulen för att flytta reglagen till rätt positioner.
- Om ett reglage når längst upp eller längst ner, fortsätt räkna från motsatt sida.
- Flytta varje reglage försiktigt, eftersom trycket och temperaturen kommer att förändras och det får inte släppas i fel position.

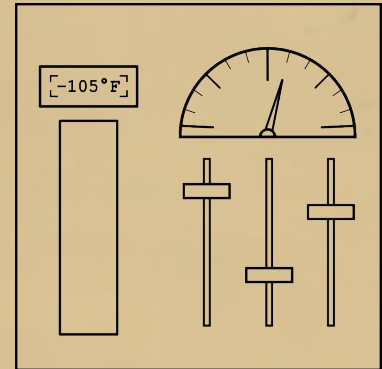

	Om temperaturen är mellan 150°F och 75°F	Om temperaturen är mellan 75°F och 0°F	Om temperaturen är mellan 0°F och -75°F	Om temperaturen är mellan -75°F och -150°F
Om trycket är mellan 0 och 45 PSI	Justera den 2:a reglaget med +4 positioner.	Justera den 1:a reglaget med -3 positioner.	Justera den 3:e reglaget med +7 positioner.	Justera den 2:a reglaget med -9 positioner.
Om trycket är mellan 45 och 90 PSI	Justera den 1:a reglaget med +1 position.	Justera den 3:e reglaget med -5 positioner.	Justera den 2:a reglaget med +8 positioner.	Justera den 1:a reglaget med +6 positioner.
Om trycket är mellan 90 och 135 PSI	Justera den 3:e reglaget med -2 positioner.	Justera den 2:a reglaget med -1 position.	Justera den 1:a reglaget med -7 positioner.	Justera den 3:e reglaget med +9 positioner.
Om trycket är mellan 135 och 180 PSI	Justera den 2:a reglaget med +2 positioner.	Justera den 1:a reglaget med -9 positioner.	Justera den 3:e reglaget med +3 positioner.	Justera den 2:a reglaget med -6 positioner.

Instruktioner om DNA-sekvensen

1. Välj rätt tabell baserat på DNA-färgen.
2. Tryck på knappen som motsvarar basen som blinkar på skärmen.
3. Vid varje korrekt tryck visas en ny bas som läggs till efter den tidigare inmatade basen och bildar en sekvens.
4. Varje gång en ny bas läggs till måste sekvensen anges igen från början tills modulen är slutförd.

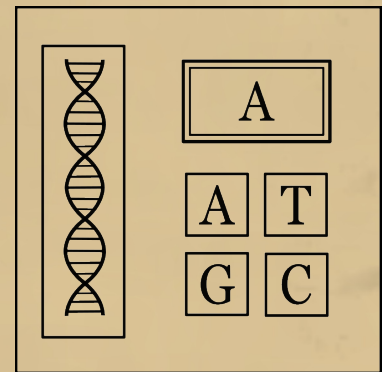

Rött DNA:

Om förseglingskoden innehåller en vokal:

Om förseglingskoden inte innehåller en vokal:

Bas A	Bas G	Bas T	Bas C
G	A	C	T
C	G	A	T

Gult DNA:

Om förseglingskoden innehåller ett jämnt tal:

Om förseglingskoden inte innehåller ett jämnt tal:

Bas A	Bas G	Bas T	Bas C
A	C	G	T
T	A	C	G

Blått DNA:

Om summan av siffrorna i förseglingskoden är jämn:

Om summan av siffrorna i förseglingskoden är udda:

Bas A	Bas G	Bas T	Bas C
A	G	T	C
G	A	T	C

Lila DNA:


















Om den sista bokstaven i förseglingskoden är en vokal:

Om den sista bokstaven i förseglingskoden är en konsonant:

Bas A	Bas G	Bas T	Bas C
T	C	G	A
C	T	A	G


Instruktioner för knappsetsen

- Matcha de lysande knapparna med de svarta rutorna för att hitta rätt knappsets.
- Tryck på knapparna markerade med "X".
- Upprepa tills modulen är klar.

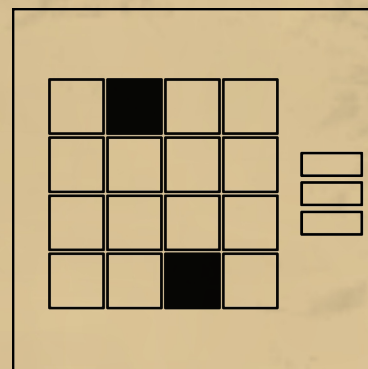


Instruktioner för kompassen


- Ljuspunkternas position runt kompassen visar vilken av de 4 omkopplarna som ska vridas.
- Ljuspunkternas position bestäms av riktningen som kompassen pekar mot.
- När alla omkopplare har vridits är modulen klar.

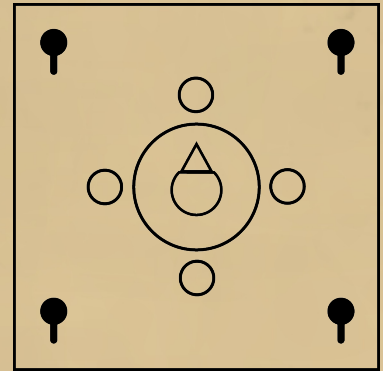


- Kodningsordning för omkopplarna:




- Vrid D

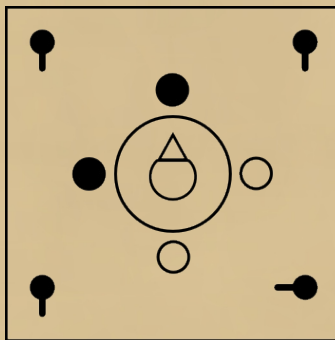


- Vrid A

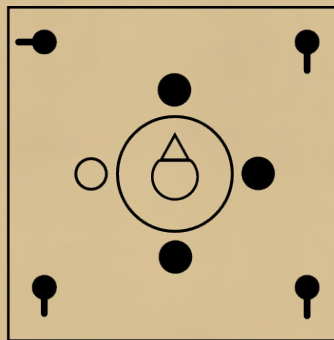


- Vrid C

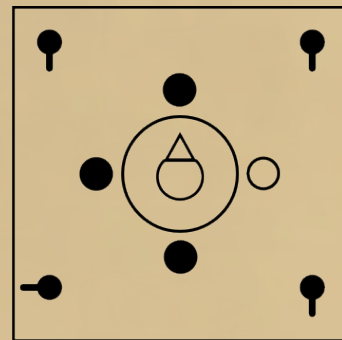


- Vrid B

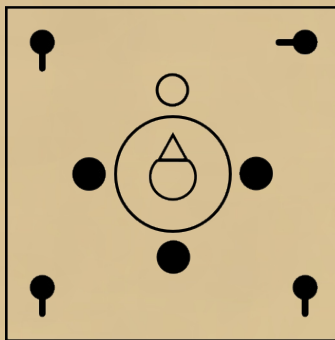


- Vrid A

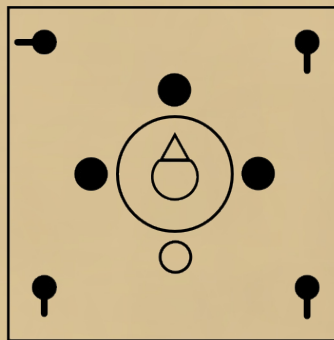


- Vrid C

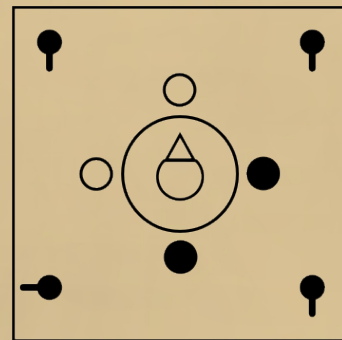

- Vrid B

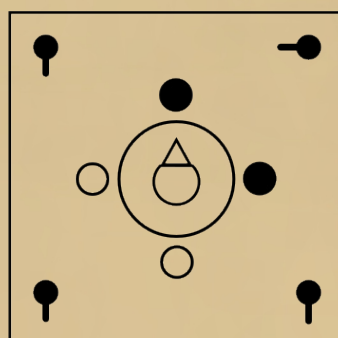


- Vrid D

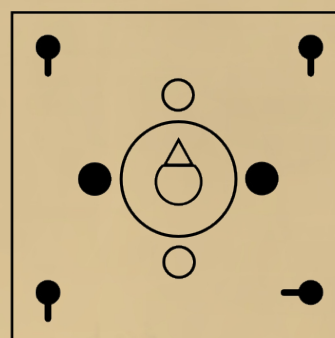

Instruktioner om vågor

- Ordningen i vilken lamporna på modulens tre paneler tänds avgör i vilken ordning panelerna ska lösas.
- För panelen som ska lösas, välj rätt avsnitt i tabellen nedan baserat på antalet chip längst ner på panelen och följ instruktionerna.

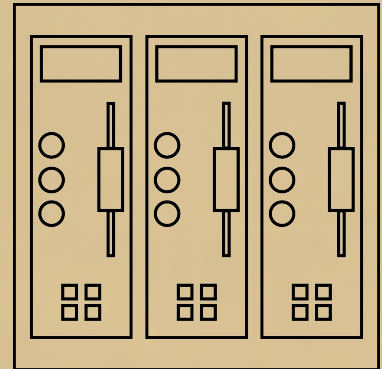

1 chip:

- Om våglängden är kort, tryck på den nedre knappen 1 gång.
- Annars, om det finns minst 2 strömkällor, tryck på mittenknappen 3 gånger.
- Annars, tryck på den övre knappen 2 gånger.

2 chip:

- Om amplituden är hög, tryck på mittenknappen 1 gång.
- Annars, om koden innehåller ett jämnt tal, tryck på den övre knappen 1 gång.
- Annars, om våglängden är lång, tryck först på den övre knappen och sedan direkt på mittenknappen.
- Annars, tryck på den nedre knappen 3 gånger.

3 chip:

- Om prioriteten är 1:a, tryck på den övre knappen 2 gånger.
- Annars, om våglängden är kort och amplituden är hög, tryck först på den övre knappen och sedan direkt på den nedre knappen.
- Annars, om våglängden är lång eller amplituden är låg, tryck på den övre knappen 2 gånger och sedan på mittenknappen 1 gång.
- Annars, tryck på alla knappar från botten till toppen.

4 chip:

- Om amplituden är låg, tryck på mittenknappen 1 gång.
- Annars, om det inte finns några vågor, tryck på mittenknappen 1 gång och sedan på den nedre knappen 2 gånger.
- Annars, om prioriteten är 2:a, tryck på alla knappar från toppen till botten.
- Annars, tryck på den nedre knappen 3 gånger.


FÖRVRÄNGNINGAR

När vissa livsformer i laboratoriet förlorar stabilitet, orsakar de förvrängningar i den omgivande miljön.

Motåtgärder för de problem som dessa förvrängningar kan orsaka i laboratoriet listas nedan.


Förvrängningar

- Håll knappen nedtryckt tills trycknivån återgår till det normala.

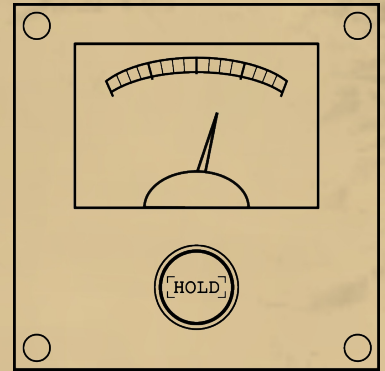


Förvrängningar

- Tryck endast på den blinkande knappen för att stabilisera livsformen.

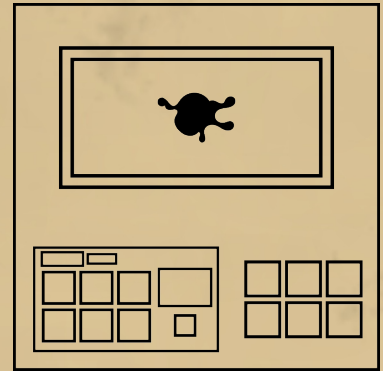


Förvrängningar

- Slå endast på de strömbrytare på panelen vars lampor blinkar.

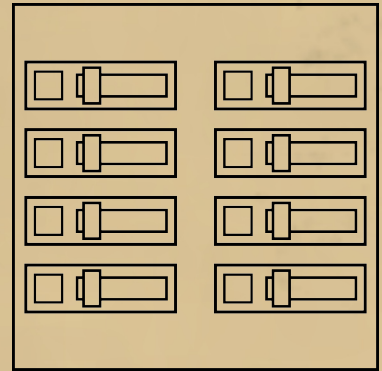


Förvrängningar

- Sätt tillbaka de utskjutna rören i sina fack och sänk sedan spaken på sidan för att låsa dem.

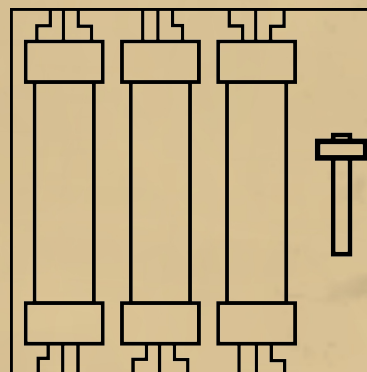



Förvrängningar

- Slå på och av strömbrytarna enligt siffrorna på dem för att matcha nivån på den högra mätaren med den vänstra.

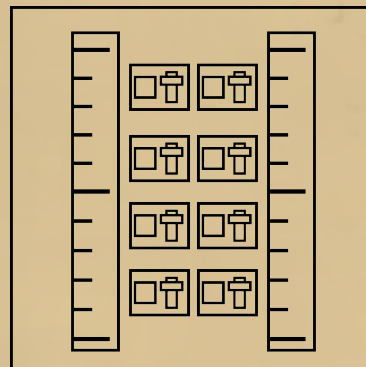


Information om indikatorer

RAD- och BIO-indikatorer är placerade på kontrollpanelen och ger information om objektet och den miljö där det hålls.

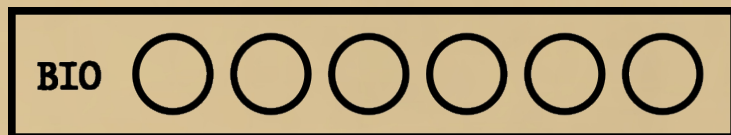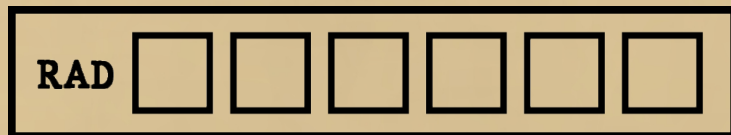

Information om strömförsörjningar

Strömförsörjningar ger ström till kontrollpanelen och deras antal kan variera beroende på objektets förvaringsförhållanden. De är placerade längst ner på kontrollpanelen.

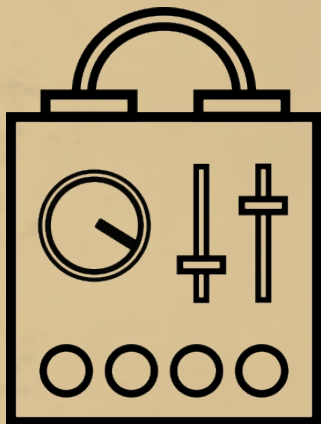

Information om förseglingskoden

Förseglingskoden är en objektspecifik identifierare som tilldelas varje objekt och fungerar som en unik referens som ger information om det. Den är placerad högst upp i observationsfönstret.

BZ3-D6X

Lista över vokaler:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Information om självförstörelsemekanismen

Självförstörelseknappen används för att förstöra både objektet och observationskammaren för att förhindra att objektet flyr. Den ska endast användas som en sista utväg.

