

KEEP IT CONTAINED

SỔ TAY GIAO THỨC

Sổ tay giao thức này đi kèm với trò chơi Keep It Contained và bắt buộc phải có để vận hành đúng cách.

CÁC GIAO THỨC AN TOÀN SINH HỌC QUAN TRỌNG

Tài liệu này sẽ là nguồn hỗ trợ duy nhất của bạn để kiểm soát các dạng sống chưa xác định khi chúng cố gắng vượt qua khu vực cách ly.

Bạn là người vận hành; các giao thức áp dụng cho mọi tình huống bạn có thể gặp đều được trình bày tại đây.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC MÔ-ĐUN

Các mô-đun nằm ở phía trên cùng của bảng điều khiển. Các mô-đun là những mục tiêu chính bạn phải giải quyết để ngăn chặn sinh vật.

Các mô-đun bạn gặp có thể thay đổi ở mỗi cấp độ và thường mang tính ngẫu nhiên.

Thông tin chi tiết về các mô-đun được cung cấp ở trang 4-9.


THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Những chi tiết bạn thấy trong môi trường có thể ảnh hưởng đến cách giải các mô-đun hoặc khiến việc giải chúng trở nên khó hơn.


Thông tin chi tiết về môi trường được cung cấp ở trang 10-13. Nên đọc trước để chuẩn bị tốt hơn.

Hướng Dẫn Kết Nối Dây


- Mô-đun có bốn dây và bốn khe cắm đầu vào.
- Mỗi khe cắm được đánh dấu bằng một ký hiệu.
- Các ký hiệu được sắp xếp từ trái sang phải và phải được mô tả theo thứ tự đó.
- Các cột bên dưới cho biết thứ tự ưu tiên của các ký hiệu.
- Nếu ký hiệu được mô tả nằm ở vị trí cao nhất trong bất kỳ cột nào, nó phải được nối với dây có màu được chỉ định trong cột đó.
- Nếu bất kỳ dây nào đã được kết nối với một ký hiệu, hãy bỏ qua cột đó.

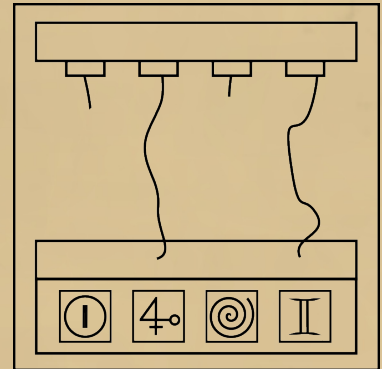


Xanh lá:

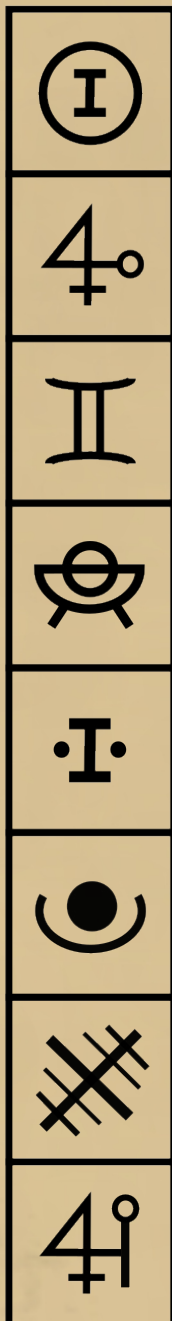


Vàng:

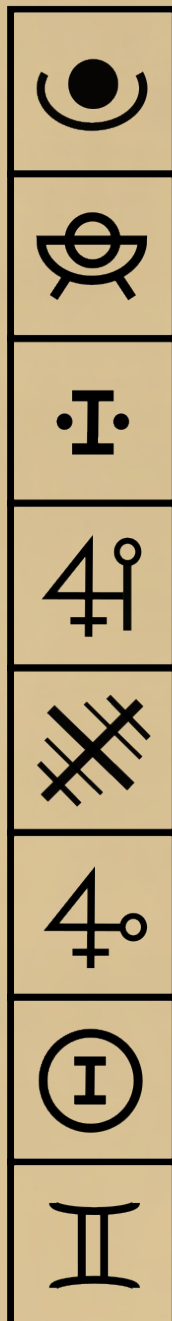

Xanh dương:

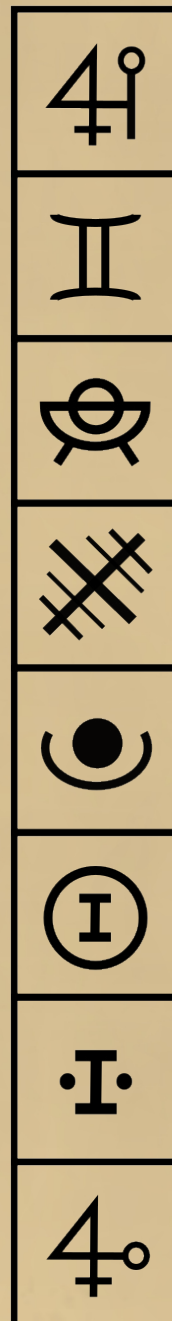


Đỏ:

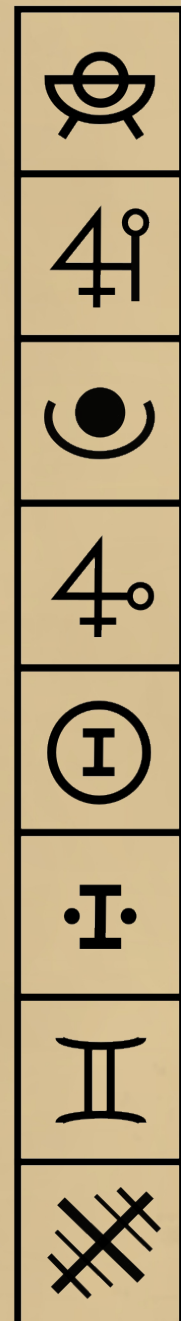

Hướng Dẫn Xả Khí

- Mô-đun chứa ba bình khí màu, mỗi bình được điều khiển bởi một công tắc.
- Màn hình phía trên bên trái hiển thị màu máu. Màn hình phía trên bên phải hiển thị mức độ tinh khiết.
- Để chọn khí cần xả, hãy gạt xuống các công tắc nằm dưới mỗi bình khí.
- Nhấn nút đỏ để xả các khí đã chọn.
- Đọc các quy tắc theo thứ tự và thực hiện chỉ thị hợp lệ đầu tiên.

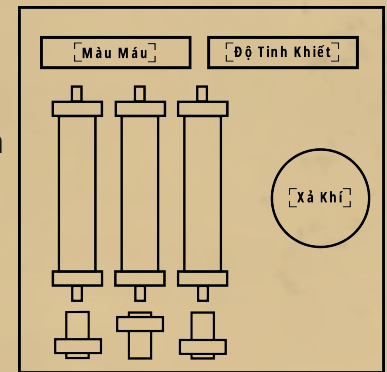


1. Nếu màu máu là xanh lá và độ tinh khiết ở mức trung bình, xả khí bên trái và giữa.
2. Nếu bảng điều khiển được cấp điện bởi hơn hai nguồn điện và độ tinh khiết là tinh khiết hoàn toàn, xả tất cả khí.
3. Nếu màu máu là đỏ và có ít nhất ba chỉ báo RAD sáng, không xả khí nào.
4. Nếu chỉ có một nguồn điện trên bảng điều khiển và không có chỉ báo BIO nào sáng, chỉ xả khí giữa.
5. Nếu màu máu là vàng hoặc độ tinh khiết thấp, xả khí bên trái và bên phải.
6. Nếu độ tinh khiết bằng không và chỉ có hai chỉ báo RAD sáng, chỉ xả khí bên trái.
7. Nếu màu máu là xanh dương và độ tinh khiết cao, xả khí giữa và bên phải.
8. Nếu không điều kiện nào ở trên áp dụng, chỉ xả khí bên phải.

Hướng Dẫn Về Dị Thường


1. Nhìn vào ký hiệu xuất hiện trên màn hình và làm theo hướng dẫn ở Bước 1.

2. Dựa trên thông tin đã thu thập, làm theo hướng dẫn ở Bước 2 để xác định đó là loại dị thường nào.

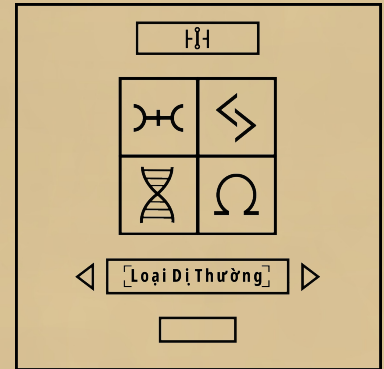

Bước 1:

- Ký hiệu trên màn hình đại diện cho cột mà nó thuộc về.
- Trong bốn ký hiệu hiển thị cho kỹ thuật viên, nhấn nút có ký hiệu không thuộc cột đó.
- Lặp lại quá trình này khi cần thiết, sau đó chuyển sang Bước 2.

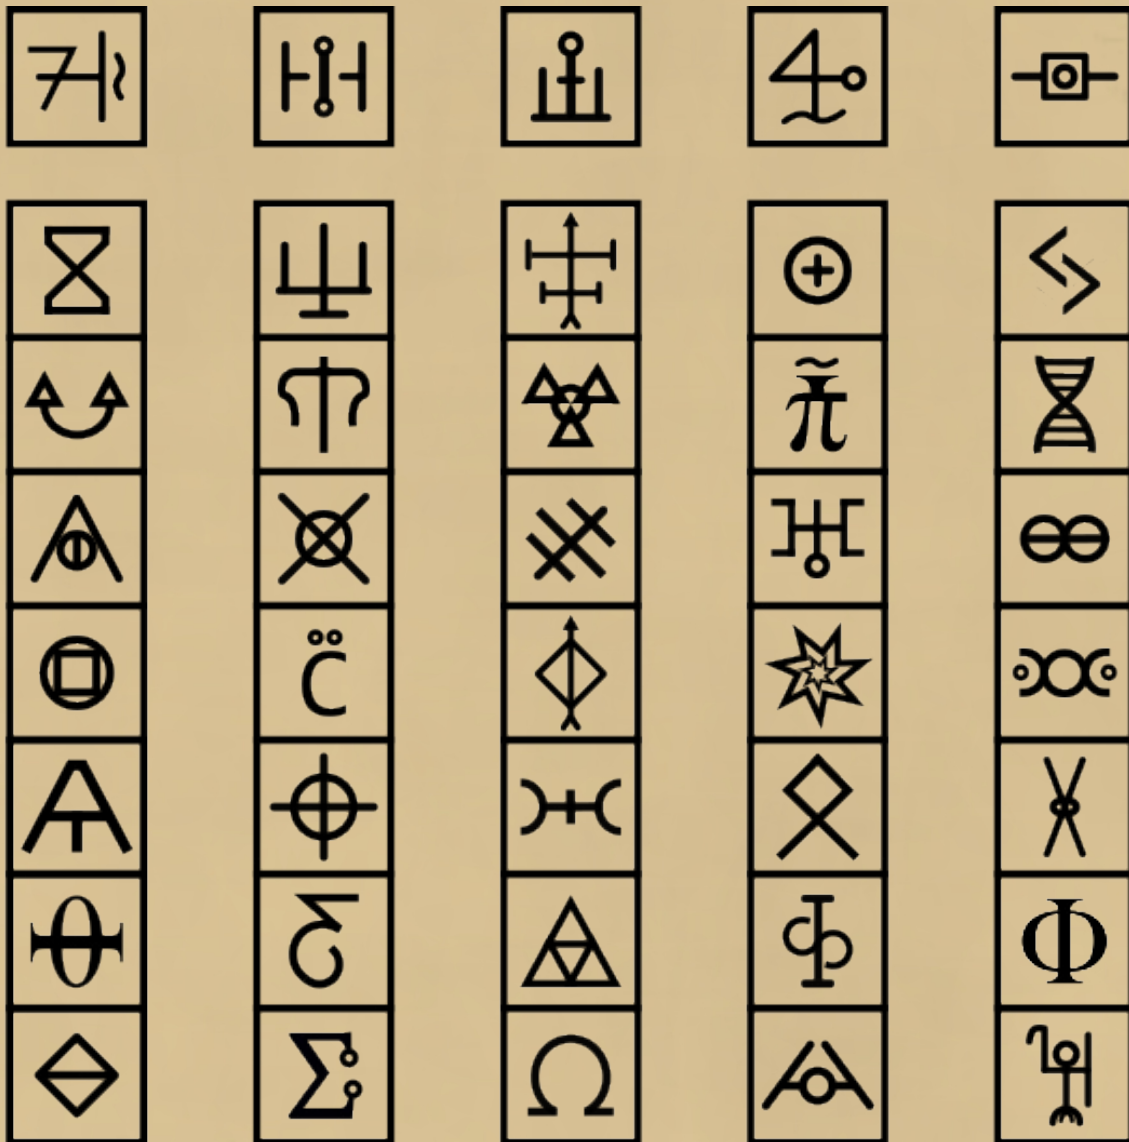

Bước 2:


- Xác định dị thường dựa trên nhóm chứa cả ba ký hiệu đã nhấn, sau đó nhập vào màn hình của mô-đun và xác nhận.

Các Loại Dị Thường

Leach



Mycrotide

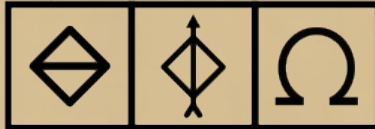

Crack



Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Hướng Dẫn Về Trường Lực

- Làm theo hướng dẫn bên dưới dựa trên màu của cáp.
- Nếu không có cáp nào cần cắt, hãy cắt sợi cáp ở dưới cùng.

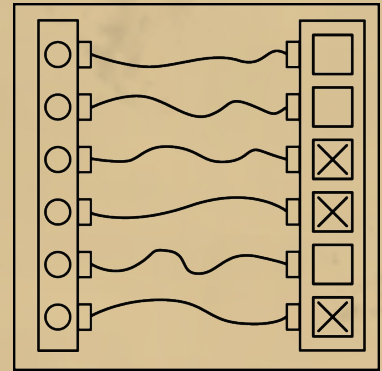


Cáp đỏ:

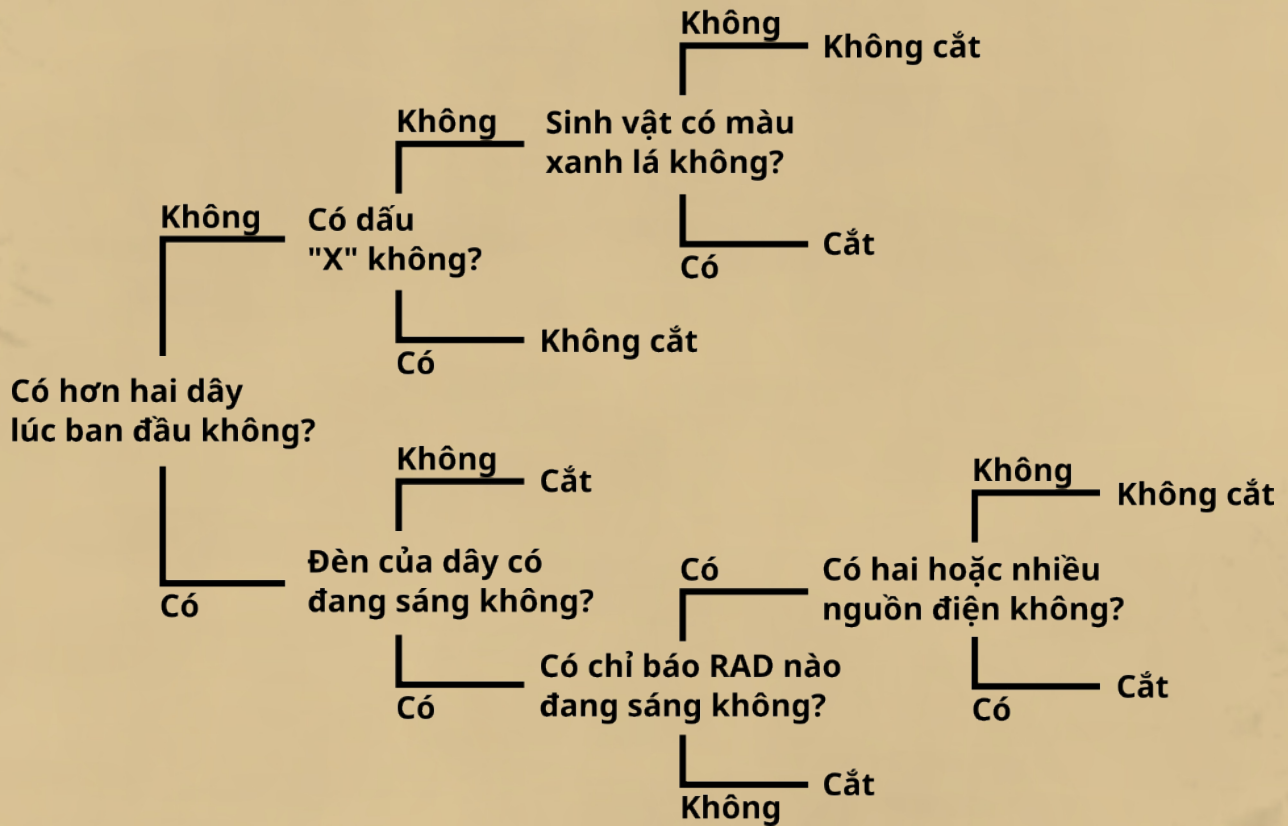

Cáp xanh dương:




Cáp vàng:

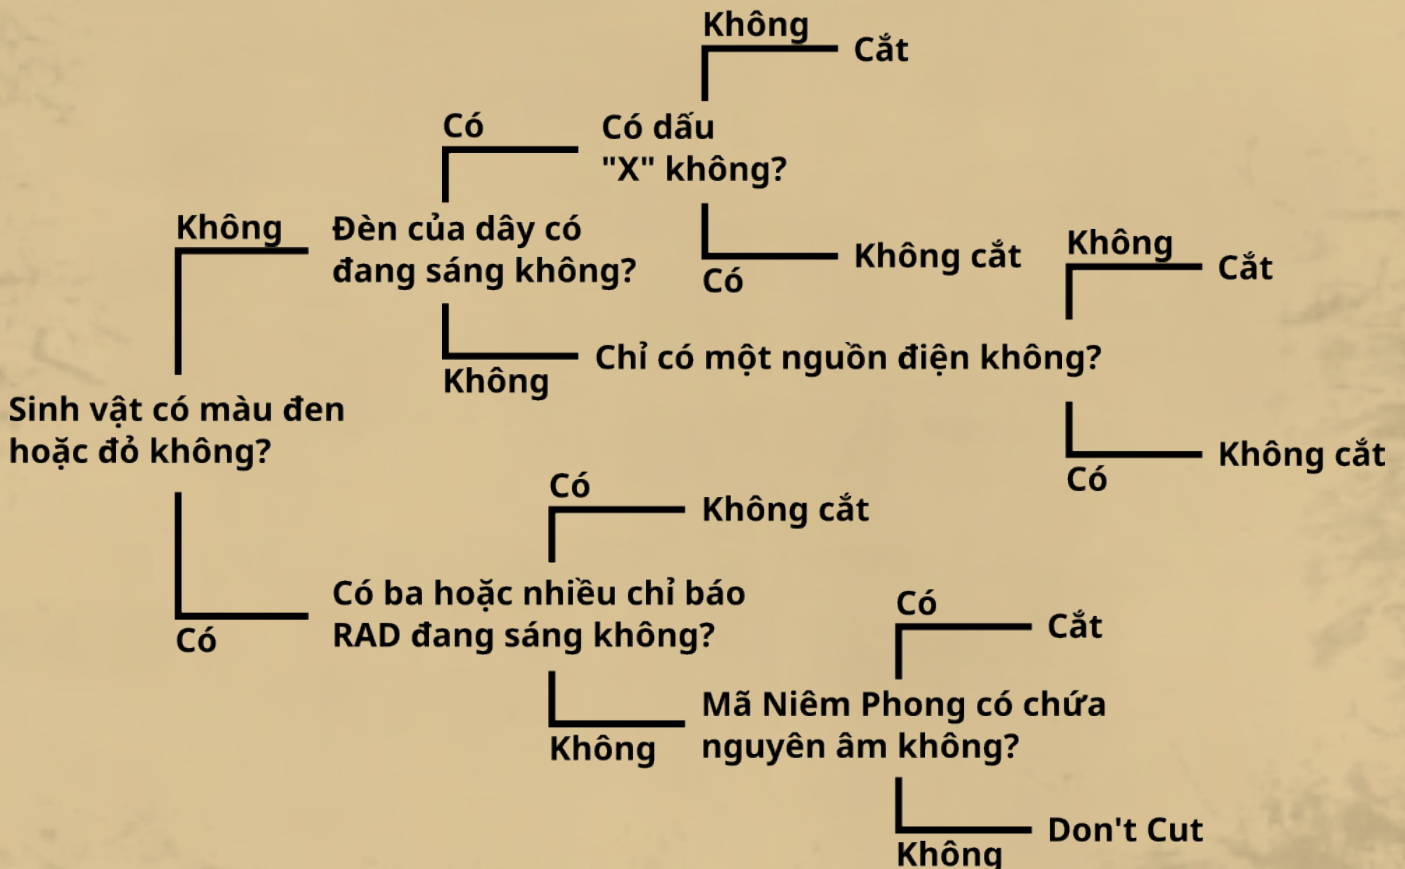

Hướng dẫn về điều kiện


- Sử dụng thông tin từ các chỉ báo áp suất và nhiệt độ trên mô-đun để di chuyển các thanh trượt đến vị trí chính xác.
- Nếu thanh trượt chạm đến đỉnh hoặc đáy, hãy tiếp tục đếm từ phía đối diện.
- Di chuyển từng thanh trượt một cách cẩn thận, vì áp suất và nhiệt độ sẽ thay đổi và không được thả ở vị trí sai.

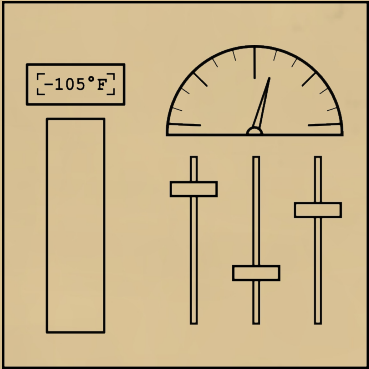

	Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 150°F đến 75°F	Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 75°F đến 0°F	Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 0°F đến -75°F	Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng -75°F đến -150°F
Nếu áp suất nằm trong khoảng 0 đến 45 PSI	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 thêm +4 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 1 giảm -3 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 3 thêm +7 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 giảm -9 vị trí.
Nếu áp suất nằm trong khoảng 45 đến 90 PSI	Điều chỉnh thanh trượt thứ 1 thêm +1 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 3 giảm -5 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 thêm +8 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 1 thêm +6 vị trí.
Nếu áp suất nằm trong khoảng 90 đến 135 PSI	Điều chỉnh thanh trượt thứ 3 giảm -2 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 giảm -1 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 1 giảm -7 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 3 thêm +9 vị trí.
Nếu áp suất nằm trong khoảng 135 đến 180 PSI	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 thêm +2 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 1 giảm -9 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 3 thêm +3 vị trí.	Điều chỉnh thanh trượt thứ 2 giảm -6 vị trí.

Hướng dẫn về trình tự DNA

1. Chọn bảng chính xác dựa trên màu sắc của DNA.
2. Nhấn nút tương ứng với base đang nhấp nháy trên màn hình.
3. Mỗi lần nhấn đúng, một base mới sẽ xuất hiện và được thêm vào sau base đã nhập trước đó, tạo thành một trình tự.
4. Mỗi khi thêm một base mới, trình tự phải được nhập lại từ đầu cho đến khi mô-đun hoàn thành.

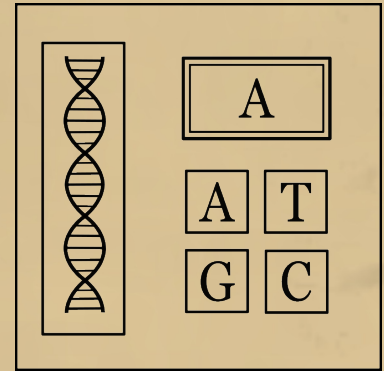

DNA đỏ:

Nếu mã niêm phong chứa nguyên âm:

Nếu mã niêm phong không chứa nguyên âm:

Bazơ A	Bazơ G	Bazơ T	Bazơ C
G	A	C	T
C	G	A	T

DNA vàng:

Nếu mã niêm phong chứa số chẵn:

Nếu mã niêm phong không chứa số chẵn:

Bazơ A	Bazơ G	Bazơ T	Bazơ C
A	C	G	T
T	A	C	G

DNA xanh dương:

Nếu tổng các số trong mã niêm phong là số chẵn:

Nếu tổng các số trong mã niêm phong là số lẻ:

Bazơ A	Bazơ G	Bazơ T	Bazơ C
A	G	T	C
G	A	T	C

DNA tím:


















Nếu chữ cái cuối của mã niêm phong là nguyên âm:

Nếu chữ cái cuối của mã niêm phong là phụ âm:

Bazơ A	Bazơ G	Bazơ T	Bazơ C
T	C	G	A
C	T	A	G


Hướng dẫn bàn phím

- Ghép các nút phát sáng với các ô màu đen để tìm đúng bàn phím.
- Nhấn các nút được đánh dấu "X".
- Lặp lại cho đến khi hoàn thành mô-đun.

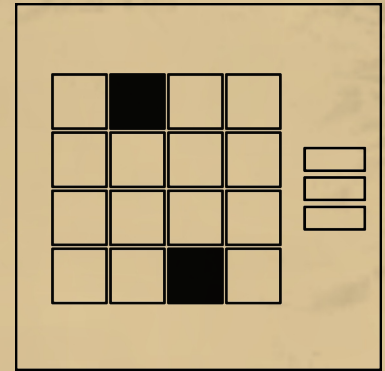


Hướng dẫn về la bàn


- Vị trí các đèn xung quanh la bàn cho biết công tắc nào trong 4 công tắc cần được xoay.
- Vị trí các đèn được xác định dựa trên hướng mà la bàn đang chỉ.
- Khi tất cả các công tắc được xoay, mô-đun hoàn thành.

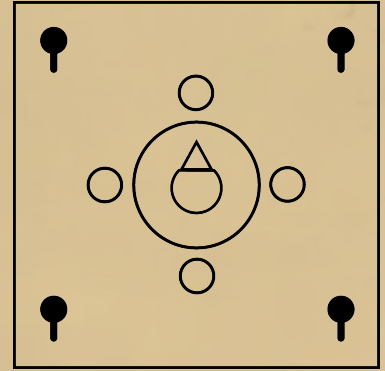


- Thứ tự mã hóa các công tắc:




- Xoay D

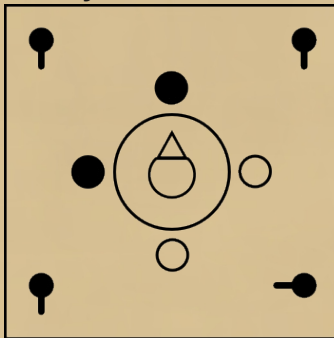


- Xoay A

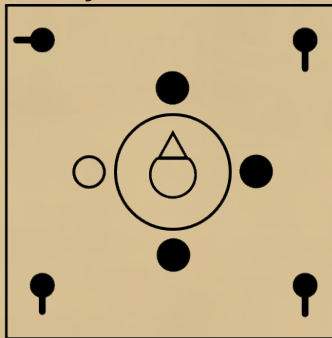


- Xoay C

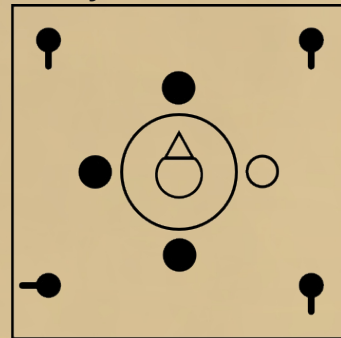


- Xoay B

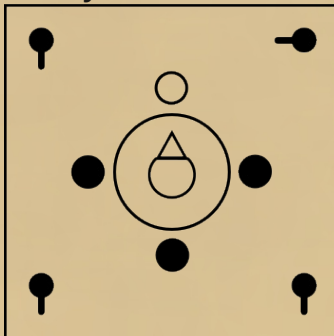


- Xoay A

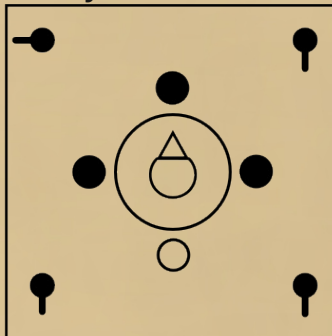


- Xoay C

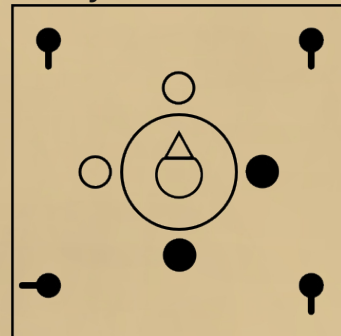

- Xoay B

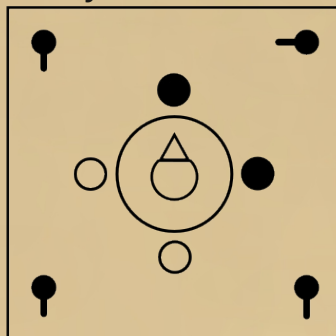


- Xoay D

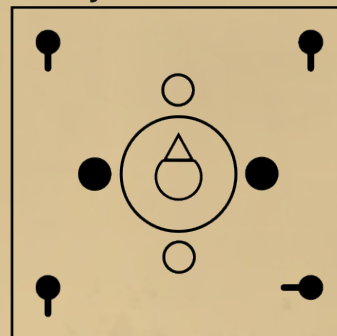

Hướng dẫn về sóng

- Thứ tự các đèn trên ba bảng của mô-đun sáng lên sẽ quyết định thứ tự giải các bảng.
- Đối với bảng cần giải, hãy chọn phần phù hợp từ bảng bên dưới dựa trên số lượng chip ở phía dưới của bảng đó và làm theo hướng dẫn.

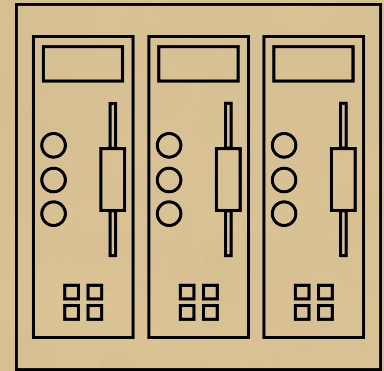

1 chip:

- Nếu bước sóng ngắn, nhấn nút dưới 1 lần.
- Nếu không, nếu có ít nhất 2 nguồn điện, nhấn nút giữa 3 lần.
- Nếu không, nhấn nút trên 2 lần.

2 chip:

- Nếu biên độ cao, nhấn nút giữa 1 lần.
- Nếu không, nếu mã chứa số chẵn, nhấn nút trên 1 lần.
- Nếu không, nếu bước sóng dài, nhấn nút trên rồi ngay lập tức nhấn nút giữa.
- Nếu không, nhấn nút dưới 3 lần.

3 chip:

- Nếu độ ưu tiên là 1, nhấn nút trên 2 lần.
- Nếu không, nếu bước sóng ngắn và biên độ cao, nhấn nút trên rồi ngay lập tức nhấn nút dưới.
- Nếu không, nếu bước sóng dài hoặc biên độ thấp, nhấn nút trên 2 lần rồi nhấn nút giữa 1 lần.
- Nếu không, nhấn tất cả các nút từ dưới lên trên.

4 chip:

- Nếu biên độ thấp, nhấn nút giữa 1 lần.
- Nếu không, nếu không có sóng, nhấn nút giữa 1 lần rồi nhấn nút dưới 2 lần.
- Nếu không, nếu độ ưu tiên là 2, nhấn tất cả các nút từ trên xuống dưới.
- Nếu không, nhấn nút dưới 3 lần.


BIẾN DẠNG

Khi một số dạng sống trong phòng thí nghiệm mất ổn định, chúng gây ra các biến dạng trong môi trường xung quanh.

Các biện pháp đối phó với những vấn đề mà các biến dạng này có thể gây ra trong phòng thí nghiệm được liệt kê bên dưới.


Biến dạng

- Giữ nút cho đến khi mức áp suất trở lại bình thường.

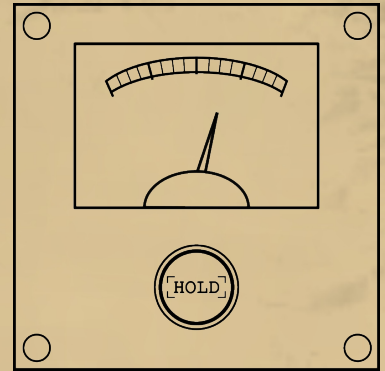


Biến dạng

- Chỉ nhấn nút đang nhấp nháy để ổn định dạng sống.

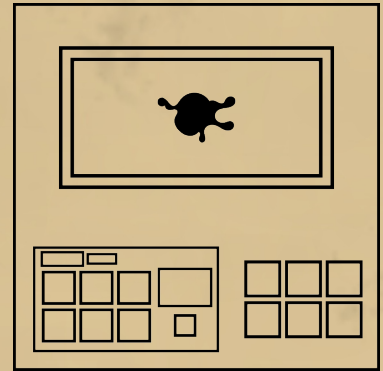


Biến dạng

- Chỉ bật các công tắc trên bảng điều khiển có đèn đang nhấp nháy.

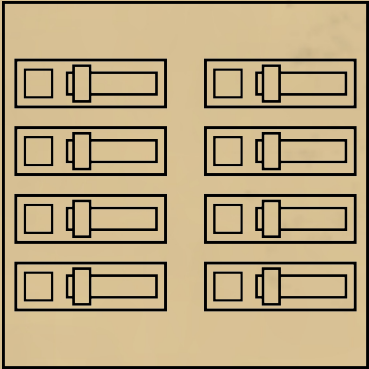


Biến dạng

- Đặt các ống bị bật ra trở lại vị trí của chúng, sau đó hạ cần gạt bên cạnh xuống để cố định.

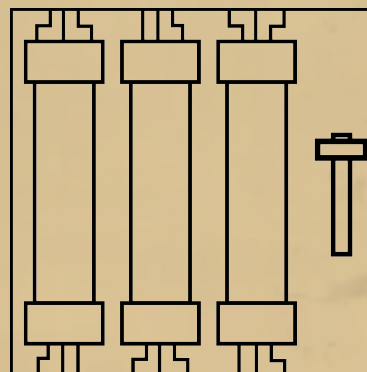

Biến dạng

- **Bật và tắt các công tắc theo các con số trên đó để cân bằng mức của đồng hồ bên phải với bên trái.**

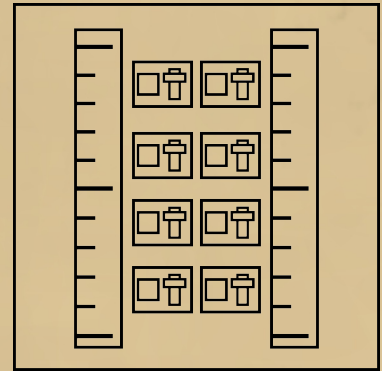

Thông Tin Về Các Chỉ Báo


Các chỉ báo RAD và BIO nằm trên bảng điều khiển và cung cấp thông tin về đối tượng cũng như môi trường nơi đối tượng được giữ.

RAD

BIO

Thông Tin Về Nguồn Điện

Nguồn điện cung cấp năng lượng cho bảng điều khiển và số lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giam giữ đối tượng. Chúng nằm ở phía dưới của bảng điều khiển.

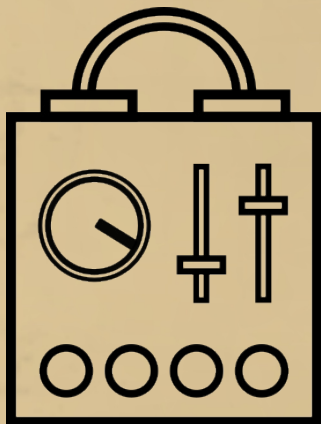

Thông Tin Về Mã Niêm Phong

Mã Niêm Phong là mã định danh riêng cho từng đối tượng, đóng vai trò tham chiếu duy nhất cung cấp thông tin về họ. Nó nằm ở phía trên cửa sổ quan sát.

BZ3-D6X

Danh sách nguyên âm:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Thông Tin Về Cơ Chế Tự Hủy

Nút Tự Hủy được sử dụng để phá hủy cả đối tượng và buồng quan sát nhằm ngăn đối tượng trốn thoát. Chỉ nên sử dụng như biện pháp cuối cùng.

