



CBMPE

DIESP

DATA DE
ATUALIZAÇÃO

DEZEMBRO/2024

NT N° 1.01

NORMA TÉCNICA N° 1.01

LEGISLAÇÃO GERAL

PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO PERANTE O CBMPE

Homologada pelo CSAT através da Ata n° 106/2024.

Aprovada pela Portaria do Comando Geral n°286, publicada em 03 de dezembro de 2024.

Esta Norma Técnica é original.

Origem: SEI n° 3900000236.000068/2024-09

Revisão n° "1" (um)

Válida a partir de 03 de dezembro de 2024.

18 (dezoito) paginas. 05 (cinco) anexos.

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES INICIAIS	3
2 APLICAÇÃO	3
3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS	3
4 DEFINIÇÕES	3
5 CLASSIFICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO UTILIZADAS EM ATIVIDADES ECONÔMICAS	6
ANEXO A – PROCESSO DE OBTENÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADE	19
ANEXO B – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	20
ANEXO C – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA PROCESSO DE RISCO II (MÉDIO)	23
ANEXO D – MODELO DE REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS DE AVCB/AR	26
ANEXO E – MODELO DE RECURSO PARA A CIAT OU CSAT	28

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 OBJETIVO

1.1.1 Estabelecer os procedimentos administrativos para regularização junto ao CBMPE, no tocante a instalação das medidas de segurança contra incêndio e emergências das edificações e atividades econômicas, visando dar celeridade ao licenciamento das empresas, nos termos das normas em vigor no Estado de Pernambuco.

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se:

2.1.1 Às edificações construídas, à reformar e à construir, estabelecendo procedimentos diferenciados para regularização das edificações junto ao Corpo de Bombeiros Militar, conforme o potencial de risco apresentado.

2.1.2 Às atividades econômicas para fins de emissão da licença de funcionamento das empresas.

2.1.3 Aos eventos de natureza temporária que possuam estruturas e envolvam a segurança contra incêndio e pânico no Estado de Pernambuco.

2.2 O fluxograma constante no ANEXO A fornece um resumo do processo de regularização no Corpo de Bombeiros.

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Lei Estadual nº 11.186, de 22 de dezembro de 1994, institui o Código estadual de proteção contra Incêndios e Emergências e dá providências correlatas.

Lei Estadual nº 17.269, de 21 de maio de 2021, que institui o Estatuto do Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco.

Decreto nº 19644, de 13 de março de 1997. Aprova o regulamento da Lei nº 11.186, de 22 de dezembro de 1994 e dá outras providências (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco – COSCIP).

Decreto Estadual nº 52.005, de 14 de dezembro de 2021. Regulamenta o art. 11 da Lei nº 17.269, de 21 de maio de 2021, que institui o Estatuto do Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Atividade econômica: ramo de atividade identificada a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver, regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.

4.2 Atestado de Regularidade (AR) ou Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): documento para a comprovação de que a edificação se encontra devidamente regularizada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Atestado de Conformidade (AC): documento que comprova a aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico - PCI para a edificação considerada.

4.3 Edificação: estrutura coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material. A edificação pode ou não ainda abrigar estabelecimentos empresariais.

4.4 Atividade econômica de nível risco I (BAIXO, irrelevante ou inexistente): aquela que não oferece riscos de incêndio ou apresenta risco muito baixo, na qual é dispensada a solicitação de qualquer ato público de liberação, como o licenciamento para o seu funcionamento.

4.5 Atividade econômica de nível de risco II (MÉDIO ou Moderado): aquela que possibilita o ato público de liberação, como o licenciamento, por meio de fornecimento de informações e declarações do interessado, a fim de permitir o reconhecimento formal do atendimento aos requisitos de prevenção contra incêndio e pânico por parte do Corpo de Bombeiros Militar.

4.6 Atividade econômica de nível de risco III (ALTO): aquela cujo exercício apresente alto nível de risco à integridade física de pessoas, ao meio ambiente ou ao patrimônio que implique em licenciamento por meio de aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e emissão da licença do CBMPE, somente após a aprovação do processo de vistoria de regularização do CBMPE, devendo a vistoria ocorrer antes do início da atividade econômica.

4.7 Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (DDLCB): documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), quando solicitado pelo representante da atividade econômica, para que possa ser apresentado em outros órgão como comprovação de que a edificação não necessita de regularização perante o CBMPE.

4.8 Fiscalização: ato administrativo, decorrente do exercício do poder de polícia, pelo qual os Corpos de Bombeiros Militares verificam a implementação e manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico de uma edificação, área de risco ou estabelecimento empresarial.

4.9 Laudo de Exigência: documento emitido pelo agente de triagem, vistoriador ou analista de projetos em decorrência da realização de uma análise documental, vistoria técnica de regularização ou de fiscalização do CBMPE, ou análise técnica de projetos.

4.10 Mezanino: pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares. Será considerado como andar ou pavimento, quando tiver área superior a 200 m² ou não atender aos critérios do COSCIP e legislação em vigor

4.11 Pavimento: parte de uma edificação situada entre a parte superior de um piso acabado e a parte superior do piso imediatamente superior, ou entre a parte superior de um piso acabado e o forro acima dele, se não houver outro piso acima.

4.12 Pavimento térreo: é o pavimento que tem acesso imediato ao logradouro público e cuja cota de piso esteja compatibilizada com a cota da soleira fornecida pela Prefeitura, podendo ser considerado também como pavimento imediatamente superior ao pavimento semienterrado.

4.13 Pavimento Semienterrado: é o pavimento cuja cota da face superior da laje de cobertura não ultrapassa a altura de um 1,5 m (um metro e meio) acima da cota de meio-fio dos logradouros públicos.

4.14 Pavimento de Subsolo: é o pavimento totalmente encravado no solo.

4.15 Pavimento para fins de saída de emergência: deverão ser computados para fins de dimensionamento apenas os pavimentos a vencer no sentido do fluxo de saída até o nível de descarga.

4.16 Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PCI): é o conjunto de peças gráficas e escritas, necessárias à definição das características principais do sistema de combate a incêndio, composto por plantas baixas, cortes, fachadas, coberta, situação, detalhes e, inclusive, das especificações básicas de materiais e equipamentos (memorial de incêndio).

4.17 Relatório de Vistoria Técnica: documento emitido pelo Corpo de Bombeiros após vistoria à edificação ou área de risco descrevendo as medidas de proteção contra incêndio e emergência existentes e seus funcionamentos.

4.18 Requerente/solicitante: pessoa física ou jurídica que solicita a regularização de uma edificação ou estabelecimento perante o CBMPE.

4.19 Termo de Compromisso: é um ato jurídico formal, medida excepcional, objetivando a regularização do estabelecimento, por meio do qual o responsável legal pela edificação de qualquer tipo de ocupação prevista no Art. 7º do COSCIP, com exceção da ocupação unifamiliar, reconhecendo explicitamente a necessidade da adequação necessária do sistema de segurança do empreendimento, conforme Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, previamente aprovado ou em análise no CBMPE, assume o compromisso de sanear as exigências, no menor intervalo de tempo possível, regularizado por portaria específica do Comando Geral.

5 CLASSIFICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO UTILIZADAS EM ATIVIDADES ECONÔMICAS

5.1 Todas as edificações ou áreas de risco necessitam ser regularizadas perante o CBMPE, exceto as constantes no parágrafo único do art. 2º do COSCIP, e art. 5º do Decreto Estadual nº 52.005, de 14DEZ21.

5.2 A qualificação da empresa quanto ao nível de risco depende das características da edificação ou área de risco e das atividades econômicas desenvolvidas no estabelecimento empresarial, atendendo aos critérios previstos nos artigos 5º, 6º e 7º e Anexos I e II do Decreto Estadual nº 52.005, de 14DEZ21.

5.3 A forma de regularização de cada empresa depende do nível de risco definido pelo Decreto Estadual nº 52.005, de 14DEZ21, conforme quadro 01.

NÍVEL DE RISCO	FORMA DE REGULARIZAÇÃO	DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTO DO CBMPE
RISCO I (BAIXO)	Dispensado da obtenção de Regularização (AR/AVCB) junto ao CBMPE	Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (DDLCB)
RISCO II (MÉDIO)	Regularizado pelo CBMPE Sem a cobrança de projeto de segurança contra incêndio e pânico e sem necessidade de vistoria prévia para a emissão da licença.	Atestado de Regularidade (AR/AVCB)
RISCO III (ALTO)	O processo de regularização será disposto em duas etapas: I - aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico atendendo aos critérios da Norma Técnica 1.02; II - emissão da licença do CBMPE somente após a aprovação do processo de vistoria de regularização do CBMPE, devendo a vistoria ocorrer antes do início da atividade econômica.	Atestado de Regularidade (AR/AVCB)

Quadro 01 - Resumo do licenciamento - CBMPE

5.3.1 Para os níveis de Risco I (BAIXO) e II (MÉDIO), serão exigidas pelo CBMPE informações e declarações do empresário para possibilitar o enquadramento de risco e o reconhecimento formal do atendimento aos requisitos de segurança contra incêndio e pânico.

5.3.2 Independente do risco ao qual a atividade econômica foi classificada, os estabelecimentos não estarão isentos de instalar as medidas de segurança contra incêndio e pânico de acordo com o COSCIP e normas de segurança do CBMPE, podendo ser fiscalizadas a qualquer tempo, estando o proprietário, locatário ou representante legal sujeito às penalidades previstas no Art. 278 do COSCIP, sem prejuízo das sanções judiciais aplicáveis ao caso, se tais normas foram

descumpridas.

5.3.3 Caso o CBMPE, no exercício da fiscalização, constate divergência entre as informações apresentadas pelo requerente para enquadramento da atividade econômica e a classificação de risco enquadrada, poderá, respeitado o direito de defesa do responsável pela atividade econômica e o devido processo legal, declarar a nulidade do ato público de liberação, sem prejuízo da aplicação das sanções cíveis, administrativas e penais.

5.4 LICENÇAS EMITIDAS PELO CBMPE

A depender do risco e da forma de regularização ao qual a atividade empresarial ou econômica foi classificada, o documento de licenciamento do CBMPE previsto no art. 256, § 3º do COSCIP terá a seguinte denominação:

I- DDLCB - Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (destinado a atividades econômicas de nível de Risco I (BAIXO);

II- AR/AVCB - Atestado de Regularidade/Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (para licenciamento das atividades econômicas de nível de Risco II (médio) e Risco III (alto)).

5.5 DA DISPENSA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DO CBMPE (ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL DE RISCO I (BAIXO))

5.5.1 As atividades econômicas qualificadas como de nível de Risco I (BAIXO) são isentas de regularização perante o CBMPE, desde que observados os demais requisitos previstos nos Arts. 4º e 5º e Anexo I do Decreto Estadual nº 52.005, de 14DEZ21.

5.5.2 A dispensa de vistoria para o licenciamento da atividade econômica não se confunde com a atividade de fiscalização do CBMPE no estabelecimento, que pode ocorrer em qualquer tempo ou enquanto neles forem exercidas atividades econômicas, para verificação do cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndio, conforme previsto no COSCIP.

5.5.3 Apesar de ser dispensável qualquer ato público de liberação da atividade econômica para estes casos, **poderá** ser emitida uma **Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros mediante solicitação**. Para os casos previstos no **item 5.5.1**, a dispensa será obtida, por solicitação do interessado, ao Centro de Atividades Técnicas (CAT) da região da edificação. O atendimento será realizado de forma presencial, por e-mail ou através de aplicativo de mensagem da Unidade, para maiores informações poderá ser consultado o portal do CBMPE

(<https://www.bombeiros.pe.gov.br/index.php/informacoes/centro-de-atividades-tecnicas>).

5.5.4 Para efeito de cadastro da atividade econômica no CBMPE, **a Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros** e as demais dispensas devidamente emitidas pelo sítio eletrônico do CBMPE terão o mesmo valor documental do Atestado de Regularidade (AR/AVCB), quando exigido.

5.5.5 Documentos necessários para a emissão do DDLCB

- a) Cópia de documento de identificação oficial com foto do responsável;
- b) Requerimento do interessado, conforme anexo B;
- c) Cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ).

5.5.6 Da Validade do DDLCB

5.5.6.1 O DDLCB terá validade indeterminada.

5.5.6.2 O DDLCB perderá seus efeitos caso:

- I. Verificado a inveracidade nas informações prestadas;
- II. Ocorra mudança nas características do imóvel que não atendam ao previsto nos artigos 4º e 5º do Decreto 52.005/2021.

5.6 REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL DE RISCO II (MÉDIO)

As atividades econômicas de nível de Risco II (MÉDIO) deverão ser regularizadas através do Atestado de Regularidade (AR/AVCB), quando não atenderem aos critérios de enquadramento de atividades econômicas de nível de Risco I (BAIXO) e Risco III (ALTO), de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.005/21, devendo ser regularizadas junto ao CBMPE por meio dos procedimentos a seguir:

5.6.1 Instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas nesta Norma Técnica, no COSCIP e demais Normas Técnicas e resoluções técnicas aplicáveis;

5.6.2 O interessado deverá acessar o portal eletrônico do CBMPE (www.bombeiros.pe.gov.br) para solicitação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AR/AVCB) e seguir as seguintes etapas:

- I. Preenchimento de informações referentes à ocupação (ou empresa);

- II. Preenchimento do sequencial ou número de inscrição do imóvel inscrito na TPEI, quando houver(o imóvel deverá estar quitado quanto à TPEI);
- III. Preenchimento das informações do imóvel com endereço, ponto de referência e horário para recebimento do vistoriador do CBMPE; e
- IV. Confirmação da veracidade das informações colhidas sendo respondidas no próprio sistema;
- V. Pagamento da taxa de vistoria do CBMPE (após compensação financeira será possibilitado a continuidade do processo para obtenção do AR/AVCB);
- VI. Preenchimento do memorial descritivo no próprio sistema;
- VII. Anexar documentos no formato Portable Document Format (PDF) com até 5MB, dentre eles:
 - a) Documentos oficiais que contenham RG e CPF;
 - b) CNPJ;
 - c) Contrato social da empresa;
 - d) Ata de posse e/ou ato de nomeação da autoridade/representante (para órgão públicos);
 - e) Croqui ou foto de georreferenciamento (google maps ou equivalente) com a localização do estabelecimento indicando: pontos de referência, nome das ruas e sentido de fluxo das vias;
 - f) Procuração, se for o caso, do proprietário ou do representante legal do estabelecimento. Para tanto, será aceita a procuração particular (simples) com reconhecimento de firma ou assinatura por certificação digital, exclusivamente disponibilizada pelo governo federal (gov.br);
 - g) Fotos, em quantidade suficientes para caracterizar o estabelecimento, no mínimo 2 (duas), sendo uma da fachada principal do imóvel e outra do interior do estabelecimento, de forma a mostrar as medidas de segurança contra incêndio instaladas (extintores, sinalização, iluminação de emergência, escadas etc); e
 - h) Declaração de Responsabilidade para Processo de Risco II (Médio), conforme modelo do Anexo C, com firma reconhecida do proprietário ou representante legal ou assinatura por certificação digital, incluindo àquelas disponibilizadas pelo governo federal (gov.br);
 - i) Nota fiscal dos extintores, dentro da validade.

5.7 REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL DE RISCO III (ALTO) PARA EMISSÃO DO AVCB

5.7.1 As atividades econômicas de nível de Risco III (ALTO), enquadradas no art. 6º do Decreto 52.005, de 14 de dezembro de 2021, deverão ser regularizadas pelo CBMPE, compreendendo as seguintes etapas:

I- Aprovação do Projeto de Segurança Contra incêndio e Pânico junto ao CBMPE, atendendo aos critérios da Norma Técnica 1.02;

II- Solicitação do AR/AVCB no portal eletrônico do CBMPE (www.bombeiros.pe.gov.br).

5.7.2 As atividades econômicas do nível de Risco III (ALTO) deverão ser regularizadas através do Atestado de Regularidade (AR/AVCB), de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.005/21, precedido de aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PCI), devendo ser regularizado junto ao CBMPE por meio dos procedimentos a seguir:

5.7.2.1 Instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico indicadas no PCI e prevista no COSCIP e demais Normas Técnicas e resoluções técnicas aplicáveis;

5.7.2.2 O interessado deverá acessar o portal eletrônico do CBMPE (www.bombeiros.pe.gov.br) para solicitação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AR/AVCB) e seguir as seguintes etapas:

Preenchimento de informações referentes à ocupação (ou empresa);

- I. Preenchimento do sequencial ou número de inscrição do imóvel inscrito na TPEI, quando houver (o imóvel deverá estar quitado quanto à TPEI);
- II. Preenchimento das informações do imóvel com endereço, ponto de referência e horário para recebimento do vistoriador do CBMPE;
- III. Confirmação da veracidade das informações colhidas sendo respondidas no próprio sistema;
- IV. Pagamento da taxa de vistoria do CBMPE (após compensação financeira será possibilitado a continuidade do processo para obtenção do AR/AVCB);
- V. Preenchimento do memorial descritivo no próprio sistema;
- VI. Anexar documentos no formato Portable Document Format (PDF) com até 5MB, dentre eles:
 - a) Documentos oficiais que contenham RG e CPF;
 - b) CNPJ;
 - c) Contrato social da empresa;

- d) Ata de posse e/ou ato de nomeação da autoridade/representante (para órgão públicos);
- e) Procuração, se for o caso, do proprietário ou do representante legal do estabelecimento. Para tanto, será aceita a procuração particular (simples) com reconhecimento de firma ou assinatura por certificação digital, exclusivamente disponibilizada pelo governo federal (gov.br);
- f) Documento de responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT) referente à instalação e/ou manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio e emergência, sistemas de proteção de estruturas e equipamentos/maquinários (riscos especiais) relacionados com a prevenção de incêndio e pânico;
- g) Memorial do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do estabelecimento aprovado pelo CBMPE;
- h) Atestado de Regularidade (AR/AVCB) do condomínio (se for o caso);
- i) Nota fiscal dos extintores, dentro da validade.

5.7.2.3 Para o caso de condomínio (galeria, empresarial, shopping...) no qual as unidades a serem regularizadas como salas, escritórios, lojas, por exemplo, que estejam completamente inseridas no PCI do condomínio com todos os sistemas de segurança contemplados, **não será necessário realizar a aprovação de PCI específico da unidade.** Para tanto, o interessado deverá anexar no sistema, junto aos demais documentos previsto no item 5.7.2.2, o memorial de incêndio do condomínio (galeria, empresarial, shopping, por exemplo) aprovado, o AR/AVCB do condomínio e, no mínimo, uma planta do PCI aprovado que contemple a unidade dentro das disposições do condomínio.

5.7.3 A taxa referente à vistoria deve ser recolhida por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) gerado pelo próprio sistema previsto no sítio eletrônico do CBMPE, de acordo com a área construída especificada no Projeto.

5.7.4 Aquele que inserir dados e informações no sistema do CBMPE responsabilizar-se-á solidariamente com o titular do empreendimento pela veracidade das informações inseridas.

5.7.5 Nos casos de ocupações temporárias, a taxa deve ser calculada de acordo com a área delimitada a ser ocupada pelo evento, incluindo as áreas edificadas, arenas, estandes, barracas, arquibancadas, palcos e similares, excluindo-se as áreas descobertas, inclusive toldos e similares.

5.7.6 Somente será concedido o AVCB de **evento temporário** em edificação permanente se esta for licenciada pelo CBMPE, salvo para as edificações privativas unifamiliares.

5.8 DA VISTORIA

5.8.1 O Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado no CBMPE deve ser disponibilizado ao vistoriador no momento da vistoria, em meio físico.

5.8.2 Serão aceitos por oportunidade da vistoria o projeto da edificação que tenha sido aprovado anteriormente para outra empresa desde que seja mantido o layout aprovado e a classificação da ocupação seja a mesma da empresa anterior conforme legislação vigente;

5.8.3 A solicitação da vistoria técnica de regularização ao CBMPE deve ser precedida de inspeção visual e ensaio dos sistemas de segurança contra incêndio realizada pelo responsável técnico, que atestará a instalação ou manutenção, de acordo com as Normas Técnicas vigentes, acompanhado do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT), conforme item 5.7.2.2., VI, e).

5.8.4 No momento da vistoria, deve haver pessoa habilitada com conhecimento do funcionamento das medidas de segurança contra incêndio para que possa manuseá-las quando da realização da vistoria.

5.8.5 A vistoria em edificação ou área de risco deve abranger os sistemas e medidas de segurança instaladas no local, registrando em relatório as inconformidades eventualmente encontradas.

5.8.6 A critério do Serviço de Atividades Técnicas do CBMPE, as vistorias de regularização podem ser aprovadas com orientações, desde que não comprometam o desempenho de cada medida de segurança contra incêndio exigida para a edificação ou área de risco.

5.8.7 A solicitação de retorno de vistoria deve ser realizada diretamente no portal do sistema no sítio eletrônico do CBMPE.

5.8.8 As medidas de segurança contra incêndio instaladas na edificação ou área de risco e não previstas no Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico podem ser aceitas como medidas adicionais de segurança.

5.9 DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT/TRT)

5.9.1 Serão aceitos como documento de responsabilidade técnica: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA; Registro de Responsabilidade técnica - RRT do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; e Termo de Responsabilidade Técnica - TRT do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT), de acordo com as competências asseguradas pelos respectivos conselhos, para a comprovação de sua responsabilidade técnica.

5.9.2 Os campos devem estar devidamente preenchidos, conter a descrição das atividades profissionais contratadas e especificar os serviços pelos quais o profissional é responsável.

5.9.3 Quando houver apenas um responsável técnico pelas medidas de segurança contra incêndio instaladas pode ser emitido um único documento de responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT).

5.9.4 Para os casos de mais de um responsável técnico pelas medidas de segurança contra incêndio, podem ser emitidos vários documentos de responsabilidade técnica, desmembrados conforme limite de competência de cada profissional.

5.10 DAS INSTÂNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES JUNTO AO CBMPE

5.10.1 Para regularização das edificações junto ao CBMPE e consequente emissão do Atestado de Regularidade (AR/AVCB), o rito de análise documental e do processo de vistoria deve ser processado por cada Centro de Atividades Técnicas (CAT) da região ao qual a edificação está inserida e pode seguir para diversas instâncias, sendo elas:

I- Primeira Instância - Análise documental e/ou vistoria por Bombeiros Militares da região responsável pela atividade técnica;

II- Segunda Instância - Comissão Interna de Análises Técnicas do CAT - CIAT/CAT da região responsável;

III- Terceira e última Instância - Conselho Superior de Atividades Técnicas - CSAT.

5.10.2 DA ANÁLISE DOCUMENTAL E VISTORIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

5.10.2.1 O conhecimento das exigências decorrentes do processo de vistoria dar-se-á através do sistema SAC-BM através do sítio eletrônico do CBMPE (SAC - BM).

5.10.2.2 Após o conhecimento das exigências, caberá ao responsável pela edificação cumprí-las, ou em caso de discordância, elaborar a contestação dos itens divergentes.

5.10.2.3 A defesa deverá ser realizada através do sistema informatizado no sítio eletrônico do CBMPE, onde, para tanto, poderá ser feita a juntada ao processo de documentações (fotos, croquis, pareceres) e pranchas, visando esclarecer a divergência existente.

5.10.2.4 O Bombeiro Militar, ao avaliar a defesa, poderá entender como pertinente e retirar a(s) exigência(s), ou caso contrário, mantê-la(s).

5.10.2.5 Para fins de maior esclarecimento quanto às exigências ou ainda, quanto às divergências existentes entre o responsável pela edificação e o vistoriador, poderá ser agendada, através do Sistema de Agendamento disponibilizado no site do CBMPE, um atendimento visando dirimir as dúvidas ou a propositura de soluções para o caso concreto.

5.10.2.6 Caso a(s) exigência(s) seja(m) mantida(s) pelo vistoriador, o responsável pela edificação/requerente poderá:

I- Atendê-la(s), solicitando nova vistoria para emissão da licença do CBMPE; ou

II- Recorrer para a Comissão Interna de Análises Técnicas do CAT (CIAT/CAT) apresentando seus argumentos, visando fornecer um maior esclarecimento sobre o(s) ponto(s) divergente(s), e/ou propondo medidas compensatórias.

5.10.3 DA COMISSÃO INTERNA DE ANÁLISES TÉCNICAS DO CAT - CIAT/CAT

5.10.3.1 Em caso de não possibilidade de atendimento às normas de segurança em vigor no Estado de Pernambuco, poderá ser concedido o encaminhamento, a pedido do responsável pela edificação, para que este impetre recurso para a 2ª instância (Comissão Interna de Análises Técnicas do CAT - CIAT/CAT), do sítio eletrônico do CBMPE (SAC - BM).

5.10.3.2 A CIAT/CAT é um órgão colegiado com a finalidade de analisar recursos em decorrência da emissão de laudo de exigência emitido após vistoria em primeira instância.

5.10.3.3 A defesa nessa instância seguirá o mesmo rito previsto para primeira instância, no que tange a troca de informações técnicas, entre o responsável pela edificação e a Comissão, com o objetivo final da emissão do licenciamento pelo CBMPE.

5.10.3.4 O Recurso deverá ser fundamentado, obedecer ao modelo de documento do ANEXO E, respeitando a exposição do pleito e preferencialmente conter medidas compensatórias, através de instalações, equipamentos, sistemas construtivos que objetivam mitigar os riscos acrescidos decorrentes da impossibilidade, total ou parcial, de implantação ou adaptação das medidas de segurança contra incêndio conforme os requisitos prescritos na legislação, regulamentação e normas vigentes, advinda das características construtivas das edificações, estruturas e áreas de risco de incêndio já executadas;

5.10.3.5 Caso a(s) exigência(s) seja(m) mantida(s) pela CIAT/CAT, compete ao requerente:

I- Atender e devolver à CIAT para a aprovação e emissão do AR/AVCB; ou

II- Recorrer ao Conselho Superior de Análises Técnicas (CSAT), apresentando seus argumentos, visando fornecer um maior esclarecimento sobre o ponto divergente.

5.10.3.6 O Requerimento conforme modelo do ANEXO E, elaborado sob responsabilidade técnica do profissional habilitado pelo respectivo órgão Regulador da Profissão, deverá ser apresentado com a respectiva ART/RRT.

5.10.3.7 Para edificação histórica e/ou tombada, a inviabilidade técnica para instalação de sistema preventivo apresentada conforme rito do ANEXO E deverá ser acompanhada da Certidão de Preservação do Imóvel ou Declaração de Valor Cultural ou documento equivalente, emitido pelo órgão público competente, contendo a descrição geral do bem e as intervenções admissíveis, recomendáveis e não permitidas.

5.10.3.8 A CIAT/CAT poderá acolher os argumentos ou a proposta de medidas compensatórias, podendo ainda propor outras medidas compensatórias, visando recompor o nível de proteção e garantir o cumprimento do mesmo objetivo de segurança contra incêndio da medida exigida pela legislação vigente que foi suprimida ou não adaptada devido à inviabilidade técnica.

5.10.3.9 Em caso de não aprovação por parte da CIAT/CAT, seja pelo não atendimento da exigência, divergência conceitual, ou pelo grau de complexidade do caso concreto, o requerente poderá recorrer ao CSAT.

5.10.4 DO CONSELHO SUPERIOR DE ANÁLISES TÉCNICAS - CSAT

5.10.4.1 O CSAT é a instância pela qual a Corporação expõe sua posição final quanto ao processo de regularização.

5.10.4.2 A defesa nessa instância seguirá o mesmo rito previsto para a CIAT/CAT, no que tange a troca de informações técnicas, entre o responsável pela edificação e o Conselho.

5.10.4.3 Quando for inviável o cumprimento da norma atual, o requerente deverá apresentar soluções e medidas compensatórias objetivando minimizar os riscos e visando solucionar a exigência técnica.

5.11 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O RITO PARA EMISSÃO DO AR OU AVCB NO CBMPE

5.11.1 Para subsidiar as decisões proferidas pela CIAT/CAT e pelo CSAT poderá ser solicitado Relatório de Vistoria Técnica (RVT) ou outros documentos pertinentes à análise do pleito.

5.11.2 Na hipótese em que a CIAT/CAT ou o CSAT detectarem qualquer inconformidade técnica deverá, respeitando a supremacia do interesse público sobre o privado e em particular a garantia premente da segurança dos bens e das pessoas, expor a inconformidade técnica, visando sua reparação ou defesa por parte do projetista e/ou responsável pela edificação.

5.12 DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA EM EDIFICAÇÃO COM LICENÇA VIGENTE

5.12.1 A atividade econômica desenvolvida em edificação com licença vigente, seja por Termo de Compromisso ou não, é considerada regularizada perante o Corpo de Bombeiros Militar.

5.12.2 O AR/AVCB poderá ser cassado pelo Corpo de Bombeiros Militar quando constatada a incompatibilidade da licença do CBMPE com a classificação do nível de risco quanto à natureza da atividade econômica desenvolvida indicada ou descumprimento de normativos de segurança contra incêndio e emergência vigentes.

5.13 DA ALTERAÇÃO DOS DADOS DO AVCB VIGENTE

5.13.1 Quando o estabelecimento empresarial com licença do CBMPE vigente tiver alterações nos dados abaixo, poderá requerer mudança nos dados do AVCB sem a necessidade de pagamento de uma nova taxa de vistoria.

I- Permanência do número do CNPJ e mudança do nome empresarial (Razão Social);

NORMA TÉCNICA N° 1.01 - LEGISLAÇÃO GERAL. PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO PERANTE O CBMPE

II- Correção de endereço;

III- Permanência do número do CNPJ e mudança do Código e da descrição da atividade econômica principal (Código CNAE);

IV- Mudança do número de CNPJ, porém com a permanência do mesmo código e descrição da atividade econômica principal (Código CNAE) desde que seja(m) o(s) mesmo(s) responsáveis no Contrato Social;

V- Mudança do CPF para o CNPJ, porém com a permanência do mesmo código e da descrição da atividade econômica principal (Código CNAE), verificada por meio da informação aposta no memorial de incêndio e no próprio CNPJ apresentado;

VI- Erro de digitação na emissão do AR/AVCB vigente;

VII- Outras situações que não ensejem em:

a) Necessidade de uma nova vistoria;

b) Mudança do grau de risco da edificação;

c) Mudança do tipo de ocupação do imóvel que implique em alteração no dimensionamento dos sistemas preventivos existentes;

d) Modificação de área construída, que não implique em alteração de valores de taxa de vistoria e nem em redimensionamento dos sistemas preventivos, devidamente comprovados;


e) Modificação do dimensionamento e localização de sistemas preventivos;

f) Acréscimo ou diminuição de sistemas preventivos, etc.

5.13.2 Para alteração de dados da licença do CBMPE vigente, o contribuinte deverá impetrar um requerimento para o CAT responsável pela região ao qual o imóvel está localizado, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO D.

5.13.3 O prazo de validade do novo AVCB que alterou a licença anteriormente concedida deverá apenas contemplar o período restante do AVCB original, ou seja, será mantido o mesmo prazo do vencimento do AVCB original).

ANEXO A – PROCESSO DE OBTENÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADE

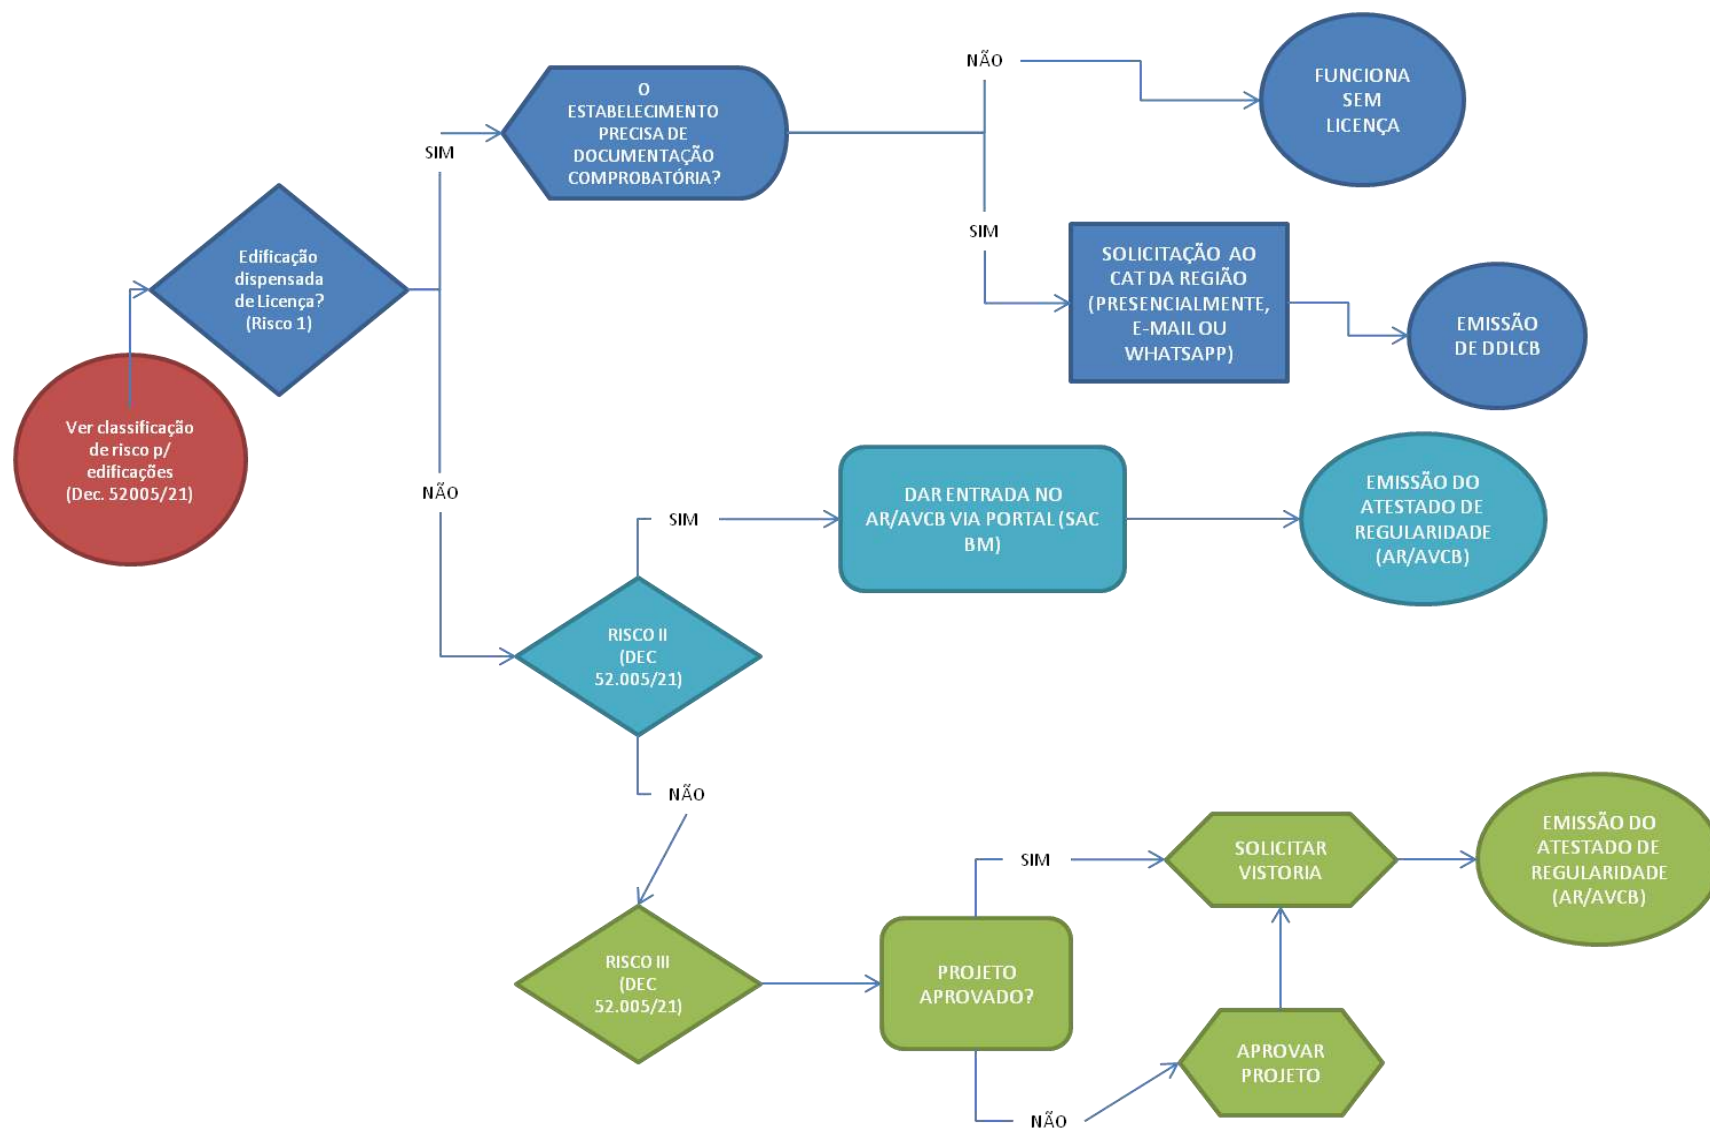

**ANEXO B - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS**



**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA**

**REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Ao Senhor Comandante do Centro de Atividades Técnicas

1. Dados do Requerente ou Representante legal

- a. Nome completo: _____
b. RG: _____ órgão emissor: _____
c. CPF: _____
d. Telefones: _____
e. E-mail: _____

2. Dados do Estabelecimento

- a. Razão Social: _____
b. Nome Fantasia: _____
c. Endereço: _____
d. Bairro: _____
e. Município: _____

3. Perguntas Relacionadas ao Decreto Estadual nº 52.005/2021

- a. CNPJ : _____
b. CNAE: _____

(obs.: colocar todos os CNAEs existentes)

- c. Descrição da atividade- econômica: _____

- d. Qual a área construída do estabelecimento _____ m².

(Obs.: Se o estabelecimento fizer parte de uma residência, desconsiderar a área da residência)

- e. O estabelecimento está inserido ou faz parte de outro estabelecimento maior?

Ex: (Shopping, Galeria, Edifício Empresarial, Edifício Comercial, Condomínio, etc).

Obs.: Se o estabelecimento fizer parte de uma residência, deve-se DESCONSIDERAR a área de uso residencial, DESDE que o estabelecimento tenha ACESSO INDEPENDENTE para via pública, devendo ser respondido NÃO para essa pergunta.

() SIM

() NÃO

- f. Qual a área construída em metros quadrados do estabelecimento maior (incluindo a área do seu) ?

() Não possui

() Possui _____ m²

- g. Seu estabelecimento é exclusivamente TÉRREO?**
☐) SIM ☐) NÃO
- h. Quantos pavimentos possui o prédio/ edificação que está localizado o seu estabelecimento?**
☐) 01 pavimento
☐) 02 ou 03 pavimentos
☐) acima de 03 pavimentos
- i. A atividade da empresa realiza eventos com presença de público, tais como cinema, teatro, clube social, bares, boates ou similares?**
☐) Não
☐) Sim com lotação até 100 pessoas
☐) Sim, lotação mais de 100 pessoas
- j. A atividade da empresa é destinada a hotéis, pousadas, pensão ou afins?**
☐) Não
☐) Sim, possui até 16 leitos
☐) Sim, mais que 16 leitos e até 40 leitos
☐) Sim, possui mais de 40 leitos
- k. O estabelecimento é um hospital ou local cujos pacientes necessitem de cuidados especiais que dificultem, ainda que temporariamente, sua locomoção?**
☐) SIM ☐) NÃO
- l. O estabelecimento é (ou está inserido em) patrimônio histórico cultural?**
☐) SIM ☐) NÃO
- m. A empresa utiliza ou armazena gás liquefeito de petróleo- GLP (Gás de Cozinha)?**
☐) Não
☐) Sim, armazenagem total até 39 KG (03 botijões de 13 kg)
☐) Sim, armazenagem total maior que 39kg
- n. A empresa armazena ou manipula líquidos, combustíveis ou inflamáveis em recipientes ou tanques?**
☐) Não
☐) Sim, armazenagem total até 150 litros
☐) Sim, armazenagem total mais que 150 litros e até 1.000 litros
☐) Sim, armazenagem total mais de 1000 litros
- o. O estabelecimento armazena ou utiliza acetileno?**
☐) SIM ☐) NÃO
- p. O estabelecimento utiliza, armazena ou comercializa qualquer tipo de gases combustíveis em recipientes estacionários ou transportáveis?**
☐) SIM ☐) NÃO
- q. O estabelecimento utiliza ou armazena produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio? EX: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, infectantes, radioativas, corrosivas, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontâneas e substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis.**
☐) SIM ☐) NÃO

Venho requerer a V.Sa., providências em relação ao objeto abaixo selecionado:
() Emissão de Declaração de Dispensa de Licenciamento do Corpo de Bombeiros

Para tanto, anexo os seguintes documentos:

(Documentos Obrigatórios)
Cópia do Documento de Identificação do solicitante (RG, CNH)
Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ).

Estou ciente que as edificações enquadradas no inciso VII do artigo 5º, do Decreto 52.005/2021, deverão possuir extintor de incêndio em conformidade com o COSCIP (Decreto 19.644/97).

Assumo total responsabilidade pelas informações acima, conforme preceitua o artigo 299 do Código Penal, que estabelece penalidade de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público.

_____, ____ de _____ de _____

Assinatura do requerente (Representante legal)

ANEXO C - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA PROCESSO DE RISCO II (MÉDIO)



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA PROCESSO DE RISCO II - MÉDIO

DA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO (LOCATÁRIO)

NOME COMPLETO: _____

CPF: _____

DA IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

OCUPAÇÃO (Art. 7º, COSCIP): Tipo _____ ÁREA CONSTRUÍDA: _____ m2

DECLARO que a ocupação acima identificada **ATENDE AOS PARÂMETROS PARA ENQUADRAMENTO COMO RISCO II (MÉDIO)** do Decreto nº 52.005/2021 e suas modificações, para obtenção do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

ATESTO QUE:

- 1) As UNIDADES DE PASSAGEM (LARGURA) das portas, escadas, rampas, acessos e corredores ATENDEM À POPULAÇÃO MÁXIMA PREVISTA E AOS DEMAIS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO COSCIP - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco, aprovado pelo Decreto nº 19.644, de 13/03/1997;
- 2) A ocupação possui EXTINTOR(es) instalado, carregado com agente extintor compatível com o risco a proteger, pressurizado, sinalizado, posicionado em local visível e com acesso ao mesmo desobstruído, em quantidade compatível com a área de cobertura, respeitando a distância máxima a percorrer para seu acesso conforme o risco da ocupação;
- 3) TODO E QUALQUER OUTRO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO existente na ocupação atende à previsão legal no COSCIP, e ESTÁ COM A MANUTENÇÃO EM DIA E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- 4) A ocupação ao qual a atividade econômica está inserida ATENDE CUMULATIVAMENTE AOS SEGUINTE CRITÉRIOS:

I - possui ou está inserida em edificação com ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 750m², podendo-se desconsiderar para o cálculo da área construída total, a área destinada à residência unifamiliar com acesso independente direto para a via pública;

OBS: Se a ocupação possuir menos que 750m² e estiver inserida em condomínio com área construída superior a 750m² (ex.: shopping center, edifício empresarial, etc.), será classificado como **nível de risco III (alto)**.

II - possui ou está inserida em edificação com ATÉ 3 (TRÊS) PAVIMENTOS, desconsiderando-se o subsolo utilizado exclusivamente para estacionamento de veículos, sem abastecimento no local;
III - se atividade destinada à REUNIÃO DE PÚBLICO, possuir lotação MÁXIMA DE 100 (CEM) PESSOAS;
IV - se atividade destinada a HOTÉIS, POUSADAS E PENSÕES possuir ATÉ 40 (QUARENTA) LEITOS;
V - armazenar ou manipular ATÉ 1.000 (MIL) LITROS DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS OU INFLAMÁVEIS em recipientes ou tanques;
VI - NÃO SER DESTINADA A HOSPITAIS E LOCAIS CUJOS PACIENTES NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS que dificultem, ainda que temporariamente, sua locomoção;
VII - utilizar ou armazenar ATÉ 190Kg (CENTO E NOVENTA QUILOGRAMAS) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (CENTRAL) para qualquer finalidade;
VIII - NÃO SER DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO OU REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP;
IX - NÃO UTILIZAR, ARMAZENAR OU COMERCIALIZAR QUAISQUER OUTROS TIPOS DE GASES COMBUSTÍVEIS em recipientes estacionários ou transportáveis;
X - NÃO POSSUIR PRODUTOS PERIGOSOS À SAÚDE HUMANA, AO MEIO AMBIENTE OU AO PATRIMÔNIO, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias infectantes, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas; sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea; e substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis;
XI - NÃO SE TRATAR DE EVENTO TEMPORÁRIO, independente da área construída e/ou montada.

Por ser a expressão da verdade, assumo total e inteira responsabilidade pela veracidade das informações constantes nesta declaração, bem como **ASSUMO toda e qualquer responsabilidade civil e criminal por qualquer dano ao patrimônio físico (próprio ou terceiros) e/ou por lesões que decorrentes do mau funcionamento dos sistemas citados.**

Também tenho ciência de que, a qualquer momento o CBMPE - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco pode realizar vistoria inopinada, incerta e intempestiva e, em caso de divergência das informações acima e/ou sendo identificada qualquer irregularidade quanto aos sistemas preventivos, ser-me-ão imputadas as penalidades cabíveis (notificação para regularização, multa, cassação do AVCB, embargo e interdição). Outrossim, em casos graves identificados pelo CBMPE, por ocasião de qualquer vistoria, o AVCB será cassado imediatamente além das demais sanções administrativas e legais.

DECLARO, AINDA, que tenho conhecimento da legislação, em especial do Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

_____ - PE, em _____ de _____ de 20____.

(Assinatura com firma reconhecida em cartório ou certificação digital) do
Proprietário ou Representante legal da empresa

NOME: _____

TELEFONE: (_____) _____

E-MAIL: _____

**ANEXO D – MODELO DE REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS DE
AVCB/AR VIGENTE**



**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA**

REQUERIMENTO CORREÇÃO DE AVCB

Ao Sr. Chefe do Centro de Atividades Técnicas

Requerente (Representante Legal)			
Nome Completo			
Cédula de Identidade nº - Órgão Emissor		CPF	
Telefone		E-mail	

Requeiro a V. S^a, providências para CORREÇÃO do AVCB nº _____ do(s)
item (ns) abaixo assinalado(s):

☐	CORREÇÃO NOME FANTASIA	☐	CORREÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
☐	CORREÇÃO DE ENDEREÇO	☐	CORREÇÃO DE ÁREA COSTRUIDA
☐	CORREÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL	☐	OUTRO:

Pelos motivos que abaixo passo a expor:

(preenchimento de forma legível da situação e dos dados a serem corrigidos)

Para tanto, anexo os seguintes documentos:

Fotocópia das Originais:			
☐	RG / CPF	☐	FICHA IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL
☐	PROCURAÇÃO	☐	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAE-20 (COMPLEMENTAR)
☐	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL - CNPJ	☐	OUTROS (ESPECIFICAR):

Assumo total responsabilidade pelas informações acima, conforme preceitua o artigo 299 do Código Penal, que estabelece penalidade de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público.

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Requerente (Representante Legal)

ANEXO E - MODELO DE RECURSO PARA A CIAT/CAT OU CSAT



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA

REQUERIMENTO PARA RECURSO DE VISTORIA

PROTOCOLO AVCB N.º _____

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, ESTRUTURA OU EVENTO

Nome da Razão Social: _____
Endereço: _____
CNPJ: _____

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL

Nome Completo: _____
RG: _____
CPF: _____

3. EXIGÊNCIA(S) QUE DESEJA RECORRER:

Transcrição da(s) exigência(s):

4. DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DEFESA

(O requerente deverá fazer suas considerações de forma fundamentada, indicar quais são as características da edificação que impossibilitam o atendimento da legislação em vigor (se for o caso), poderá fazer uso de documentos, registros fotográficos, pareceres técnicos de outros profissionais, e outras documentações julgadas pertinentes.)

Rubrica:

5. ANEXOS (caso sejam julgados pertinentes)

6. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS (Se for o caso)

(O responsável técnico deverá indicar quais medidas foram adotadas para cada exigência descrita no laudo informado no item 3. desse requerimento.)

7. TERMO DE CIÊNCIA

Assumo total responsabilidade pelas informações acima, conforme preceitua o artigo 299 do Código Penal, que estabelece penalidade de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público.

_____, PE, _____ de _____ de _____.

Responsável ou Proprietário da edificação/estrutura/evento

(Assinatura ou Certificação Digital)