MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ETUDE THERMIQUE

Réglementation Thermique 2012

Réglementation Thermique 2012

Cadre standard de présentation du « Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique »
Opération : **Construction d'un EHPAD à La Bassée**
Date génération RSET : **01/06/2022**
Etude thermique du : **30/05/2022**
Logiciel et version : **IZUBA énergies, Pleiades, 5.22.6.1**
Version moteur CSTB Th-BCE 2012 : **8.1.0.0** - Mode de calcul utilisé : **Th-BCDE**
Clé : 12qgNwOmiaS1e4PSjQ1Q8nDg2//i/Sls0Q0/LcHTHRkqKqm/fzvF9byjLHFNyRuiWP+RW5/arslQta92Tp4qxg==

Chapitre 1 : Données administratives de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	CENTRE HOSPITALIER DE LENS
Adresse	99 Route de la Bassée 62307 - Lens
Contact tél/mél	-
Maître d'oeuvre	
Nom	PAINDAVOINE PARMENTIER
Adresse	Rue Louis Constant 59650 - Villeneuve-d'Ascq
Contact tél/mél	-
Bureau Etudes Thermiques	
Nom	DIAGOBAT
Adresse	23 Boulevard Van Gogh 59650 - Villeneuve-d'Ascq
Contact tél/mél	03 20 47 23 20 -
Date de l'étude thermique	2022-05-30
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom logiciel / Version	Pleiades - 5.22.6.1
Version du moteur Th-BCE	8.1.0.0
Bureau de contrôle	
Nom	
Adresse	-
Contact tél/mél	-
Opération	
Numéro Permis	EN COURS
Date du dépôt de demande de PC	--/--/--
Date de PC	--/--/--
Stade d'avancement	Stade Permis de construire
Nom	Construction d'un EHPAD à La Bassée
Adresse	170 Route de Lille 59480 - La Bassée
Département	59 - Nord
Zone climatique	H1-a
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)
Nombre de bâtiments/zones du projet	1 (Bât. 1 : 2 zones.)
Nombre de générations du projet	2 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât.)

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	Bâtiment 1						
S_{RT}	4 370,4 m²						
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S_{RT}^{z}	Surface utile SU_{RT} ou surf. hab. SHAB	dont surface de type CE1 (m²)	dont surface de type CE2 (m²)	dont surface climatisée (m²)	Nombre de groupes
Zone 1	Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement	4 066	3 696,4	3 696,4	0	1 473,6	2
Zone restauration	Restauration - 2 repas/jour, 7j/7	304,4	253,7	253,7	0	0	1
Nombre de logements	Sans objet						
Type de construction	Construction neuve						
Nombre d'ascenseurs	3						
Type de réseau urbain	Sans objet						

Détail ascenseurs(s)

	Unité	Ascenseur 1	Ascenseur 2	Ascenseur 3
Course de l'ascenseur	m	6	6	6
Nombre d'étages desservis par l'ascenseur	-	2	2	2
Zones desservies par l'ascenseur	-	Zone 1	Zone 1	Zone 1
Charge utile de la cabine	kg	630	630	630

Exigences de résultats conventionnels

Exigences de performance énergétique

Article 7	Respect des exigences de l'arrêté pour le batiment	Conformité à la RT2012
I - 1°	Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cep_{max}	Conforme
I - 2°	Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal $Bbio_{max}$	Conforme
I - 3°	Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, $Tic_{réf}$	Conforme
I - 4°	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III	Conforme

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio max	Gain en %
			$(Bbio_{max} - Bbio) / Bbio_{max}$
Coefficient Bbio	121,8	138,8	12,2

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment

Consommations en énergie primaire (kWh ep/m² S_{RT})	Projet	Cep_{max}	Gain en %
			$(Cep_{max} - Cep) / Cep_{max}$
Coefficient Cep	111,5	148,1	24,7

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1	SHAB ou SU_{RT} m²	Tic en °C	$Tic_{Réf}$ en °C	Tic - $Tic_{Réf}$	Conformité à la RT2012
Zone : Zone 1 / Groupe : Zones chambres	2 222,7	26	28,7	-2,7	Conforme
Zone : Zone restauration / Groupe : Groupe 1	253,7	27,4	29,8	-2,4	Conforme

Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1	SHAB ou SU_{RT} m^2	Tic en °C	Tic $_{Réf}$ en °C	Tic - Tic $_{Réf}$	Conformité à la RT2012
Zone : Zone 1 / Groupe : Zone locaux communs	1 473,6	26	27,8	-1,8	Conforme

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entière. La température Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de l'indicateur de confort d'été (DIES)

Zones ou parties de Zones (groupes)	SHAB ou SU_{RT} m^2	Indicateur de confort d'été (Dies) en h.%	Nb d'heures pour lesquelles la temp. opérative est sup. à la temp. d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la temp. opérative est sup. à la temp. d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la temp. opérative est sup. à la temp. d'inconfort +2°	Intensité moyenne de l'inconfort en %
Zone : Zone 1 / Groupe : Zones chambres	2 222,7	2,2	31	6	0	7
Zone : Zone 1 / Groupe : Zone locaux communs	1 473,6	3,8	0	0	0	9,5
Zone : Zone restauration / Groupe : Groupe 1	253,7	21,4	110	69	27	19,4

Dans l'arrêté du 20 juillet 2011 l'indicateur de confort d'été est la Tic, température intérieure conventionnelle, calculée suivant le même principe qu'en RT 2005. Comme en RT 2005, la Tic est comparée à une valeur de référence, Ticréf. Dans l'objectif d'harmoniser les exigences de la RT2012, il a été décidé d'évaluer le confort d'été dans les bâtiments soumis à la RT2012 via un critère absolu basé sur les mêmes conventions que le Bbio et le Cep et calculé au fil du temps.

Exigences de résultat sur le bilan énergétique

	S_{RT} m^2	Unités (en kWhEP/m^2 S_{RT}/an)											
		Conso. conv. d'énergie hors production du bât.	Bilan Energie 1 et 2	Bilan Energie 3 et 4	Bilan EPmax1	Bilan EPmax2	Bilan EPmax3	Bilan EPmax4	Conso. d'EP ni renouvelable ni de récupération de tous les usages	EF renouvelable récup. produite et exportée vers réseau local/ national	EP renouvelable récup. produite et exportée vers réseau local/ national Energie 1/2	EP renouvelable récup. produite et exportée vers réseau local/ national Energie 3/4
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	153,4	159,7	157,6	179,4	164,5	144,5	0	161	1,3	1,3	3,4
Zone 1	**4066**	143,9			168,3	155,1	135,1	0				
Zones chambres	**2445**	--			168,3	155,1	135,1	0				
Zone locaux communs	**1621**	--			168,3	155,1	135,1	0				
Zone restauration	**304,4**	279,4			326,7	290,4	270,4	0				
Groupe 1	**304,4**	--			326,7	290,4	270,4	0				

Application du Titre V Cas particuliers

Article 49	Cas particulier de la réglementation	Demande de titre V	Agrément / Référence arrêté Titre V
Annexe V 2.1	Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations"	*Sans objet*	*non renseigné*
Annexe V 2.2	Dossier soumis au cas particulier du titre V "systèmes"	*Sans objet*	*non renseigné*
Annexe V 2.3	Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid"	*Sans objet*	*non renseigné*

Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 publiée à l'arrêté du 20 juillet 2011, ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid, doit être adressée auprès des ministères en charge de la construction et de l'habitation, et en charge de l'énergie.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitre III : Isolation thermique		
Art 18 Art 15	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m^2.K) en valeur moyenne	conforme
Art 19 (a) Art 16 (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,28 W/(m^2 S_{RT}.K).Valeur calculée : 0.08	conforme
Art 19 (c) Art 16 (c)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0,09	conforme

Chapitre V : Confort d'été		
Art 21 Art 17	Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrêté	conforme
Art 22 Art 18	Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m.	conforme

Chapitre VI : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation		
Art 24	L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse	conforme

Chapitre VI : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation		
	température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m^2.	
Art 25	Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.	conforme
Art 26	L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 27	Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant lorsque le local reste inoccupé, l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou l'extinction des sources de lumière si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface maximale de 100m^2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.	conforme
Art 28	Les parcs de stationnements couverts ou semi couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m^2.	conforme
Art 29	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.	conforme
Chapitre VII : Disposition relative à la production d'électricité dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation		
Art 30	La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kWh ep /(m^2.an).	conforme
Chapitre VIII : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation		
Art 31 Art 19	Les bâtiments ou parties de bâtiments sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : pour le chauffage (par tranche de 500m^2 de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour le refroidissement (par tranche de 500m^2 de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour la production d'eau chaude sanitaire; pour l'éclairage (par tranche de 500m^2 de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage); pour le réseau des prises de courant (par tranche de 500m^2 de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage), pour les centrales de ventilation (par centrale); et par départ direct de plus de 80 ampères.	conforme
Art 32 Art 20	La ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.	conforme
Art 33 Art 21	Pour les bâtiments ou parties de bâtiments équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.	conforme
Art 34 Art 22	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m^2.	conforme
Art 35 Art 23	Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les quatre allures (confort, réduit, hors gel et arrêt), et une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de manière à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface SU_{RT} de 5 000 m^2.	conforme
Art 36 Art 24	Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.	conforme
Art 37 Art 25	Tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel ou automatique en fonction de la présence.	conforme
Art 38 Art 26	Tout local dont la commande d'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si le dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.	conforme
Art 39 Art 27	Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface SU_{RT} maximale de 100m^2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.	conforme
Art 40 Art 28	Les parcs de stationnements couverts et semi-couverts comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m^2.	conforme
Art 41 Art 29	Dans un même local, les points éclairés artificiellement, placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.	conforme
Art 30	Les locaux refroidis de SU_{RT} supérieure à 150 m^2 ou à 30% de la SU_{RT} du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.	conforme
Art 43 Art 31	Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation, sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté du 28 décembre 2012	conforme
Art 45 Art 33	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Nota : les articles repérés en noir correspondent à l'arrêté du 26 octobre 2010. Les articles repérés en vert correspondent à l'arrêté du 28 décembre 2012. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III des deux arrêtés précités.

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment

Bâtiment 1


Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone 1** (4066 m^2)

	Valeurs	Ratio/S_{RT}
S_{RT}	4 066 m^2	1
SHAB ou SU_{RT}	3 696,4 m^2	0,91
Toitures	2 230,6 m^2	0,55
Murs	1 542,7 m^2	0,38
Baies vitrées	523,5 m^2	0,13
Planchers bas	1 978,9 m^2	0,49
Total des parois déperditives	6 275,7 m^2	1,54
Total des parois ext. hors plancher bas	4 296,8 m^2	1,06
Ponts thermiques	2 777 m	0,68


Ratio d'orientations des baies vitrées

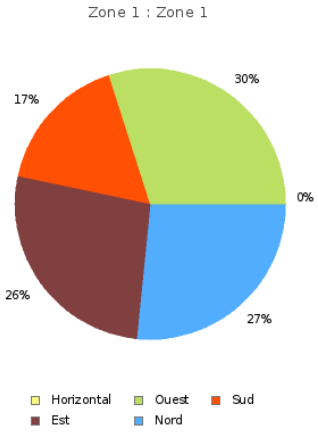

Zone : **Zone restauration** (304.4 m^2)

	Valeurs	Ratio/S_{RT}
S_{RT}	304,4 m^2	1
SHAB ou SU_{RT}	253,7 m^2	0,83
Toitures	0 m^2	0
Murs	83,7 m^2	0,27
Baies vitrées	41,1 m^2	0,14
Planchers bas	254,3 m^2	0,84
Total des parois déperditives	379,2 m^2	1,25
Total des parois ext. hors plancher bas	124,8 m^2	0,41
Ponts thermiques	145,3 m	0,48

Ratio d'orientations des baies vitrées

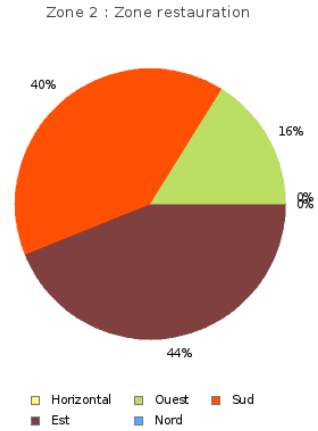


Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : **Zone 1** (4066 m^2)


	Unité	Valeur	m^2 ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m^2paroi.K)	0,12	2 230,6	270,13
Murs	W/(m^2paroi.K)	0,19	1 542,7	298,76
Baies en hiver	W/(m^2paroi.K)	1,21	523,5	631,82
Planchers bas	W/(m^2paroi.K)	0,14	1 978,9	274,35
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,12	2 777	327,53
Débit ventilation par système en hiver	m^3/h	2 819,09		958,49
Débit spécifique perméabilité en hiver	m^3/h	3 917,76		1 332,04
Total déperditions	W/K			4 093,12
Total déperditions ramené à la S_{RT}	W/(m^2 S_{RT}.K)			1,01

Répartitions déperditives %

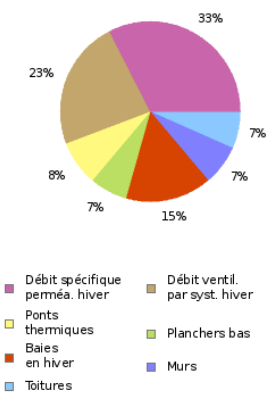

Zone : **Zone restauration** (304.4 m^2)


	Unité	Valeur	m^2 ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m^2paroi.K)	--	0	0
Murs	W/(m^2paroi.K)	0,18	83,7	14,99
Baies en hiver	W/(m^2paroi.K)	1,3	41,1	53,47
Planchers bas	W/(m^2paroi.K)	0,13	254,3	32,63
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,16	145,3	23,12
Débit ventilation par système en hiver	m^3/h	416,09		141,47
Débit spécifique perméabilité en hiver	m^3/h	94,82		32,24
Total déperditions	W/K			297,92
Total déperditions ramené à la S_{RT}	W/(m^2 S_{RT}.K)			0,98

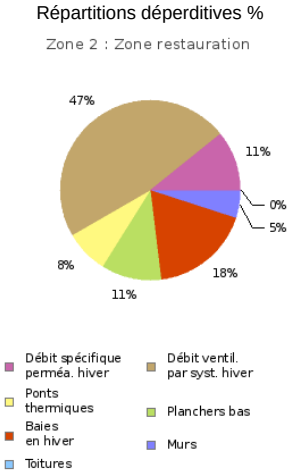

Les déperditions dûes à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)


Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (en points Bbio)

Bâtiment 1

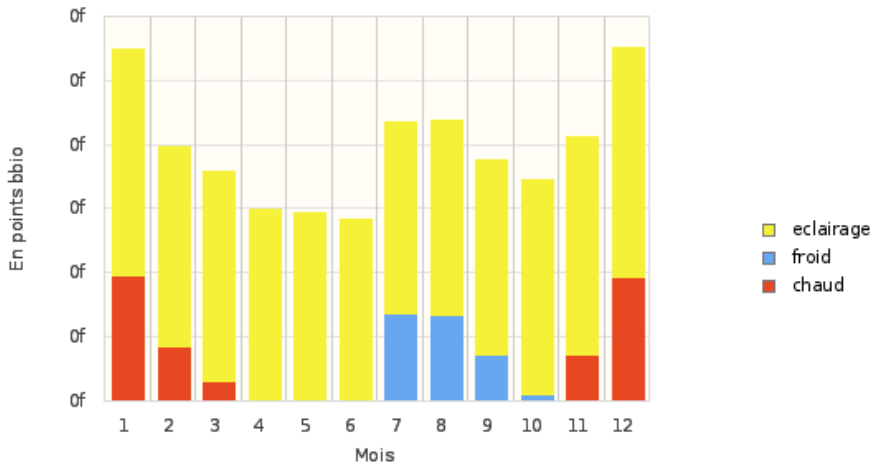

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment

Bâtiment 1

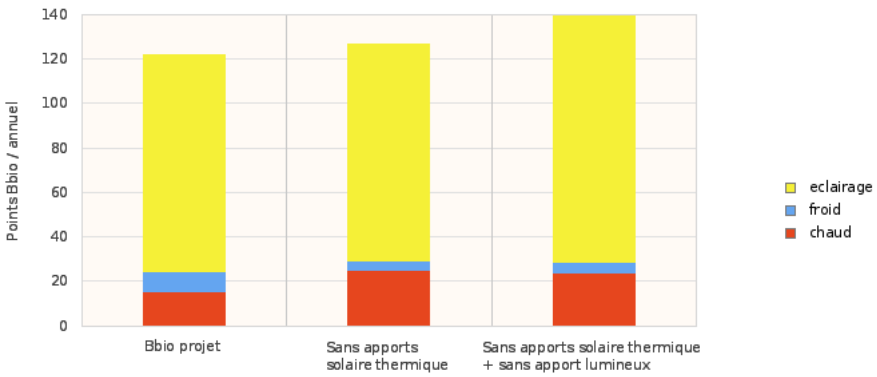

Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet
Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)
Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_sp et Sw_ap des baies égal à 0, Transmission lumineuses Tli = 0).

Données sur la perméabilité à l'air

Bâtiment 1

(niveau bâtiment)

Bâtiment 1		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1,2
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	4 421,6
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{RT}	$(m^3/h$ sous $4_{Pa})/m^2$ S_{RT}	1,21

(niveau zones)

Zone 1		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1,2
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	4 296,8
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{RT}	$(m^3/h$ sous $4_{Pa})/m^2$ S_{RT}	1,27

Zone restauration		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1,2
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	124,8
Q_{4Pa} x ATbât rapportée à la S_{RT}	$(m^3/h$ sous $4_{Pa})/m^2$ S_{RT}	0,49

Données sur l'inertie thermique


Bâtiment 1

Bâtiment 1	
Zones / Groupes	**Classe d'inertie quotidienne**
Zone 1 / **Zones chambres**	Personnalisé : Amq surf (m^2) = **5**, Cmq surf ($kJ/K.m^2$) = **500**
Zone 1 / **Zone locaux communs**	Personnalisé : Amq surf (m^2) = **4,8**, Cmq surf ($kJ/K.m^2$) = **500**
Zone restauration / **Groupe 1**	Personnalisé : Amq surf (m^2) = **1,9**, Cmq surf ($kJ/K.m^2$) = **445**

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel

Bâtiment 1

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S_{RT} (m^2)
Zone 1 / **Zones chambres**	**Mixte**	**2 445**
Zone 1 / **Zone locaux communs**	**Mixte**	**1 621**
Zone restauration / **Groupe 1**	**Mixte**	**304,4**

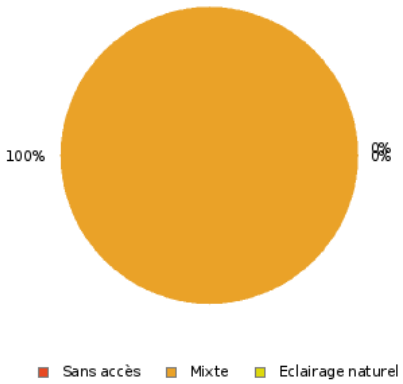

Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux

Bâtiment 1

Zone 1	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	**Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)**	**Eclairement naturel ≤ 300 lux**	**Eclairement naturel > 300 lux**	**Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)**
Zones chambres	1 616	23	4 201	99,5 %
Zone locaux communs	1 616	60	4 164	98,6 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=0)	**2 920**	**Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)**		**5 840**


Zone restauration	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	**Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)**	**Eclairement naturel ≤ 300 lux**	**Eclairement naturel > 300 lux**	**Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)**
Groupe 1	944	485	2 951	85,9 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=0)	**4 380**	**Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)**		**4 380**

Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel. Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep


Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie entrant dans le calcul de Cep

Bâtiment 1

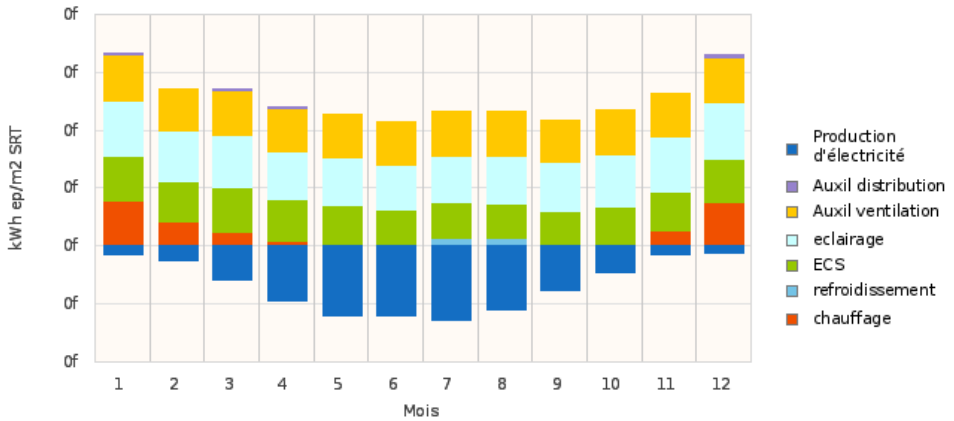


Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le bâtiment


Bâtiment 1

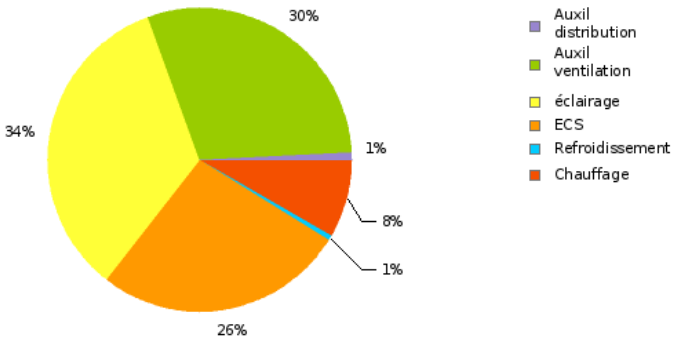

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Bâtiment 1

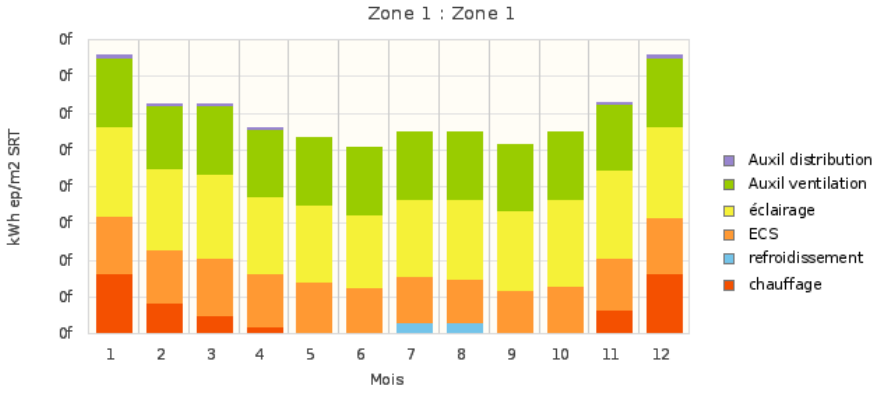

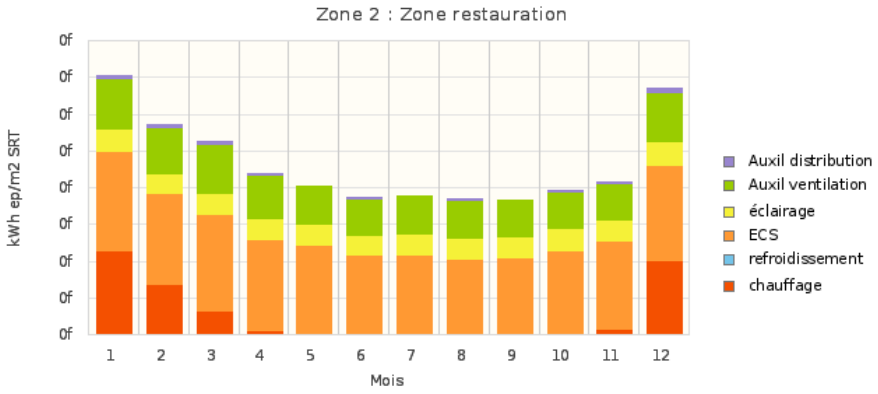


Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic


Bâtiment 1

Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et $Tic_{réf}$ sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour les groupes du bâtiment, de catégorie CE1


Groupe : Zones chambres

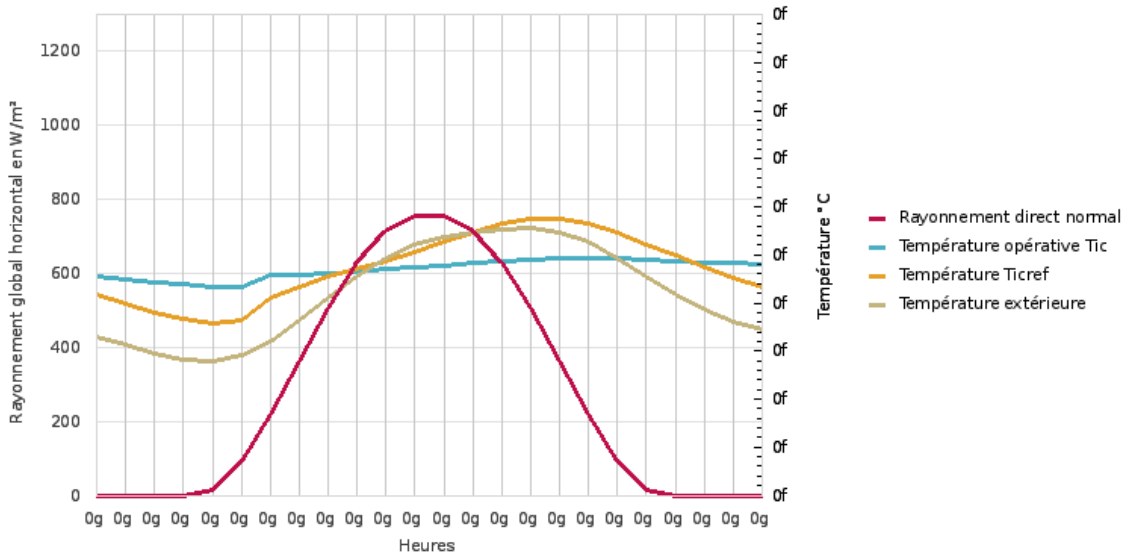

Groupe : Groupe 1

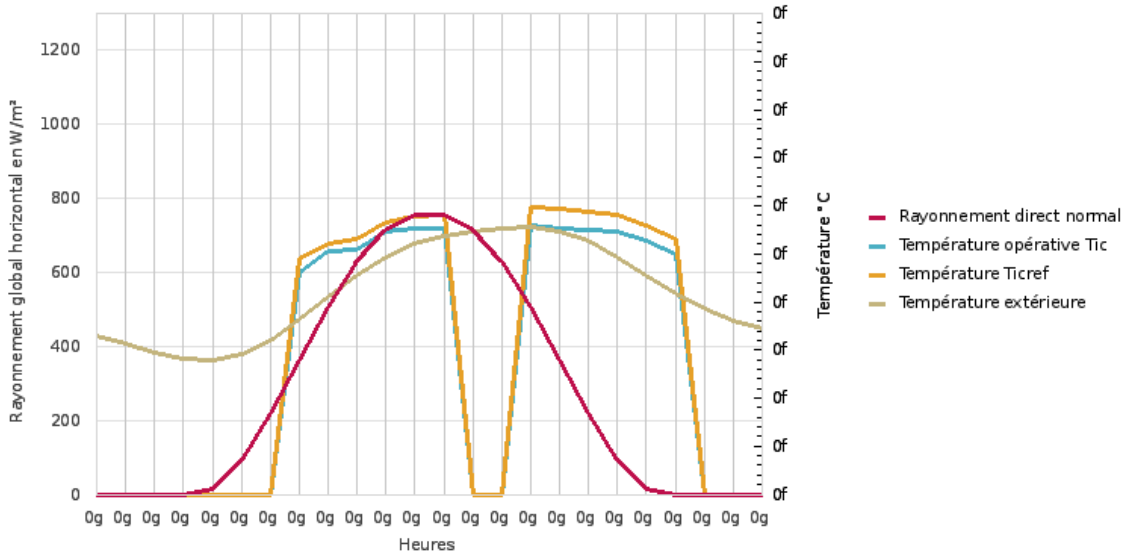

Groupe : Zone locaux communs

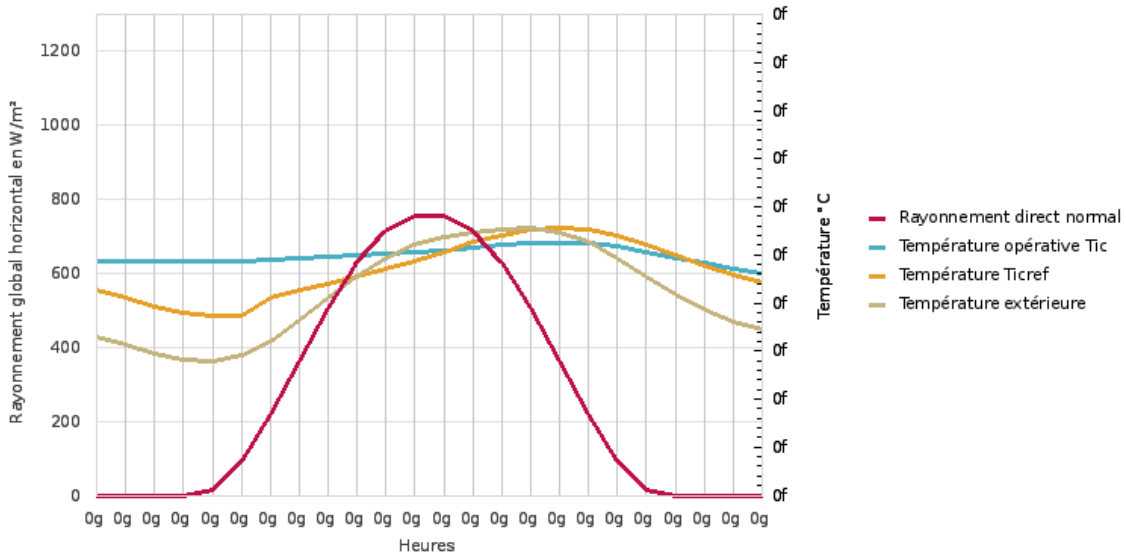


Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud.
Le calcul des températures est ménées conformément à la méthode Th-BCE 2012 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commençant début juin avec une température initiale de masse de 26°C.
Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7ème jour (dimanche) de la 4ème semaine, et pour le non résidentiel du 5ème jour (vendredi) de la 4ème semaine.
Le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire du projet


(Les 2 générateurs les plus représentatifs du **projet**)

Générateur : "*Chaudiere gaz a condensation*", mode ECS

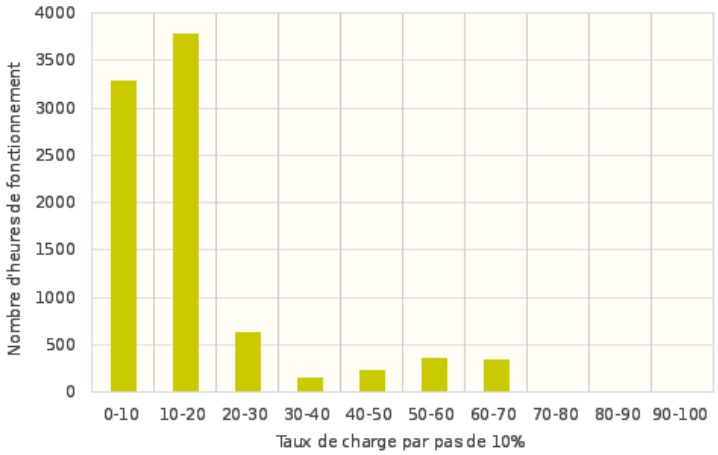


- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 0
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0

Générateur : "*WWP S 130 ID*", mode chauffage

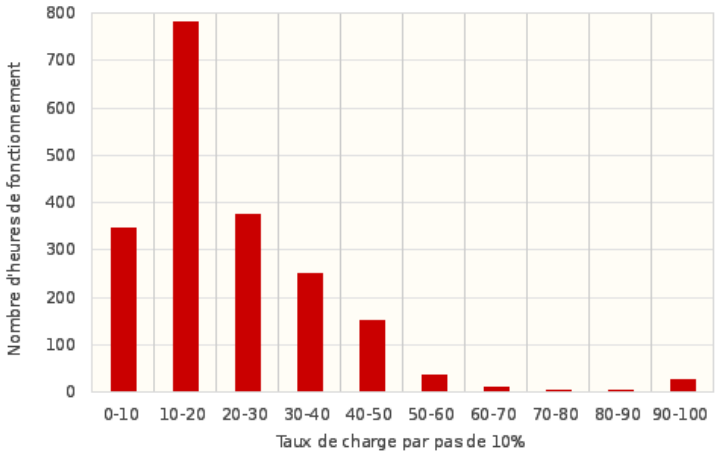

- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 1651
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 5136

Générateur : "*WWP S 130 ID*", mode refroidisssement

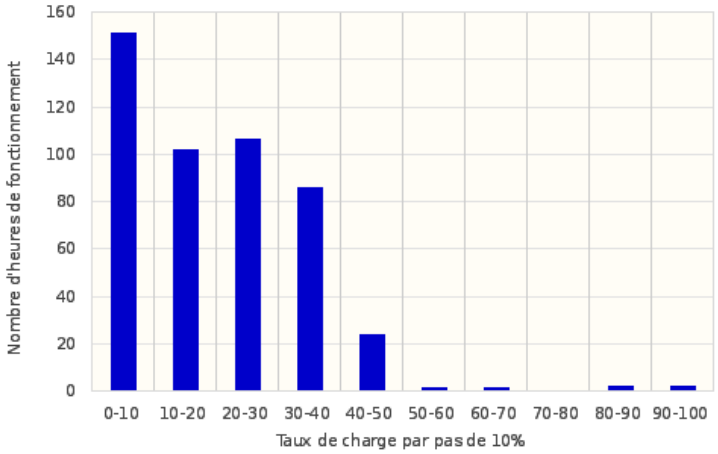

- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 1085
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 7200

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment 1 (2 zones)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Tous traitements thermiques de l'enveloppe du bâtiment

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m^2.K/W)	Origine de la donnée	U paroi - U global	Surface totale (m^2)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur ext béton	Isolation thermique par l'extérieure	17	5,31	Marquage CE système 1+	0,18	1 530,82	L'extérieur
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur ext sur LNC	Isolation thermique par l'extérieure	8	2,5	Marquage CE système 1+	0,35	82,68	Espace tampon non solarisé LNC (**b=0.62**)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	Porte métallique isolée	Autre : Porte	6	0,48	Marquage CE système 1+	2,1	7,02	Espace tampon non solarisé LNC (**b=0.62**)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	Porte métallique isolée	Autre : Porte	6	0,48	Marquage CE système 1+	2,1	5,88	L'extérieur
							Total parois verticales	1 626,4	
Planchers bas	Terre plein	Plancher bas		11	5	Marquage CE système 1+	0,13	1 984,5	L'extérieur
Planchers bas	Terre plein	Plancher bas		11	5	Marquage CE système 1+	0,19	203,76	L'extérieur
Planchers bas	Terre plein	Plancher bas sur LNC		10	2,86	Marquage CE système 1+	0,3	40,36	Espace tampon non solarisé LNC (**b=0.62**)
Planchers bas	Autre	Plancher Béton brut		0	0	Marquage CE système 1+	2,2	4,63	Espace tampon non solarisé LNC (**b=0.62**)
							Total planchers bas	2 233,25	
Planchers hauts	Terrasse	Plancher haut béton		18	8,18	Marquage CE système 1+	0,12	2 062,2	L'extérieur
Planchers hauts	Terrasse	Plancher haut béton salles sur plots		14	6,36	Marquage CE système 1+	0,15	168,39	L'extérieur
							Total planchers hauts	2 230,59	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : *Sans objet*

Parois vitrées (Sud)

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage ($W/m^2.K$)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	28,01	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	22,35	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,49	0,58	4,37	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,43	0,43	3,69	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,49	0,58	2,1	L'extérieur

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m^2.K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,35	0,34	1,15	L'extérieur
Total Verticales Sud											61,67	

Parois vitrées (Ouest)

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m^2.K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,38	0,44	88,56	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	52,65	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	22,46	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	22,33	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,36	0,42	13,5	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	8,61	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	5,12	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	4,05	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,34	0,4	1,8	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,27	0,31	1,5	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,27	0,31	0,75	L'extérieur
Total Verticales Ouest											221,33	

Parois vitrées (Nord)

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage ($W/m^2.K$)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	21,41	L'extérieur
Menuiserie int	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Air	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,45	Calcul Th-Bât	0,49	0,44	5,83	Espace tampon solarisé
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	5,88	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,35	0,39	4,05	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,33	0,37	3,08	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,33	0,37	2,18	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,3	0,35	2	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,3	0,35	1,95	L'extérieur
Total Verticales Nord											46,38	

Parois vitrées (Est)

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage ($W/m^2.K$)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	36,9	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,43	25,83	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	22,5	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	20,25	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	19,17	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	18,45	L'extérieur

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage ($W/m^2.K$)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lumineuse Tl	Surface totale	Donnant sur espace
		non motorisée				déclarée Ug,d						
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	16,2	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	14,76	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	14,4	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,47	0,58	10,18	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	8,1	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,5	0,62	5,04	L'extérieur
Baie sans PS	Fenêtre	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	4,05	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,44	4,05	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,38	0,44	3,69	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,39	0,43	3,69	L'extérieur
Baie avec PSint	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,38	0,43	3,6	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,36	0,42	2,25	L'extérieur
Baie avec PSext	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1,1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,36	0,42	2,17	L'extérieur
Total Verticales Est											235,28	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi (Ψ) liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du Psi (Ψ)	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITE 1.1.01-Dallage isolé en sous-face $\psi 1$	0,38	Th Bât fascicule valeurs tabulées	318,02	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITE 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi 1$	0,66	Th Bât fascicule valeurs tabulées	96,4	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				**414,42**	

Type de liaison	Libellé liaison	Psi (Ψ) liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du Psi (Ψ)	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger $\psi 2$	0,05	Th Bât fascicule valeurs tabulées	299,28	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger $\psi 1$	0,05	Th Bât fascicule valeurs tabulées	294,33	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger $\psi 2$	0,05	Th Bât fascicule valeurs tabulées	21,79	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.62)
Total linéaire catégorie type de liaison :				**615,4**	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Mur béton _ plancher haut béton avec acrotère discontinu $\psi 1$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	409,61	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Mur béton _ plancher haut béton avec acrotère discontinu $\psi 1$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	9,37	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.62)
Total linéaire catégorie type de liaison :				**418,98**	
refend avec mur de façade ou de pignon	ITE 4.3.1-Refend béton $\psi 2$	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	437,8	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITE 4.3.1-Refend béton $\psi 1$	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	437,8	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				**875,6**	
liaison angle de mur	ITE 4.1.1-Murs béton $\psi 1$	0,08	Th Bât fascicule valeurs tabulées	107	L'extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.1.1-Murs béton $\psi 2$	0,08	Th Bât fascicule valeurs tabulées	107	L'extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.2.1 angle rentrant $\psi 2$	0,02	Th Bât fascicule valeurs tabulées	43,4	L'extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.2.1 angle rentrant $\psi 1$	0,02	Th Bât fascicule valeurs tabulées	43,4	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				**300,8**	
liaisons menuiseries / parois opaques (appui, linteau, tableau)	ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. $\psi 1$	0,15	Th Bât fascicule valeurs tabulées	294,3	L'extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques (appui, linteau, tableau)	DC 3.2. Pl. bas sur terre-plein sans remontée d'isolant $\psi 1$	0,16	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,8	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				**297,1**	

- Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m^2.S_{RT}.K) : **0,08**

Le ratio psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la SRT, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m2 SRT.K) dans le cas général.

- Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ9) en W/(ml.K) : **0,09**

Psi9 (9) est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m^2)	dont surface avec protection mobile	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical)
Verticales Sud	61,67	27,19	56,83	55,64
Verticales Ouest	221,34	205,36	62,58	193,13
Verticales Nord	46,38	0	27,29	40,55
Verticales Est	235,28	216,01	71,29	196,58
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m^2)		Locaux à occupation passagère (m^2)	Autres locaux (m^2)	
	exposés BR1	**exposés BR2 ou BR3**		**exposés BR1**	**exposés BR2 ou BR3**
Verticales Sud	0	0	0	61,67	0
Verticales Ouest	0	0	0	221,34	0
Verticales Nord	0	0	0	46,38	0

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m^2)		Locaux à occupation passagère (m^2)	Autres locaux (m^2)	
	exposés BR1	**exposés BR2 ou BR3**		**exposés BR1**	**exposés BR2 ou BR3**
Verticales Est	0	0	0	235,28	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	**exposés BR2 ou BR3**		**exposés BR1**	**exposés BR2 ou BR3**
Verticales Sud	--	--	--	0,5	--
	-	-	-	Sans protection mobile	-
Verticales Ouest	--	--	--	0,5	--
	-	-	-	Sans protection mobile	-
Verticales Nord	--	--	--	0,5	--
	-	-	-	Sans protection mobile	-
Verticales Est	--	--	--	0,5	--
	-	-	-	Sans protection mobile	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies : Sans objet

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les **2 plus importantes** en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Bâtiment 1"

Nombre total de zones du bâtiment : **2**

Identification de la zone :

Nom de la zone : **Zone 1**
Usage de la zone : **Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement**
Surface de la zone S_{RT} : **4066 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (**Zone 1**)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **CTA 03 - DF zone commune**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Non
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Oui
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Ventilation mécanique double flux thermodynamique	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / Ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m^3/h	m^3/h	W	%			W	%
CTA 03 - DF zone commune	Occupation	5 925	5 925	3 555	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	0	0	0					
CTA 04 - DF unité fermée Aile nord	Occupation	1 170	1 170	702	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	1 170	1 170	702					
CTA 05 - DF unité fermée Aile sud	Occupation	1 170	1 170	702	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	1 170	1 170	702					
CTA 01 - DF unité ouverte Aile nord	Occupation	2 520	2 520	1 512	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	2 520	2 520	1 512					
CTA 02 - DF unité ouverte Aile sud	Occupation	2 340	2 340	1 398	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	2 340	2 340	1 398					
SF	Occupation	360	0	54	*Sans objet*	*Sans objet*	*Sans objet*	Sans objet	100
	Inoccupation	360	0	54					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : **Sans objet**

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m^2.K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Zones chambres.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m^2.K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Zones chambres.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zones chambres.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zone locaux communs.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Par défaut	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zone locaux communs.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Zone locaux communs.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	air chaud et air froid non simultané

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Bâtiment 1

Groupe : Zones chambres

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Chambre 15_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 15_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 16_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	85	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 17_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,5	90	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 16_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 14_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,14	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 14_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	89	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 17_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,75	84	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Chambre 13_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	89	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 13_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,17	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 17_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 12_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 18_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 12_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 18_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 11_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,9	72	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 19_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 17_2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,02	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 11_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 10_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 19_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 20_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 16_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,24	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 10_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,9	71	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
SDB 20_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 9_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 21_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,7	89	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 9_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 8_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 21_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 8_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 13_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,75	83	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 22_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,8	67	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
SDB 22_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 23_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 7_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 7_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 23_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 24_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	85	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
SDB 6_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 6_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 24_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 5_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 5_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 25_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,76	84	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 4_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,85	91	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 25_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 4_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 26_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 14_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,53	96	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 4_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,03	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 26_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 3_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 3_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Chambre 27_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 2_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	88	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 2_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 27_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 28_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 28_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	87	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 57_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 56_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 56_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 57_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 58_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 55_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 58_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 55_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
Chambre 54_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Détente_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,71	100	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 54_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 60_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Sanitaires 12_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,09	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 59_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	91,4	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 59_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 60_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 43_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	90	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 11_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,56	92	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 6_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,66	53,09	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 53_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 53_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	71,7	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 43_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 61_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
SDB 42_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,14	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 42_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,76	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 52_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 52_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 61_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 44_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,75	90	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 41_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,69	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 41_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,17	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 51_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 51_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 44_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 40_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,14	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 45_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 40_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	92	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 45_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 50_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
SDB 50_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 39_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,89	84	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 46_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 39_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 49_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 38_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 46_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 49_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,17	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 47_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 12_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,24	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 38_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,89	83	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 47_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 37_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 48_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,69	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 37_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Chambre 36_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 48_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 36_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 9_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,02	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 8_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,87	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Stock 4_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,66	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 74_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,7	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 74_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 62_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 62_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 73_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,78	86	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chambre 75_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,69	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 73_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,69	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Salle de bains_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,77	80	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Chambre 63_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
SDB 75_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 72_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Stock 3_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,2	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 72_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 76_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 63_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 35_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 64_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,7	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 10_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,46	85	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SDB 71_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 35_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 64_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 71_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 76_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 77_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,74	90	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 34_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
Chambre 65_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 34_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 77_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 70_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,69	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 70_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 65_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 66_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 69_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 34_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 33_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 69_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,62	96	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 66_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 78_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,76	89	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 68_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,78	94	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 32_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,85	96	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
SDB 68_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 78_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 32_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 79_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 79_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	1,52	96	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 67_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 79_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 31_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,16	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 67_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,71	95	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 31_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 80_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 30_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 30_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 80_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 81_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,73	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 29_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
								éclairement constant
SDB 81_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,15	0	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chambre 29_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0,72	93	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Groupe : Zone locaux communs

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Stock Mat._Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	3,82	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Mat Jardin_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	1	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Net Mat_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,62	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Espaces verts_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,75	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Linge S_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	2,51	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Boi._Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,38	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
OP 1_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,48	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Atelier_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	1,32	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Stock et mobilier_3_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,93	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Onduleur_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,48	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Linge S 4_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,75	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
TGBT_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,6	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 22_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,55	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Epicerie_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,87	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Sanitaires 1_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,22	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Epicerie_1_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,02	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Sanitaires_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,22	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Monte charge 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,46	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 18_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	7,97	82	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 18_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,05	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
B. animation_Bureau - usage 26	Bureau	0,79	80	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Pièce_46_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,21	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Ascenseur_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,35	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 18_2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,01	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Coiffure_Bureau - usage 26	Bureau	1,23	69	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Tisanerie_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	1,94	59	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Pièce_451_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,07	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection	Gestion impossible avec la lumière du jour

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
							de présence et absence	
Office 1_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,74	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Transmissions_Bureau - usage 26	Bureau	1,61	78	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Stock_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,3	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 20_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	2,65	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 2_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,24	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 15_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	3,2	74	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Accueil_Bureau - usage 26	Bureau	0,93	93	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Linge P 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,44	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Stock 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,38	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Monte charge_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,46	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
SAS_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,41	100	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Linge S 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,82	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Prépa_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,22	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Reeducation_Bureau - usage 26	Bureau	1,58	77	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Stock 2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,09	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Sanitaires 5_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,22	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 19_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,54	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 4_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,22	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 3_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,1	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chariots 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,37	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Bur. cadre_Bureau - usage 26	Bureau	0,88	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Prépa_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,02	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Men._Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,44	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Bureau Poly_Bureau - usage 26	Bureau	0,94	79	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Déc._Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,59	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Pc ide_Bureau - usage 26	Bureau	0,89	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Convivialité_Bureau - usage 26	Bureau	0,94	77	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Déchets 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,32	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Bur. Ben_Bureau - usage 26	Bureau	1,03	77	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
PC médical_Bureau - usage 26	Bureau	1,25	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Vestiaires_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,7	83	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Dgt 21_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,9	18	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Box médical 1_Bureau - usage 26	Bureau	0,55	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Chariots_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,47	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Douches_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,18	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Vestiaires 1_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,71	82	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Douches 1_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,14	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Douches 3_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,18	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Soins_Bureau - usage 26	Bureau	0,76	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Douches 2_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,14	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Men_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,24	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Vestiaires 2_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,7	82	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Bureau mut_Bureau - usage 26	Bureau	0,8	92	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Douches 4_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,16	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Douches 5_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,15	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Vetements_Bureau - usage 26	Bureau	0,68	100	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Douches 6_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,58	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Douches 7_Douches Collectives - usage 26	Douches collectives	0,23	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Salle à manger salon_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	4,11	62,75	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 5_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,07	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 4_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,39	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection	Gestion impossible avec la lumière du jour

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
							de présence et absence	
Sanitaires 6_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,21	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Menage 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,31	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 7_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,21	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 5_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,95	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Menage 1_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,16	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 4_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,33	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Linge S 2_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,41	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Monte charge 2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Office 2_Bureau - usage 26	Bureau	1,39	36,19	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 49_1_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	3,87	82	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
SDB 49_2_Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26	Chambres sans cuisine avec salle d'eau	0	83	Gestion non fractionnée	3	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 7_2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,33	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Dgt 7_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,61	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Ascenseur 1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Bureau_Bureau - usage 26	Bureau	0,5	0	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Salle à manger_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	2,54	85	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche /	Graduation automatique

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
							arrêt et extinction automatique	assurant un éclairement constant
Linge P 2_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,51	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 3_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0	96	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Office 3_Bureau - usage 26	Bureau	0,73	0	Gestion non fractionnée	6	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Salle à manger salon 2_1_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	4,29	76,7	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 9_1_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	1,52	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Salle à manger salon 2_2_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,06	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Dgt 2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	3,28	77	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Linge P 3_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,43	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Monte charge 3_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 9_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,2	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Stock 5_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	1,54	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Sanitaires 10_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,21	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Sanitaires 8_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,21	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Linge S 3_Locaux communs - usage 26	Circulation accueil	0,53	0	Gestion non fractionnée	7	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Graduation automatique assurant un éclairement constant
Vdi_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,86	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Sanitaires 11_Sanitaires collectifs - usage 26	Sanitaires collectives	0,21	0	Gestion non fractionnée	7	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Chariots 2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,36	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour
Menage 2_Circulation ou accueil - usage 26	Circulation accueil	0,43	0	Gestion non fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion impossible avec la lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 1)

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone

- Electrique à effet joule
- Electrique thermodynamique

Mode de production

Mode de production du chauffage : **Collectif par bâtiment**

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m^2
Zones chambres	Radiateur à eau chaude	0,88	1 947,1
Zones chambres	Panneaux rayonnants électriques	0,15	344,52
Zone locaux communs	Radiateur à eau chaude	0,88	1 296,8

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe perso.	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Zones chambres	Emetteur 1	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,3	-	-
Zones chambres	Emetteur 5	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,3	-	-
Zone locaux communs	Emetteur 2	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,3	-	-

Caractéristiques techniques principales des émetteurs dans bouches conduits, en soufflage d'air chaud

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe perso.	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur
-	-	-	%	-	°C	-	°C	-
Zone locaux communs	Emetteur 4	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission

Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupe/Distri	Groupe/Distri	Groupe/Distri
		Zones chambres / Emetteur 1	Zones chambres / Emetteur 5	Zone locaux communs / Emetteur 2
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution hydraulique	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution hydraulique
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml	1 000	-	400
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml	0	-	0
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-	Modulation en fonction de la température extérieure	-	Modulation en fonction de la température extérieure
Mode de régulation de fonctionnement	-	Régulation à débit variable	-	Régulation à débit variable
Température de départ de dimensionnement	°C	60	-	60
Différence nominale de température dans le réseau de distributionde groupe entre le départ et le retour	°C	15	-	15
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/mK	0,24	-	0,24
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	Classe 3	-	Classe 3
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/mK	0	-	0
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	non renseigné	-	non renseigné
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-	Vitesse constante	-	Vitesse constante
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W	150	-	150
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Zones chambres	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Zone locaux communs	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 1)

Type d'énergie des générateurs de froid raccordés à la zone

- Electrique thermodynamique

Emetteurs de froid des groupes de la zone

-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --

Détail des émetteurs de froid

Distribution de froid du groupe

Nota : Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --

Niveau groupe de froid

Programmation de la relance pour le refroidissement

Groupes	Programmation de la relance pour le refroidissement
Zone locaux communs	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 1)

Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire

S'appliquant à une saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur
	m^2	-	%	%	%	-
Zone 1 - Zones chambres			0	1	0	Douche seule

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Température de la distribution d'ECS du groupe	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCI ou CESCAI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	°C	-	-
Zones chambres	1	215	0	12	50	-	-

Deuxième zone :

Nom de la zone : **Zone restauration**
Usage de la zone : **Restauration - 2 repas/jour, 7j/7**
Surface de la zone S_{RT} : **304.4 m^2**

Données sur les équipements de ventilation - (**Zone restauration**)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **CTA 06 - DF zone restauration**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Non
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Non
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Oui
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Ventilation mécanique double flux thermodynamique	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / Ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m^3/h	m^3/h	W	%			W	%
CTA 03 - DF zone restauration	Occupation	2 675	2 675	1 605	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	0	0	0					

Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associé au bouche-conduit : **Sans objet**

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m^2.K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Groupe 1.	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	air chaud et air froid non simultané

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m^2.K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Groupe 1.	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe A	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Bâtiment 1

Groupe : Groupe 1

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m^2	W/m^2	-	-
Cuisine _ famille_Cuisine - usage 19	Cuisine	14,44	79	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Salle à manger _ cafet_Salle de restauration - usage 19	Salle restaurant	75,47	49	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Office_Cuisine - usage 19	Cuisine	7,02	83	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Office 4_Locaux de services - usage 19	Locaux de service	2,58	0	Gestion non fractionnée	4	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone restauration)

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone

- Electrique thermodynamique

Mode de production

Mode de production du chauffage : **Collectif par bâtiment**

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

-- Pas de données émetteur groupe de chauffage pour cette zone --

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs dans bouches conduits, en soufflage d'air chaud

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe perso.	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur
-	-	-	%	-	°C	-	°C	-
Groupe 1	Emetteur 6	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission

Distribution de chauffage du groupe

-- Pas de données "Niveau distribution groupe de chauffage" pour cette zone --

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone restauration)

Type d'énergie des générateurs de froid raccordés à la zone

- Electrique thermodynamique

Emetteurs de froid des groupes de la zone

-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --

Détail des émetteurs de froid

Distribution de froid du groupe

Nota : Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone restauration)

Niveau groupe émetteur eau chaude sanitaire

S'appliquant à une saisie simplifiée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (logements collectifs)	Nombre de maisons desservies par l'émetteur ECS (maison individuelle ou maisons accolées)	Nombre d'unités caractéristiques par émetteurs ECS en fonction du type usage pour le tertiaire
	m^2	-	-	-
Zone restauration - Groupe 1				81

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Température de la distribution d'ECS du groupe	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCI ou CESCAI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	°C	-	-
Groupe 1	1	43	0	12	50	-	-

FEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et à la production sanitaire

Génération : "Génération 1"

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Reseau ch fr
Froid	Génération 1_Froid Sans perte
ECS	Intergroupe

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs thermodynamiques électriques autres : PAC réversible à compression (chauffage et refroidissement)

	Unité	WWP S 130 ID
Marque du générateur	-	WEISHAUPT
Dénomination commerciale du générateur	-	WWP S 130 ID
Nombre de générateurs identiques	-	1
Catégorie du générateur	-	PAC réversible à compression (chauffage et refroidissement)
Type de générateur électrique	-	PAC réversible eau glycolée / eau
Poste de consommation assurée par le générateur (service du générateur)	-	Chauffage et refroidissement (Réversibilité)
Le COP mode chauffage est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur par défaut)	-	Oui
Statut des données des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot chauffage	°C	-1,5°
Température source aval du COP Pivot	°C	32,5°
Puissance absorbée des machines chauffage	kW	-
Fonctionnement du compresseur en chauffage	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Température limite de fonctionnement des sources	°C	Pas de limite
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale en chauffage	%	Valeur par défaut
Statut origine de la donnée	-	Valeur par défaut
Typologie du système d'émission de chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
L'EER est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur par défaut)	-	Oui
Statut des données des valeurs de performance en refroidissement	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont de l'EER Pivot refroidissement	°C	32,5°
Température source aval de l'EER Pivot refroidissement	°C	9,5°
Puissance absorbée des machines mode refroidissement	kW	-
Fonctionnement du compresseur en mode refroidissement	-	Cycle marche arrêt du compresseur

	Unité	WWP S 130 ID
Température limite de fonctionnement des sources en refroidissement	°C	Pas de limite sur les températures de source
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale en refroidissement	%	Valeur par défaut
Statut origine de la donnée	-	Valeur par défaut
Typologie du système d'émission de refroidissement	-	Forte : Plancher ou plafond intégré au bâti
Caractéristiques source amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	12 000

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

- Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Type de production avec stockage

- Ballon base sans appoint

Ballon de stockage

En base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané

	Unité	Montage ballon ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	1
Marque du ballon	-	WEISHAUPT
Dénomination commerciale du ballon	-	WES 1000 WP
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Gaz par chaudière avec accumulateur
Type d'énergie d'appoint	-	Sans appoint
Volume total du ballon	L	1 500
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,88
Origine de la valeur	-	Valeur justifiée
Température maximale du ballon	°C	95
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	-
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	-
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	-

Ballon base combustion : Générateur à combustion

	Unité	Chaudiere gaz a condensation (Montage ballon ECS)
Marque du générateur d'appoint	-	*-donnée non disponible-*
Dénomination commerciale du générateur d'appoint	-	*-donnée non disponible-*
Catégorie du générateur d'appoint	-	Chaudière gaz à condensation
Poste de consommation assuré par le générateur d'appoint	-	Eau chaude sanitaire
Ventilation du générateur d'appoint	-	Présence de ventilateur ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion
Puissance fournie en fonctionnement nominal	kW	120
Température minimale de fonctionnement	°C	20
Origine de la donnée	-	Valeur mesurée
Rendement sur PCI à puissance normale	%	96,8
Origine de la donnée	-	Valeur certifiée
Rendement sur PCI à puissance intermédiaire	%	108
Origine de la donnée	-	Valeur certifiée
Pertes à l'arrêt	W	163
Origine de la donnée	-	Valeur mesurée
Puissance électrique des auxiliaires du générateur à charge nulle	W	5
Puissance électrique des auxiliaires du générateur à puissance nominale	W	210
Origine de la donnée	-	Valeur mesurée
Type de combustible bois	-	-

Génération : "Emetteur 5"

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur 5_Chaud Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur 5_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	16,2

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

-pas de donnée-

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

Données sur les réseaux de distribution intergroupe

Raccordé au niveau du projet et peut être commun à plusieurs bâtiments et relié à une et une seule génération

Réseau de chauffage	Unité	Reseau ch fr	Emetteur 5_Chaud Fictif
Génération liée au réseau	-	Génération 1	Emetteur 5
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution physique	Réseau de distribution virtuel sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	1 400	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	50	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/mK	0,26	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	3	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/mK	0,21	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	4	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	-	Vitesse constante	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	W	100	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-

Réseau de refroidissement	Unité	Génération 1_Froid Sans perte
Génération liée au réseau	-	Génération 1
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau hydraulique individuel uniquement
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	W/mK	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	-	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	W/mK	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	-	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en refroidissement	-	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe de froid	W	-
Espace tampon éventuel associé	-	-

Réseau eau chaude sanitaire	Unité	Intergroupe
Génération liée au réseau	-	Génération 1
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau bouclé
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé en volume chauffé	ml	602
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé hors volume chauffé	ml	3
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/mK	0,26
Classe d'isolation déduite du réseau pour l'eau chaude sanitaire	-	3
Présence de réchauffeur de boucle	-	Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS	-	Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS	W	100
Identifiant du PCAD CESCAI éventuel associé	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-

Champs photovoltaïques intégrés au bâtiment - Bâtiment 1

Onduleurs

	Unité	Onduleur par défaut	Onduleur par défaut
Choix de la courbe de rendement de l'onduleur	-	Aucune information de rendement disponible	Aucune information de rendement disponible
Statut de la puissance nominale	-	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Puissance nominale AC de sortie de l'onduleur	W	Valeur par défaut	Valeur par défaut

Ensemble de modules photovoltaïques connectés à un même onduleur

	Unité	Monocristallin	Monocristallin
Libellé de l'onduleur raccordé aux capteurs	-	**Onduleur par défaut**	**Onduleur par défaut**
Marque des capteurs photovoltaïques	-	*-donnée non disponible-*	*-donnée non disponible-*
Dénomination des capteurs photovoltaïques	-	*-donnée non disponible-*	*-donnée non disponible-*
Nombre de capteurs PV identiques composant le champ	-	1	1
Type de technologie des cellules PV	-	Silicium Mono-cristallin	Silicium Mono-cristallin
Origine des données pour les capteurs PV	-	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Puissance crête nominale garantie d'un module aux conditions normales d'essai STC	W	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Coefficient de température de la puissance crête telle que définie dans CEI 61215 et 61646	1/°C	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Température d'équilibre thermique du module telle que définie dans CEI 61215 et 61646	°C	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Type ou degré de confinement de la face arrière des modules	-	Face arrière libre	Face arrière libre
Azimut de la paroi considérée formée par les modules (1)	°	Nord (247°)	Sud (66°)
Pente par rapport à l'horizontale des modules (2)	°	Horizontale vers le haut (13°)	Horizontale vers le haut (13°)
Surface ensoleillée du module en oeuvre	m^2	188	188
Y a-t-il présence de masques lointains azimutaux ?	-	Non	Non
Y a-t-il présence de masques lointains verticaux ?	-	Non	Non

(1) 0° : Sud, 90° : Ouest, 180° : Nord, 270° : Est
(2) de 0° (Horizontale vers le haut) à 90° (verticale)

Résultats sorties détaillées

Bâtiment 1

Les 5 bâtiments les plus représentatifs du projet

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Bâtiment 1	S_{RT} 4370,4 m^2	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m^2 S_{RT})					
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	0	12,6	0
	Refroidissement	0	0	0	0	1,2	0
	ECS	40,5	0	0	0	0,2	0
	Eclairage					52,2	
	Auxiliaires VMC					45,7	
	Auxiliaires distribution					1,1	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					41,8	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment par ZONES

Bâtiment : Bâtiment 1 - Zone : Zone 1	S_{RT}^Z 4066 m^2	Consommations et productions annuelles du bâtiment (par zones) par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m^2 S_{RT})					
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	0	11	0
	Refroidissement	0	0	0	0	1,3	0
	ECS	32,9	0	0	0	0,2	0
	Eclairage					53,5	
	Auxiliaires VMC					44	

Bâtiment : Bâtiment 1 - Zone : Zone 1	S_{RT}^{Z} 4066 m²	Consommations et productions annuelles du bâtiment (par zones) par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m² S_{RT})					
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
	Auxiliaires distribution					1	

Bâtiment : Bâtiment 1 - Zone : Zone restauration	S_{RT}^{Z} 304,4 m²	Consommations et productions annuelles du bâtiment (par zones) par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m² S_{RT})					
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	0	32,8	0
	Refroidissement	0	0	0	0	0	0
	ECS	141,4	0	0	0	0,6	0
	Eclairage					35	
	Auxiliaires VMC					67,4	
	Auxiliaires distribution					2,2	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S_{RT} m²	Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m² S_{RT})								
		Chauffage	Refroid.	ECS	Eclairage	Auxiliaires VMC	Aux. distribution	Prod. photov.	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	12,6	1,2	40,7	52,2	45,7	1,1	41,8	0	111,7
Zone 1	**4 066**	11	1,3	33,1	53,5	44	1			143,9
Zones chambres	2445	8,9	0,2	55	47,5	39,9	1,1			152,6
Zone locaux communs	1621	14,3	2,9	0	62,6	50,3	0,9			131
Zone restauration	**304,4**	32,8	0	142	35	67,4	2,2			279,4
Groupe 1	304,4	32,8	0	142	35	67,4	2,2			279,4

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S_{RT} m²	Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m² S_{RT})								
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photov.	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	40,5	0	0	0	112,9	0	41,8	0	111,6
Zone 1	**4066**	32,9	0	0	0	111	0			143,9
Zones chambres	2445	54,7	0	0	0	97,7	0			152,4
Zone locaux communs	1621	0	0	0	0	131	0			131
Zone restauration	**304,4**	141,4	0	0	0	138	0			279,4
Groupe 1	304,4	141,4	0	0	0	138	0			279,4

Résultats détaillés du coefficient Cep max du bâtiment

	S_{RT} m²	Coefficient Cep max
Bâtiment (Bâtiment 1)	4 370,4	148,1
Zone 1	4 066	132
Zone restauration	304,4	363

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S_{RT} m²	Consommation en énergie primaire de chauffage (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	3,9	2,1	1,2	0,4	0	0	0	0	0	0	1,3	3,8	12,7
Zone 1	4066	3,3	1,7	1	0,4	0	0	0	0	0	0	1,3	3,3	11
Zones chambres	2445	2,9	1,3	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0	1	3	8,9
Zone locaux communs	1621	3,9	2,4	1,9	0,6	0	0	0	0	0	0	1,8	3,7	14,3
Zone restauration	304,4	11,5	6,9	3,2	0,5	0	0	0	0	0	0	0,7	10,1	32,9
Groupe 1	304,4	11,5	6,9	3,2	0,5	0	0	0	0	0	0	0,7	10,1	32,9

	S_{RT} m²	Consommation en énergie primaire de refroidissement (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	0	0	0	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0	0	1,2
Zone 1	4066	0	0	0	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0	0	1,2
Zones chambres	2445	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0,2
Zone locaux communs	1621	0	0	0	0	0	0	1,5	1,4	0	0	0	0	2,9
Zone restauration	304,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe 1	304,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	S_{RT} m^2	Consommation en énergie primaire pour l'ECS (en kWh ep/m^2 S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	3,8	3,5	3,8	3,6	3,5	3,1	3,1	3	3	3,3	3,4	3,7	40,8
Zone 1	4066	3,1	2,9	3,1	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,8	3	33
Zones chambres	2445	5,2	4,8	5,1	4,8	4,7	4,2	4,2	4	4	4,4	4,6	5	55
Zone locaux communs	1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zone restauration	304,4	13,4	12,3	13,1	12,5	12,1	10,8	10,8	10,3	10,4	11,4	12	13	142,1
Groupe 1	304,4	13,4	12,3	13,1	12,5	12,1	10,8	10,8	10,3	10,4	11,4	12	13	142,1

	S_{RT} m^2	Consommation en énergie primaire d'éclairage (en kWh ep/m^2 S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	4,8	4,3	4,5	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	4,2	4,6	4,7	4,9	52,4
Zone 1	4066	4,9	4,4	4,6	4,2	4,2	4	4,2	4,3	4,3	4,7	4,8	5	53,6
Zones chambres	2445	4,4	3,9	4,1	3,7	3,6	3,5	3,7	3,8	3,8	4,2	4,3	4,5	47,5
Zone locaux communs	1621	5,7	5,1	5,4	4,9	4,9	4,8	4,9	5	5	5,5	5,6	5,8	62,6
Zone restauration	304,4	3,1	2,8	3	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	3	3	3,1	35,2
Groupe 1	304,4	3,1	2,8	3	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	3	3	3,1	35,2

	S_{RT} m^2	Consommation en énergie primaire des auxiliaires de ventilation (en kWh ep/m^2 S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	4	3,6	3,9	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	45,5
Zone 1	4066	3,7	3,4	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	43,7
Zones chambres	2445	3,4	3,1	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	40,1
Zone locaux communs	1621	4,3	3,9	4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	50,4
Zone restauration	304,4	6,8	6,1	6,7	6	5,1	4,9	5,1	5,1	4,9	5,1	4,9	6,7	67,4
Groupe 1	304,4	6,8	6,1	6,7	6	5,1	4,9	5,1	5,1	4,9	5,1	4,9	6,7	67,4

	S_{RT} m^2	Consommation en énergie primaire des auxiliaires de distribution (en kWh ep/m^2 S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,8
Zone 1	4066	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,8
Zones chambres	2445	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,3
Zone locaux communs	1621	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,8
Zone restauration	304,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	2,5
Groupe 1	304,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	2,5

Résultats détaillés de la production d'électricité mensuelle du bâtiment

	S_{RT} m^2	Production photovoltaïque d'électricité en énergie primaire (en kWh ep/m^2S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	0,8	1,3	3	4,8	6,1	6,1	6,5	5,6	3,9	2,3	0,8	0,6	41,8

Résultats de la contribution des énergies renouvelables du bâtiment

	S_{RT} m^2	Contribution des énergies renouvelables du bâtiment A_{epenr} (en kWh ep/m^2S_{RT})
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	44,3

Ratio d'Energie Renouvelable par bâtiment

Bâtiment	Srt	kWhEF
Bâtiment (Bâtiment 1)	4 370,4	12,9

Résultats énergies autoconsommées, d'autoconsommation

Indicateurs PEBN	Unité	Bâtiment 1 : 4370,4 m^2
Taux d'autoconsommation du bâtiment pour le photovoltaïque	%	92
Energie électrique produite par le photovoltaïque et autoconsommée par le bâtiment	kWhEF/m^2S_{RT}	14,9
Energie électrique produite par le photovoltaïque et exportée par le bâtiment	kWhEF/m^2S_{RT}	1,3

Résultats Consommation électriques des usages mobiliers et immobiliers

Indicateurs PEBN	kWhEF/m^2S_{RT}	kWhEF
Consommation électrique des usages mobiliers, en énergie finale	16,2	70800,48

Indicateurs PEBN	kWhEF/m²S_{RT}	kWhEF
Consommation électrique des usages immobiliers en énergie finale	1,7	7429,68

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S_{RT} m²	Besoins annuels (en kWh/m² S_{RT})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	7,8	4,4	19,5	31,7
Zone 1	**4066**	7	4,7	19,9	31,6
Zones chambres	2445	9,5	0	17,8	27,3
Zone locaux communs	1621	3,3	11,8	23,1	38,2
Zone restauration	**304,4**	17,4	0	13,6	31
Groupe 1	304,4	17,4	0	13,6	31

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S_{RT} m²	Besoins de Chaud (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	2,6	1,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	2,6	7,7
Zone 1	4066	2,4	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0,8	2,4	6,9
Zones chambres	2445	3,1	1,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1,2	3,1	9,5
Zone locaux communs	1621	1,4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	1,3	3,3
Zone restauration	304,4	4,8	2,9	1,8	0,4	0	0	0	0	0	0	2,6	4,9	17,4
Groupe 1	304,4	4,8	2,9	1,8	0,4	0	0	0	0	0	0	2,6	4,9	17,4

	S_{RT} m²	Besoins de Froid (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	0	0	0	0	0	0	1,7	1,6	0,9	0,1	0	0	4,3
Zone 1	4066	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	1	0,1	0	0	4,7
Zones chambres	2445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zone locaux communs	1621	0	0	0	0	0	0	4,6	4,4	2,5	0,3	0	0	11,8
Zone restauration	304,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe 1	304,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	S_{RT} m²	Besoins d'éclairage (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	1,8	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	19,6
Zone 1	4066	1,9	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,9	20
Zones chambres	2445	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	17,8
Zone locaux communs	1621	2,1	1,9	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2	2	2,1	23,1
Zone restauration	304,4	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	13,7
Groupe 1	304,4	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	13,7

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S_{RT}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4 370,4	14,3	10,3	9,3	7,6	7,5	7,3	11	11,1	9,6	8,8	10,7	14,3	121,8
Zone 1	**4 066**	14,2	10,2	9,2	7,8	7,7	7,4	11,4	11,5	9,9	9	10,7	14,2	123,2
Zones chambres	2 445	14,7	10,4	8,8	6,8	6,6	6,4	6,9	7,1	7	7,9	10,6	14,9	108,1
Zone locaux communs	1 621	13,4	9,9	9,9	9,2	9,2	8,9	18,3	18,2	14,3	10,7	10,7	13,3	146
Zone restauration	**304,4**	15,7	11,1	9,4	6,3	5,5	5,4	5,5	5,6	5,6	5,9	10,9	15,9	102,8
Groupe 1	304,4	15,7	11,1	9,4	6,3	5,5	5,4	5,5	5,6	5,6	5,9	10,9	15,9	102,8

Coefficient Bbio max (en points)

	S_{RT}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Bâtiment 1)	4 370,4	138,8
Zone (1) - Zone 1	4 066	138
Zone (2) - Zone restauration	304,4	150

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S_{RT} m²	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ep/m² S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment 1)	4370,4	3,1	2,9	3	2,8	2,7	2,3	2,3	2,1	2,2	2,5	2,7	2,9	31,5

	S_{RT} m^2	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ep/m^2 S_{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Zone 1	4066	2,1	2	2,1	2	1,9	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,9	2	21,9
Zones chambres	2445	3,6	3,3	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,5	2,5	2,8	3,1	3,4	36,3
Zone locaux communs	1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zone restauration	304,4	15,8	14,7	15,3	14,4	13,7	11,8	11,7	10,9	11,2	12,5	13,6	15	160,6
Groupe 1	304,4	15,8	14,7	15,3	14,4	13,7	11,8	11,7	10,9	11,2	12,5	13,6	15	160,6

Pas de calcul de sensibilité réalisé