

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5219

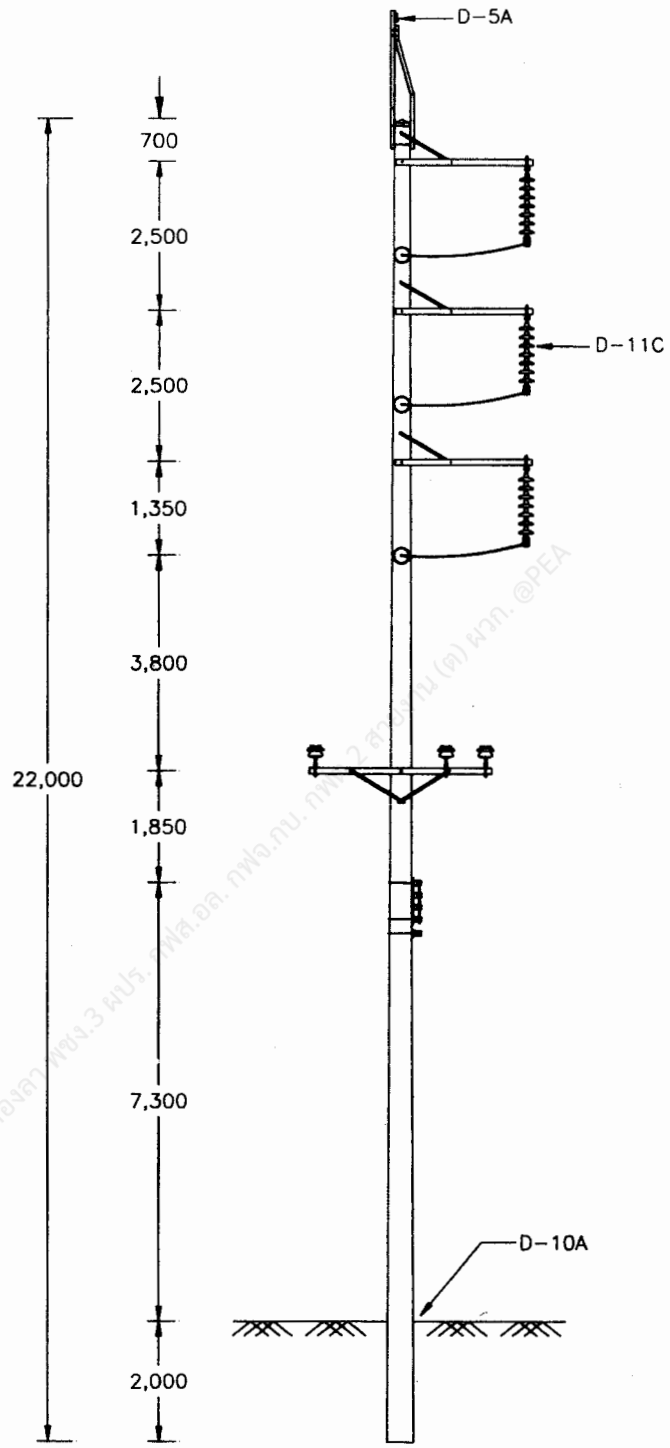

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน วิสุทธิ์ ชื่อเพราะ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ -7 พ.ค. 2539 ผวก.	เขียนเสร็จวันที่ 23 เม.ย. 39 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:125
รองผู้ว่าการ	115 kV. วงจรเดี่ยว – สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับเชาปลายสายลงข้าง แบบ SS-DD-3 115 kV. SINGLE CIRCUIT – SINGLE CONDUCTOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE SS-DD-3	แบบเลขที่ SA1-015/39003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5219

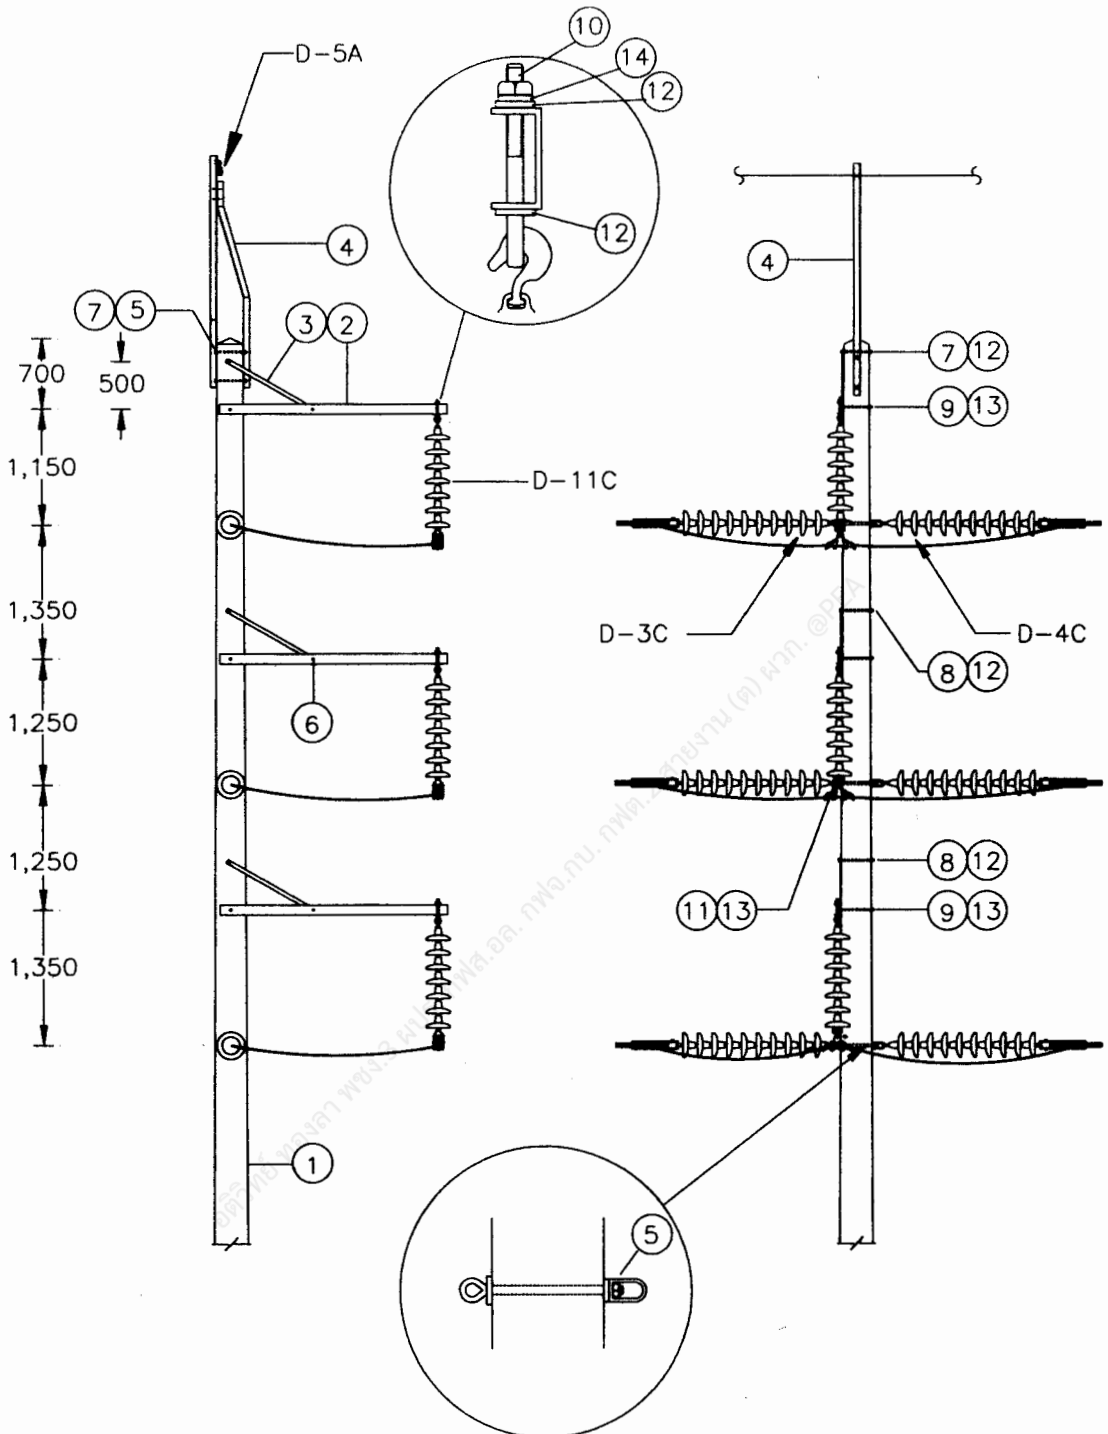

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน วิสุทธิ์ ชื่อเพราะ ผู้สำรวจ วิศวกรผู้ หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 115 kV. วงจรเดี่ยว-สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SS-DD-3	เขียนเสร็จวันที่ 23 เม.ย. 2539 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:75
รองผู้ว่าการ	115 kV. SINGLE CIRCUIT - SINGLE CONDUCTOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE SS-DD-3	แบบเลขที่ SA1-015/39003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5219

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DISCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE, 22 M. LONG	1	00010011
2	คอนเหล็กท้าวแขน ขนาด [100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก.116 STEEL,ALLEY ARM. [100x50x5 MM., 2.25 M. LONG,TIS 116	3	01000100
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40x6x1,000 MM.	3	01200002
4	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET	1	01010005
5	อายเล็ท สำหรับเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	01180002
6	สลักเกลียว M 16x75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x75 MM., COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	3	01110400
7	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 MM.	3	01110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 MM.	2	01110205
9	สลักเกลียว M 20x350 มม. BOLT, MACHINE, M 20x350 MM.	3	01110300
10	สลักหัวโอแวล M 16x150 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16x150 MM.	3	01150000
11	สลักหัวโอแวล M 20x350 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x350 MM.	3	01150100
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู DIA.18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 MM. HOLE DIA.18 MM. TIS 258	12	01180100
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู DIA.18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62x62x6 MM. HOLE DIA.18 MM. TIS 258	9	01180101
14	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16 TIS 259	3	01180301

D-3C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION, INSULATOR ASSEMBLY	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 4603	3	
D-4C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION, INSULATOR ASSEMBLY	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 4604	3	
D-11C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION, INSULATOR ASSEMBLY	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 4605	3	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 4626	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน วิสุทธิ์ ชื่อเพราะ
ผู้สำรวจ
วิศวกรรู
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ -7 พค. 2559 ยกก.

115 kV. วงจรเดี่ยว—สายไฟฟ้าเดี่ยว
เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SS-DD-3

115 kV. SINGLE CIRCUIT—SINGLE CONDUCTOR
DOUBLE DEAD END STRUCTURE
TYPE SS-DD-3

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย.2539
แก้แบบวันที่
มิติเป็น —
มาตราส่วน —

แบบเลขที่ SA1-015/39003
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น