
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3105A

ตารางขนาดฟิวส์สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส 22000-33000 โวลต์

FUSE RATING TABLE FOR 3-ϕ TRANSFORMER 22000-33000 VOLTS

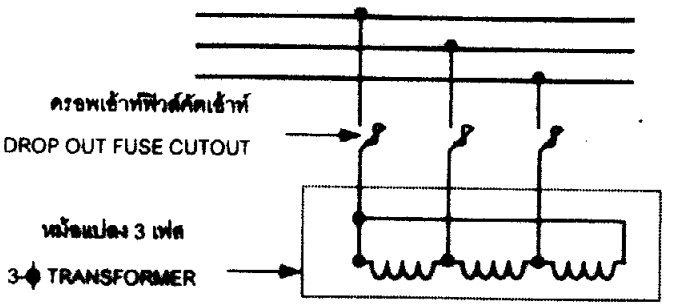

ขนาดหม้อแปลง (เควีเอ) TRANSFORMER RATING (kVA)	22,000 โวลต์ VOLTS		33,000 โวลต์ VOLTS	
	พิกัดกระแสของหม้อแปลง (แอมป์) FULL LOAD CURRENT (AMP)	ขนาดฟิวส์(แอมป์) * FUSE RATING (AMP)	พิกัดกระแสของหม้อแปลง (แอมป์) FULL LOAD CURRENT (AMP)	ขนาดฟิวส์(แอมป์) * FUSE RATING(AMP)
30	0.79	2	0.52	1
50	1.31	3	0.87	2
100	2.62	5-6	1.75	3
160	4.20	8	2.80	5-6
200	5.25	10	3.50	8
250	6.56	15	4.37	10
315	8.27	15	5.51	10
400	10.50	20	7.00	15
500	13.12	20	8.75	15
630	16.53	25	11.02	20
800	21.00	30	14.00	25
1000	26.24	40	17.50	25
1250	32.80	50	21.87	30
2000	52.49	65	34.99	50
2500	65.61	100	43.74	65
3000	78.73	100	52.49	65

* ฟิวส์แรงสูงแบบ K
TYPE K FUSE LINK

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16 ก.ค. 2550	ใช้แทนแบบ I50-015/130049
ผู้เรียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	ดูแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 29 มิ.ย. 2550 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ตารางขนาดฟิวส์สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV FUSE RATING TABLE FOR 22 kV AND 33 kV 3-ϕ TRANSFORMER	แบบเลขที่ SA2-015/50006 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

16 ก.ค. 2550