
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5430

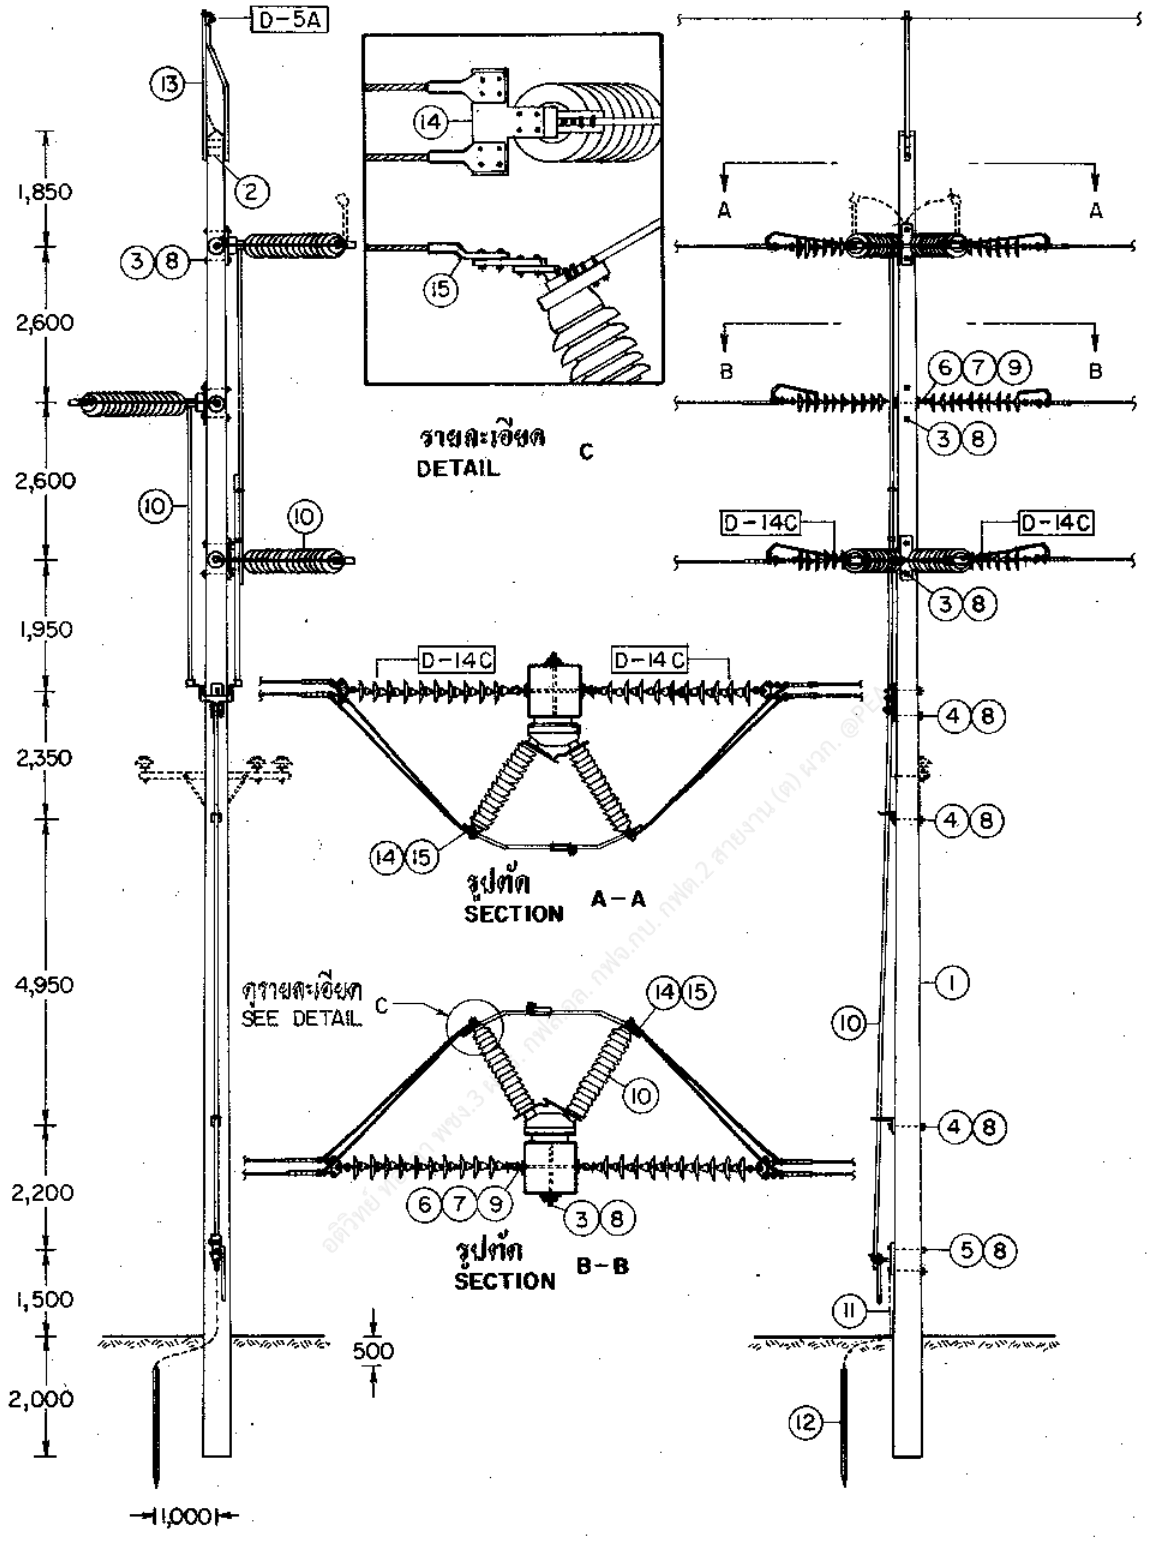

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
การติดตั้งสวิตช์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตช์)
แบบ SD-SW-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION
TYPE SD-SW-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.ค. 31
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:125

แบบเลขที่ SAI-015/31058
แผ่นที่ 1 รองจำนวน 2 แผ่น

29 มี.ค. 2532

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5430

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	3	01110205 (0225)
3	สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm	6	01110206 (0226)
4	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	4	01110207 (0227)
5	สลักเกลียว M 16 X 500 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 500 mm	2	01110208 (0228)
6	สลักห่วงโอแวล M 20 X 350 มม BOLT, OVAL EYE, M 20 X 350 mm	3	01150101 (0261)
7	อายเล็ตสำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	01180002 (0346)
8	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	12	01180100 (0355)
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รูØ 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62 X 62 X 6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	01180101 (0356)
10	แอร์เบรคสวิทช์ 3 ขา 115 kV, ≥ 1,200 A เปิดในแนวดิ่ง พร้อมก้านโยกสวิทช์ คันโยก และอุปกรณ์ติดตั้ง SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE, 115 kV, ≥ 1,200 A, VERTICAL-OPENING, COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES	1 ชุด set	04060201 (1557)
11	ลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด (ตามแบบการประกอบเลขที่ 9703 A) WIRE, STEEL STRANDED 50 mm², COMP. WITH FIXING ACCESS. (ASSEMBLY NO. 9703A)	5 ม. m	01100004 (0183)
12	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2,000 mm LONG	1	01110208 (1228)
13	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางมุมตัน OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET	1	01010005 (0136)
14	แผ่นอะลูมิเนียม หนา 12 มม. สำหรับต่อทางปลายรับสายอะลูมิเนียม ALUMINIUM PAD COUPLER, 12 mm THICKNESS, FOR CONNECTION TERMINAL PADS	6	
15	ทางปลายเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL COMPRESSION PAD NEMA HOLE, FOR AI CONDUCTOR	12	02420301 02420303 02420300
	รายละเอียด DETAIL		
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	6	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน
ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 25 พ.ย. 32

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
การติดตั้งสวิทช์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิทช์)
แบบ SD-SW-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION
TYPE SD-SW-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนแล้วเมื่อ 21 ก.ค. 31
แก้ไขเมื่อวันที่
มิติเป็น —
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/31058
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

28 มิ.ย. 2533