การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0505

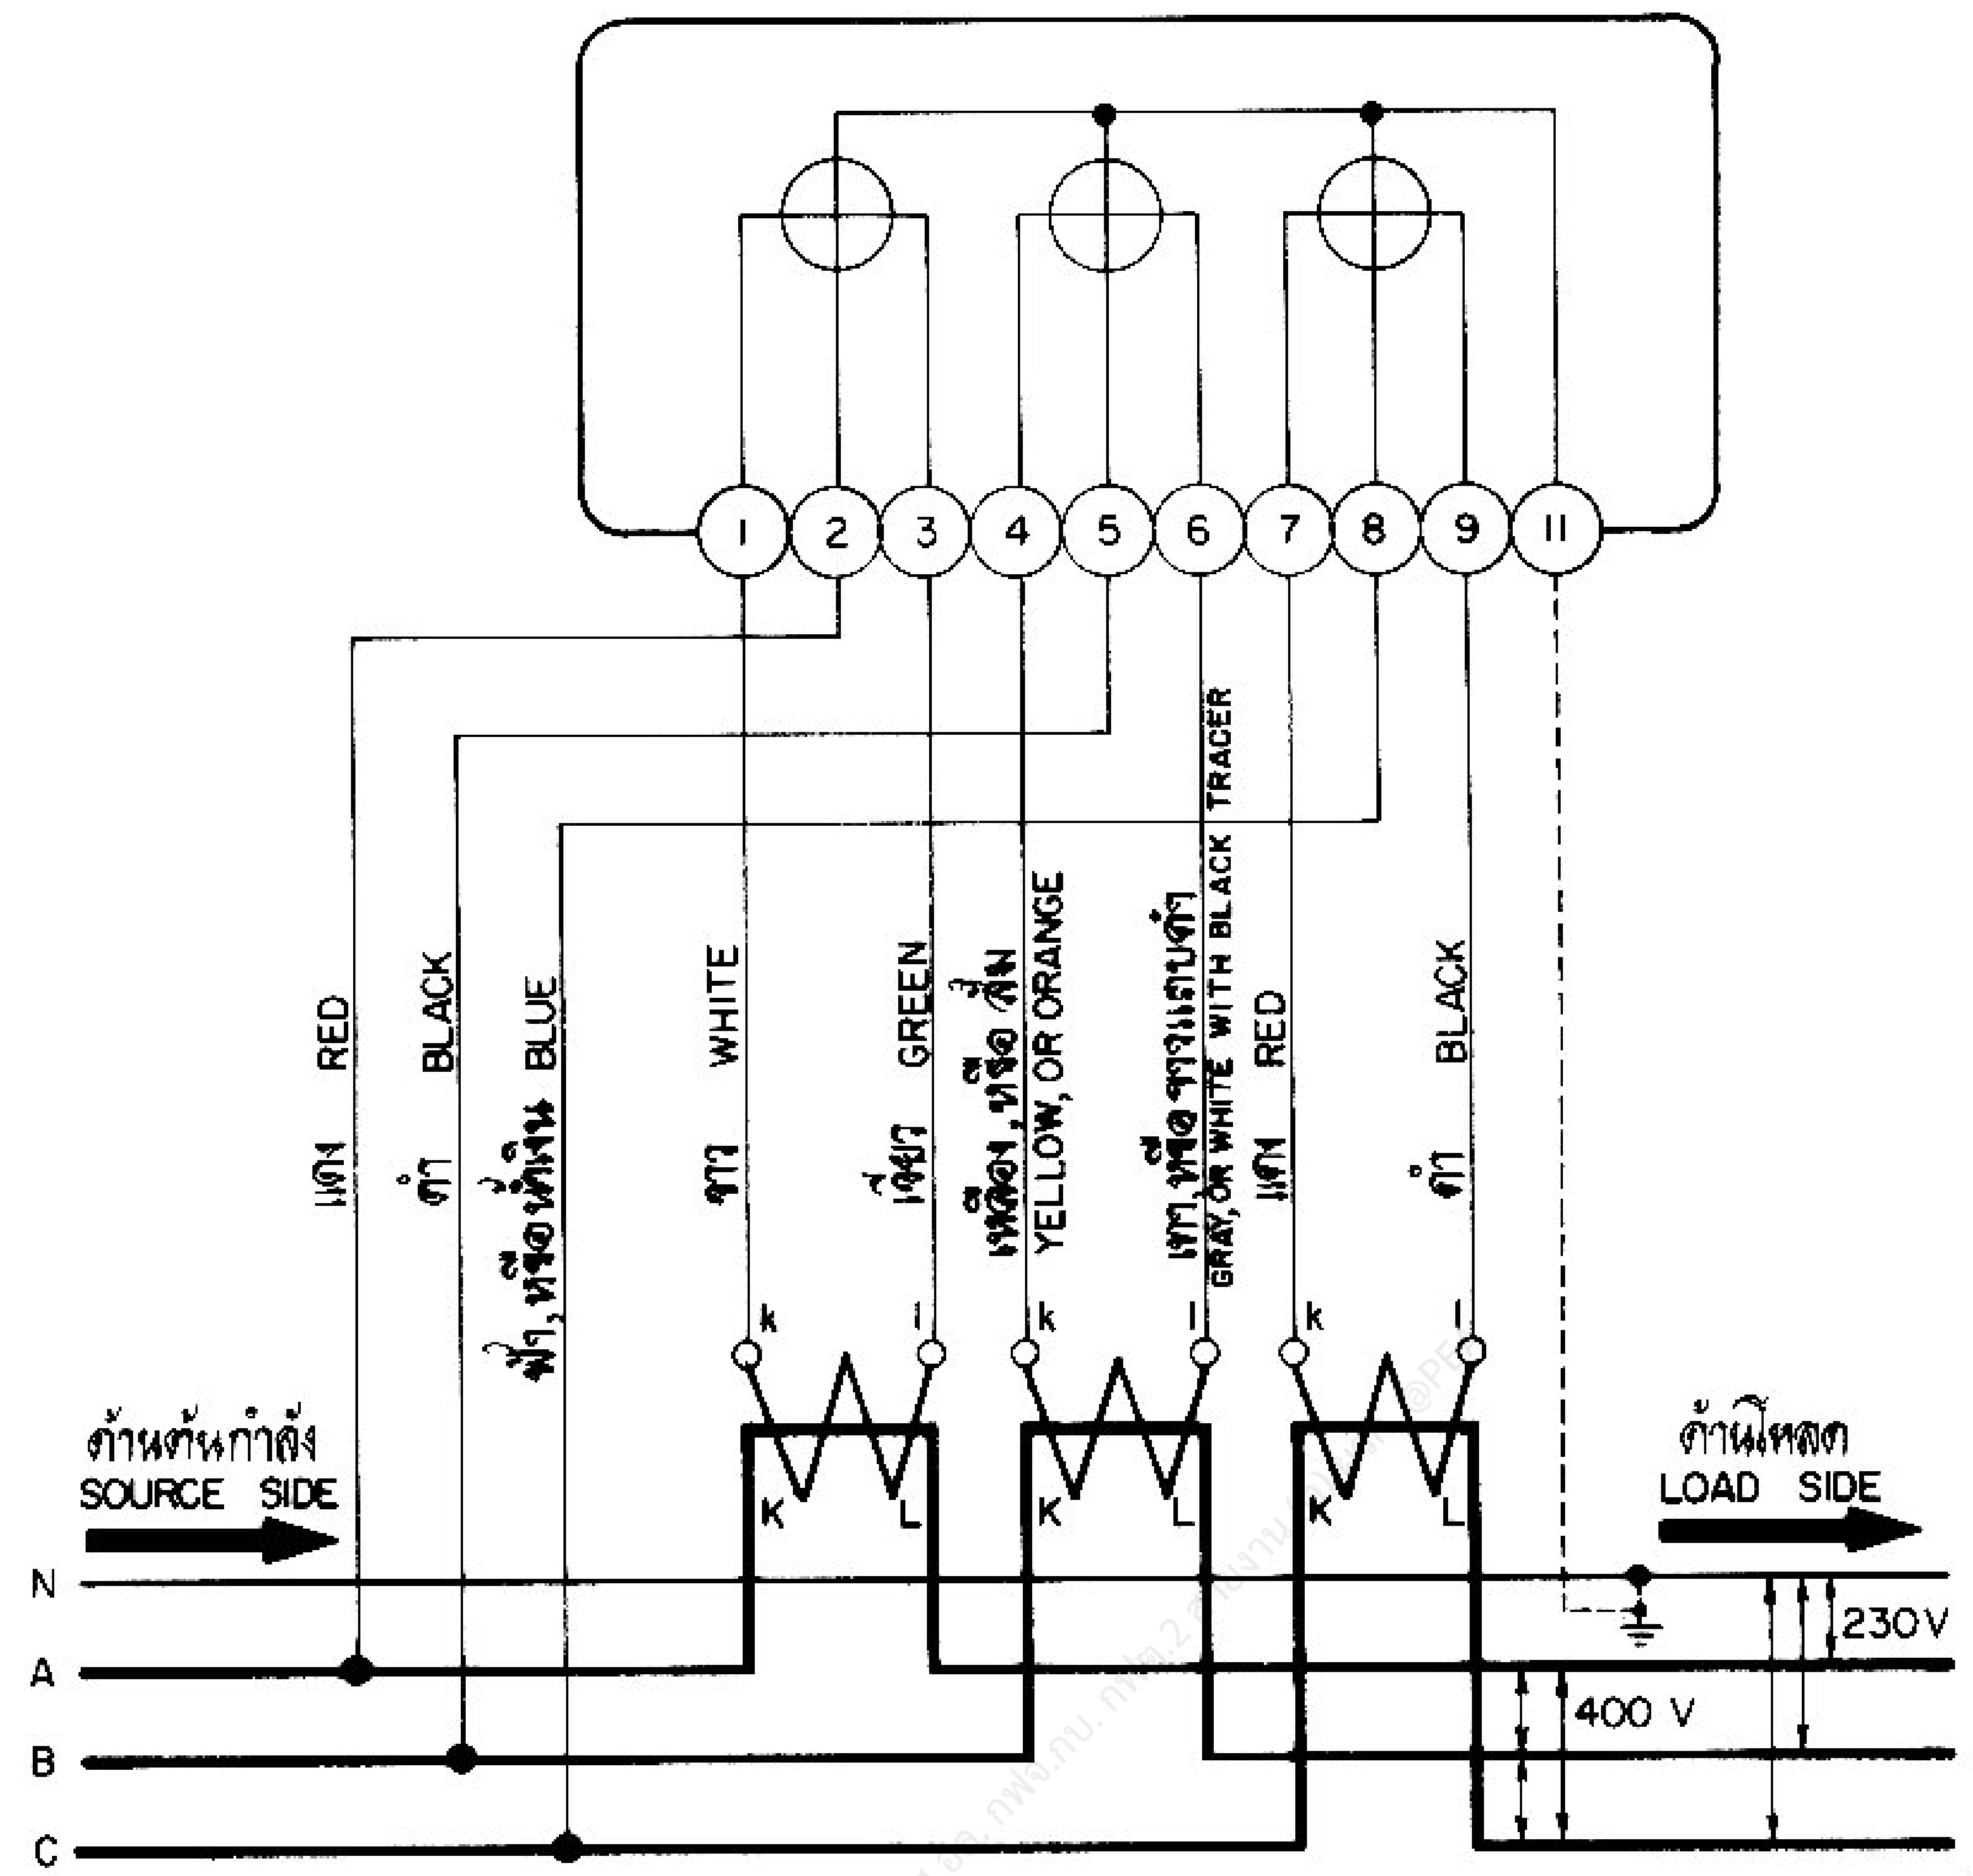

หมายเหตุ
1. การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้สำหรับมิเตอร์ผลิตภัณฑ์ของ AEG และ LANDIS & GYR LTD. เท่านั้น
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม.

NOTES
1. THIS CONNECTION DIAGRAM IS ONLY FOR METER MANUFACTURED BY AEG AND LANDIS & GYR LTD..
2. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm^2.

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์ - ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING	SA1-015/25001	0529
2	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 2 และ 4 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEETS NO. 2 AND NO. 4	S02-015/23039	9701

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ....... ถูกแทนโดยแบบ....... เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.พ. 16 แก้แบบวันที่ 8 ก.ค. 31 5 ก.ย. 34 พิมพ์เป็น....... มาตราส่วน.......
ผู้เขียน....... สถาปนิก....... วิศวกร....... หัวหน้าแผนก....... ผู้อำนวยการกอง.......	ผู้ว่าการ....... แผนผังการต่อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ประกอบซี.ที. แรงต่ำ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CONNECTION DIAGRAM OF 3-Ø, 4-W, METER WITH L.T. CURRENT TRANSFORMERS	แบบเลขที่ S02-015/19019 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น