การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 1

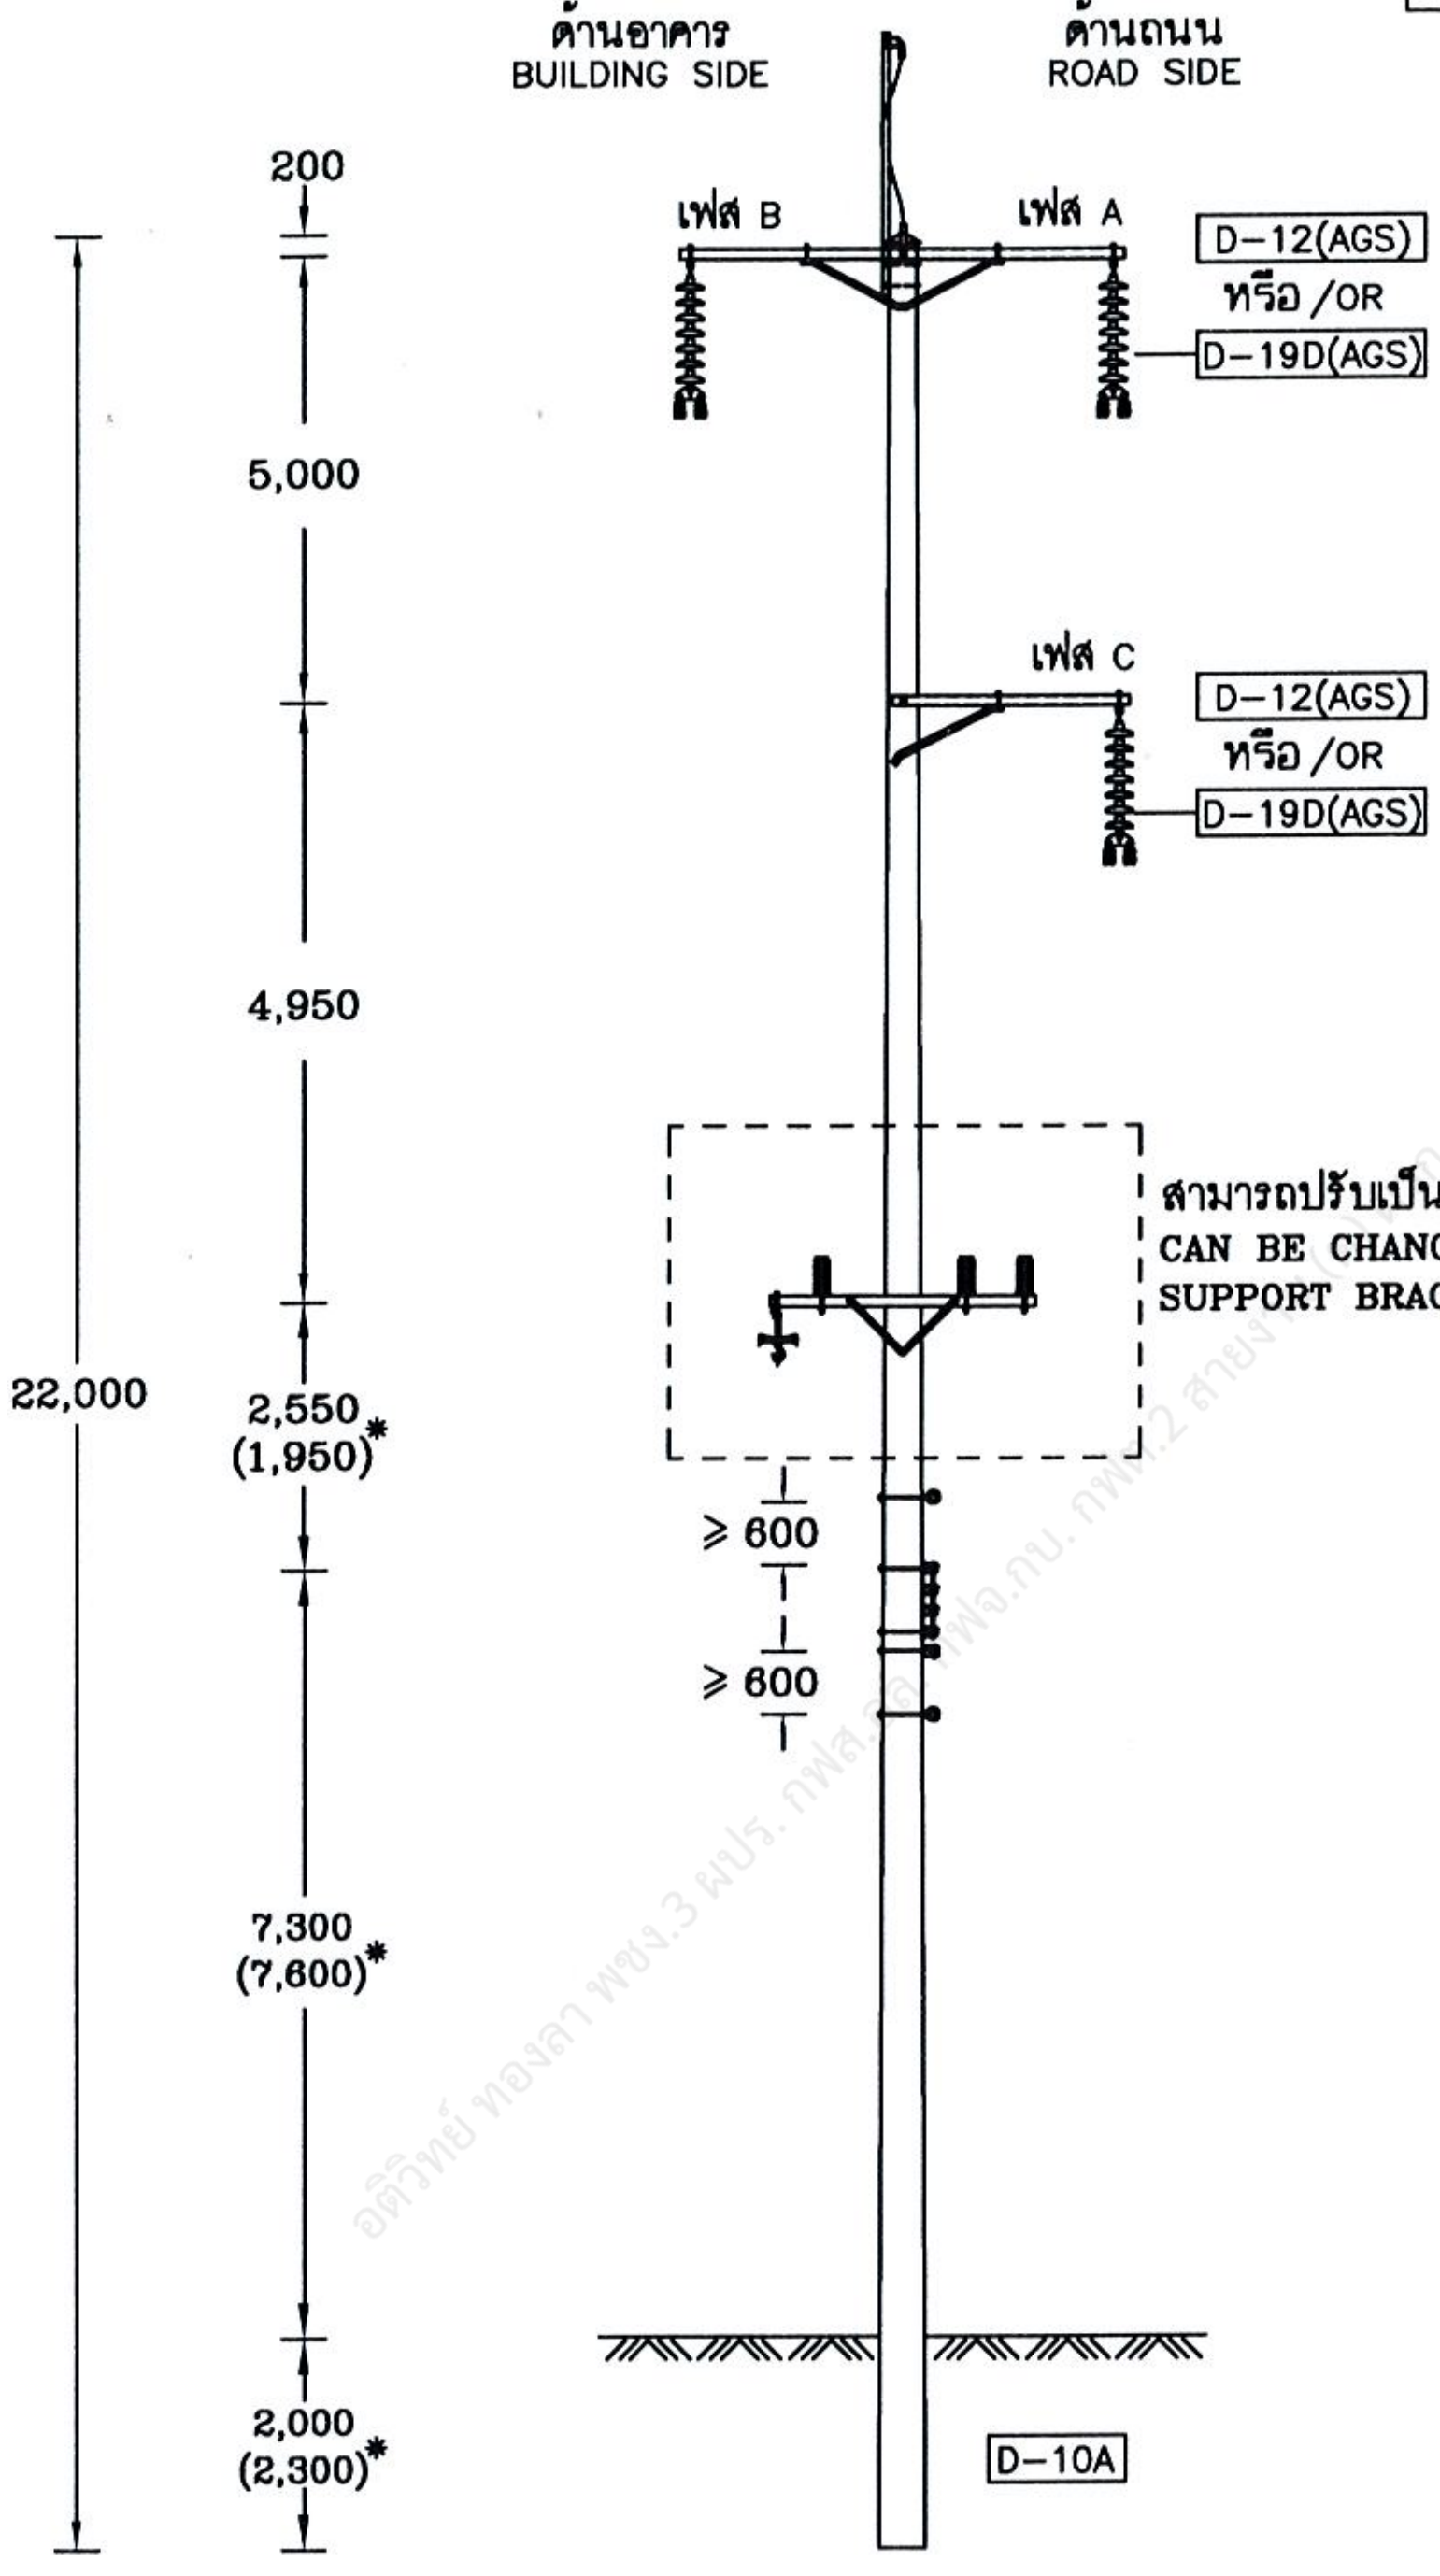

สามารถปรับเป็นเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้
CAN BE CHANGED TO AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE 1

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟจ.กบ. กฟข.2 สายง[illegible] @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...กมลเนตร......... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร...................... หัวหน้าแผนก ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..............................30 พ.ย. 2563 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 7 ต.ค. 2563 แก้แบบวันที่................
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-9	มิติเป็น...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน................
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TANGANT STRUCTURE TYPE SD-TG-9	แบบเลขที่ SA1-015/63004 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5 2 9 1
ASSEMBLY NO. 5 2 9 1

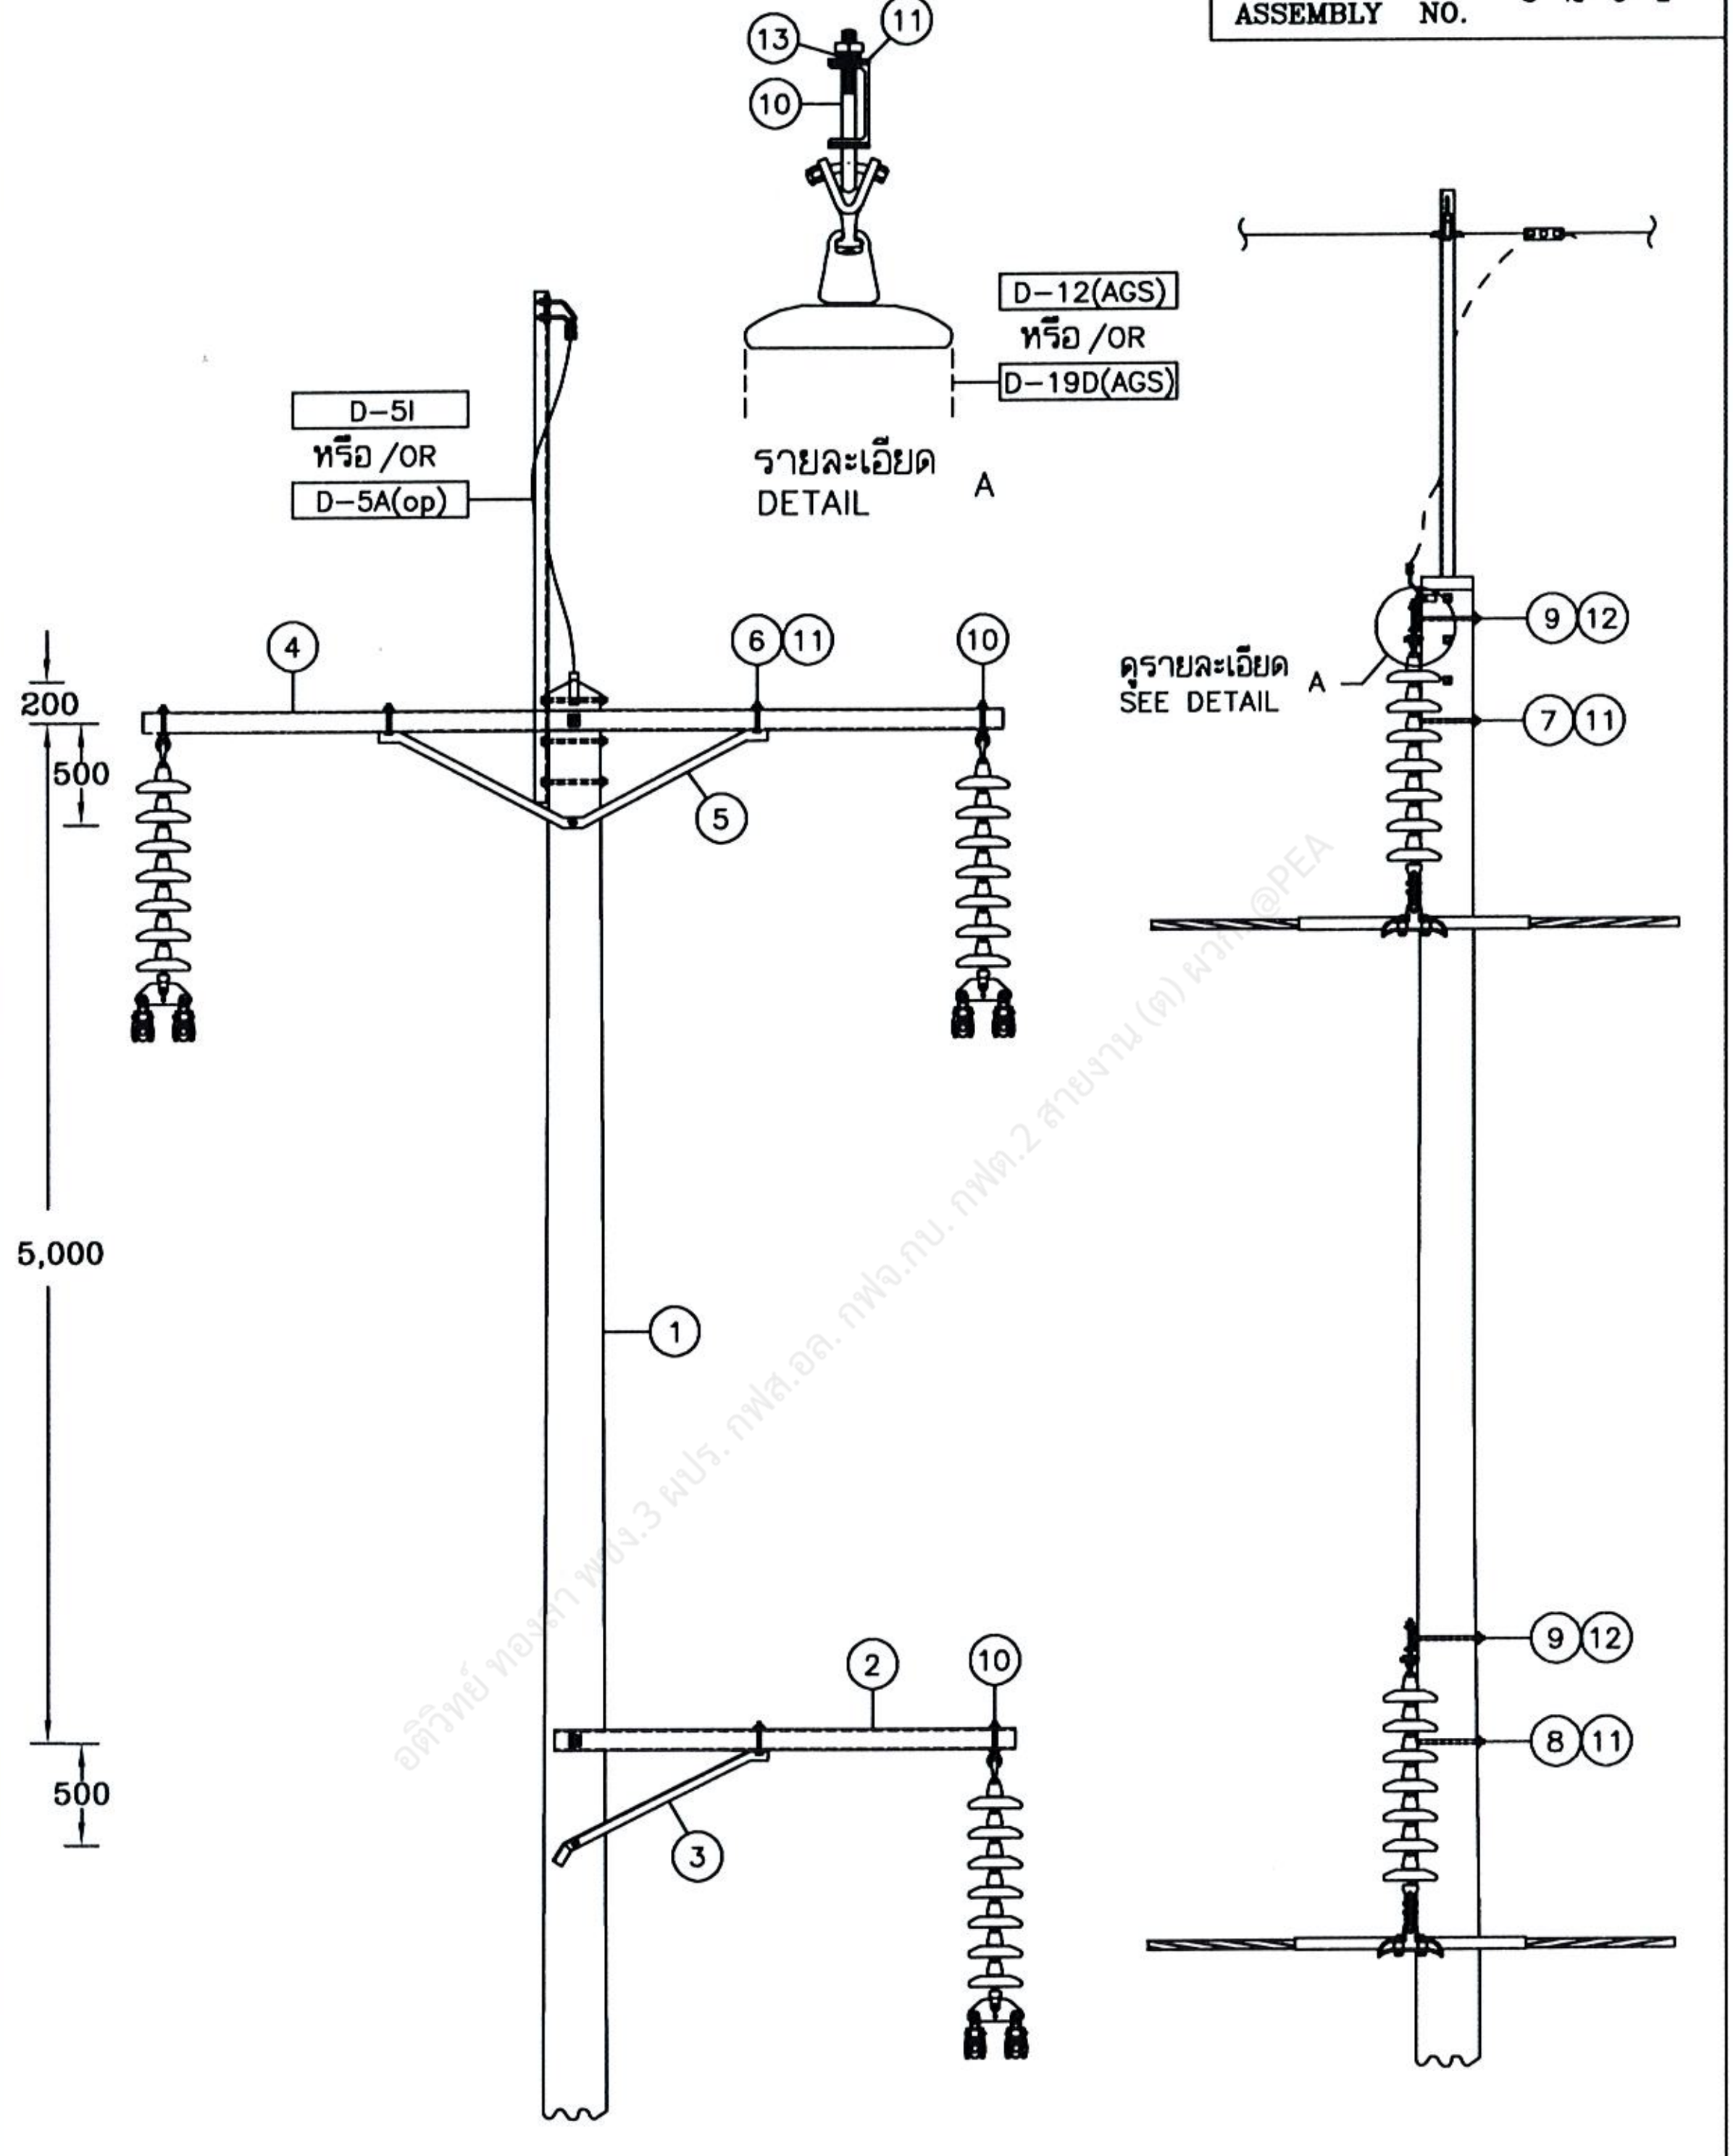

อดิวิทย์ ทองสา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ...กมลเนตร.........
ผู้สำรวจ..................
วิศวกร.....................
หัวหน้าแผนก...ชาญณท์ (แทน)...
ผู้อำนวยการกอง..........
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ.................................30 พ.ย. 2563(แทน)

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางตรง
แบบ SD-TG-9

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TANGANT STRUCTURE
TYPE SD-TG-9

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
-
....

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่.7 ต.ค. 2563
แก้แบบวันที่................
มิติเป็น..มิลลิเมตร........
มาตราส่วน................

แบบเลขที่ SA1-015/63004
แผ่นที่.2.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 1

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ขนาด 22 ม. พร้อมกราวด์เพลท POLE, CONCRETE 22 m LONG, WITH GROUND PLATE	1	1000010016
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 1,000 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	1	1010200009
4	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 4,200 mm LONG	1	1010000103
5	เหล็กฉากรับคอนสาย 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ST. ANG. 50x50x6 mm, 1,800 mm WIDE 450 mm DROP	1	1010200007
6	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	3	1010110200
7	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1010110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	1	1010110205
9	สลักเกลียว M 20x350 มม. BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	2	1010110300
10	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16x150 mm	3	1010150000
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รูø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	16	1010180100
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รูø22 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT 62x62x6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	4	1010180101
13	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	1010180301

	รายละเอียด DESCRIPTION		
D-12(ogs) หรือ/OR D-19D(ogs)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	
D-5I หรือ/OR D-5A(op)	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...กมลเนตร......... ผู้สำรวจ..................... วิศวกร......................... หัวหน้าแผนก...ชานนท์ (แทน)... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..............................3 0 พ.ย. 2563(แทน) 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-9	เขียนเสร็จวันที่.7.ต.ค. 2563 แก้แบบวันที่............... มิติเป็น................... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TANGANT STRUCTURE TYPE SD-TG-9	แบบเลขที่ SA1-015/63004 แผ่นที่.3.ของจำนวน.4.แผ่น

[illegible] ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 1

ข้อกำหนดการใช้งาน / APPLICATION

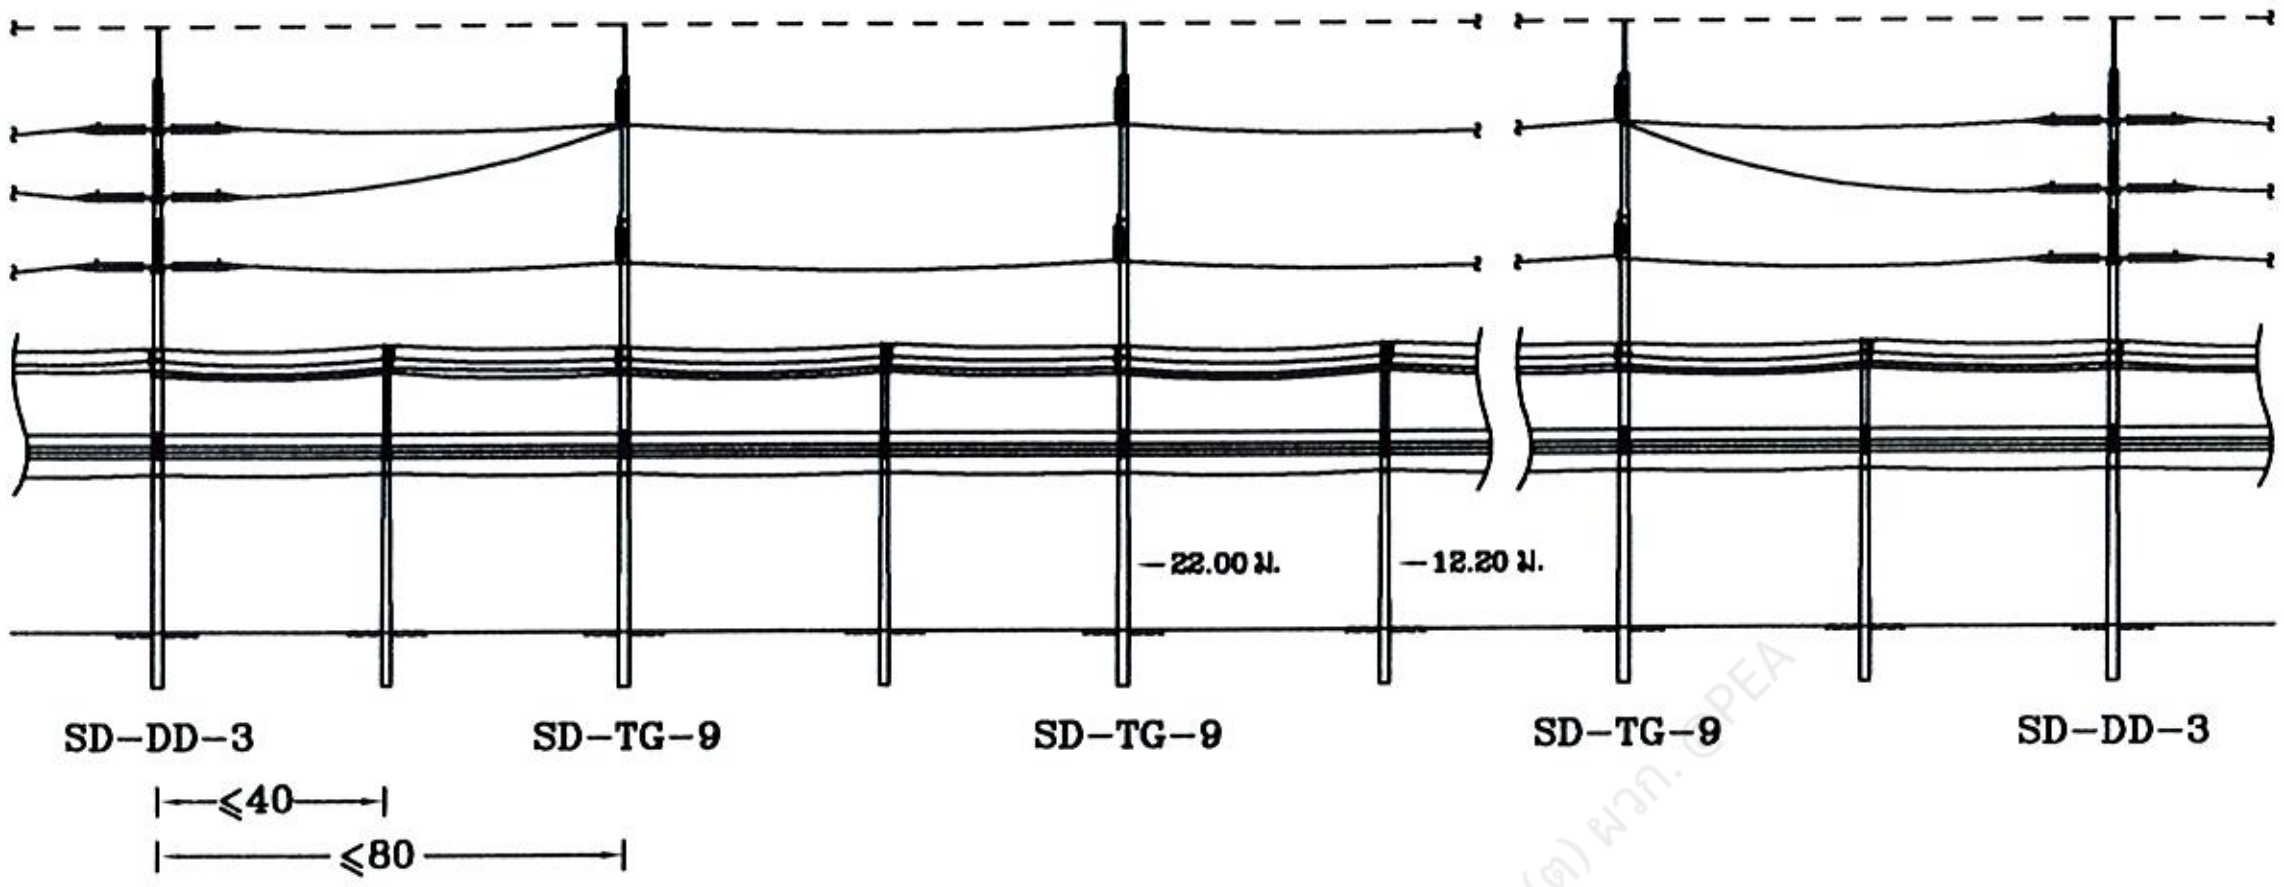

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1–015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. กรณีเป็นวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยจาก D–19D(ags) เป็น D–19A(ags) หรือ D–12(ags) เป็น D–2(ags) โดยการเลือกใช้ชนิดลูกถ้วย อ้างอิงตามแบบเลขที่ SA1–015/62009 (การประกอบเลขที่ 9510)

NOTE

1.* IN CASE OF CONSTRUCTION IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESIS. FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG. NO. SA1–015/43012 (ASSEMBLY NO.5687)
2. IN CASE SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS). INSULATOR ASSEMBLY USE D–19A(ags) OR D–2(ags) BY TYPE OF INSULATOR CAN BE CHOOSED ACCORDING TO SA1–015/62009 (ASSEMBLY NO.9510)

อดิวิทย์ ทองลา
สายงาน (ต) ผวก. PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน ...กมลเนตร.........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ...(แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ ....30 พ.ย. 2563(แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 7 ต.ค. 2563
แก้แบบวันที่................
มิติเป็น....................
มาตราส่วน................

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางตรง
แบบ SD–TG–9

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TANGANT STRUCTURE
TYPE SD–TG–9

แบบเลขที่ SA1–015/63004
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น