การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5263**

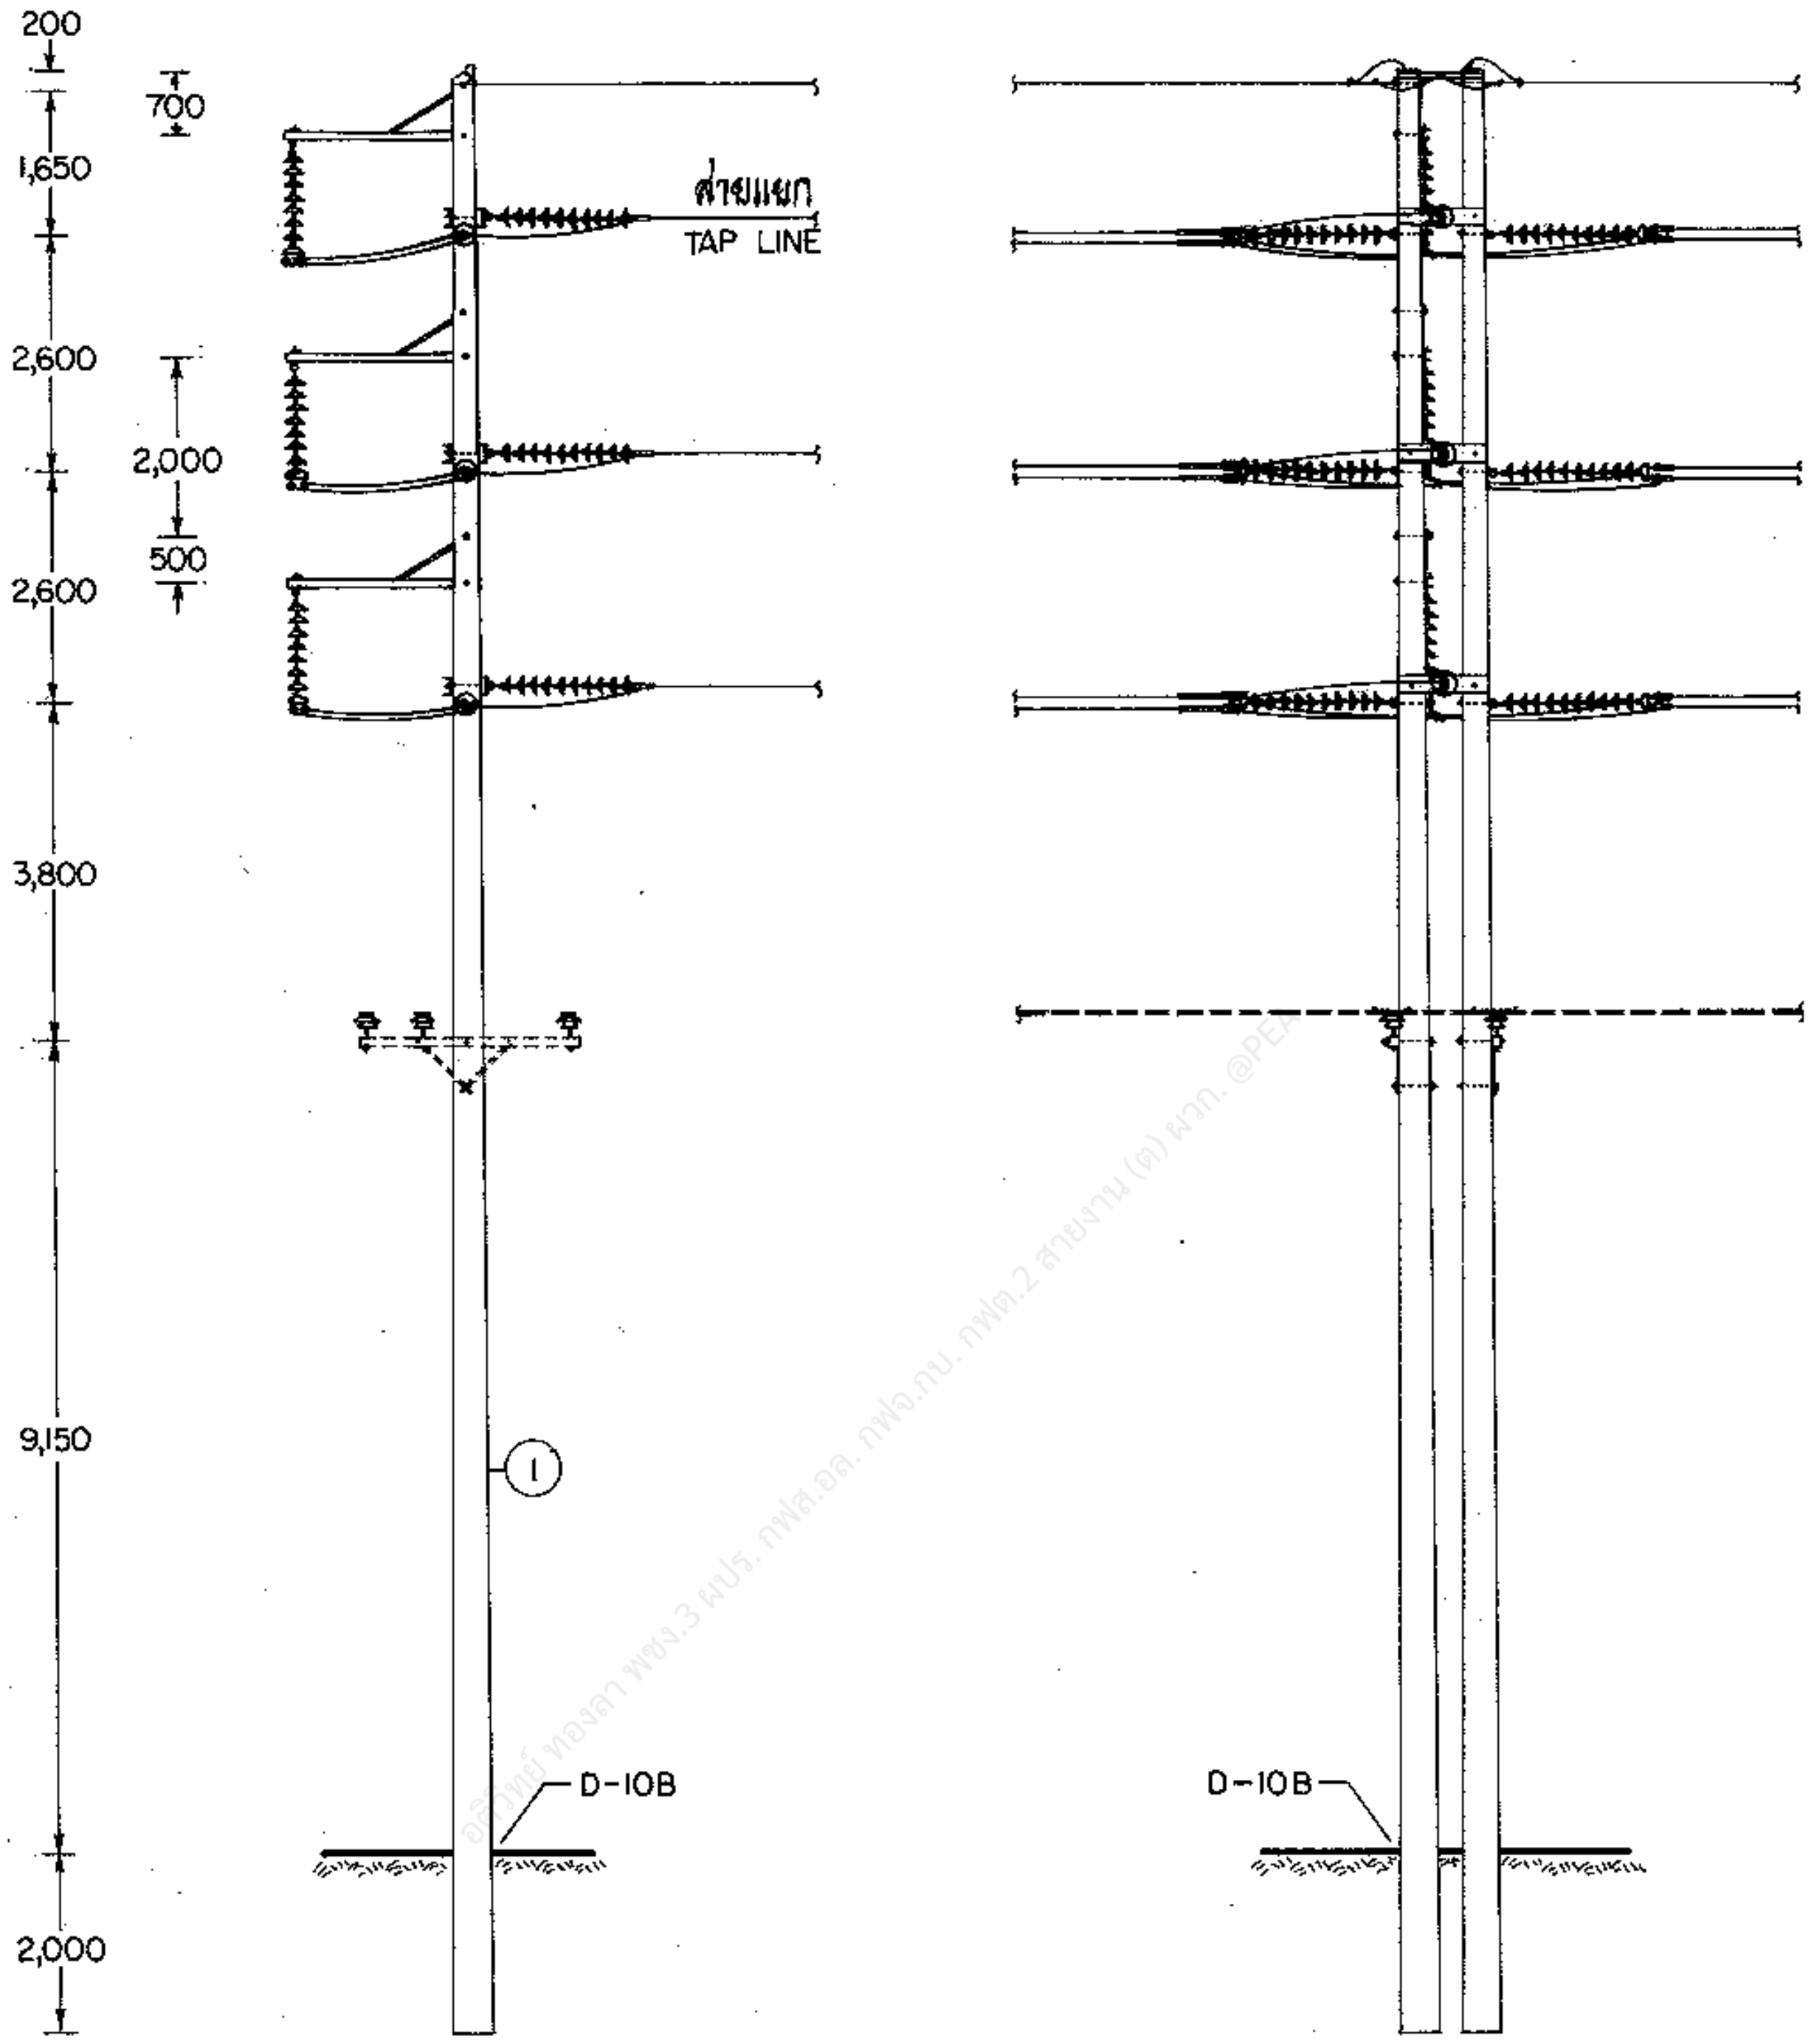

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 25 ต.ค. 32

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาคู่ สำหรับโครงสร้างแยกสาย
แบบ SD-TL-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DOUBLE POLE FOR TAP LINE STRUCTURE
TYPE SD-TL-3

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 32
แก้แบบวันที่ 27 ก.ค. 38
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:125

แบบเลขที่ SAI-015/32043
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5263**

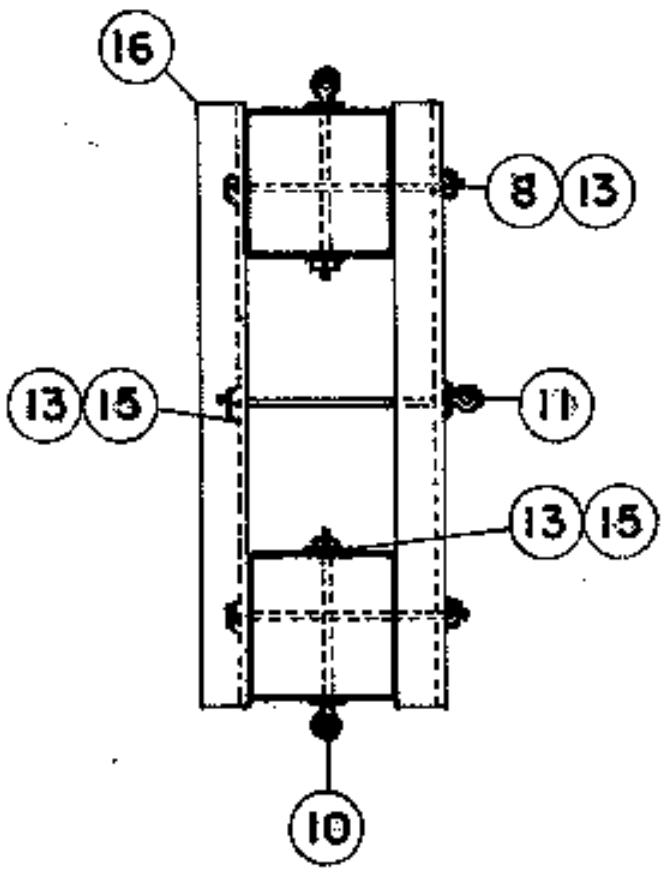

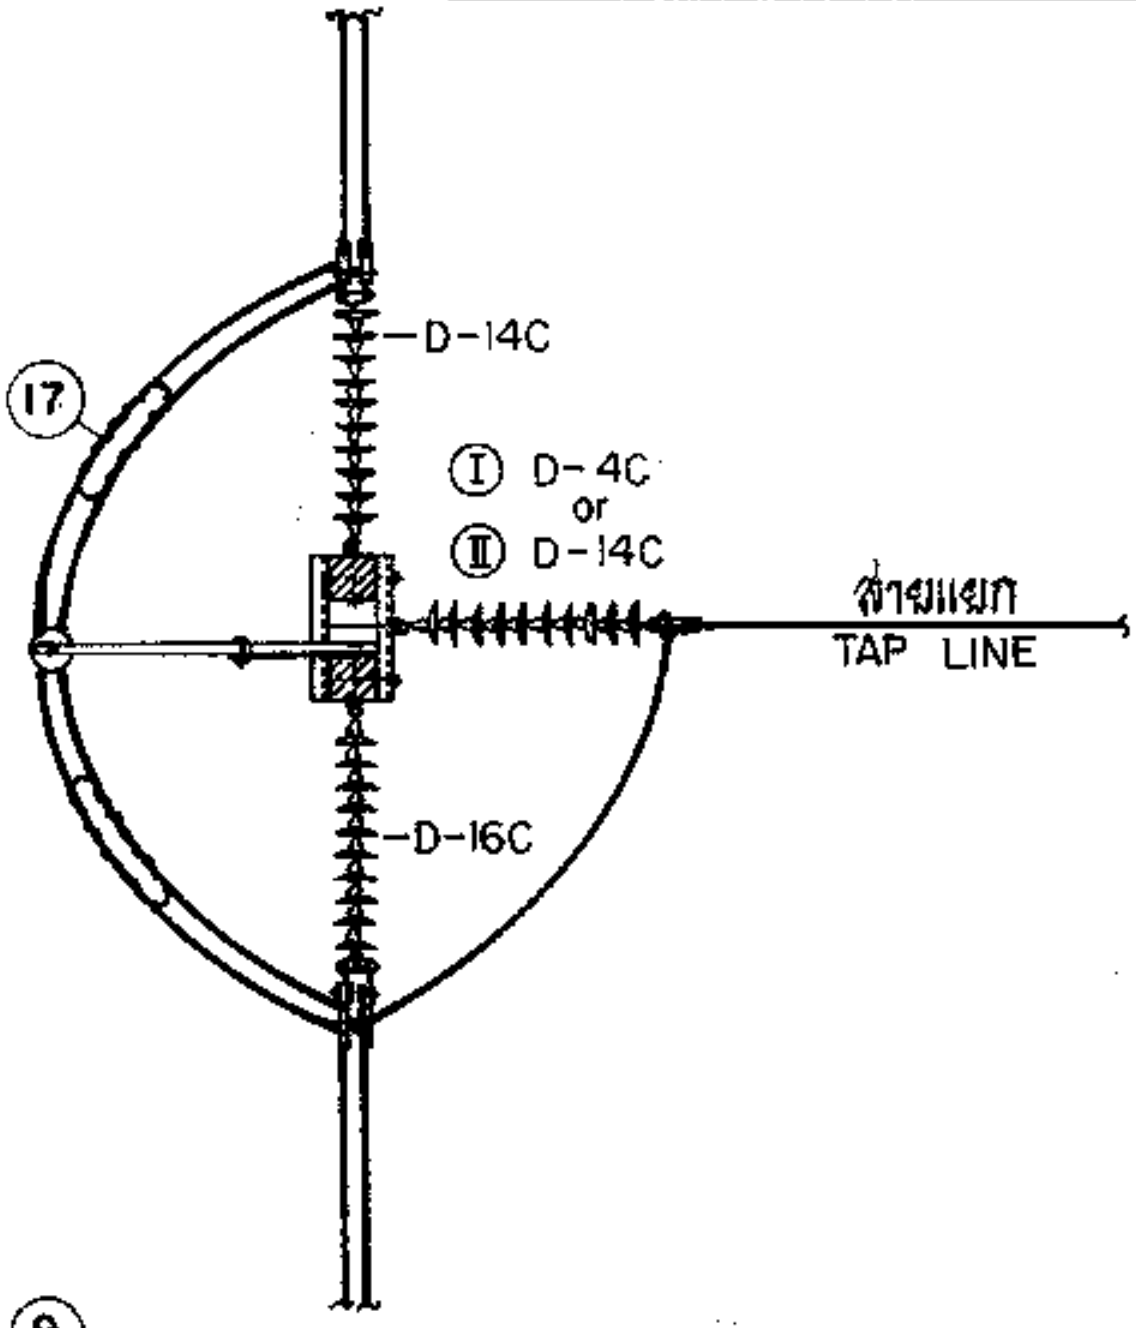

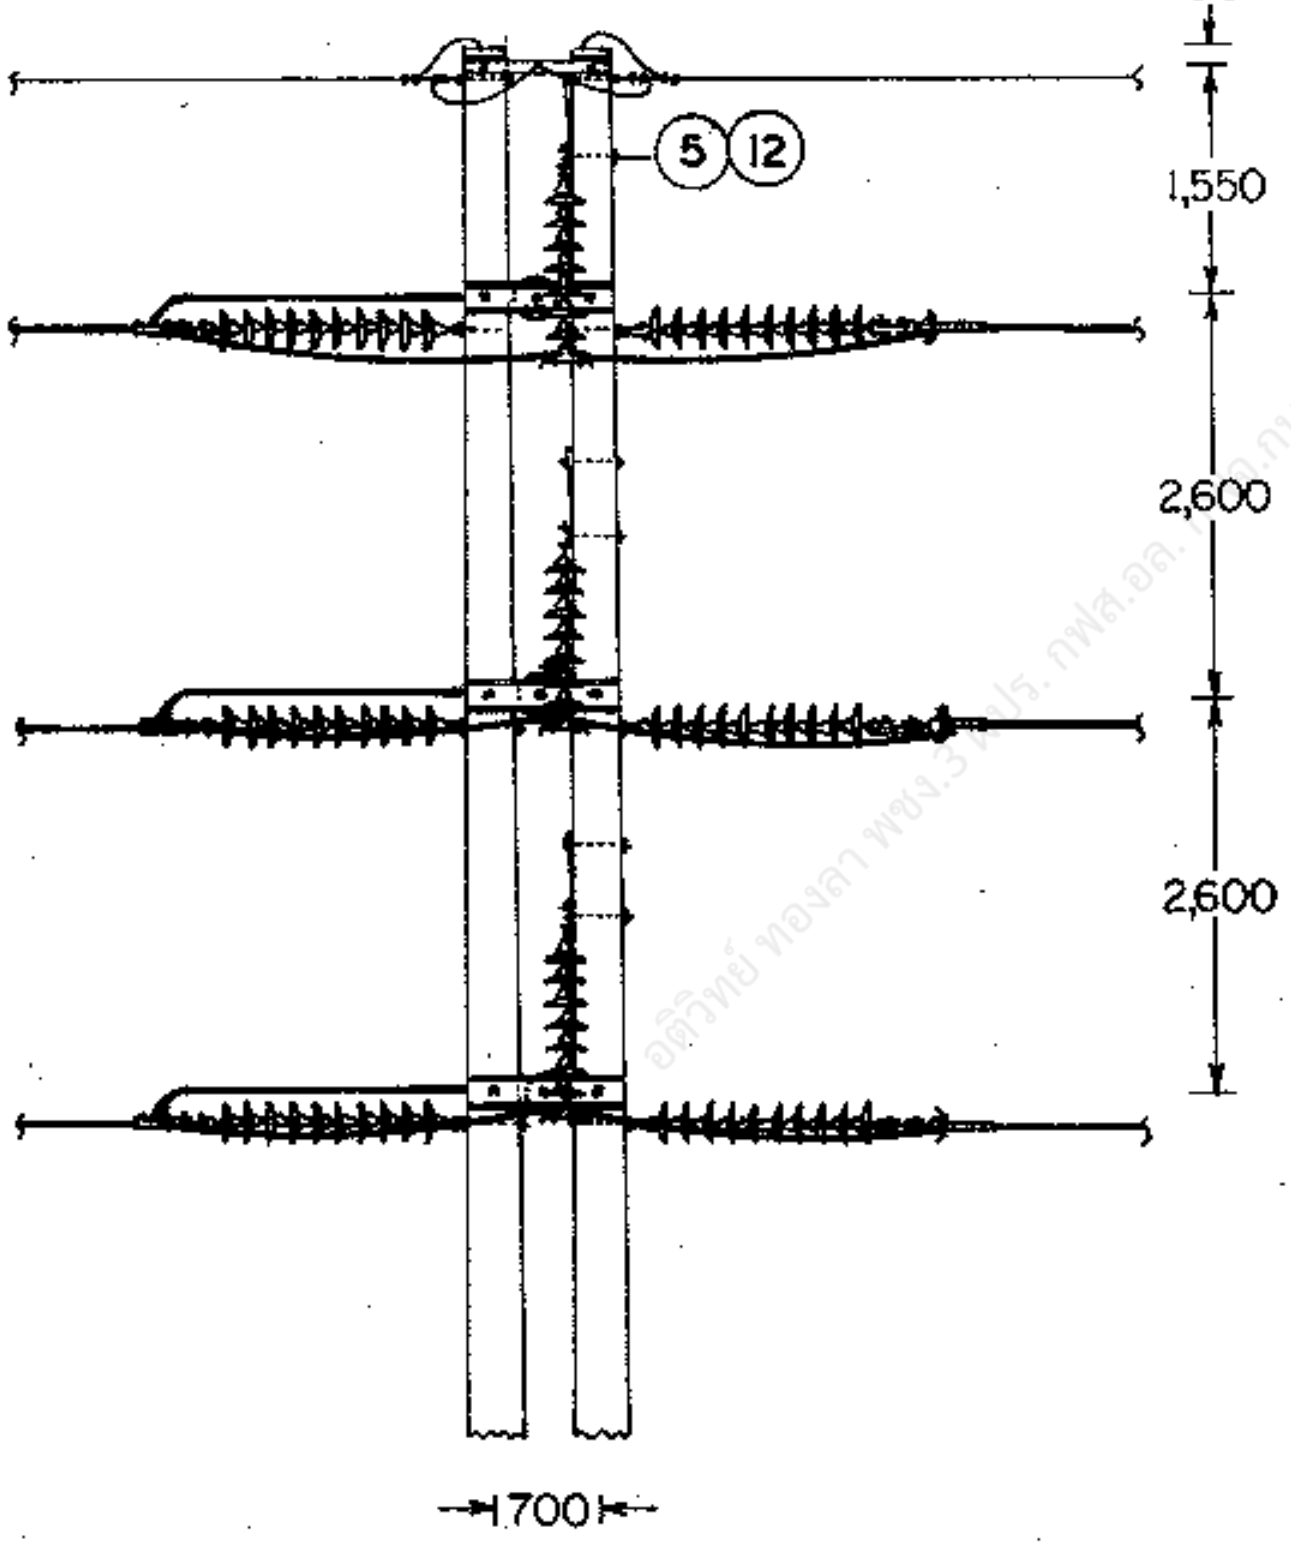

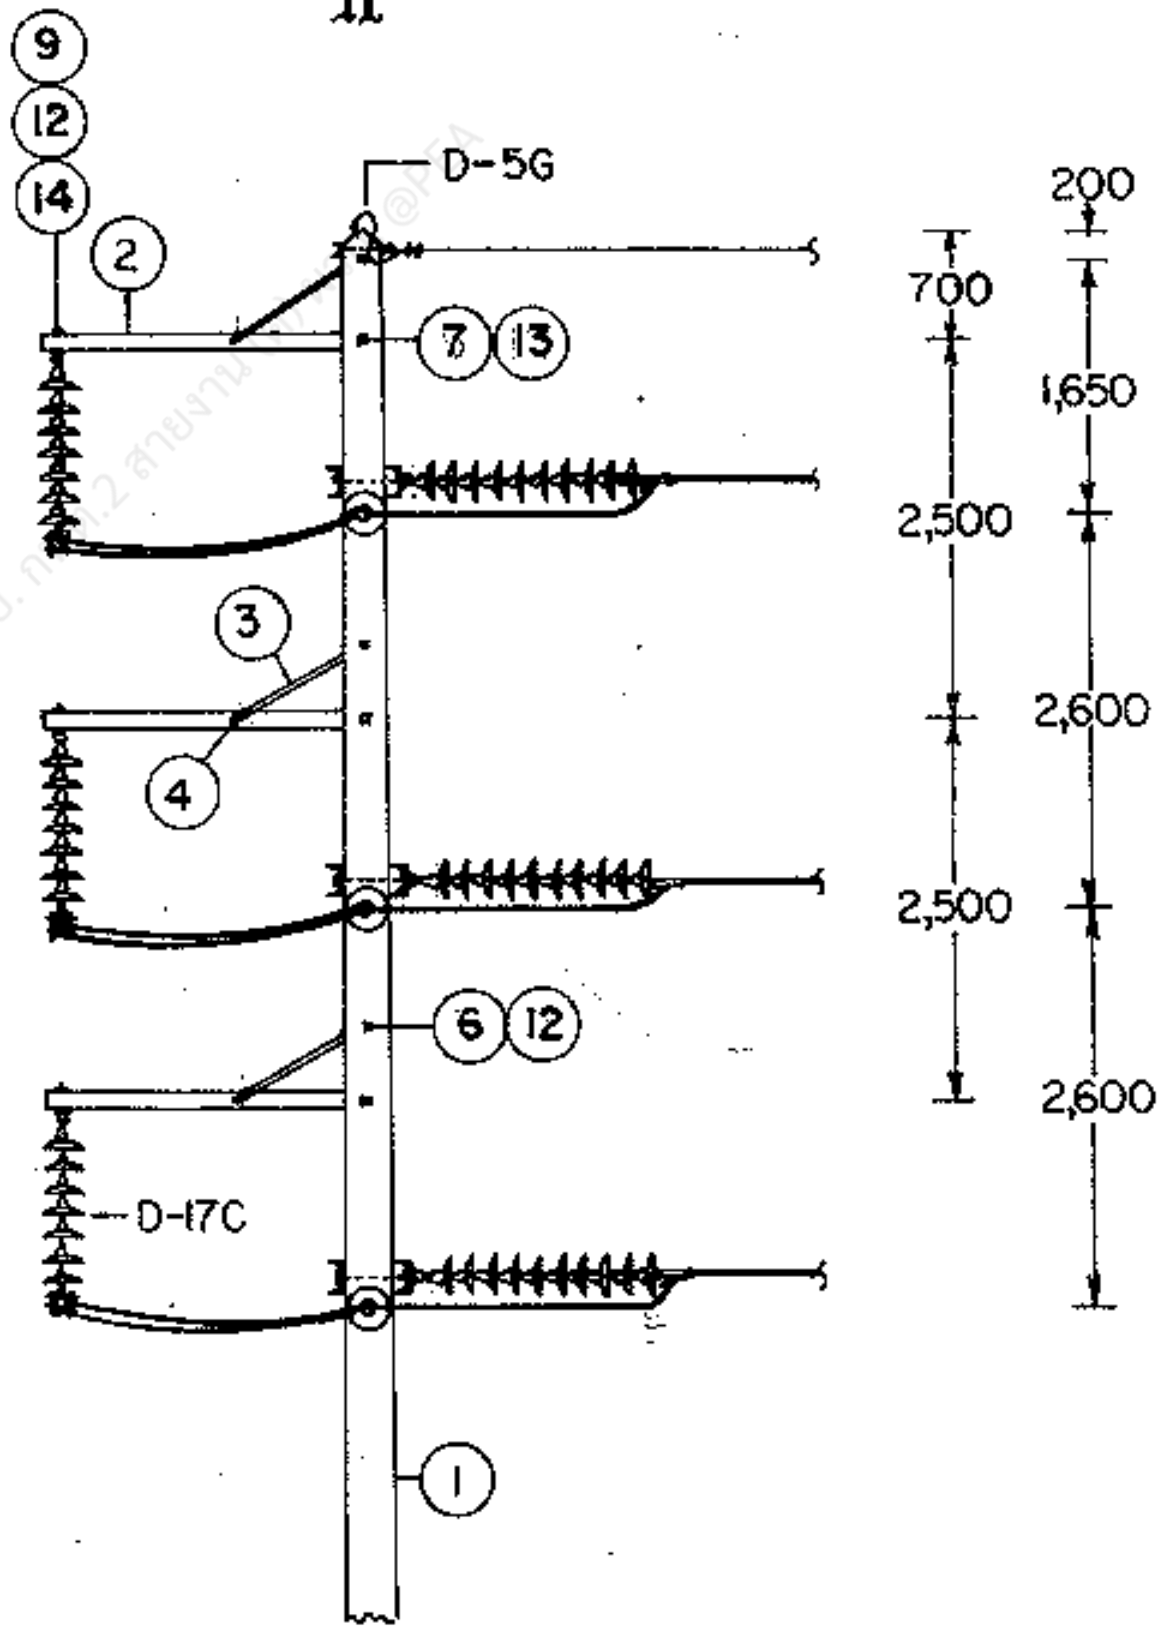

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 25 ธ.ค.32

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาคู่ สำหรับโครงสร้างแยกสาย
แบบ SD-TL-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DOUBLE POLE FOR TAP LINE STRUCTURE
TYPE SD-TL-3

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 6 ธ.ค. 32
แก้แบบวันที่ 27 ก.ค. 38
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:100, 1:25

แบบเลขที่ SAI-015/32043
แผ่นที่ 2 จากจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5263

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	 II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	2	2	00010011 (0041)
2	คอนเหล็กแบบทางเดิน ขนาด [100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. STEEL ALLEY ARM, [100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG	3	3	01000100 (6015)
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	3	3	01200002 (0121)
4	สลักเกลียว M 16 X 75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE M 16 X 75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHER	3	3	01110400 (0236)
5	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	1	1	01110204 (0224)
6	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	2	2	01110205 (0225)
7	สลักเกลียว M 20 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 350 mm	3	3	01110300 (0233)
8	สลักเกลียว M 20 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 450 mm	6	6	01110302 (0234)
9	สลักห่วงโอแวล M 16 X 150 มม. BOLT, OVAL EYE M 16 X 150 mm	3	3	01150000 (0257)
10	สลักห่วงโอแวล M 20 X 350 มม. BOLT, OVAL EYE M 20 X 350 mm	6	6	01150100 (0260)
11	สลักห่วงโอแวล M 20 X 450 มม. BOLT, OVAL EYE M 20 X 450 mm	3	3	01150101 (0261)
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	9	9	01180100 (0355)
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62 X 62 X 6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	3	3	01180101 (0356)
14	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	3	01180301 (0365)
15	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	9	9	01180302 (0366)
16	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 200 X 80 X 7.5 มม. ยาว 1,000 มม. STEEL CHANNEL, 200 X 80 X 7.5 mm, 1,000 mm LONG	6	6	01000400 (2675)
17	ปรีฟอร์มแยกสาย สำหรับสายอะลูมิเนียม 400 ตร.มม. SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED, FOR Al 400 mm²	6	9	02240000 (0918)

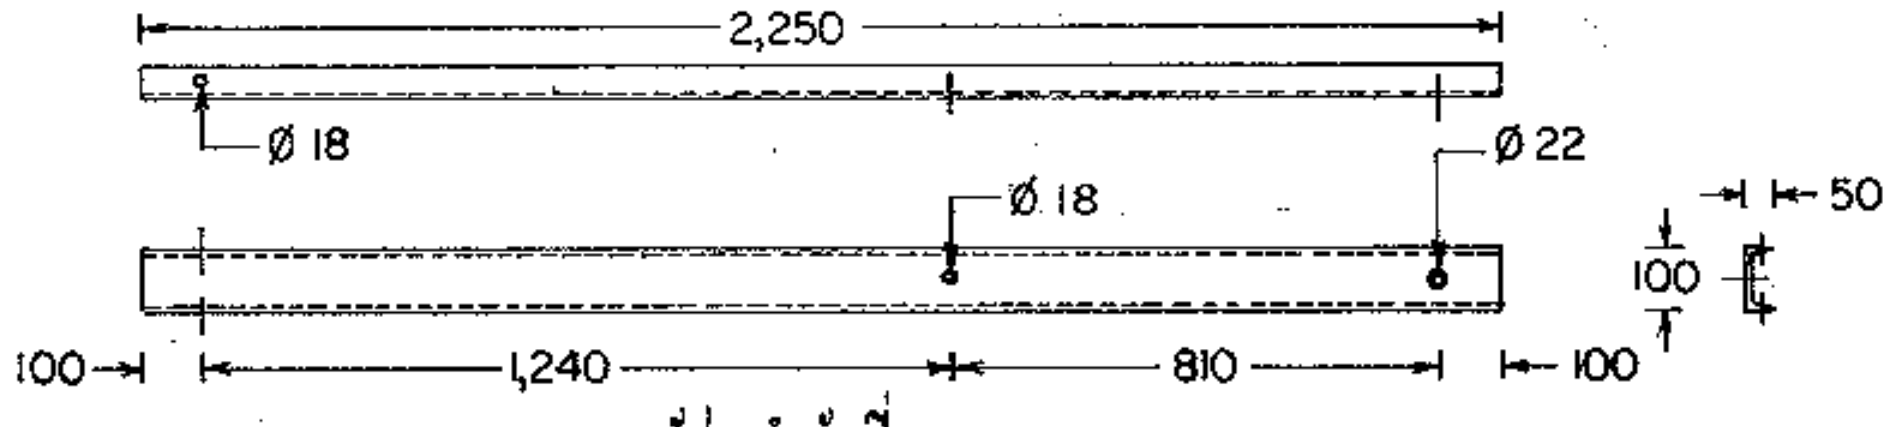

วัสดุลำดับที่
MATERIAL ITEM ②

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 25 ธ.ค. 32	เขียนเสร็จวันที่ 6 ธ.ค. 32 แก้แบบวันที่ 27 ก.ค. 38
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่ สำหรับโครงสร้างแยกสาย แบบ SD-TL-3	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:25
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-3	แบบเลขที่ SAI-015/32043 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5263

	รายละเอียด DESCRIPTION	I	II	
D-4C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	-	
D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	6	
D-16C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	3	
D-5G	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	1	
D-10B	ฐานรากเสาคู่ DOUBLE POLE FOUNDATION	1	1	

หมายเหตุ

Ⅰ สำหรับสายแยก เป็นสายไฟฟ้าเดี่ยว
Ⅱ สำหรับสายแยก เป็นสายไฟฟ้าคู่

NOTES

Ⅰ FOR SINGLE CONDUCTOR OF TAP LINE
Ⅱ FOR DOUBLE CONDUCTOR OF TAP LINE

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ....
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 25 ต.ค. 32

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาคู่ สำหรับโครงสร้างแยกสาย
แบบ SD-TL-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DOUBLE POLE FOR TAP LINE STRUCTURE
TYPE SD-TL-3

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 6 ธ.ค. 32
แก้แบบวันที่ 27 ก.ค. 38
มิติเป็น —
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SAI-015/32043
แผ่นที่ 4 จากจำนวน 4 แผ่น