การประกอบเลขที่ 3424
ASSEMBLY NO. 3201A

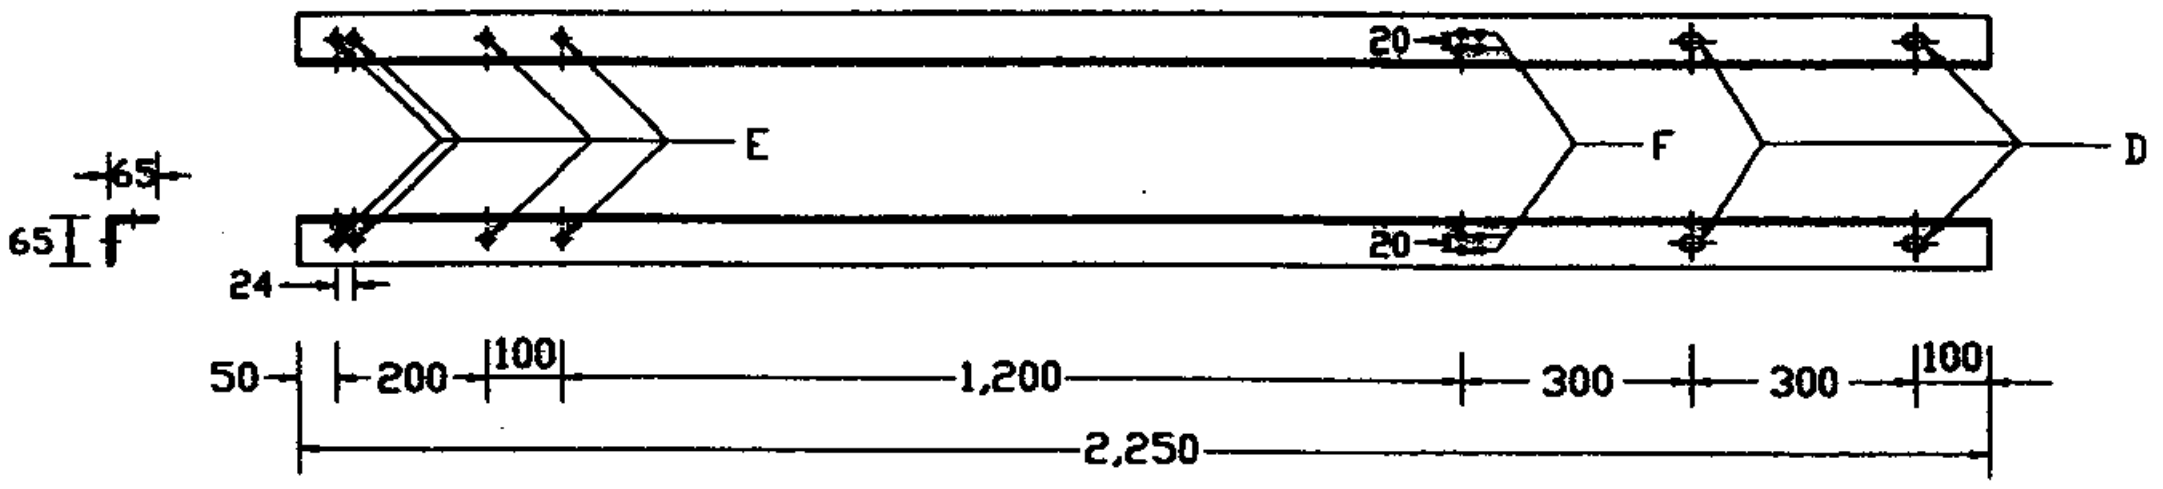

รูปที่ 1
FIG. 1

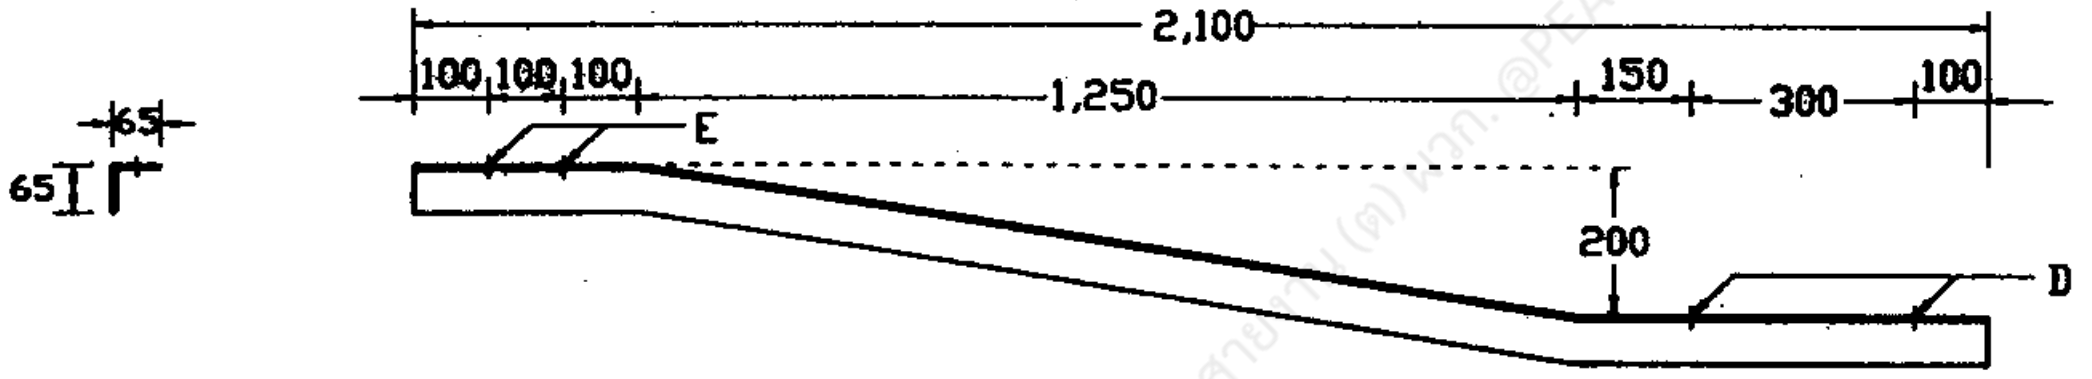

รูปที่ 2
FIG. 2

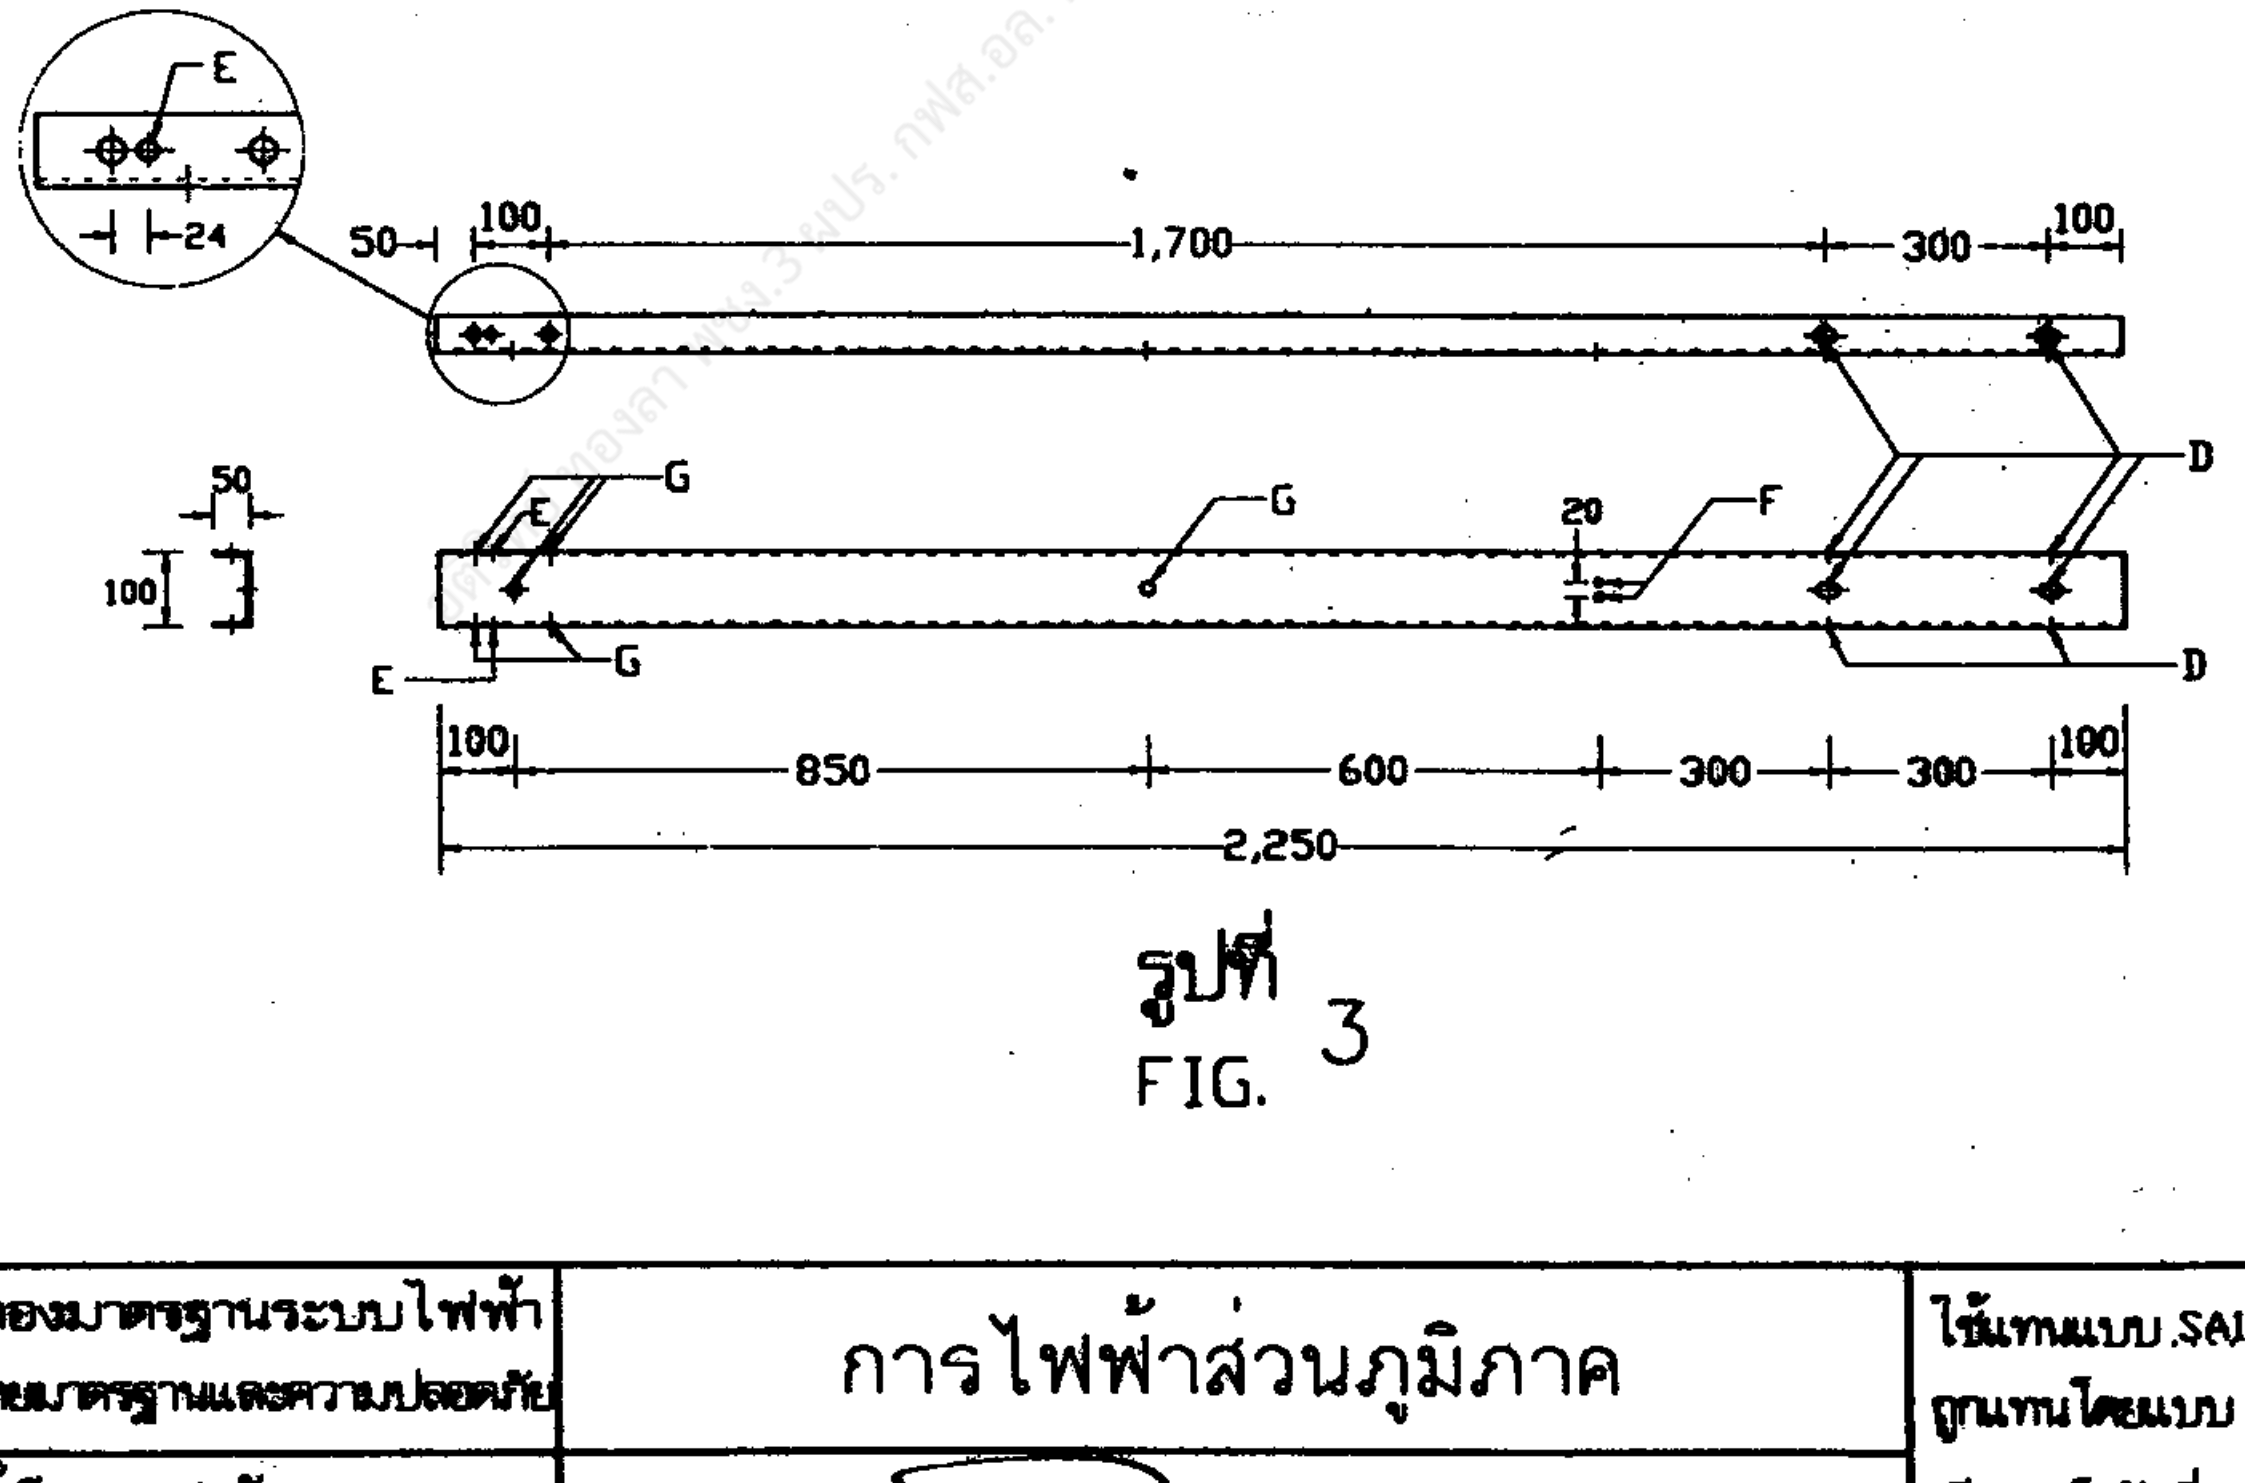

รูปที่ 3
FIG. 3

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ... สุชชัย ...
ผู้ตรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
(ท)
6 ธ.ค. 2549

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ... (ท) 6 ธ.ค. 2549

## เหล็กรับสายล่อฟ้า
สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

## OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS

ใช้แทนแบบ SA1-015/31050
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 49
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:20

แบบเลขที่ SA2-015/49015
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2424
ASSEMBLY NO. 3201A

## 1 วัสดุ

1.1 เหล็กตามรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ทำด้วยเหล็กฉากชนิดรีดร้อนขนาด 65x65x6 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1227 ตารางที่ 2

1.2 เหล็กตามรูปที่ 3 ทำด้วยเหล็กรูปรางน้ำชนิดรีดร้อนขนาด 100x50x5 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1227 ตารางที่ 4

## 1 MATERIAL

1.1 STEEL IN FIG.1 AND FIG.2 ARE MADE OF EQUAL ANGLE STEEL, 65x65x6 mm. ACCORDING TO TIS.1227 TABLE 2

1.2 STEEL IN FIG.3 IS MADE OF CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm. ACCORDING TO TIS.1227 TABLE 4

## 2 การอาบผิว

ให้อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.

## 2 SURFACE FINISHING

HOT DIP GALVANIZE ACCORDING TO PEA STANDARD

## 3 การเจาะรู

เหล็กตามรูปที่ 1, 2 และ 3 มีการเจาะรูขนาดต่างๆ ดังนี้ :

## 3 DRILLING

STEEL IN FIG. 1, 2 AND 3 ARE DRILLED AS FOLLOWS :

| ตำแหน่งรู<br>POSITION | รูปการเจาะรู<br>HOLE | ขนาดรูที่เจาะ (มม.)<br>DIMENSIONS (mm) |
|---|---|---|
| D | วงรี (SLOT) | 18 x 30 |
| E | วงกลม (CIRCLE) | ø 14 |
| F | วงกลม (CIRCLE) | ø 10 |
| G | วงกลม (CIRCLE) | ø 18 |

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ...สุรชัย...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
...(ช)...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ...(ช) 16 ธ.ค. 2549

เหล็กรับสายล่อฟ้า
สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS

ใช้แทนแบบ SA1-015/31050
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 49
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...
มาตราส่วน ...

แบบเลขที่ SA2-015/49015
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2484
ASSEMBLY NO. 3201A

## 4 การใช้งาน

## 4 USAGE

| รูปที่<br>FIG. | รายละเอียด /DESCRIPTION<br>การใช้งาน /USE | วัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|
| 1 | เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2.25 ม.<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 mm 2.25 m LONG | 1010010003 |
| | ใช้เป็นเหล็กรับสายล่อฟ้าทางตรงมุม 0° - 5° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม.<br>USE IN TANGENT STRUCTURE 0° - 5°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m | |
| 1+2* | เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้งขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2.25 ม. และ 2.10 ม.<br>OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 mm 2.25 m AND 2.10 m LONG | 1010010002 |
| | ใช้เป็นเหล็กรับสายล่อฟ้าทางโค้ง<br>I มุม 5° - 30° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม.<br>II มุม 30° - 60° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 50 ม.<br>USE IN ANGLE STRUCTURE :<br>I ANGLE 5° - 30°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m<br>II ANGLE 30° - 60°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 50 m | |
| 3 | เหล็กรูปรางน้ำ รับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm, 2.25 m LONG | 1010000100 |
| | ใช้เป็นเหล็กรับสายล่อฟ้า<br>I เสาต้นทางโค้งมุม 5° - 30° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม.<br>II เสาต้นทางโค้งมุม 30° - 60° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 50 ม.<br>III เสาต้นสุดท้ายและเสาต้นเข้าปลายสายทั้ง 2 ข้าง ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม. (มีการยึดโยงที่เหล็กรับสายล่อฟ้า) และ 50 ม. (ไม่มีการยึดโยงที่เหล็กรับสายล่อฟ้า)<br>IV เสาต้นหักมุม 60° - 90° ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม. (มีการยึดโยงที่เหล็กรับสายล่อฟ้า) และ 50 ม. (ไม่มีการยึดโยงที่เหล็กรับสายล่อฟ้า)<br>V เสาต้นต่อแยกสาย ระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 50 ม. (ไม่มีการยึดโยงที่เหล็กรับสายล่อฟ้า)<br>USE IN THE FOLLOWING STRUCTURE :<br>I ANGLE STRUCTURE 5° - 30°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m<br>II ANGLE STRUCTURE 30° - 60°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 50 m<br>III DEADEND STRUCTURE AND DOUBLE DEADEND STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m (WITH GUY AT OHGW BAYONET) AND 50 m (WITHOUT GUY AT OHGW BAYONET)<br>IV ANGLE STRUCTURE 60°-90°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m (WITH GUY AT OHGW BAYONET) AND 50 m (WITHOUT GUY AT OHGW BAYONET)<br>V TAP LINE STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 50 m (WITHOUT GUY AT OHGW BAYONET) | |

* ไม่แนะนำใช้งาน

* NOT RECOMMEND

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ...สุรชัย...
ผู้ตรวจ...
วิศวกร...
หัวหน้าแผนก...
ผู้อำนวยการกอง...
ผู้อำนวยการฝ่าย...

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
(ท)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ........ (ท)
8 ธ.ค. 2549

เหล็กรับสายล่อฟ้า
สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS

ใช้แทนแบบ SA1-015/31050
ถูกแทนโดยแบบ............
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 49
แก้แบบวันที่ ............
มิติเป็น................
มาตราส่วน..............

แบบเลขที่ SA2-015/49015
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

@PEA