การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5154**

1. กรณีเสาเดี่ยว
IN CASE SINGLE POLE

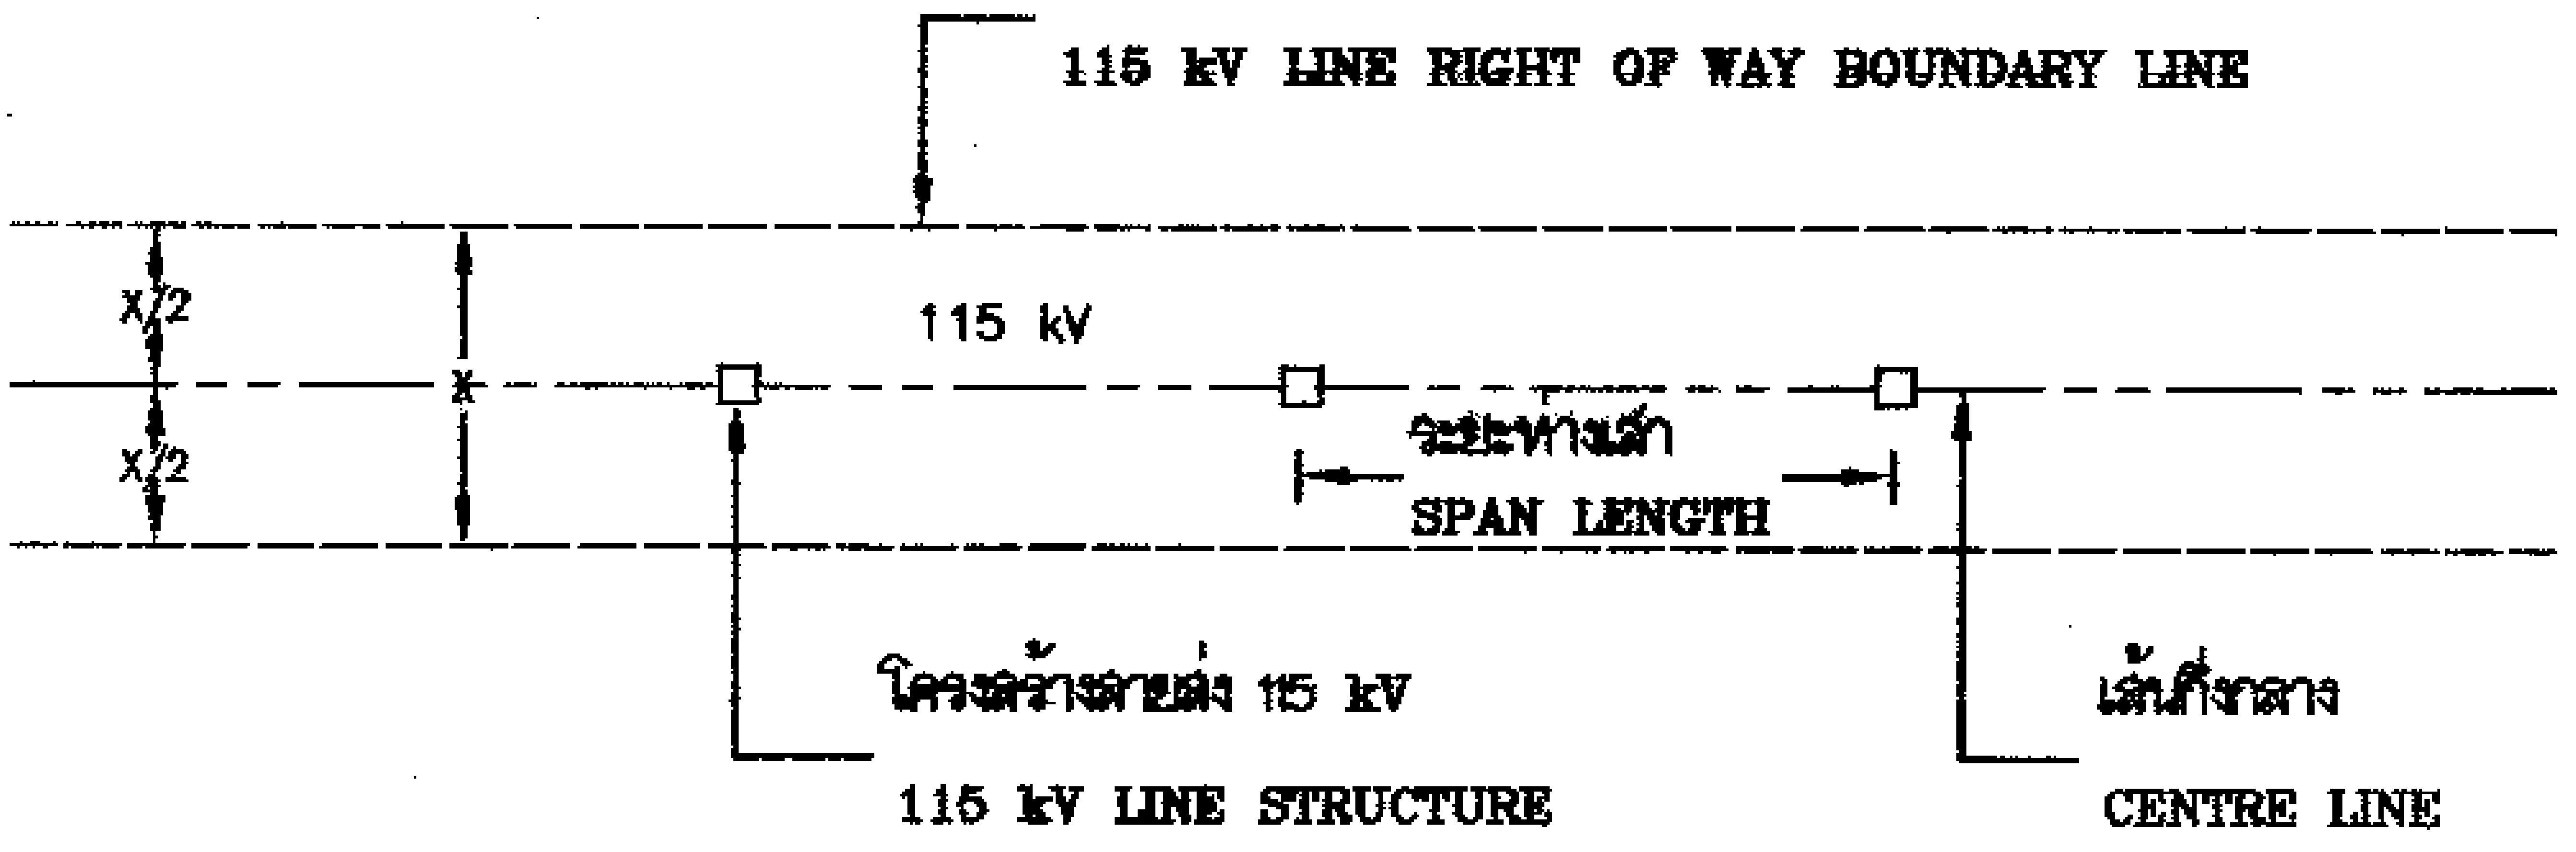

2. กรณีเสาคู่ H-FRAME
IN CASE H-FRAME STRUCTURE

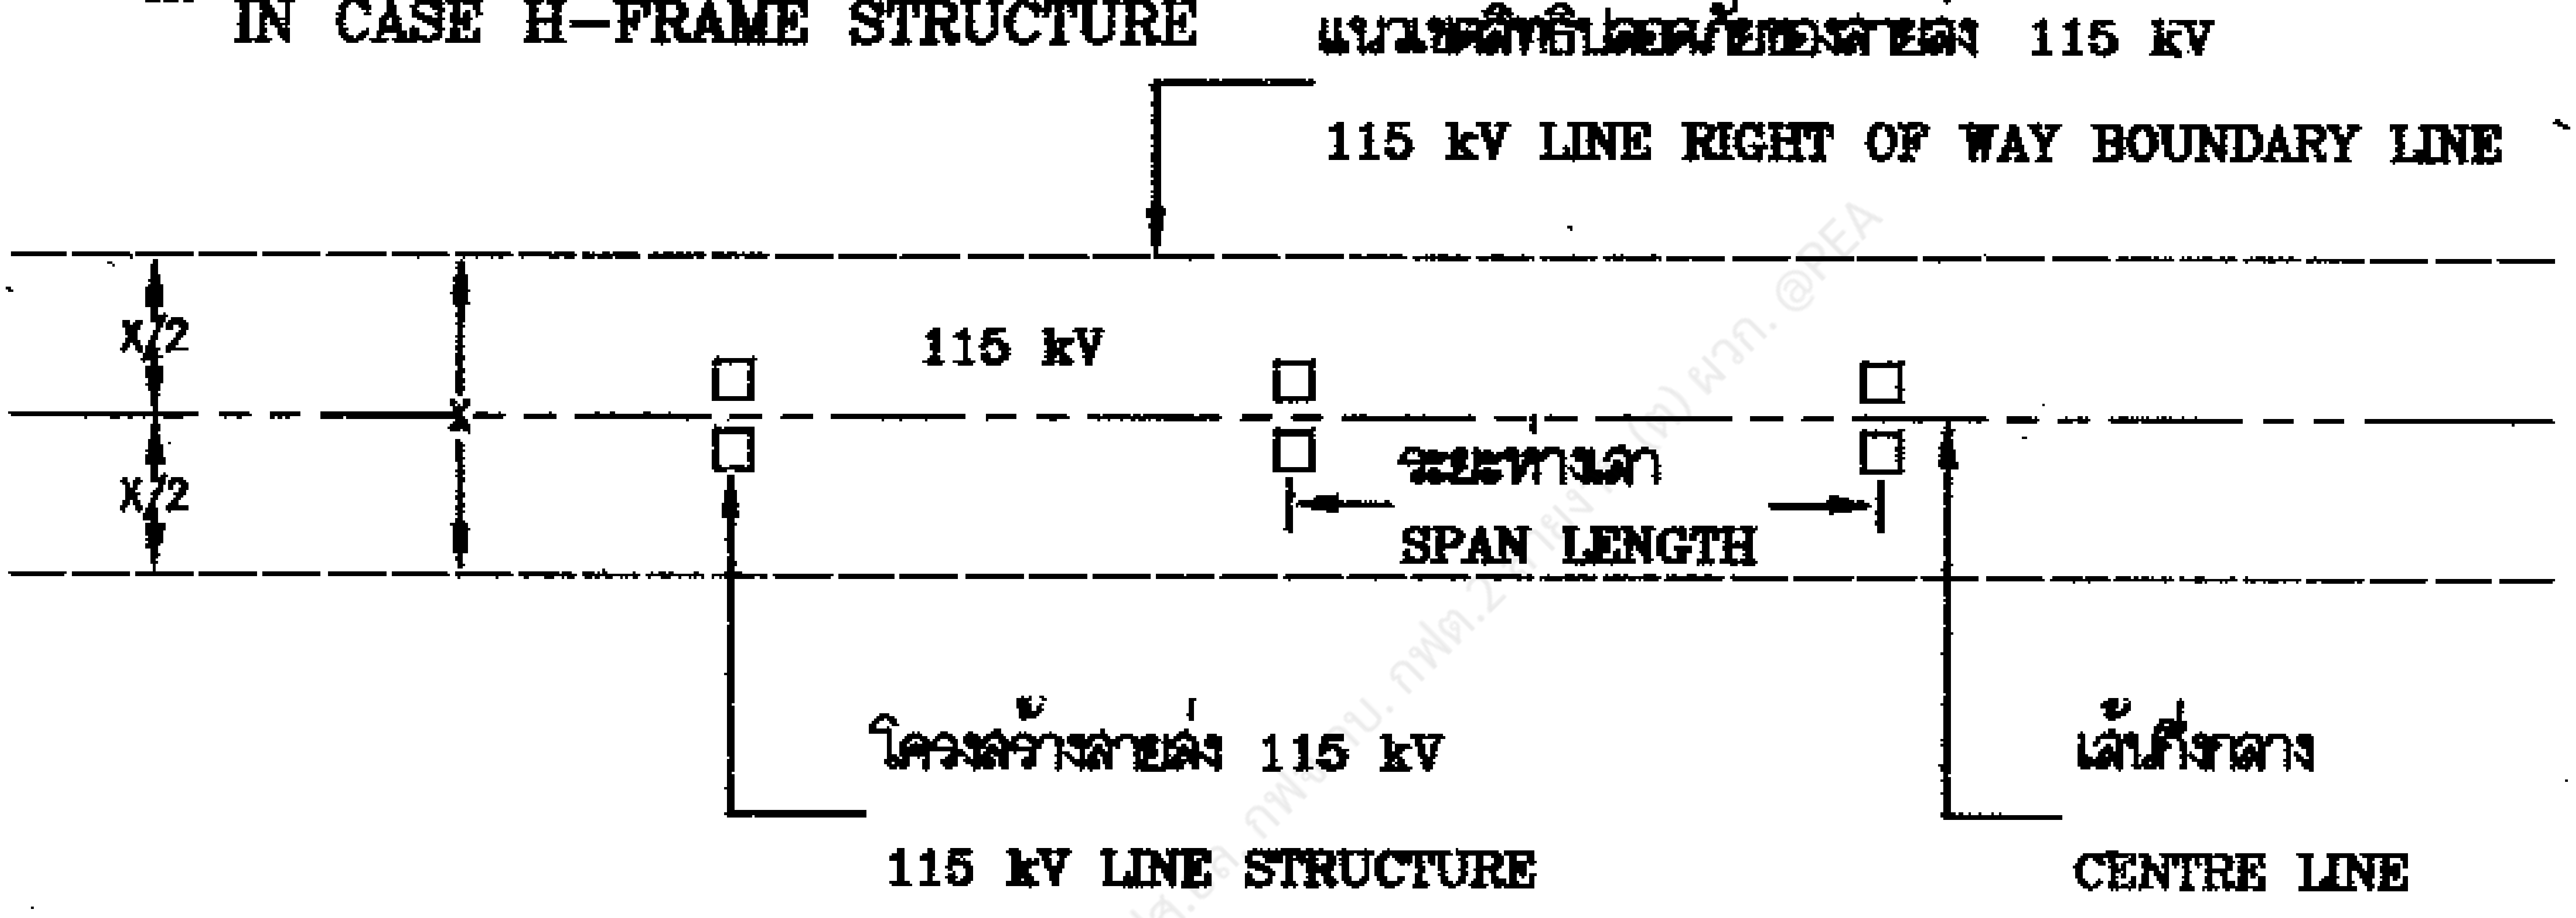

ระยะห่างเสา (ม.) SPAN LENGTH (m)	เสาเดี่ยว SINGLE POLE		เสาคู่ H-FRAME H-FRAME STRUCTURE		หมายเหตุ NOTE
	L (ม.) (m)	R.O.W. (X) (ม.) (m)	L (ม.) (m)	R.O.W. (X) (ม.) (m)	
≤100	4	12	6	14	A
>100–200	4	16	6	18	A,ACSR
>200–300	6	18	8	20	ACSR
>300–400	6	25	8	27	ACSR

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน ....[illegible].... ผู้ตรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ .... 31 มี.ค. 2528 [illegible] ความกว้างของเขตสิทธิปลอดภัยสำหรับสายส่ง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.พ. 36 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...—... มาตราส่วน ...—...
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค [illegible]	RIGHT OF WAY FOR 115 kV	แบบเลขที่ SA1-015/36001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5154

หมายเหตุ

1 สูตรการคำนวนเขตสิทธิปลอดภัย
FORMULAR FOR THE CALCULATION OF RIGHT OF WAY

$$\text{R.O.W.} = 2\left(\frac{L}{2} + D \times \text{TAN}\,\phi_i + \frac{kV}{k'}\right)$$

โดยที่
WHERE

L = ความยาวของคอนสาย (ม.) CROSSARM LENGTH (m)

D = ระยะหย่อนยาน (ม.) SAG (m)

ϕ_i = มุมที่สายแกว่งไป (องศา) INSULATOR SWING ANGLE (DEGREE)

kV = แรงดันไฟฟ้าของระบบ SYSTEM VOLTAGE

k' = 150 สำหรับระบบ 69 และ 115 kV / 150 FOR SYSTEM VOLTAGE 69 & 115 kV

2. ห้ามดำเนินการใดๆ ภายในเขตสิทธิปลอดภัย ดังนี้
THE AREA WITHIN RIGHT OF WAY, PROHIBITED AS THE FOLLOWS;

2.1 ปลูกสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร
BUILDING CONSTRUCTION

2.2 ปลูกต้นไม้ที่มีความสูงเกิน 3 เมตร
GROWING TREES MORE THAN 3 METERS HIGH.

3. ในกรณีเสาเดี่ยวที่มีระยะห่างเสาเกิน 100 เมตร แนะนำให้ใช้เป็นเสาเหล็ก
IN CASE SINGLE POLE WITH SPAN LENGTH MORE THAN 100 METRES, RECOMMEND USE TO BE STEEL TOWER .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน สมนึก [illegible]
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 31 ม.ค.2528 ชวด.

ความกว้างของเขตสิทธิปลอดภัยสำหรับสายส่ง 115 kV

RIGHT OF WAY FOR 115 kV

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.พ. 2538
เขียนแบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA1-015/38001
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น