


การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5260A

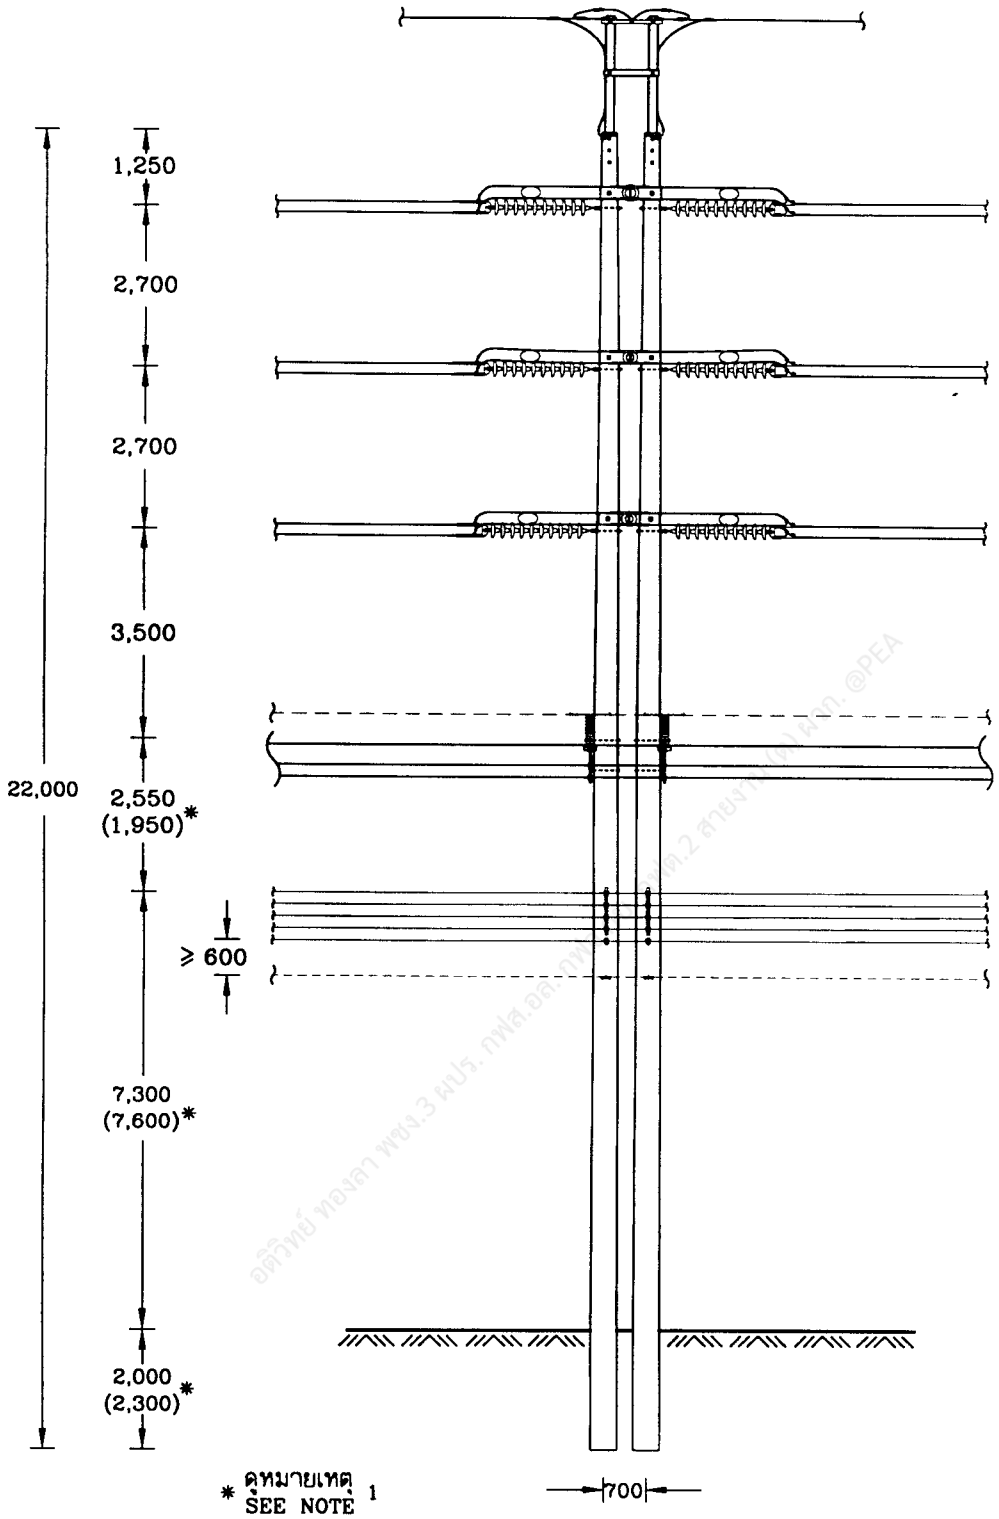


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...สมชาย..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน ..1:125.....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 27 ส.ค. 2547	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้า 27 ส.ค. 2547 เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-2 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-2	แบบเลขที่ SA1-015/47016 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 6 0 A

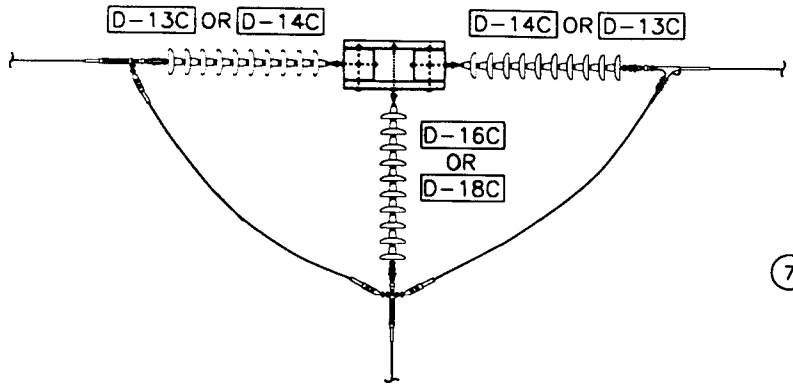

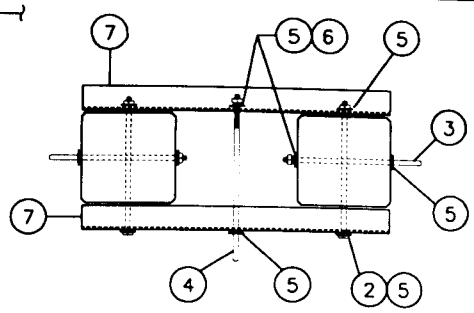

รายละเอียด A
DETAIL A

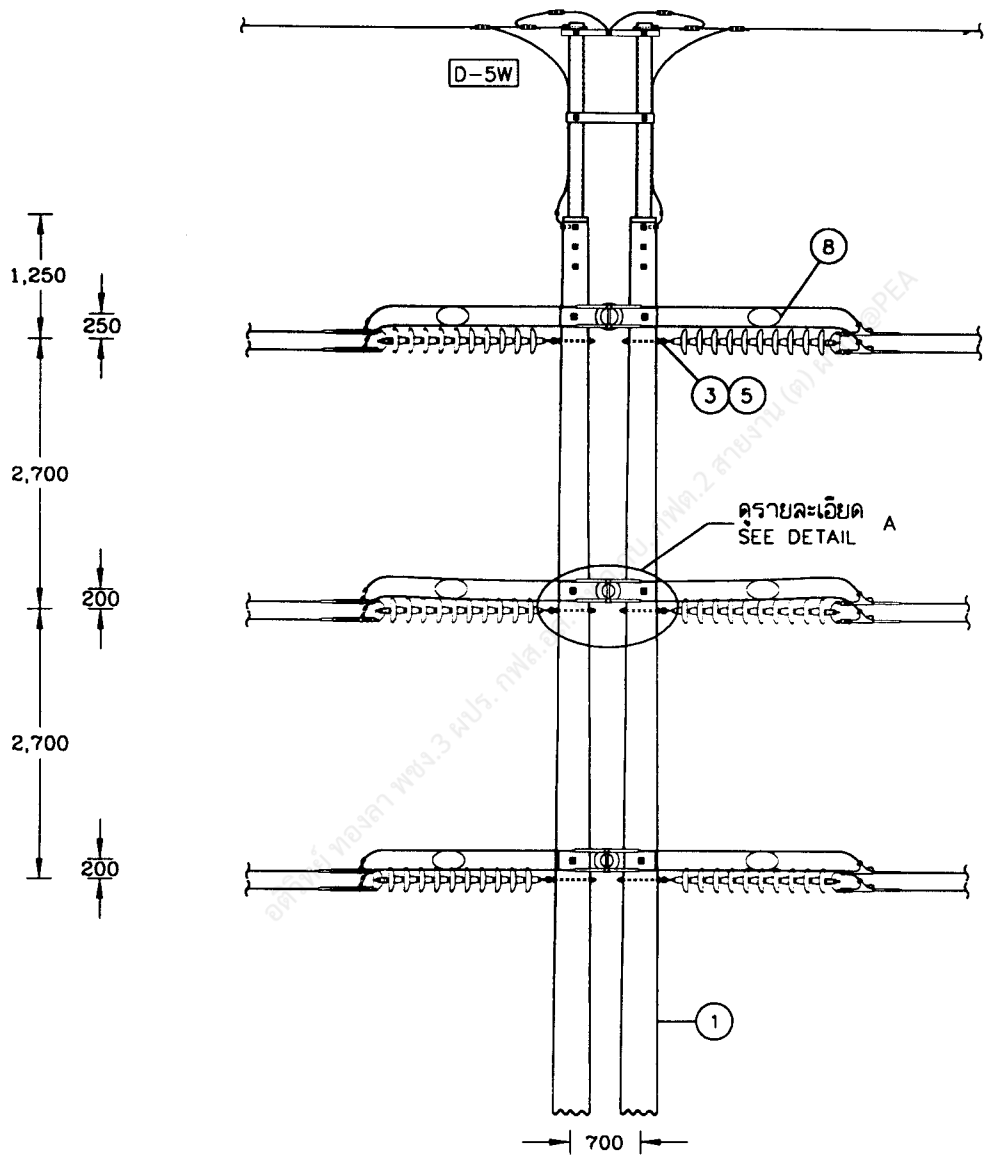

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...สมชาย..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน ..1:75.....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV วงจรเดี่ยว สายไพพ้น ๗ ๗ ก ๒๕๔๗ เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-2	
	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-2	แบบเลขที่ SA1-015/47016 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

๗ ๗ ก ๒๕๔๗

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5260A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22.00 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE, 22.00 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	2	00010015
2	สลักเกลียว M 20x450 มม. BOLT, MACHINE, M 20x450 mm	6	01110302
3	สลักห่วงโอเวล M 20x350 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x350 mm	6	01150100
4	สลักห่วงโอเวล M 20x450 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x450 mm	3	01150101
5	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู ø22 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø22 mm, TIS 258	30	01180101
6	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	9	01180302
7	เหล็กรูปรางน้ำ 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม. STEEL CHANNEL, 200x80x7.5 mm, 1,000 mm LONG	6	01000400
8	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	02240000
	รายละเอียด DETAIL		
D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-16C OR D-18C	การประกอบลูกถ้วยแขวน (ใช้สำหรับวงจรแยกสายที่เป็นสายไฟฟ้าคู่) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (FOR DOUBLE CONDUCTOR TAP LINE)	3	
	การประกอบลูกถ้วยแขวน (ใช้สำหรับวงจรแยกสายที่เป็นสายไฟฟ้าเดี่ยว) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (FOR SINGLE CONDUCTOR TAP LINE)	3	
D-5W	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
D-10B	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)

2. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV โครงสร้างเสาสำหรับแยกสาย ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/47010 (การประกอบเลขที่ 5162)

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTION IN HIGHWAY AREA, USE A VERTICAL CLEARANCE VALUE IN THE PARENTHESIS, FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687) .

2. SPAN LENGTHS FOR 115 kV CONSTRUCTION STRUCTURE, TAP LINE STRUCTURE, SEE DWG. NO. SA1-015/47010 (ASSEMBLY NO. 5162) .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...สมชาย..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-2 27 ส.ค. 2547	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-2	แบบเลขที่ SA1-015/47016 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

27 ส.ค. 2547