

การประกอบเลขที่ ASSEBLY NO. 0537

กิโลวัตต์ - ชั่วโมงมิเตอร์
kWh - METER

กิโลวาร์ - ชั่วโมงมิเตอร์
kvarh - METER
OH 1 CBV 90 C 14 W 11-2.5/10 Q

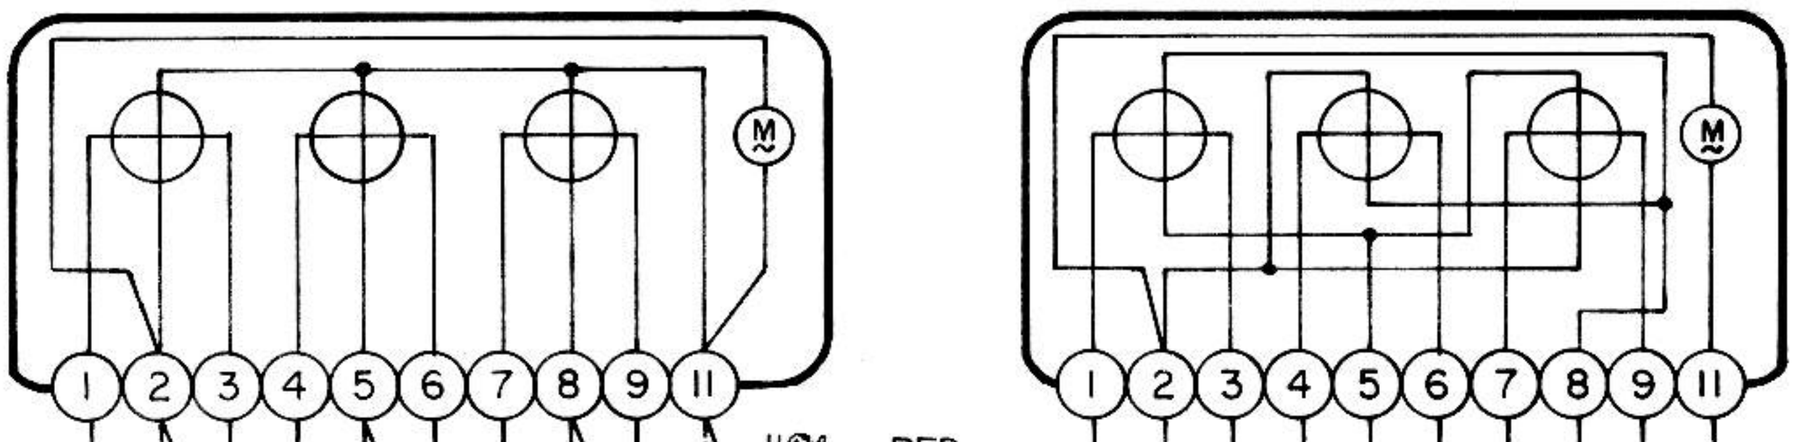

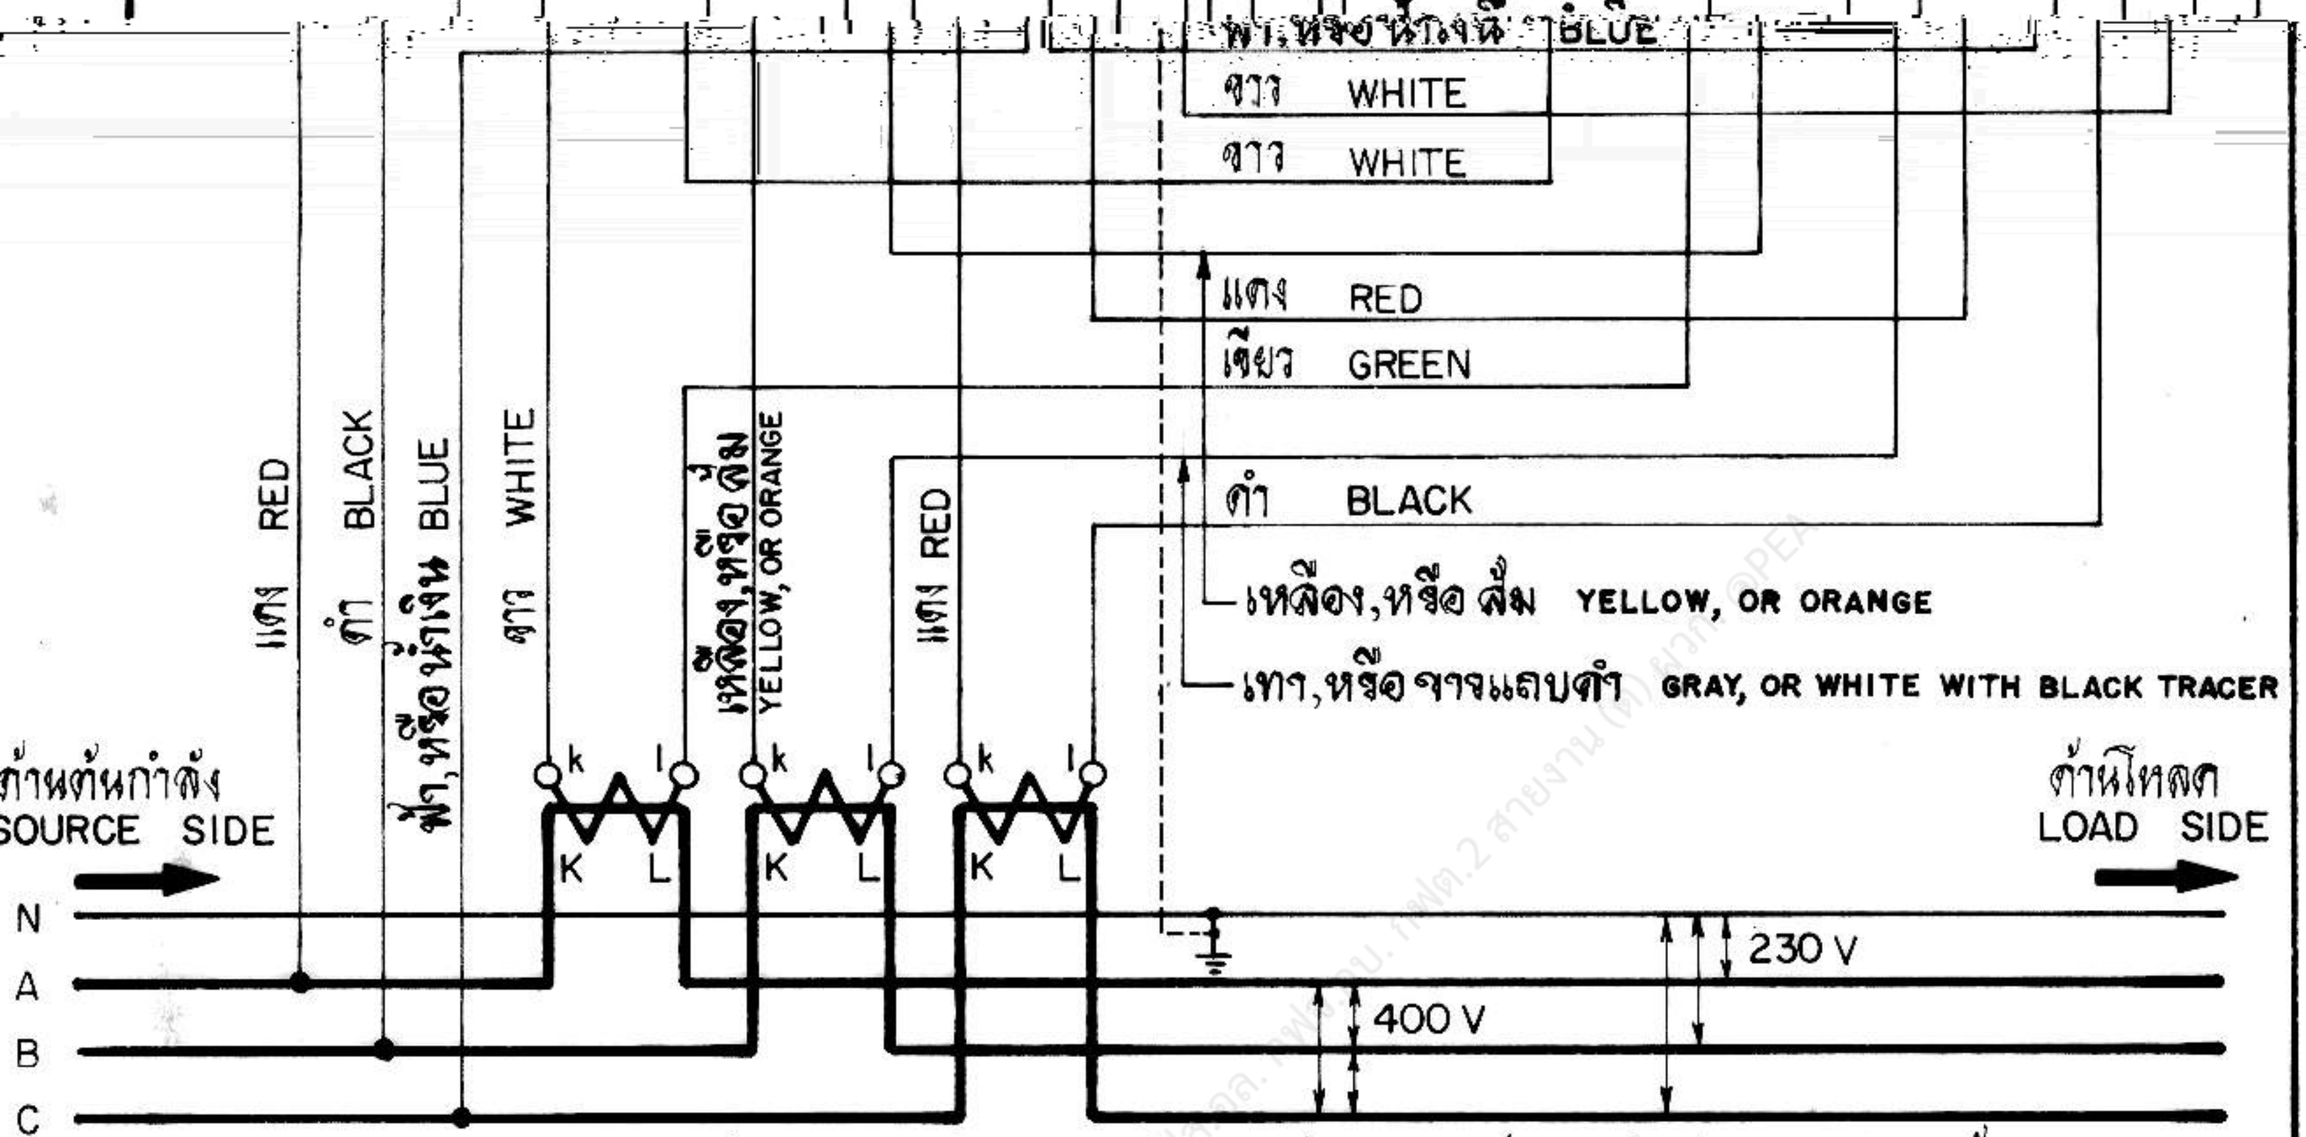

หมายเหตุ
1. การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้ในกรณีที่ต่อร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์ ผลิตภัณฑ์ของ AEG เท่านั้น
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7X2.5 ต.มม.
3. การอ่านมิเตอร์ และหาค่ากิโลวาร์ - ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด อนุโลมตามแบบอ้างอิง 1

NOTES
1. THIS CONNECTION DIAGRAM IS ONLY FOR COMBINATION WITH kvarh-METER MANUFACTURED BY AEG.
2. USE CONTROL CABLE SIZE 7X2.5 mm^2.
3. KILOVAR-HOUR AND MAXIMUM DEMAND, MAY READ ACCORDING TO REFERENCE DRAWING 1 .

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING	SA1-015/25001	0529
2	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 2 และ 4 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEETS NO.2 AND NO. 4	S02-015/23039	9701

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เรียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

8 ต.ค. 2528

แผนผังการต่อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ประกอบซีที.แรงต่ำ
กรณีติดตั้งกิโลวัตต์ - ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์ - ชั่วโมงมิเตอร์

CONNECTION DIAGRAM OF 3-Ø,4-W, METER WITH L.T. - C.T.
kWh AND kvarh METERS COMBINATION

ใช้แทนแผน
ถูกแทนโดยแผน
เขียนเสร็จวันที่ 16 ส.ค. 28
แก้แบบวันที่ 8 ก.ค. 31, 5 ก.ย. 34
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/28017
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

-8 ต.ค. 2528