การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5259

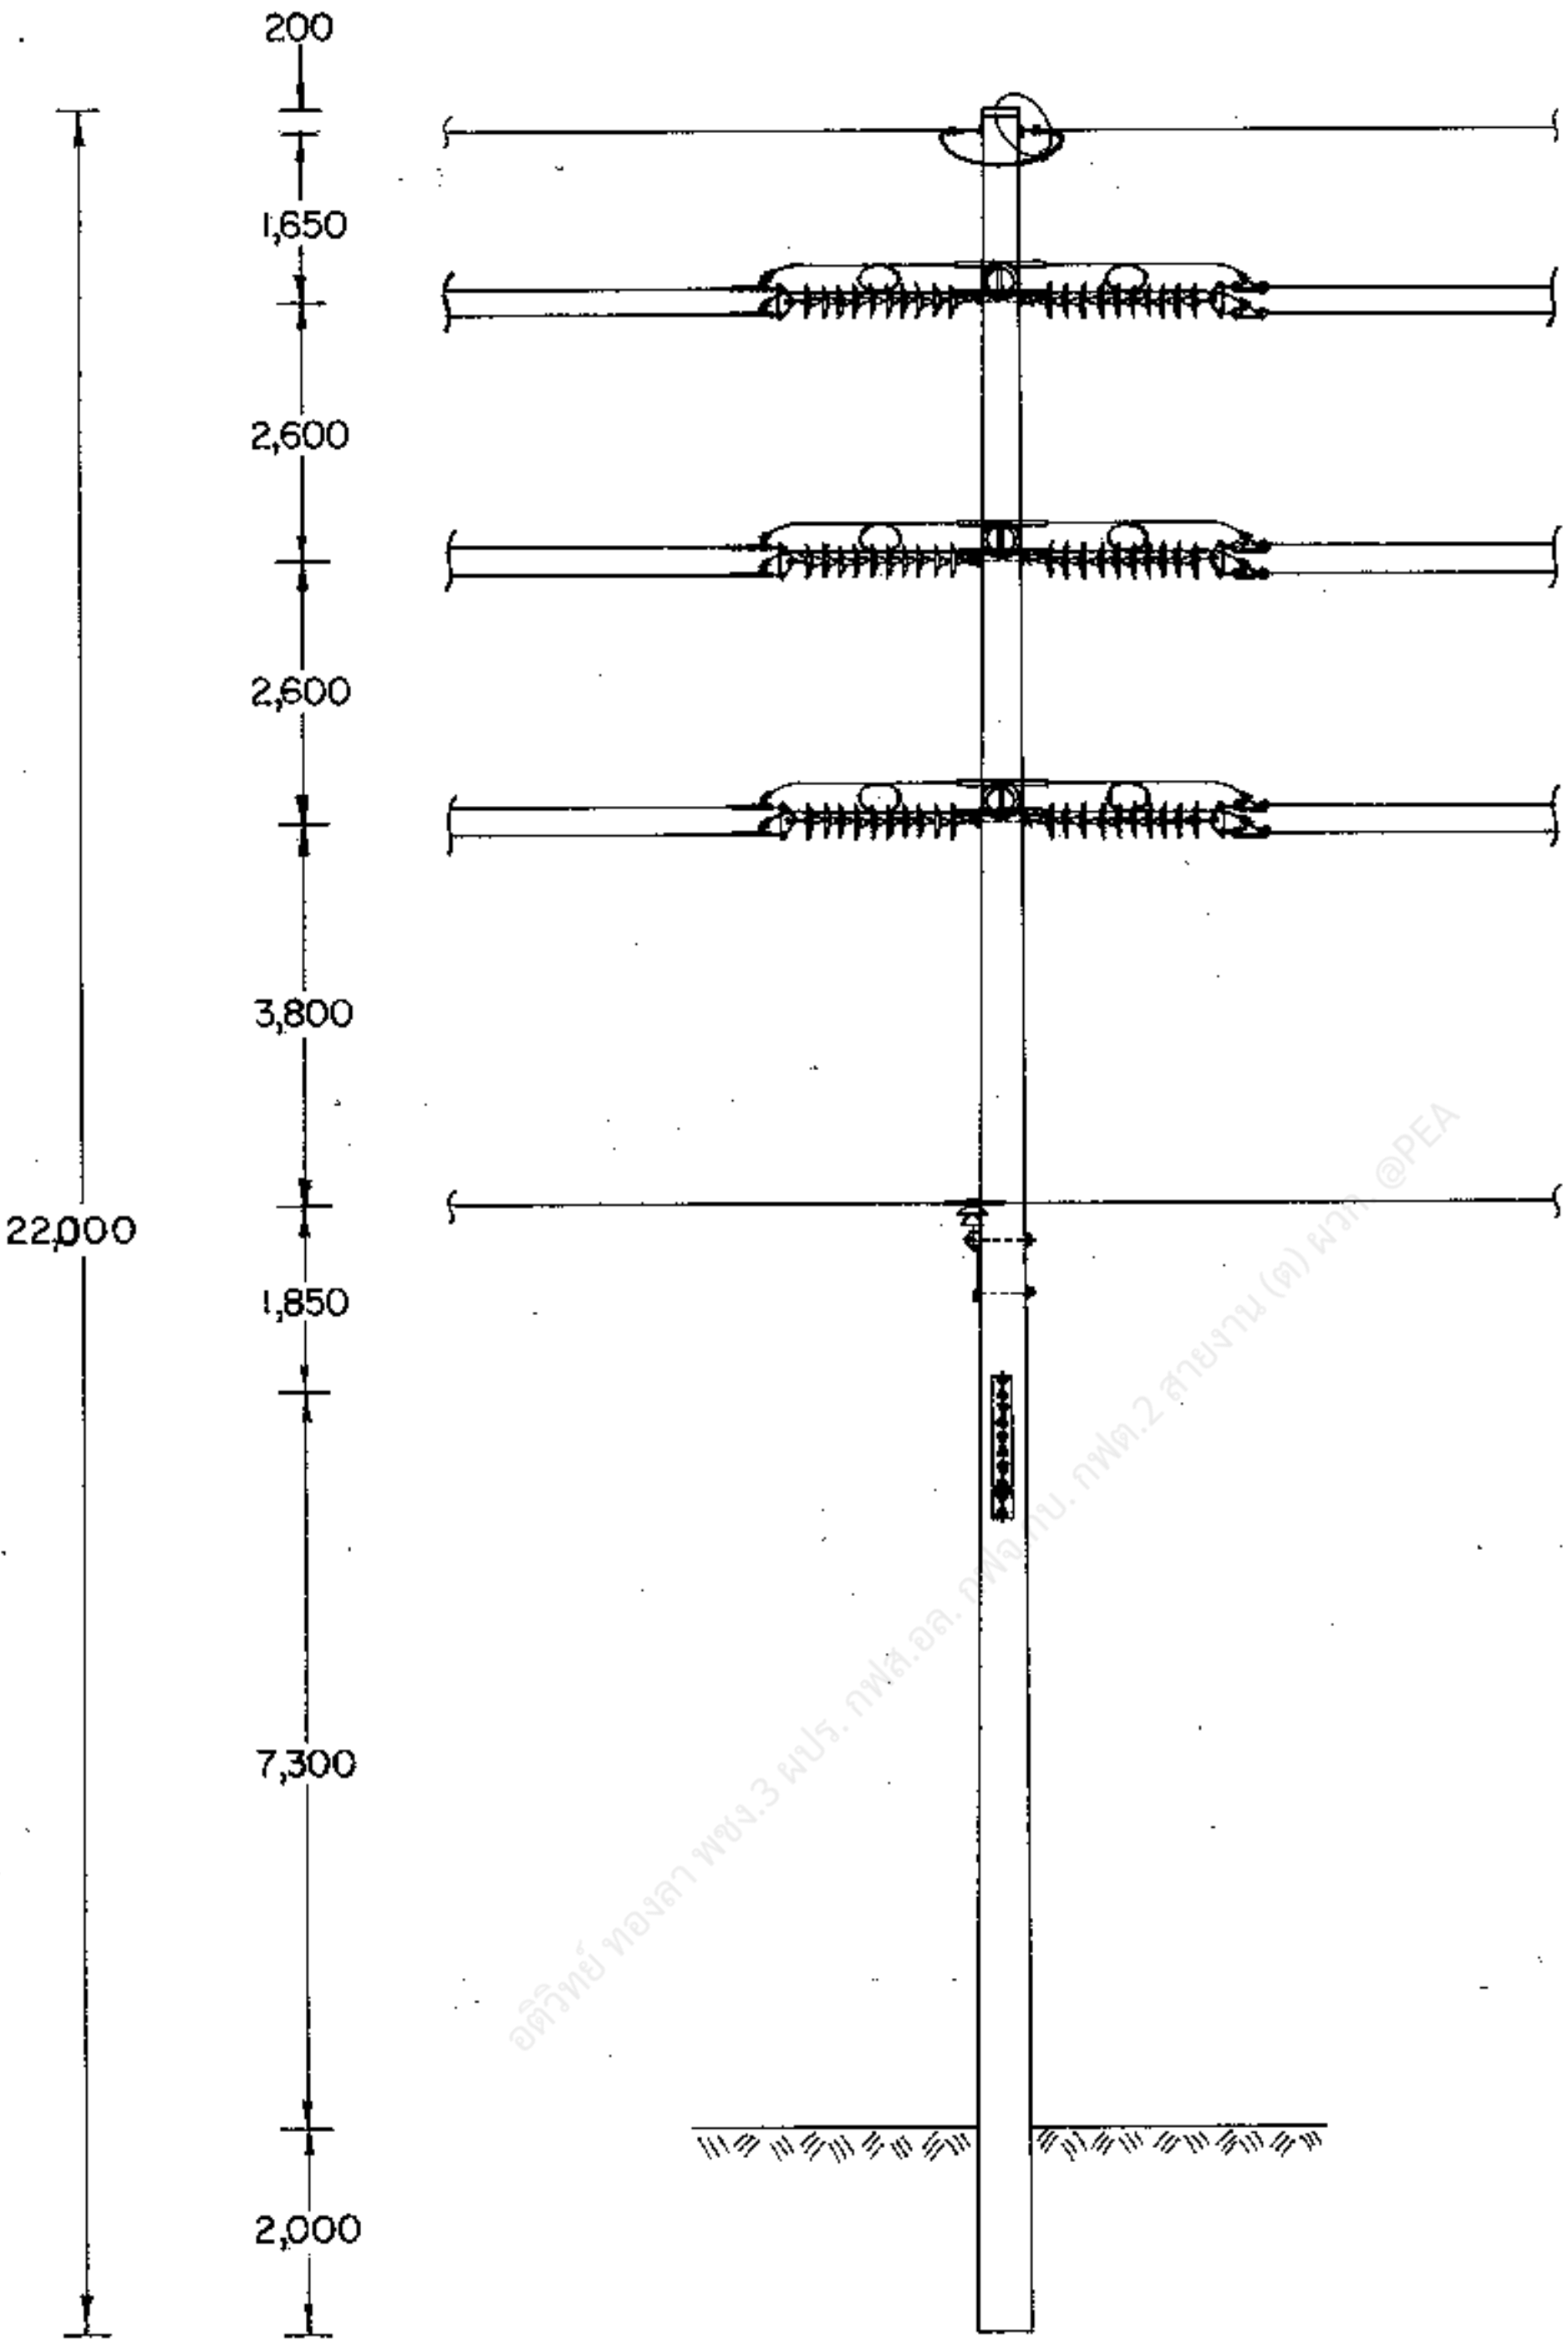

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผป5. กฟฉ.อล. กฟจ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 125
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ต.ค. 23 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยวสำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-1	
28 ต.ค. 23 รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1	แบบเลขที่ SA1-015/23013 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

[illegible] ธ.ค. 2523

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5259

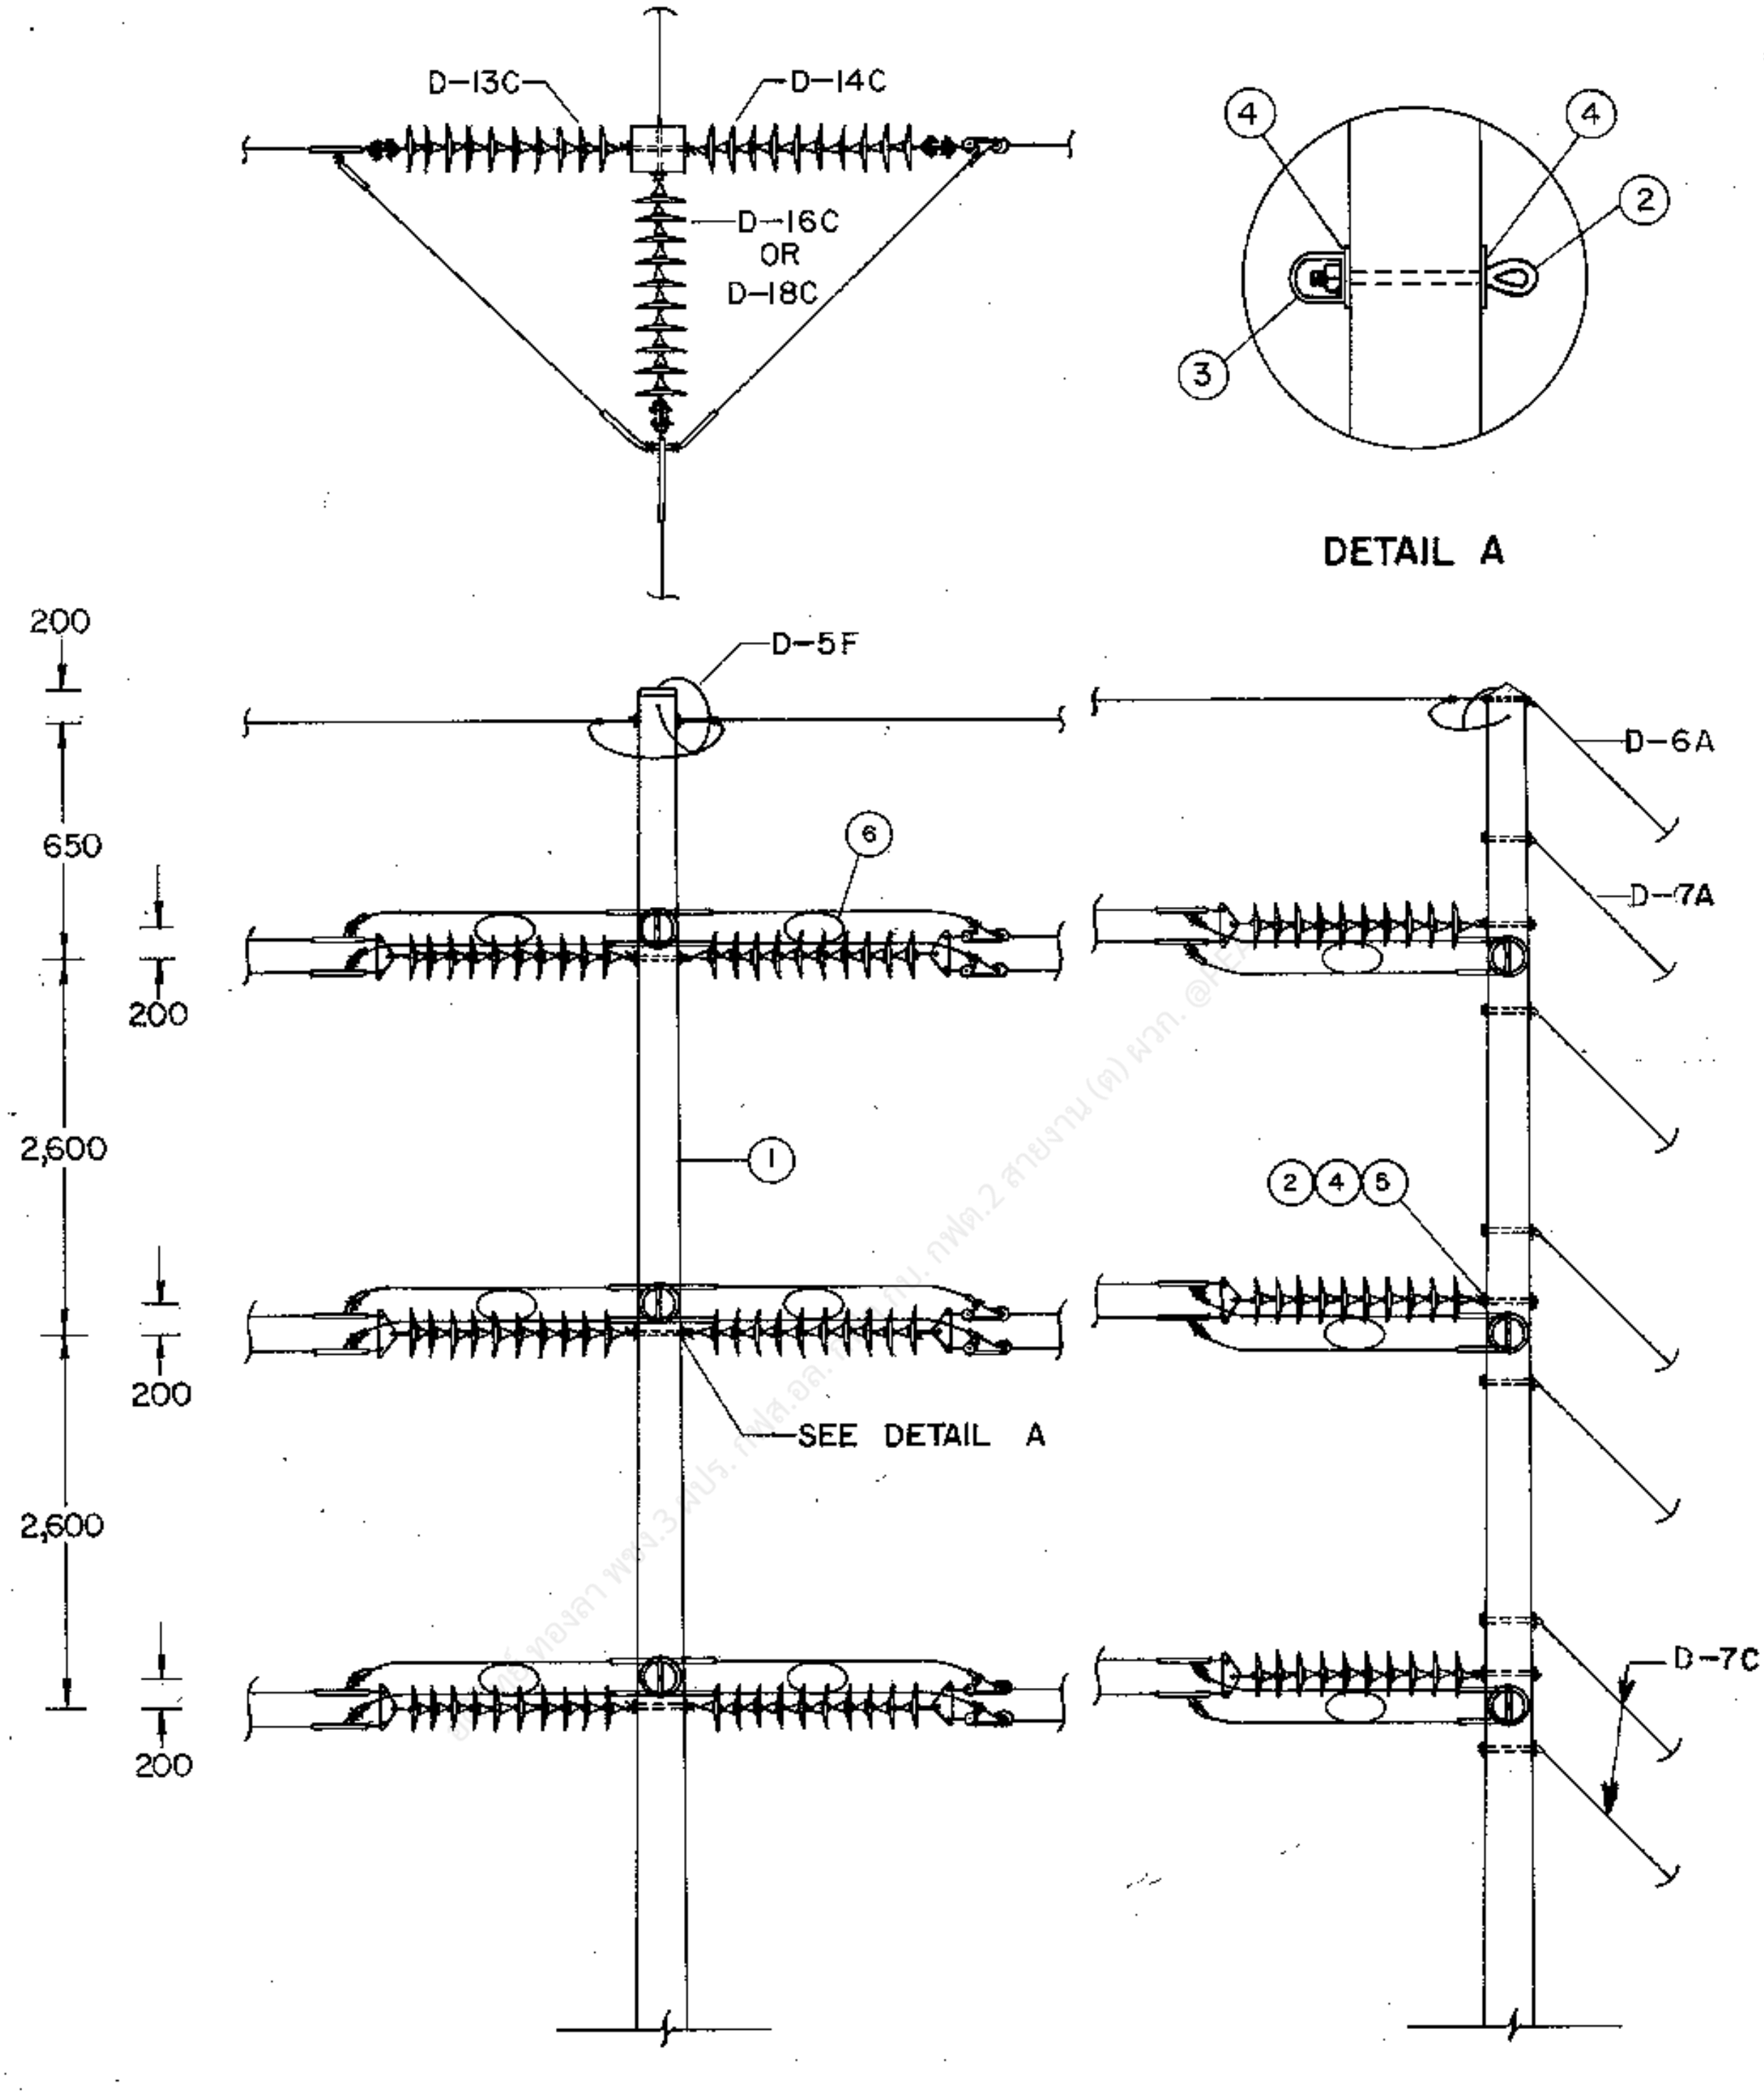

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาเดี่ยวสำหรับแยกสาย
แบบ SD-TL-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE
TYPE SD-TL-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค. 23
แก้แบบวันที่ 15 ก.ย.40
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 75
แบบเลขที่ SAI-015/23013
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5259

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	สลักห่วงโอแวล M 20 X 350 มม. BOLT, OVAL EYE M 20 X 350 mm	6	01150100 (0260)
3	อายเล็ทสำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET, FOR BOLT M 20	3	01180002 (0346)
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm HOLE Ø 22 mm	12	01180101 (0356)
5	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	3	01180302 (0366)
6	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	02240000 (0918)
	รายละเอียด DETAIL		
D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-16C OR	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-18C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5F	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-6A	การประกอบยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 mm² GUY ASSEMBLY	1	
D-6C	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 mm² GUY ASSEMBLY	—	
D-7A	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	4	
D-7C	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	2	
D-9A	สมอบกคอนกรีต CONCRETE ANCHOR	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

หมายเหตุ
1. รายละเอียดการประกอบลูกถ้วย D-16C ใช้สำหรับวงจรแยกสายที่เป็นสายไฟฟ้าคู่
2. รายละเอียดการประกอบลูกถ้วย D-18C ใช้สำหรับวงจรแยกสายที่เป็นสายไฟฟ้าเดี่ยว

NOTES
1. SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY DETAIL NO. D-16C, FOR DOUBLE CONDUCTOR TAP LINE.
2. SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY DETAIL NO. D-18C, FOR SINGLE CONDUCTOR TAP LINE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน.......... ผู้สำรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... หัวหน้ากอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......... 24 [illegible] 23	เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค. 23 แก้แบบวันที่ 15 ก.ย. 40 มิติเป็น.......... มาตราส่วน..........
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยวสำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-1	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 23	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1	แบบเลขที่ SAL-015/23013 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

19 [illegible]