การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5681

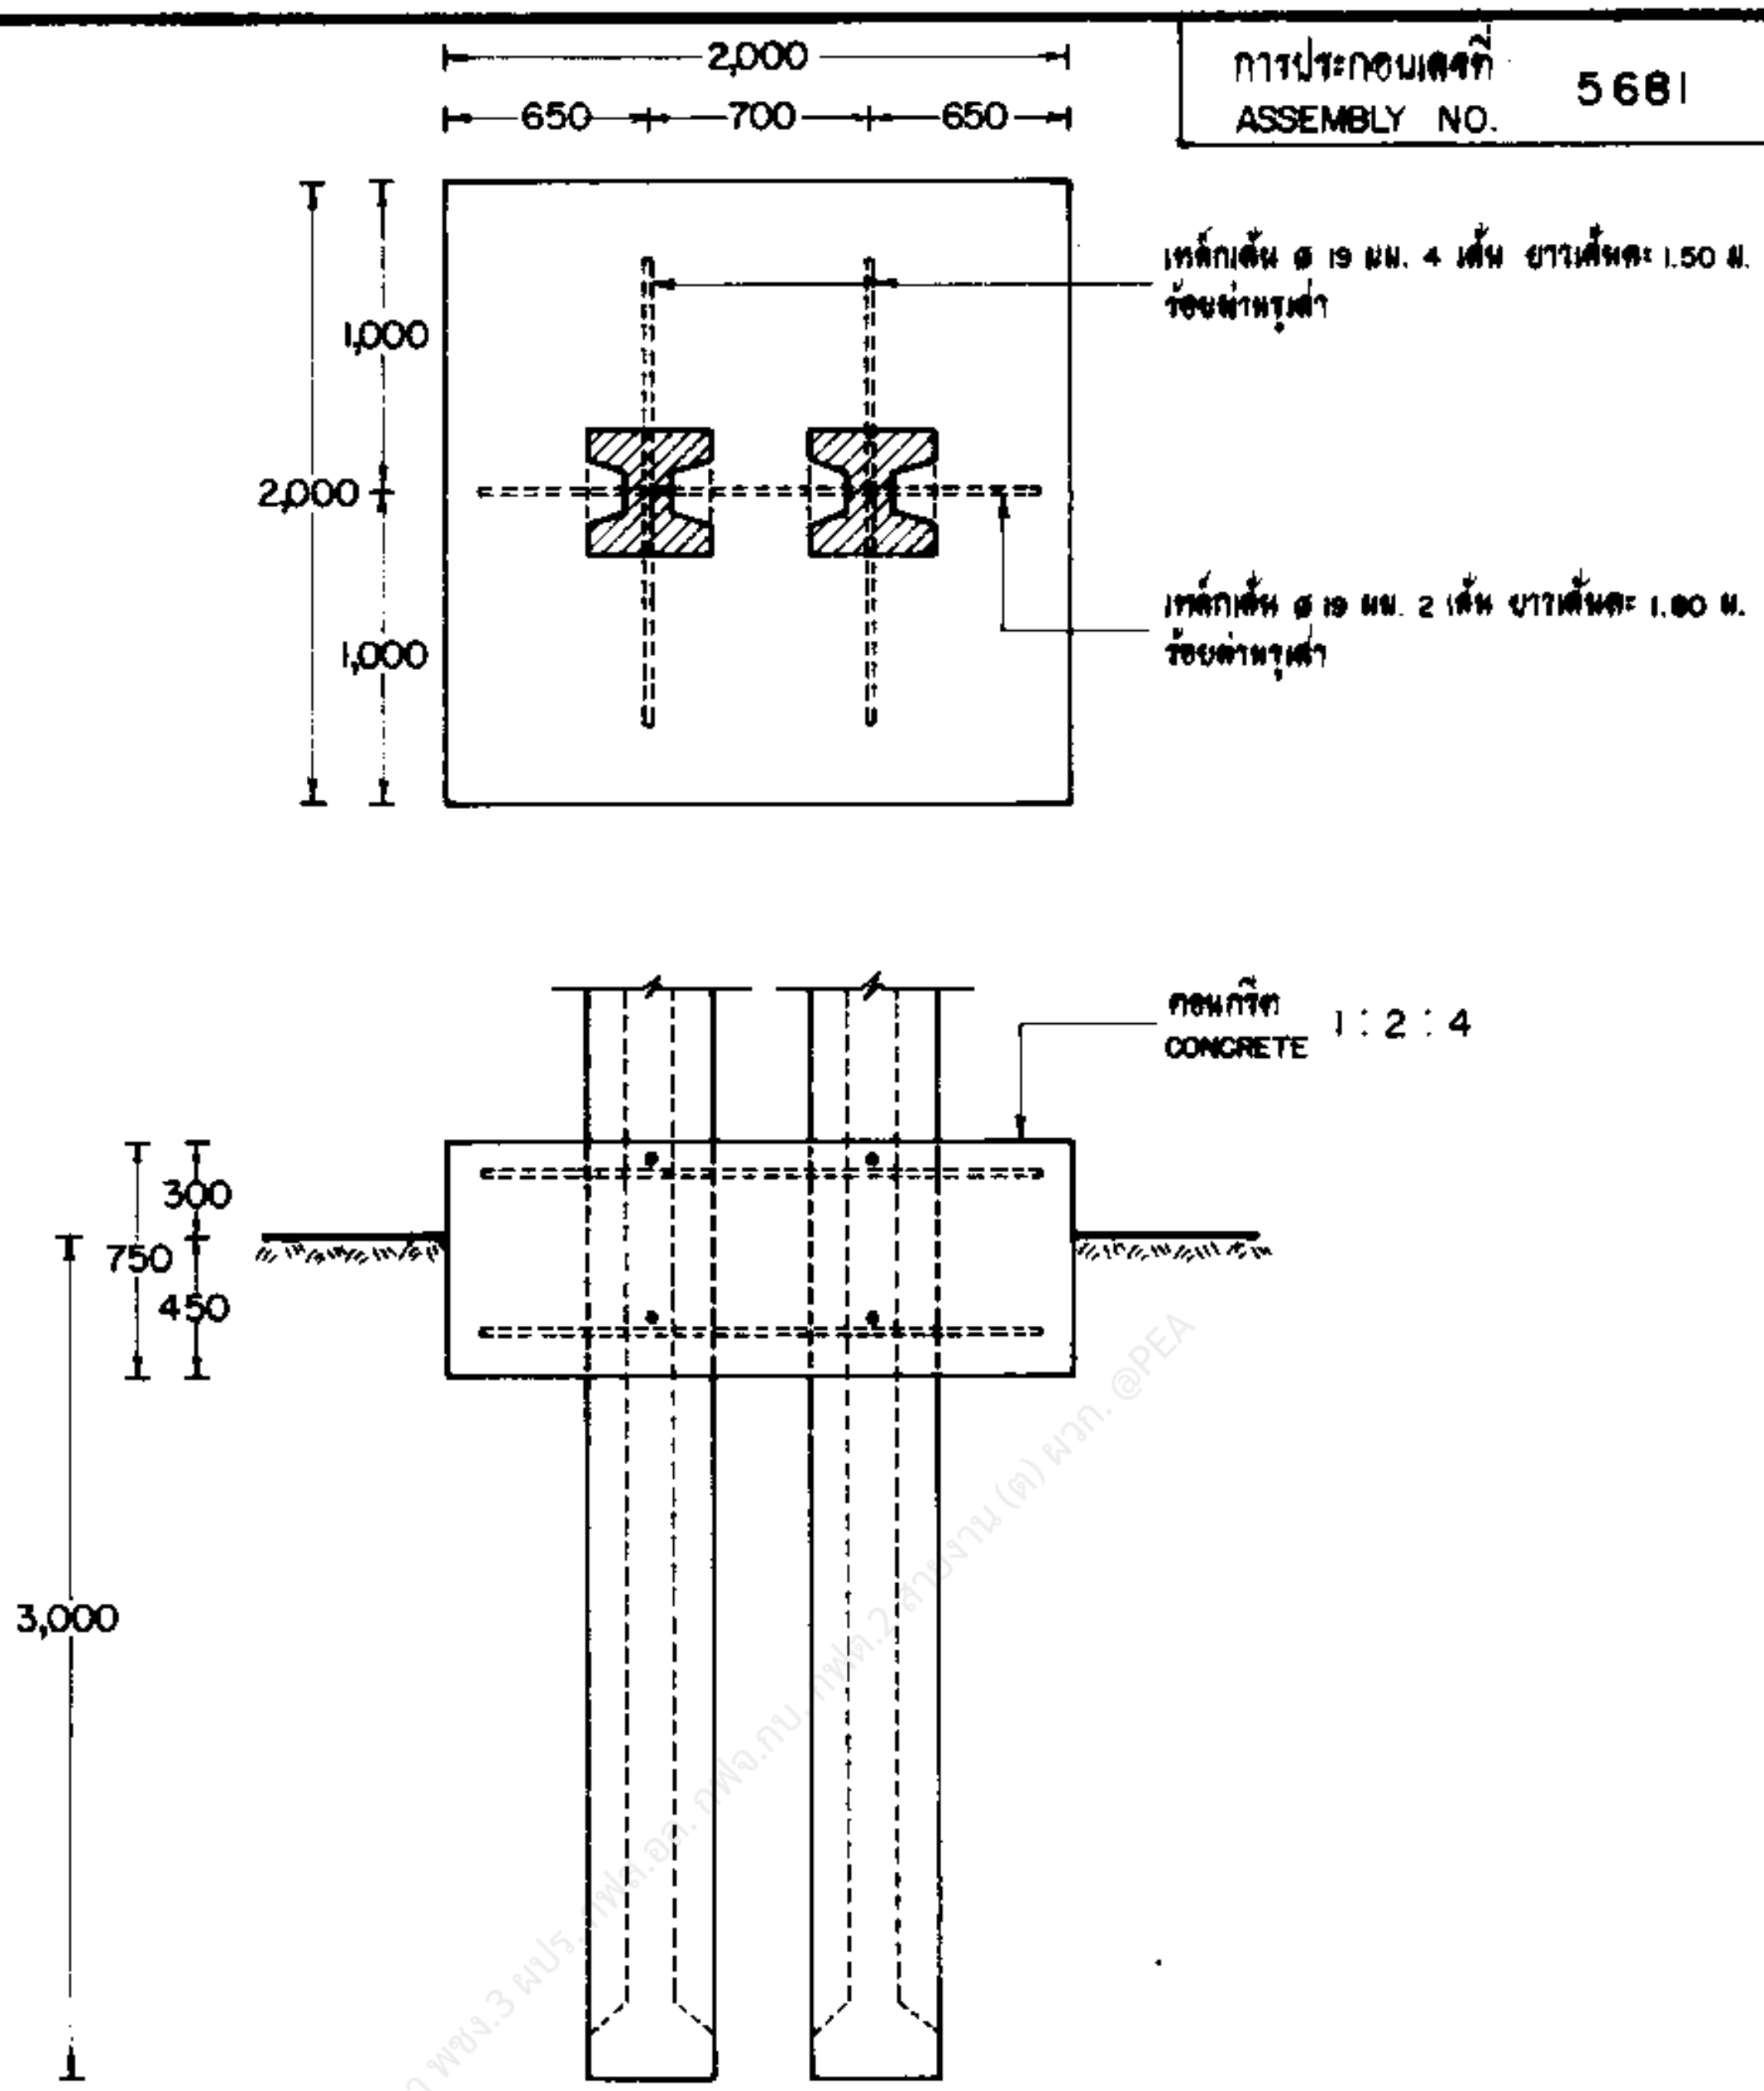
2,000
650
700
650
1,000
2,000
1,000
เหล็กเส้น ø 19 มม. 4 เส้น ยาวเส้นละ 1.50 ม. ร้อยผ่านรูเสา
เหล็กเส้น ø 19 มม. 2 เส้น ยาวเส้นละ 1.80 ม. ร้อยผ่านรูเสา
คอนกรีต CONCRETE 1 : 2 : 4
300
750
450
3,000

หมายเหตุ
1. ฐานรากนี้ใช้เฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีเท่านั้น
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/23059 (การประกอบเลขที่ 5906)

NOTES
1. THIS POLE FOUNDATION IS USED ONLY IN SARABURI PROVINCE AREA.
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/23059 (ASSEMBLY NO. 5906)

กองโยธา และสถาปัตย์ ฝ่ายแผนการ และงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ๑๑.ก.๒๓	เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.ย.23 แก้แบบวันที่ –
	รายละเอียด 10 B ฐานรากเสา (แบบที่ 1)	มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10 B POLE FOUNDATION (TYPE I)	แบบเลขที่ IBI-015/23074 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น