
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5907

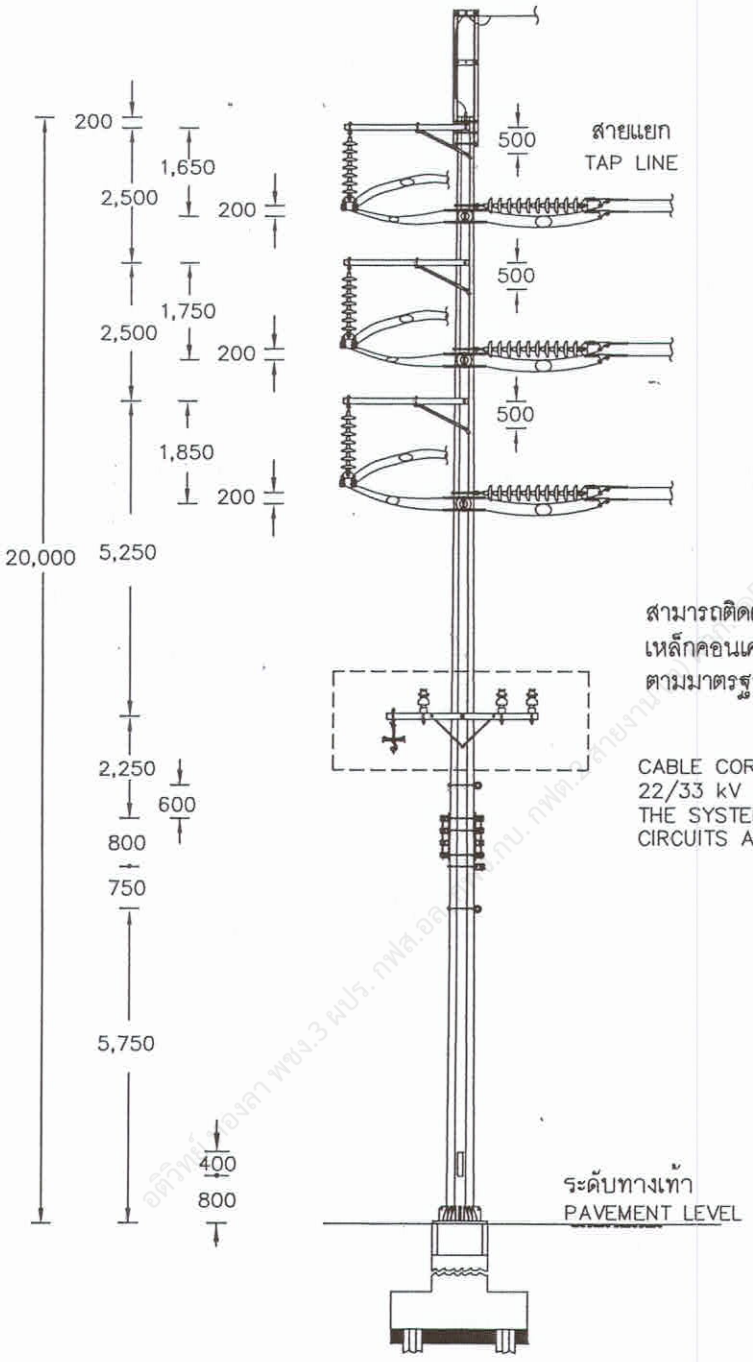


สามารถติดตั้งระบบจำหน่าย 22/33 kV โดยใช้เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้ 2 วงจร ตามมาตรฐาน กฟภ.

CABLE CORNER BRACKET CAN BE USED FOR 22/33 kV SYSTEM INSTALLATION, THE SYSTEM CAN BE INSTALLED UP TO 2 CIRCUITS ACCORDING TO PEA STANDARD.


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน ...บุญเสริม.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 1 ก.ค. 2562	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
วิศวกร	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1(MP)	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น ...มิลลิเมตร.....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5907

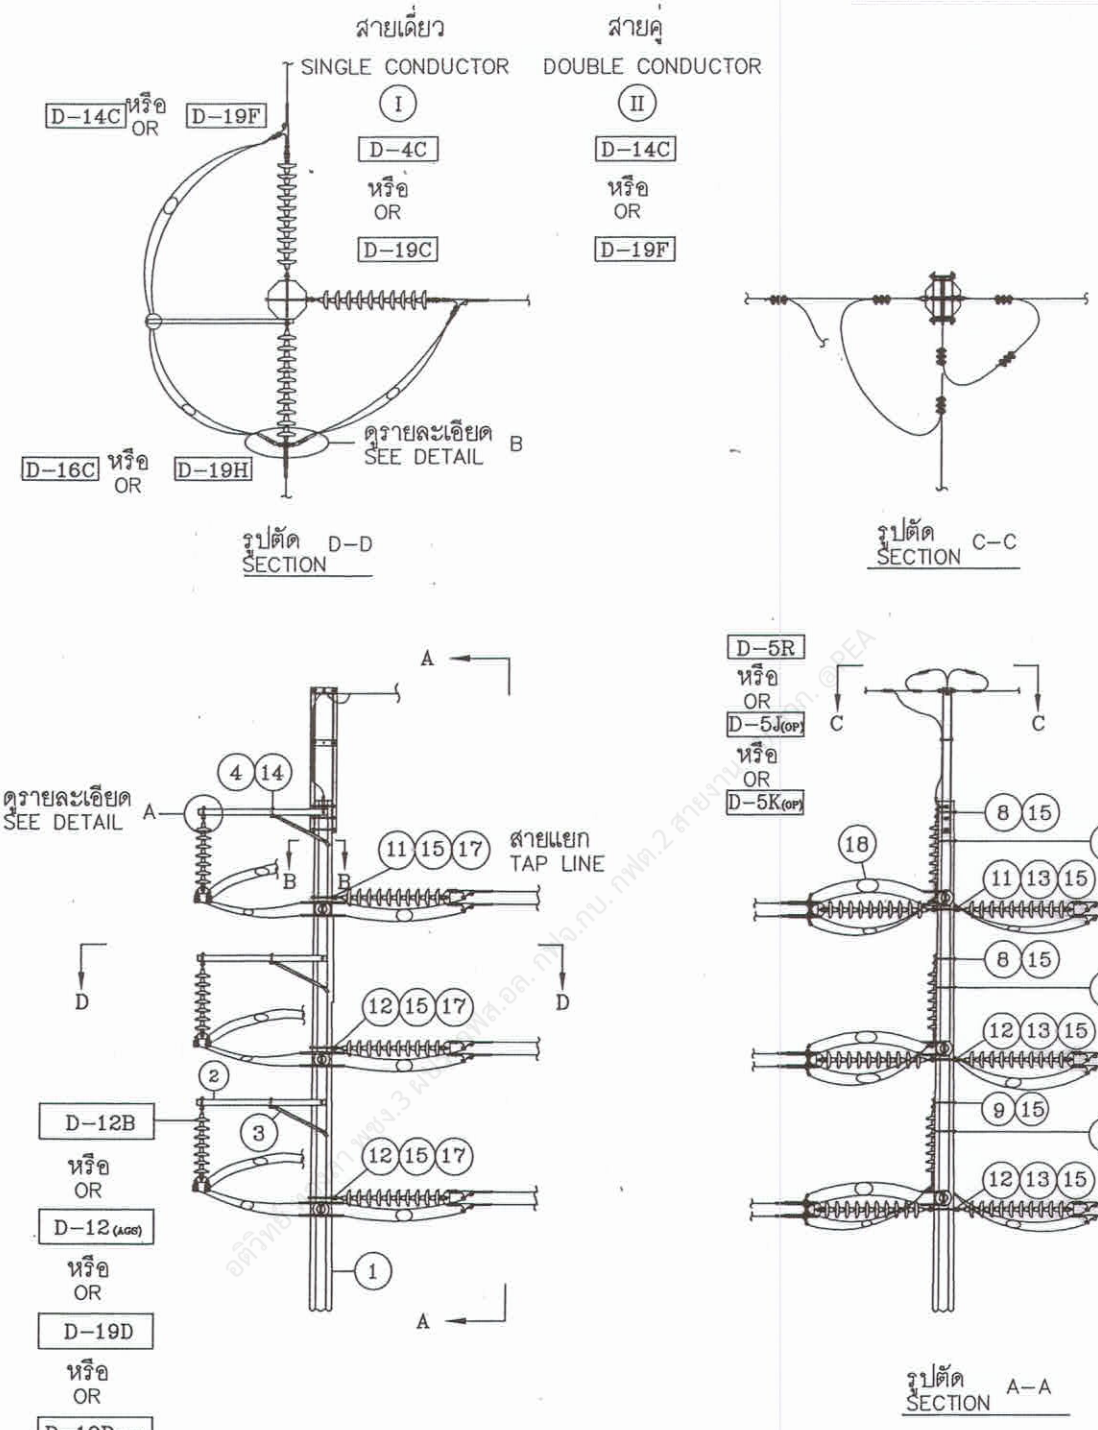


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 07 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน บุญเสริม ผู้สำรวจ – วิศวกร บุญเสริม หัวหน้าแผนก สำเนาต์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1 (MP) OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5907

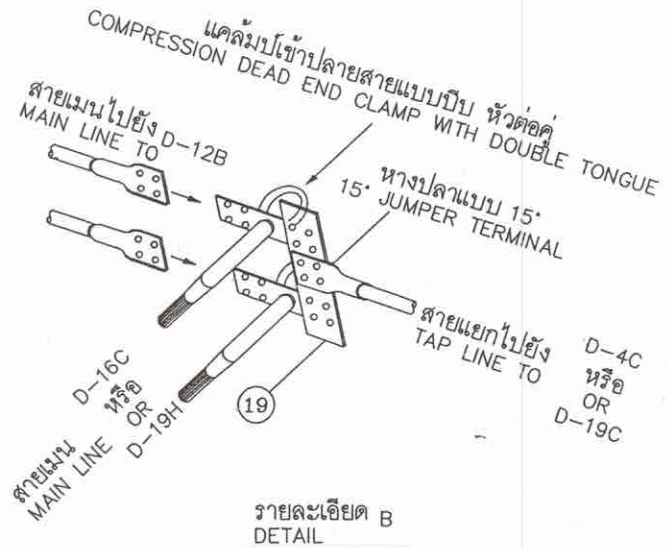


รายละเอียด B
DETAIL

กรณีสายแยกเป็นสายเดี่ยว*
IN CASE SINGLE CONDUCTOR IS USED FOR TAP LINE

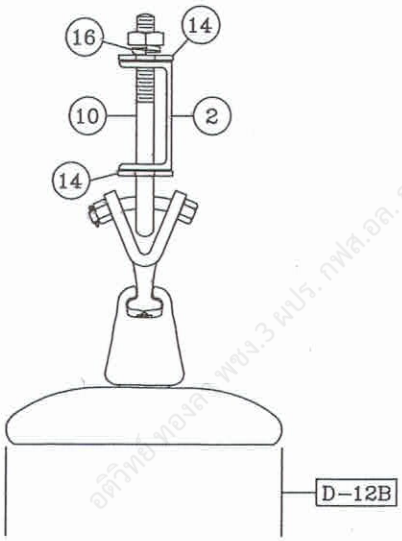

รายละเอียด A
DETAIL

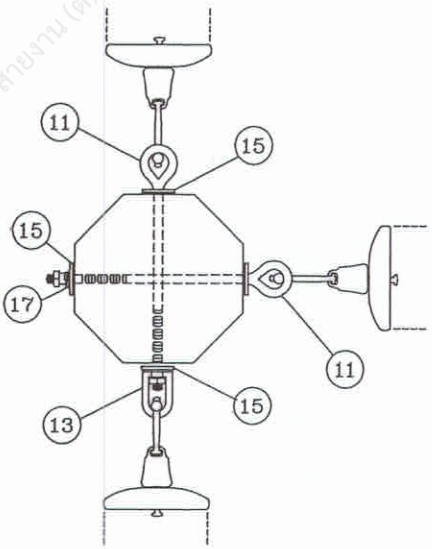

รูปตัด B-B
SECTION

* ดูหมายเหตุข้อที่ 5
SEE NOTE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 27 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน บุญเสริม ผู้สำรวจ – วิศวกร บุญเสริม หัวหน้าแผนก ชำนาญ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1 (MP)	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5907

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D I	จำนวน REQ.D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG	1		1000060001
2	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม มอก 1227 STEEL CHANNEL, 100X50X5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	3		1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	3		1010200009
4	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	3		1010110200
5	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	1		1010110204
6	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1		1010110205
7	สลักเกลียว M 16x400 มม BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	1		1010110206
8	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	2		1010110300
9	สลักเกลียว M 20x400 มม BOLT, MACHINE, M 20X400 mm	1		1010110301
10	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm	3		1010150000
11	สลักห่วงโอแวล M 20x350 มม BOLT, OVAL EYE, M 20X350 mm	2		1010150100
12	สลักห่วงโอแวล M 20x450 มม BOLT, OVAL EYE, M 20X450 mm	4		1010150101
13	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3		1010180002
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	18		1010180100
15	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	18		1010180101
16	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3		1010180301
17	แหวนสปริง M 20 มอก 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	3		1010180302
18	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	9	1020240000
19	แผ่นรองอะลูมิเนียมอัลลอยแบบตรง ขนาด 90x280x12 มม กับแผ่นรองชนิด 4 รู PAD COUPLER, AL-ALLOY, STRAIGHT TYPE, 90x280x12 mm TO NEMA 4 HOLES	1	–	1020560201

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 27 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....บุญเสริม..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก ..นำนพ์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1 (MP) OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 7

รายละเอียด DESCRIPTION				
D-16C หรือ OR D-19H		การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C หรือ OR D-19F		การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-12B หรือ OR D-12(ACSR) หรือ OR D-19D หรือ OR D-19D(ACSR)		การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
สายเดี่ยว (SS) D-4C หรือ OR D-19C	สายคู่ (SD) D-14C หรือ OR D-19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน (สายแยก) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (TAP LINE)	3	
D-5R		การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
		ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	
		การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 และ SA1-015/62002) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 AND SA1-015/62002)	1	

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/62002
2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/59010 (การประกอบเลขที่ 9510)
3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้ตัดวัสดุลำดับที่ 18 และ 19 ออก พร้อมเปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยแขวนดังนี้
   - 3.1 ชนิดปอร์ซเลน(ติดตั้งแนวนอน) แบบ D-16C เป็น D-15C และ D-14C เป็น D-4C
   - 3.2 ชนิดปอร์ซเลน(ติดตั้งแนวดิ่ง) แบบ D-12B หรือ D-12(ACSR) เป็น D-2B หรือ D-2(ACSR)
   - 3.3 ชนิดคอมโพสิต(ติดตั้งแนวนอน) แบบ D-19H เป็น D-15G และ D-19F เป็น D-19C
   - 3.4 ชนิดคอมโพสิต(ติดตั้งแนวดิ่ง) แบบ D-19D หรือ D-19D(ACSR) เป็น D-19A หรือ D-19A(ACSR)
4. การติดตั้งสาย COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูแบบสำหรับการประกอบสาย OPGW แบบ D - 5J (OP) หรือ D - 5K (OP) แบบเลขที่ SA1-015/54011
5. *กรณีที่สายแยกมีการประกอบลูกถ้วยแบบ D-4C หรือ D-19C ให้ติดตั้งวัสดุลำดับที่ 19 ก่อนเชื่อมสาย และตัดทางปลาแบบ 15° จากการประกอบ D-16C หรือ D-19H ออก 1 ตัว ตามรายละเอียด B ในแผ่นที่ 2

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....บุญเสริม..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่.....
	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1 (MP)	มิติเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5907

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/62002.
2. RULES FOR HIGH VOLT INSULATOR IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/59010.
3. IN CASE THE MAIN LINE STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), MATERIAL ITEM 18 AND 19 ARE NOT REQUIRED FOR THE INSTALLATION AND THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:
   - 3.1 PORCELAIN TYPE (HORIZONTAL INSTALLATION) FROM TYPE D-16C TO D-15 C AND D-14C TO D-4C.
   - 3.2 PORCELAIN TYPE (VERTICAL INSTALLATION) FROM TYPE D-12B OR D-12(AGS) TO D-2B OR D-2(AGS).
   - 3.3 COMPOSITE TYPE (HORIZONTAL INSTALLATION) FROM TYPE D-19H TO D-15G AND D-19F TO D-19C.
   - 3.4 COMPOSITE TYPE (VERTICAL INSTALLATION) FROM TYPE D-19D OR D-19D(AGS) TO D-19A OR D-19A(AGS).
4. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, SEE DRAWING NO. SA1-015/54011 FOR INSTALLATION TYPE D-5J(OP) OR D-5K(OP).
5.* IN CASE THE TAP LINE IS INSTALLED BY D-4C OR D-19C ASSEMBLY, AS SHOWN IN DETAIL B IN SHEET NO.2, MATERIAL ITEM 19 MUST BE INSTALLED FIRST, THEN THE JUMPER TERMINAL WILL BE INSTALLED AFTERWARD. MOREOVER, THE AMOUNT OF JUMPER TERMINAL SHALL BE REDUCED 1 EA FROM D-16C OR D-19H ASSEMBLY.

อดิวิทย์ ทองดา พง.3 ผนร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. กฟภ.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....บุญเสริม..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร.....บุญเสริม..... หัวหน้าแผนก ..ชำนาญ (แทน).. ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.....(แทน)..... โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับแยกสาย SD-TL-1 (MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TAP LINE STRUCTURE TYPE SD-TL-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62008 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น