
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0538

กิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์
kWh – METER

กิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์
kvarh – METER
OH I CBV 14W II-2.5/10Q

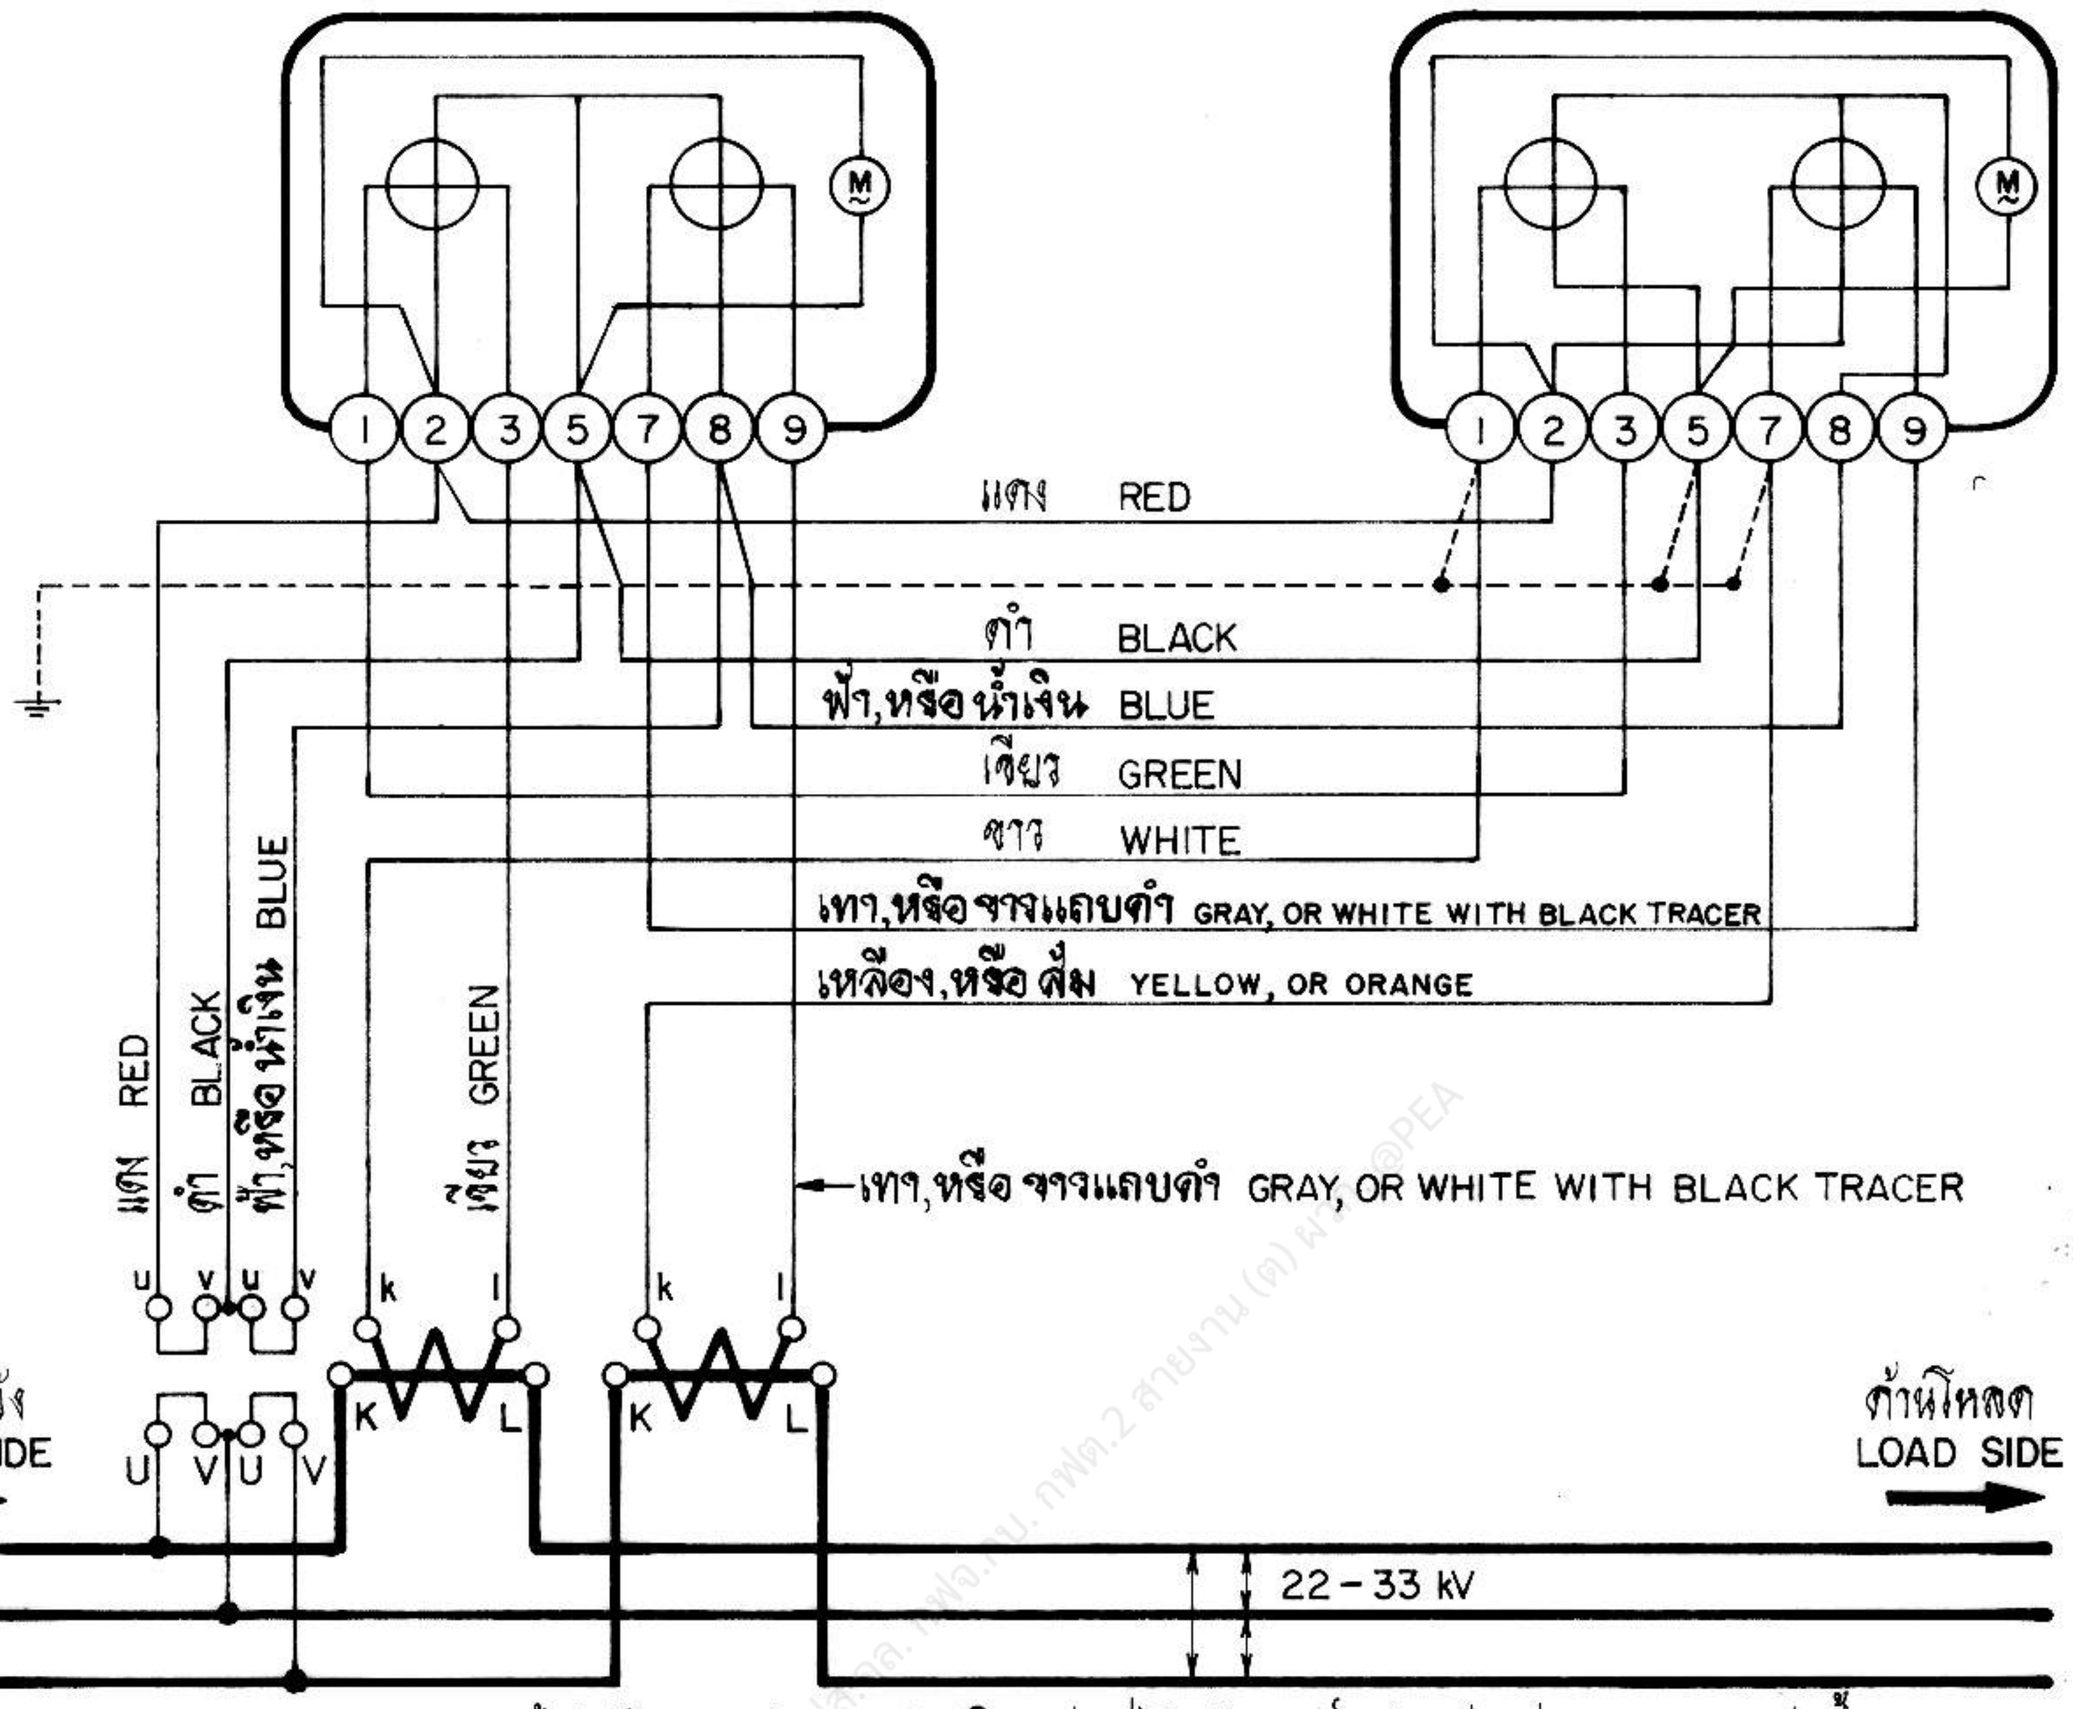

หมายเหตุ
1. การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้ในกรณีที่ต่อร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์ ผลิตภัณฑ์ของ AEG เท่านั้น
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม.
3. การอ่านมิเตอร์ และหาค่ากิโลวาร์-ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด อนุโลมตามแบบอ้างอิง 1

NOTES
1. THIS CONNECTION DIAGRAM ARE ONLY FOR COMBINATION WITH kVarh-METER MANUFACTURED BY AEG.
2. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm^2.
3. KILOVAR-HOUR AND MAXIMUM DEMAND, MAY READ ACCORDING TO REFERENCE DRAWING 1 .

แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING		แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING	SAI-015/25001	0529
2	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 15 และ 17 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEET NO. 15 AND 17	SO2-015/23039	9701

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
8 ต.ค. 2528

แผนผังการต่อมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 3 สาย
กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์
ระบบ 22-33 kV

CONNECTION DIAGRAM OF 3-Ø, 3-W, H.T. METER
kWh AND kvarh METERS COMBINATION
22-33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 16 ส.ค. 28
แก้แบบวันที่ 5 ก.ย. 34
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/28018
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

-8 ต.ค. 2528