

2606 สำหรับแฟ้ม A 2


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3604

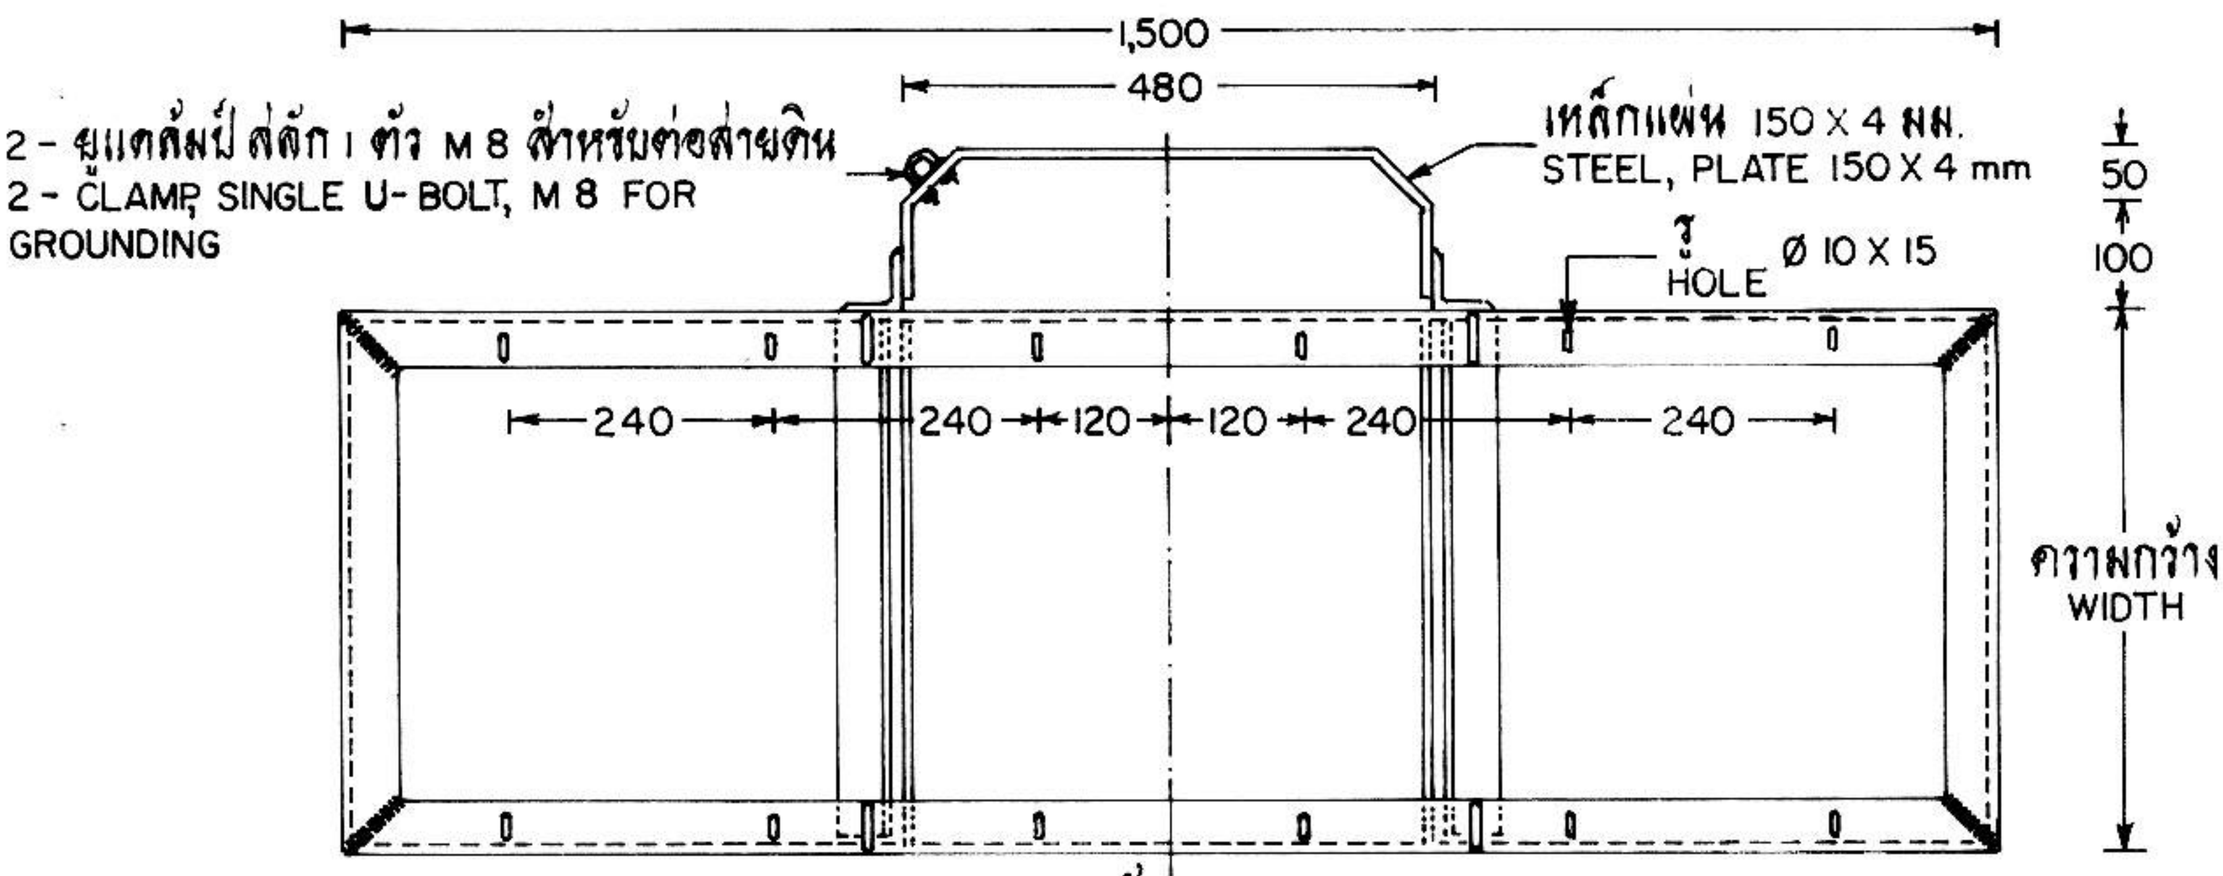

ด้านบน
TOP VIEW

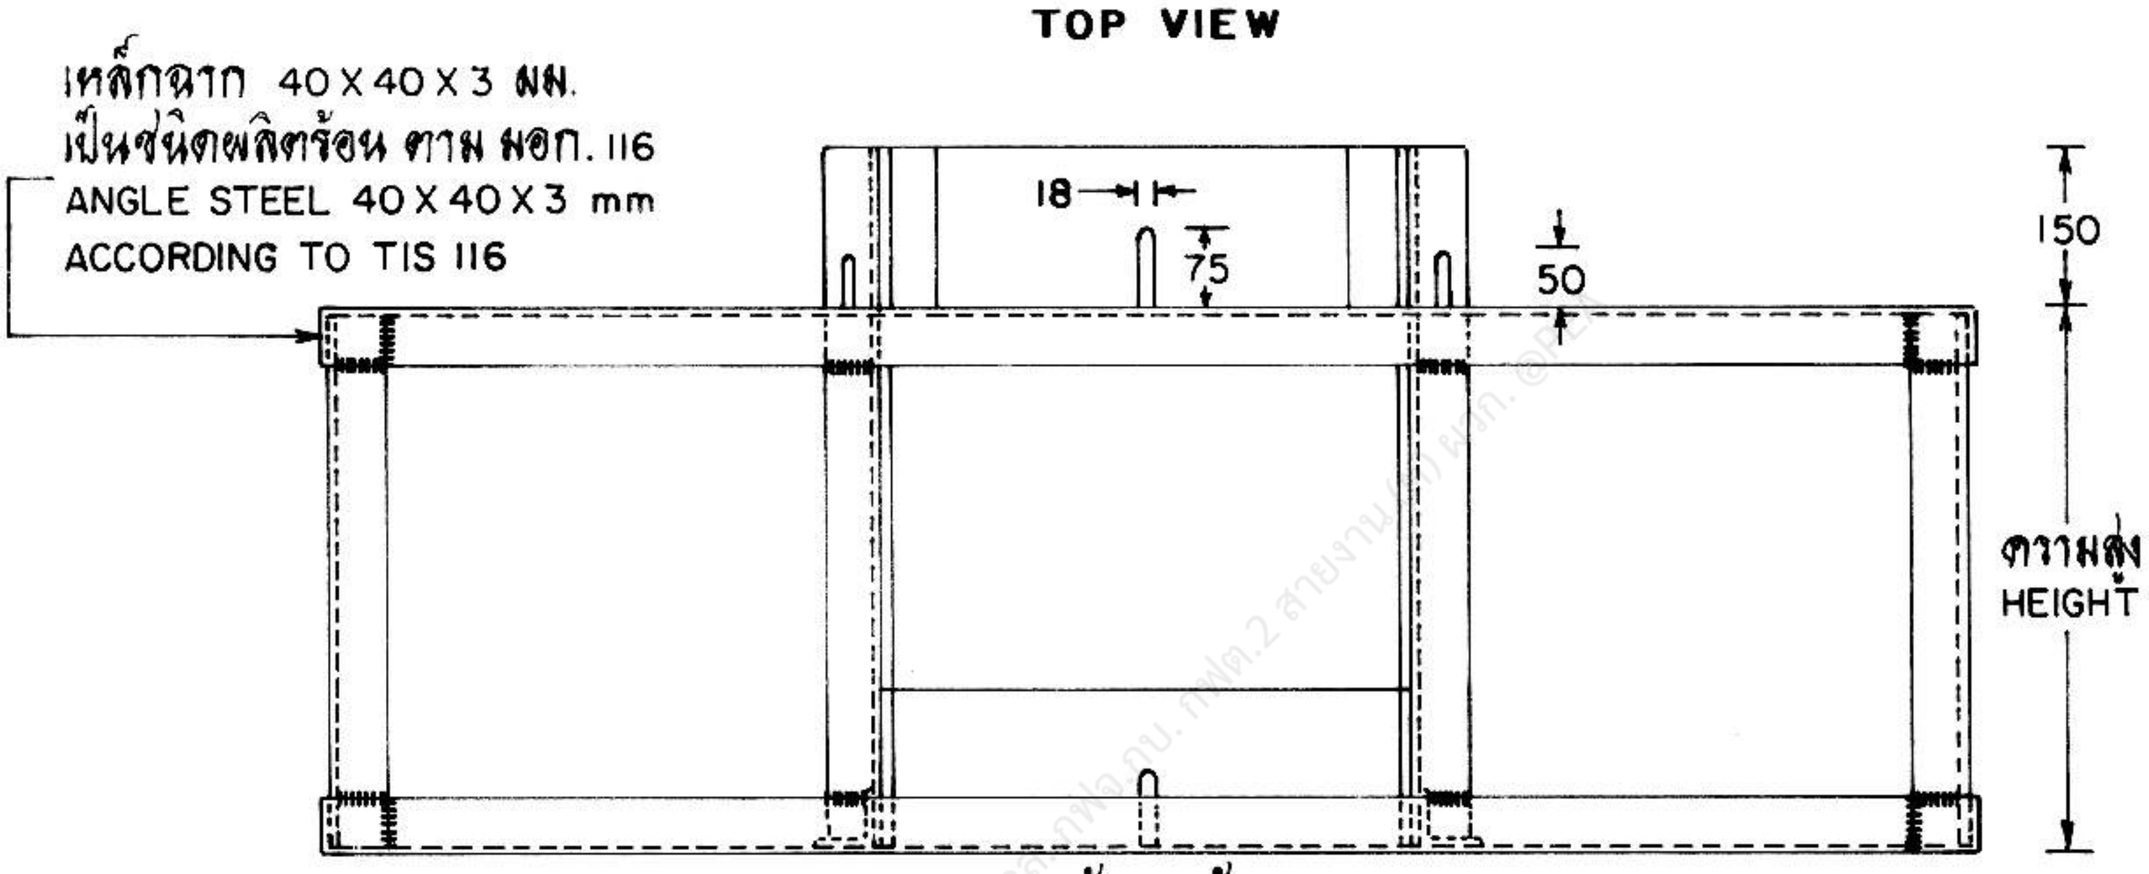

ด้านหน้า
FRONT VIEW

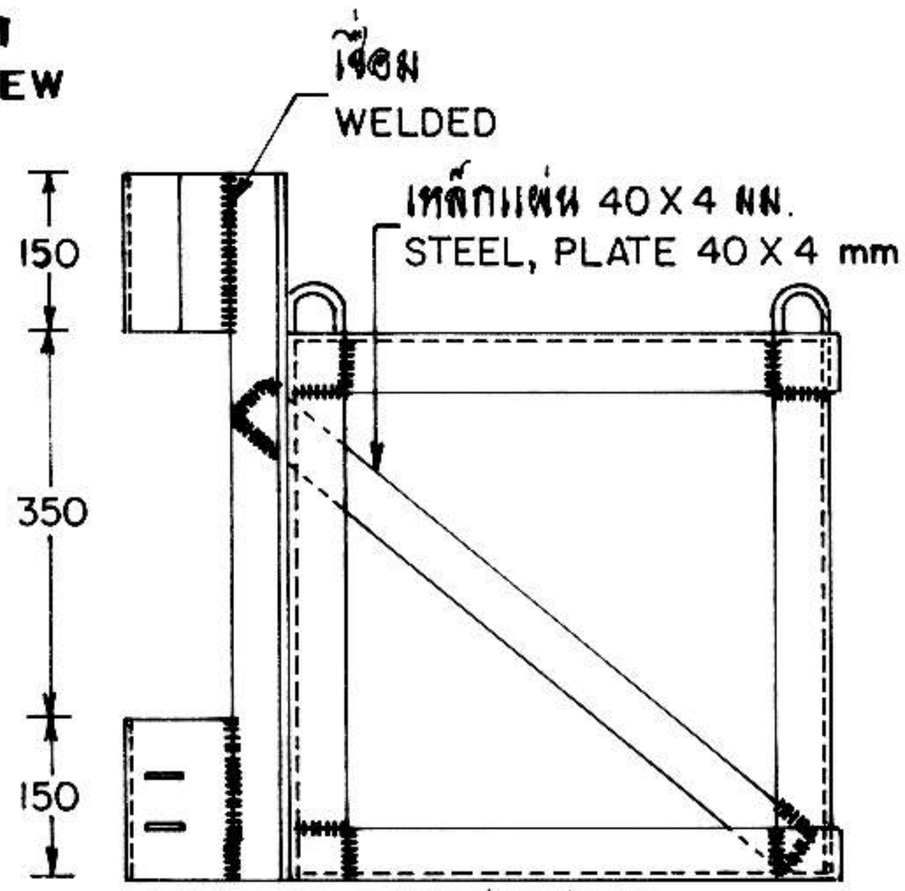

ด้านข้าง
SIDE VIEW

หมายเหตุ

1 ให้อาบสังกะสีหลังจากการประกอบ

2 ความกว้างและส่วนสูงของที่แขวน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดของคะแปซิเตอร์

NOTES

1 TO BE GALVANIZED AFTER FABRICATION .

2 THE WIDTH AND HEIGHT OF HANGER MAY BE FLEXIBLE FOR ANY SIZE OF CAPACITOR .

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 21 มิ.ย. 17 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 12.5
ผู้เขียน ..... สถาปนิก ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ที่แขวนคะแปซิเตอร์ 11 - 33 kV 1 X 6 ชุด แบบที่ 1	
	CAPACITOR HANGER 11 - 33 kV 1 X 6 SETS TYPE 1	แบบเลขที่ S02-015/17031 แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 1 แผ่น