
การประกอบเลขที่ 0545
ASSEMBLY NO.

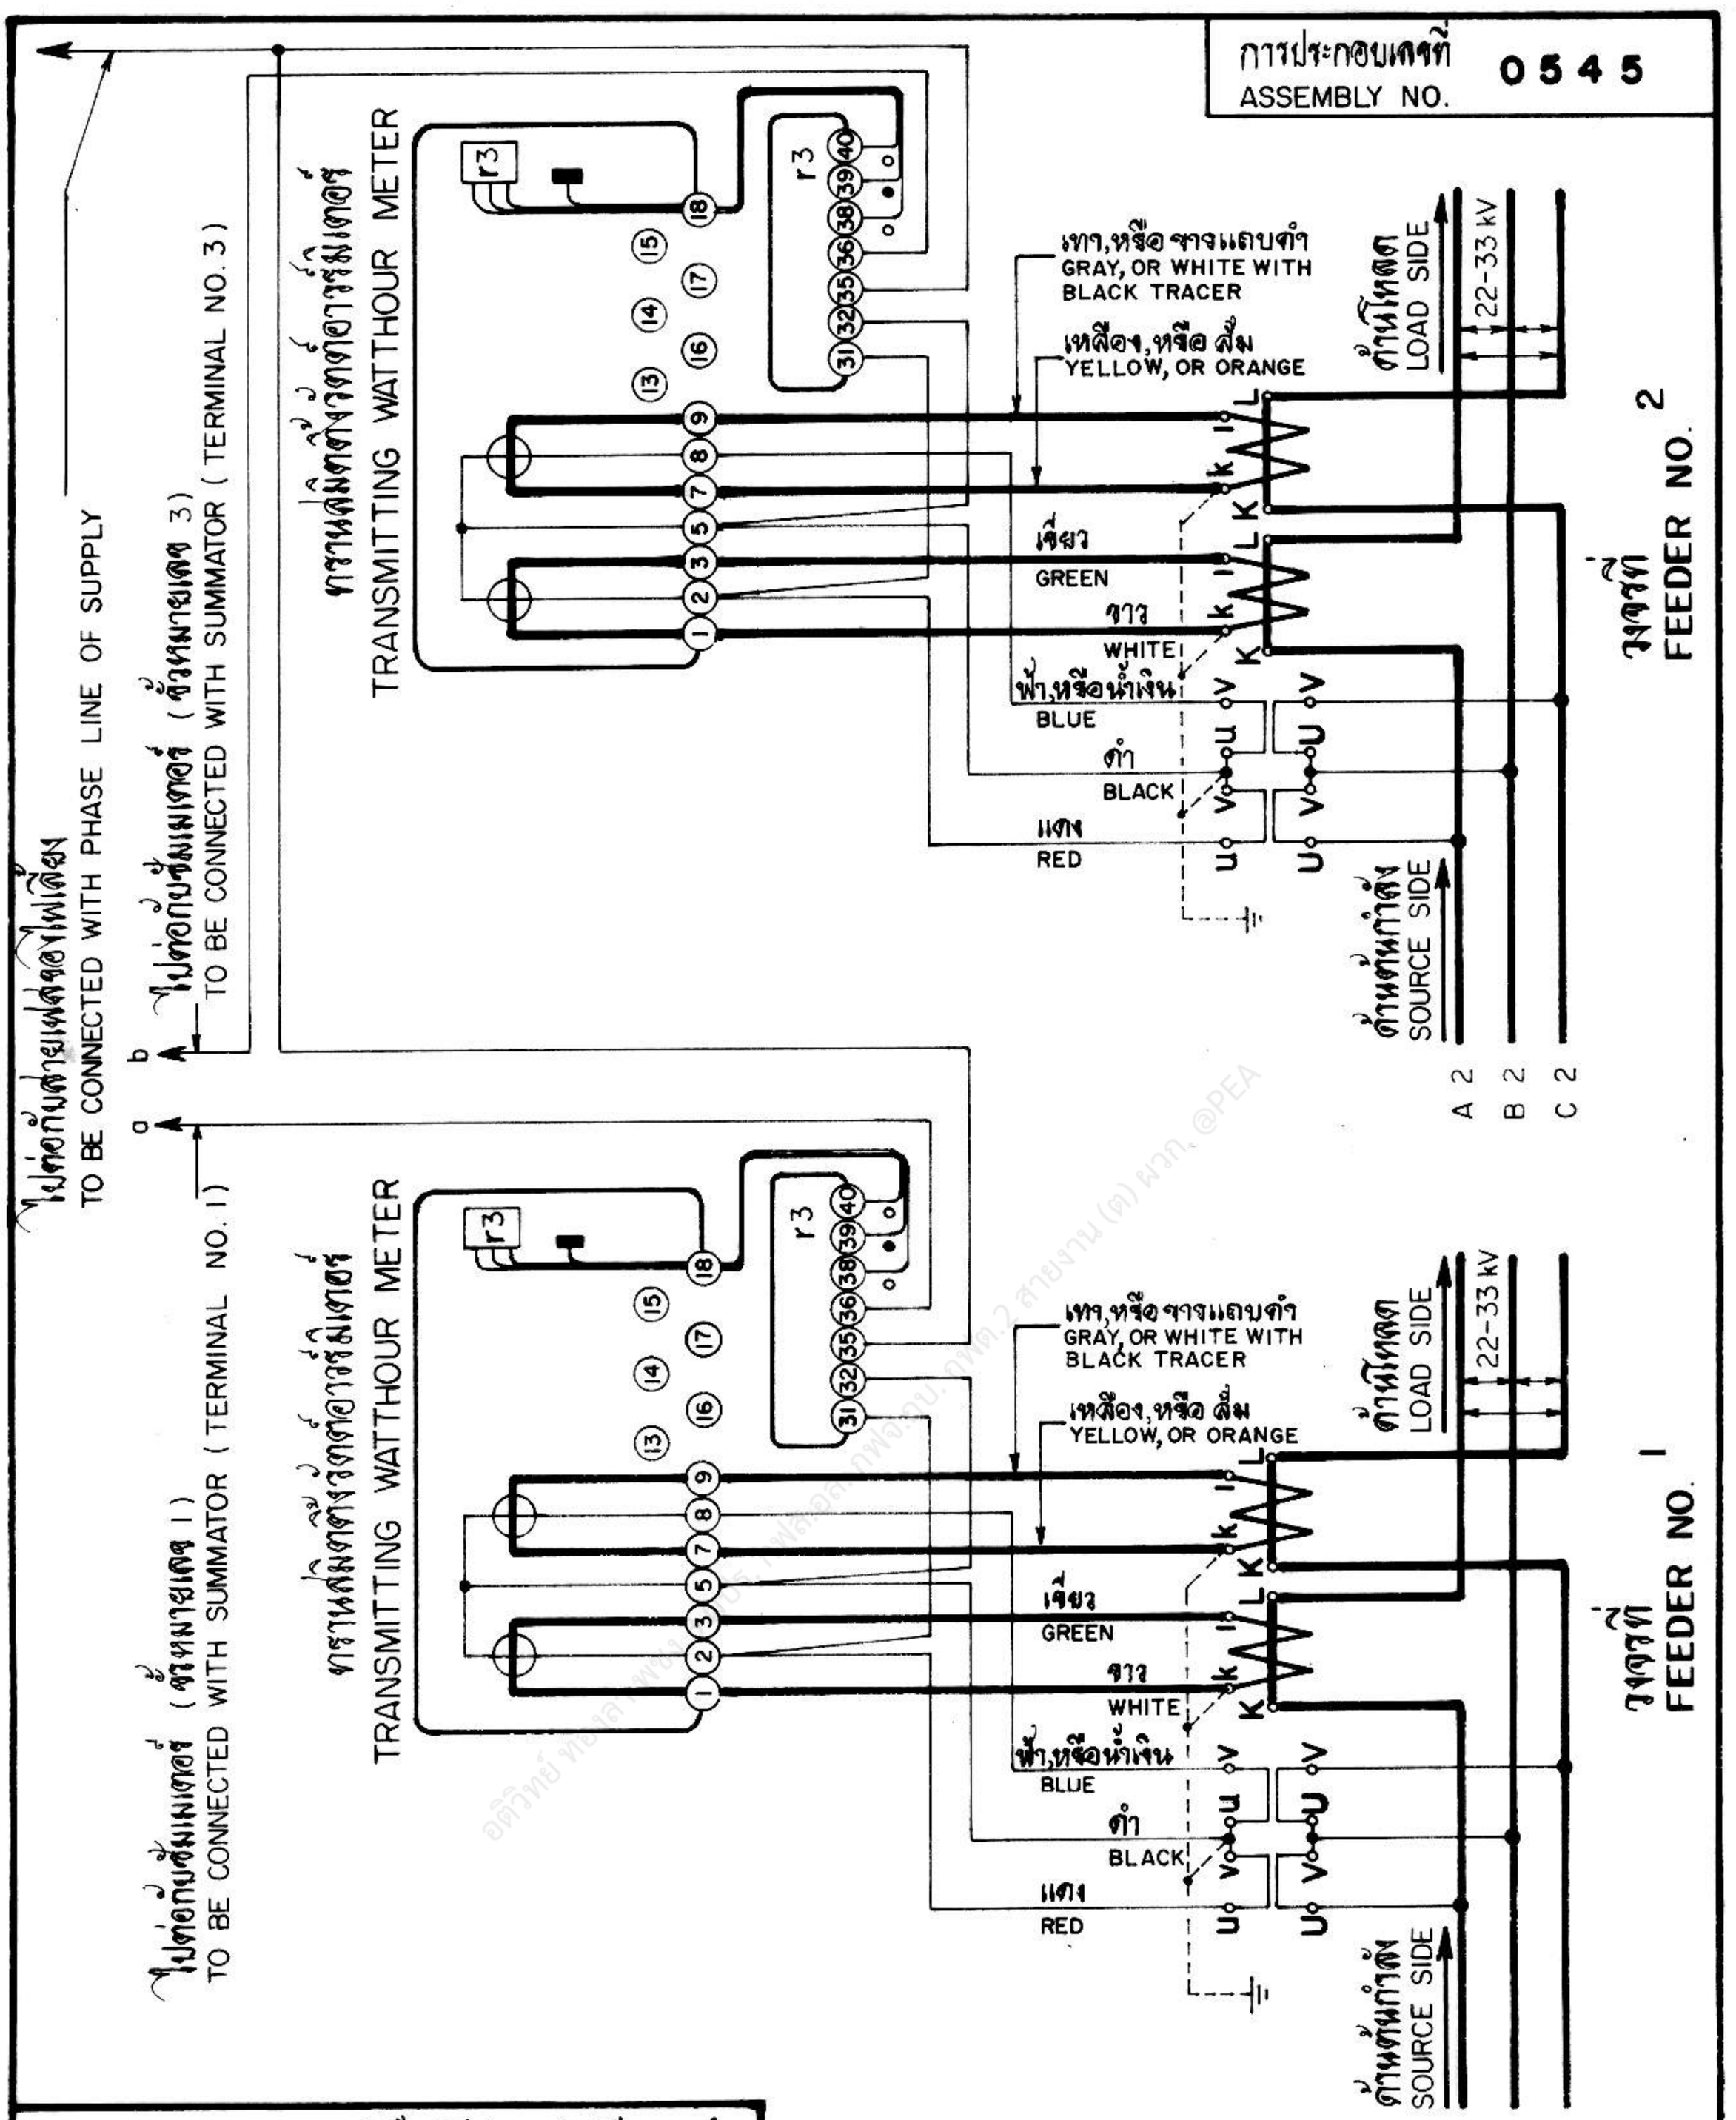


การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้สำหรับปริ้นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ของ LANDIS & GYR LTD. เท่านั้น

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 33 แก้แบบวันที่ 5 ก.ย. 34 มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ก.ย. 2533 แผนผังแสดงการต่อปริ้นเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV 2 วงจร	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	AVERAGE DEMAND PRINTER CONNECTION DIAGRAM FOR 2 FEEDERS, 22-33 kV DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SAI-015/33022 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 3 แผ่น

24 ก.ย. 2533

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **0545**

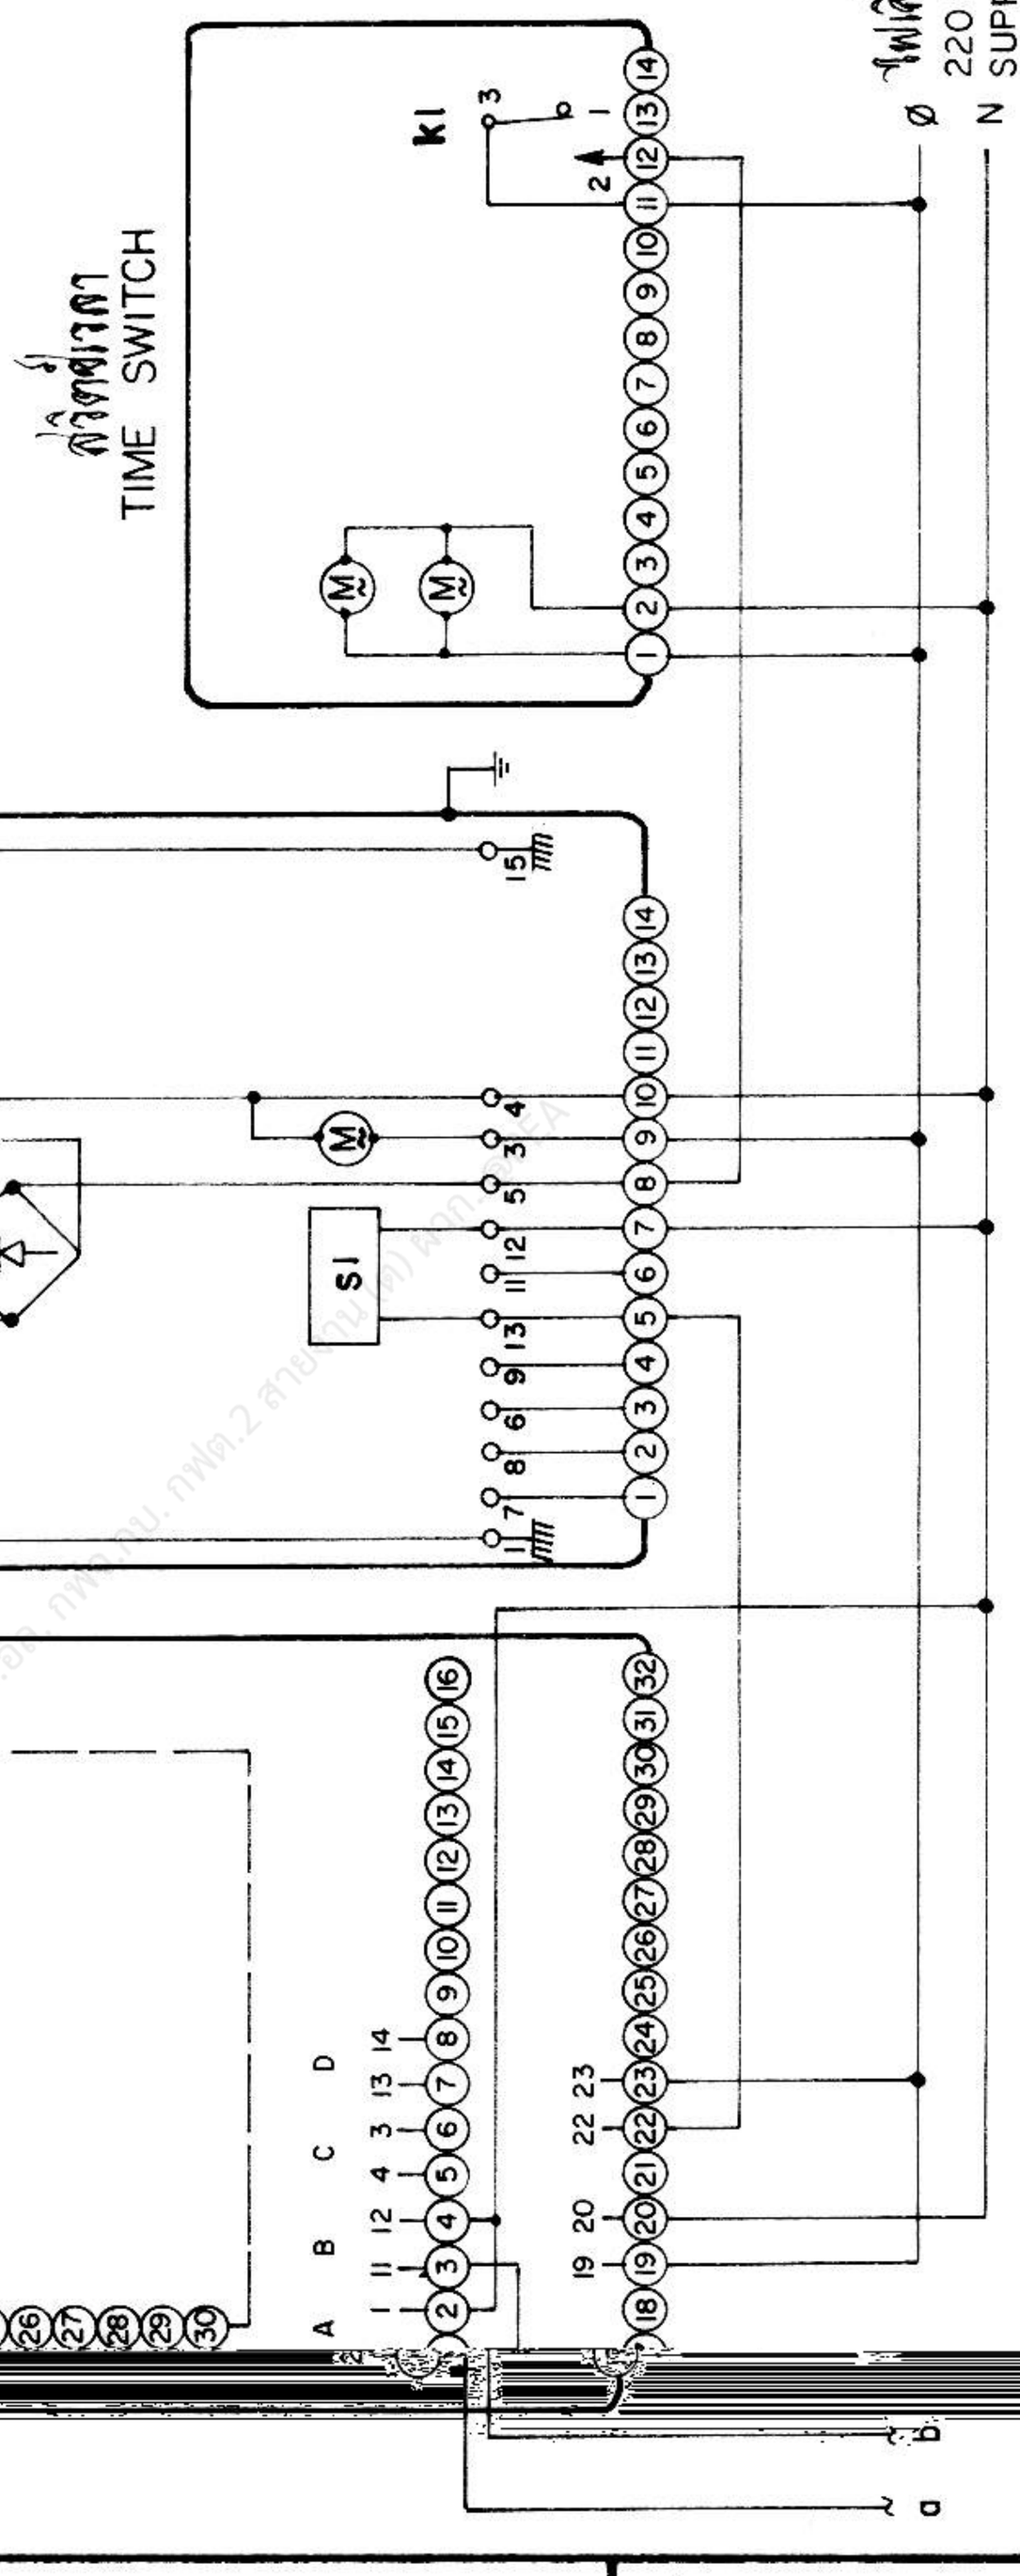

การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้สำหรับปรีนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของ LANDIS & GYR LTD. เท่านั้น

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้จำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ก.ย. 2533 แผนผังแสดงการต่อปรีนเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV 2 วงจร	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	AVERAGE DEMAND PRINTER CONNECTION DIAGRAM FOR 2 FEEDERS, 22-33 kV DISTRIBUTION LINE	แผนผังที่ SAI-015/33022 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

24 ก.ย. 2533

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0545

หมายเหตุ

1. การต่อสายตามแผนผังนี้ ใช้สำหรับปริ้นเตอร์ผลิตภัณฑ์ของ LANDIS & GYR LTD. . เท่านั้น
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม. (วัสดุเลขที่ 4278) สำหรับต่อระหว่าง พีที. ซีที. กับ ทรานสมิตติ้งวัตต์อาวร์มิเตอร์
3. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 4 X 4 ต.มม. (วัสดุเลขที่ 4279) สำหรับต่อระหว่าง ทรานสมิตติ้งวัตต์อาวร์มิเตอร์ กับ ปริ้นเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย
4. ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 750โวลต์ 75°C ขนาด 2.5 ต.มม. สำหรับต่อสายระหว่าง ซัมเมเตอร์, ปริ้นเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย กับ สวิตช์เวลา

NOTES

1. THIS CONNECTION DIAGRAM IS ONLY FOR PRINTER MANUFACTURED BY LANDIS & GYR LTD. .
2. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm^2 (MAT. NO. 4278) FOR CONNECTION BETWEEN PT., CT. AND TRANSMITTING WATTHOUR METER.
3. USE CONTROL CABLE SIZE 4 X 4 mm^2 (MAT. NO. 4279) FOR CONNECTION BETWEEN TRANSMITTING WATTHOUR METER AND AVERAGE DEMAND PRINTER .
4. USE 2.5 mm^2, 75°C, 750 V, PVC INSULATED Cu CABLE FOR CONNECTION AMONG SUMMATOR, AVERAGE DEMAND PRINTER, AND TIME SWITCH .

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การต่อลงดิน ระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 15 และ 17 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEET NO.15 AND NO. 17	S02-015/23039	9701

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ก.ย. 2533 แผนผังแสดงการต่อปริ้นเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV 2 วงจร	
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	AVERAGE DEMAND PRINTER CONNECTION DIAGRAM FOR 2 FEEDERS, 22-33 kV DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SAI-015/33022 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

24 ก.ย. 2533