

การประกอบเลขที่ 3806
ASSEMBLY NO.

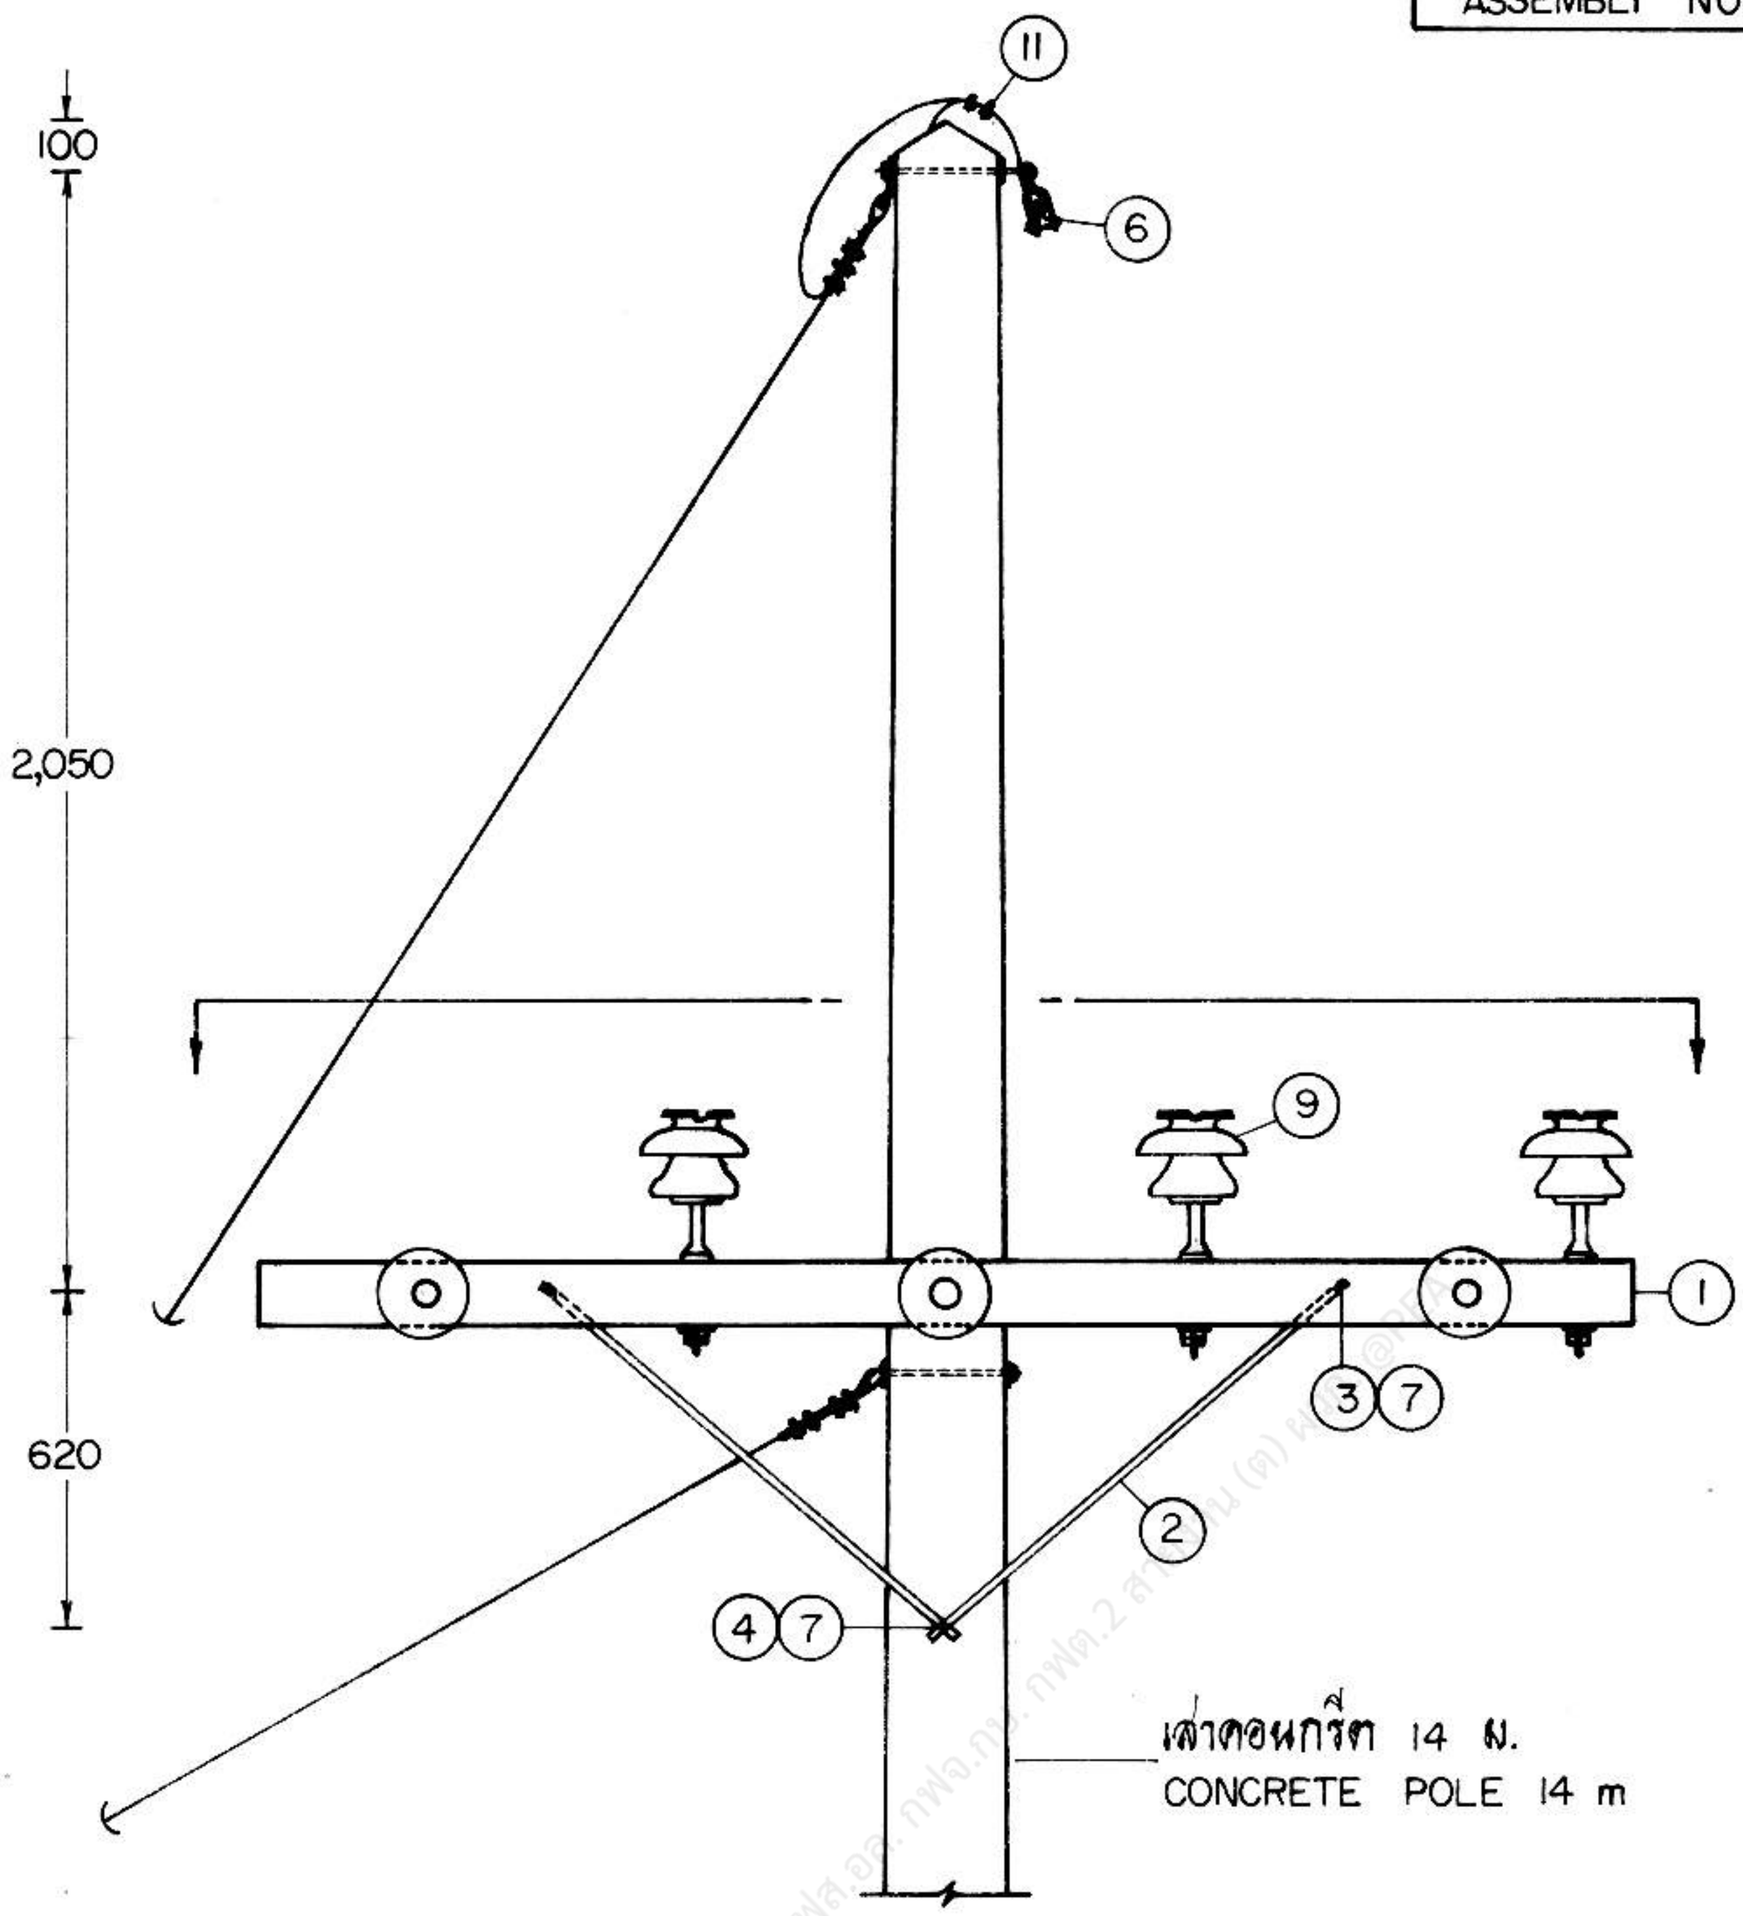

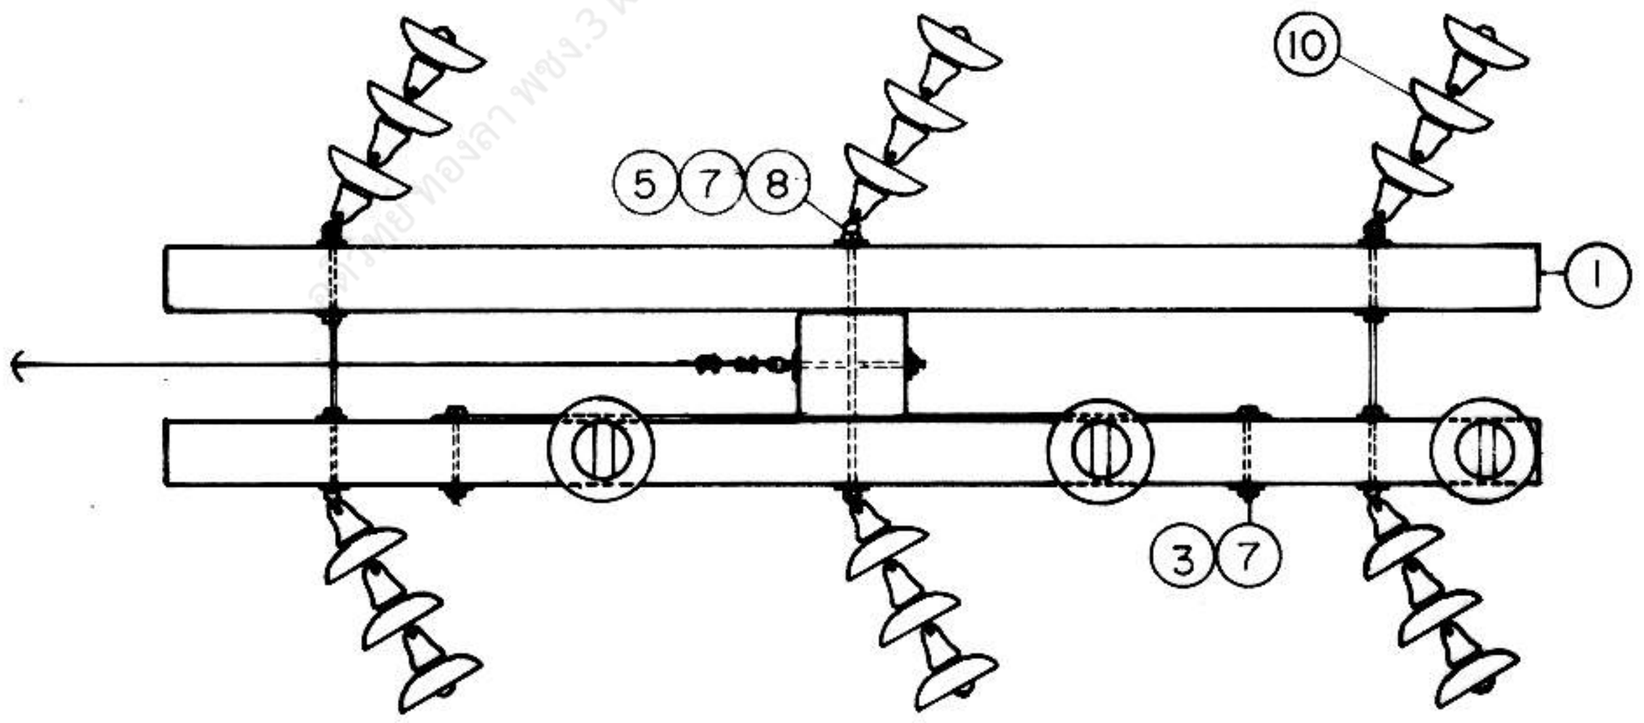

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 28 พ.ค. 24 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 25
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ การประกอบคอน คอร. สมัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV สำหรับทางโค้ง 30° – 60° SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM ANGLE STRUCTURE 30°-60°	แบบเลขที่ SAI-015/24016 แผ่นที่ 1 จำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3806

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADENDING) 120 X 120 X 2,500 mm	2	00110004
2	เหล็กประกับไม้คอน 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	2	01200002
3	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	2	01110201
4	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	1	01110203
5	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 500 mm	3	01130002
6	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	1	01230201
7	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	13	01180100
8	น็อทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	3	01180001
9	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	3	03000002 03100001
10	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020002
11	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิ๊ป) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	3	01230000

สำเนาถูกต้อง พง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟน.2 สายงาน (ก) กฟน. @PEA

หมายเหตุ 1 รายละเอียดและข้อกำหนดการใช้งานของ คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ดูแบบเลขที่ SAI-015/24011

2 ชุดยึดโยงด้านข้างสำหรับโครงสร้างทางโค้ง 30°-60° เลือกขนาดสายยึดโยงได้จากหลักเกณฑ์ ในแบบเลขที่ SAI-015/21051

NOTES 1 DETAIL AND APPLICATION OF SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM (FOR DEADENDING) SEE DWG. NO. SAI-015/24011

2 FOR SIDE GUYING, SELECT SIZE OF GUY WIRE FROM REGULATION IN DWG. NO. SAI-015/21051

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 28 พ.ค. 24 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60°	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM ANGLE STRUCTURE 30°-60°	แบบเลขที่ SAI-015/24016 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น