การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5687

ข้อกำหนดการติดตั้งฐานรากเสาในเขตทางหลวง

RECOMMENDATION FOR POLE FOUNDATION INSTALLATION IN HIGHWAY AREA

1 กรณีมีทางเท้า (IN CASE OF HAVING PAVEMENT)

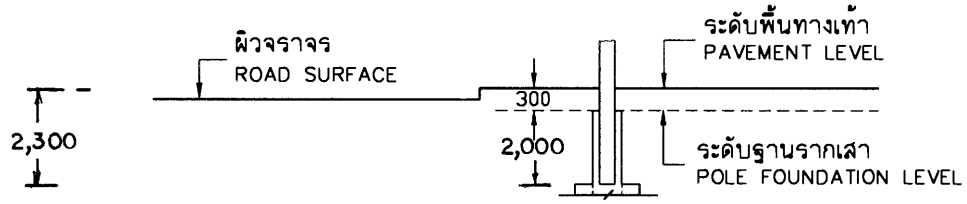

2 กรณีไม่มีทางเท้า (IN CASE OF NO PAVEMENT)

2.1 ผิวดินต่ำกว่าผิวจราจร 0–1,000 มม.

GROUND SURFACE IS 0–1,000 mm LOWER THAN ROAD SURFACE .

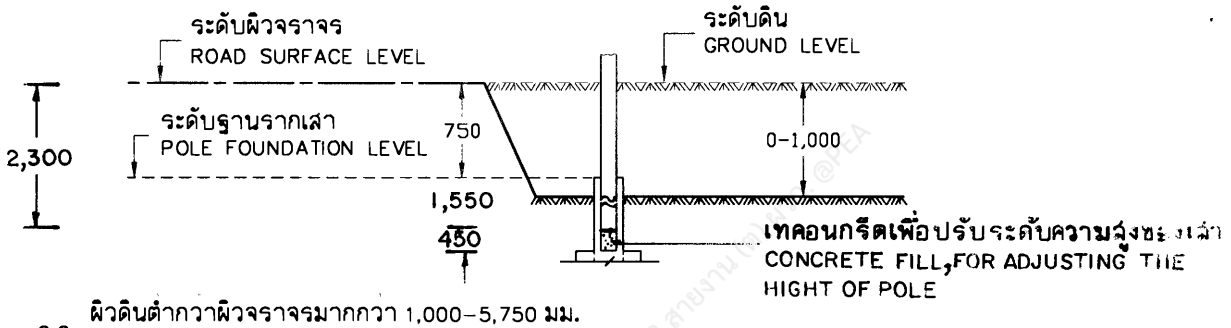

2.2 ผิวดินต่ำกว่าผิวจราจรมากกว่า 1,000–5,750 มม.

DIFFERENCE OF SURFACE LEVEL IS MORE THAN 1,000–5,750 mm .

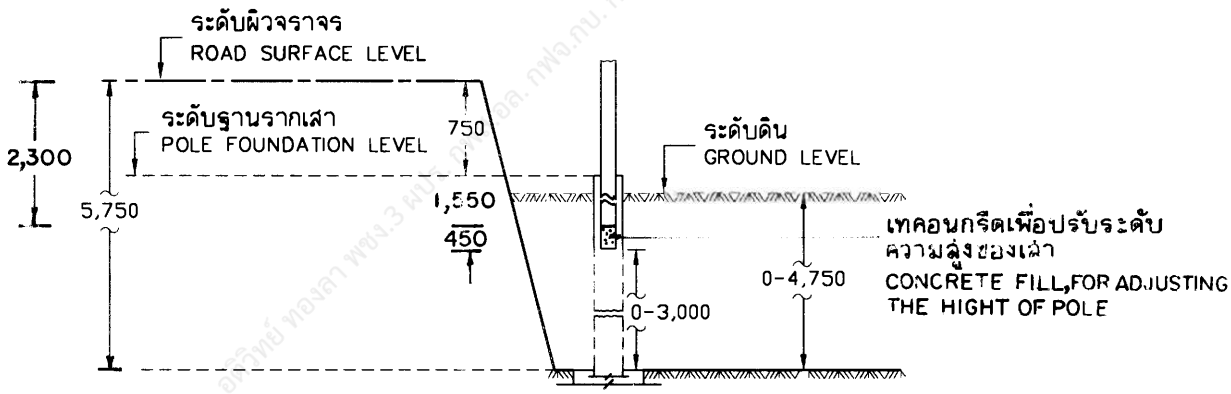

2.3 ผิวดินต่ำกว่าผิวจราจรมากกว่า 5,750 มม. ต้องพิจารณาออกแบบเฉพาะใหม่เป็นแห่งๆ ไป

DIFFERENCE OF SURFACE LEVEL IS MORE THAN 5,750 mm , NEW DESIGN IS NEEDED .

หมายเหตุ ข้อกำหนดการติดตั้งฐานรากเสาในเขตทางหลวงนี้ สอดคล้องตามหนังสือกรมทางหลวงที่ คค 0611/10773 ลว. 9 ส.ค. 2542

NOTE THIS RECOMMENDATION FOR POLE FOUNDATION INSTALLATION IN HIGHWAY AREA IS MADE ACCORDING TO HIGHWAYS DEPARTMENT'S DOCUMENT No. Kor Kor 0611/10773, 9 AUGUST 1999 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน ...พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....	เขียนเสร็จวันที่ 19 ก.พ. 2544 แก้แบบวันที่ 23 ก.ย.2547 มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ข้อกำหนดการติดตั้งฐานรากเสาในเขตทางหลวง RECOMMENDATION FOR POLE FOUNDATION INSTALLATION IN HIGHWAY AREA	แบบเลขที่ SA1-015/43012 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น