การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5131**

แรงเครียดที่ใช้งาน กก./ต.ซม.
ACTUAL WORKING STRESS kg/cm²

ระยะช่วงเสา ม. SPAN m	แรงเครียดสูงสุดที่ใช้งาน MAX. WORKING STRESS	อุณหภูมิขณะขึงสาย ERECTION TEMPERATURE						
		0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
20	2,800	2,793	2,552	2,312	2,071	1,831	1,592	1,354
40	2,800	2,773	2,534	2,296	2,059	1,824	1,592	1,366
60	2,800	2,741	2,505	2,272	2,040	1,814	1,592	1,380
80	2,800	2,695	2,466	2,239	2,015	1,800	1,592	1,392
100	2,800	2,642	2,418	2,199	1,986	1,783	1,592	1,415
120	2,800	2,575	2,359	2,151	1,952	1,762	1,588	1,430
140	2,800	2,510	2,305	2,108	1,923	1,750	1,591	1,449

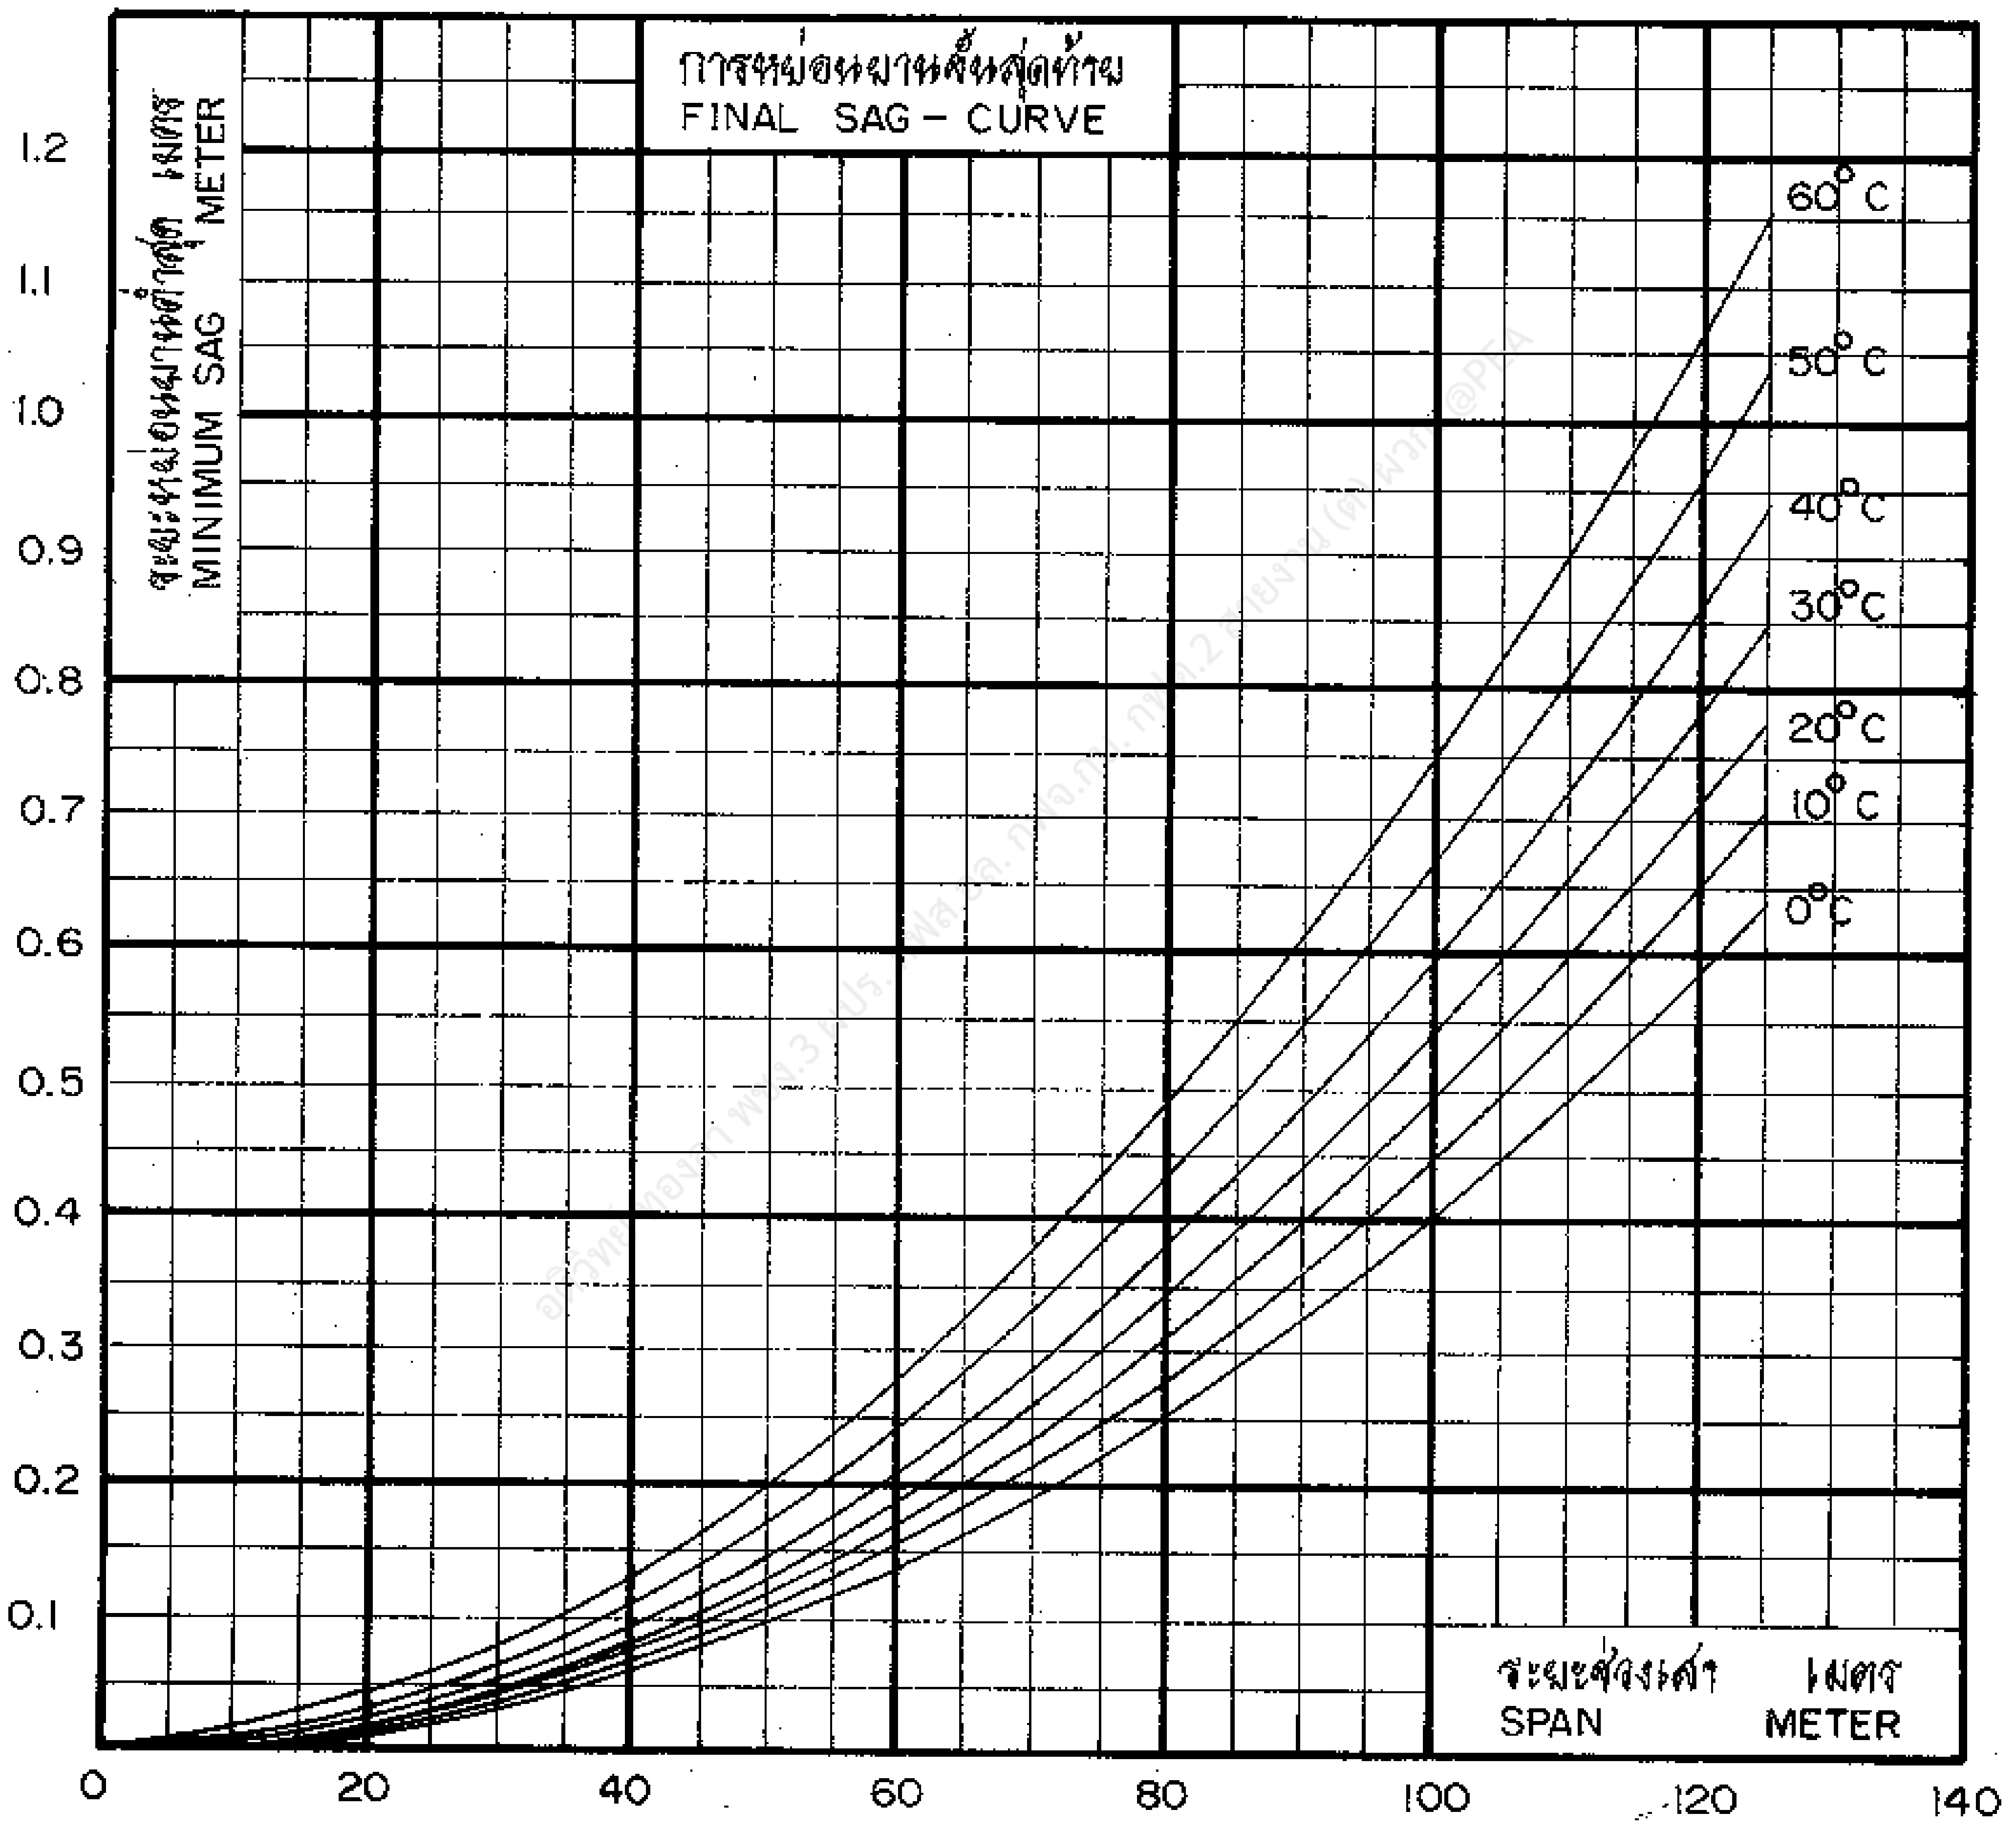

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 17 ส.ค. 31 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 16 พ.ย. 32 การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SAG-CURVES OF STEEL STRANDED WIRE 35 mm²	แบบเลขที่ SA1-015/31061 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น