
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0504

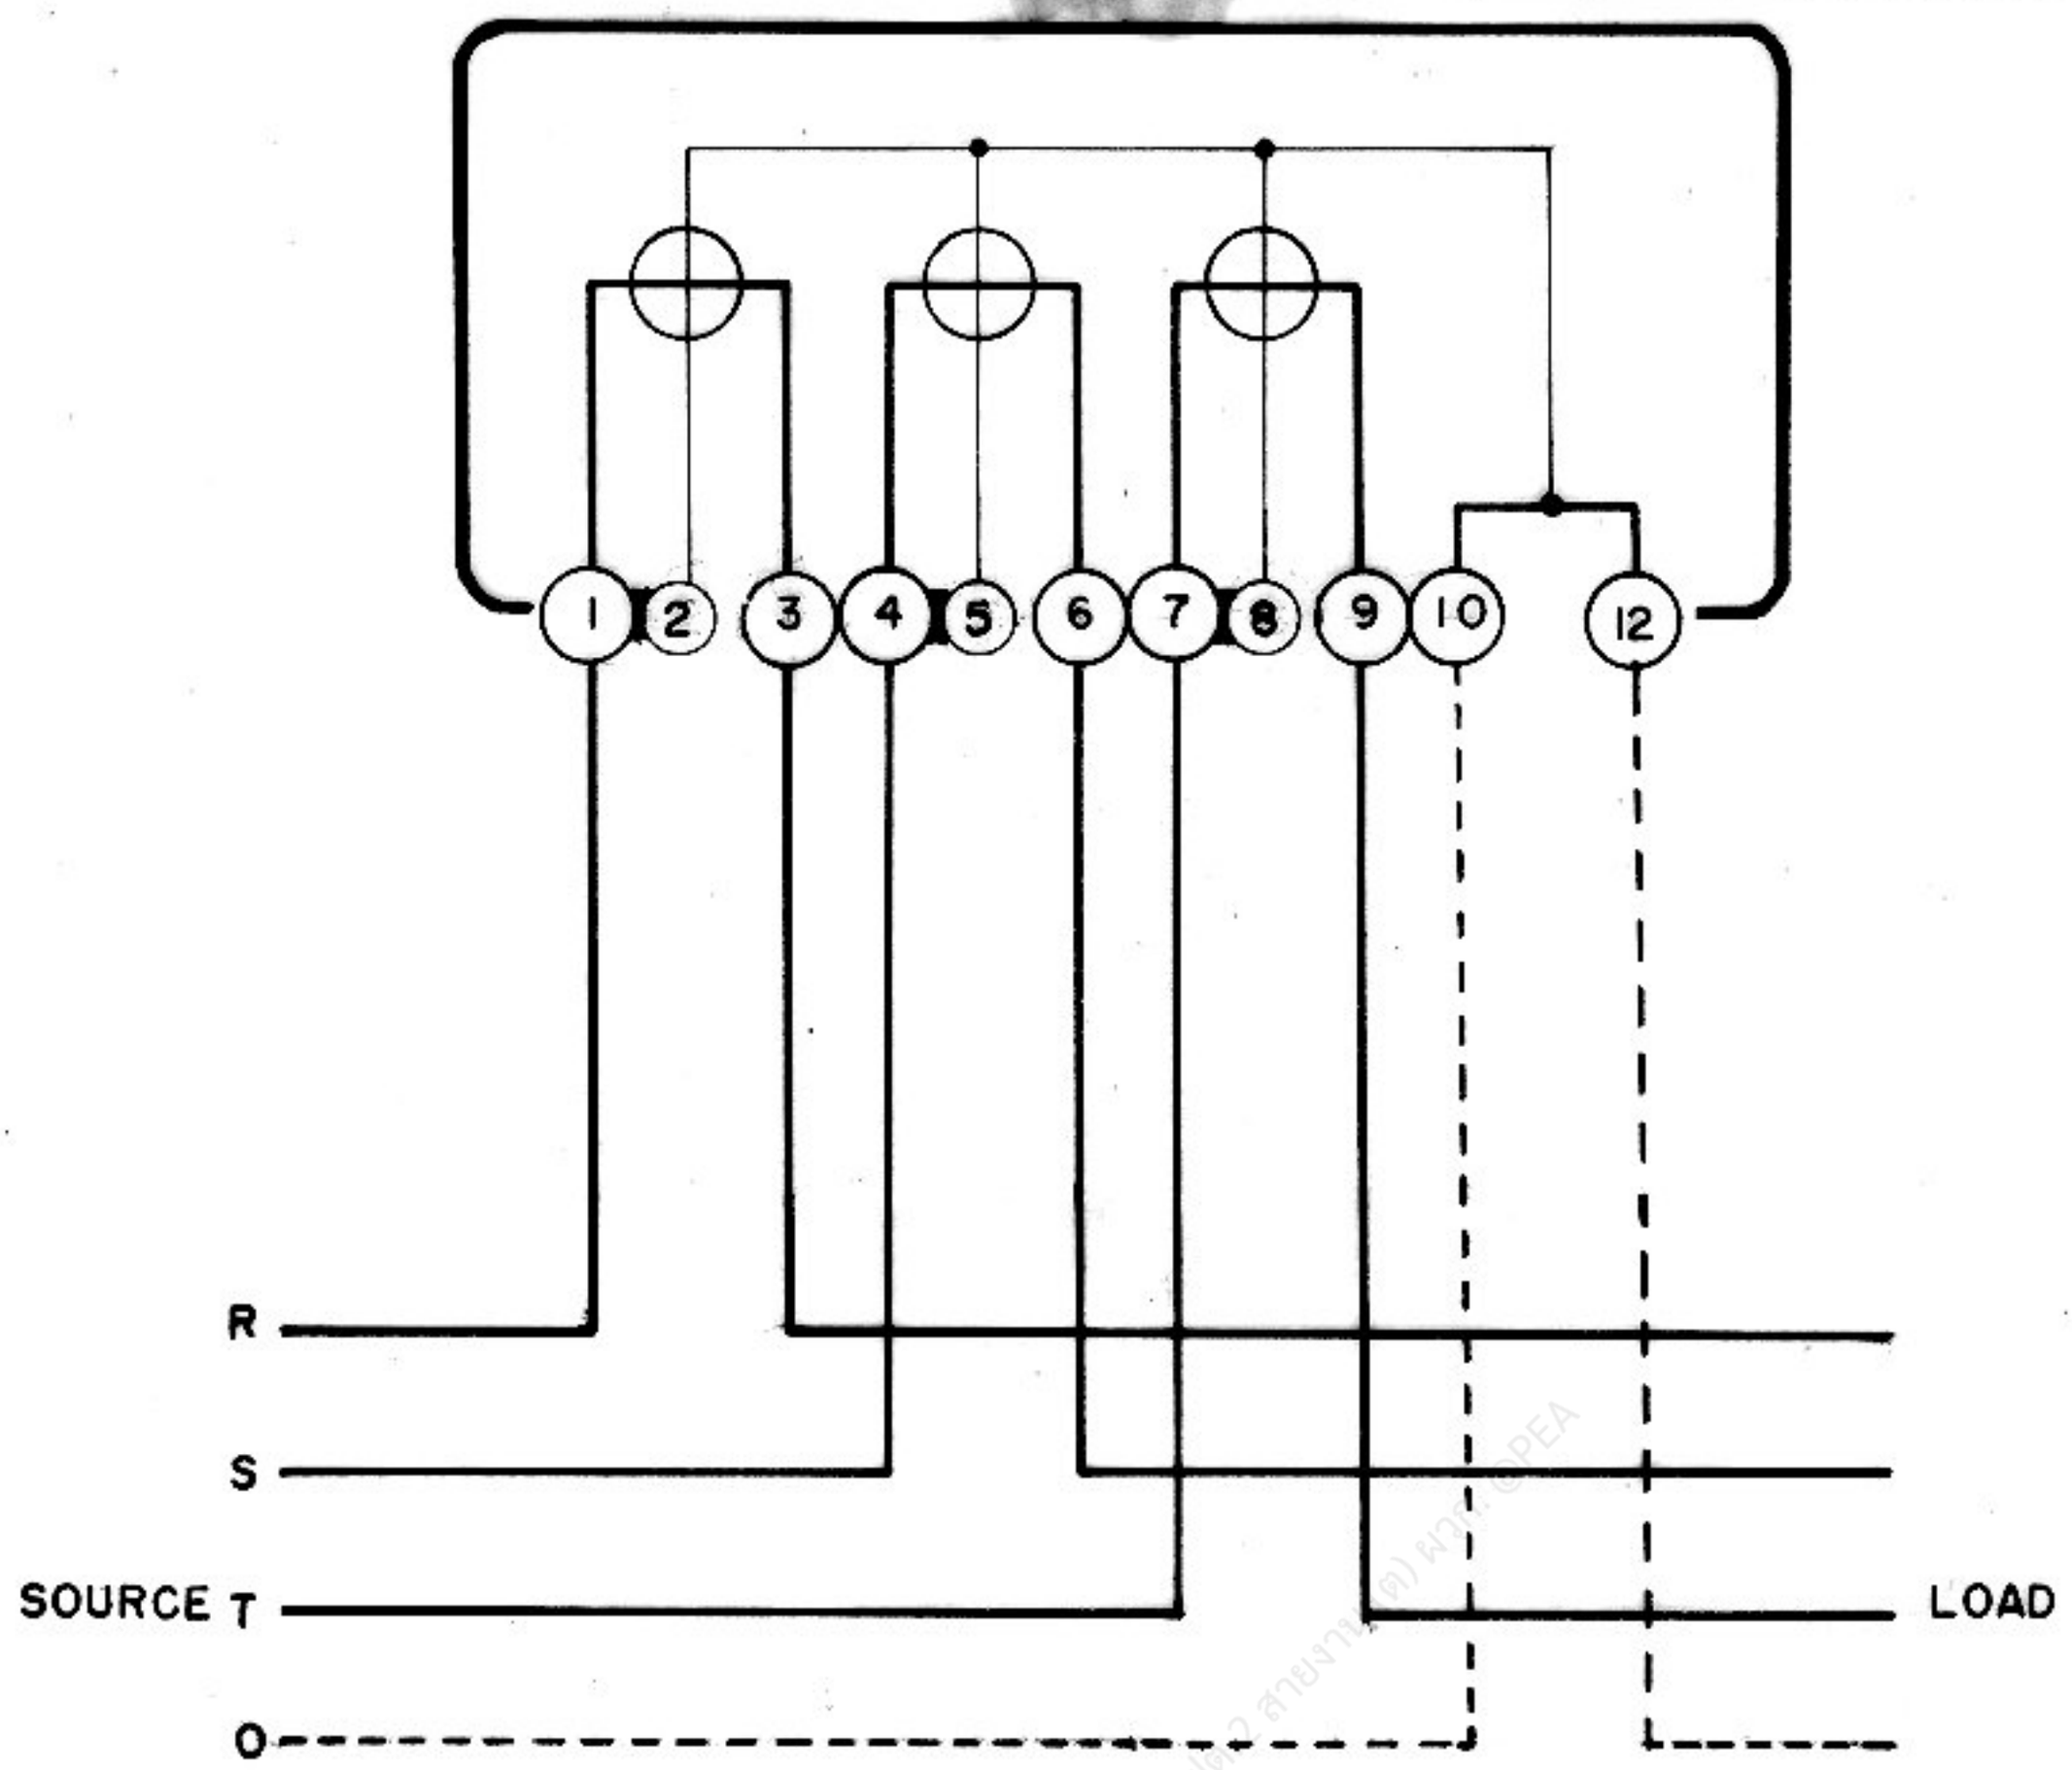

หมายเหตุ

แบบการต่อสายเข้ามิเตอร์นี้ใช้สำหรับมิเตอร์แรงต่ำที่มีขนาดไม่เกิน 50 แอมแปร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ AEG และบริษัท LANDIS & GYR จำกัด เท่านั้น ส่วนการต่อสายเข้ามิเตอร์อื่นๆ ให้ดูตามแผ่นผังที่แนบมากับมิเตอร์นั้นๆ

NOTE :

THE CONNECTION DIAGRAM AS SHOWN IS ONLY APPLIED WITH L.T. METERS, NOT EXCEEDING 50 A WHICH ARE MANUFACTURED BY AEG OR LANDIS & GYR LTD. THE CONNECTION DIAGRAM OF OTHER TYPES SEE DIAGRAM ATTACHED TO THE METERS.

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.ย. 16 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
ผู้เขียน..... สถาปนิก..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง.....	ผู้ว่าการ..... แบบการต่อสายเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 3 เฟส 4 สาย	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CONNECTION DIAGRAM OF 3-ø 4-W L.T. METER	แบบเลขที่ SQ2-015/16ฉบ3 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น