การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **0806B**

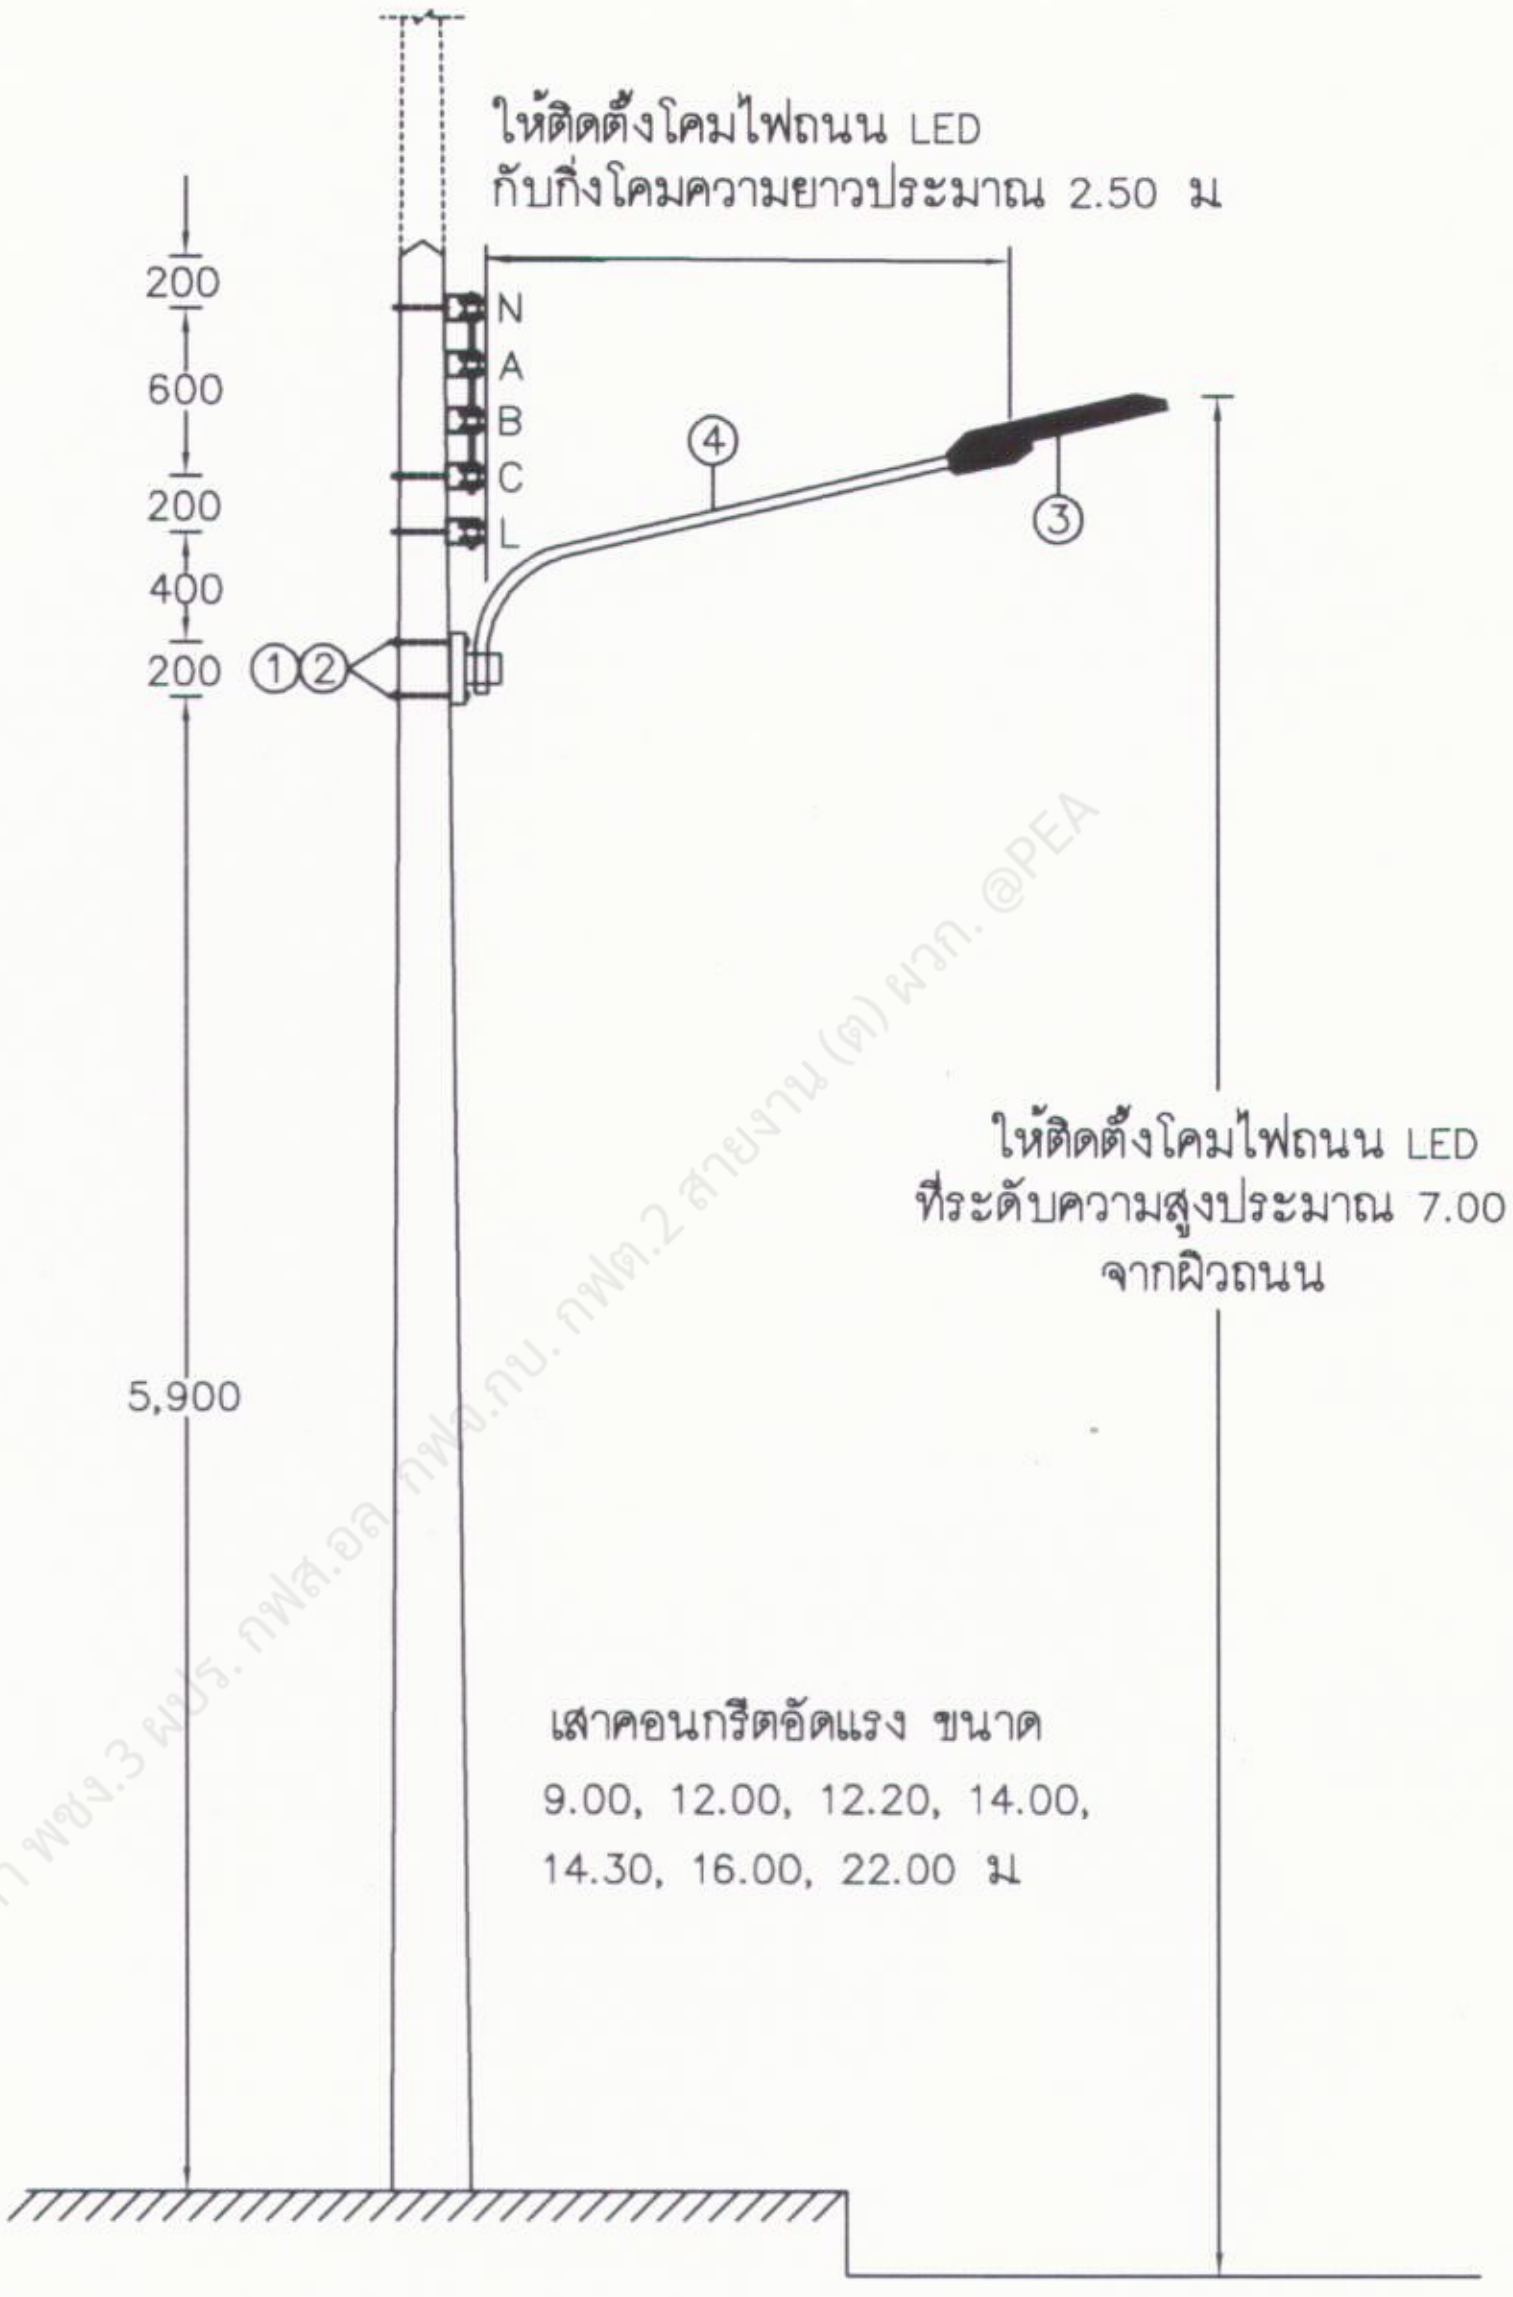

รูปแบบที่ 1 ติดตั้งใต้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ

TYPE 1 UNDER LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)
13 มิ.ย. 2567

การติดตั้งโคมไฟถนน LED
พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นชุดเดียวกัน

OFF GRID LED STREET LIGHT INSTALLATION
COMPLETE SET WITH SOLAR CELL AND BATTERY (ALL-IN-ONE)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มม
มาตราส่วน 1 : 50

แบบเลขที่ SA4-015/67006
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0806B

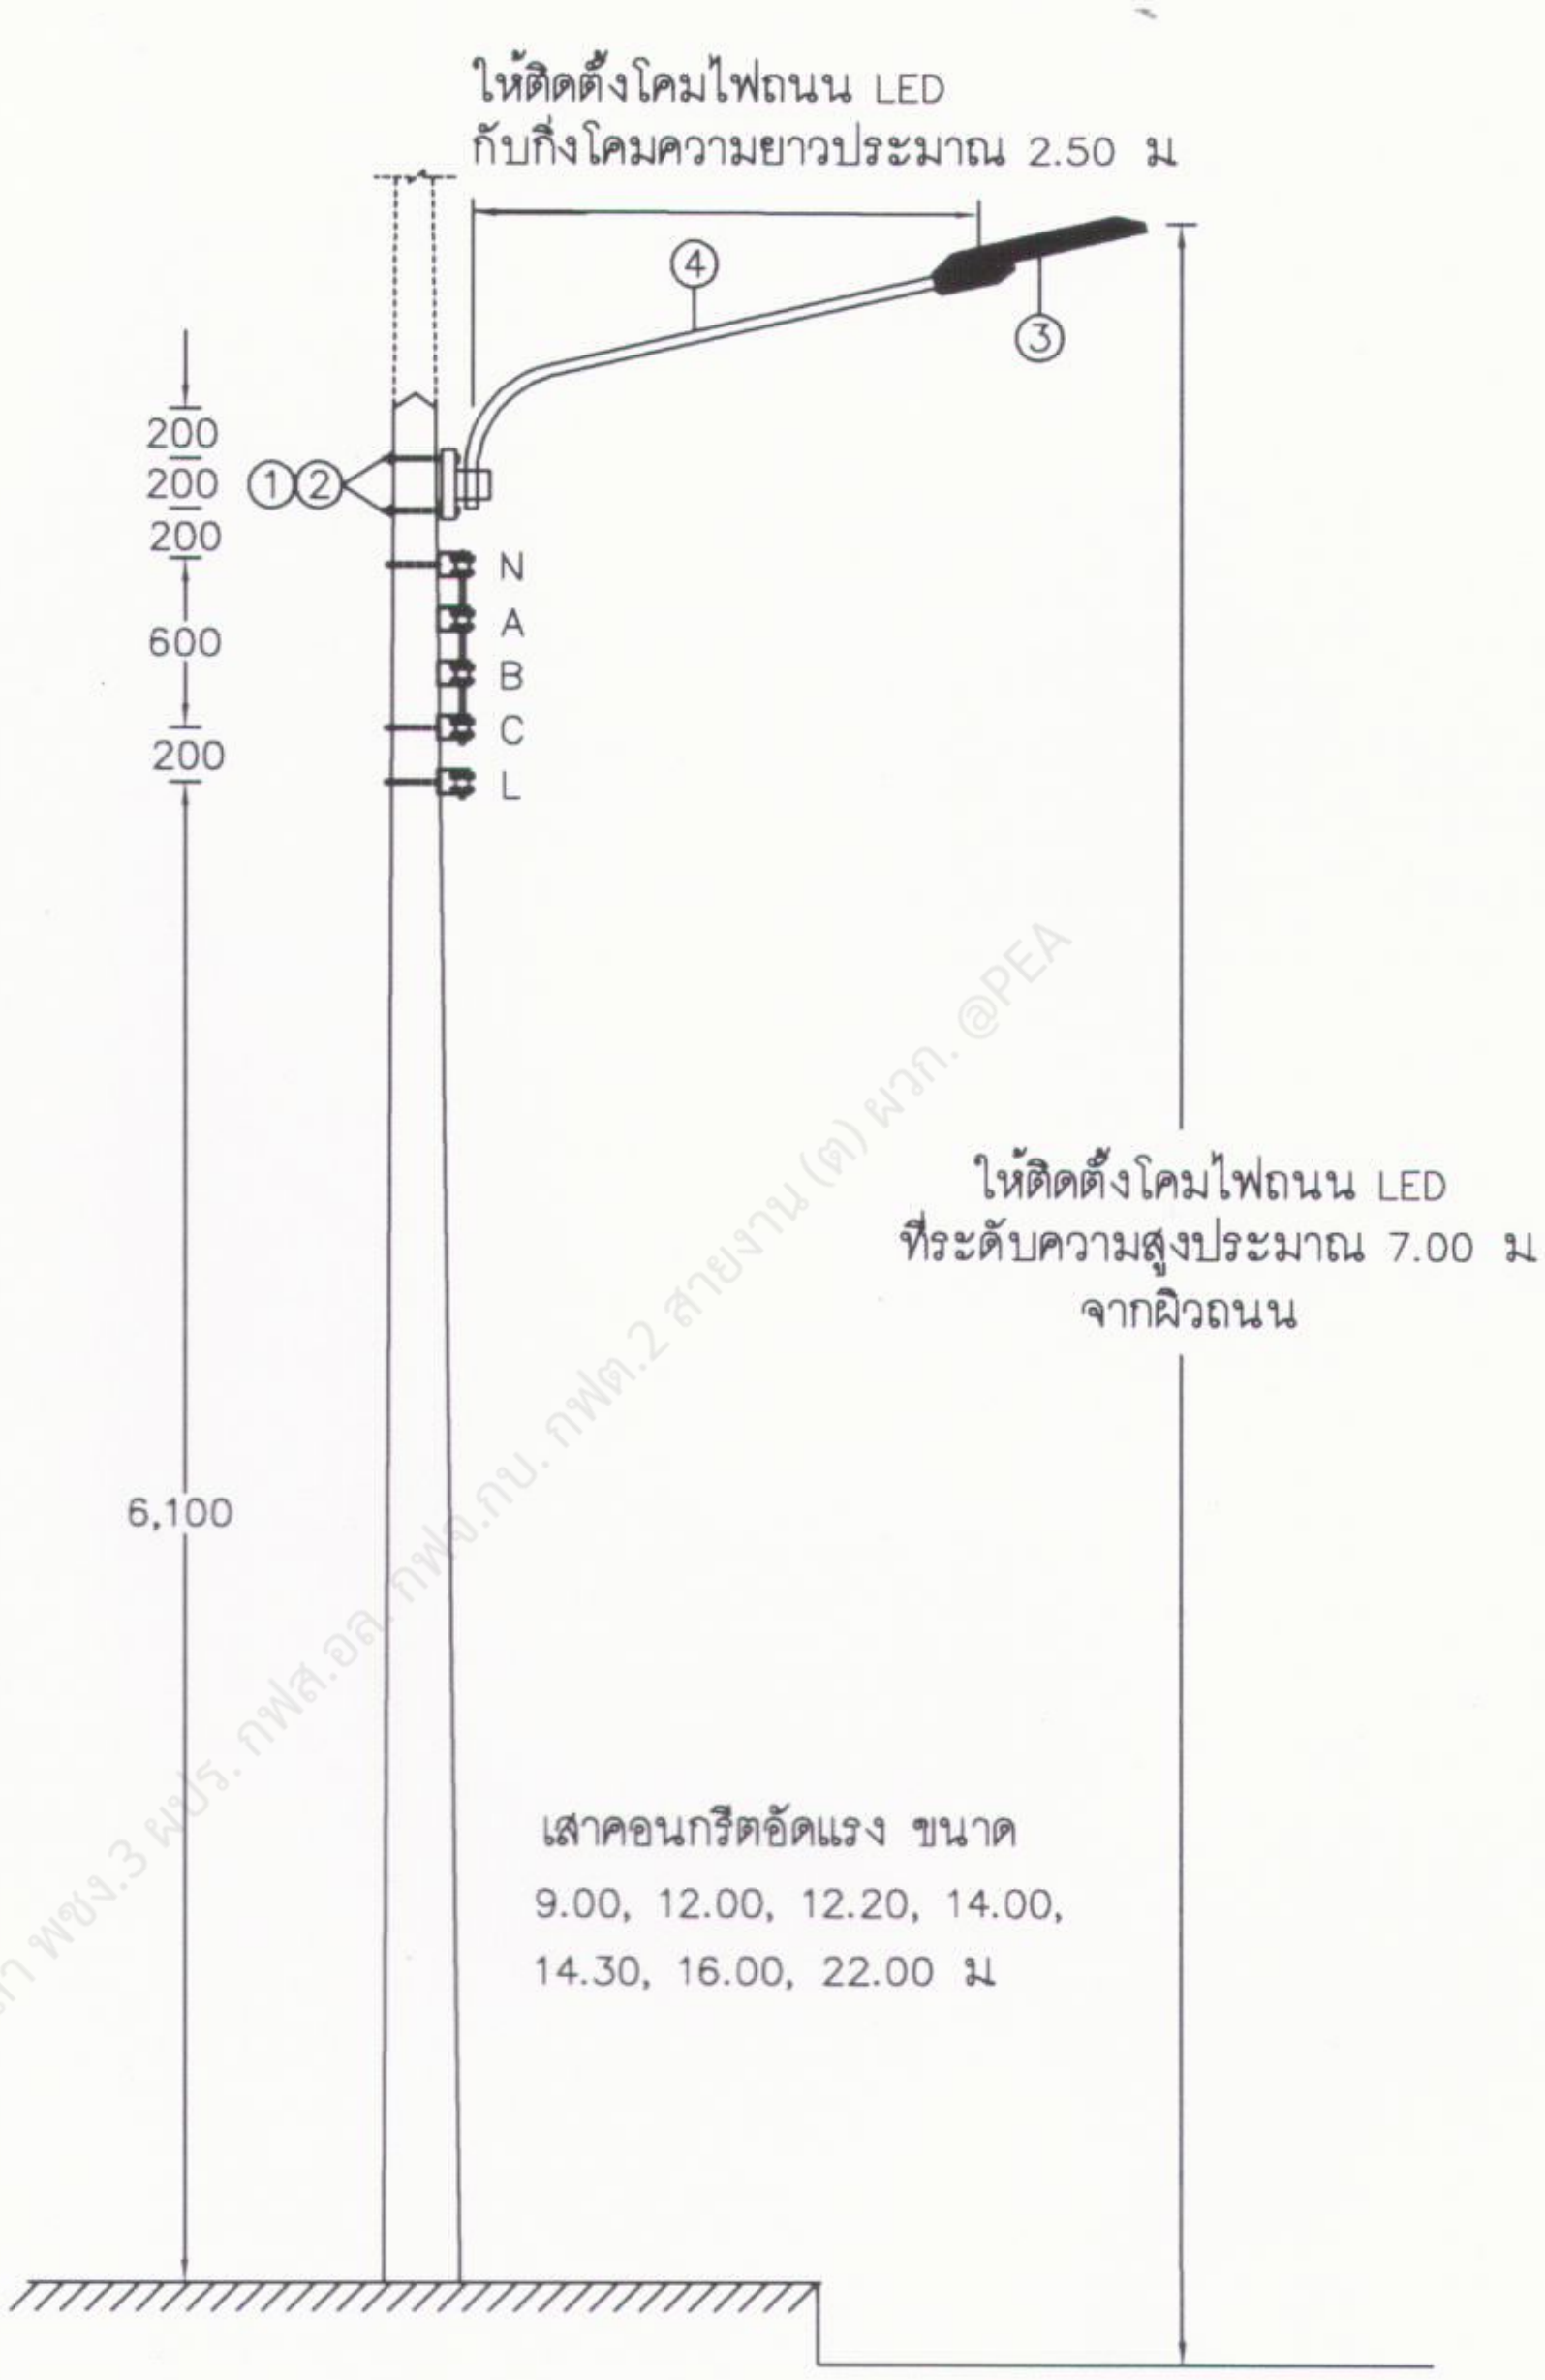

รูปแบบที่ 2 ติดตั้งเหนือระบบจำหน่ายแรงต่ำ
TYPE 2 OVER LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร ณัฐดนัย หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 มิ.ย. 2567 (แทน) การติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นชุดเดียวกัน	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มม มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	LED STREET LIGHT INSTALLATION COMPLETE SET WITH SOLAR CELL AND BATTERY (ALL-IN-ONE)	แบบเลขที่ SA4-015/67006 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806B

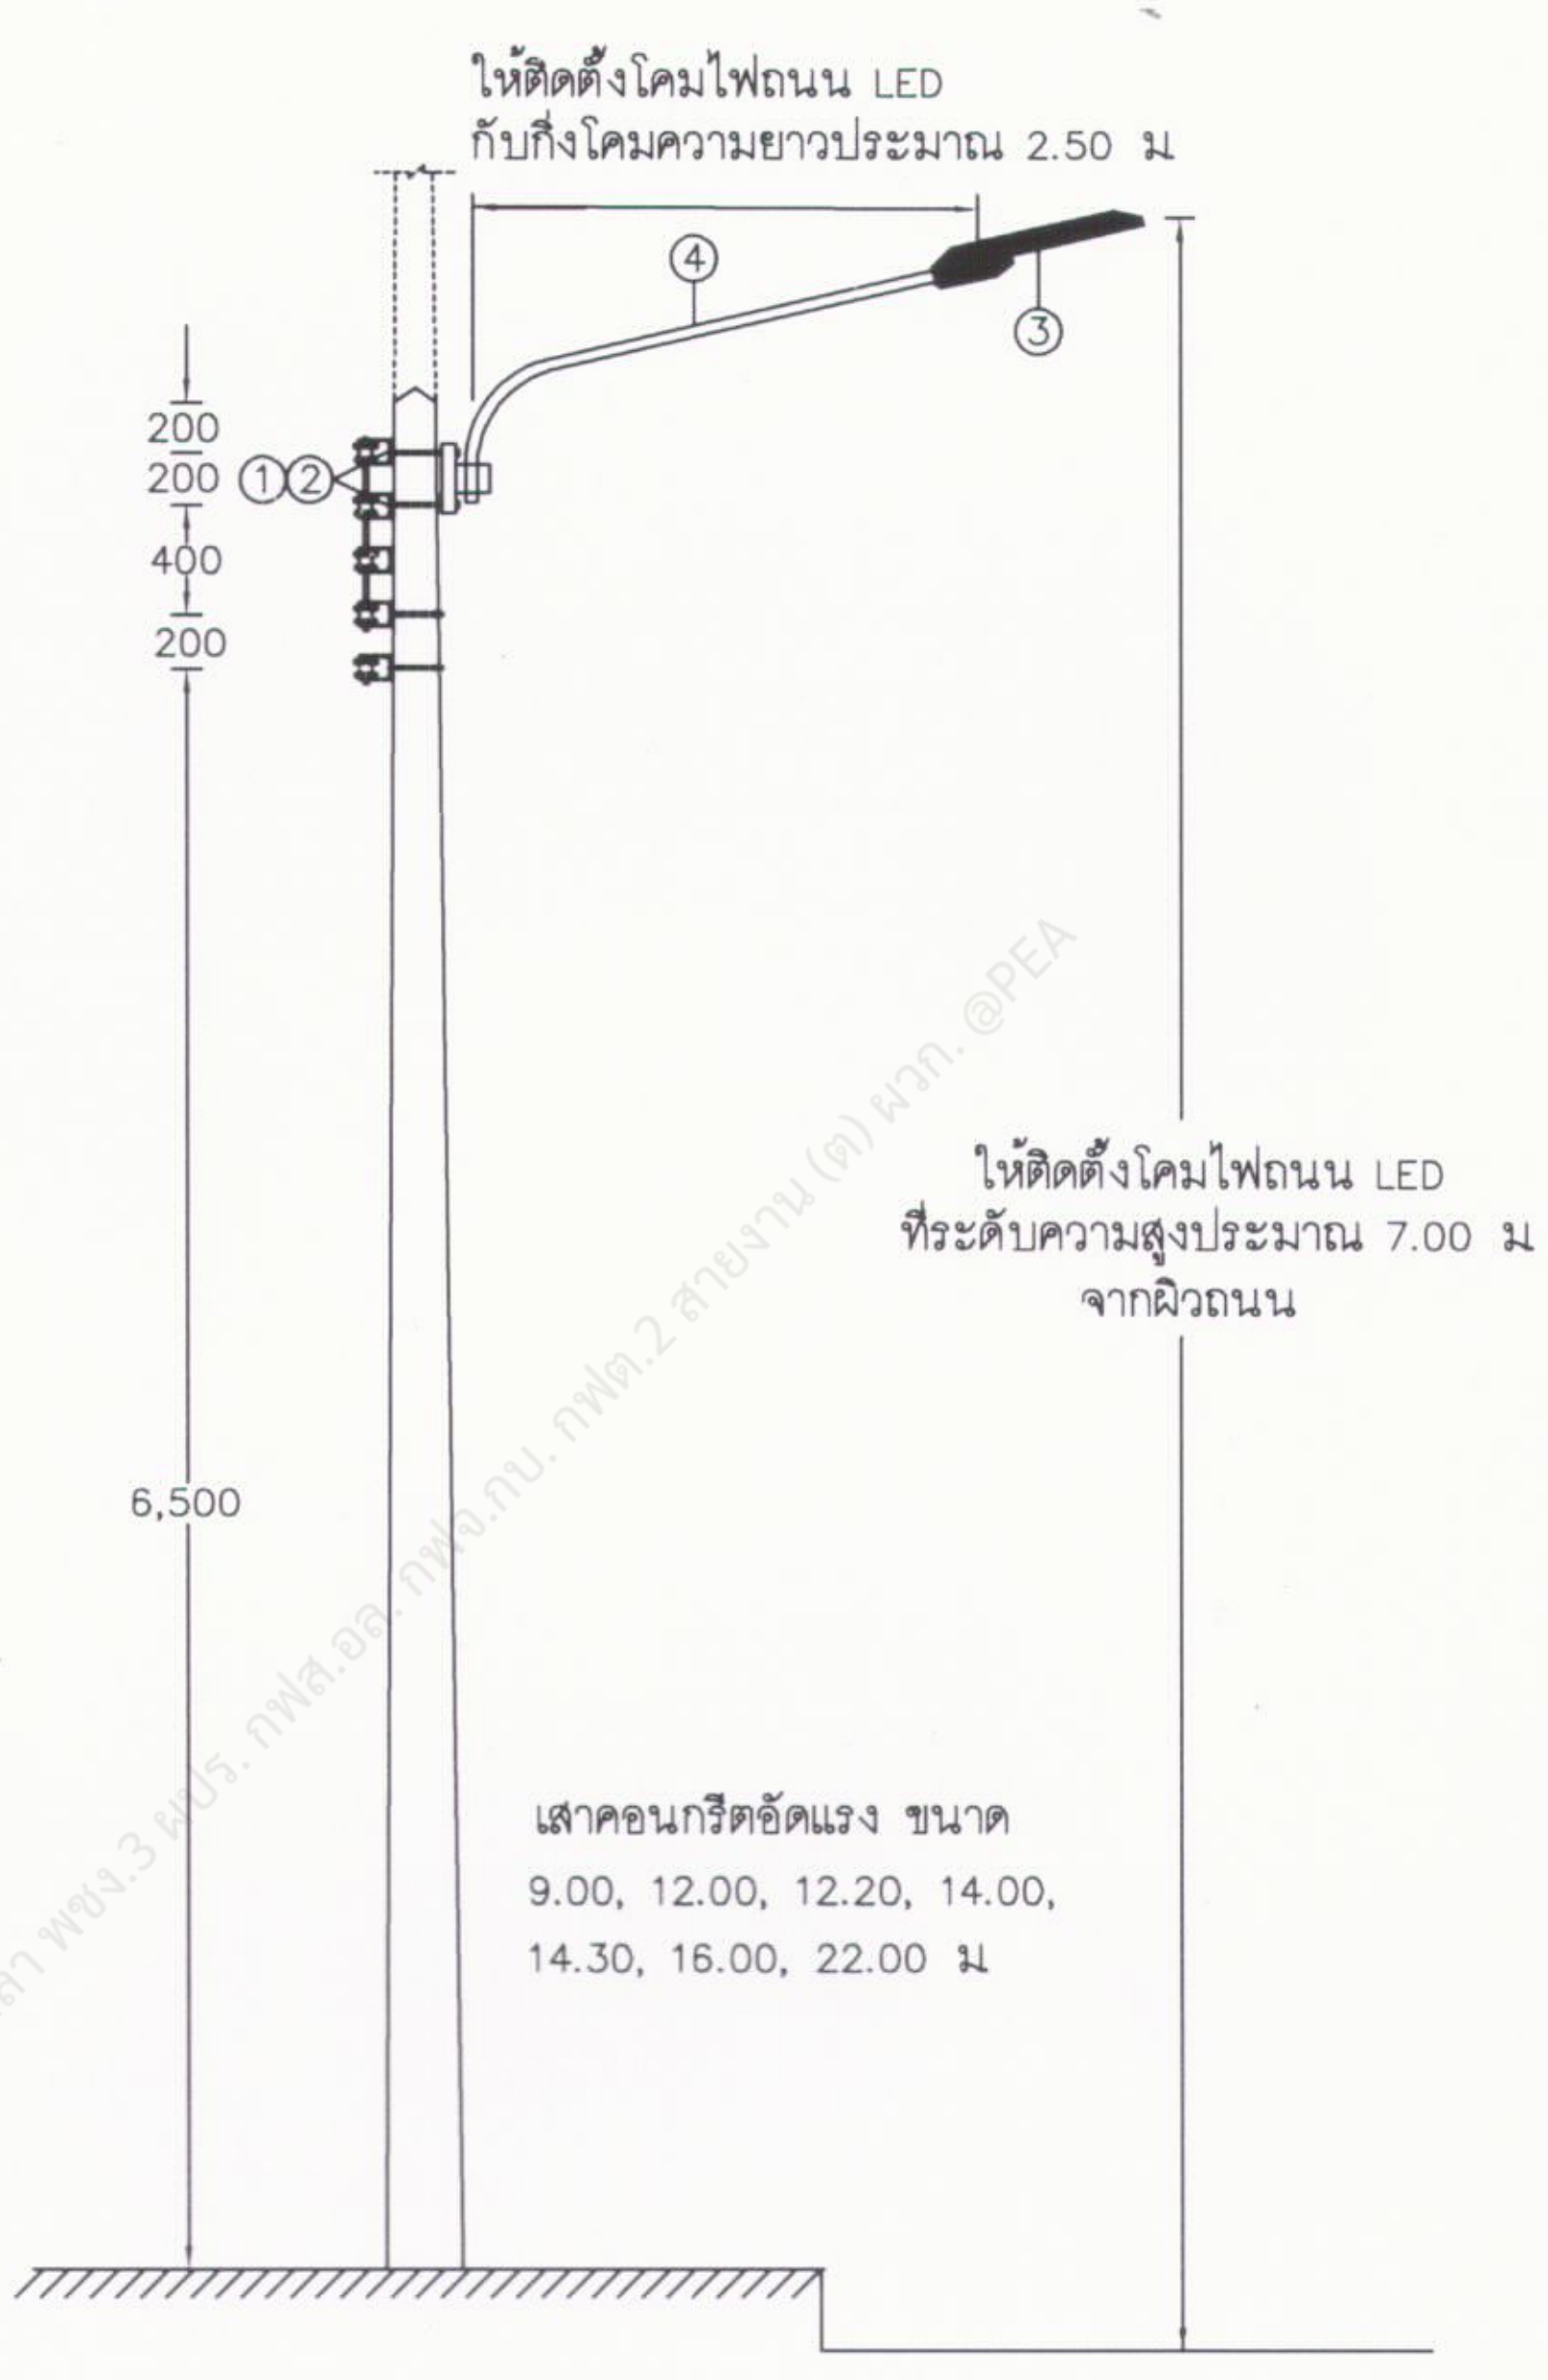

รูปแบบที่ 3 ติดตั้งตรงข้ามกับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

TYPE 3 OPPOSITE LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 มิ.ย. 2567 (แทน) การติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นชุดเดียวกัน	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มม มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	LED STREET LIGHT INSTALLATION COMPLETE SET WITH SOLAR CELL AND BATTERY (ALL-IN-ONE)	แบบเลขที่ SA4-015/67006 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	บัญชีวัสดุในส่วนของผู้ใช้ไฟ BILL OF MATERIAL FOR CUSTOMER		
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม สำหรับเสาคอนกรีต 9.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 200 mm FOR 9.00 m CONCRETE POLE	2	1010110202
	สลักเกลียว M 16 X 250 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE		1010110203
	สลักเกลียว M 16 X 300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20, 14.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 300 mm FOR 12.20, 14.00 m CONCRETE POLE		1010110204
	สลักเกลียว M 16 X 350 มม สำหรับเสาคอนกรีต 14.30, 16.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 350 mm FOR 14.30, 16.00 m CONCRETE POLE		1010110205
	สลักเกลียว M 16 X 400 มม สำหรับเสาคอนกรีต 22.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 400 mm FOR 22.00 m CONCRETE POLE		1010110206
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE FLAT 52X52X4.5 mm HOLE ø 18 mm, TIS 258	2	1010180100
3	โคมไฟถนน LED แบบ ALL-IN-ONE STREET LIGHTING, LED, ALL-IN-ONE TYPE	1	
4	ชุดกิ่งโคม และแป้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ROD BRACKET AND SUPPORT BRACKET WITH ACCESSORIES	1	1070000003

หมายเหตุ : 1. ให้พิจารณาความสว่างเฉลี่ย (ลักซ์) สำหรับไฟถนน ตามข้อกำหนด/มาตรฐานของกรมทางหลวงฉบับล่าสุด
2. ให้พิจารณาระยะห่างระหว่างโคมไฟถนน LED กับระบบจำหน่ายแรงสูงหรือระบบจำหน่ายแรงต่ำ ทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ ตามแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9301

NOTES : 1. AVERAGE ILLUMINANCE FOR STREET LIGHT INSTALLATION SHALL BE ACCORDING TO LATEST VERSION OF REGULATION/STANDARD OF DEPARTMENT OF HIGHWAYS.
2. MINIMUM HORIZONTAL AND VERTICAL CLEARANCES BETWEEN LED STREET LIGHT AND POWER LINES SHALL BE ACCORDING TO ASSEMBLY NO. 9301

ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 1 3 มิ.ย. 2567 การติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นชุดเดียวกัน	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	LED STREET LIGHT INSTALLATION COMPLETE SET WITH SOLAR CELL AND BATTERY (ALL-IN-ONE)	แบบเลขที่ SA4-015/67006 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น