


การประกอบเลขที่	2313 A
ASSEMBLY NO.	3313

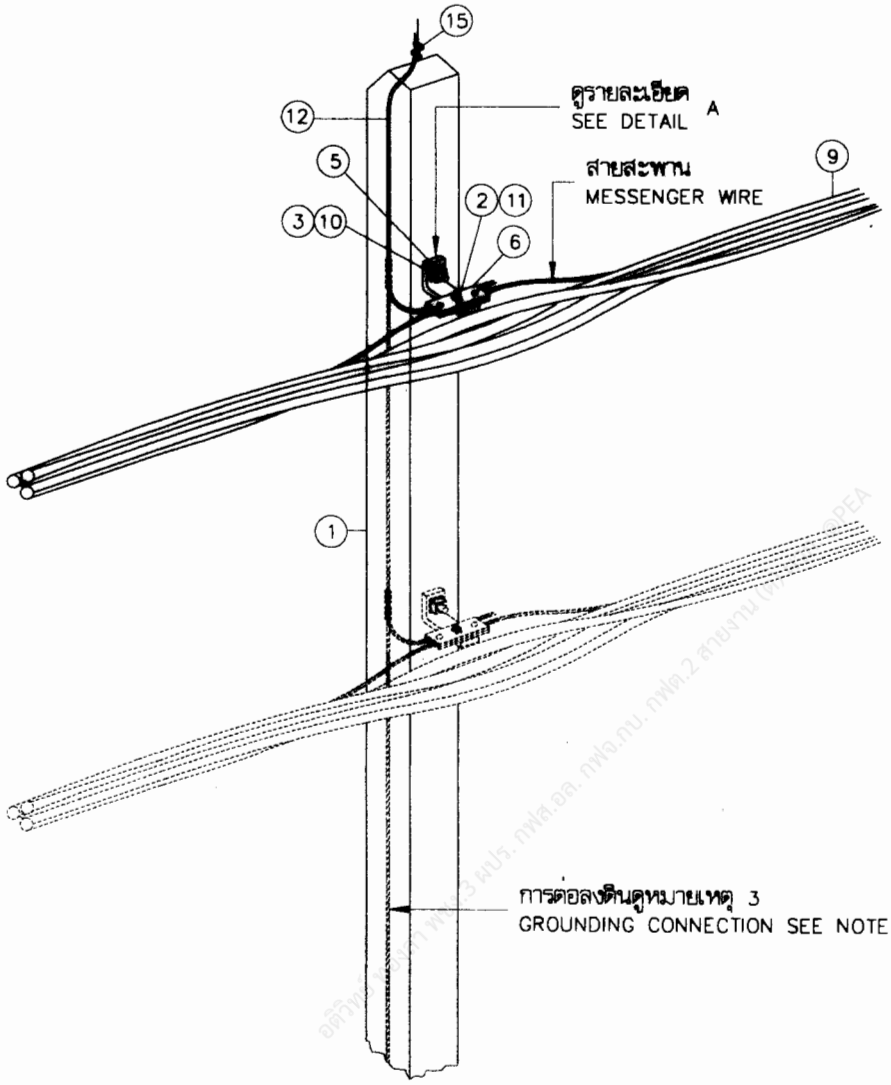



ด้านบน
TOP VIEW

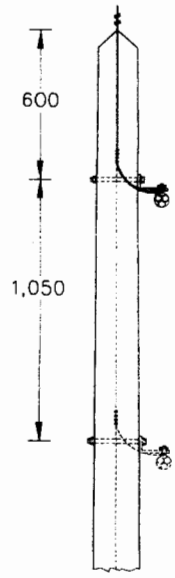


ด้านหน้า
FRONT VIEW

COPY

ก ทางตรง 0°-5°
A TANGENT STRUCTURE 0°-5°


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 7 มิ.ค. 2549
วิศวกร	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:30
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/49001
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2313 A
ASSEMBLY NO.	3313

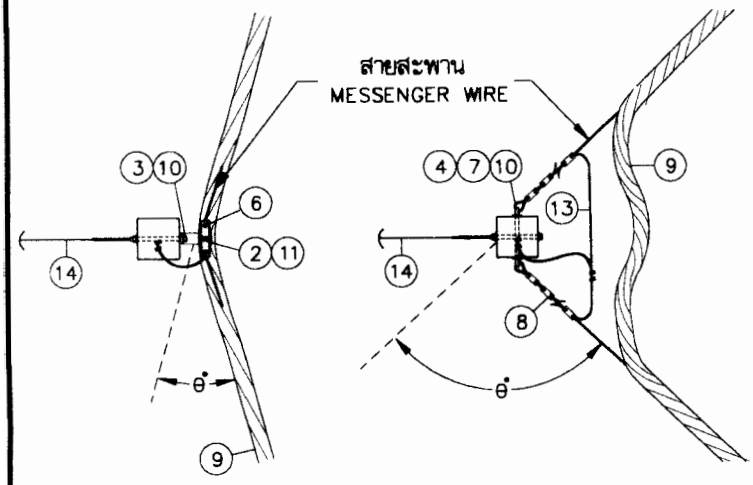

ด้านบน
TOP VIEW

ด้านบน
TOP VIEW

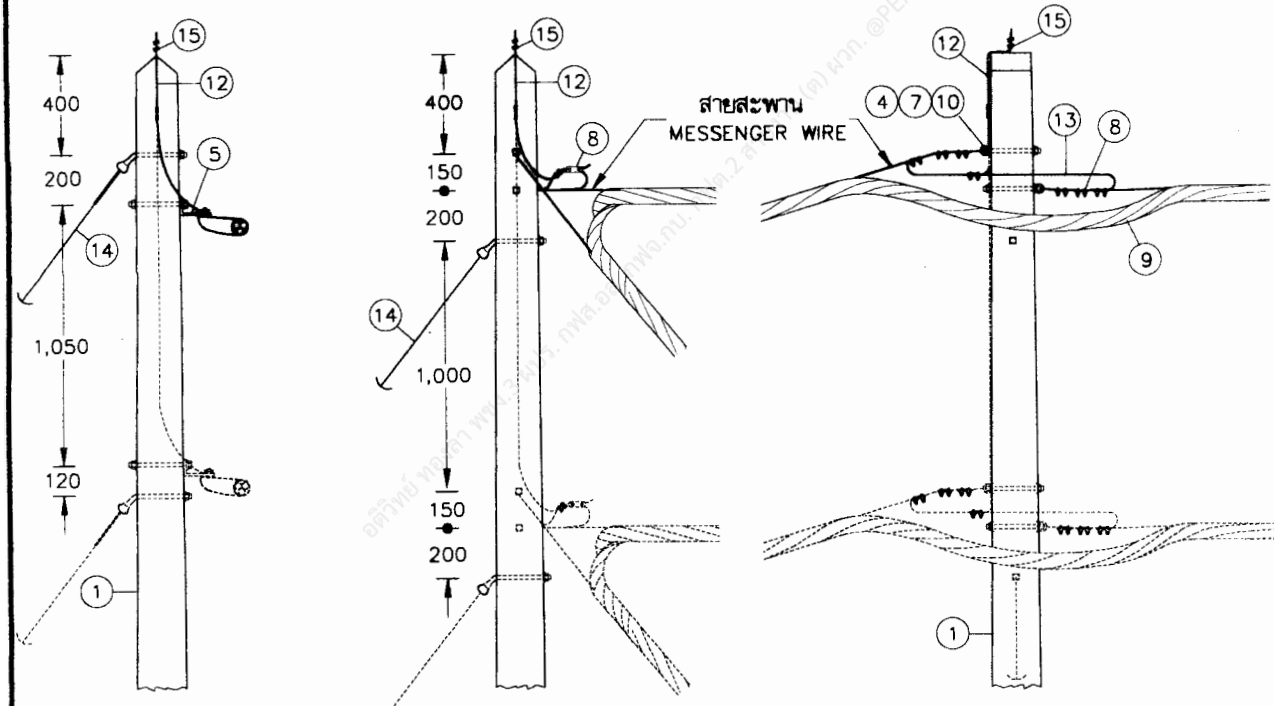

ด้านหน้า
FRONT VIEW

ด้านหน้า
FRONT VIEW

ด้านข้าง
SIDE VIEW


ข สำหรับทางโค้ง 5°-30° (θ)
B ANGLE STRUCTURE 5°-30° (θ)

ค สำหรับทางโค้ง 30°-60° (θ)
C ANGLE STRUCTURE 30°-60° (θ)


COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเส้นพีกัดดีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:30
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/49001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น


การประกอบเลขที่	2313 A
ASSEMBLY NO.	3313

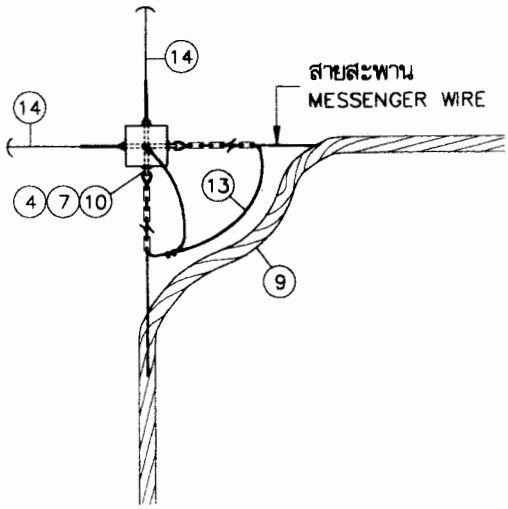

ด้านบน
TOP VIEW

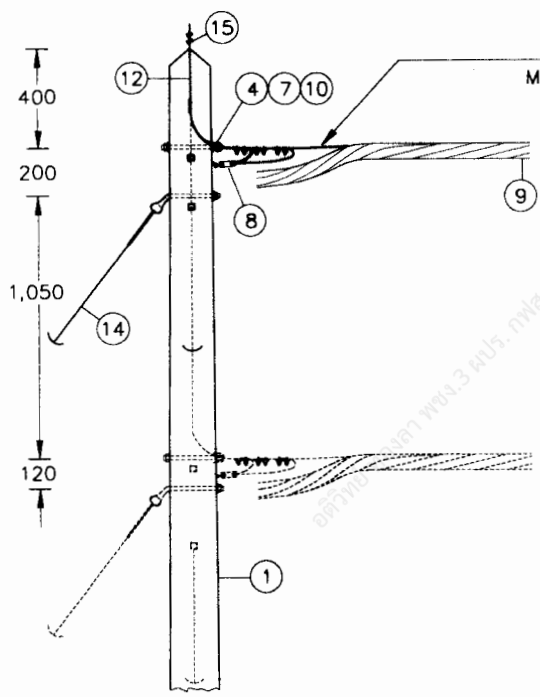

ด้านหน้า
FRONT VIEW

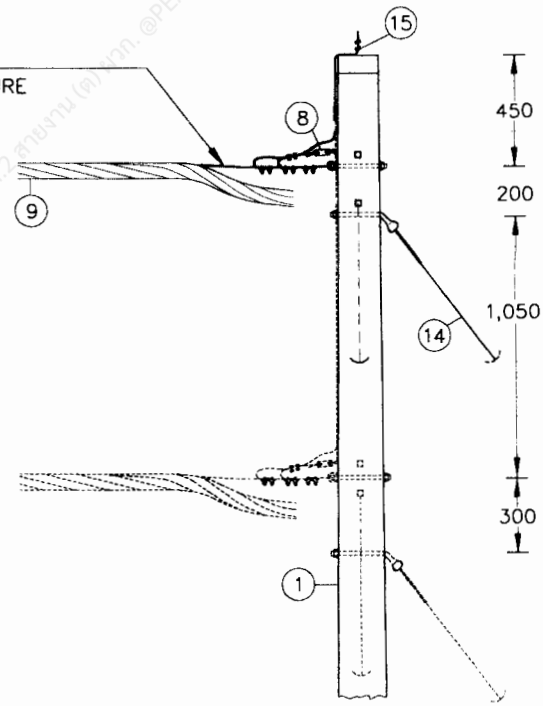


ด้านข้าง
SIDE VIEW

ง สำหรับทางโค้ง 90°
E ANGLE STRUCTURE 90°


COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ส.ค. 2549 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเดี่ยวพีวีซีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:30
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/49001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น


การประกอบเลขที่	2313 A
ASSEMBLY NO.	3313

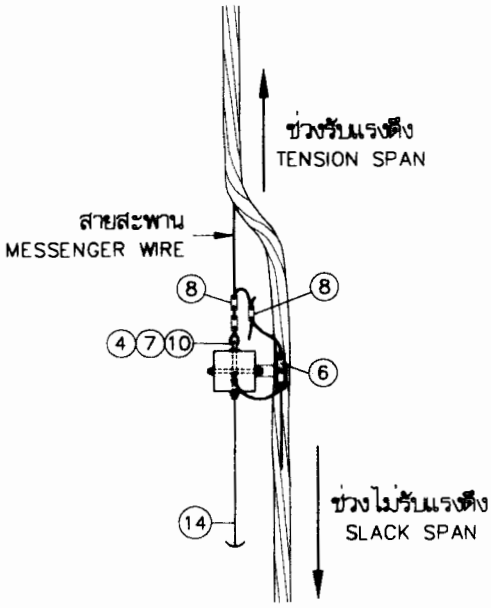

ด้านบน
TOP VIEW

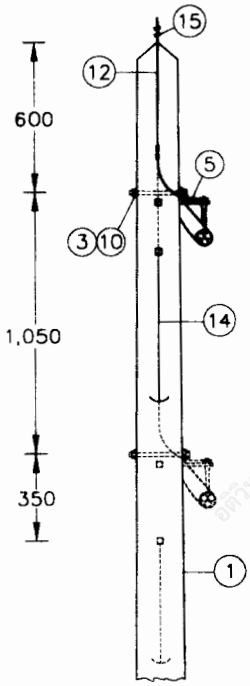

ด้านหน้า
FRONT VIEW

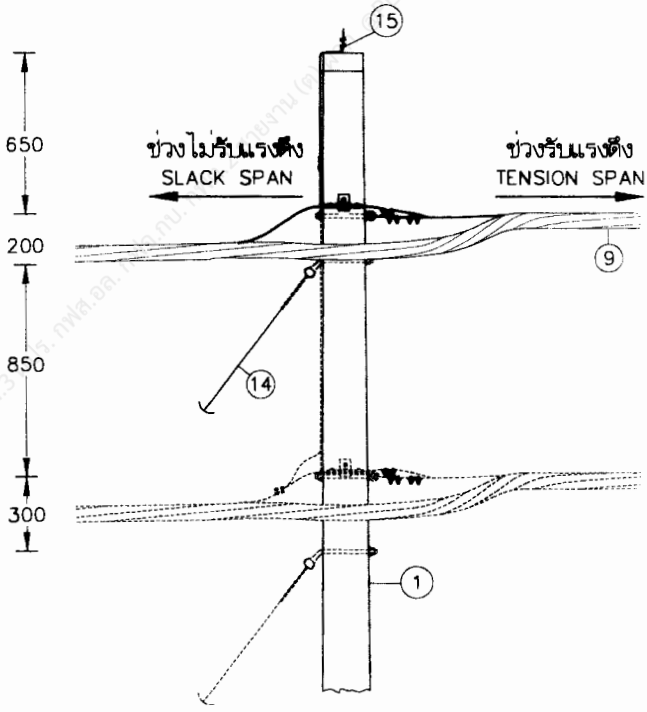


ด้านข้าง
SIDE VIEW

จ สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายช่วงรับแรงดึง
E DEAD END STRUCTURE FOR TENSION SPAN

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พนงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 มี.ค. 2549 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดบิดเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:30
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/49001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2313 A
ASSEMBLY NO. 3313

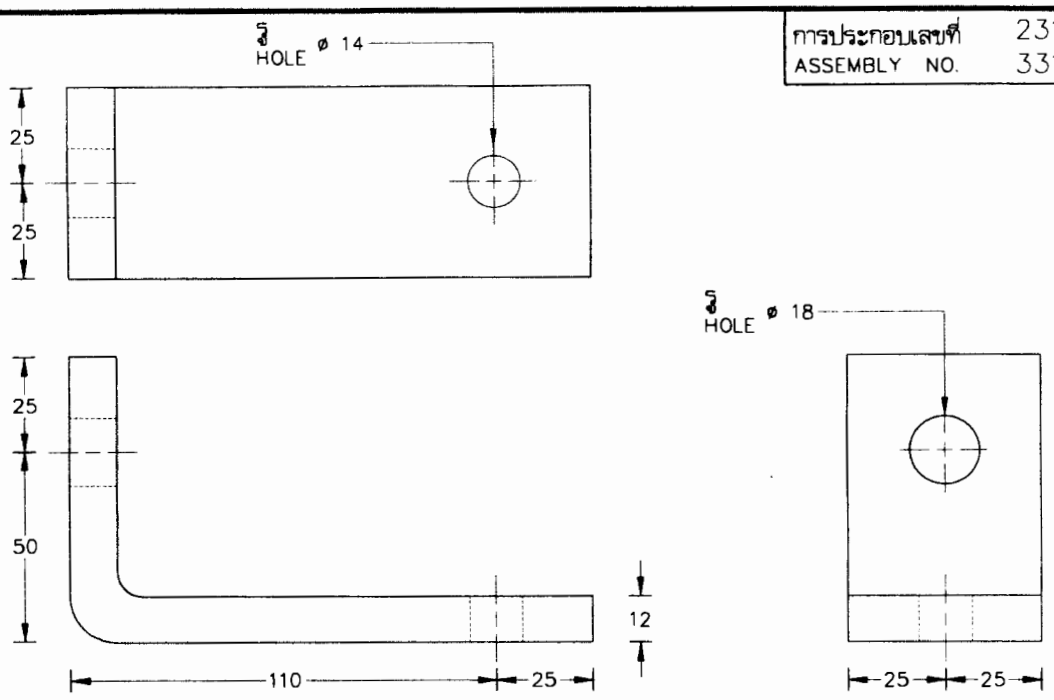

รายละเอียด A **ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเส้นพิทัดดีเกลียว**
DETAIL MESSENGER HANGER

วัสดุเลขที่
MAT. NO. 02440207

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D * ก /A	ข /B	ค /C	ง /D	จ /E	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 ม. CONCRETE POLE PRESTRESSED 12.20 m	1	1	1	1	1	00010012
2	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	1	1	–	–	–	01110101
3	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1	–	–	1	01110204
4	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x400 mm	–	–	2	2	1	01130000
5	ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเส้นพิทัดดีเกลียว MESSENGER HANGER	1	1	–	–	1	02440207
6	กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	1	1	–	–	1	02440102
7	กายทิมเบิลสำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	2	2	1	01210304
8	ยูแคล้มป์ สลักคู่ M 16 CLAMP, DOUBLE U– BOLT M 16	–	–	6	6	3	01230001

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
ตรวจ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเส้นพิทัดดีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1–2 วงจร

22 kV AND 33 kV, 1–2 CIRCUIT
TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 2549
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:2

แบบเลขที่ SA2–015/49001
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2313 A
ASSEMBLY NO.	3313

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D * ก /A	ข /B	ค /C	ง /D	จ /E	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
9	สายหุ้มฉนวนเส้นพีวีซีดีเกลียว 22 kV หรือ 33 kV ขนาด และความยาวตามต้องการ 22 kV OR 33 kV TWISTED AERIAL CABLE SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02050200–02050204 02050300–02050304
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm HOLE ø 18 mm TIS 258	1	1	4	4	3	01180100
11	แหวนรองแบบสปริง M 12 มอก. 258 WASHER, LOCK, SPRING M 12 TIS 258	1	1	–	–	–	01180300
12	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL, STRANDED 50/7 mm^2 TIS 404	1 ม. m	1 ม. m	1 ม. m	1 ม. m	1 ม. m	01100004
13	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL, STRANDED 95 mm^2 TIS 404	–	–	1 ม. m	1 ม. m	–	01100006
14	สายยึดโยงแบบ GY–21 สำหรับระบบ 22 kV และแบบ GY–32 สำหรับระบบ 33 kV GUY ASSEMBLY GY–21 FOR 22 kV AND GY–32 FOR 33 kV	–	1	1	2	1	–
15	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U– BOLT, M 8	2	2	4	4	2	01230000

หมายเหตุ 1 ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเส้นพีวีซีดีเกลียว ต้องทำจากเหล็ก และต้องอาบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน และมีความหนาสังกะสีไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน

2 ระยะห่างระหว่างเสาสูงสุด ระยะหย่อนยานสูงสุดของสายเคเบิลอากาศชนิดพันเกลียว และขนาดหน้าตัดคอนกรีตหุ้ม โดนเสา ดูแบบเลขที่ SA2–015/49002 (การประกอบเลขที่ 8258)

3 ที่ทุกระยะ 200–500 ม. ให้ลงดินด้วยการปักหลักดิน ทั้งนี้ค่าความต้านทานดินของการต่อลงดินแต่ละจุด มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม สำหรับในพื้นที่ยากแก่การทำค่าความต้านทานดินให้มีค่าต่ำตามที่ต้องการได้ ยอมให้มีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม

4 * จำนวนวัสดุสำหรับการติดตั้งสายหุ้มฉนวนเส้นพีวีซีดีเกลียว 2 วงจร ต้องเป็น 2 เท่าของจำนวนวัสดุในบัญชีวัสดุ ยกเว้นวัสดุลำดับที่ 1 และ 12 ของบัญชีวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุลำดับที่ 12 ให้เพิ่มความยาวเป็น 2.5 ม.

NOTES 1 THE MESSENGER HANGER SHALL BE MADE OF STEEL AND GALVANIZED BY HOT DIP PROCESS . THE THICKNESS OF ZINC COATING SHALL BE NOT LESS THAN 100 MICRONS .

2 MAXIMAM SPAN LENGTH SAG OF TWISTED AERIAL CABLE AND CROSS SECTION OF COVERED CONCRETE SEE DRAWING NO. SA2–015/49002 (ASSEMBLY NO. 8258) .

3 AT EACH 200–500 m INTERVAL OHGW. SHALL BE CONNECTED BY EARTH ELECTRODES THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 5 OHMS. BUT IN THE DIFFICULTY AREA, THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 25 OHMS .

4 * REQ'D FOR 2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION SHALL BE DOUBLE OF REQ'D IN BILL OF MATERIAL EXCEPT ITEM 1 AND 12 OF BILL OF MATERIAL ; ESPECIALLY FOR ITEM 12, THE LENGTH SHALL BE 2.5 m LONG .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พงษ์สิทธิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเส้นพีวีซีดีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1–2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ มีผลเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, 1–2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2–015/49001 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น