
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5355

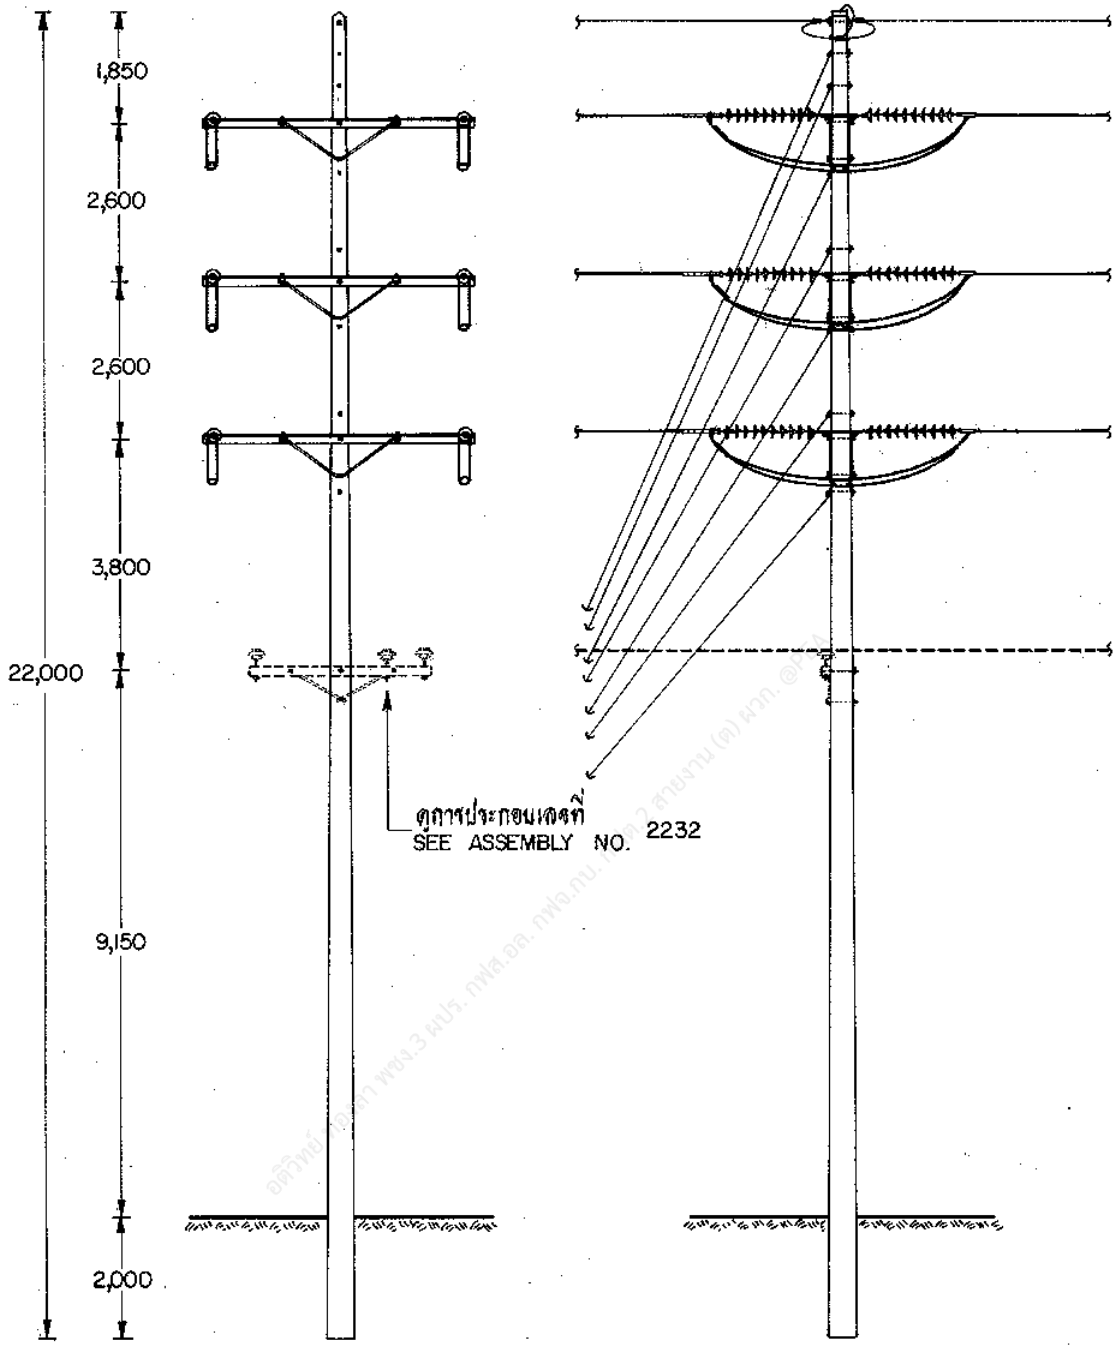


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
จัดทำ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 30 พ.ย. 25

115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่
โครงสร้างเจ้าปลายสายสองข้าง แบบเสาเดี่ยว
แบบ DD - DD - 2


115 kV DOUBLE CIRCUIT, DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE
TYPE DD - DD - 2


ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จครั้งที่ 28 ต.ค. 25
แก้แบบครั้งที่ 26 ก.ค. 32
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 125

แบบเลขที่ SAI-015/25022
แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 4 แผ่น


29 พ.ย. 2527

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5355**

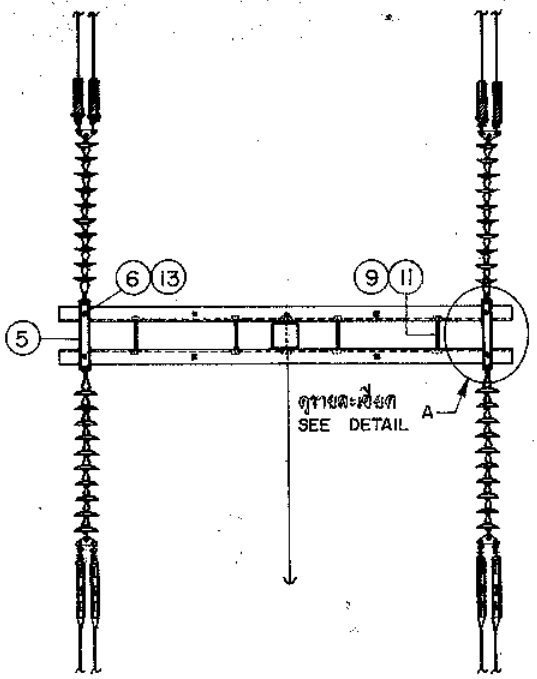


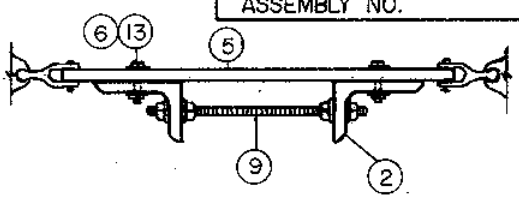
รายละเอียด A
DETAIL A

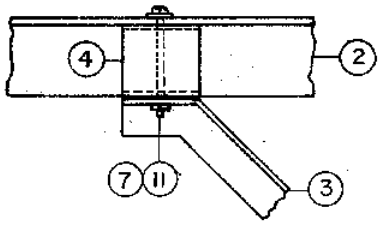


รายละเอียด B
DETAIL B

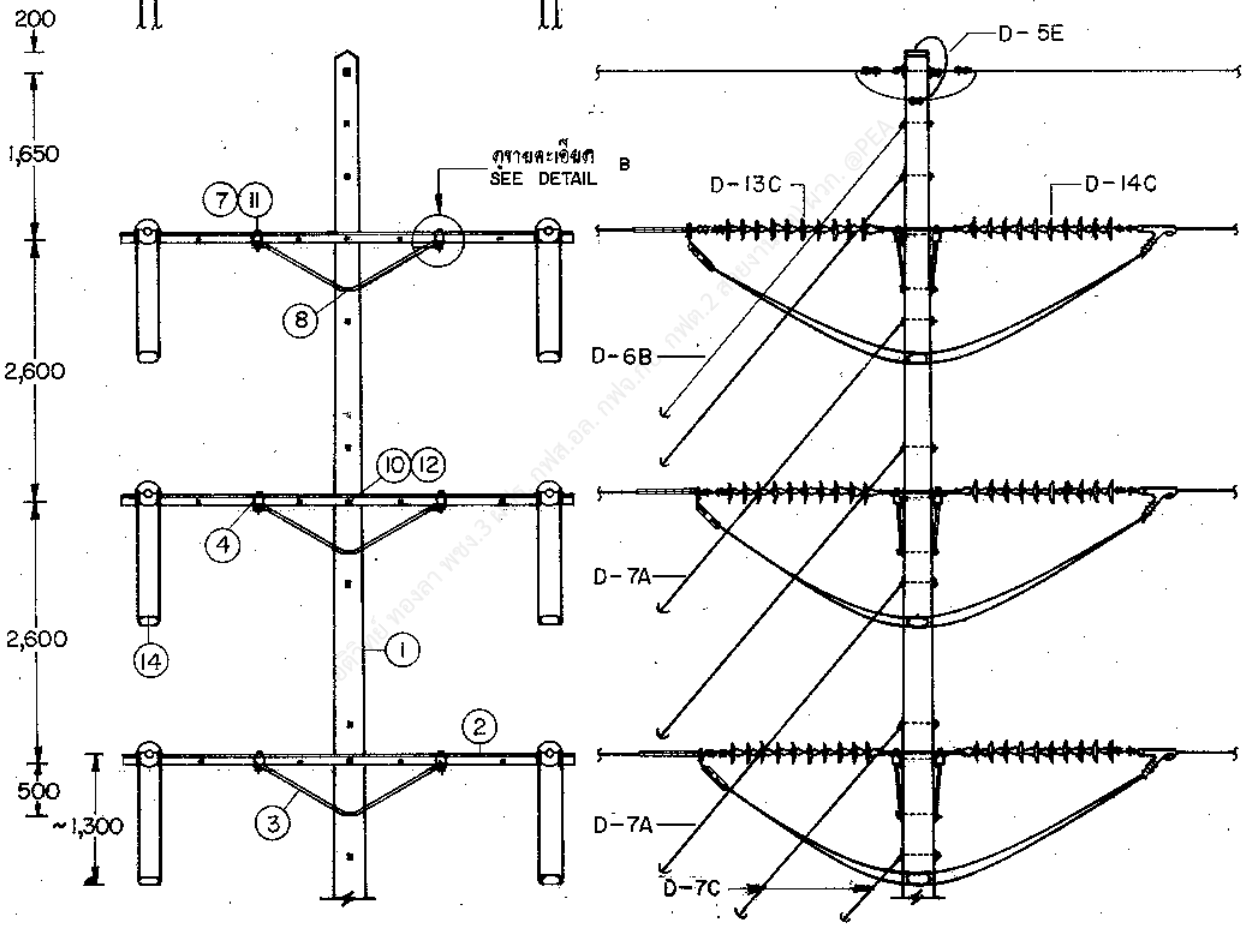


หมายเหตุ ให้รัศมีระยะหย่อนยานของสาย ช่วงต่อระหว่างคอนสาย มีระยะประมาณ 1.30 ม.

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** | ชื่อแทนแบบ<br>ภูมิแทนโดยแบบ<br>เขียนเสร็จวันที่ 28 ต.ค. 25<br>แก้ไขครั้งที่ 26 ต.ค. 32<br>มิติเป็น 15 ก.ย. 40 มม.<br>มาตราส่วน 1 : 75 |
| ผู้เขียน<br>ผู้สำรวจ<br>วิศวกร<br>ต่างหน้าแทนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ 30 พ.ย. 25<br>115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่<br>โครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง แบบเสาเดี่ยว<br>แบบ DD - DD-2 | |
| ของเข้าว่าการฝ่ายเทคนิค | 115 kV DOUBLE CIRCUIT, DOUBLE CONDUCTOR<br>SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE<br>TYPE DD - DD-2 | แบบเลขที่ SAI-015/25022<br>แผ่นที่ 2 จากจำนวน 3 แผ่น |

29 พ.ย. 2525

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5355**

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | เสาคอนกรีต 22 ม.<br>POLE, CONCRETE 22 m LONG | 1 | 0001001I (0041) |
| 2 | คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150 X 100 X 12 มม. ยาว 4.50 ม.<br>CROSSARM, STEEL ANGLE 150 X 100 X 12 mm, 4.50 m LONG | 6 | 00120002 (6001) |
| 3 | เหล็กฉากรัดคอนสาย 50 X 50 X 6 มม. ห่างกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม.<br>BRACE, ANGLE STEEL 50 X 50 X 6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP | 6 | 01200007 (0119) |
| 4 | ท่อเหล็ก ขนาด 100 X 50 X 3.2 มม. ยาว 100 มม.<br>ADAPTER, TUBE, RECTANGULAR STEEL, 100 X 50 X 3.2 mm, 100 mm LONG | — | 01050200 (6004) |
| 5 | เหล็กแผ่นยึนสองปีกสาย ขนาด 12 X 100 X 760 มม.<br>PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING 12 X 100 X 760 mm | 6 | 01030102 (6006) |
| 6 | สลักเกลียว M 16 X 75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 ชั้น<br>BOLT, MACHINE, M 16 X 75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS | 12 | 01110400 (0236) |
| 7 | สลักเกลียว M 16 X 170 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm | 12 | 01110201 (0221) |
| 8 | สลักเกลียว M 16 X 350 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm | 3 | 01110205 (0225) |
| 9 | สลักเกลียวตลอด M 16 X 400 มม.<br>BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 400 mm | 12 | 01120000 (0243) |
| 10 | สลักเกลียว M 20 X 400 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 20 X 400 mm | 3 | 01110301 (0233) |
| 11 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258 | 60 | 01180100 (0355) |
| 12 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258 | 6 | 01180101 (0356) |
| 13 | แหวนสปริง M 16 มอก. 259<br>WASHER, LOCK, M 16, TIS 259 | 12 | 01180301 (0365) |
| 14 | ปรีฟอร์มแยกสาย<br>SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED | 6 | 02240000 (0918) |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

29 พ.ย. 2525

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่
โครงสร้างเสาปลายสายสองด้าน แบบเสาเดี่ยว
แบบ DD - DD - 2

115 kV DOUBLE CIRCUIT, DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE
TYPE DD - DD - 2

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนแล้วจนที่ 28 ต.ค. 25
แก้แบบจนที่ 26 ก.ค. 32
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/25022
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5355

| รายละเอียด DETAIL | | | |
|---|---|---|---|
| D-13C | การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY | 6 | |
| D-14C | การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY | 6 | |
| D-5E | การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTOION | 1 | |
| D-6B | การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 $mm^2$ GUY ASSEMBLY | 1 | |
| D-7A | การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 $mm^2$ GUY ASSEMBLY | 4 | |
| D-7C | การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 $mm^2$ GUY ASSEMBLY | 2 | |
| D-9B | สมอยึดคอนกรีต ตามแบบเลขที่ IBI-015/240027 ( การประกอบเลขที่ 5652 ) CONCRETE ANCHOR ACCORDING TO DWG. NO. IBI-015/240027 ( ASSEMBLY NO. 5652 ) | 1 | |
| * D-10A | ฐานรากเสา ตามแบบเลขที่ IBI-015/240025 ( การประกอบเลขที่ 5668 ) POLE FOUNDATION ACCORDING TO DWG. NO. IBI-015/240025 (ASSEMBLY NO. 5668) | 1 | |

* ฐานรากเสา คอร. 22 ม. แบบเสาเดี่ยว ใช้ในกรณีทางโค้งที่มีสายยึดโยง รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบเลขที่ IBI-017/240011 ( การประกอบเลขที่ 5908 )

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแบบนี้ ใช้สำหรับการพาดสายต่องวงจรบนเสาต้นเดียวกัน เพื่อเข้าปลายสาย แล้ว SLACK SPAN เสาในช่วงถัดไป และยังใช้เป็นโครงสร้างที่เสาต้นทางโค้ง โดยตัดรายการชุดสายยึดโยง ทั้งนี้ขึ้นกำหนดการใช้งาน ต้องพิจารณาเฉพาะเป็นแห่งๆไป

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ<br>เขียนแล้วเมื่อ 28 ก.ค. 25<br>แก้แบบครั้งที่ 26 ก.ค. 32<br>15 ก.ย. 40<br>มิติเป็น<br>มาตราส่วน |
| ผู้เขียน<br>ผู้ตรวจ<br>วิศวกร<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ 30 พ.ค. 25 | |
| | 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่<br>โครงสร้างเข้าปลายสายเสื่องล้าง แบบเสาเดี่ยว<br>แบบ DD - DD-2 | |
| รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค<br>29 พ.ย. 25 | 115 kV DOUBLE CIRCUIT, DOUBLE CONDUCTOR<br>SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE<br>TYPE DD - DD-2 | แบบเลขที่ SAI-015/25022<br>แต่นที่ 4 ของจำนวน 4 แต่น |