การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 8 A

ระบบไฟฟ้าเหนือดิน
OVERHEAD SYSTEM

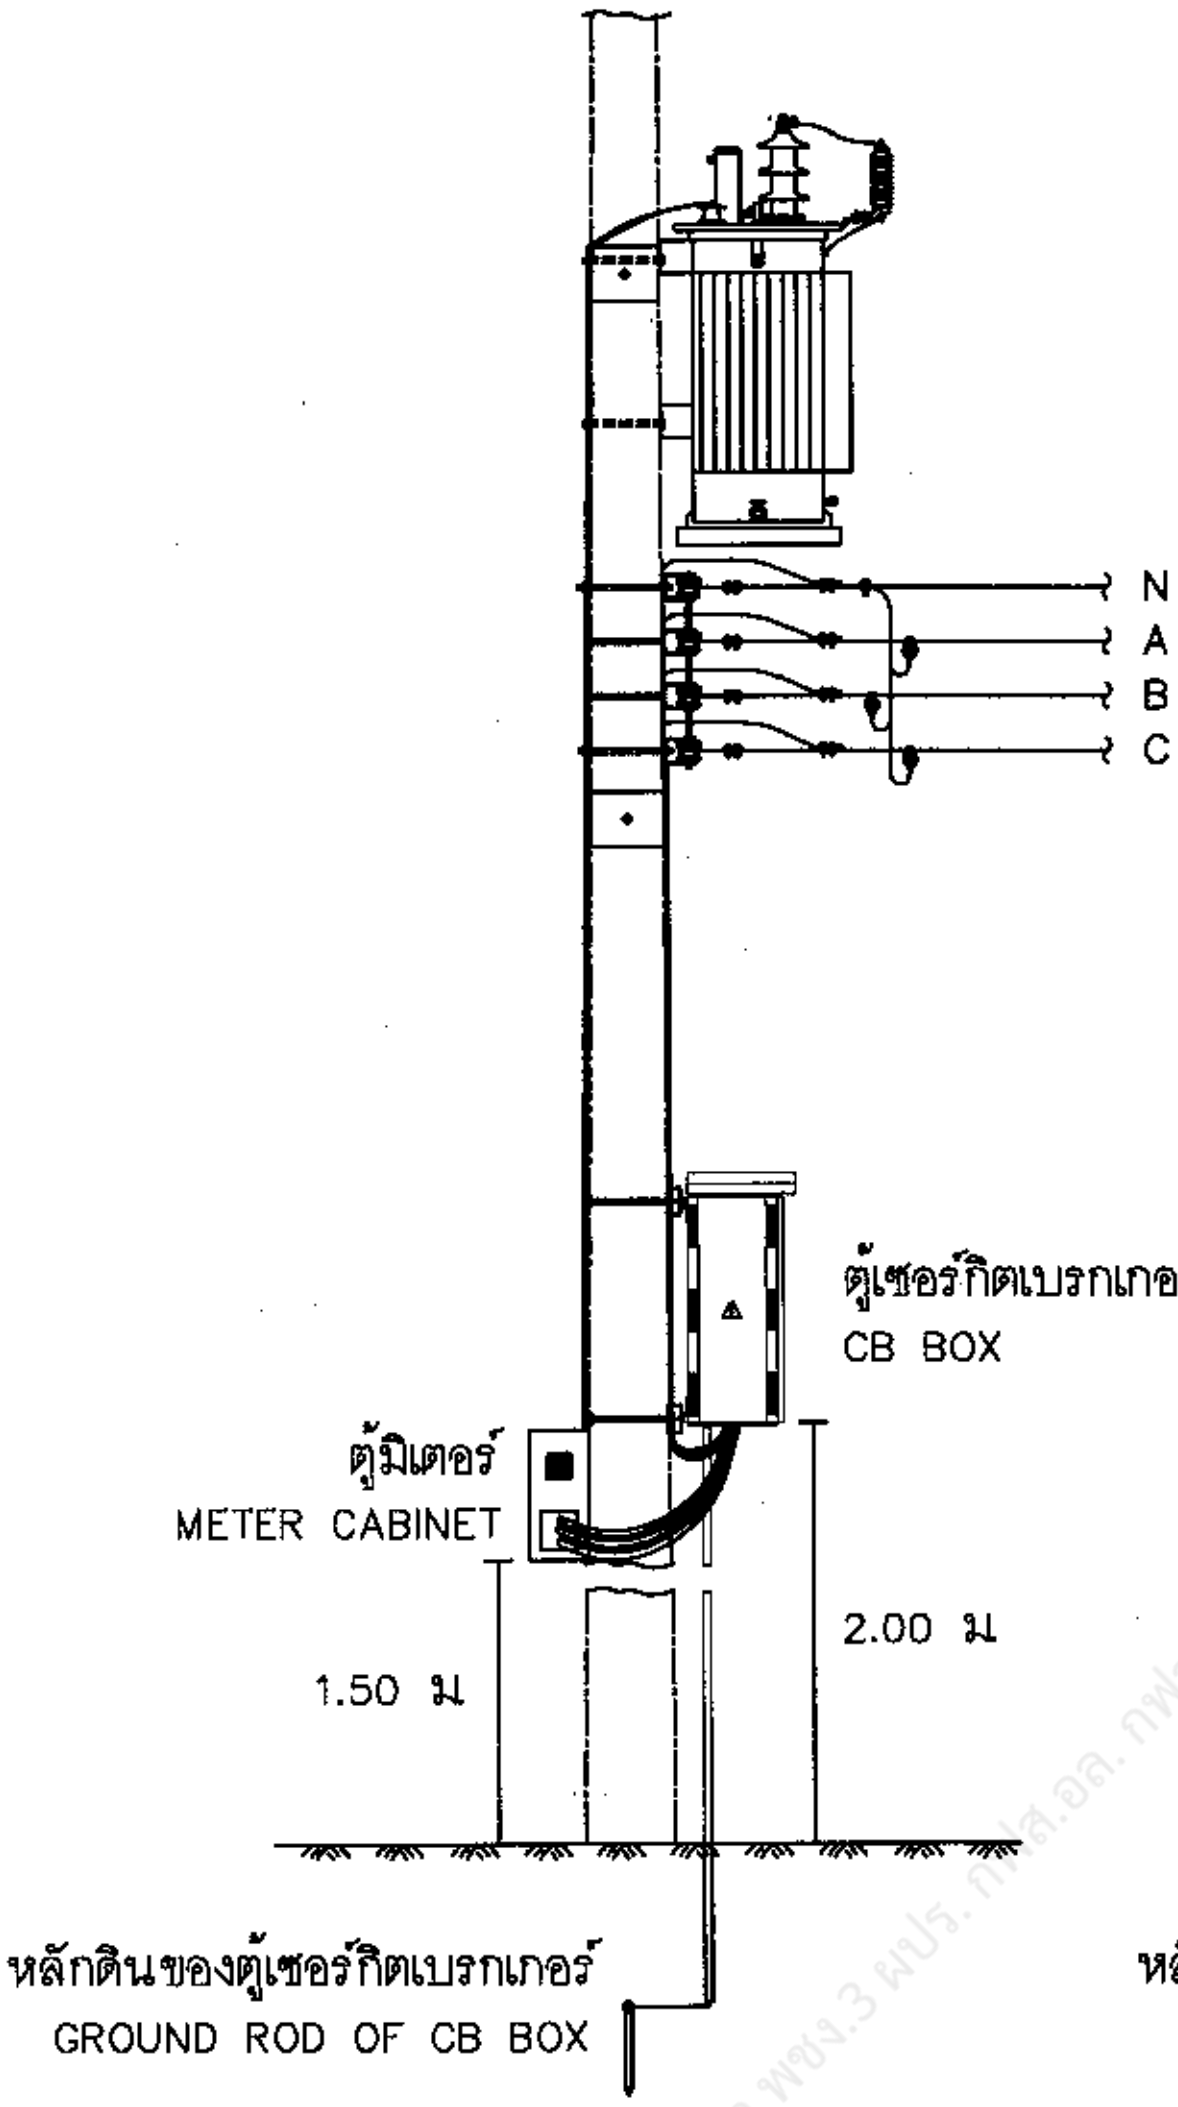

ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
UNDERGROUND SYSTEM

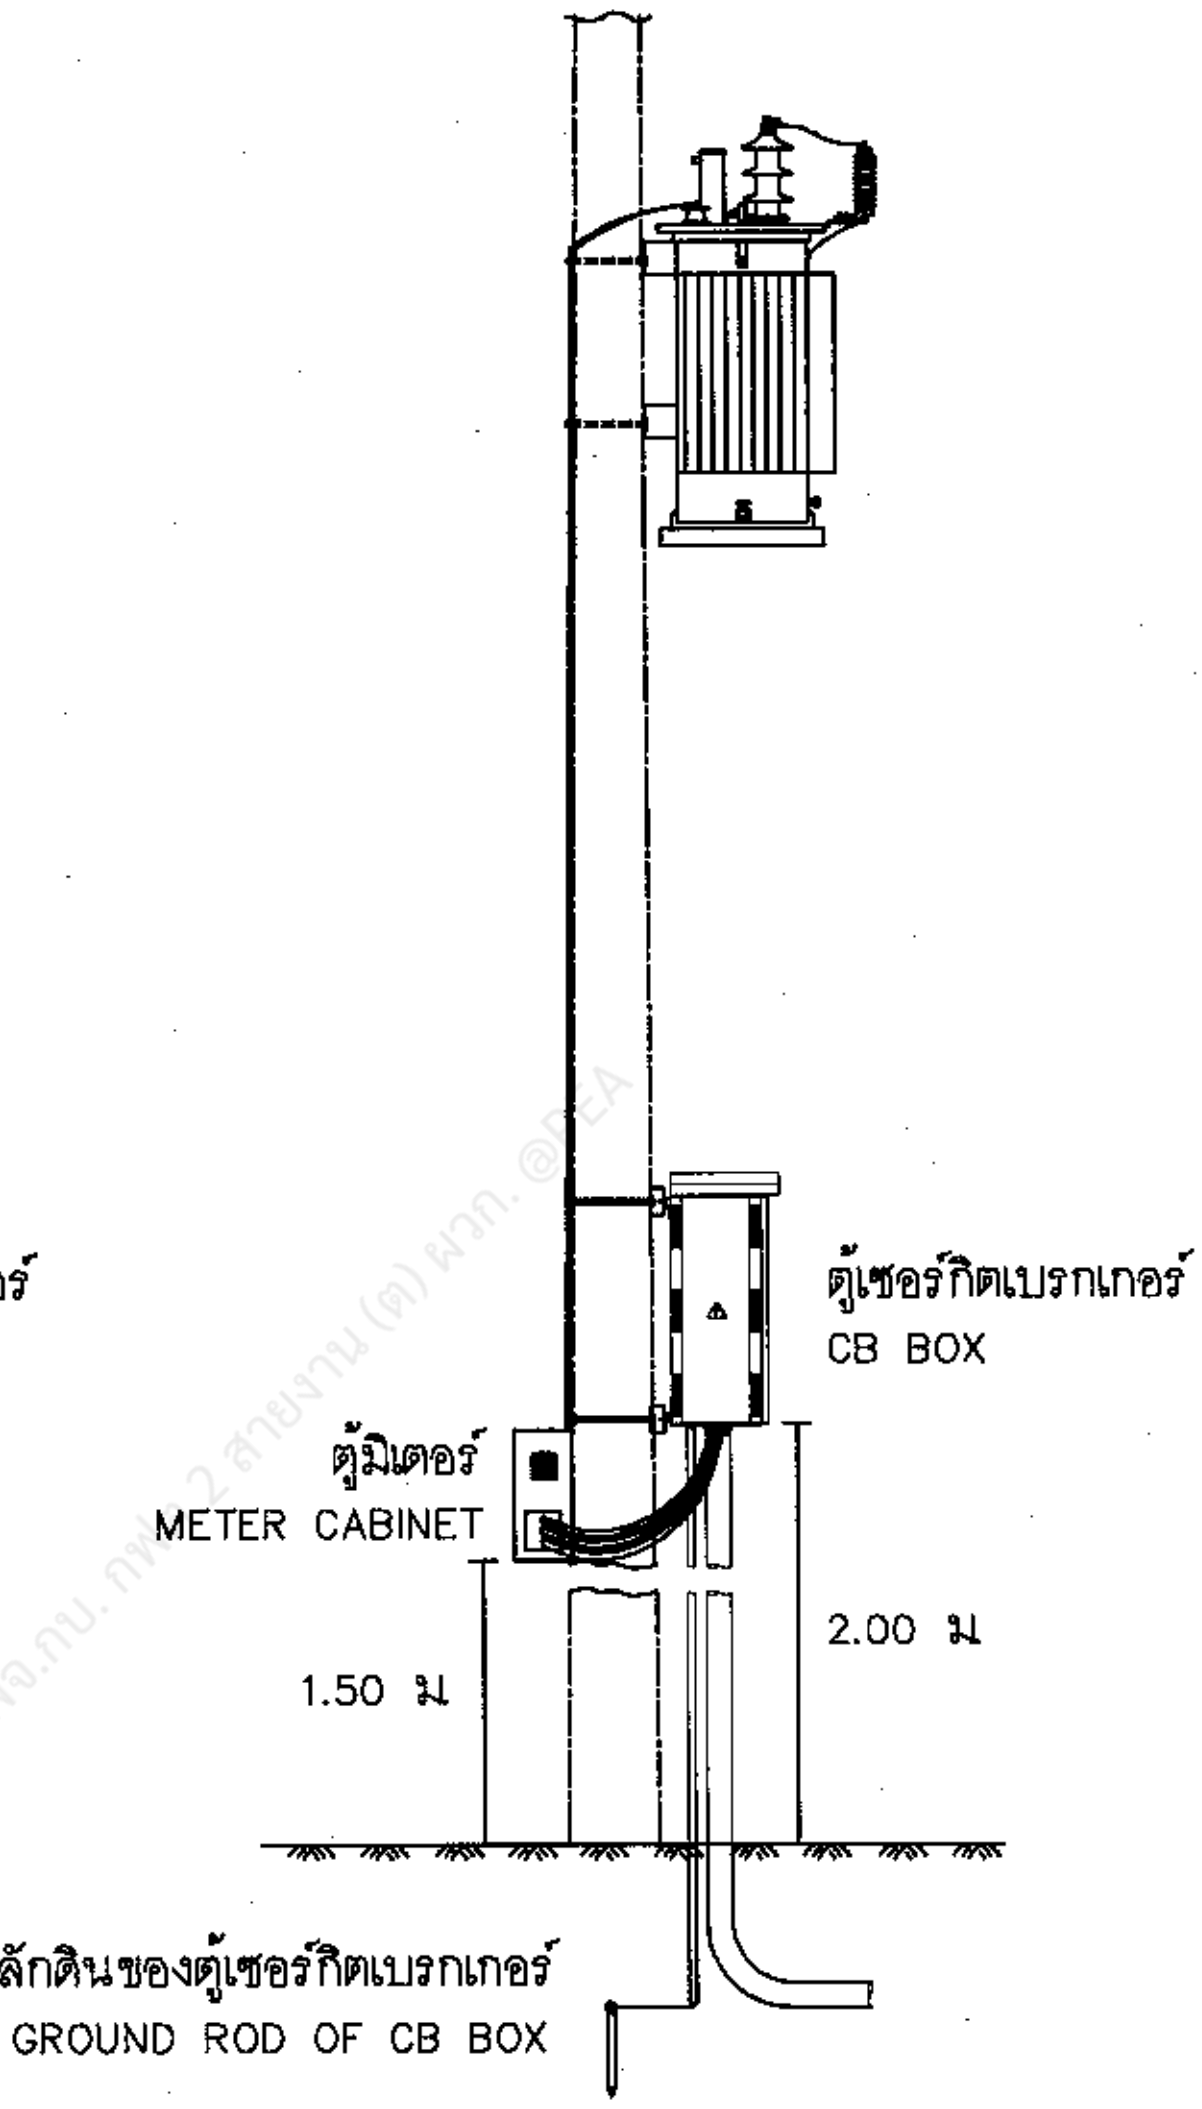

หมายเหตุ : 1. ทิศทางและความสูงในการติดตั้งตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำและมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. แรงต่ำ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน
2. รูปแบบการติดตั้งสามารถใช้กับหม้อแปลงแขวนเสาเดี่ยวหรือหม้อแปลงนั่งร้านได้ตามความเหมาะสม
3. หลักดินแรงต่ำต้องอยู่ห่างจากหลักดินแรงสูงอย่างน้อย 5 เมตร

NOTE : 1. THE DIRECTION AND HEIGHT OF THE INSTALLATION OF THE CB BOX AND METER WITH LV CURRENT TRANSFORMER COULD BE ADJUSTED ACCORDING TO THE SITE CONDITIONS.
2. THE MOUNTING TYPE CAN BE USED WITH A SINGLE POLE MOUNTING TRANSFORMER OR A PLATFORM TRANSFORMER AS APPROPRIATE.
3. DISTANCE BETWEEN HV GROUNDING AND LV GROUNDING SHALL BE AT LEAST 5 METERS.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......-....... ถูกแทนโดยแบบ.......-.......
ผู้เขียน..ณัฐดนัย..คงถวิลวงศ์.. ผู้สำรวจ.......-....... วิศวกร.......ณัฐดนัย....... หัวหน้าแผนก.......อนุวัตร....... ผู้อำนวยการกอง....... ผู้อำนวยการฝ่าย.......	ผู้ว่าการ....... 3 1 ส.ค. 2566 (แทน) การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	เขียนเสร็จวันที่..24..ส.ค...66. แก้แบบวันที่.......-....... มิติเป็น.......-....... มาตราส่วน.......-.......
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	LT CIRCUIT BREAKER INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่.SA4-015/66009. แผ่นที่..1.. ของจำนวน..5..แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 8 A

ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
SINGLE LINE DIAGRAM

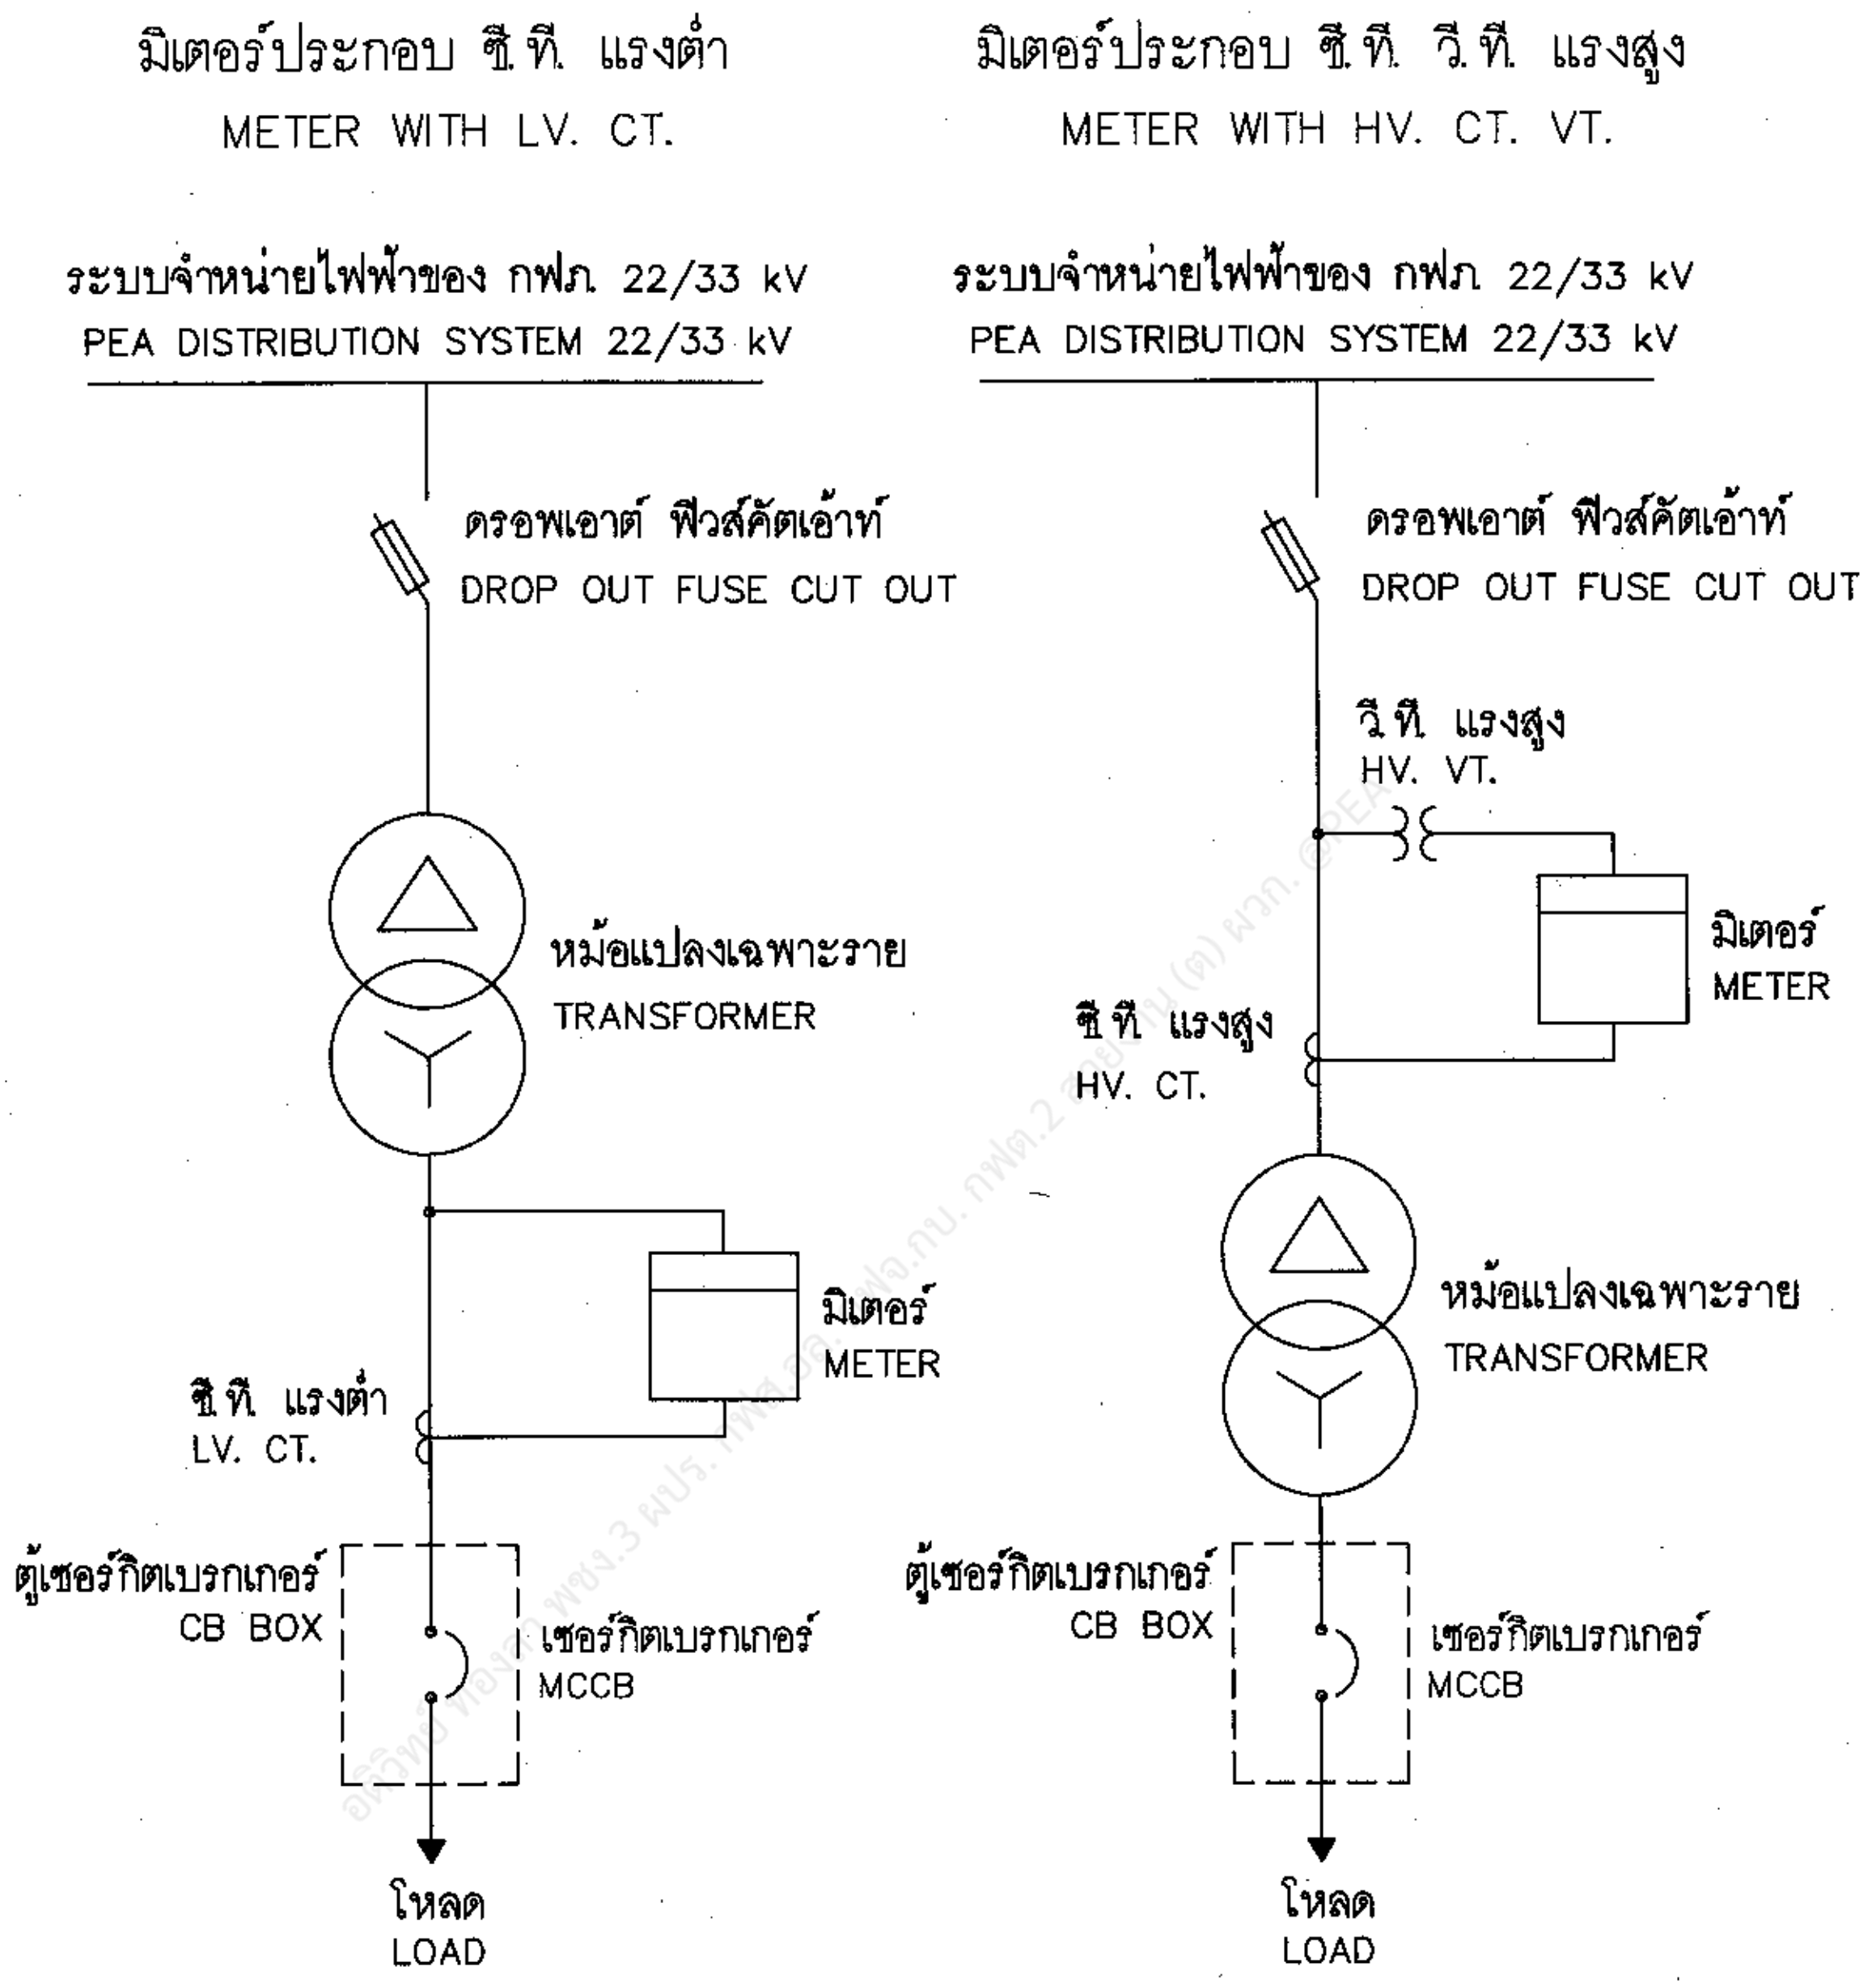

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......–....... ถูกแทนโดยแบบ.....–.....
ผู้เขียน..ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์. ผู้สำรวจ..........–.......... วิศวกร.........ณัฐดนัย......... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง........... ผู้อำนวยการฝ่าย...........	ผู้ว่าการ.................................3.1.ส.ค..2566.แทน)	เขียนเสร็จวันที่.24..ส.ค...66. แก้แบบวันที่........–........
	การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	มิติเป็น..........–.......... มาตราส่วน.........–.........
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	LT CIRCUIT BREAKER INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่.SA4–015/66009. แผ่นที่.2. ของจำนวน..5..แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0408A

การเดินสายของตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB BOX) กรณีระบบไฟฟ้าเหนือดิน
WIRING DIAGRAM OF CIRCUIT BREAKER BOX FOR OVERHEAD SYSTEM

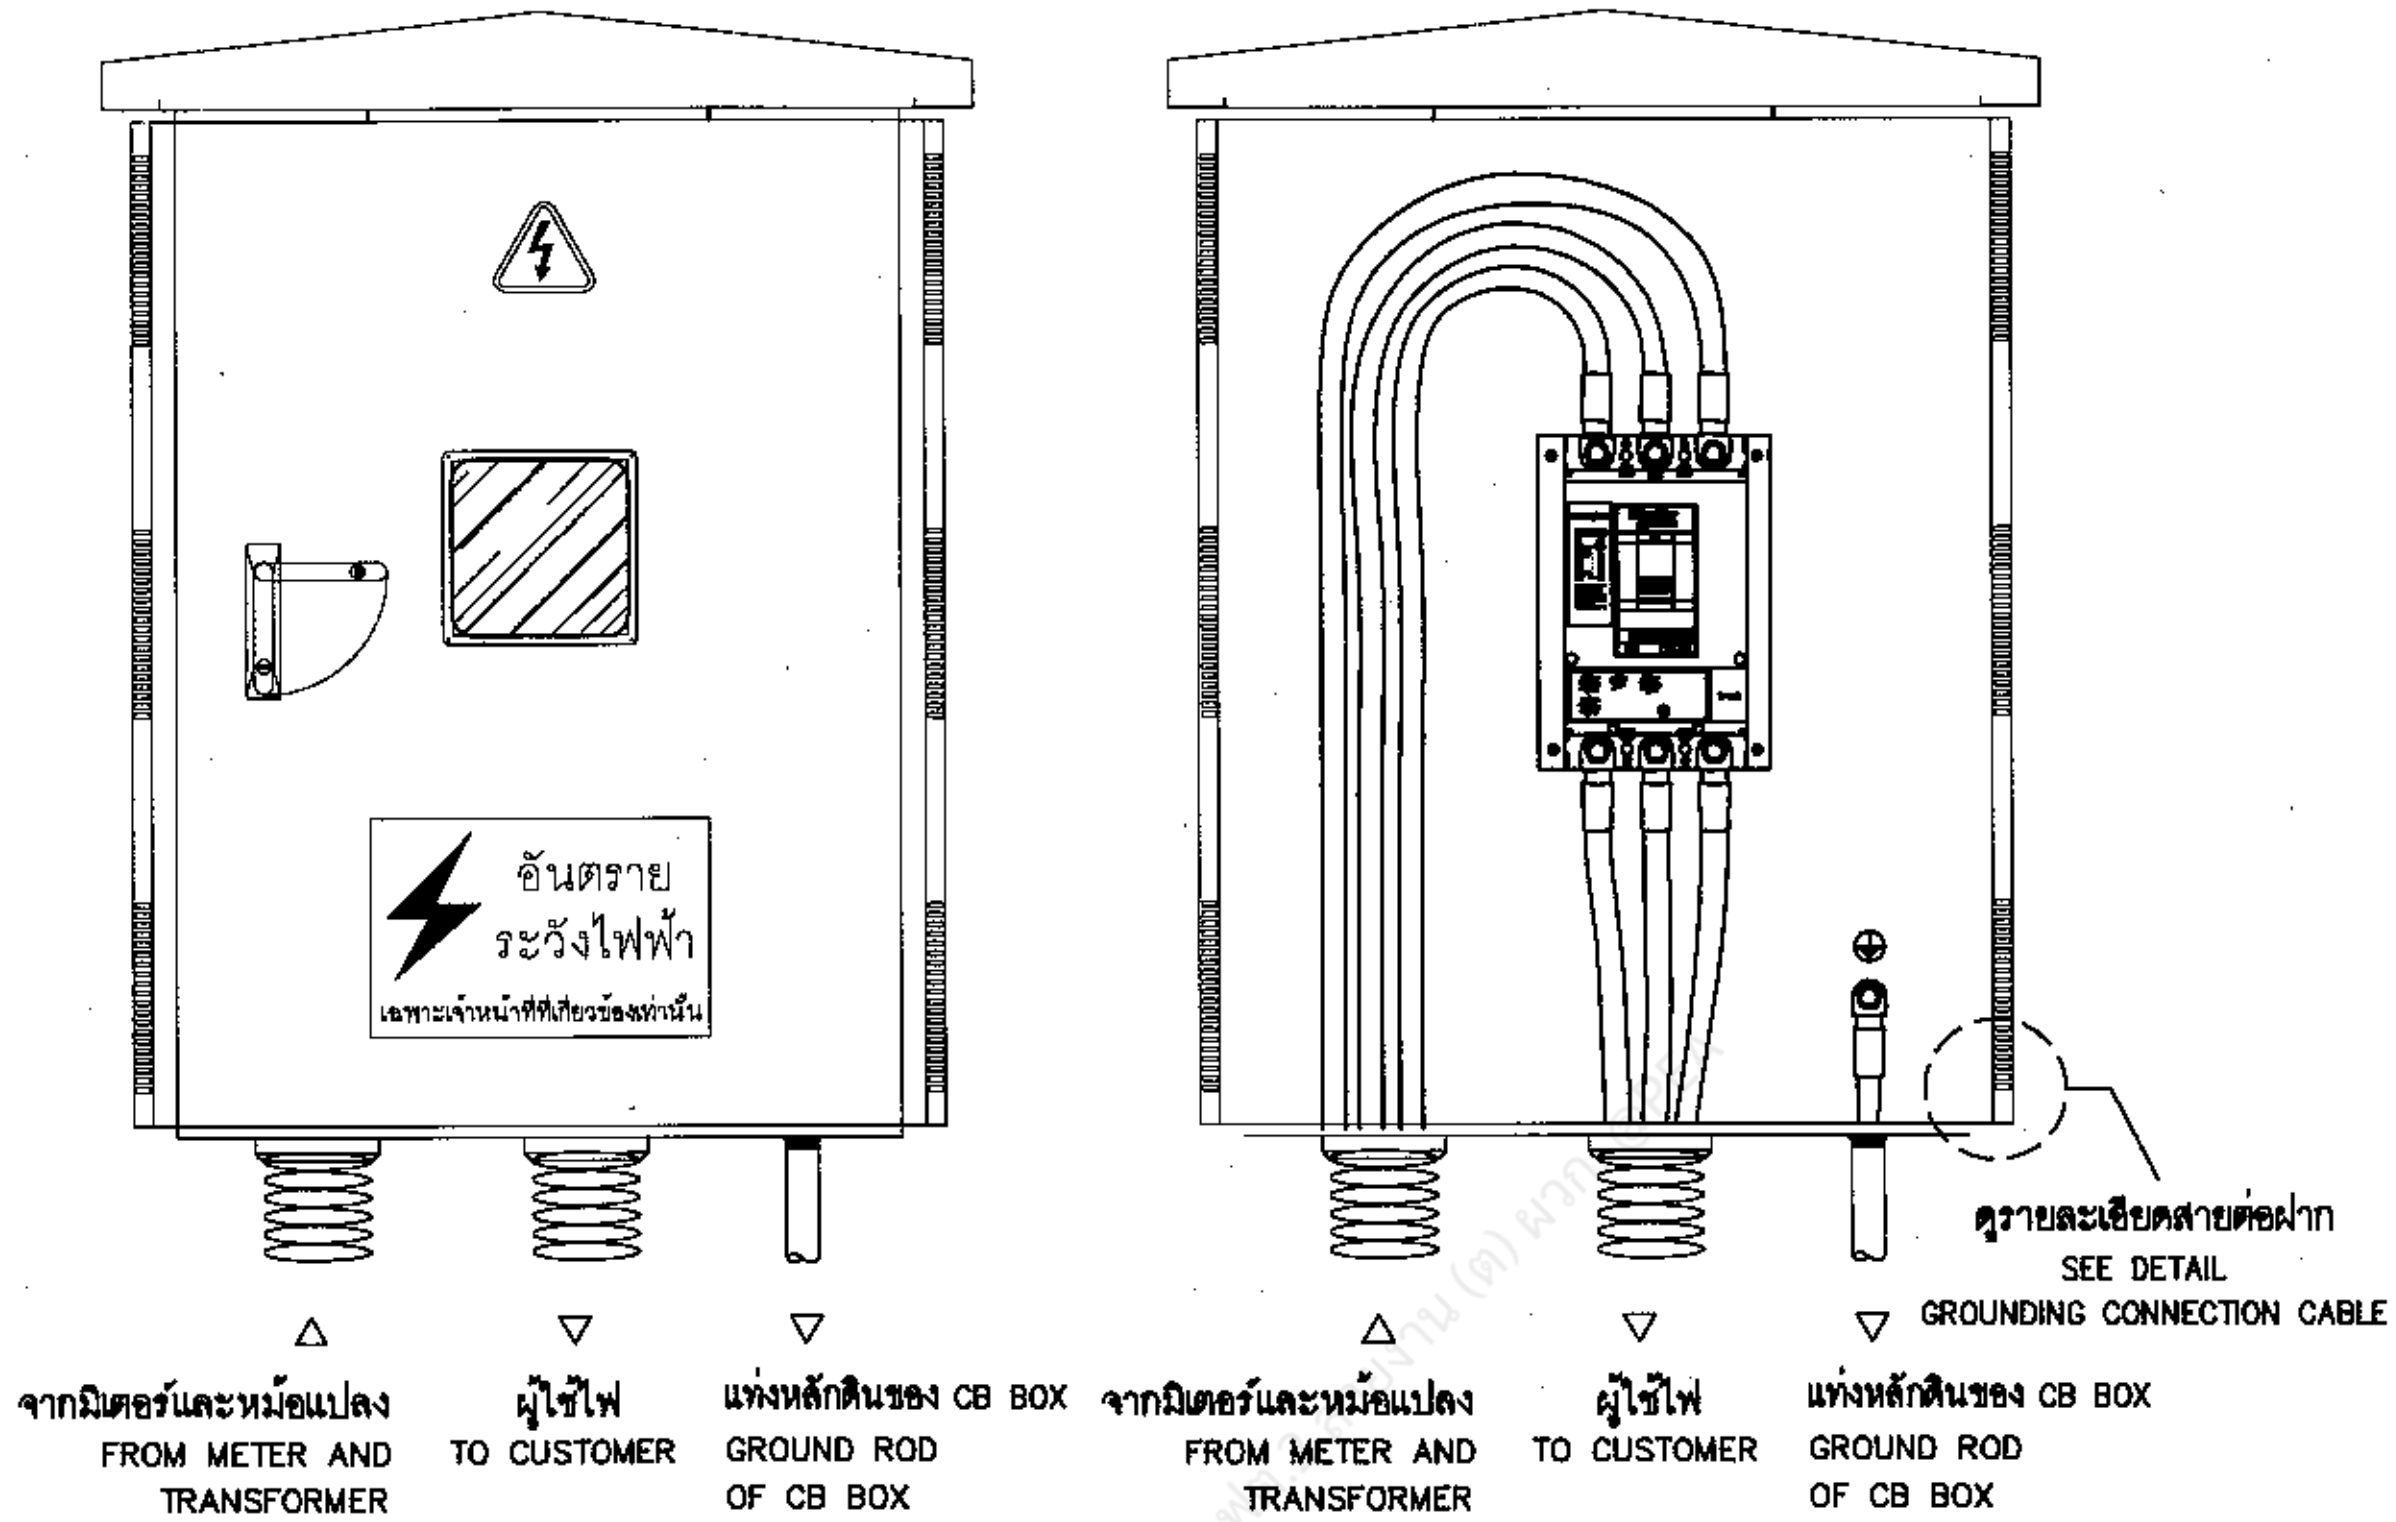
อันตราย
ระวังไฟฟ้า
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
จากมิเตอร์และหม้อแปลง FROM METER AND TRANSFORMER
ผู้ใช้ไฟ TO CUSTOMER
แท่งหลักดินของ CB BOX GROUND ROD OF CB BOX
จากมิเตอร์และหม้อแปลง FROM METER AND TRANSFORMER
ผู้ใช้ไฟ TO CUSTOMER
แท่งหลักดินของ CB BOX GROUND ROD OF CB BOX
ดูรายละเอียดสายต่อฝาก SEE DETAIL GROUNDING CONNECTION CABLE

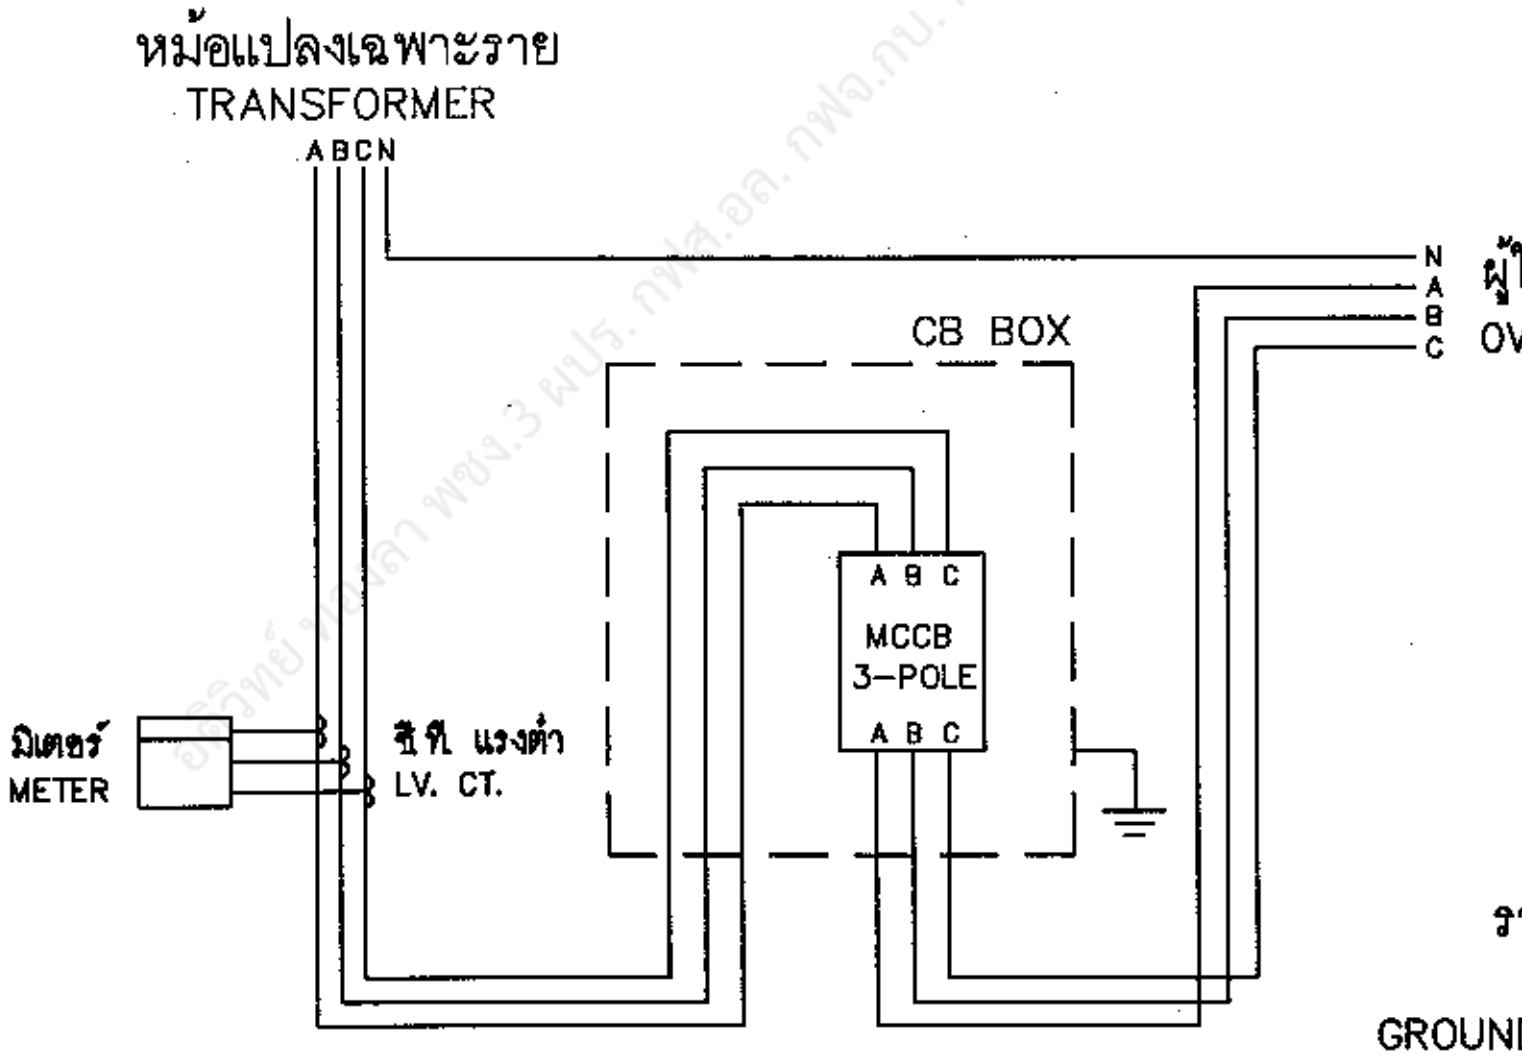



รายละเอียดสายต่อฝาก
DETAIL OF
GROUNDING CONNECTION CABLE

หมายเหตุ : สามารถติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) 4-POLE แทนการติดตั้ง MCCB 3-POLE ได้

NOTE : MCCB 4 POLES COULD BE INSTALLED INSTEAD OF MCCB 3 POLES

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ........-........ ถูกแทนโดยแบบ.....-........
ผู้เขียน..ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์.. ผู้สำรวจ........-........ วิศวกร........ณัฐดนัย........ หัวหน้าแผนก......อนุวัตร...... ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ..............................3 1 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่.24..ส.ค...66. แก้แบบวันที่........-........
	การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	มิติเป็น........-........ มาตราส่วน........-........
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	LT CIRCUIT BREAKER INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่.SA4-015/66009 แผ่นที่.3. ของจำนวน..5..แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 8 A

การเดินสายของตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB BOX) กรณีระบบไฟฟ้าใต้ดิน
WIRING DIAGRAM OF CIRCUIT BREAKER BOX FOR UNDERGROUND SYSTEM

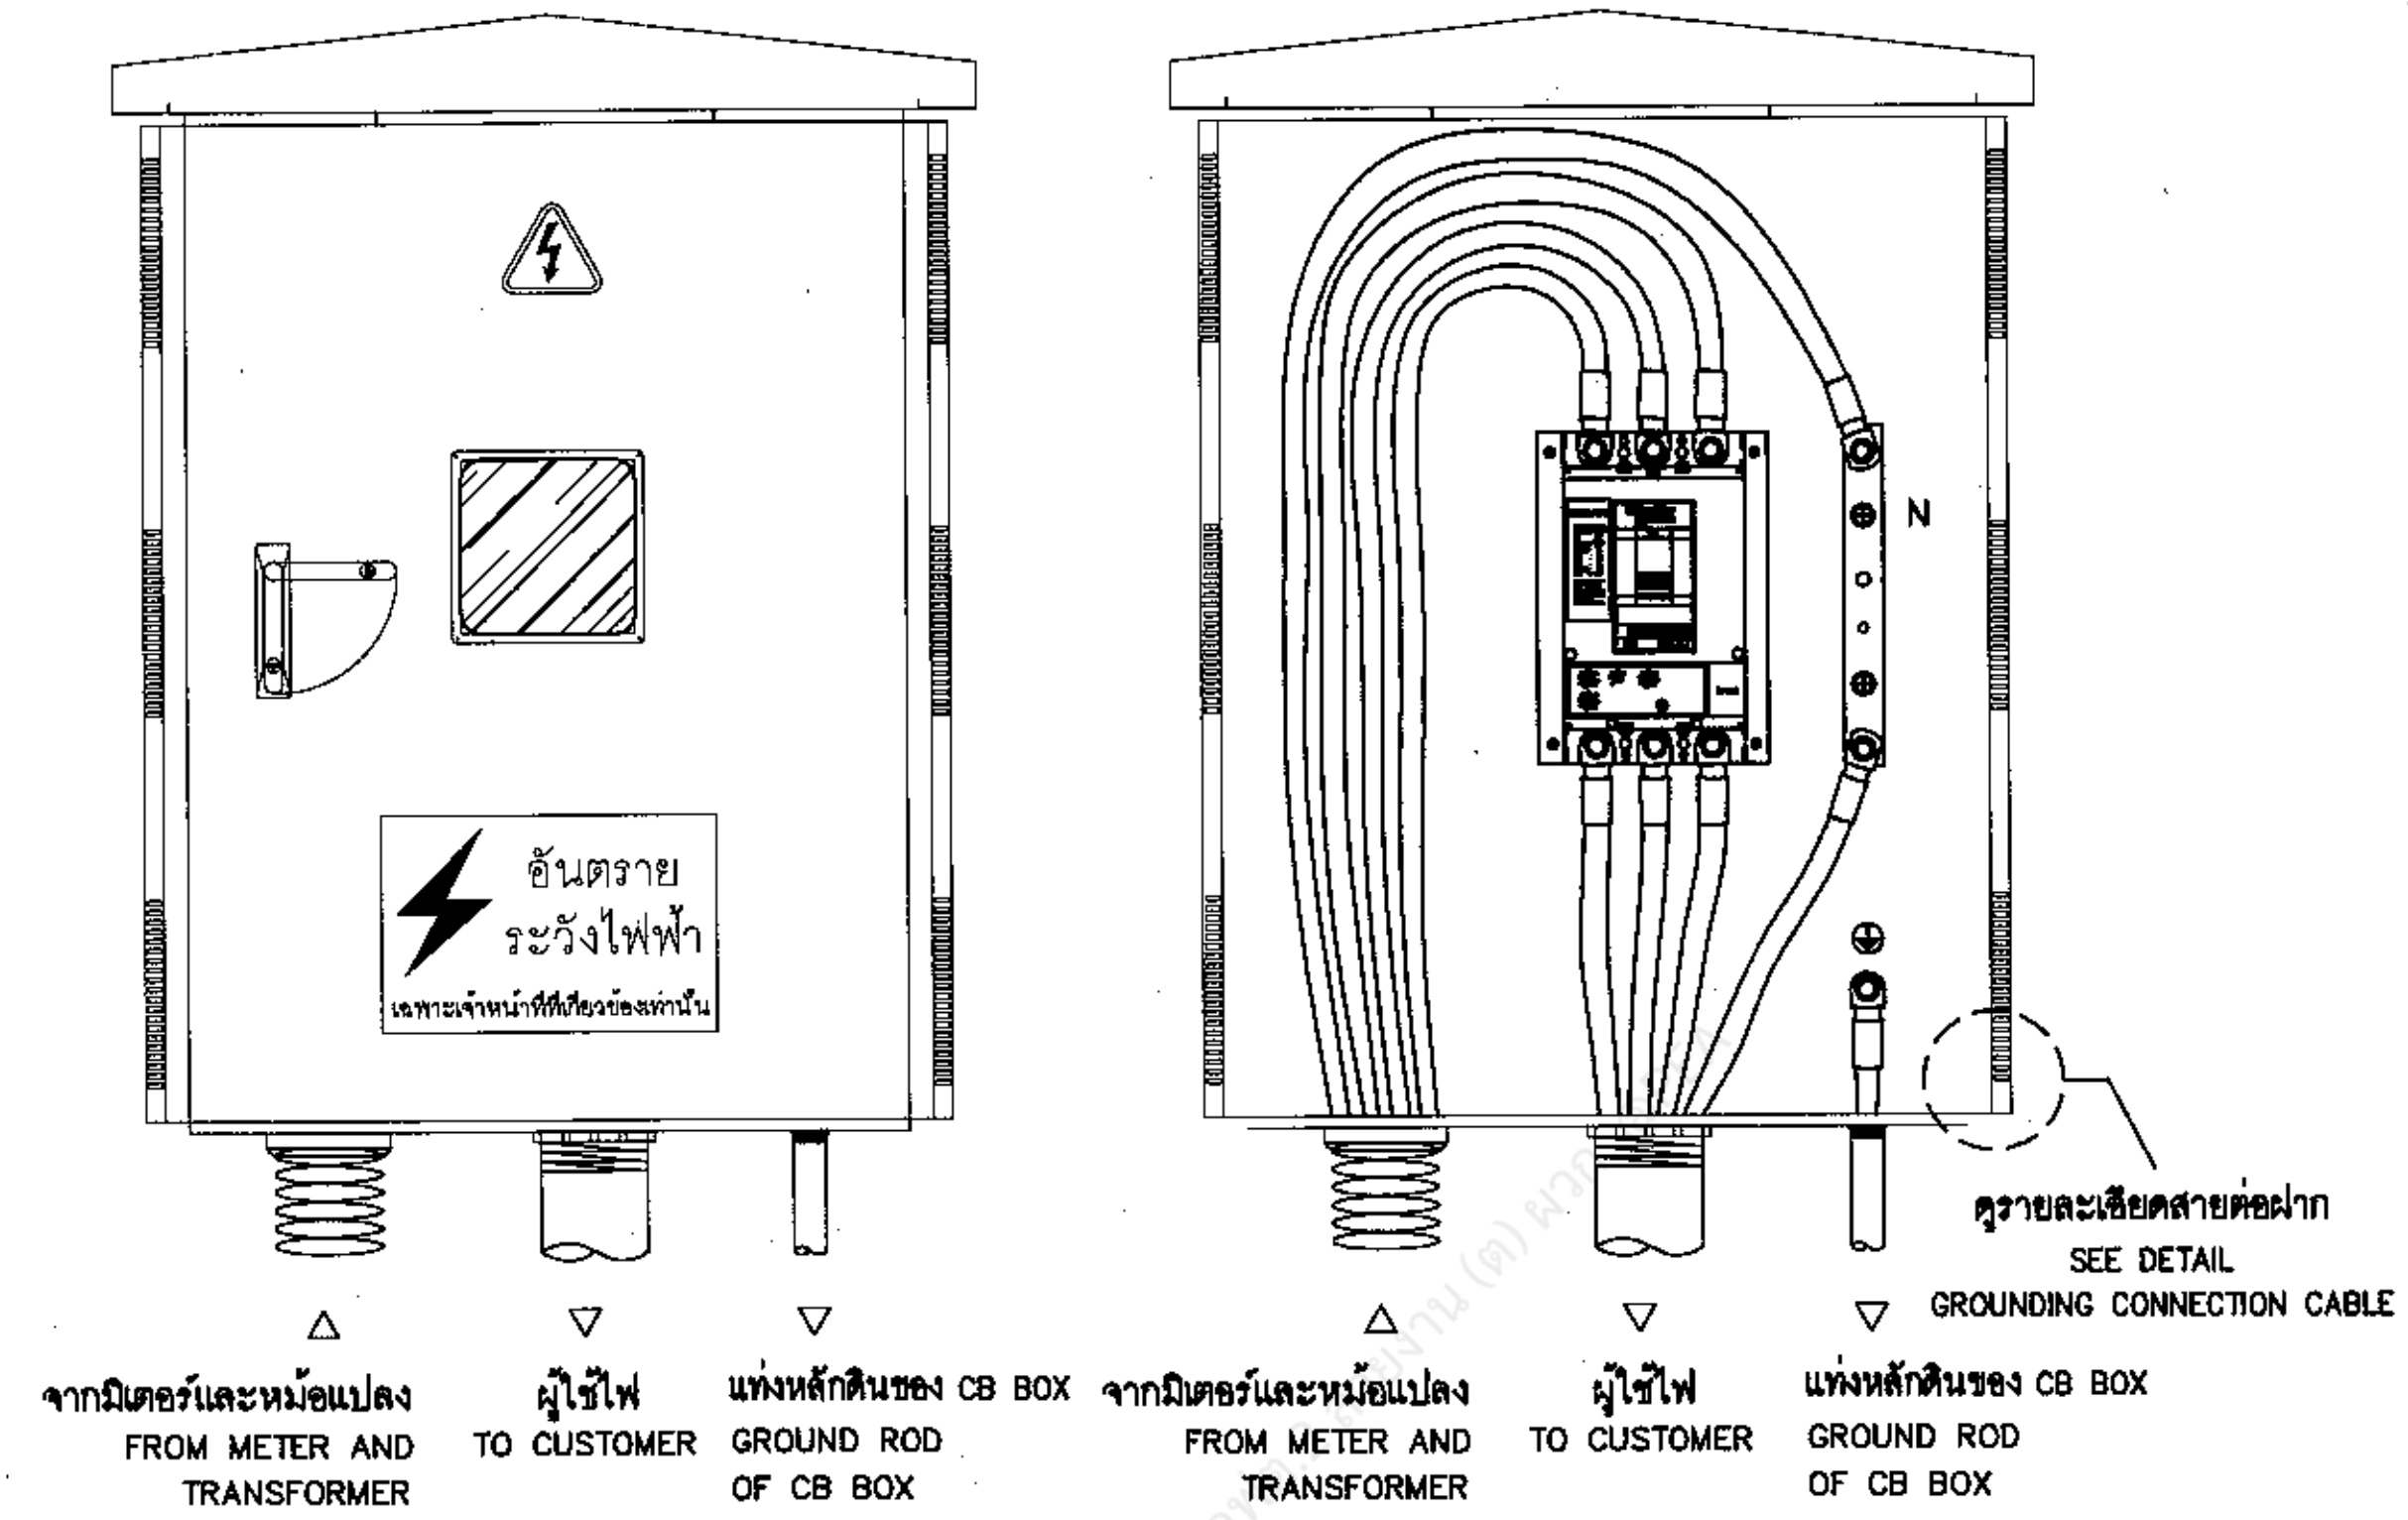
อันตราย
ระวังไฟฟ้า
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
N
△ จากมิเตอร์และหม้อแปลง FROM METER AND TRANSFORMER
▽ ผู้ใช้ไฟ TO CUSTOMER
▽ แท่งหลักดินของ CB BOX GROUND ROD OF CB BOX
△ จากมิเตอร์และหม้อแปลง FROM METER AND TRANSFORMER
▽ ผู้ใช้ไฟ TO CUSTOMER
▽ แท่งหลักดินของ CB BOX GROUND ROD OF CB BOX
ดูรายละเอียดสายต่อฝาก
SEE DETAIL
GROUNDING CONNECTION CABLE

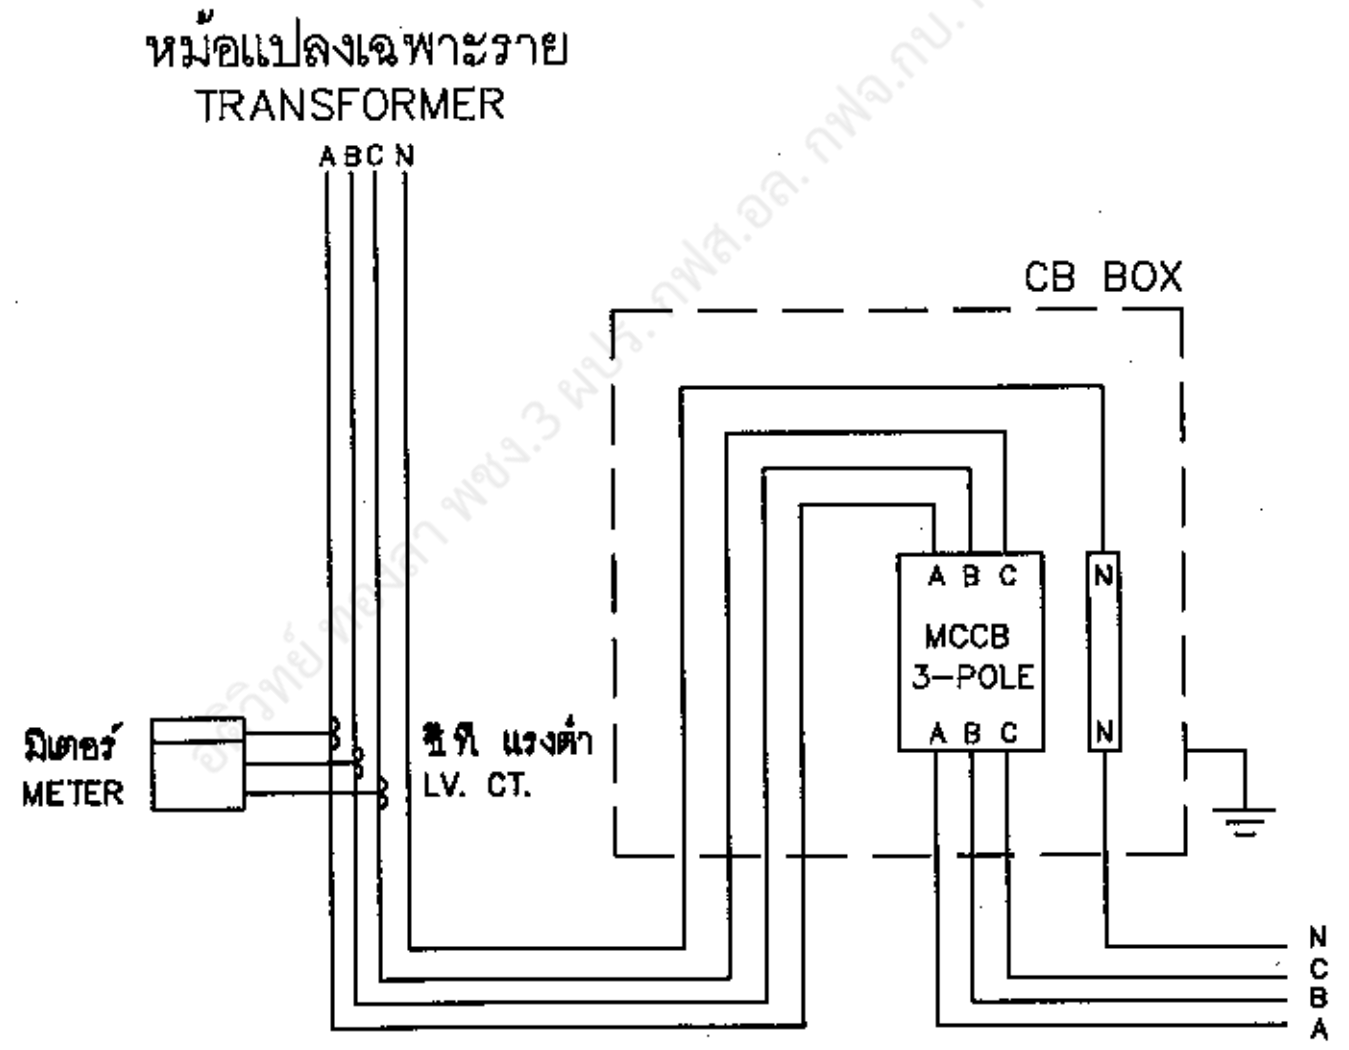

ผู้ใช้ไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน
UNDERGROUND SYSTEM CUSTOMER



รายละเอียดสายต่อฝาก
DETAIL OF
GROUNDING CONNECTION CABLE

หมายเหตุ : สามารถติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) 4-POLE แทนการติดตั้ง MCCB 3-POLE ได้
NOTE : MCCB 4 POLES COULD BE INSTALLED INSTEAD OF MCCB 3 POLES

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.........-......... ถูกแทนโดยแบบ.....-.........
ผู้เขียน..ณัฐดนัย..คงถวิลวงศ์.. ผู้สำรวจ.........-......... วิศวกร......... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง......... ผู้อำนวยการฝ่าย.........	ผู้ว่าการ.............................. (แทน) 3 1 ส.ค. 2566	เขียนเสร็จวันที่..24..ส.ค..66. แก้แบบวันที่.........-......... มิติเป็น.........-......... มาตราส่วน.........-.........
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย LT CIRCUIT BREAKER INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่.SA4-015/66009. แผ่นที่.4. ของจำนวน..5..แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0408A

ข้อกำหนดทั่วไป

1. การติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ฉบับล่าสุด)
2. การติดตั้งหม้อแปลงแขวนเสาเดี่ยวสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ในส่วนระบบจำหน่ายแรงสูง การติดตั้งมิเตอร์และการต่อลงดิน ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 2718B
3. การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายรูปแบบอื่นๆ ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9701A
4. การติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9807
5. ข้อกำหนดการติดตั้งอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด)

GENERAL REQUIREMENTS

1. THE INSTALLATION OF METER SHALL BE ACCORDING TO PEA REGULATIONS (LATEST EDITION).
2. THE INSTALLATION OF TRANSFORMER ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMER IN HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM, METER INSTALLATION AND GROUNDING SYSTEM SHALL BE ACCORDING TO DWG. ASSEMBLY NO. 2718B.
3. THE GROUNDING SYSTEM FOR OTHER TYPES OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS SHALL BE ACCORDING TO DWG. ASSEMBLY NO. 9710A.
4. THE INSTALLATION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING SYSTEM SHALL BE ACCORDING TO DWG. NO. 9807.
5. OTHER INSTALLATION REQUIREMENTS SHALL BE ACCORDING TO THAI ELECTRICAL CODE (LATEST EDITION).

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผกก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....-..... ถูกแทนโดยแบบ.....-..... เขียนเสร็จวันที่ 24 ส.ค. 66
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ.....-..... วิศวกร ณัฐดนัย หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 31 ส.ค. 2566	แก้แบบวันที่.....-..... มิติเป็น.....-..... มาตราส่วน.....-.....
	การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	LT CIRCUIT BREAKER INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4-015/66009 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น