
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19A(HTLS)

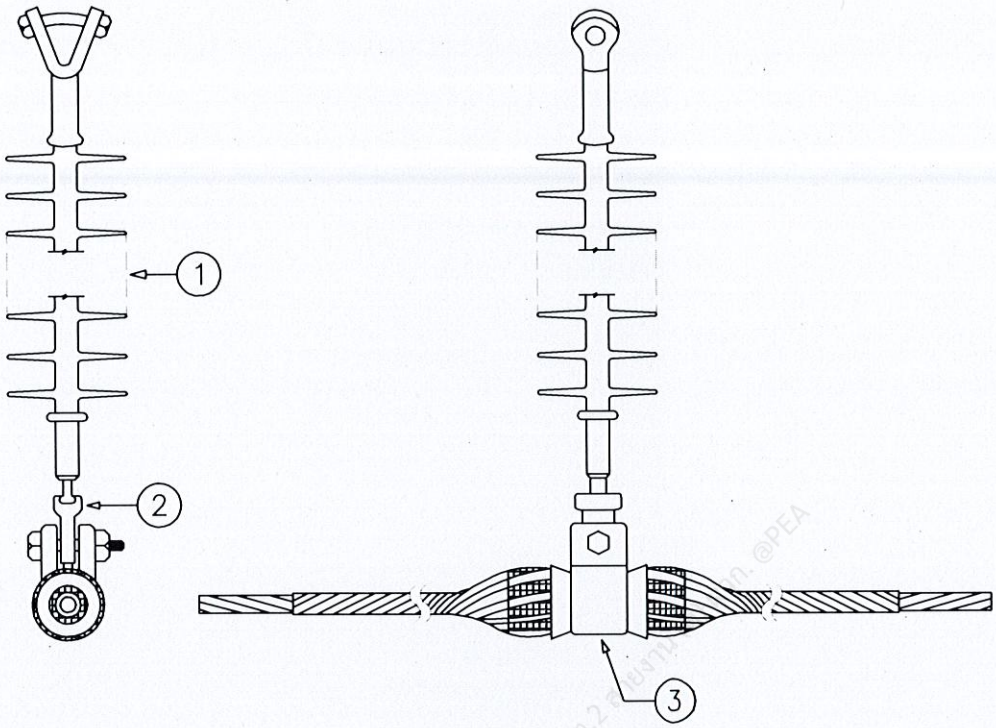


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100–1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100–1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–อาย ANSI แบบ B SOCKET – EYE, ANSI, TYPE B	1	1030140003
3	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. SUSPENSION, ARMOR–GRIP, PREFORMED, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020230100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เชมณัฐ ทีฆะพันธุ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..–..... มาตราส่วน ..–.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..–.....	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19B (HTLS)

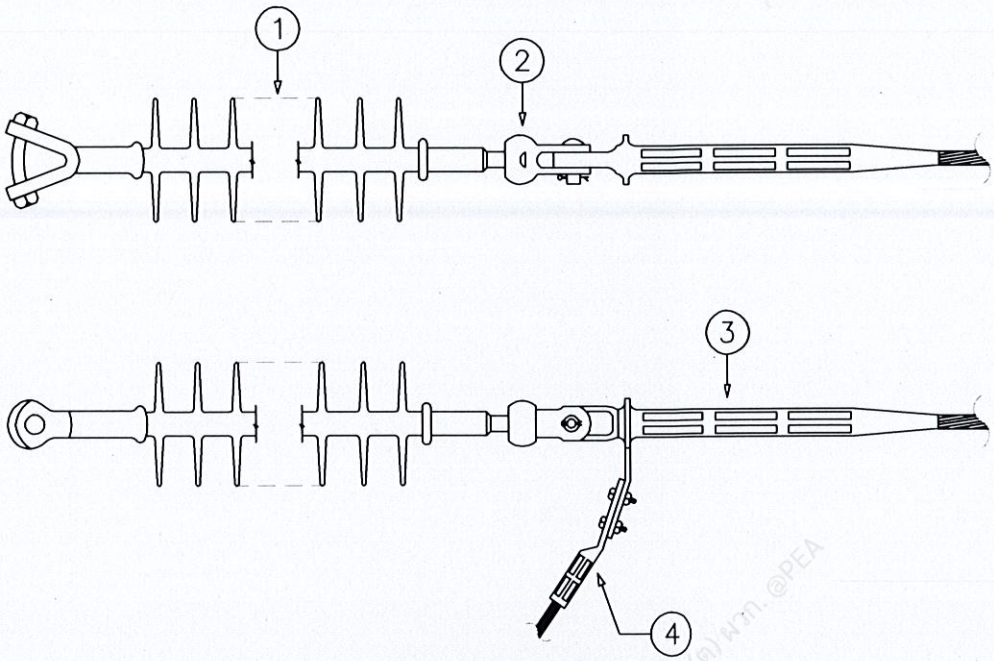


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์ไข้ปลายสาย แบบปีบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. CLAMP DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020430300
4	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020420304

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เฉมณัฐ ทีมะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19D (HTLS)

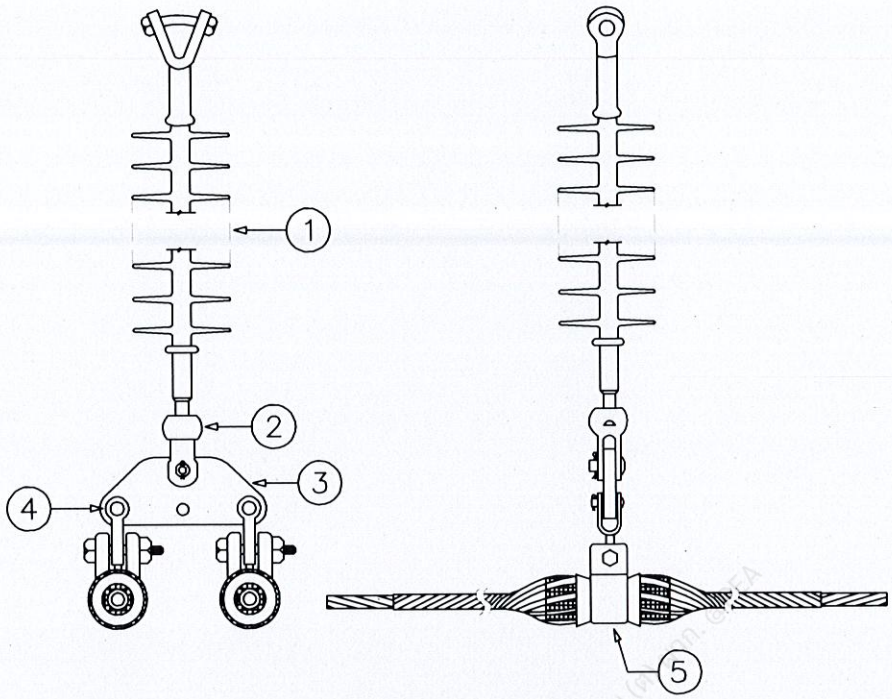


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100–1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100–1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ เคลวิส–อาย CLEVIS – EYE	2	1030140000
5	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. SUSPENSION, ARMOR–GRIP, PREFORMED, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020230100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เชมณัฐ ทีมะพันธุ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19E (HTLS)

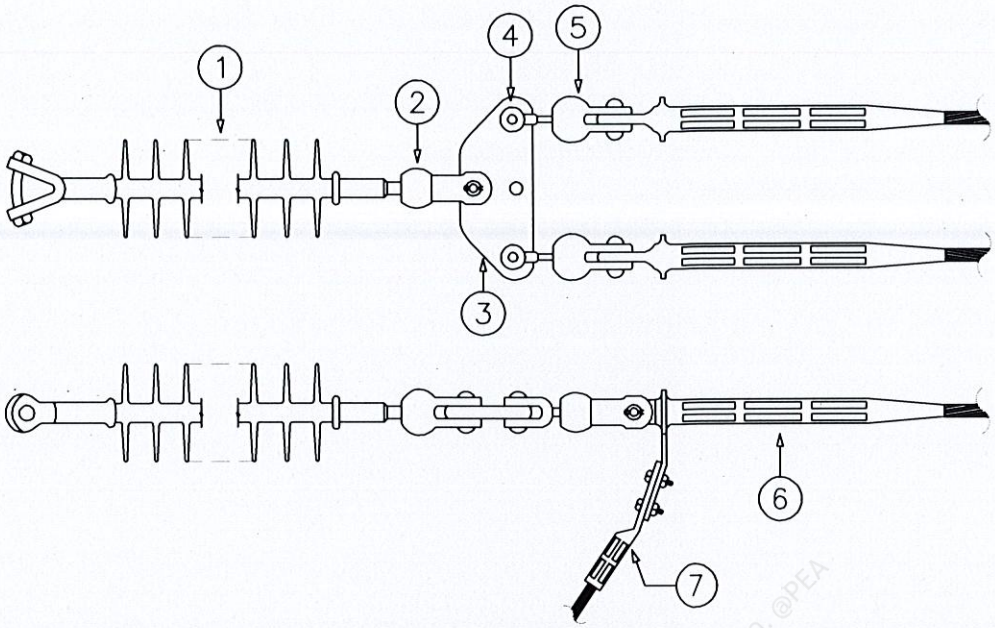


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล–เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์โค้งปลายสาย แบบรูปิบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม CLAMP DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020430300
7	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020420304

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เขมณัฐ ทีฆะพันธุ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19G (HTLS)

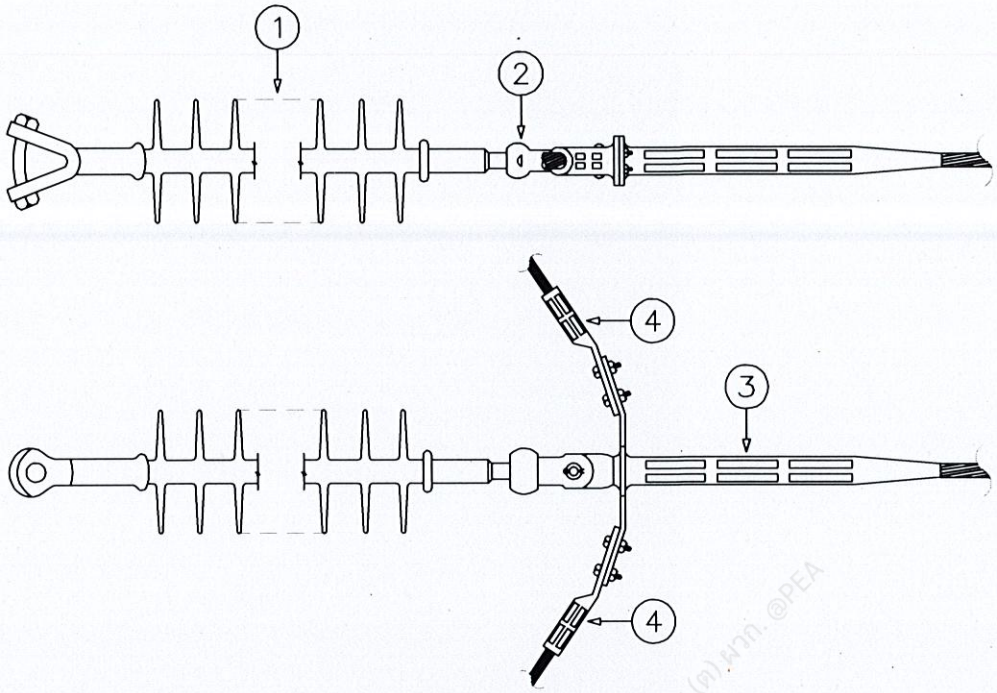


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์ไข้าปลายสาย แบบปีบหัวต่อคู่ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม CLAMP DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020430400
4	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020420304

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เชมณัฐ ทิฆะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – ..... มาตราส่วน – .....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1-015/67005 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19H (HTLS)

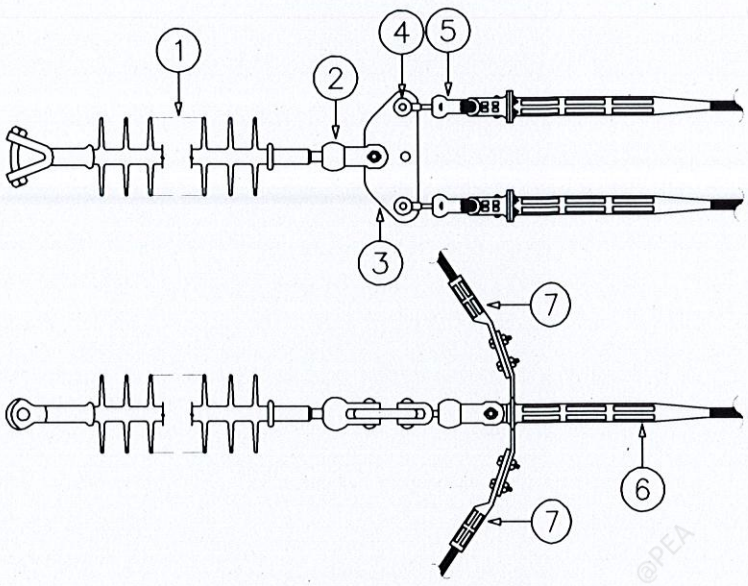


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล–เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม CLAMP DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020430400
7	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	4	1020420304

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เฮมณัฐ ทีฆะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 6 2 1

D-19I (HTLS)

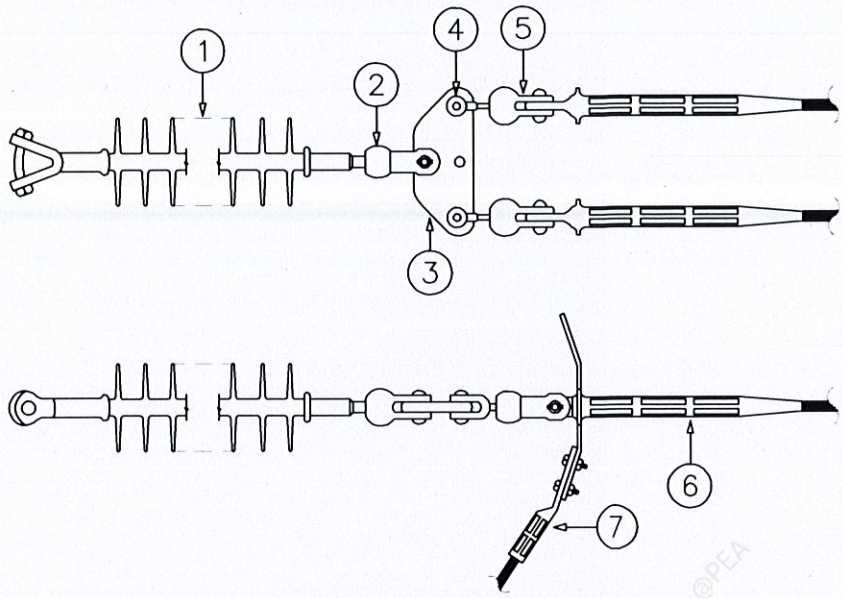


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล–เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์ยึดปลายสาย แบบปีบหัวต่อคู่ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. CLAMP DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020430400
7	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม. TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020420304

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เขมณัฐ ทีฆะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 11 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1-015/67005 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19J (HTLS)

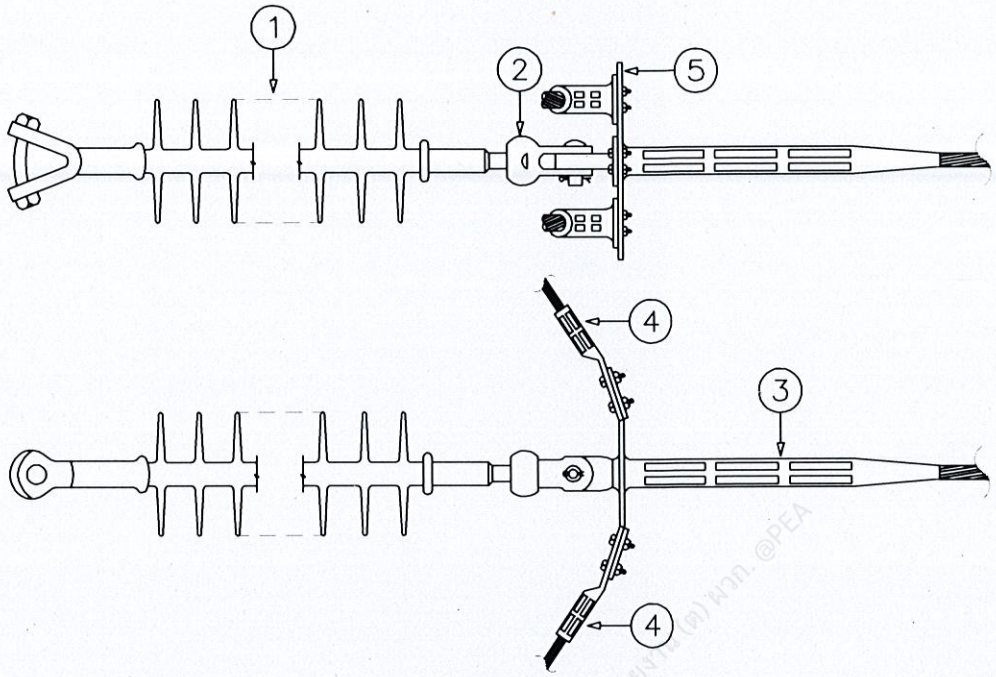


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL


ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,500–1,600 มม รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์โข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม CLAMP DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020430400
4	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	4	1020420304
5	แผ่นรองอะลูมิเนียมอัลลอยแบบตรง สำหรับต่อแผ่นรองเดี่ยวกับแผ่นรองคู่ชนิด 4 รู PAD COUPLER, AL–ALLOY, STRAIGHT–TYPE, FOR ONE TO TWO TERMINAL PAD, 4 HOLE NEMA	2	1020560203

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เขมณัฐ ทีฆะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร เขมณัฐ หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 1 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19L (HTLS)

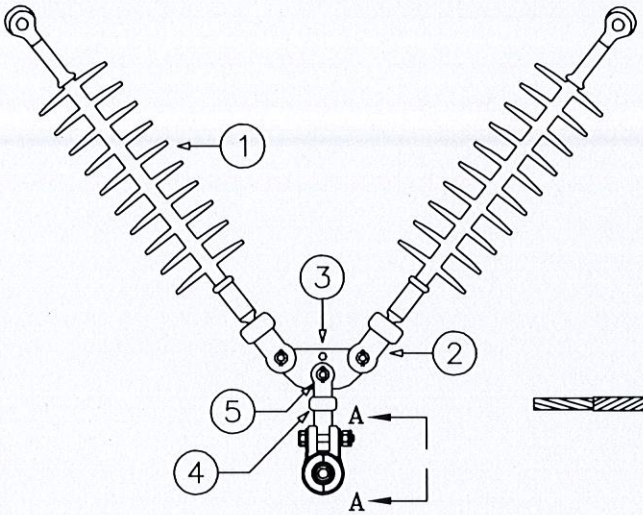

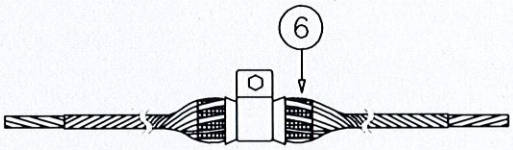

รูปตัด A–A


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100–1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100–1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	2	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–อาย ANSI แบบ B SOCKET – EYE, ANSI, TYPE B	1	1030140003
5	ข้อต่อแบบ บอล–เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140005
6	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม SUSPENSION, ARMOR–GRIP, PREFORMED, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	1	1020230100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน เขมณัฐ ทีฆะพันธุ์ ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 1

D–19K (HTLS)

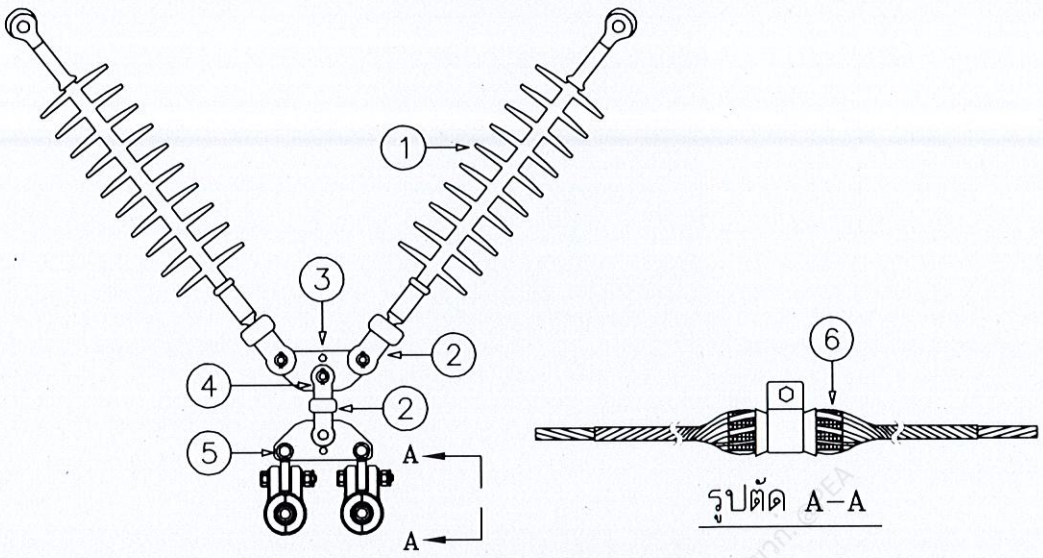

รูปตัด A–A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100–1,200 มม รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100–1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	2	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต–เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	3	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	2	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล–เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140005
5	ข้อต่อแบบ เคลวิส–อาย CLEVIS – EYE	2	1030140000
6	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28 มม SUSPENSION, ARMOR–GRIP, PREFORMED, FOR OVERALL DIAMETER NOT MORE THAN 28 mm. HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	2	1020230100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน..เขมณัฐ...ทีฆะพันธุ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก... ผู้อำนวยการกอง... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 ก.พ. 2567 การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต สำหรับสาย HIGH TEMPERATURE LOW SAG	เขียนเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..–.. มาตราส่วน..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY FOR HIGH TEMPERATURE LOW SAG CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/67005 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น