สำหรับฐานรากเสา คอร. 22 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
POLE FOUNDATION OF 22 m CONCRETE POLE, WORKING MOMENT 18,000 kg-m

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5667

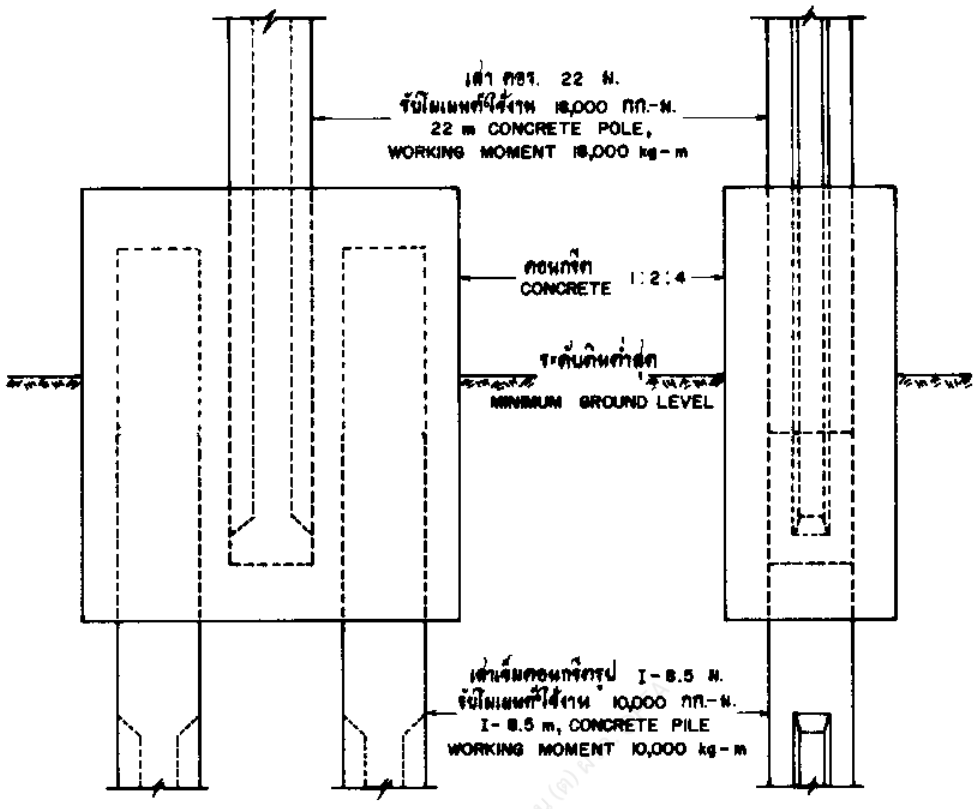

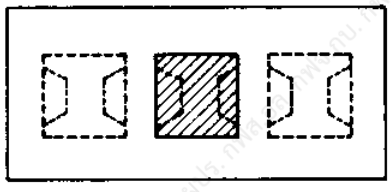

ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION ⟹

หมายเหตุ

1. เสาคอนกรีตอัดแรง 22 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
   เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.
2. ใช้ในกรณีทางตรง หรือทางโค้งที่ไม่มีสายยึดโยง
3. รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/24008 (การประกอบเลขที่ 5907) และ IBI-017/24042

NOTES

1. 22 m CONCRETE POLE, WORKING MOMENT 18,000 kg-m
   I-8.5 m CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 10,000 kg-m
2. USED FOR STRAIGHT LINE OR NO GUY ANGLE LINE
3. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/24008 (ASSEMBLY NO. 5907) AND IBI-017/24042

กองโยธา และสถาปัตย์ ฝ่ายแผนการ และงานโยธา ผู้เขียน ผู้ตรวจ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 13 ส.ค. 2524 รายละเอียดที่ 10 A ฐานรากเสาเดี่ยว (แบบที่ 6)	ใช้แทนแบบ — ถูกแทนโดยแบบ — เขียนแล้วเสร็จวันที่ 9 ก.ค. 24 แก้แบบวันที่ 1 ส.ค. 24 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10 A POLE FOUNDATION (TYPE 6)	แบบเลขที่ IBI-015/24008.4 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

11 ส.ค. 2524