



การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3407

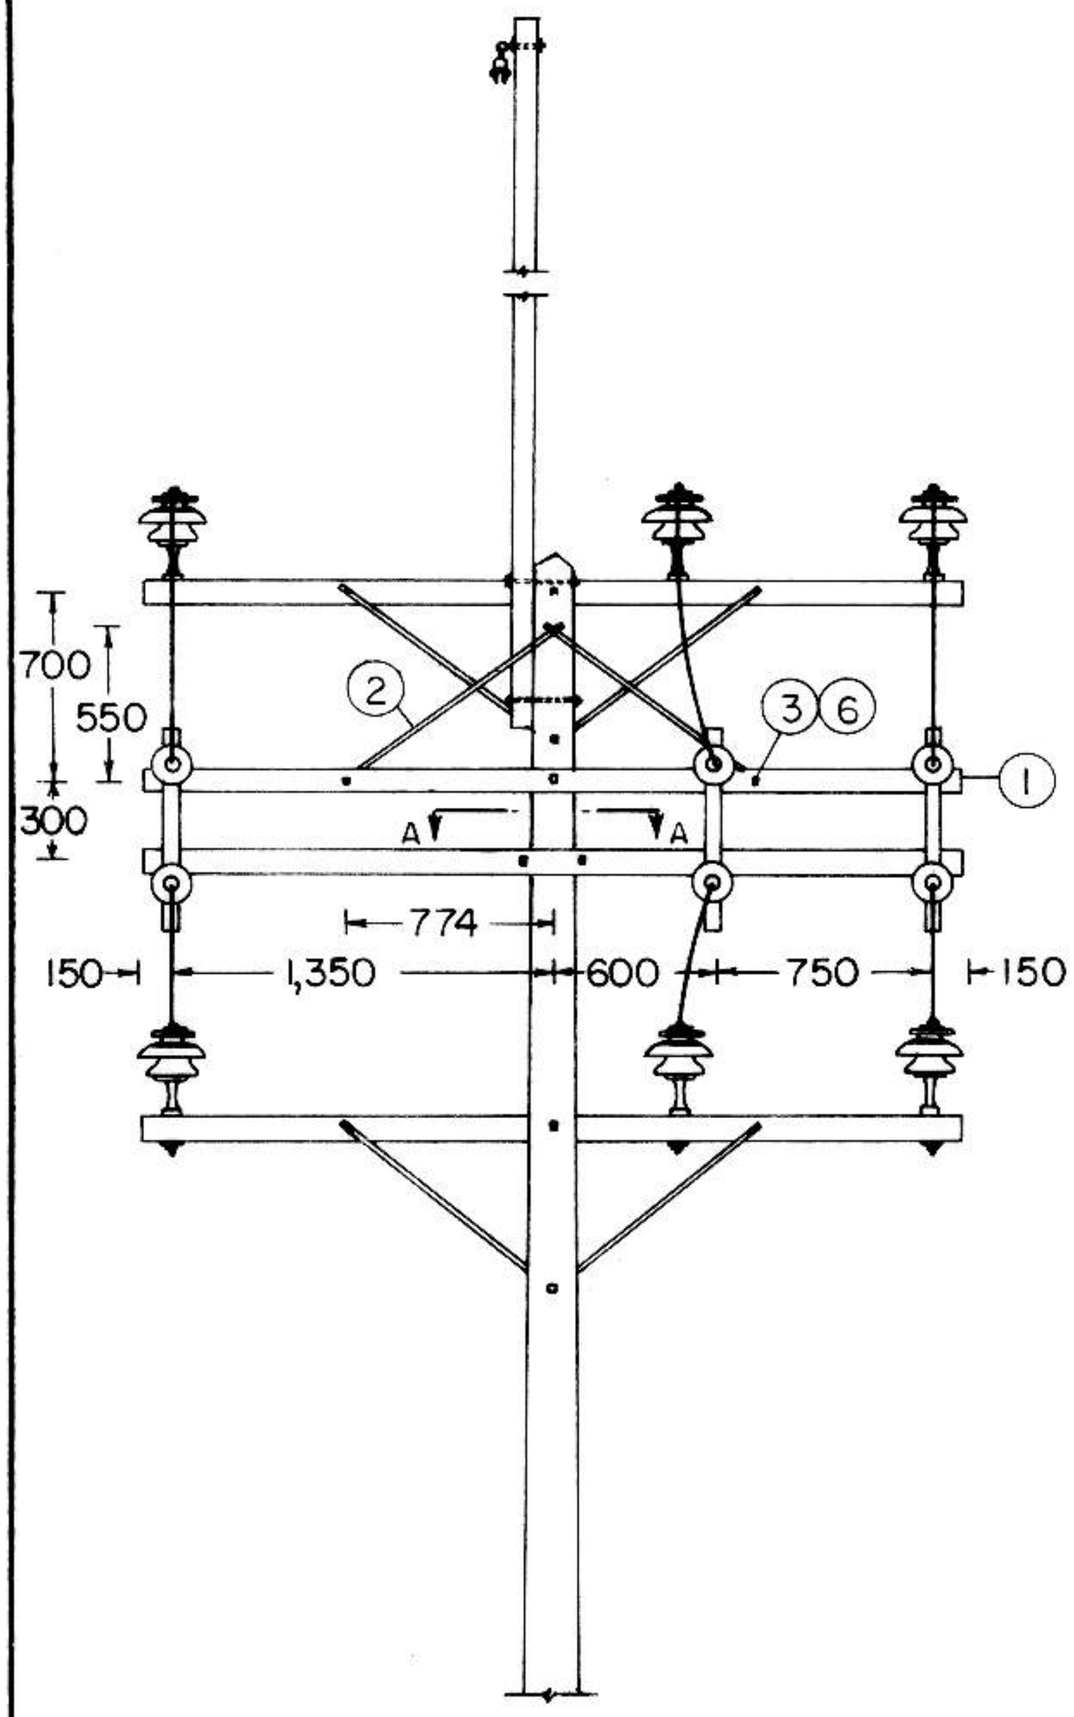

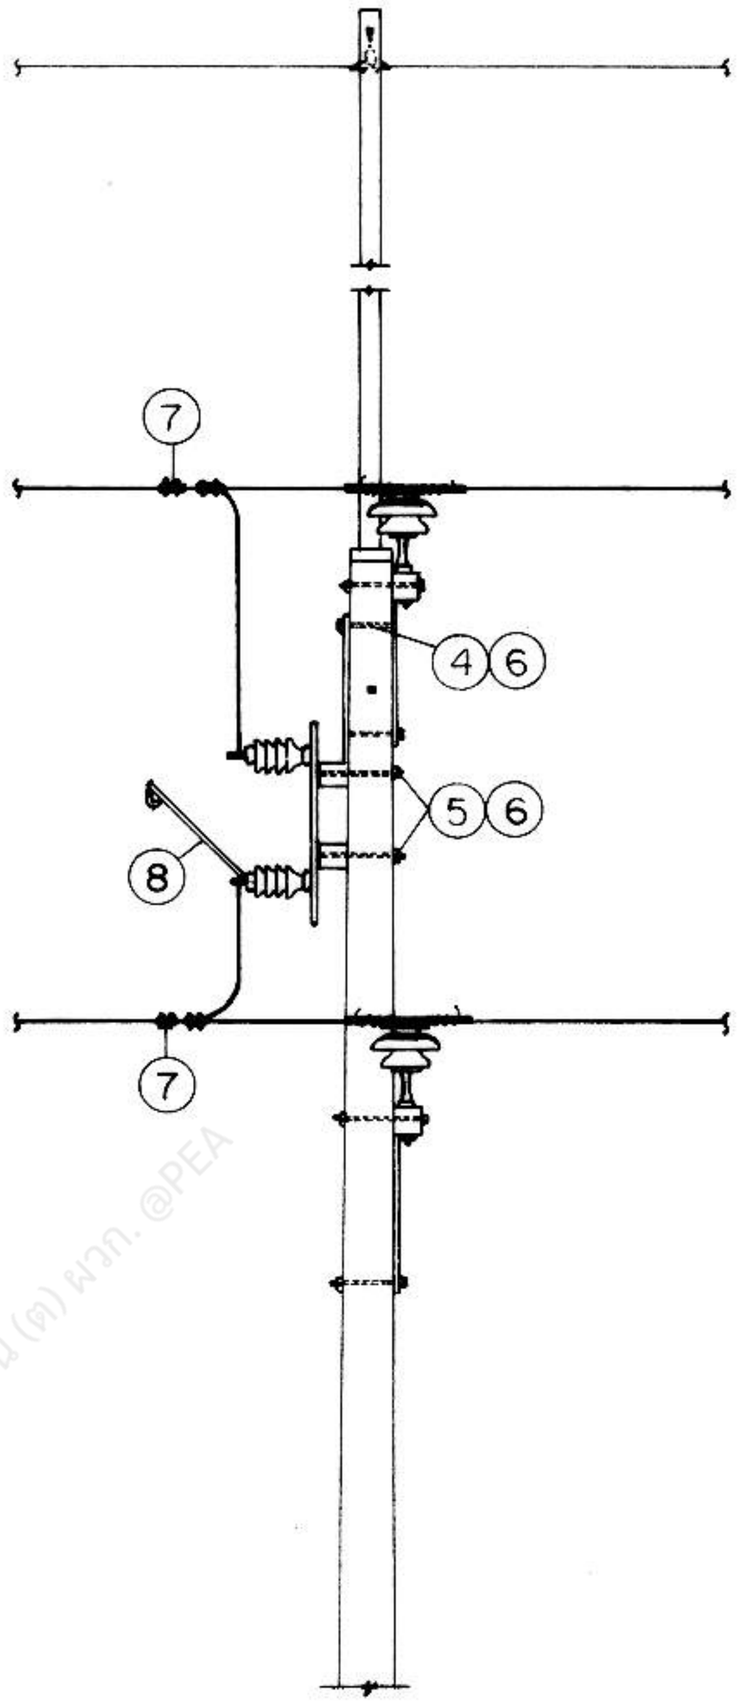

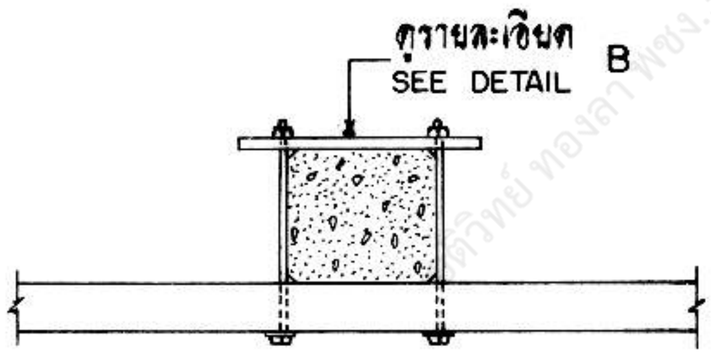

รูปตัด
SECTION A-A

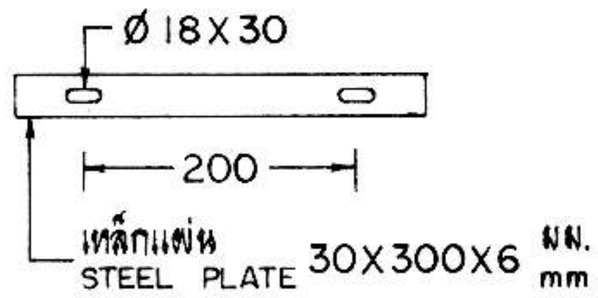

รายละเอียด
DETAIL B

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง	ผู้ว่าการ 26 พ.ค 2520	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 25 เม.ย. 20 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การเชื่อมโยงระหว่างฟีดเดอร์บนเสาต้นเดียวกัน ระบบ 33 kV TYING BETWEEN FEEDERS ON THE SAME POLE 33 kV SYSTEM	แบบเลขที่ S02-015/20062 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3407

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ไม้คอนสายแรงสูง 100 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, WOOD, H.T. 100 X 120 X 3,000 mm	2	00100003
2	เหล็กประกับไม้คอน 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	2	01200002
3	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	2	01110200
4	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	01110202
5	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	3	01110204
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	7	01180100
7	พีจี. คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย และ อะลูมิเนียมแกนเหล็ก CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, FOR Al, Al-ALLOY AND ACSR	12	02300100 - 02300104
8	สวิตช์ธรรมดา หนึ่งขา 33 kV ชนิดติดในสายจำหน่าย SWITCH, ISOLATING, SINGLE POLE, 33 kV DISTRIBUTION CLASS	3	04050100 - 04059801

อดิวัฒน์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟต.2 สายงาน (ค) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 25 เม.ย.20 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ S02-015/20062 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง	ผู้ว่าการ 26 พ.ค. 2520 การเชื่อมโยงระหว่างฟีดเดอร์บนเสาต้นเดียวกัน ระบบ 33 kV	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	TYING BETWEEN FEEDERS ON THE SAME POLE 33 kV SYSTEM	