
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0507

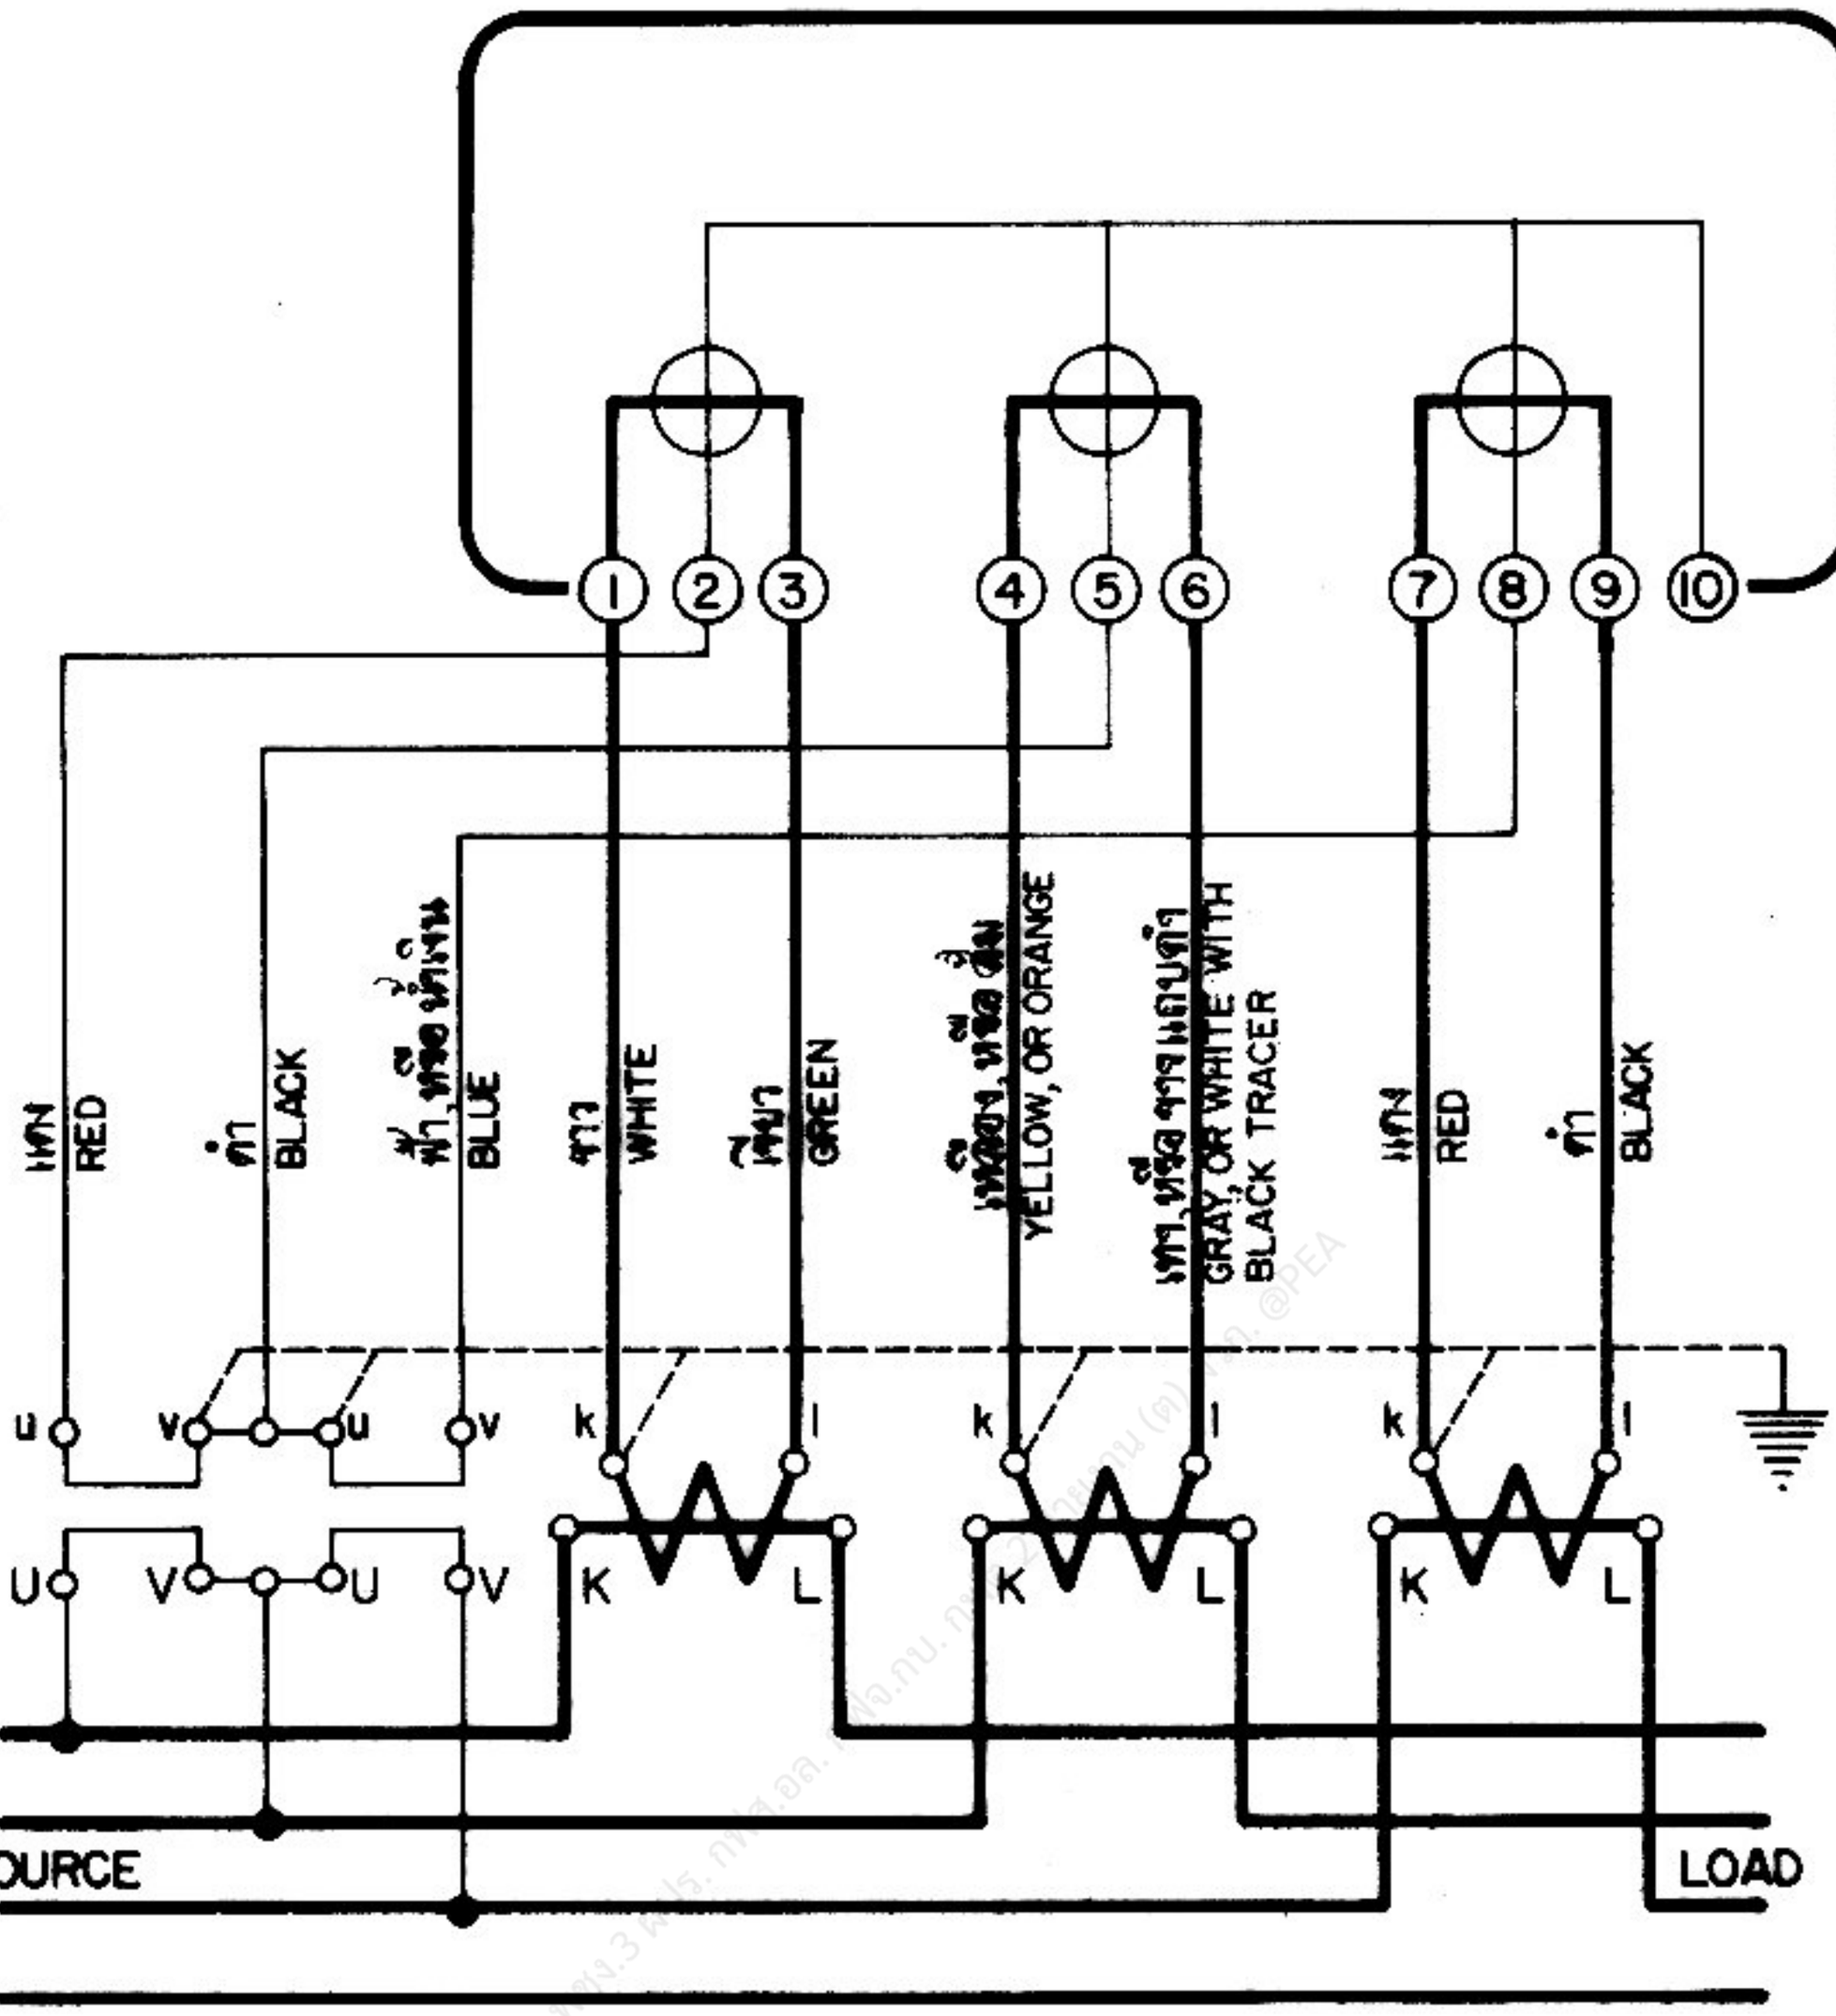

หมายเหตุ: 1. ค่าคูณของมิเตอร์ = ตัวคูณที่ NAMEPLATE X RATIO P.T. X RATIO C.T.
2. การต่อสายตามแผนผังนี้ใช้สำหรับมิเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ AEG เท่านั้น ส่วนการต่อสายเข้ามิเตอร์อื่นๆ ให้ดูตามแผนผังที่แนบมากับมิเตอร์นั้น และสีของคอนโทรลเคเบิลให้ถือตามแบบนี้
3. ใช้สายคอนโทรลเคเบิลขนาด 7 X 2.5 ต.มม.

NOTES
1. METER MULTIPLIER = NAMEPLATE MULTIPLIER X RATIO P.T. X RATIO C.T. .
2. THE CONNECTION DIAGRAM AS SHOWN ARE ONLY METER MANUFACTURED BY AEG LTD. FOR CONNECTION DIAGRAM OF ANY TYPE SEE DIAGRAM ATTACHED TO THE METER AND COLOUR CODE CORRESPOND TO STANDARD ABOVE.
3. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm^2 .

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ 502-015/19067
ผู้เขียน ...	ตู้ว่าการ ...	ลอกแบบโดย ...
ตรวจสอบ ...		เขียนแบบเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 18
วิศวกร ...	รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 4 สาย ระบบ 11–33 kV	แก้แบบครั้งที่ 5 ก.ย. 34
หัวหน้าแผนก ...		ลิขสิทธิ์ ...
ผู้อำนวยการกอง ...		ตรวจสอบ ...
รองผู้ว่าการวิศวกรรม ...	COLOUR CODE OF CONTROL CABLE FOR 3–Ø, 4–W, H.T. METER, 11–33 kV SYSTEM	แบบแทนที่ 502-015/19061
		แผ่นที่ 1 รวม 1 แผ่น