
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0905

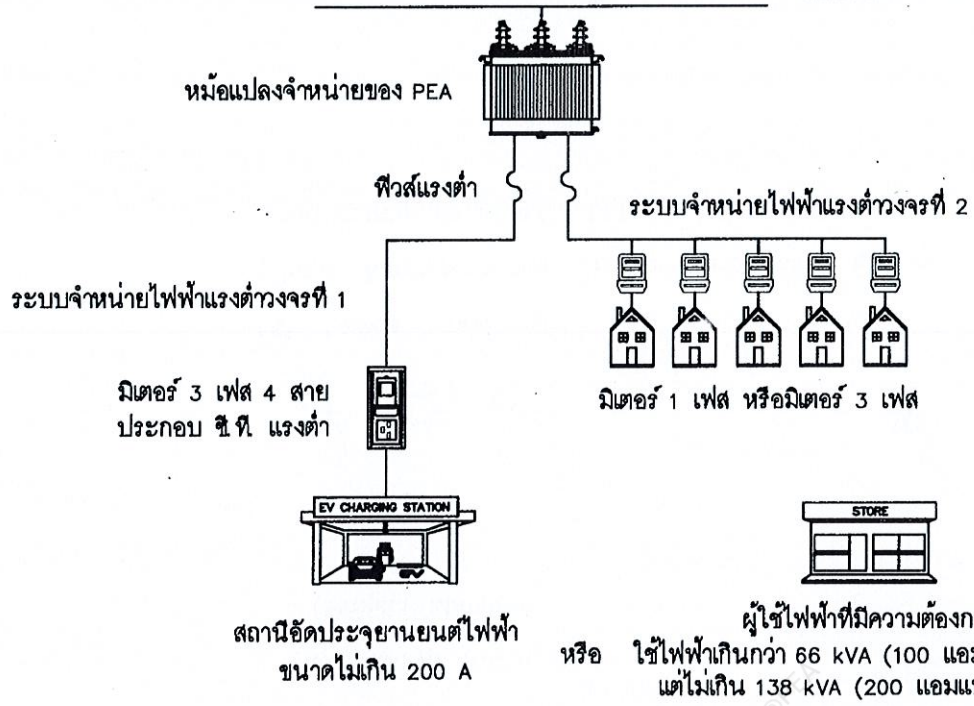

ตัวอย่างการจ่ายไฟสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 66 kVA (100 แอมแปร์ 3 เฟส) แต่ไม่เกิน 138 kVA (200 แอมแปร์ 3 เฟส)

ข้อกำหนด

1. ใช้สำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 66 kVA (100 แอมแปร์ 3 เฟส) แต่ไม่เกิน 138 kVA (200 แอมแปร์ 3 เฟส) โดยให้ติดตั้งฟิวส์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 200 แอมแปร์ ในฟีดเดอร์ที่จ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายดังกล่าว
2. ให้รับไฟจากหม้อแปลงจำหน่ายของ PEA โดยพิจารณาจ่ายโหลดไม่เกิน 80% ของพิกัดกระแสด้านแรงต่ำ โดยรูปแบบการติดตั้งฟิวส์แรงต่ำแต่ละฟีดเดอร์ ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 0602
3. ให้ใช้สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC มอก 293 ขนาดไม่ต่ำกว่า 95 ตร.มม (พิกัดกระแสของสายไม่ต่ำกว่า 200 แอมแปร์) สำหรับฟีดเดอร์ที่จ่ายให้กับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 66 kVA (100 แอมแปร์ 3 เฟส) แต่ไม่เกิน 138 kVA (200 แอมแปร์ 3 เฟส)
4. ควรดำเนินการวัดและประเมินโหลดของหม้อแปลงก่อนการติดตั้งมิเตอร์ เพื่อบริหารและจัดการโหลดให้สมดุลทั้ง 3 เฟส ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนการติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส มิเตอร์ 3 เฟส หรือจัดการโหลดได้ตามความเหมาะสม โดยกระแสโหลดจะต้องไม่เกินพิกัดกระแสของสายแต่ละวงจร และไม่เกินพิกัดกระแสด้านแรงต่ำของหม้อแปลง
5. การติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9807
6. การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซีที แรงต่ำ ให้อ้างอิงแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 0518
7. การติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ฉบับล่าสุด)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 24 พ.ค. 2564 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 25 ม.ค. 64 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 66 kVA (100 แอมแปร์ 3 เฟส) แต่ไม่เกิน 138 kVA (200 แอมแปร์ 3 เฟส) EV CHARGING STATION OR CUSTOMER DEMAND FROM 66 kVA (100 A, 3-phase) TO 138 kVA (200 A, 3-phase)	แบบเลขที่ SA4-015/64002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น