การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0506 A

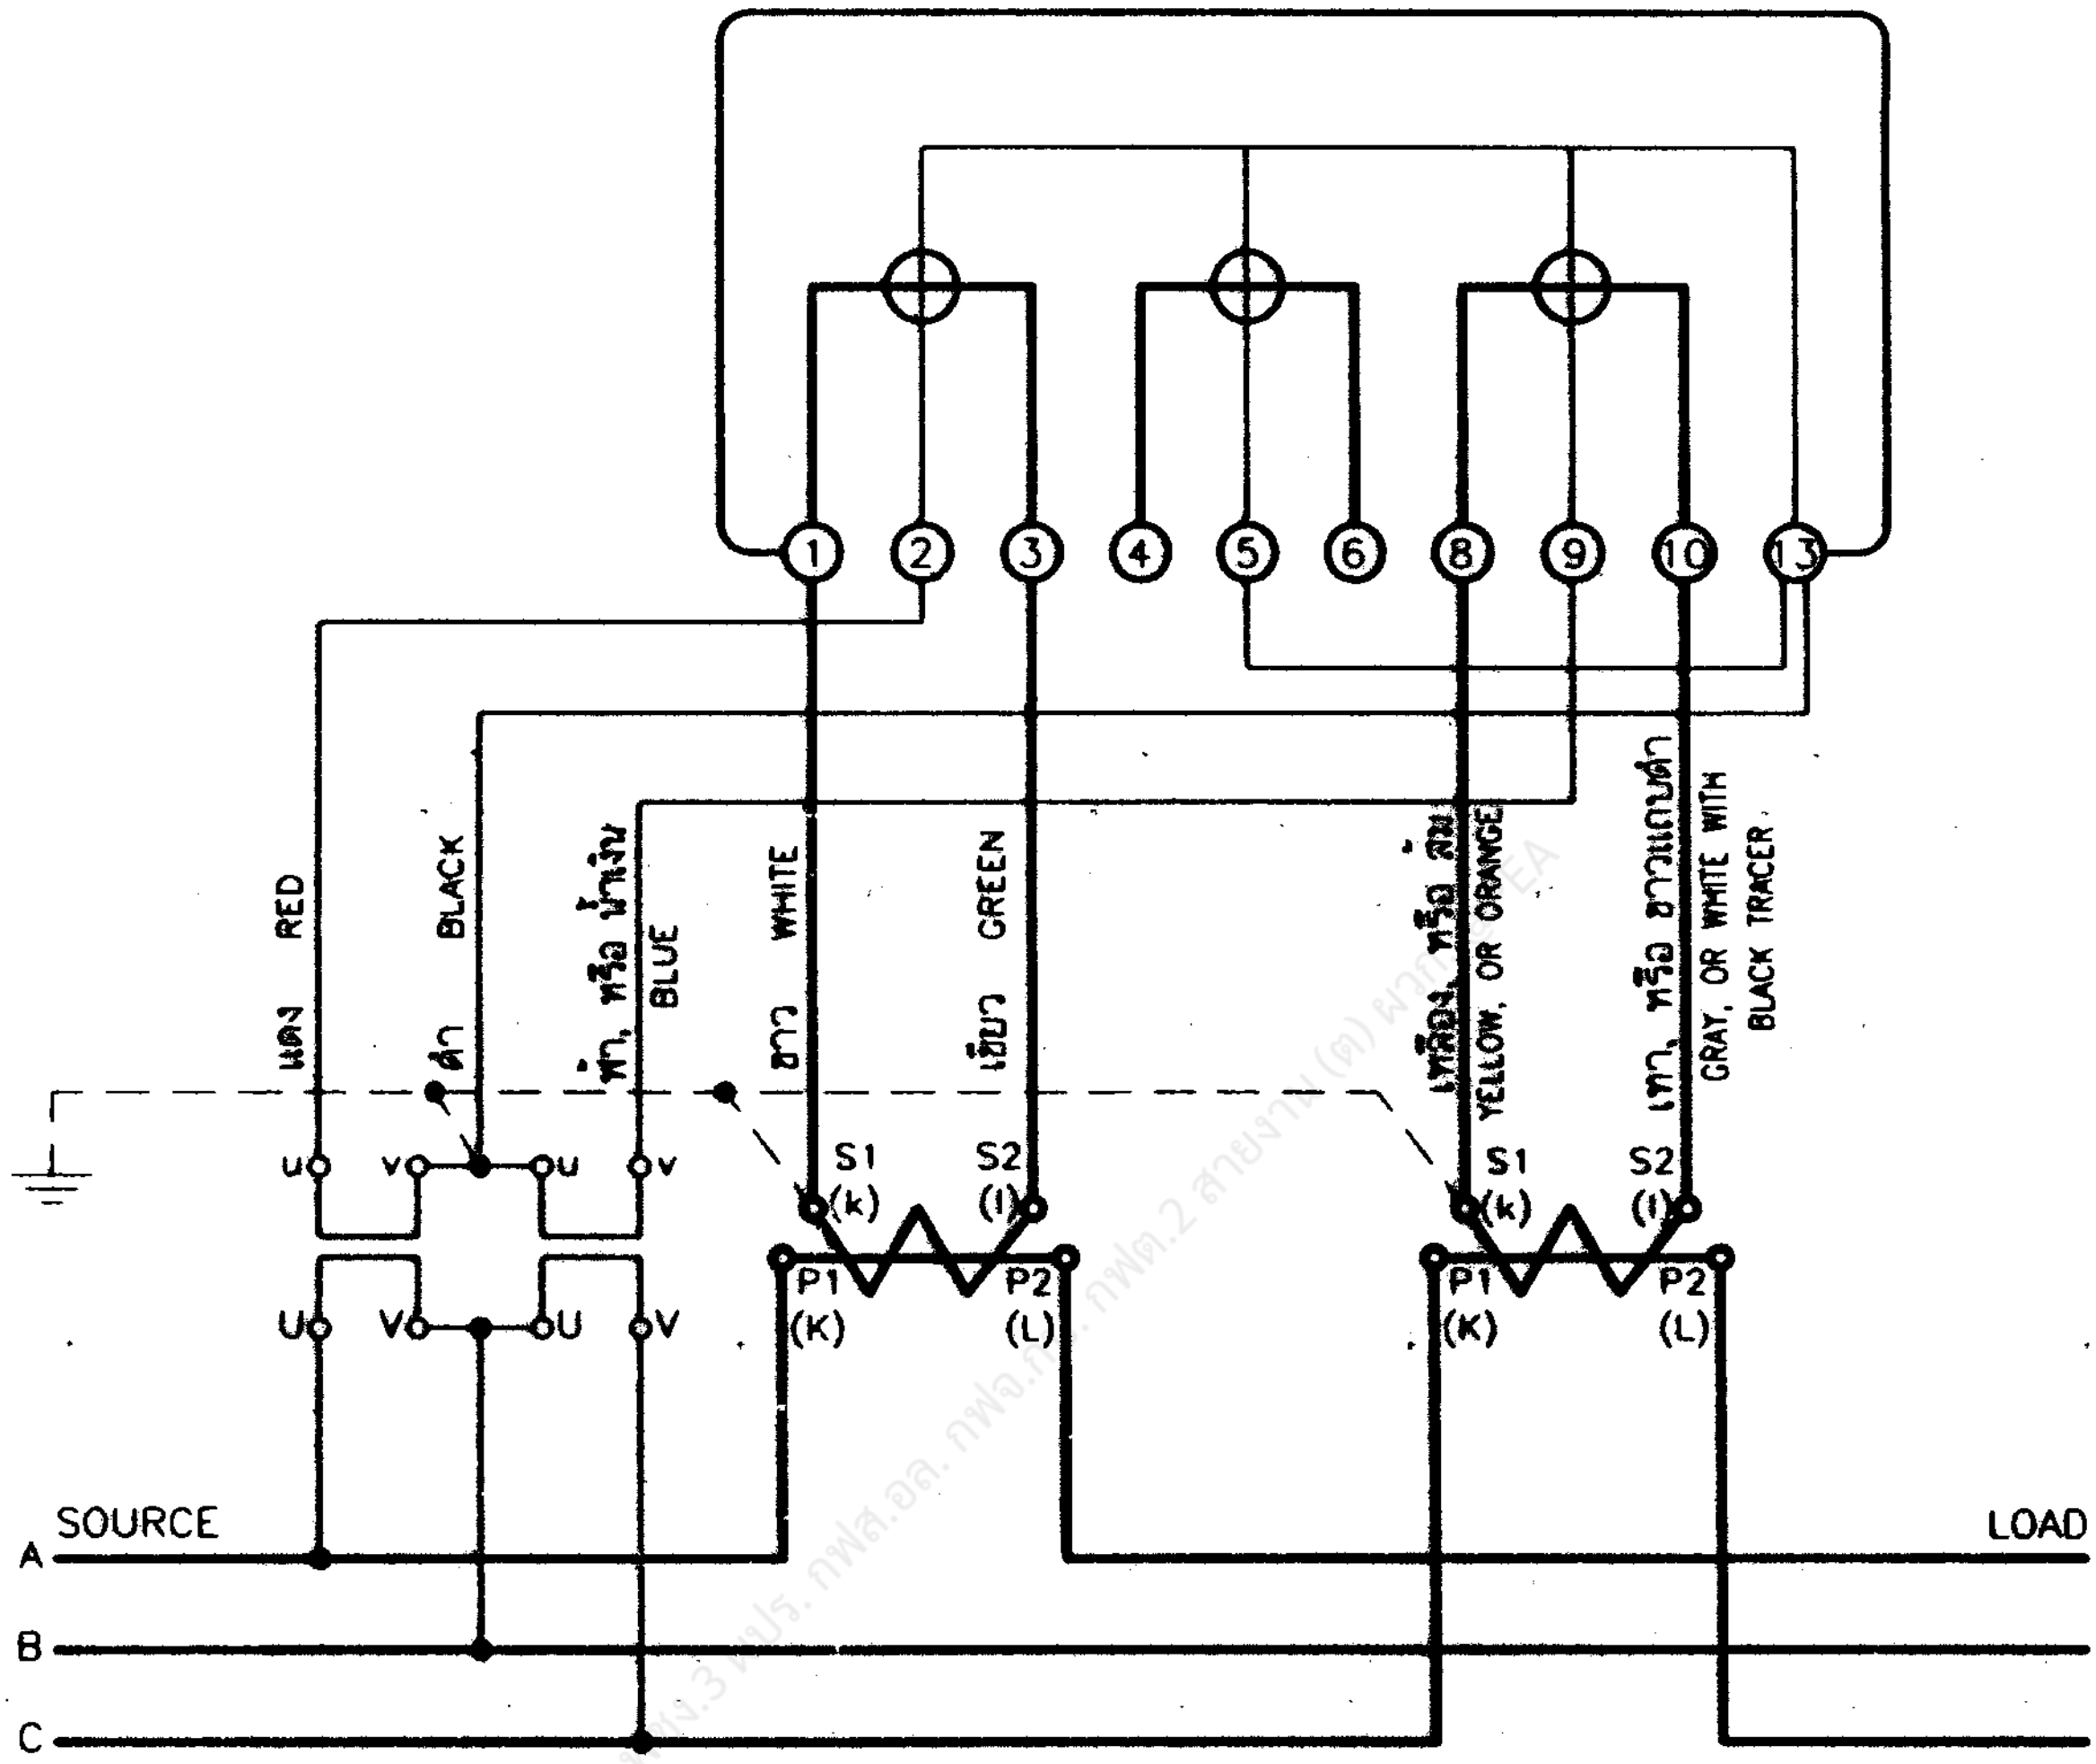

I มิเตอร์ ผลิตภัณฑ์ EDMI (รุ่น GENIUS)
METER MANUFACTURED BY EDMI (MODEL GENIUS)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ..ดนตร์...บุนนาค......
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ..ดนตร์..........
หัวหน้าแผนก ..โห........
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....
รองผู้ว่าการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ.................. - 8 มี.ค. 2553

แผนผังการต่อสาย และ รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล
สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 3 สาย 22-33 kV

WIRING DIAGRAM AND COLOUR CODE OF CONTROL
CABLE FOR 3 ¢, 3 W, 22-33 kV, H.T. METER

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.พ. 2553
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA2-015/53003
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0506 A

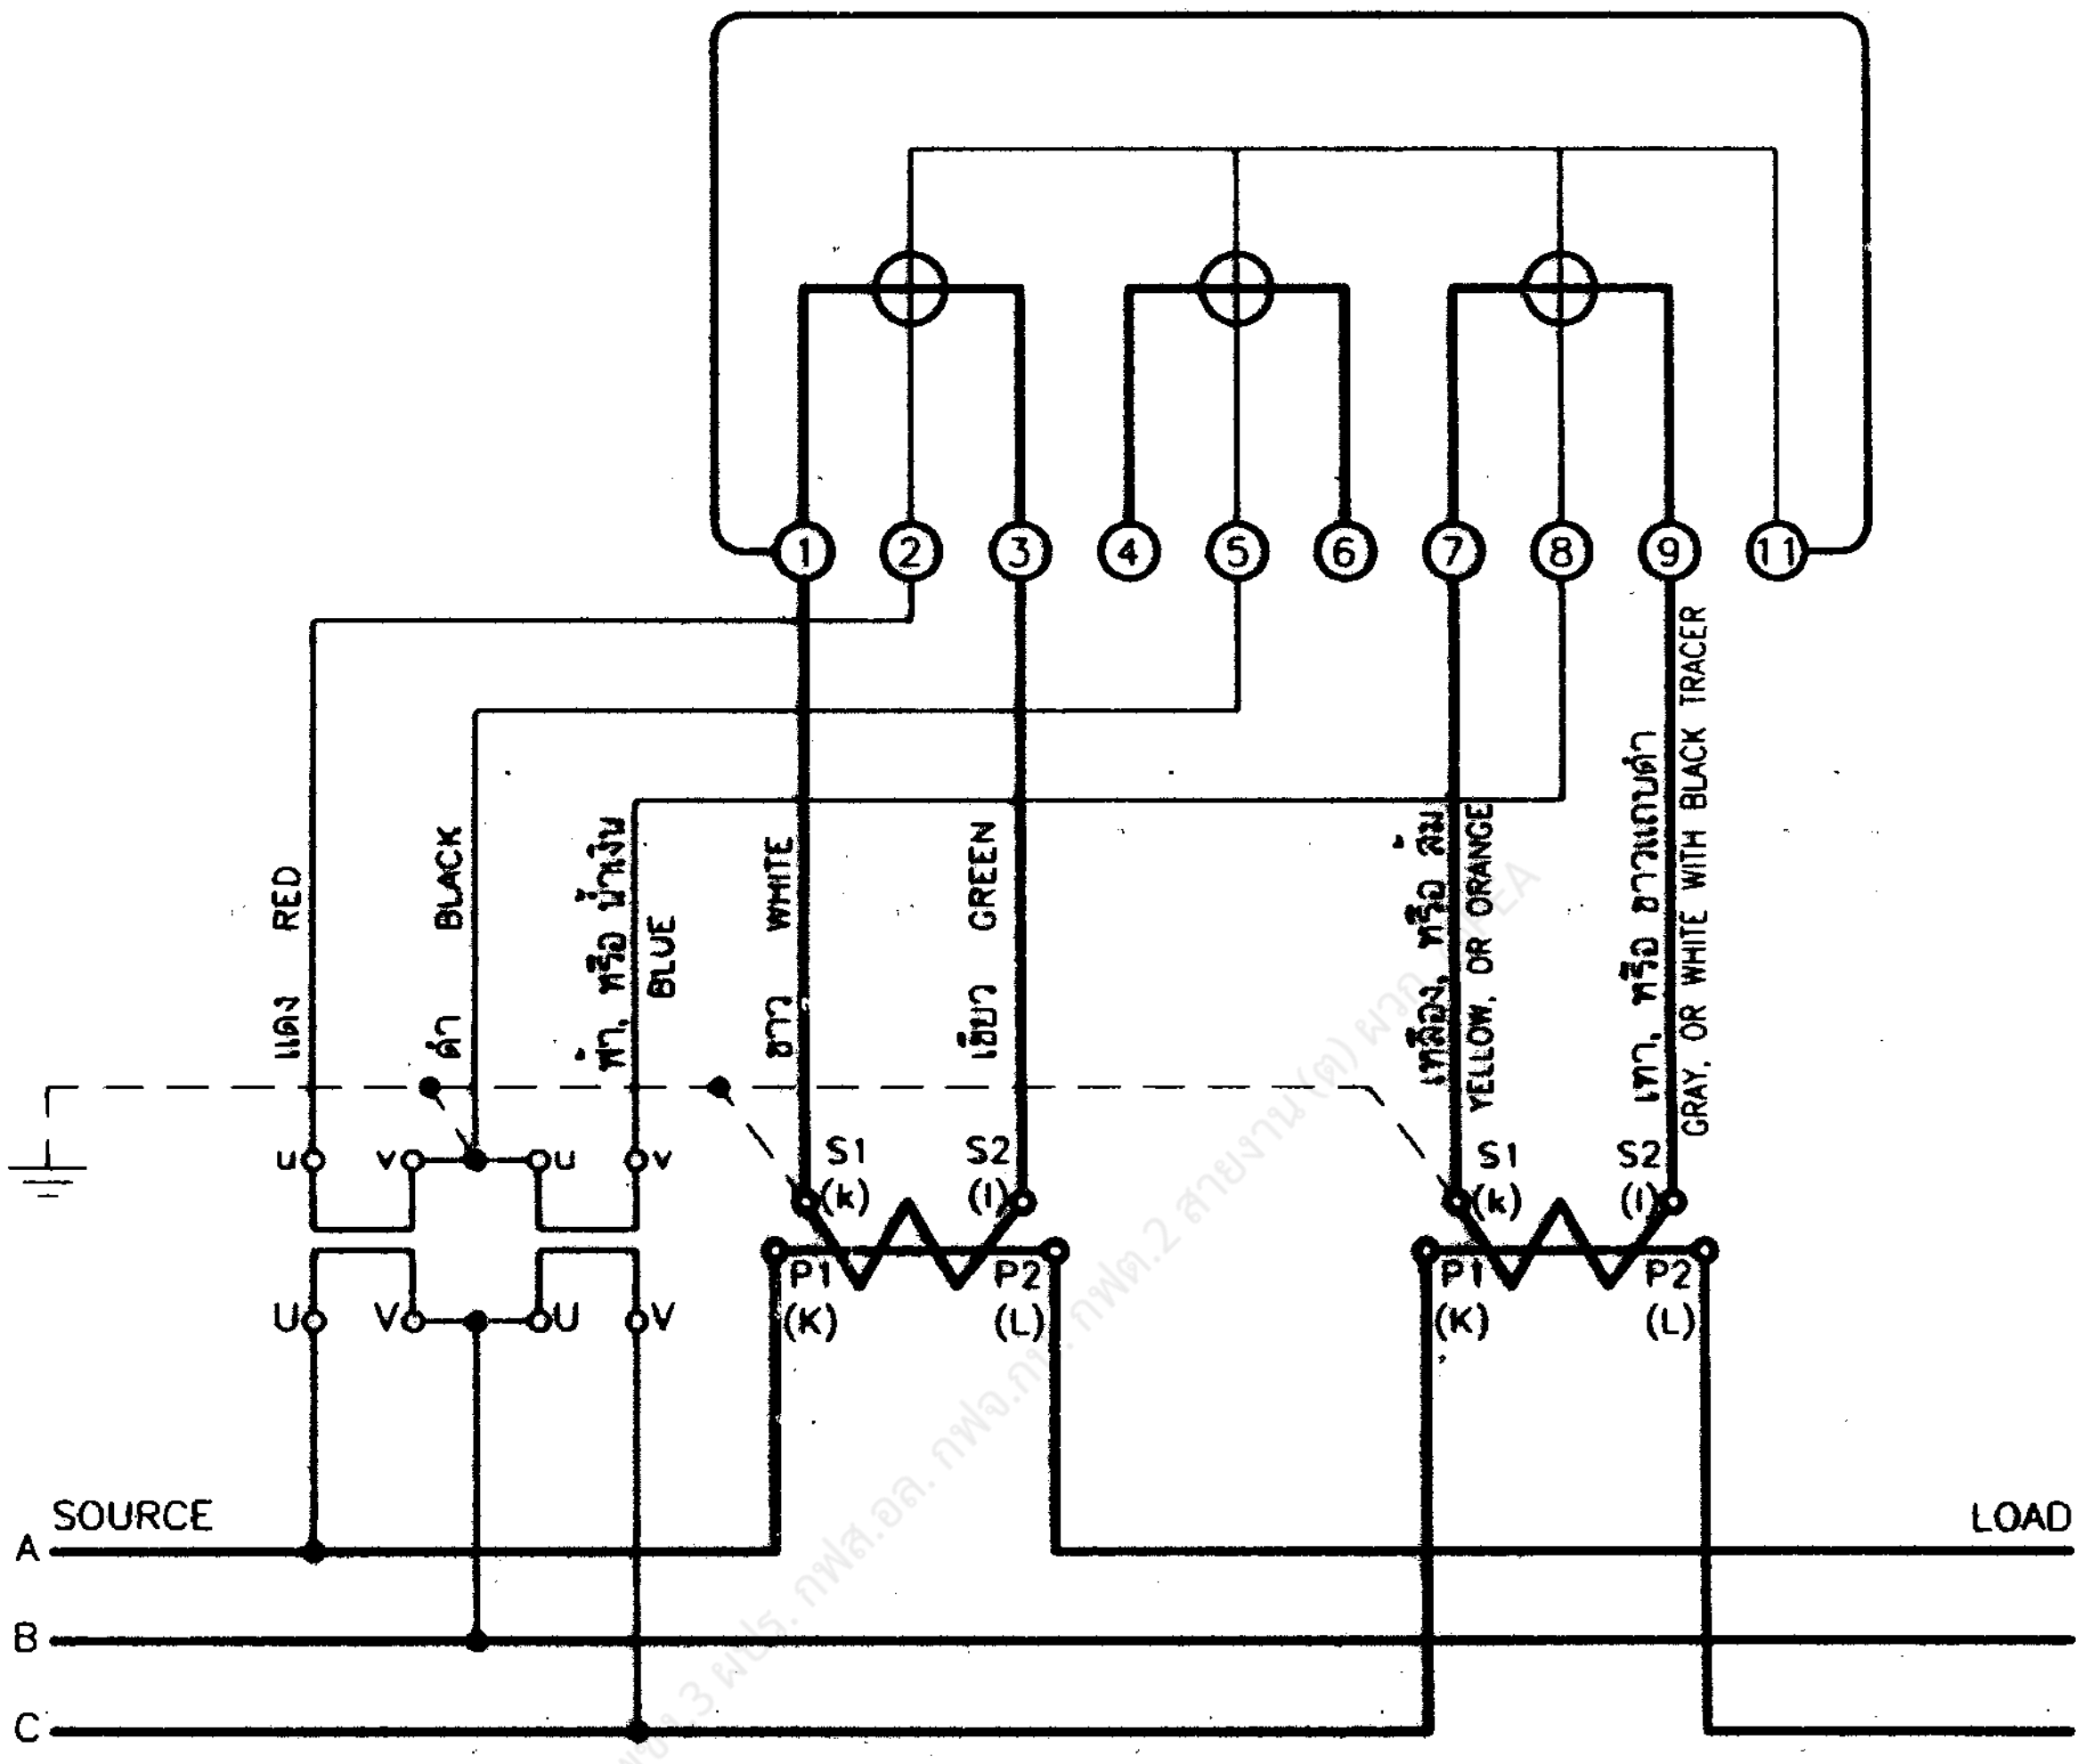

II มิเตอร์ ผลิตภัณฑ์ ACTARIS (รุ่น SL7000)
METER MANUFACTURED BY ACTARIS (MODEL SL7000)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.พ. 2553

ผู้เขียน ..คนตร์..บุนนาค.....
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ..ดนตร์..........
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ .... - 8 สิ.ค. 2553

แผนผังการต่อสาย และ รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล
สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 3 สาย 22–33 kV

แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

รองผู้ว่าการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

WIRING DIAGRAM AND COLOUR CODE OF CONTROL
CABLE FOR 3 ø, 3 W, 22–33 kV, H.T. METER

แบบเลขที่ SA2-015/53003
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0506 A

หมายเหตุ

1. การต่อสายตามแผนผังนี้ใช้สำหรับมิเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ EDMI (รุ่น GENIUS) และ ACTARIS (รุ่น SL7000) เท่านั้น ส่วนการต่อสายเข้ามิเตอร์อื่นๆ ให้ดูตามแผนผังที่แนบมากับมิเตอร์นั้นๆ และสีของคอนโทรลเคเบิลให้ถือตามแบบนี้
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล 7 x 2.5 ต.มม. มอก. 838

NOTES

1. THE CONNECTION DIAGRAM AS SHOWN ARE USED FOR ONLY METERS MANUFACTURED BY EDMI (MODEL GENIUS) AND ACTARIS (MODEL SL7000) LTD. FOR ANOTHER TYPE SEE DIAGRAM ATTACHED TO THE METER AND THE COLOUR CODE OF CONTROL CABLE SHALL BE CORRESPONDING TO THIS CODE.
2. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm² TIS 838

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..คนตร์...บุษนาค..... ผู้สำรวจ .... วิศวกร..คนตร์.............. หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ................................ 8 ต.ค. 2553 แผนผังการต่อสาย และ รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 3 สาย 22–33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.พ. 2553 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น.................... มาตราส่วน..................
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	WIRING DIAGRAM AND COLOUR CODE OF CONTROL CABLE FOR 3 ø, 3 W, 22–33 kV, H.T. METER	แบบเลขที่ SA2-015/53003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น