การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0108

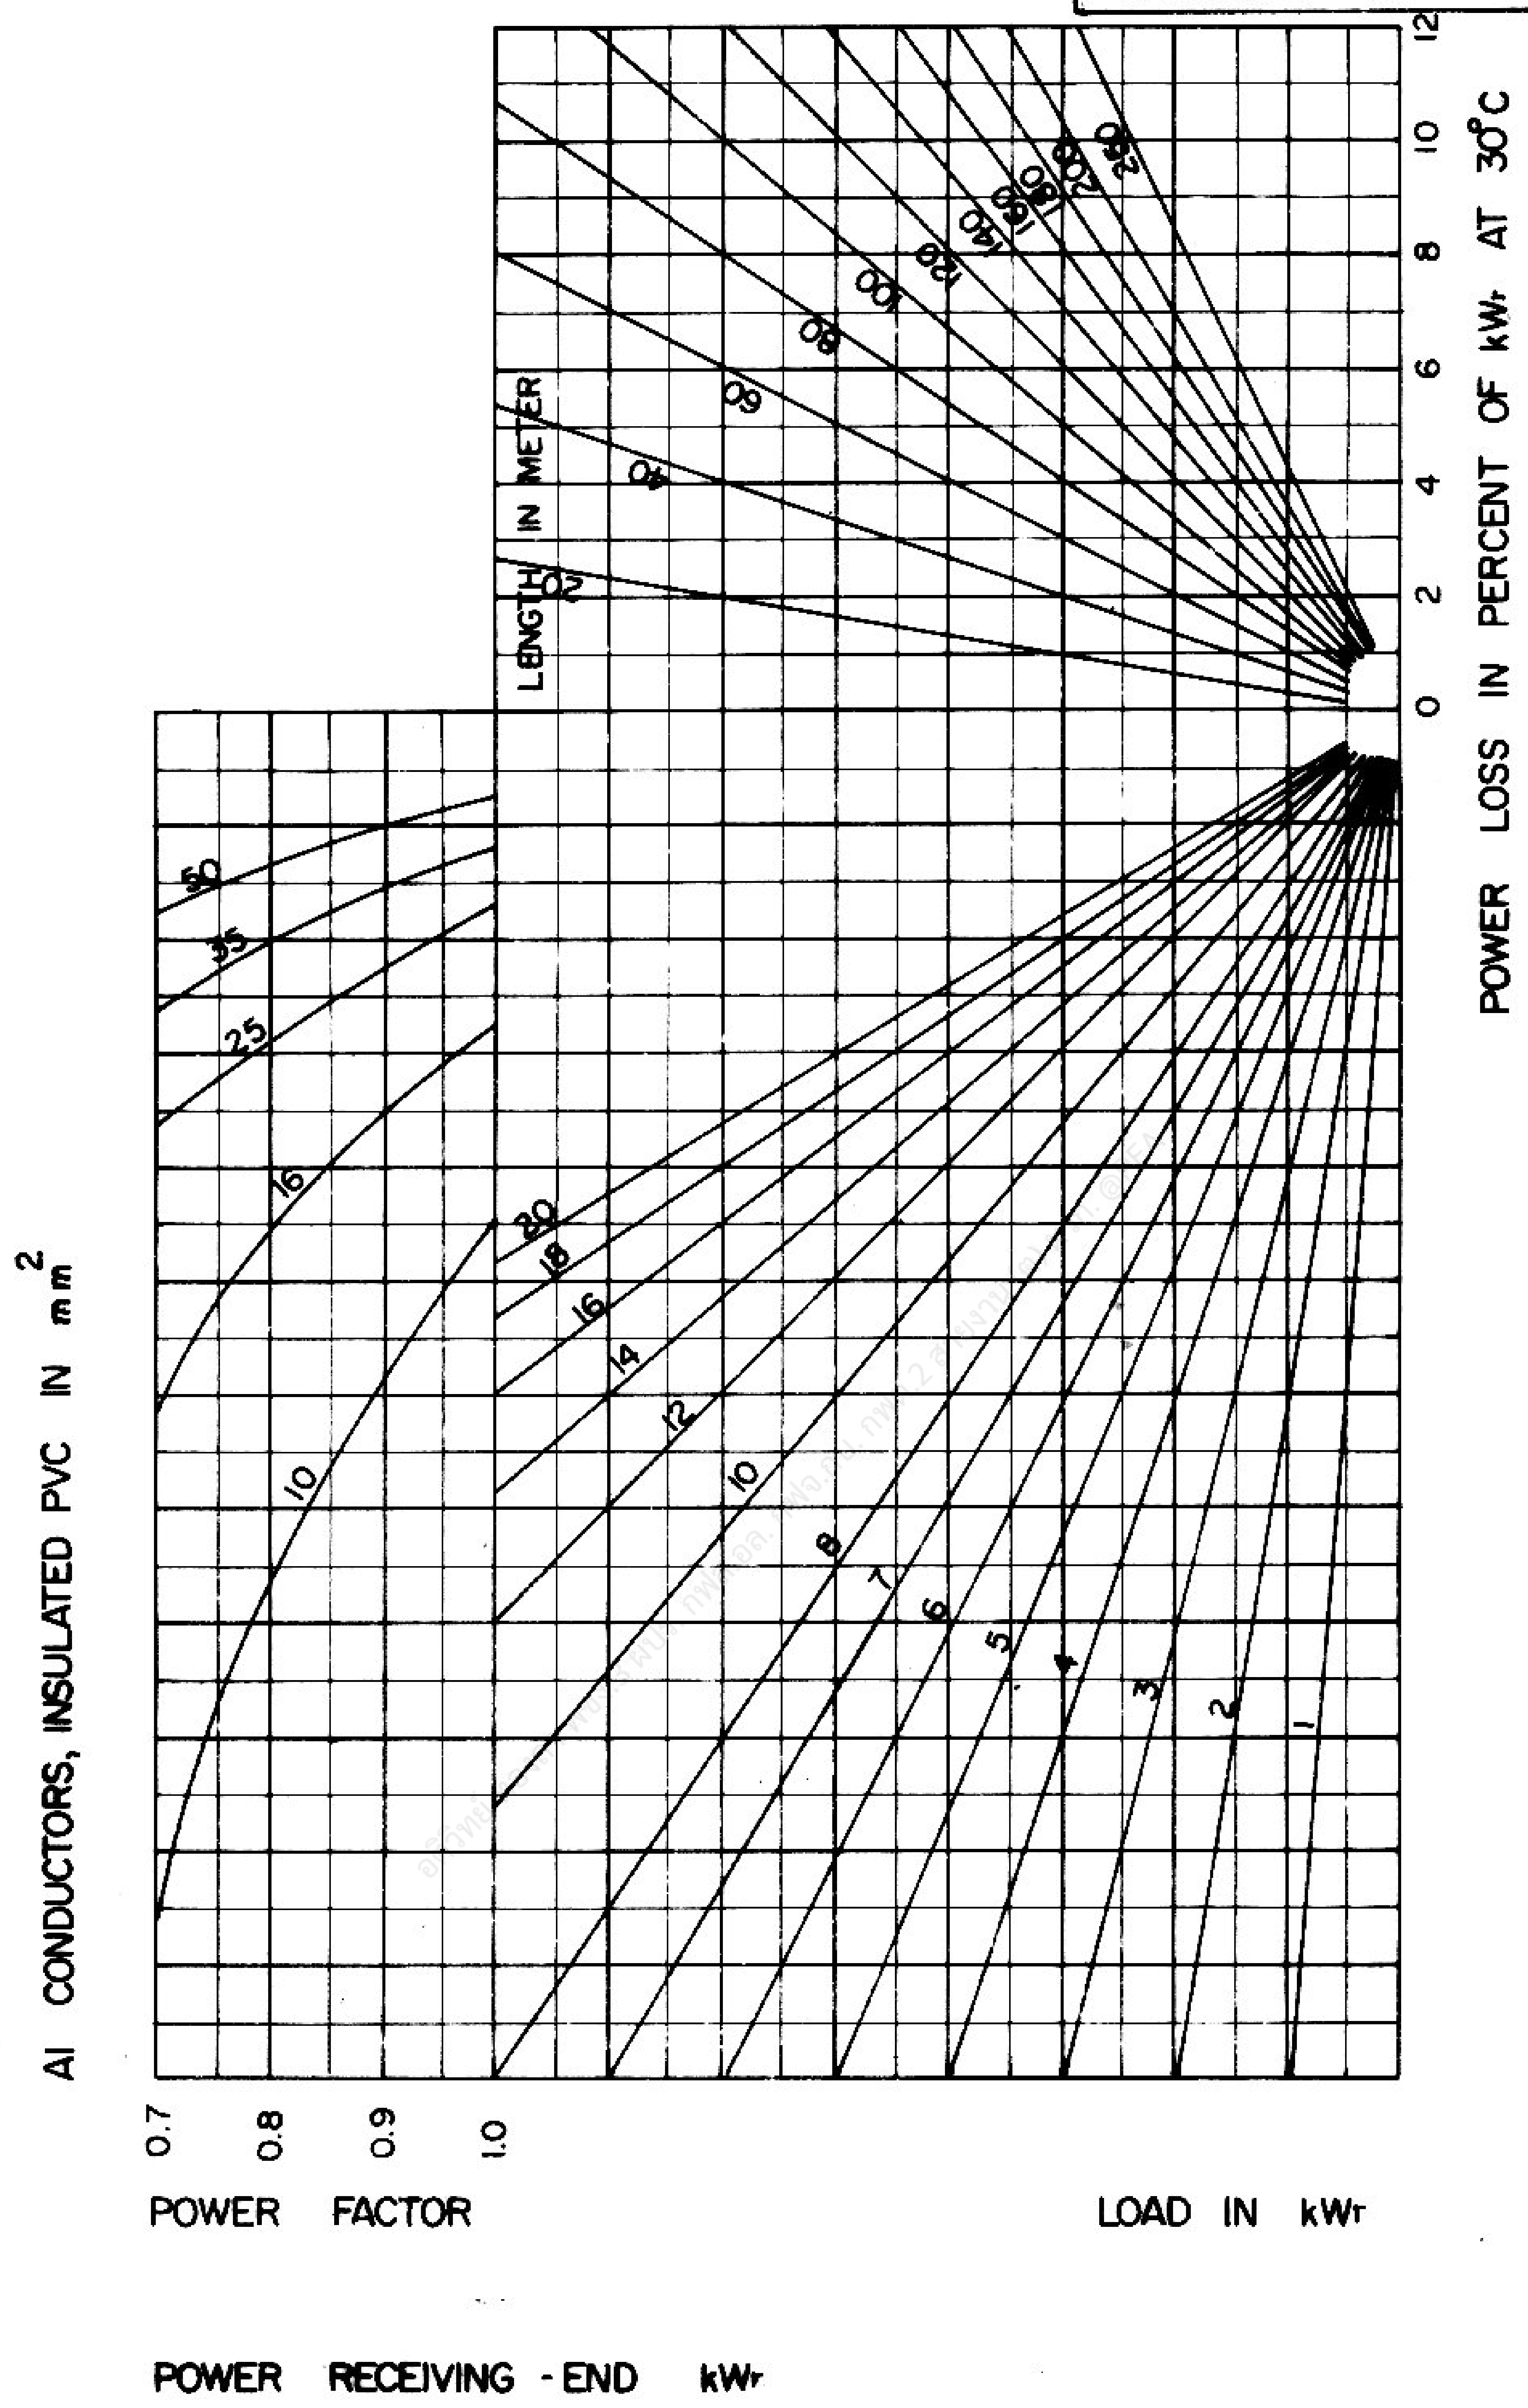

กองแผนการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง 2509	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 19/4/09 แก้แบบวันที่ พิมพ์เป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	เพาเวอร์ลอสส์ชาร์ท สำหรับระบบ 230 โวลต์ 1 เฟส 3 สาย POWER LOSS CHART FOR 230 VOLTS 1-Ø, 3-WIRE	แบบเลขที่ 50-015/090147 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น