การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 6 6 A

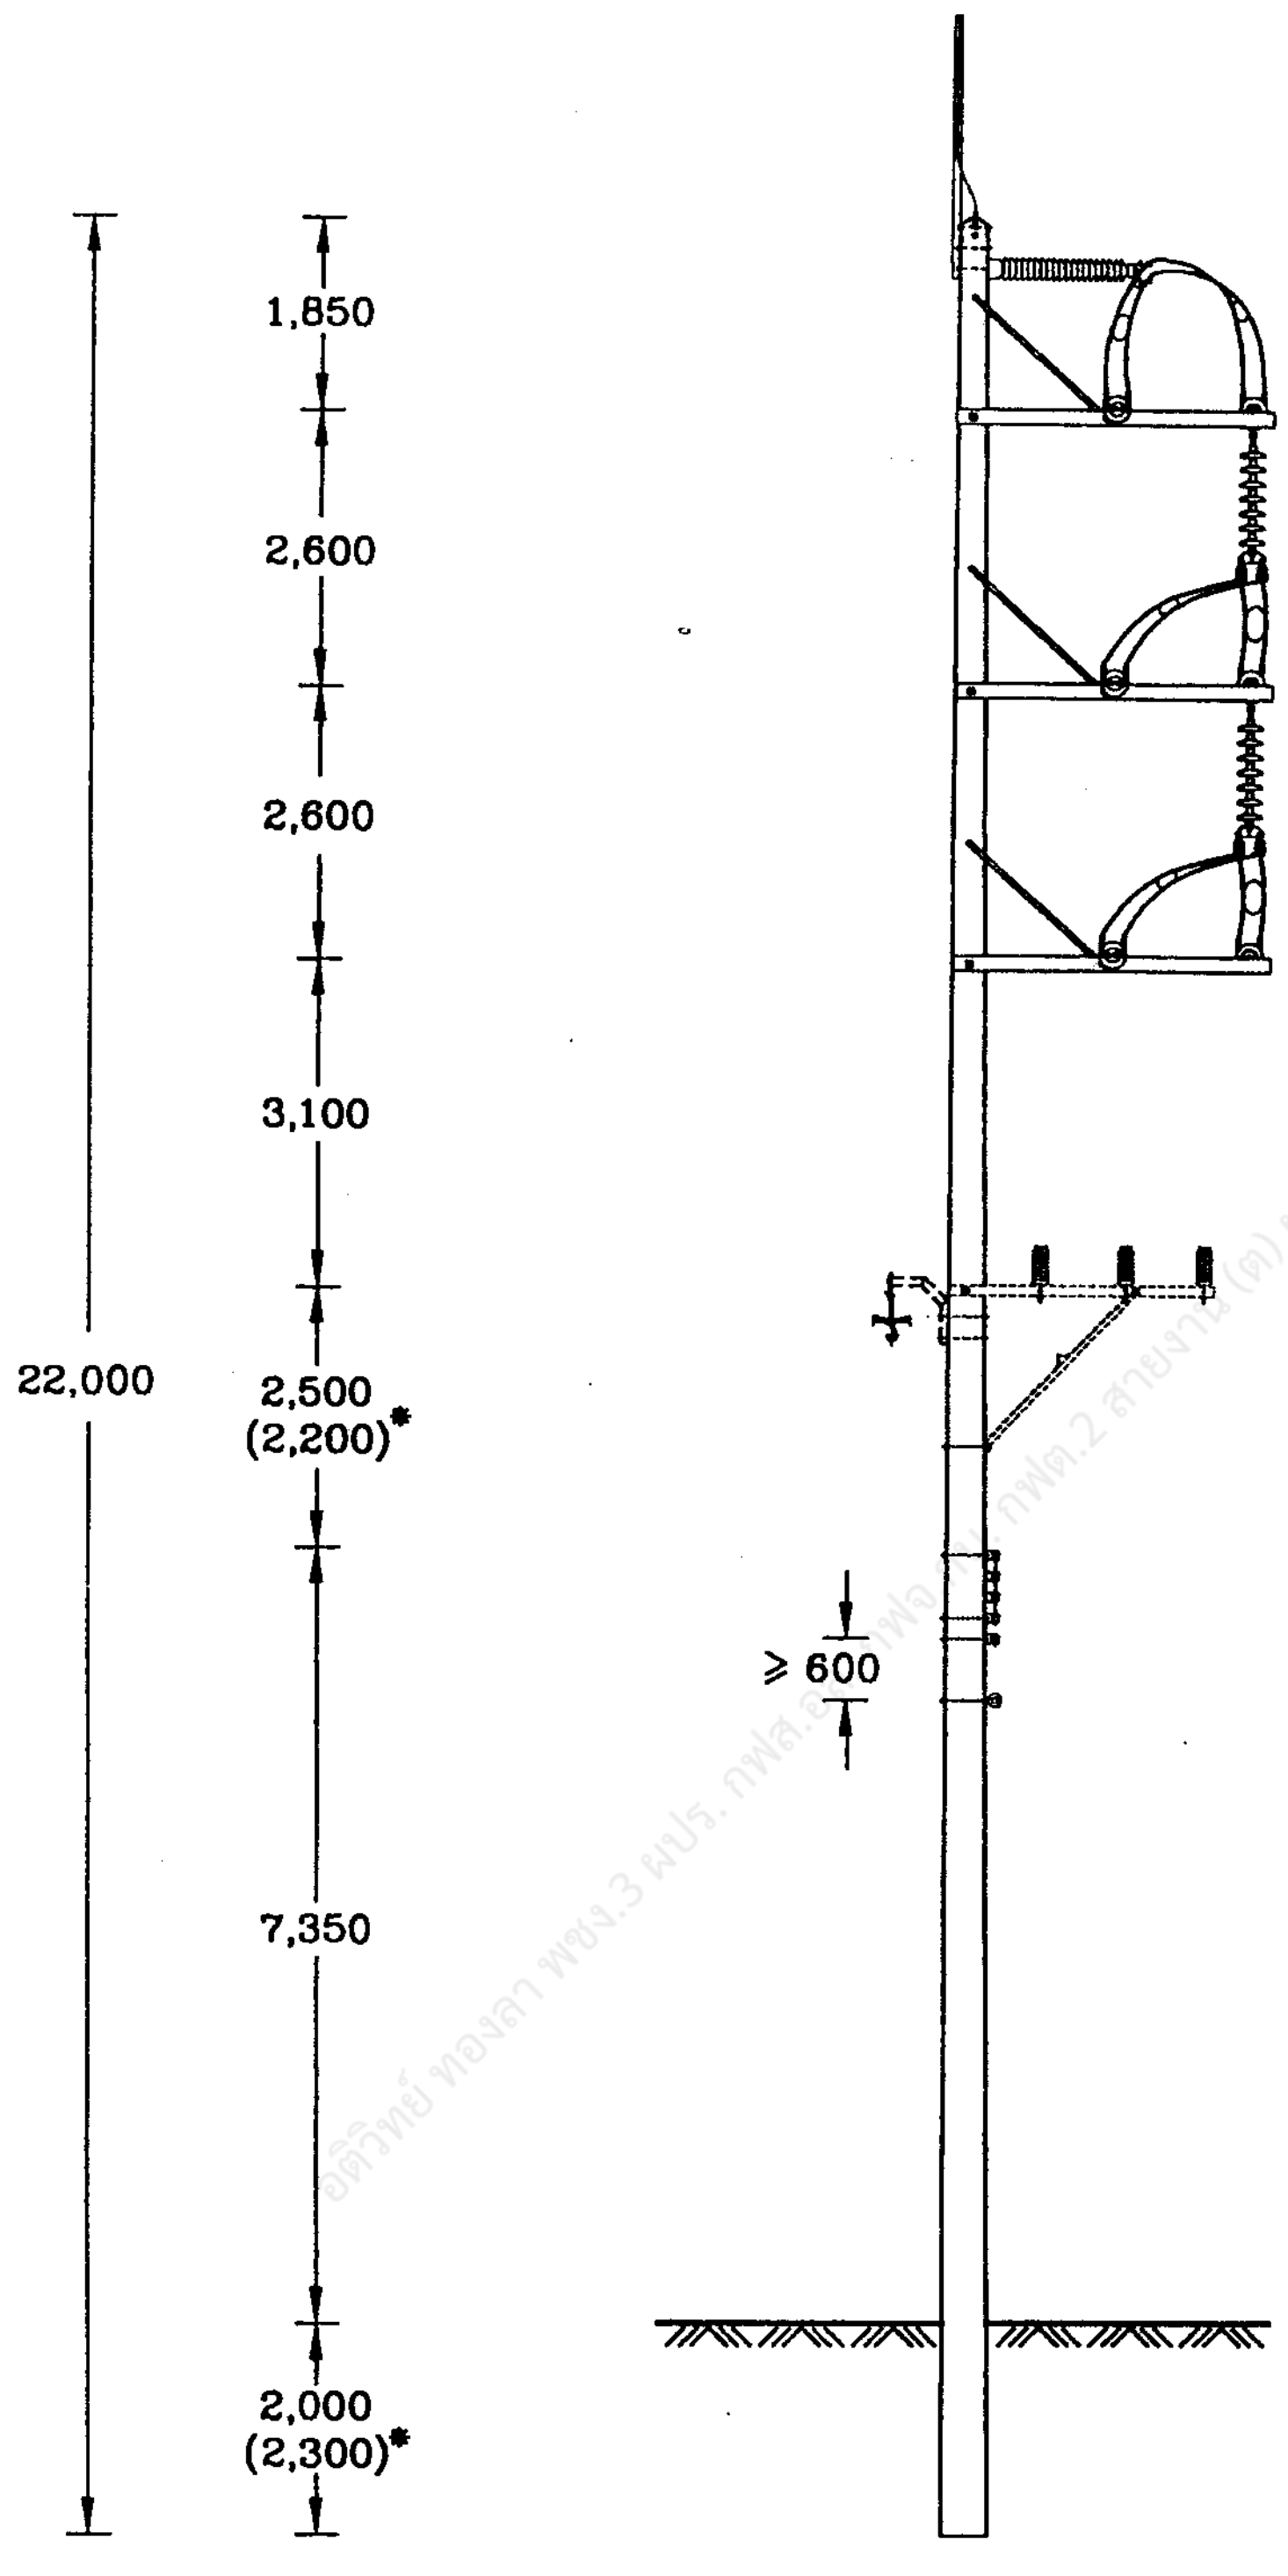

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE 1

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน...สมชาย........... ผู้สำรวจ..................... วิศวกร....................... หัวหน้าแผนก................. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย.............	ผู้ว่าการ............(ผวภ.) - 5 ก.ค. 2548 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกุราวดุเพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-3	เขียนเสร็จวันที่ 3 มิ.ย. 2548 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน...1:125.......
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ....(ผวพ.)	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE TYPE SD-AS-3	แบบเลขที่ SA1-015/48010 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อ[illegible] กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5266A**

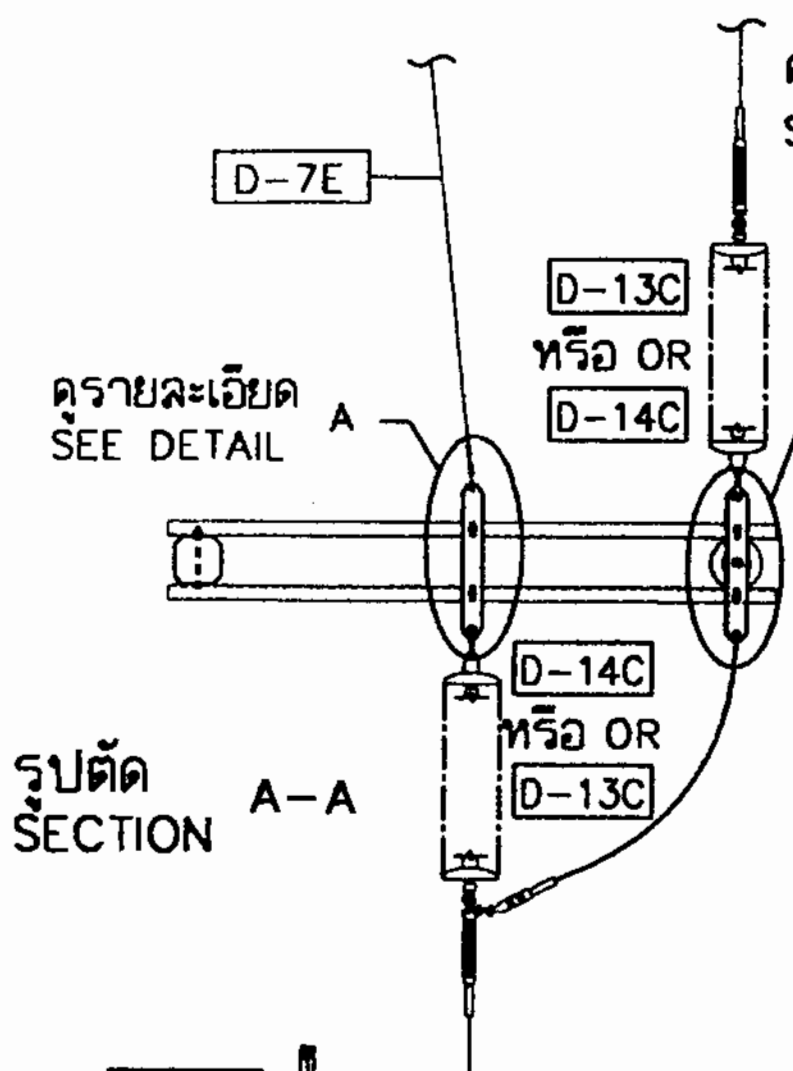

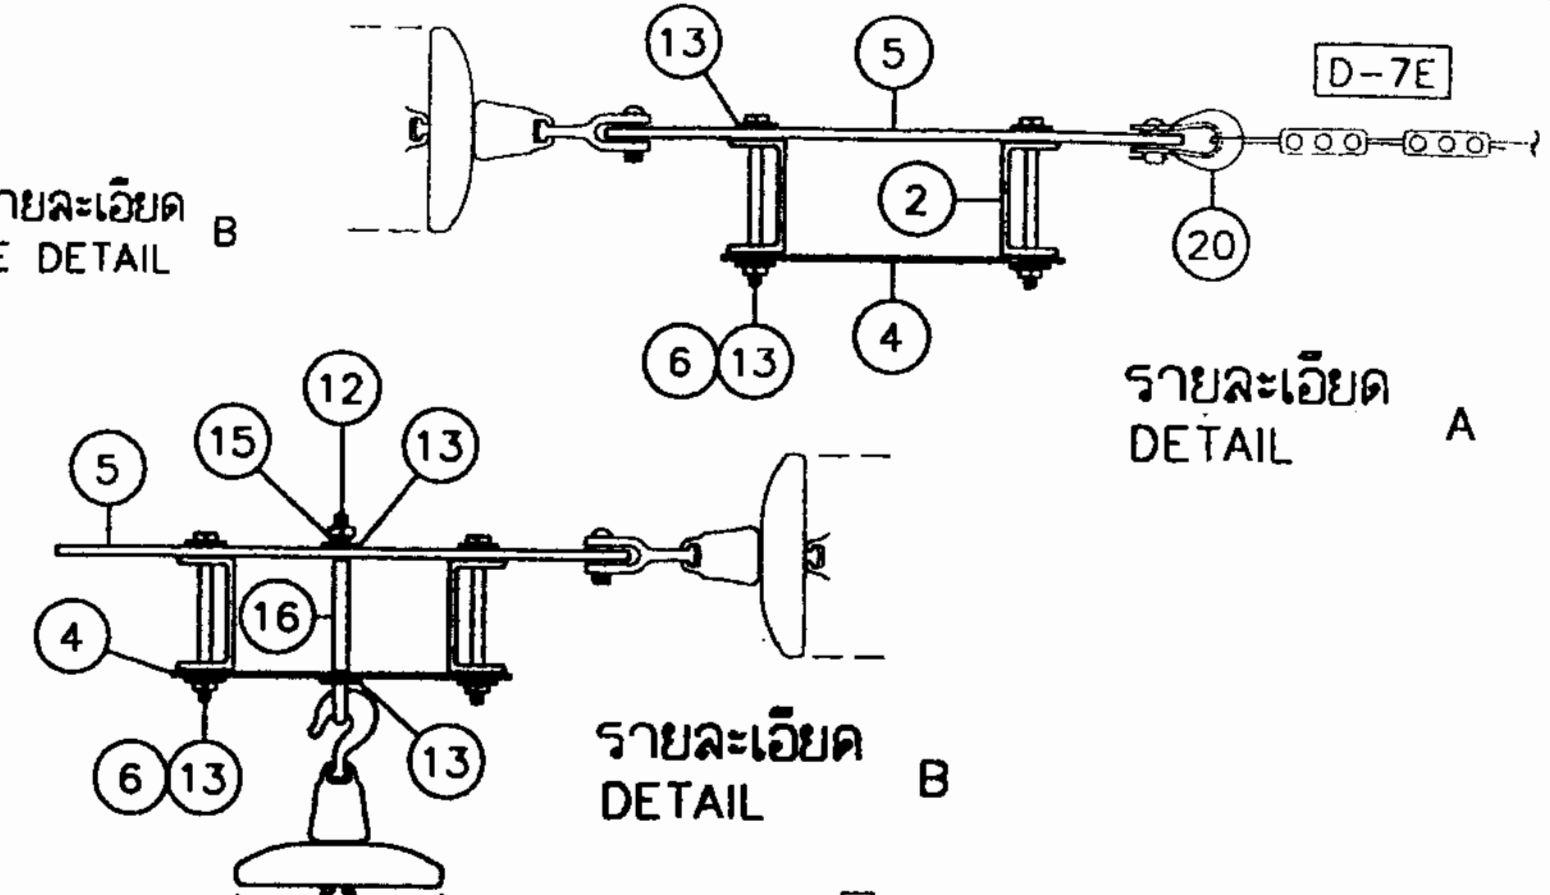

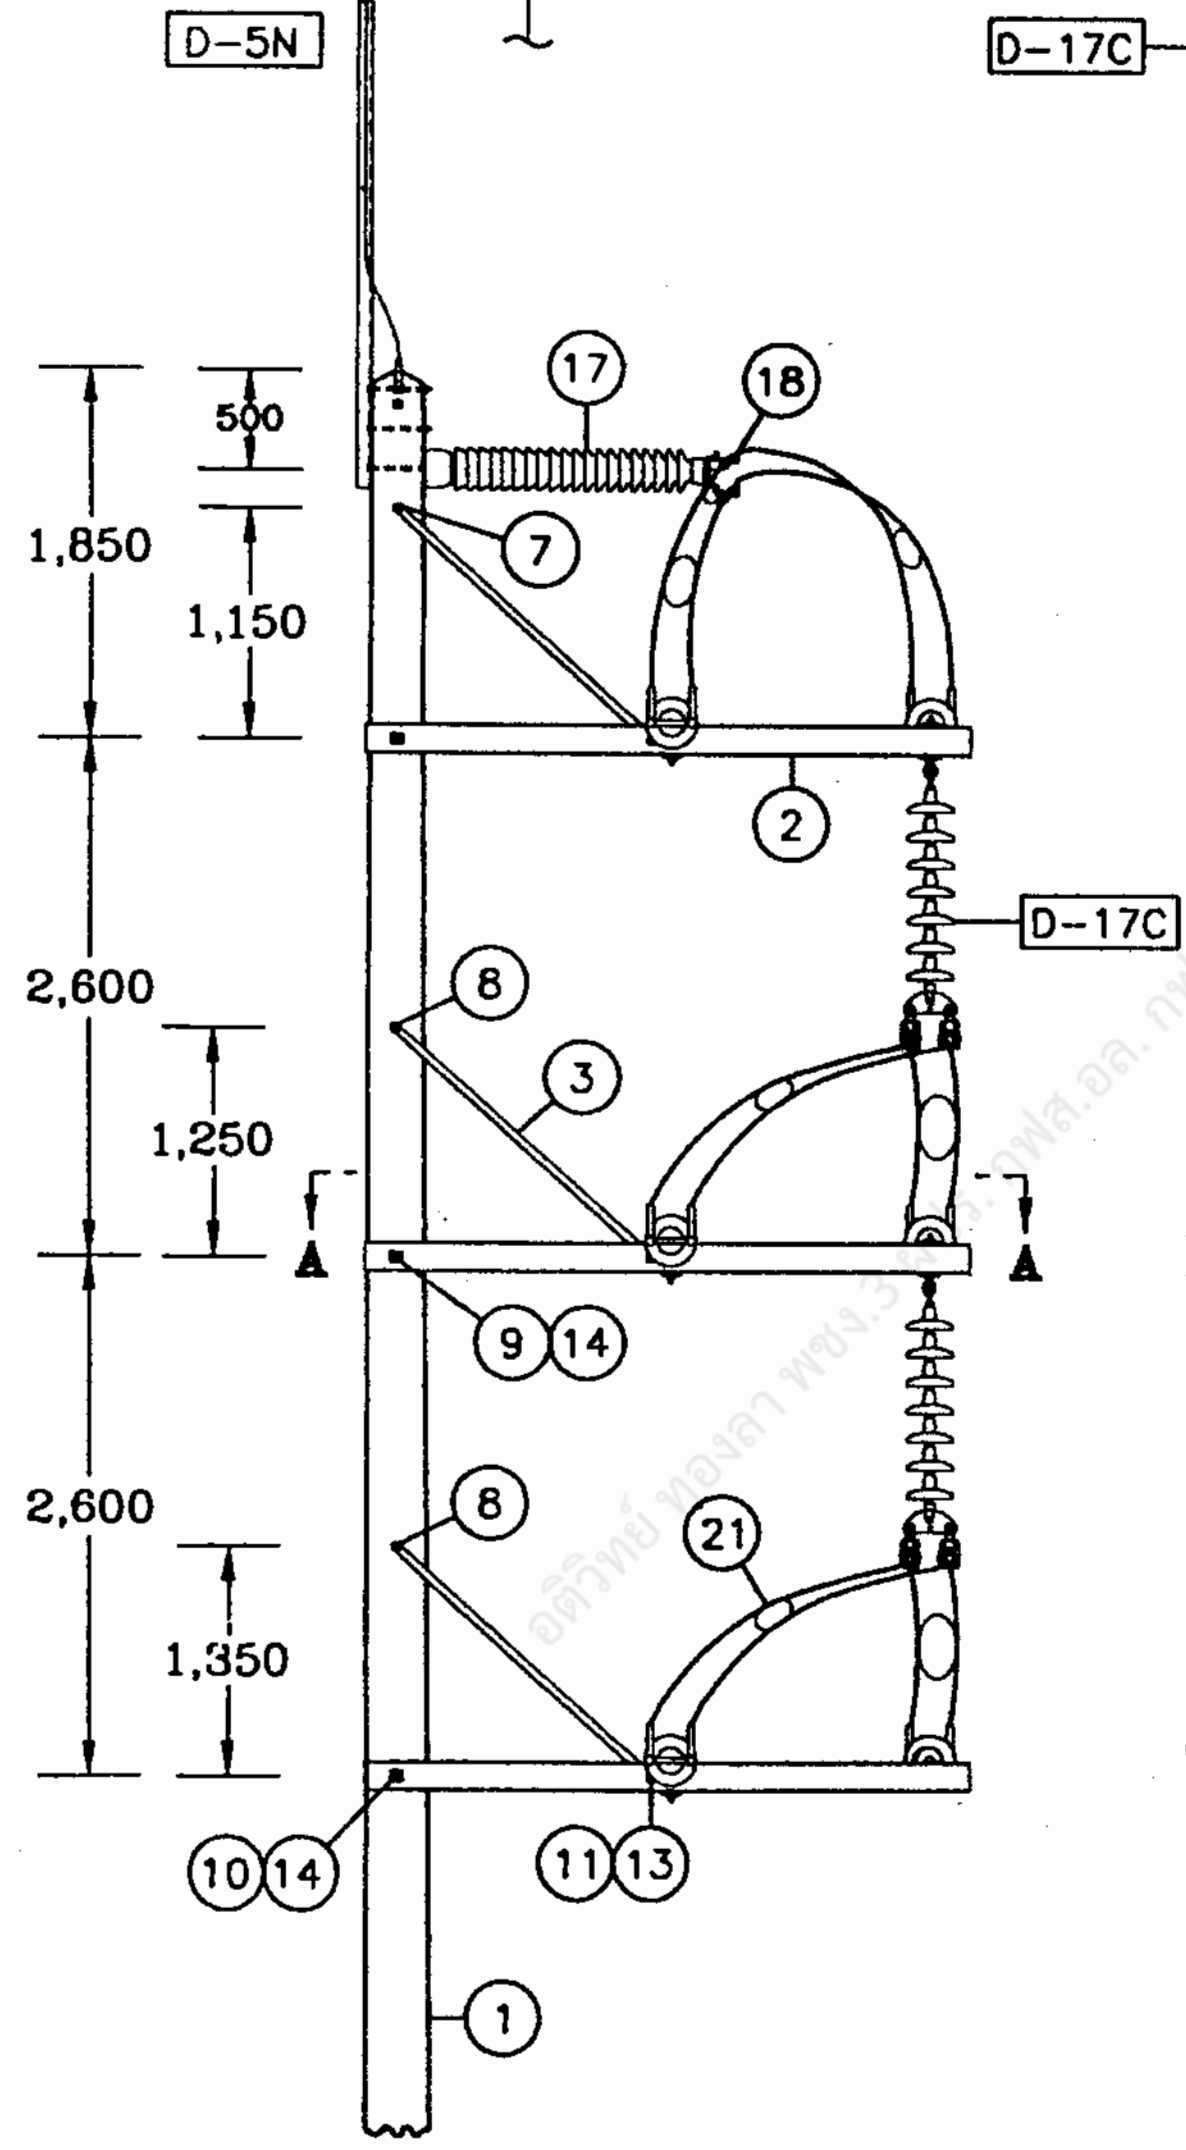

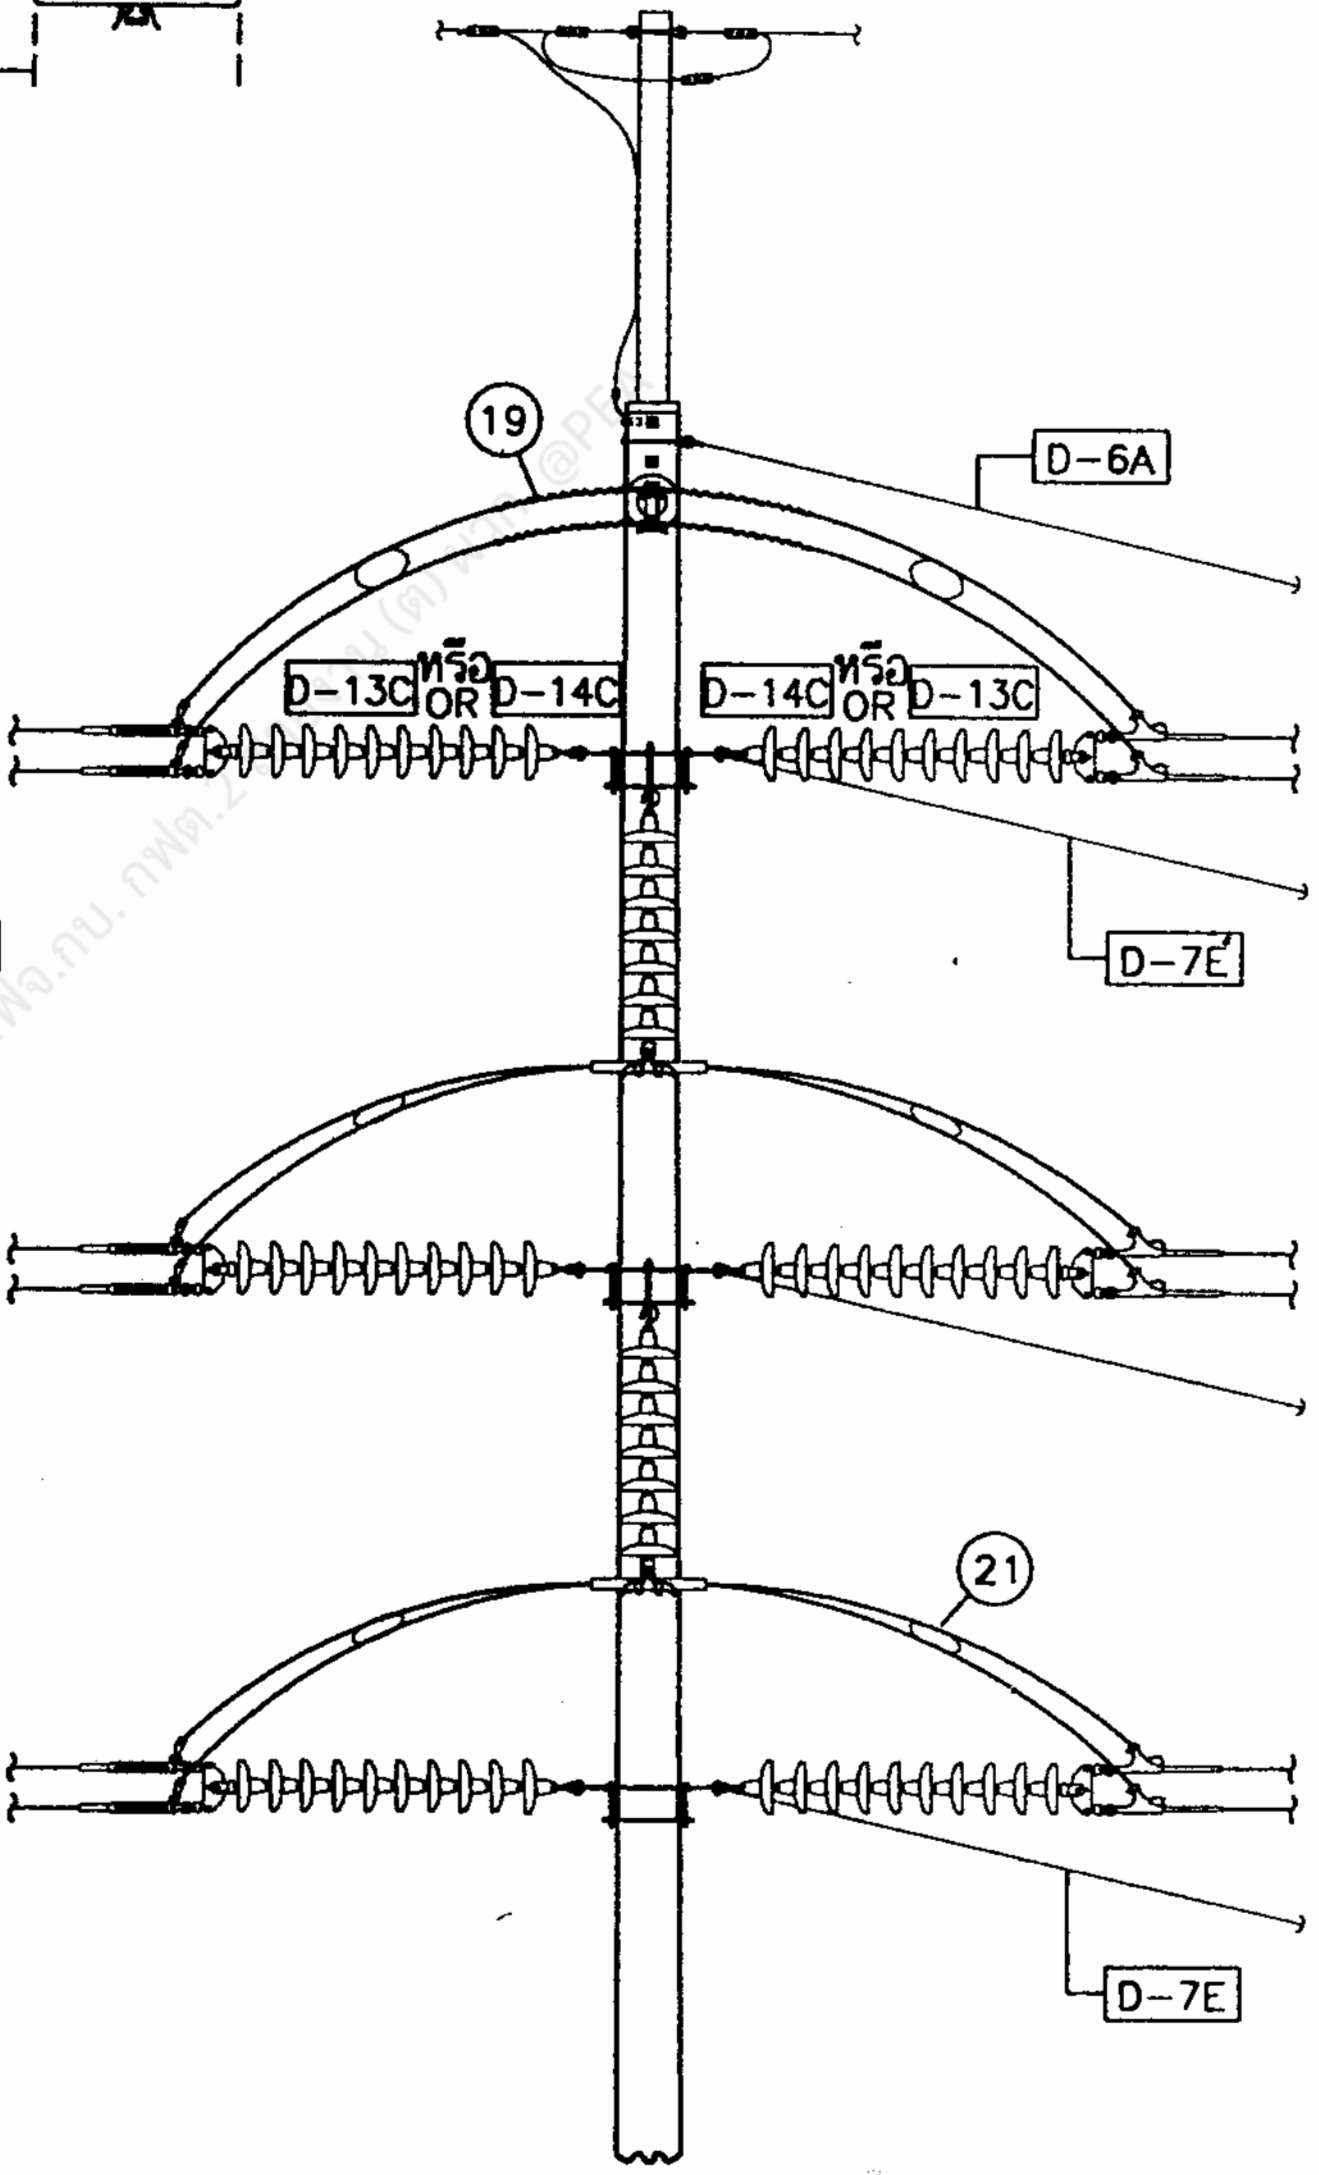

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟต.2

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ....
		ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย..........	ผู้ว่าการ .... 5 ก.ย. 2548	เขียนเสร็จวันที่ 3 มิ.ย. 2548
ผู้สำรวจ		แก้แบบวันที่ ....
วิศวกร	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกุราวด์เพลทในเสา) สำหรับเชาปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-3	มิติเป็น ..มิลลิเมตร........
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน ...1:75.........
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE TYPE SD-AS-3	แบบเลขที่ SA1-015/48010
		แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5 2 6 6 A**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE, 22 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	00010015
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 3,000 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 150x75x9 mm, 3,000 mm LONG, TIS 1227	6	00120004
3	เหล็กประกับคอนสาย ขนาด 50x10x1,950 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM ,50x10x1,950 mm	6	01200003
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม. PLATE, STEEL, 6x100x450 mm	6	01030002
5	แผ่นเหล็กยึนสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม. PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING, 12X100X760 mm	6	01030102
6	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	12	01110203
7	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	01110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	2	01110205
9	สลักเกลียว M 20x350 มม. BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	2	01110300
10	สลักเกลียว M 20x400 มม. BOLT, MACHINE, M 20x400 mm	1	01110301
11	สลักเกลียวตลอด M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x400 mm	3	01120000
12	สลักห่วงโอแวล M 16x200 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16x200 mm	2	01150001
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	36	01180100
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู ø22 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	01180101
15	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	2	01180301
16	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม. มอก.277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 150 mm LONG, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END	2	01050002
17	ลูกถ้วยแบบโพสท์ ระบบ 115 kV ติดตั้งในแนวนอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบยึดกับเสา (สลักเกลียว M 20x400 มม.) INSULATOR, POST TYPE, HORIZONTAL MOUNTING, 115 kV COMP. WITH ACCESSORIES FOR POLE MOUNTING (BOLT, M 20x400 mm)	1	03010204
18	แคล้มป์จับสาย ชนิดสายไฟฟ้าคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. ใช้ประกอบลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 kV ติดตั้งแนวนอน CLAMP, TOP TYPE, DOUBLE CONDUCTOR, AL 400 mm^2, FOR HORIZONTAL MOUNTING POST TYPE INSULATOR 115 kV	1	02570106
19	ปรีฟอร์มไลน์การ์ด สำหรับสายอะลูมิเนียม 400 ต.มม. LINE GUARD, PREFORMED, AL 400 mm^2	2	02210109
20	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEAD-END	3	03140011

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ....สมชาย..........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.... (พพพ.)

ผู้ว่าการ .... (พพพ.) - 5 [illegible] 2548

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง
แบบ SD-AS-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE
TYPE SD-AS-3

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 3 มิ.ย. 2548
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA1-015/48010
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 6 6 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	ปริฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	02240000

รายละเอียด
DETAIL

D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	2	
D-5N	การประกอบสายล่อฟ้า (ดูหมายเหตุ 4) OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY (SEE NOTE 4)	1	
D-6A	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 mm² GUY ASSEMBLY	1	
D-7E	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	3	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/48001 (การประกอบเลขที่ 5151)
3. สำหรับช่วงหลังจากโครงสร้างเสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-2 สามารถประยุกต์การใช้งานเป็นการเข้าปลายสายที่เสาต้นทางโค้ง 90° เสาต้นแยกสาย เสาต้นข้ามแม่น้ำและอื่นๆ ทั้งนี้ให้ดูข้อกำหนดการใช้งานของโครงสร้างเสานั้นๆ ประกอบ
4. ให้ขยายรูล่างสุดของเหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า เป็นขนาดรู ⌀22 มม. พร้อมตัดสลักเกลียว (วัสดุรายการที่ 3) จำนวน 1 ชุด และแหวนสี่เหลี่ยมแบน (วัสดุรายการที่ 7) จำนวน 2 อัน ออก

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTING IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESIS. FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687) .
2. SPAN LENGTHS FOR 115 kV CONSTRUCTION STRUCTURE, SEE DWG. NO. SA1-015/48001 (ASSEMBLY NO. 5151) .
3. THE POLE NEXT TO STRUCTURE TYPE SD-SA-2 CAN BE USED THE 90° ANGLE STRUCTURE, TAP LINE STRUCTURE, CROSSING THE RIVER STRUCTURE, ETC .
4. EXTEND THE LOWEST HOLE OF OVERHEAD GROUND WIRE TO ⌀22 mm AND OMIT ONE MACHINE BOLT (ITEM 3) AND TWO SQUARE FLAT WASHER (ITEM 7) .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย........... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 5 ...	เขียนเสร็จวันที่ 3 มิ.ย. 2548 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-3	
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE TYPE SD-AS-3	แบบเลขที่ SA1-015/48010 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

กพฟ. 2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5266A

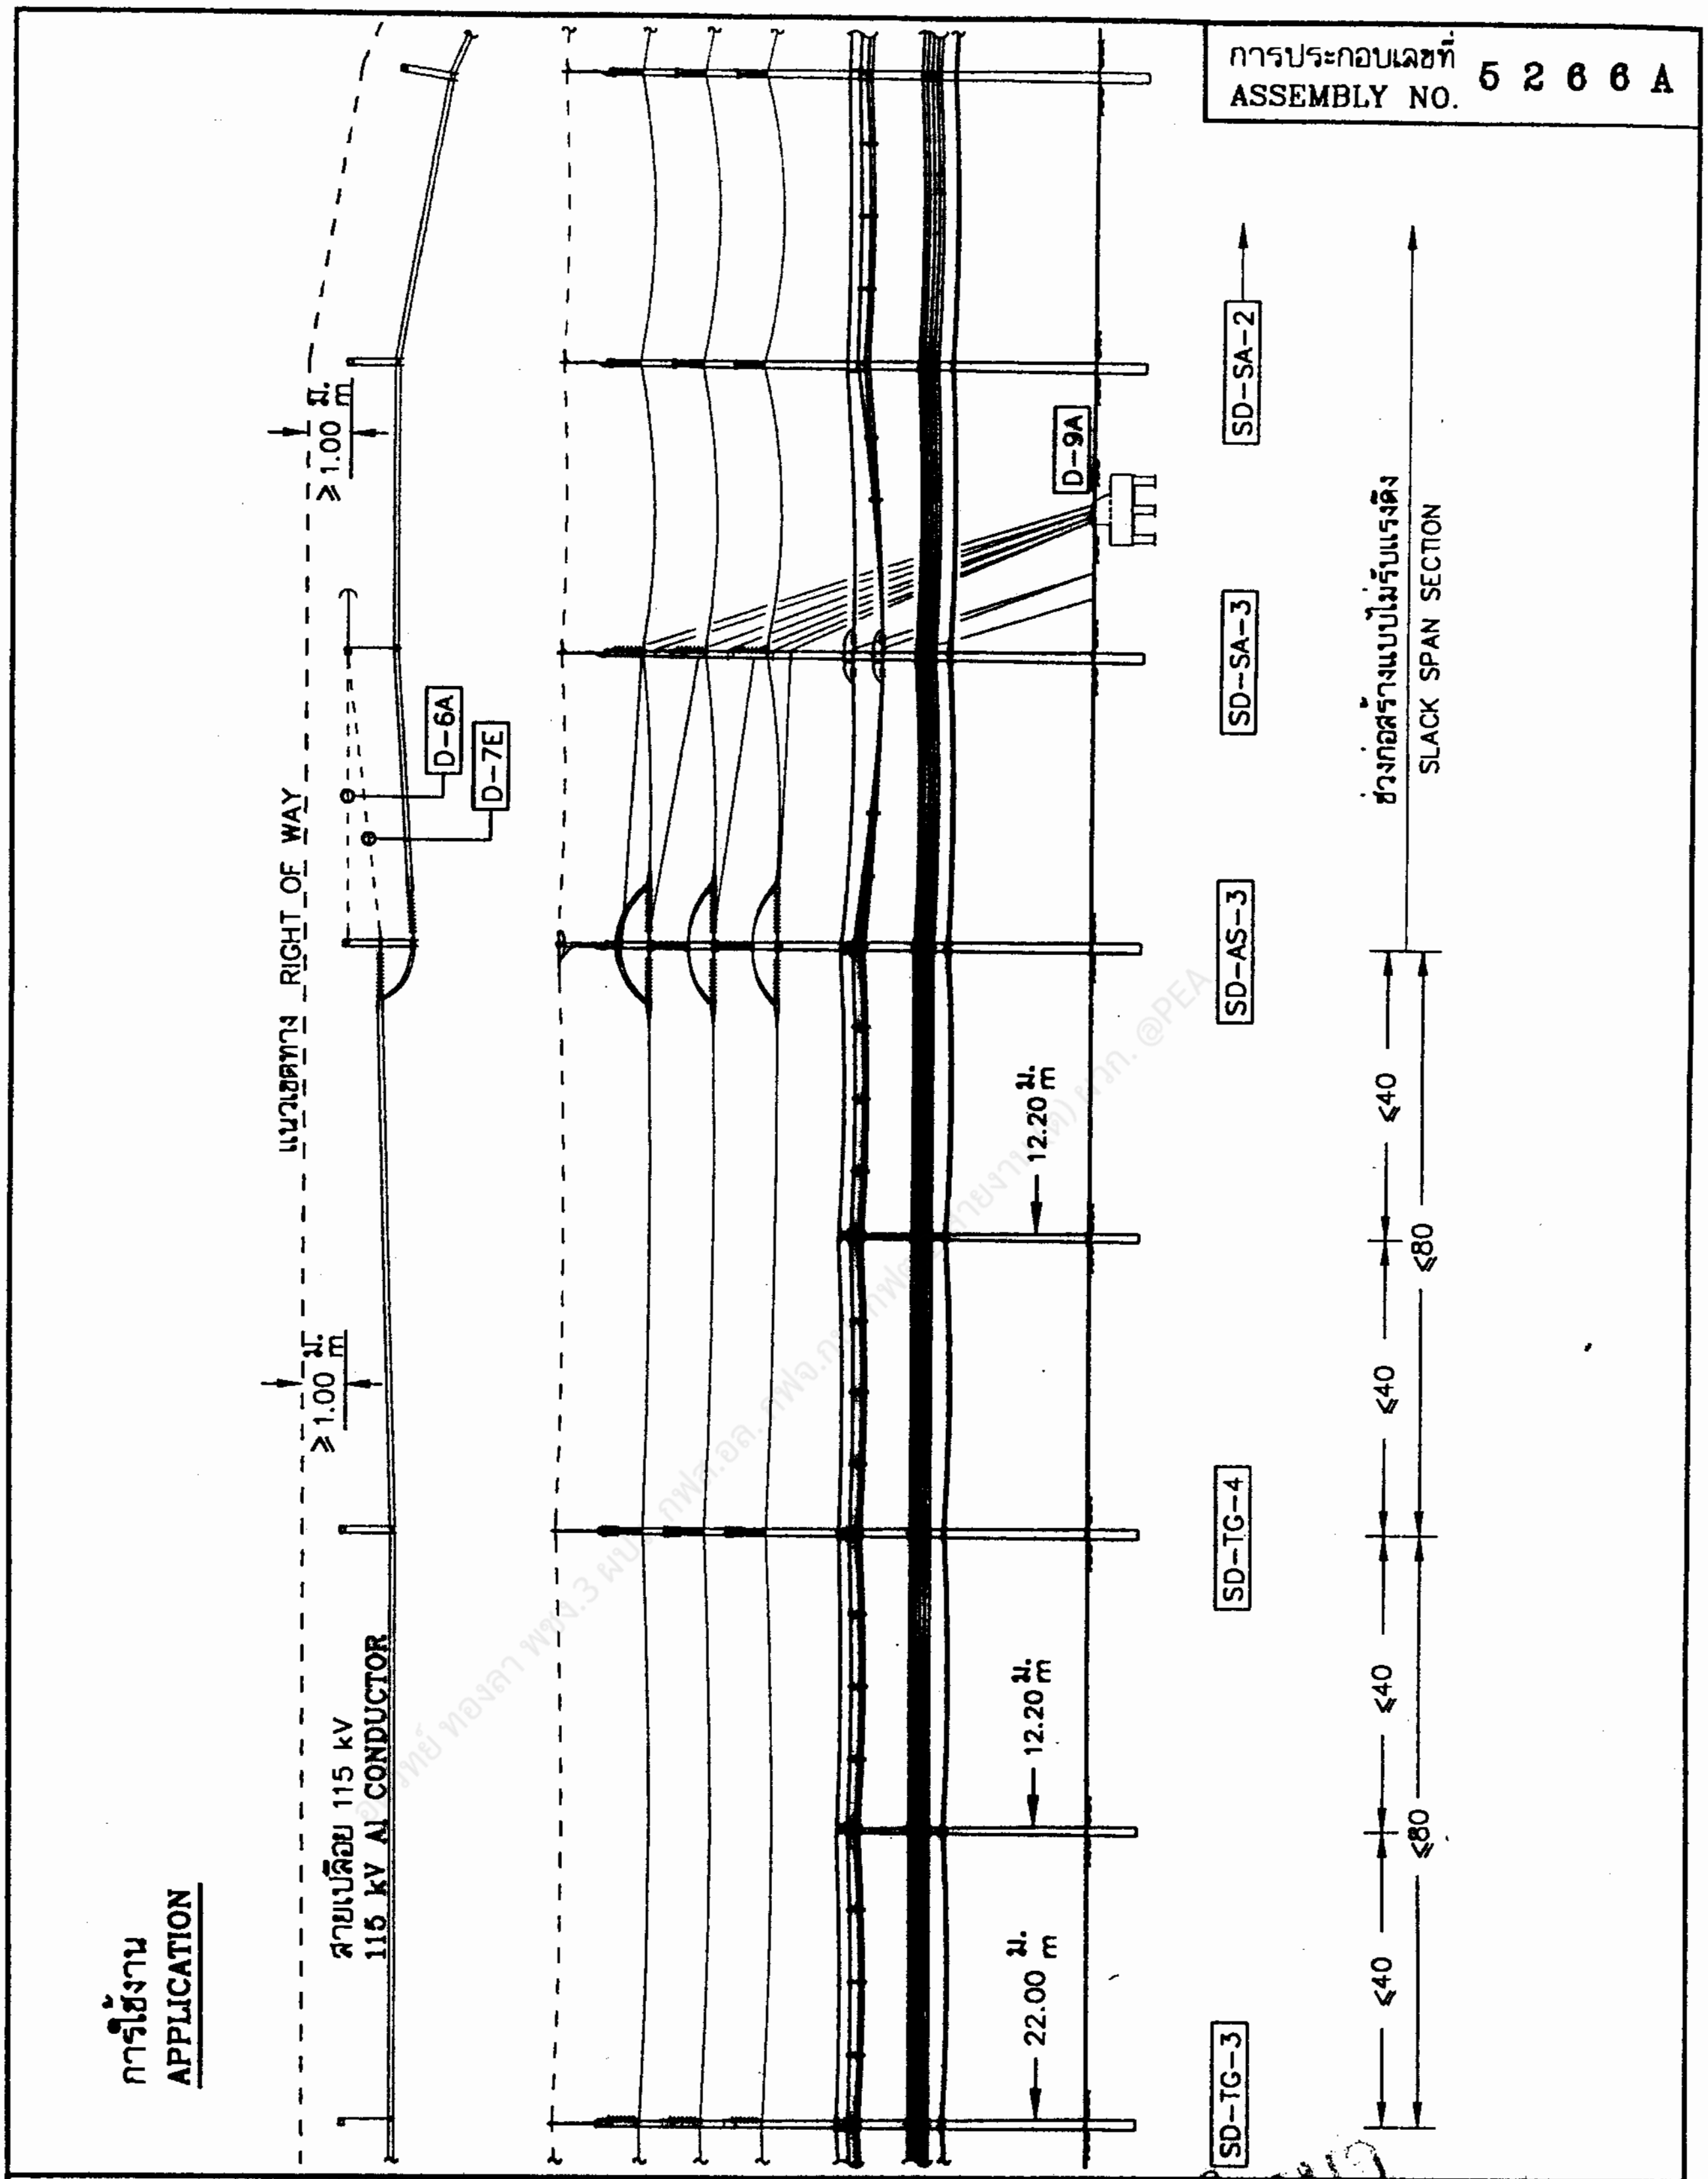

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย.......... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร.................. หัวหน้าแผนก.............. ผู้อำนวยการกอง........... ผู้อำนวยการฝ่าย...........	ผู้ว่าการ............(ผวภ.) - 5 ก.ค. 2548 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-3	เขียนเสร็จวันที่ 3 มิ.ย. 2548 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น.....เมตร........ มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ....(ผวพ.)	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE TYPE SD-AS-3	แบบเลขที่ SA1-015/48010 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น