การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5666

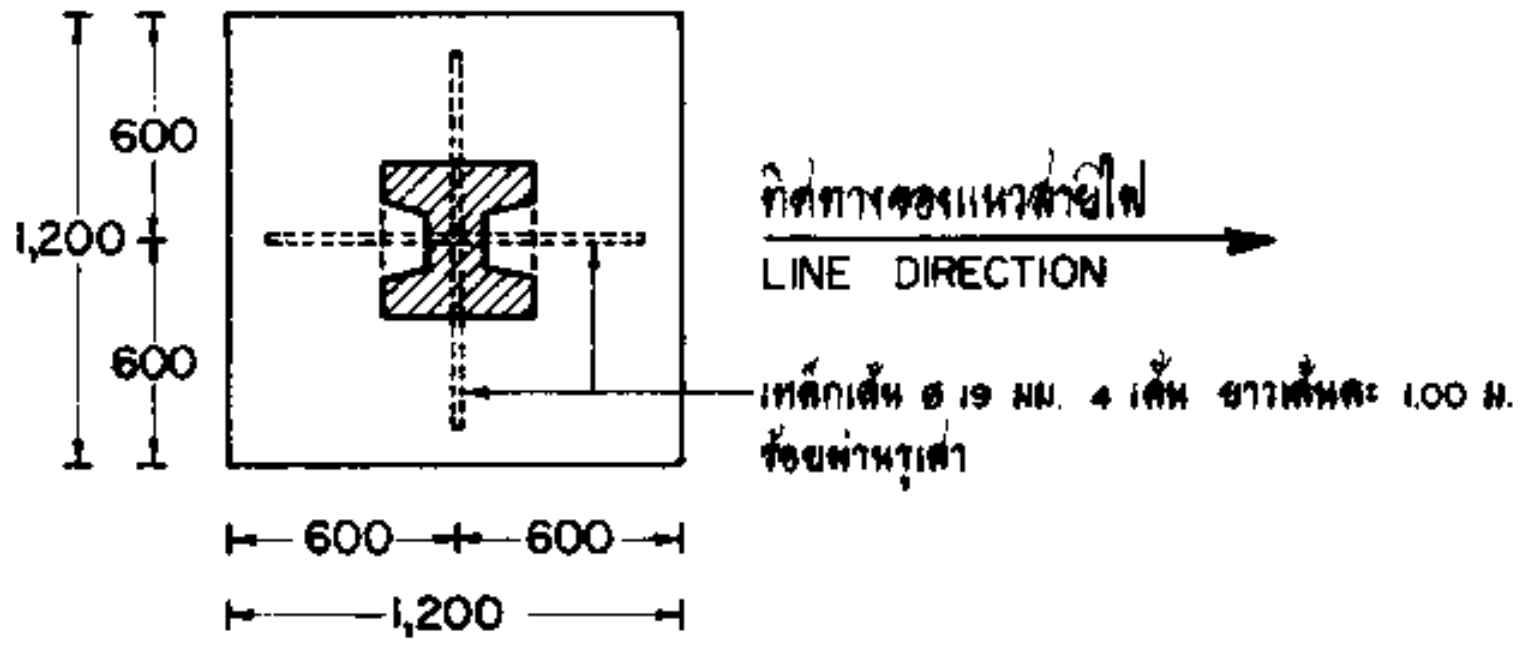
600
1,200
600
ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION
เหล็กเส้น ø 19 มม. 4 เส้น ยาวเส้นละ 1.00 ม.
ร้อยผ่านรูเสา
600
600
1,200

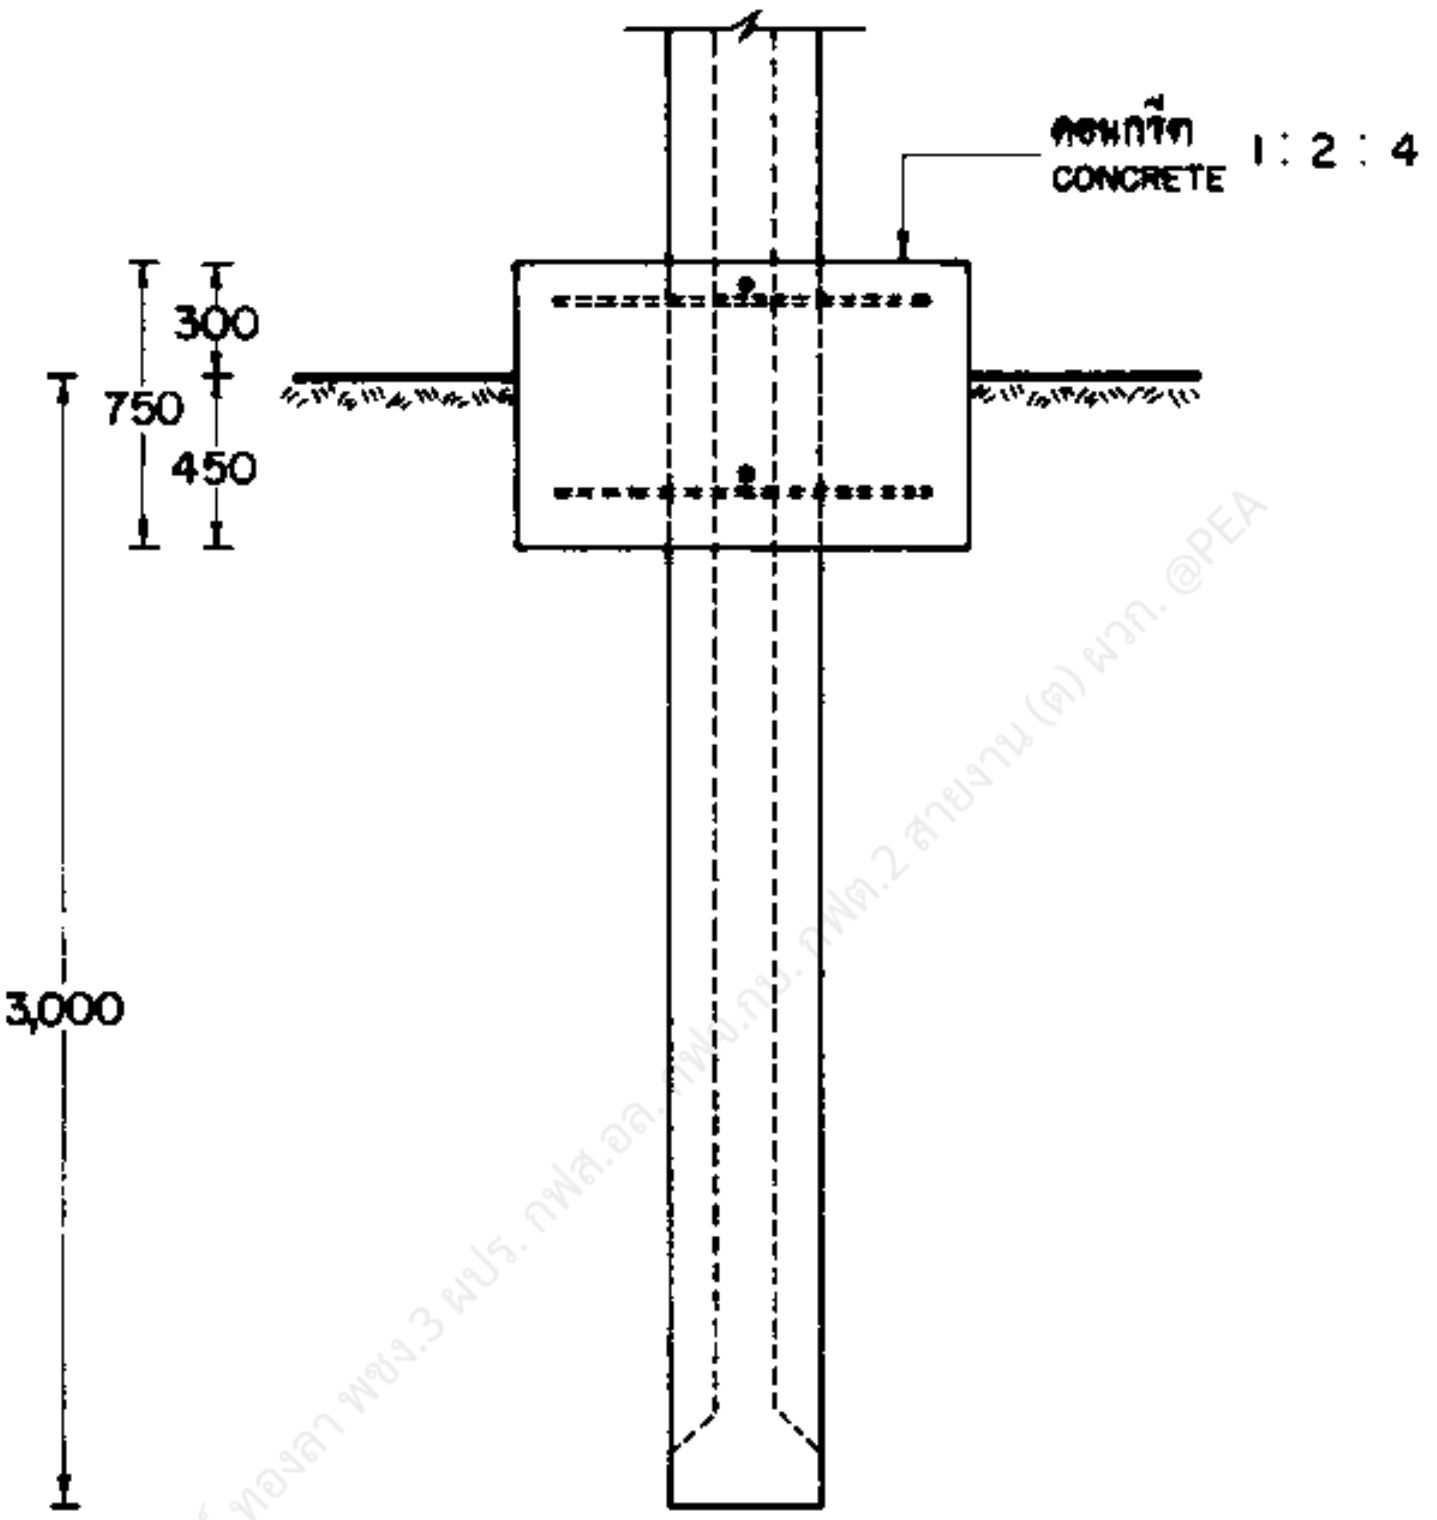
คอนกรีต CONCRETE 1 : 2 : 4
300
750
450
3,000

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟฉ.กษ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

หมายเหตุ
1. ฐานรากนี้ใช้เฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีเท่านั้น
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/23058 (การประกอบเลขที่ 5905)

NOTES
1. THIS POLE FOUNDATION IS USED ONLY IN SARABURI PROVINCE AREA.
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/23058 (ASSEMBLY NO. 5905)

กองโยธา และสถาปัตย์ ฝ่ายแผนการ และงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ — ถูกแทนโดยแบบ —
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ๑๑.๙.๒๓	เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.ย. 23 แก้แบบวันที่ —
	รายละเอียด 10 A ฐานรากเสา (แบบที่ 5)	มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10 A POLE FOUNDATION (TYPE 5)	แบบเลขที่ IBI-015/23073 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

2 5 ก.ย. 25[illegible]