การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5659A

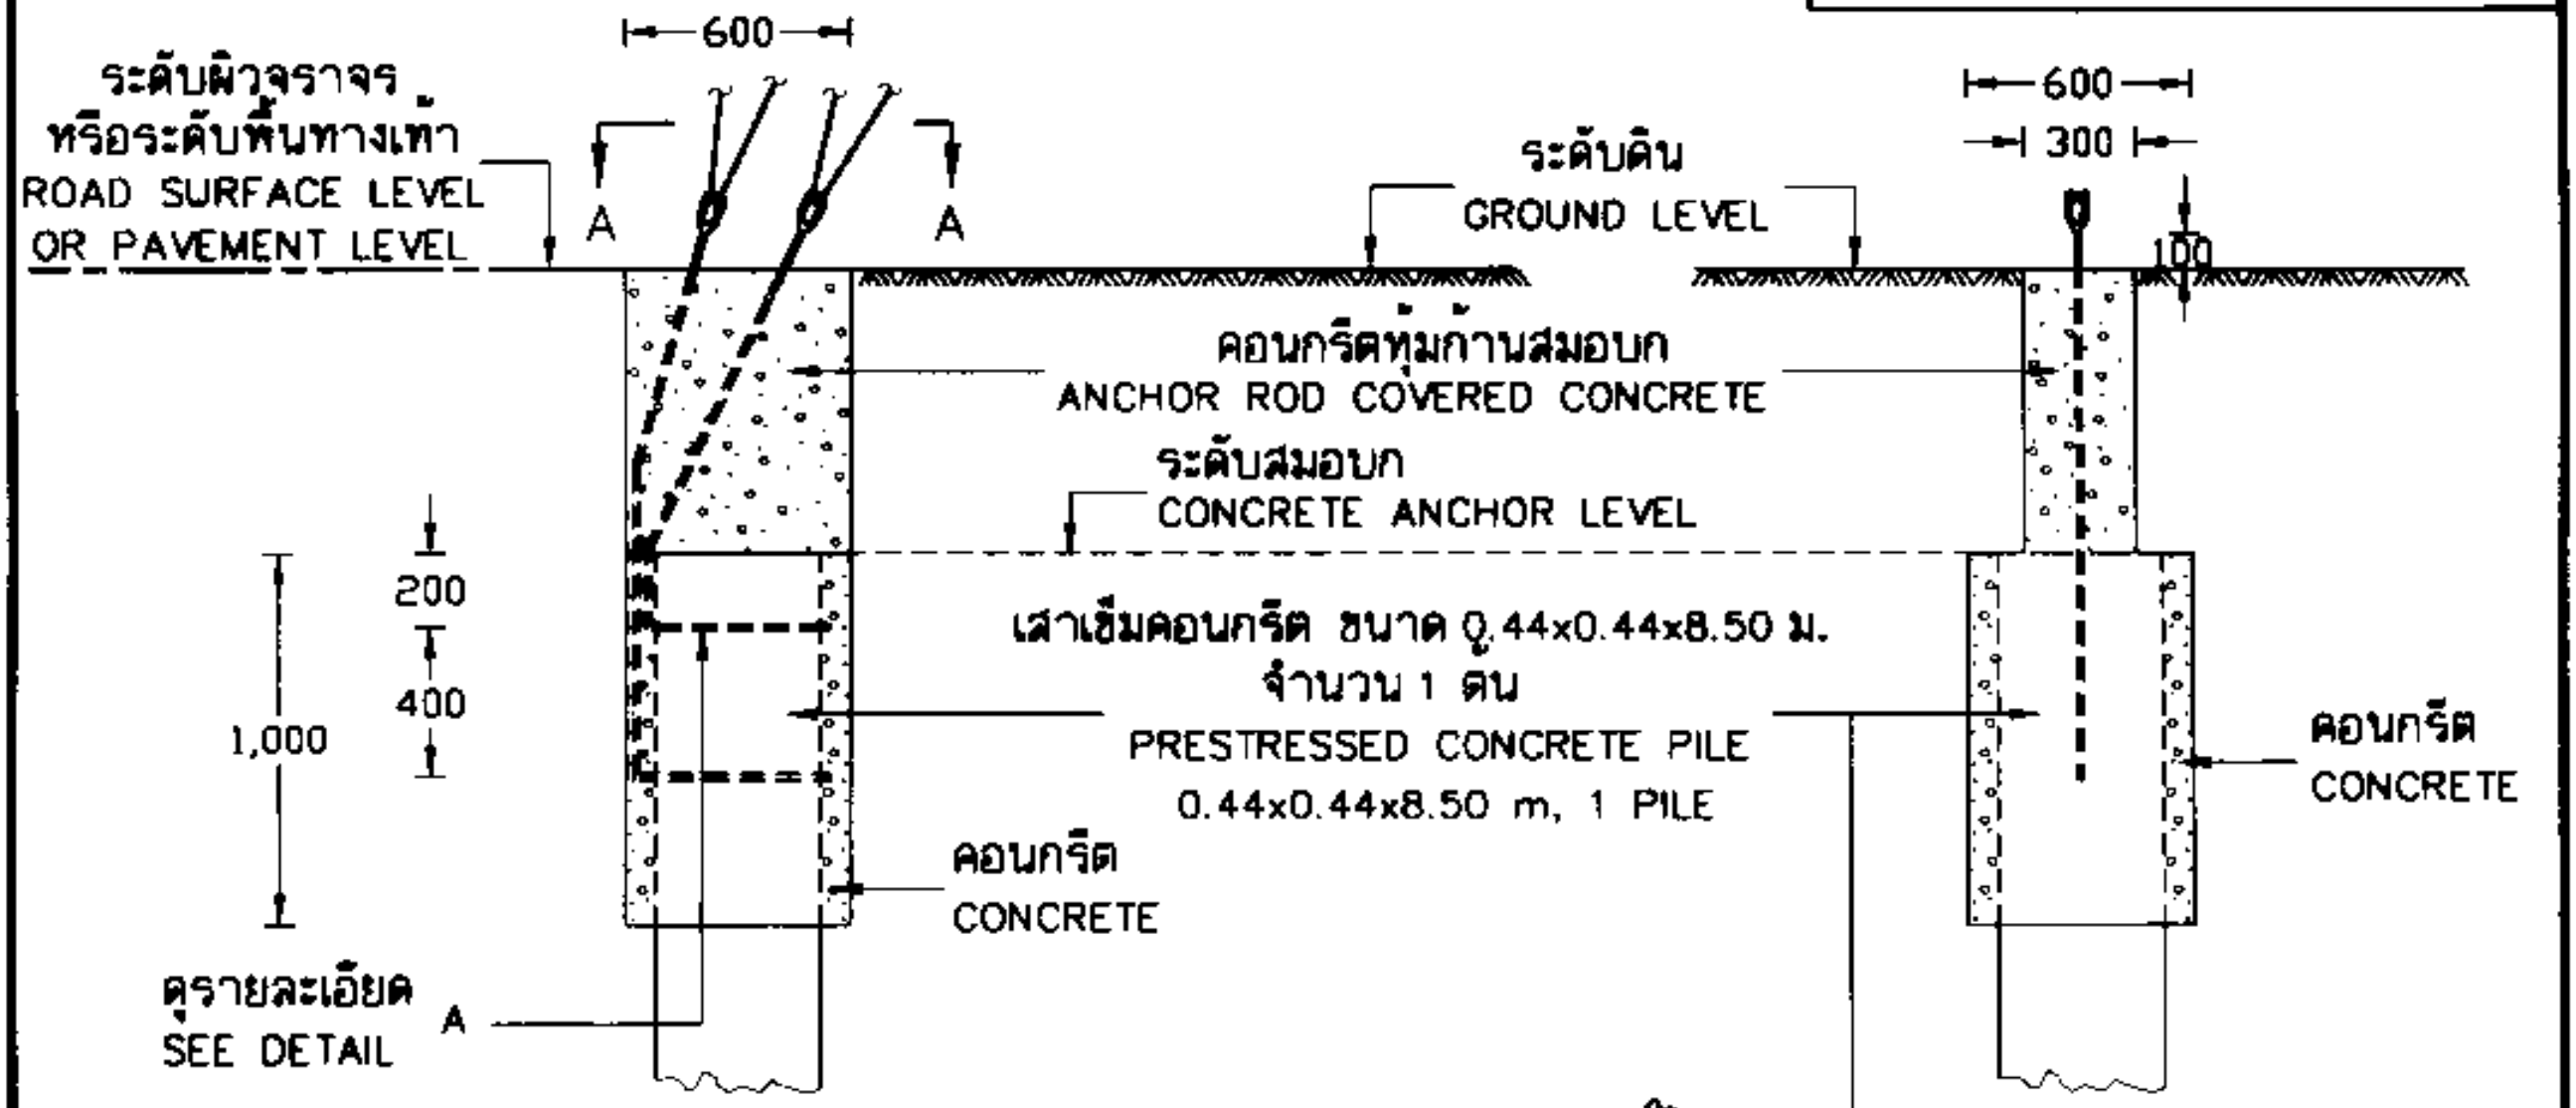

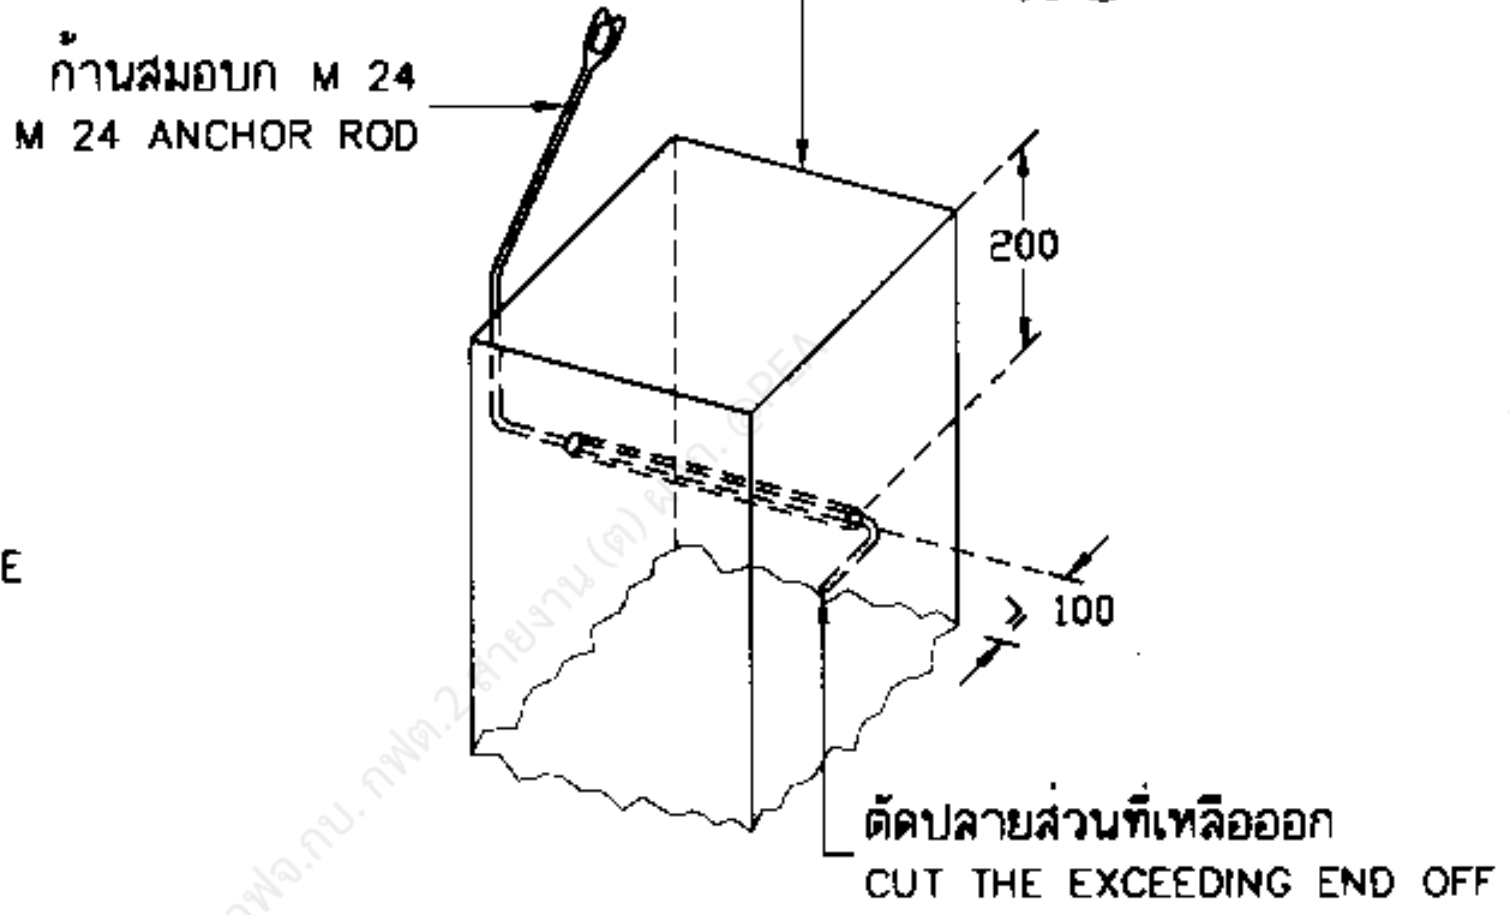

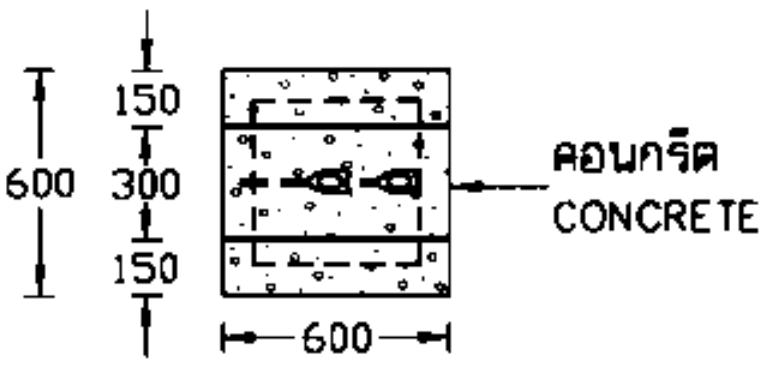

รูปตัด A–A
SECTION

รายละเอียด A
DETAIL

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก แบบทวงสองรอง M 24 NO. OF ANCHOR RODS DOUBLE STRAND EYE, M 24	จำนวนสายยึดโยง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. NO. OF 95 mm^2 STEEL STRAND GUY WIRES
D – 9C	2	4

หมายเหตุ
1 เสาเข็มคอนกรีตรูป I–8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.– ม.
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบเลขที่ IB2–011/42010 และข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง ตามแบบเลขที่ SA1–015/43007 (การประกอบเลขที่ 5659)

NOTES
1 I–8.5 m PRESTRESSED CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 10,000 kg–m .
2 SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG. NO. IB2–011/42010 AND RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA, DWG. NO. SA1–015/43007 (ASSEMBLY NO. 5659) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ...........
ผู้เขียน ...พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์... ผู้สำรวจ........... วิศวกร........... หัวหน้าแผนก.......(แทน) ผู้อำนวยการกอง........... ผู้อำนวยการฝ่าย...........	ผู้ว่าการ.......................(แทน) 24 ต.ค. 2543 รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 8)	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2543 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร........... มาตราส่วน 1:40...........
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL NO. 9 CONCRETE ANCHOR (TYPE 8)	แบบเลขที่ SA1–015/43008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

24 ต.ค. 2543