
การประกอบเลขที่ 4641
ASSEMBLY NO. 5641

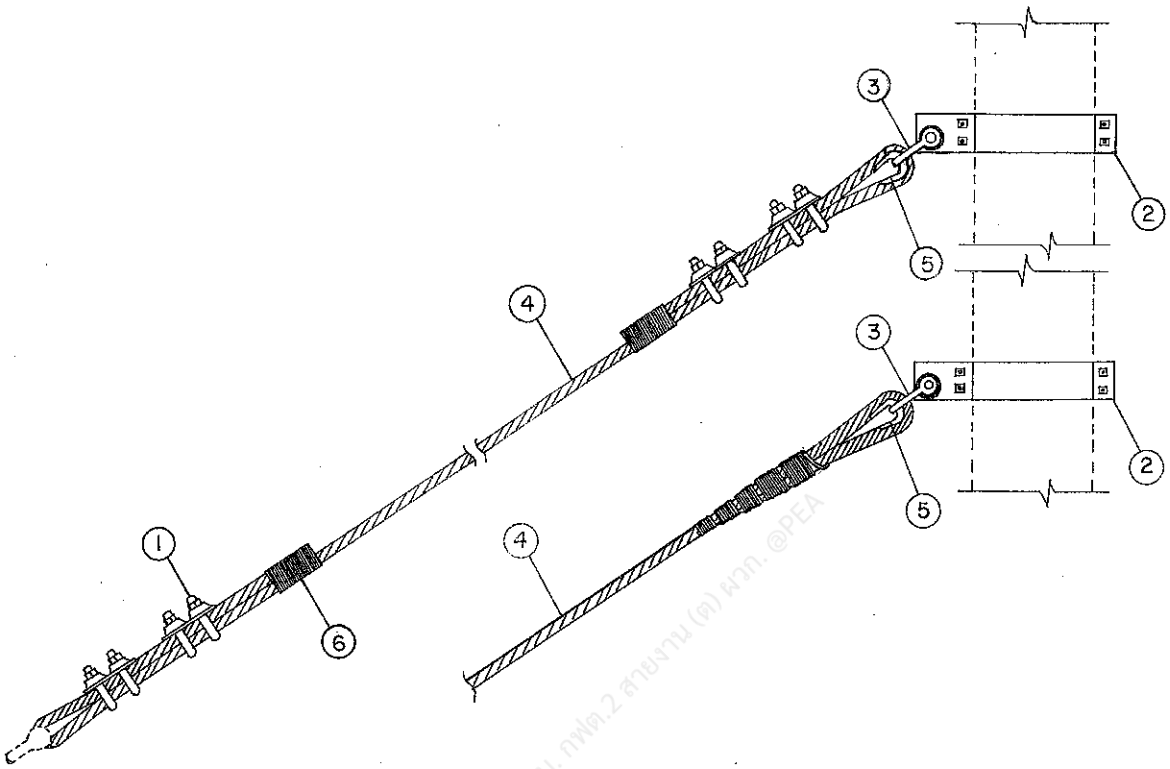

ที่ตำแหน่งจุดยึดถ้ามเสา สามารถใช้วิธีการพันสายยึดโยงตามแบบเลขที่ S02-015/18005 แทนได้
AT THE POINT OF GUYING ON POLE, MOUSING METHOD AS DWG. NO. S02-015/18005 IS ALTERNATIVE

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	รหัสวัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ยูแคล้มป์ สลักคู่ M 16 (ไวร์โรป คลิพ) CLAMP, DOUBLE EYE BOLT, M 16 (WIRE ROPE CLIP)	4	01230001 (0166)
2	แผ่นเหล็กรัดรอบเสา พร้อมสลักยึด BRACKET, POLE COMP. WITH FIXING BOLTS	1	—
3	เหล็กห่วงสำหรับยึดโยง SHACKLE , STEEL , FOR GUY	1	01210302 (0151)
4	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE 95 mm² LENGTH AS REQ'D	ม. m	01100006 (0185)
5	กายทิมเบิ้ลสำหรับสายยึดโยง 50–95 ต.มม. THIMBLE, GUY FOR STEEL WIRE 50–95 mm²	1	01210304 (0150)
6	ลวดพันปลายสาย (ลวดจากสายอลูมิเนียม) WIRE , MOUSING (1 STRAND OF Al CONDUCTOR)		

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 20 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เรียบ ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ รายละเอียดที่ 8 (แผ่นที่ 2) การประกอบสายยึดโยงด้านข้างลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 8 (TYPE 2) STEEL STRANDED WIRE 95 mm SIDE GUY ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/2003i แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น