


สำหรับฐานรากเสา คอร. 22 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
POLE FOUNDATION OF 22 m CONCRETE POLE, WORKING MOMENT 18,000 kg-m

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5668

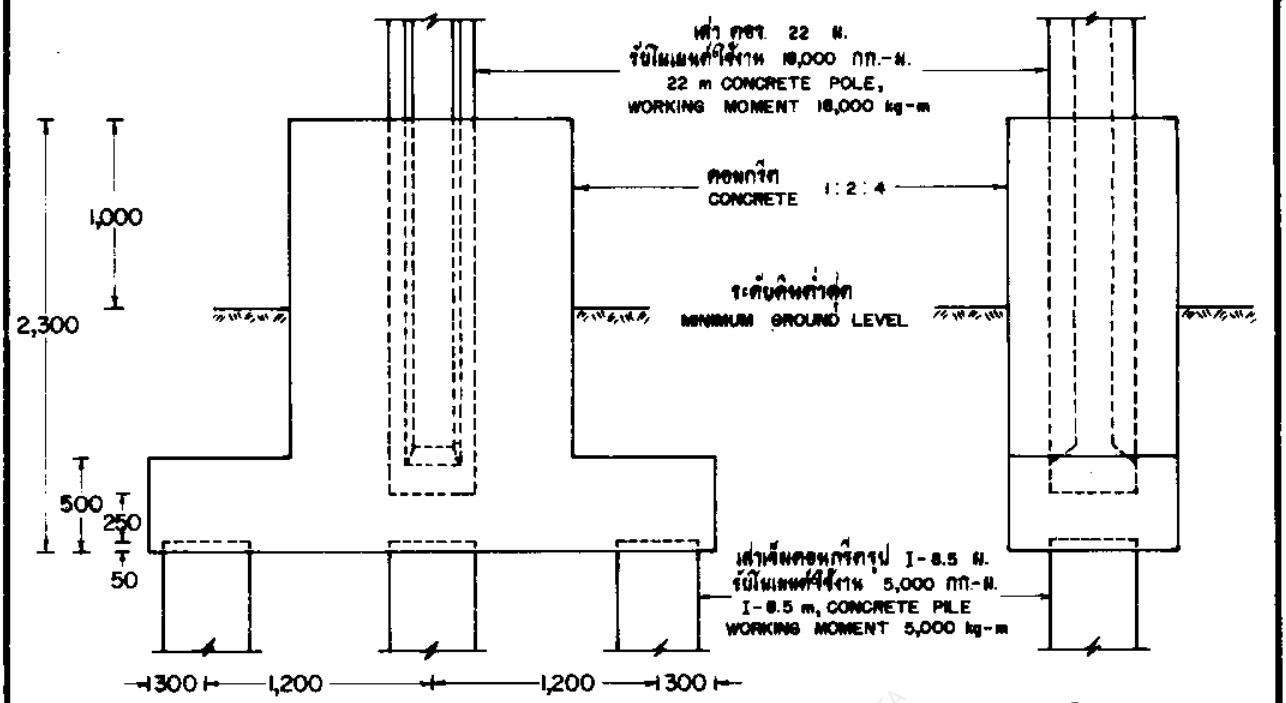

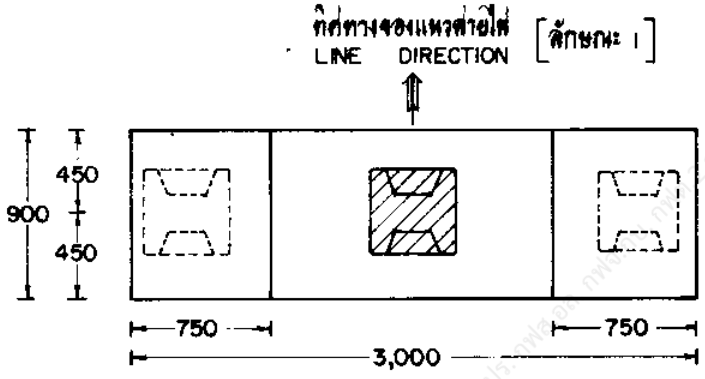

หรือ OR

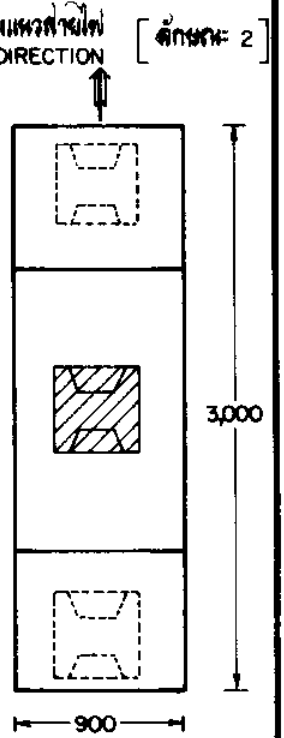

หมายเหตุ

1. เสาคอนกรีตอัดแรง 22 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
   เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก.-ม.
2. ใช้ในกรณีทางโค้งที่มีสายยึดโยง
3. รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/24001I (การประกอบเลขที่ 5908)

NOTES

1. 22 m CONCRETE POLE, WORKING MOMENT 18,000 kg-m
   I-8.5 m CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 5,000 kg-m
2. USE FOR ANGLE LINE WITH GUY
3. SEE ADDITIONAL DETAIL IN DWG. NO. IBI-017/24001I (ASSEMBLY NO. 5908)

กองโยธา และผังเมือง ฝ่ายแผนการ และวางโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ – เขียนแล้วเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 24 แก้แบบเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 25 มิลลิเมตร mm. มาตราส่วน 1 : 40
ผู้เขียน ผู้สำรวจ ผู้ตรวจ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 ส.ค. 2524	รายละเอียดที่ 10 A ฐานรากเสาเดี่ยว (แบบที่ 7)
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10 A POLE FOUNDATION (TYPE 7)	แบบเลขที่ IBI-015/240025 แผ่นที่ 1 รองรับการ 1 แผ่น

11 ส.ค. 2524