การประกอบเลขที่ 3111
ASSEMBLY NO.

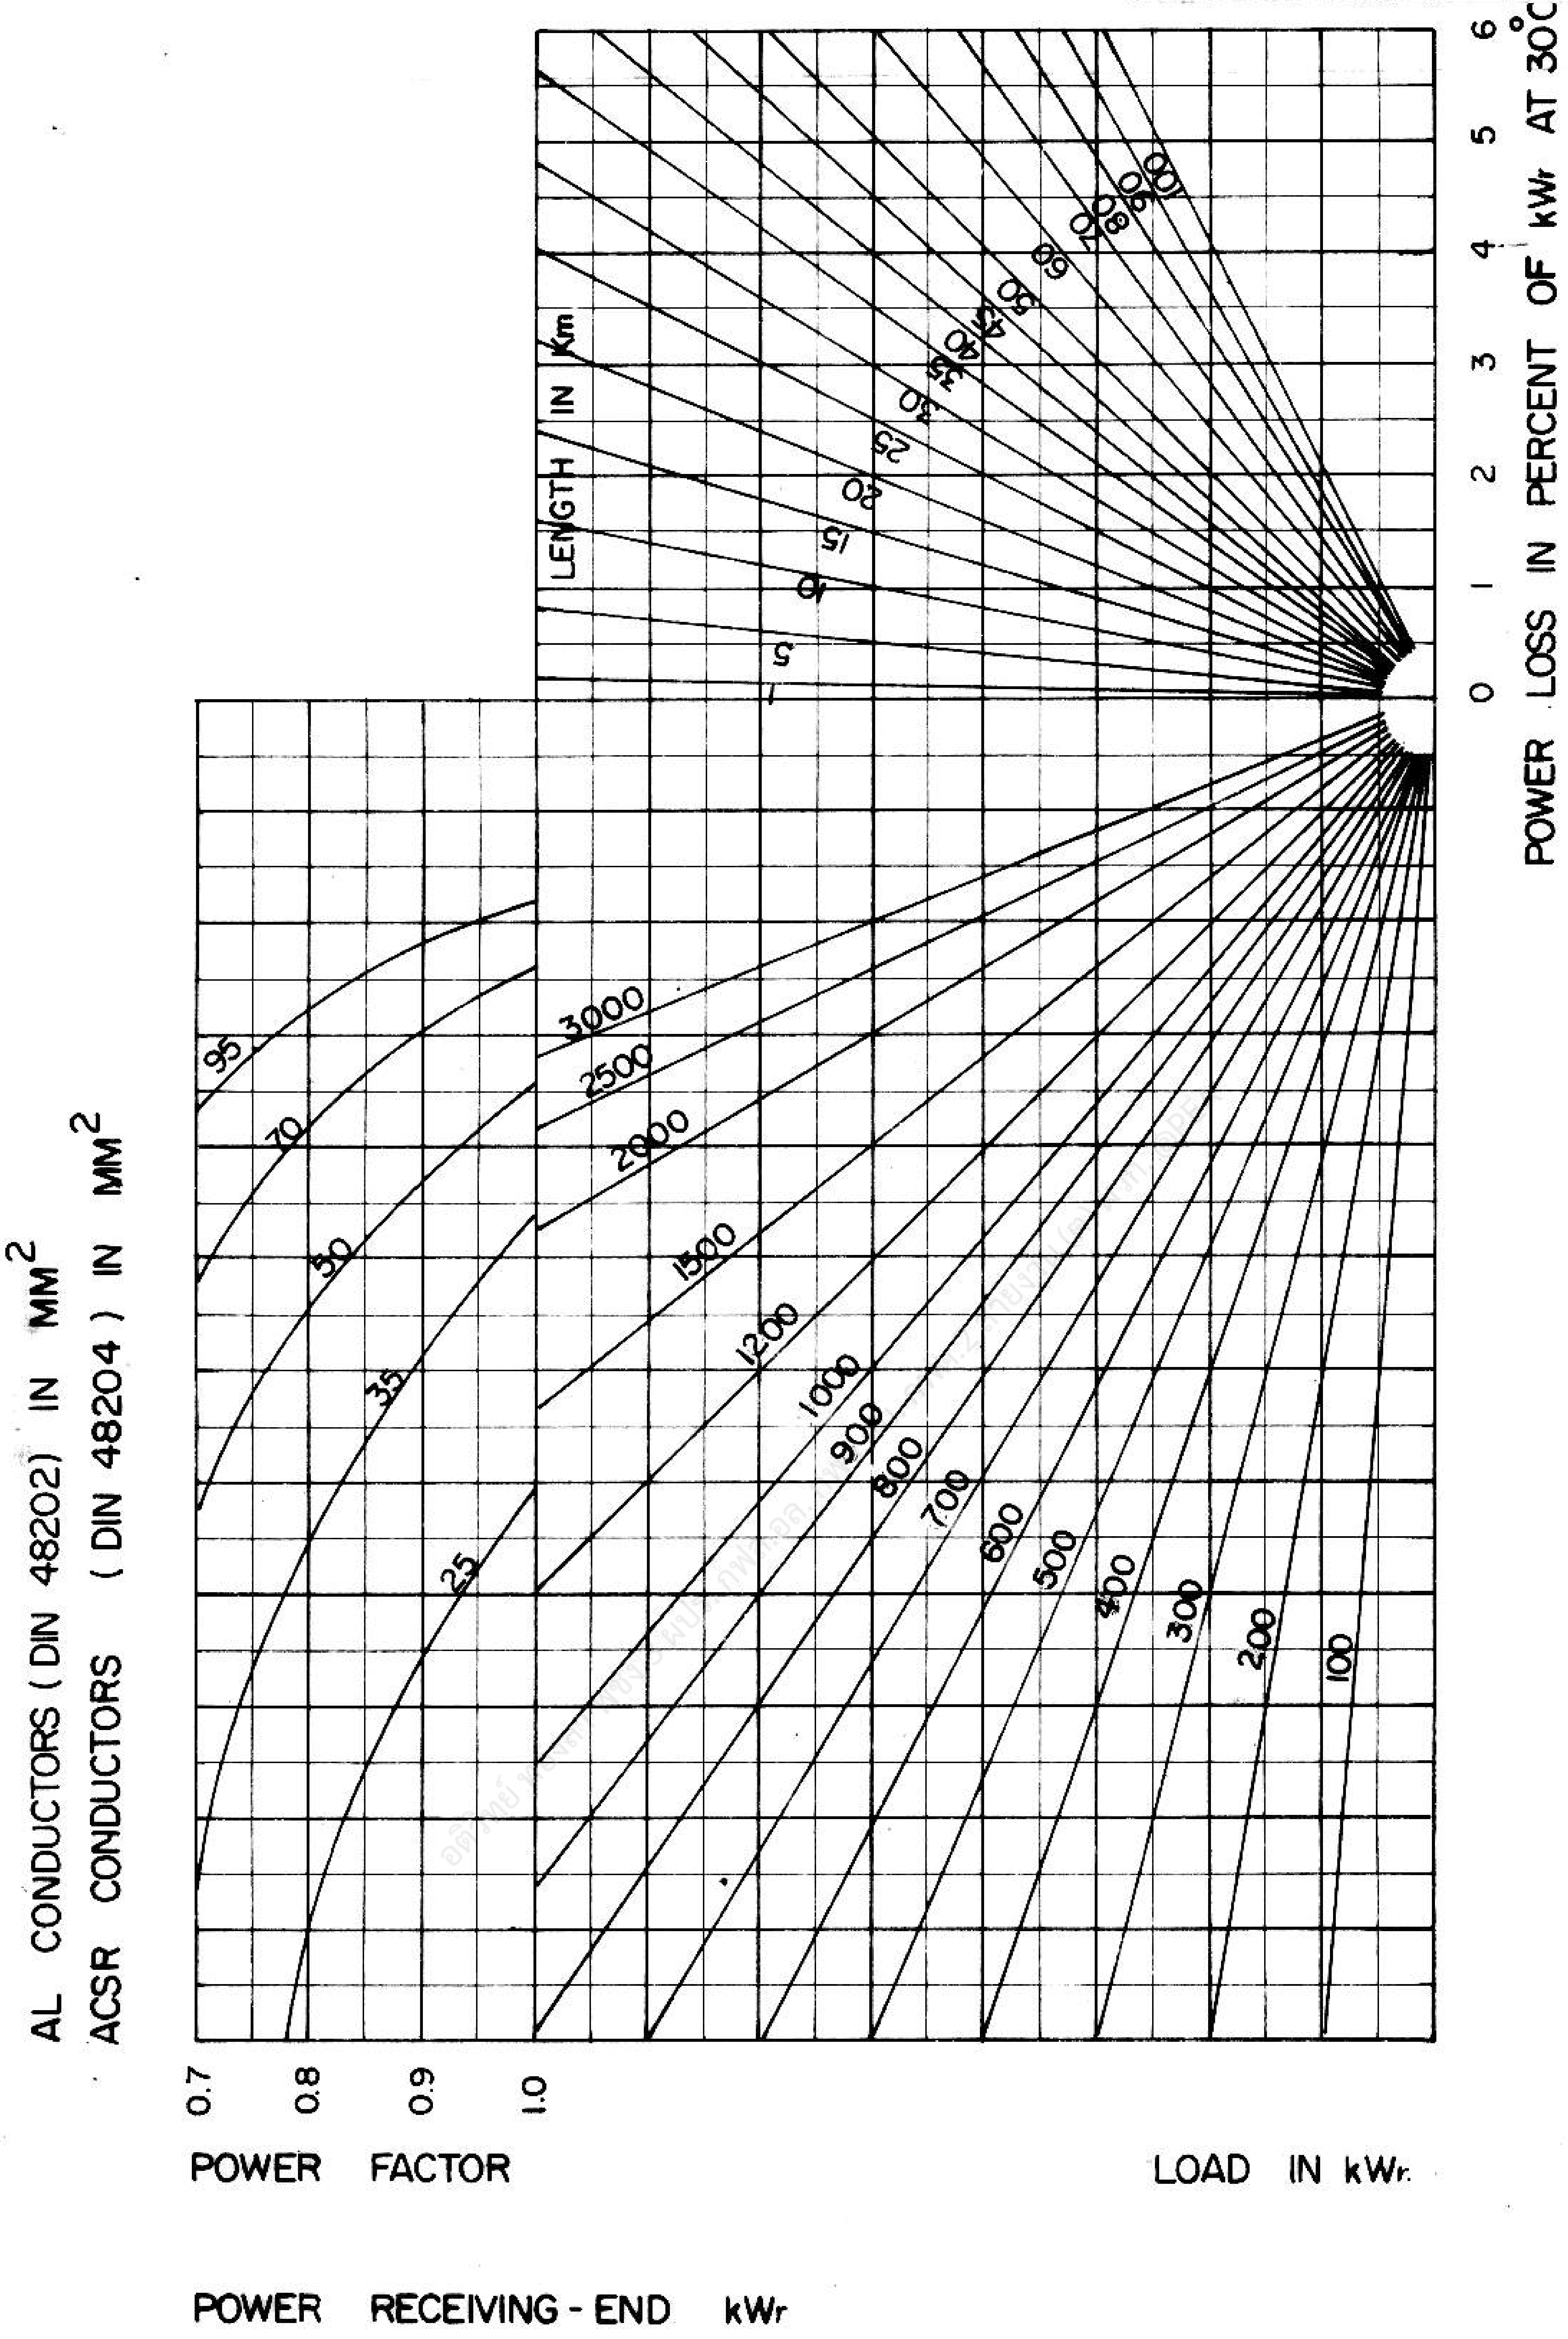

กองแผนการ

ผู้เขียน
สถาปนิก
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

เพาเวอร์ลอสชาร์ท
สำหรับระบบ 33,000 โวลต์ 3 เฟส

POWER LOSS CHART
FOR 33,000 VOLTS 3-Ø, 3-WIRE

ใช้แทนแผน
ถูกแทนโดยแผน
เขียนเสร็จวันที่ 19/4/09
แก้แผนวันที่
พิมพ์เป็น
มาตราส่วน

แผนเลขที่ 150-015/090146
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น