กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 2 วงจร

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0217

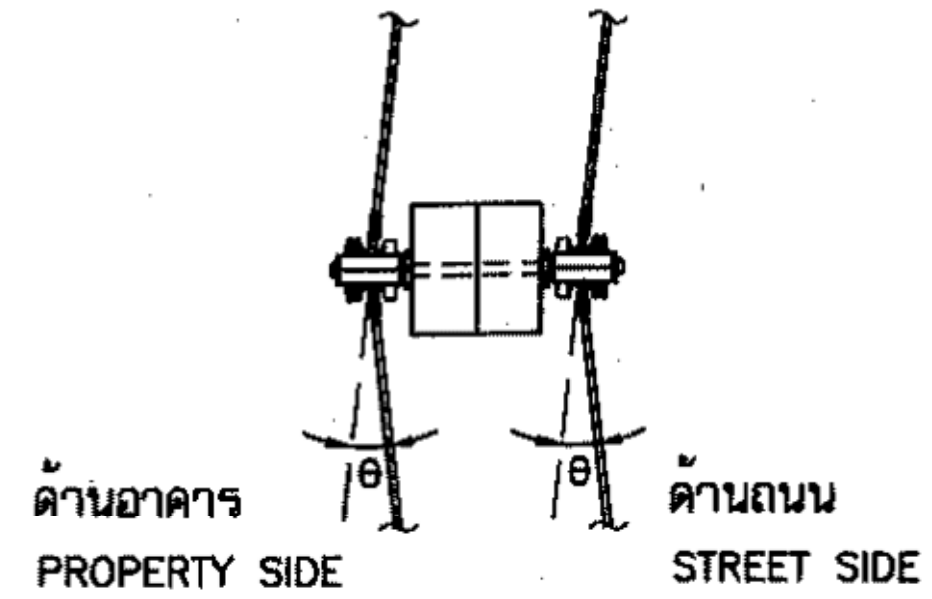

N – สายเป็นกลาง
NEUTRAL CABLE

A, B, C – สายเฟส
PHASE CABLE

L – สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING CABLE

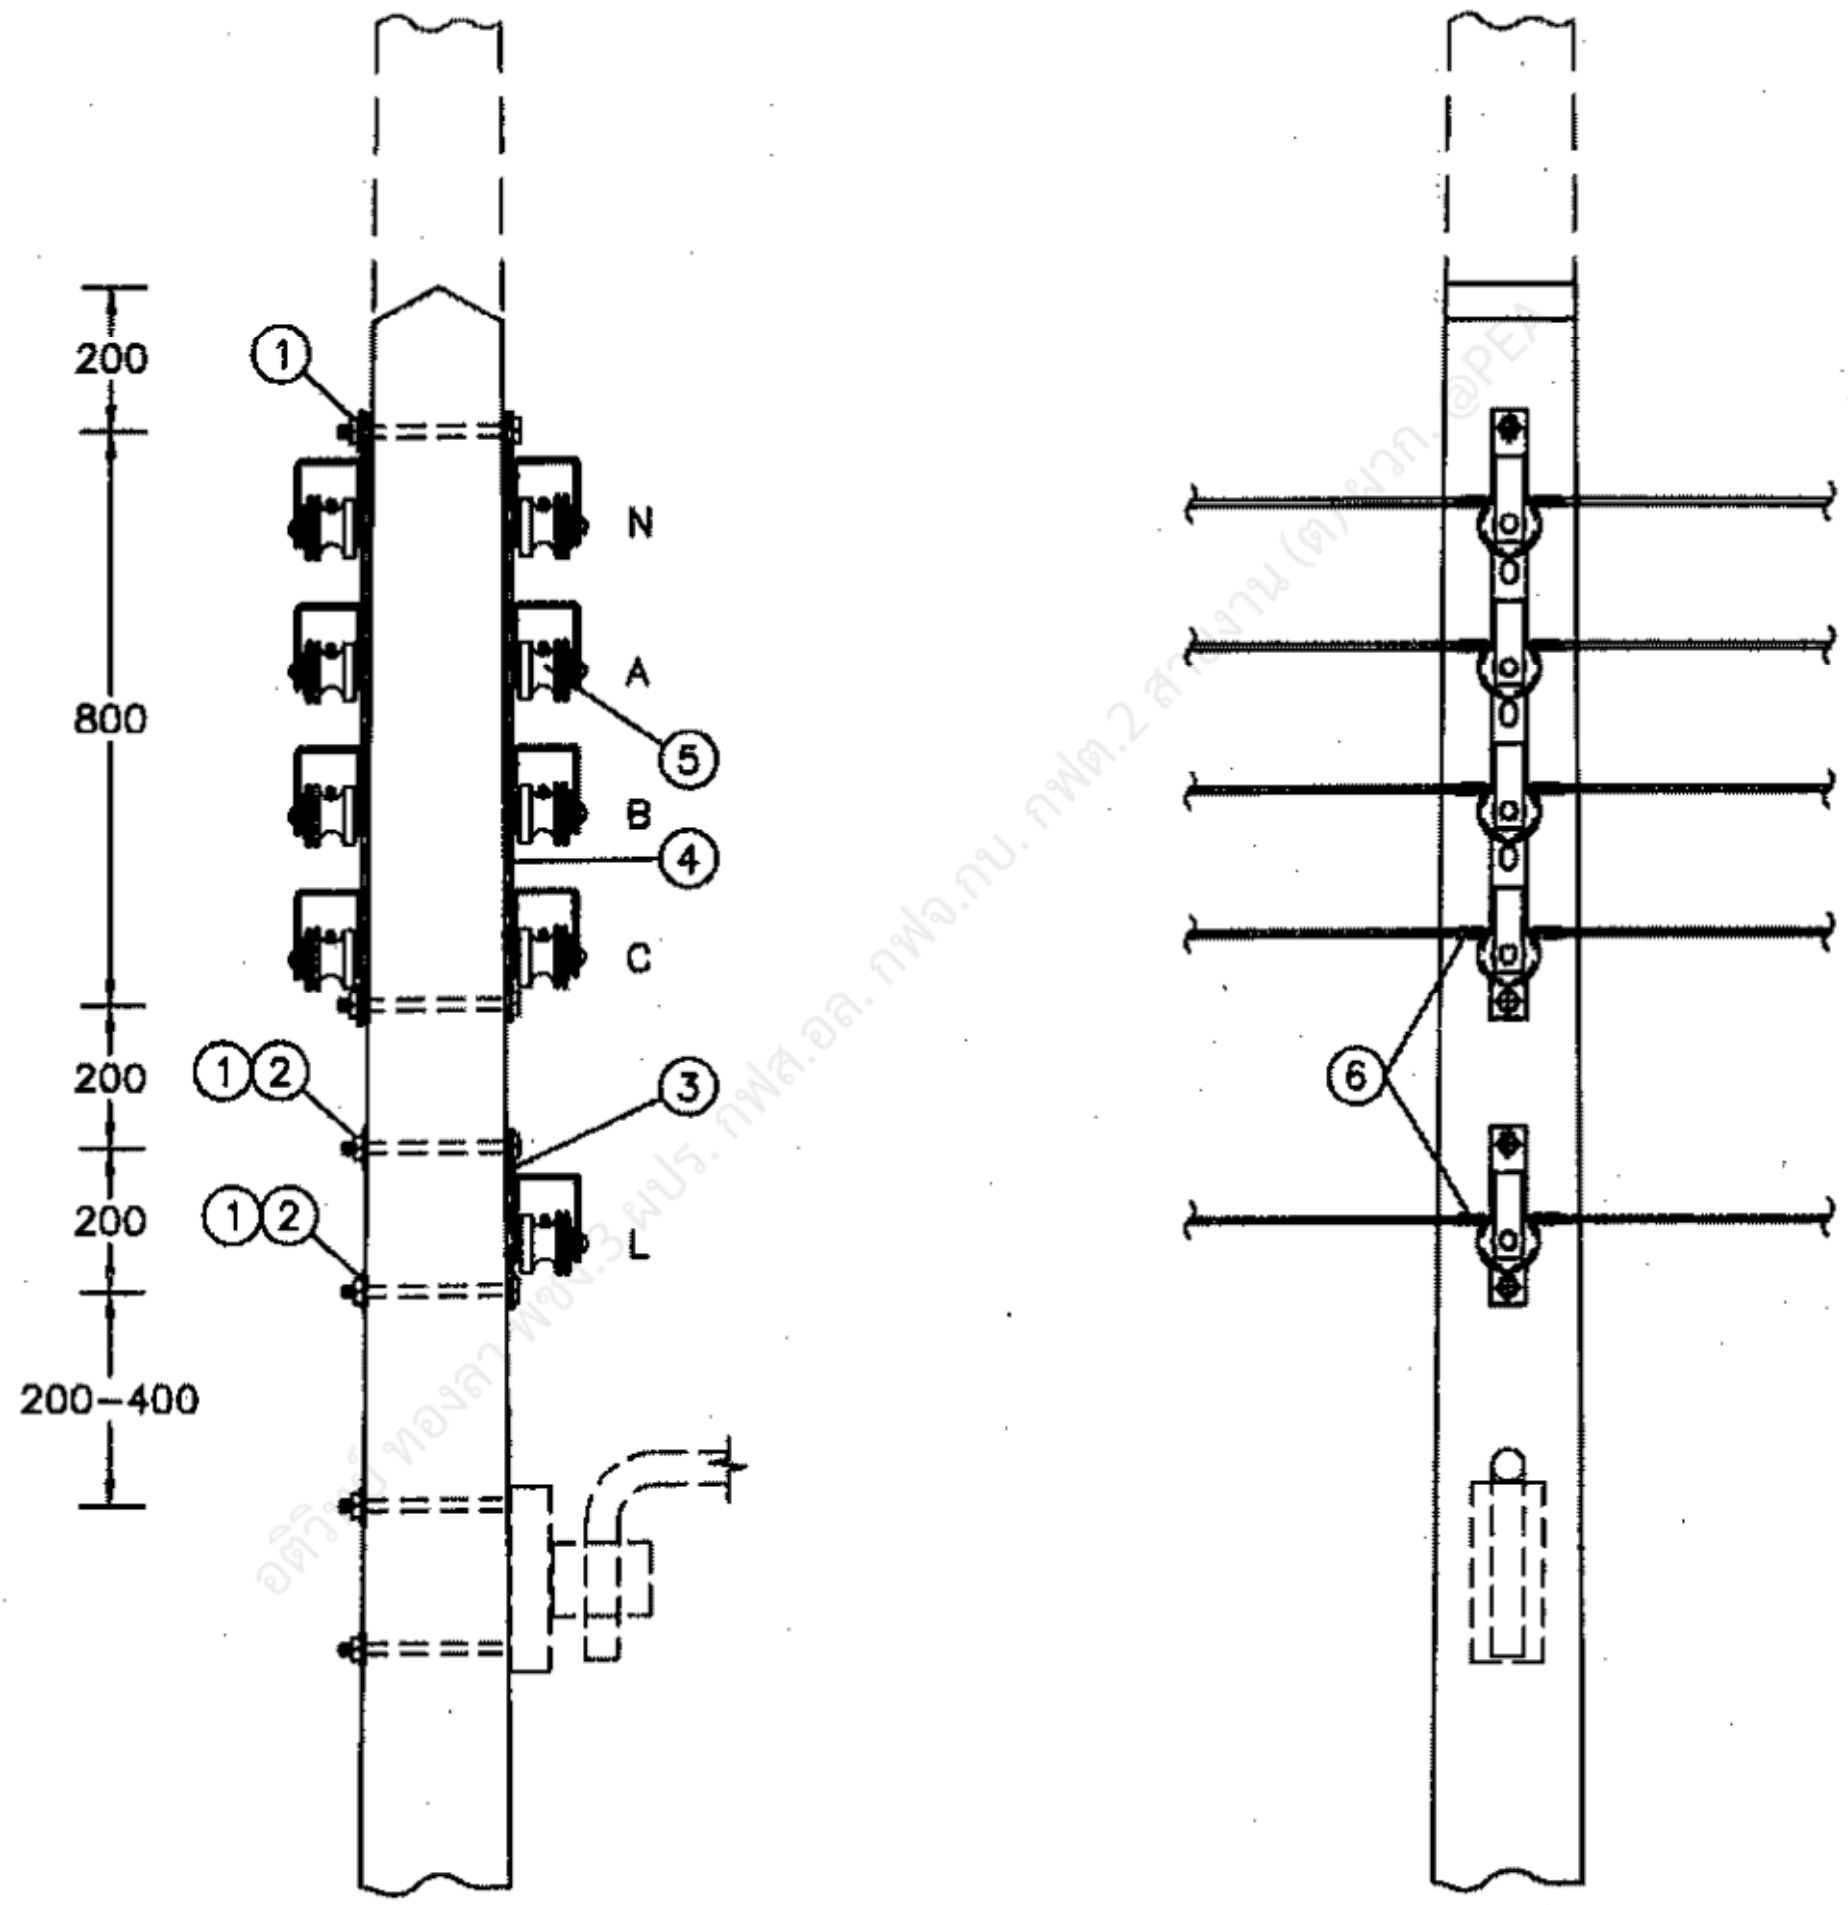

อดิวัฒน์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน *Supphakit Boonrueng*
ผู้สำรวจ........
วิศวกร *Supphakit Boonrueng*
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการวิศวกรรม

ผู้ว่าการ........ 12 มิ.ย. 2566 (แทน)

การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน
สำหรับทางตรง 0°–5° 2 วงจร

SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR
FOR TANGENT 0°–5° STRUCTURE, 2–CIRCUIT

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2566
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 20
แบบเลขที่ SA4–015/66004
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0217

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16x200 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 9.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm FOR 9.00 m CONCRETE POLE	4	1010110202
1a	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE		1010110204
1b	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20, 14.00 m CONCRETE POLE		1010110205
1c	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110206
1d	สลักเกลียว M 16x450 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 22.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x450 mm FOR 22.00 m CONCRETE POLE		1010110207
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52x52x4.5 mm, LONG ø 18 mm TIS 258	2	1010180100
3	แร็ค 1x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 1x200 mm FOR HORIZANTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	1	1030130003
4	แร็ค 4x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 4x200 mm FOR HORIZANTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	2	1030130006
5	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	9	1030030000
6	ลวดอะลูมิเนียมกลม หรือลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE or COVERED TIE WIRED, Al, ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020200002 or 1020200003

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาสูงสุด ไม่เกิน 20 ม. และระยะหย่อนยานต่ำสุดของสายแรงต่ำ 0.40 ม.
2. สำหรับการติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. ต้นทางโค้ง 5°-60° ดูแบบเลขที่ SA1-015/21028 (การประกอบเลขที่ 0207)
3. สำหรับการติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. ต้นเข้าปลายสายต้นสุดท้าย ดูแบบเลขที่ SA1-015/21045 (การประกอบเลขที่ 0209)
4. การผูกลูกรอกแรงต่ำแนวนอนดูแบบเลขที่ SA4-015/66006 (การประกอบเลขที่ 9527A)

RECOMMENDATION

1. THE MAXIMUM SPAN LENGTH SHELL NOT EXCEED 20 m AND THE MINIMUM SAG OF THE CONDUCTOR SHALL BE 0.40 m .
2. FOR SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR ANGLE STRUCTURE 5°-60° SEE DWG. No. SA1-015/21028 (ASSEMBLY No. 0207)
3. FOR SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DEADEND STRUCTURE ACCORDING TO DWG. No. SA1-015/21045 (ASSEMBLY No. 0209)
4. HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR TYING SEE DWG. No. SA4-015/66006 (ASSEMBLY No. 9527A)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ................. วิศวกร Supphakit Boonreung หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.......................... 1 2 มิ.ย. 2566(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน สำหรับทางตรง 0°-5° 2 วงจร	มิติเป็น ...... - ...... มาตราส่วน ...... - ......
รองผู้ว่าการวิศวกรรม ...... -	SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR FOR TANGENT 0°-5° STRUCTURE, 2-CIRCUIT	แบบเลขที่ SA4-015/66004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น