
การประกอบเลขที่ 4637
ASSEMBLY NO. 5637

D – 6

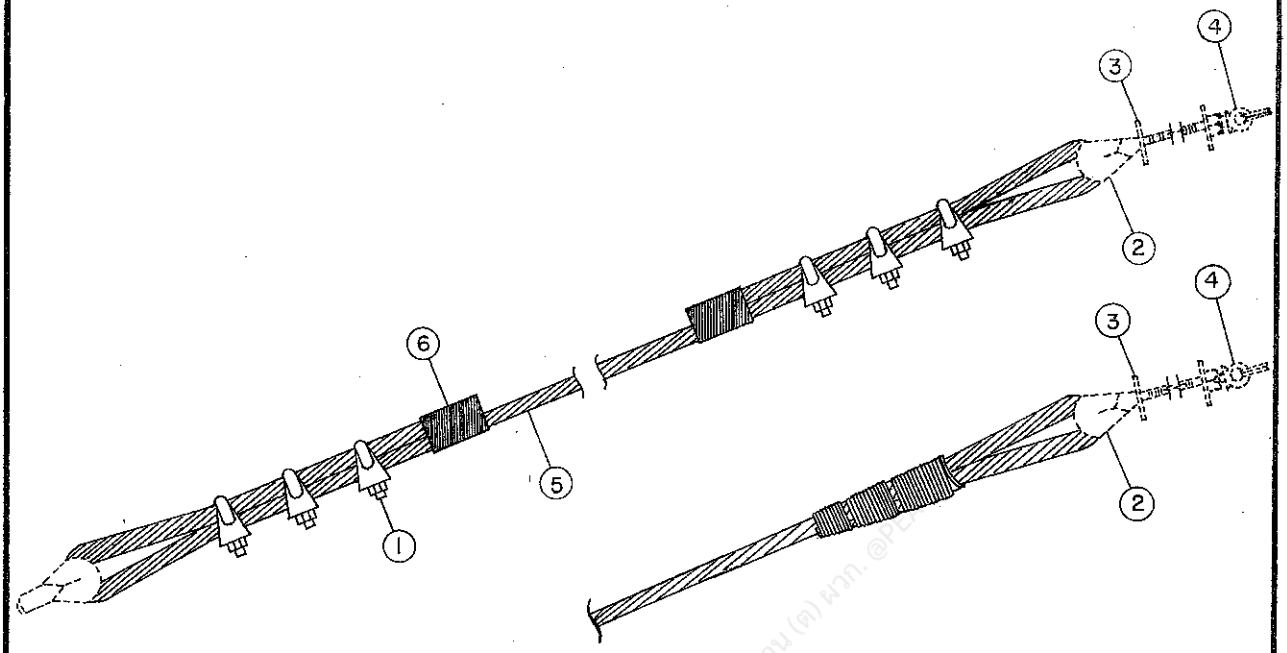

ที่ตำแหน่งจุดยึดกันเสา สามารถใช้วิธีการพันสายยึดโยงตามแบบเลขที่ S02-015/18005 แทนได้
AT THE POINT OF GUYING ON POLE, MOUSING METHOD AS DWG. NO. S02-015/18005 IS ALTERNATIVE

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	รหัสเลขที่ MAT. NO.
1	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	6	6	6	01230000 (0165)
2	สลักห่วงแผนธรรมดา เดี่ยว 45° M 16X350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45° M 16X350 mm	-	1	1	01210202 (0162)
3	แหวนสี่เหลี่ยมแผน 52X52 X 4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	-	2	2	01180100 (0355)
4	น็อทรูปห่วง M 16 DIN 582 พร้อมกาบทิมเบิ้ลสำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. NUT, EYE M 16 DIN 582 WITH GUY THIMBLE FOR STEEL WIRE 50-95 mm²	-	1	-	01180001 01210304
5	ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ต.มม. ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE 50 mm² LENGTH AS REQ'D	ม. m	ม. m	ม. m	01100004 (0183)
6	ลวดพันปลายสาย (ลวดจากสายอลูมิเนียม) WIRE, MOUSING (1 STRAND OF Al CONDUCTOR)				

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จรันที่ 23 พ.ย. 20 แก้แบบรันที่ 24 มี.ค. 23 มิติเป็น มาตราส่วน
พิเชียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ 31 ธ.ค. 21 รายละเอียดที่ 6 (แบบที่ 2) การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. DETAIL NO. 6 (TYPE 2) STEEL STRANDED WIRE 50 mm² GUY ASSEMBLY	แบบเลขที่ SAI-015/20029 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น