
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3603**

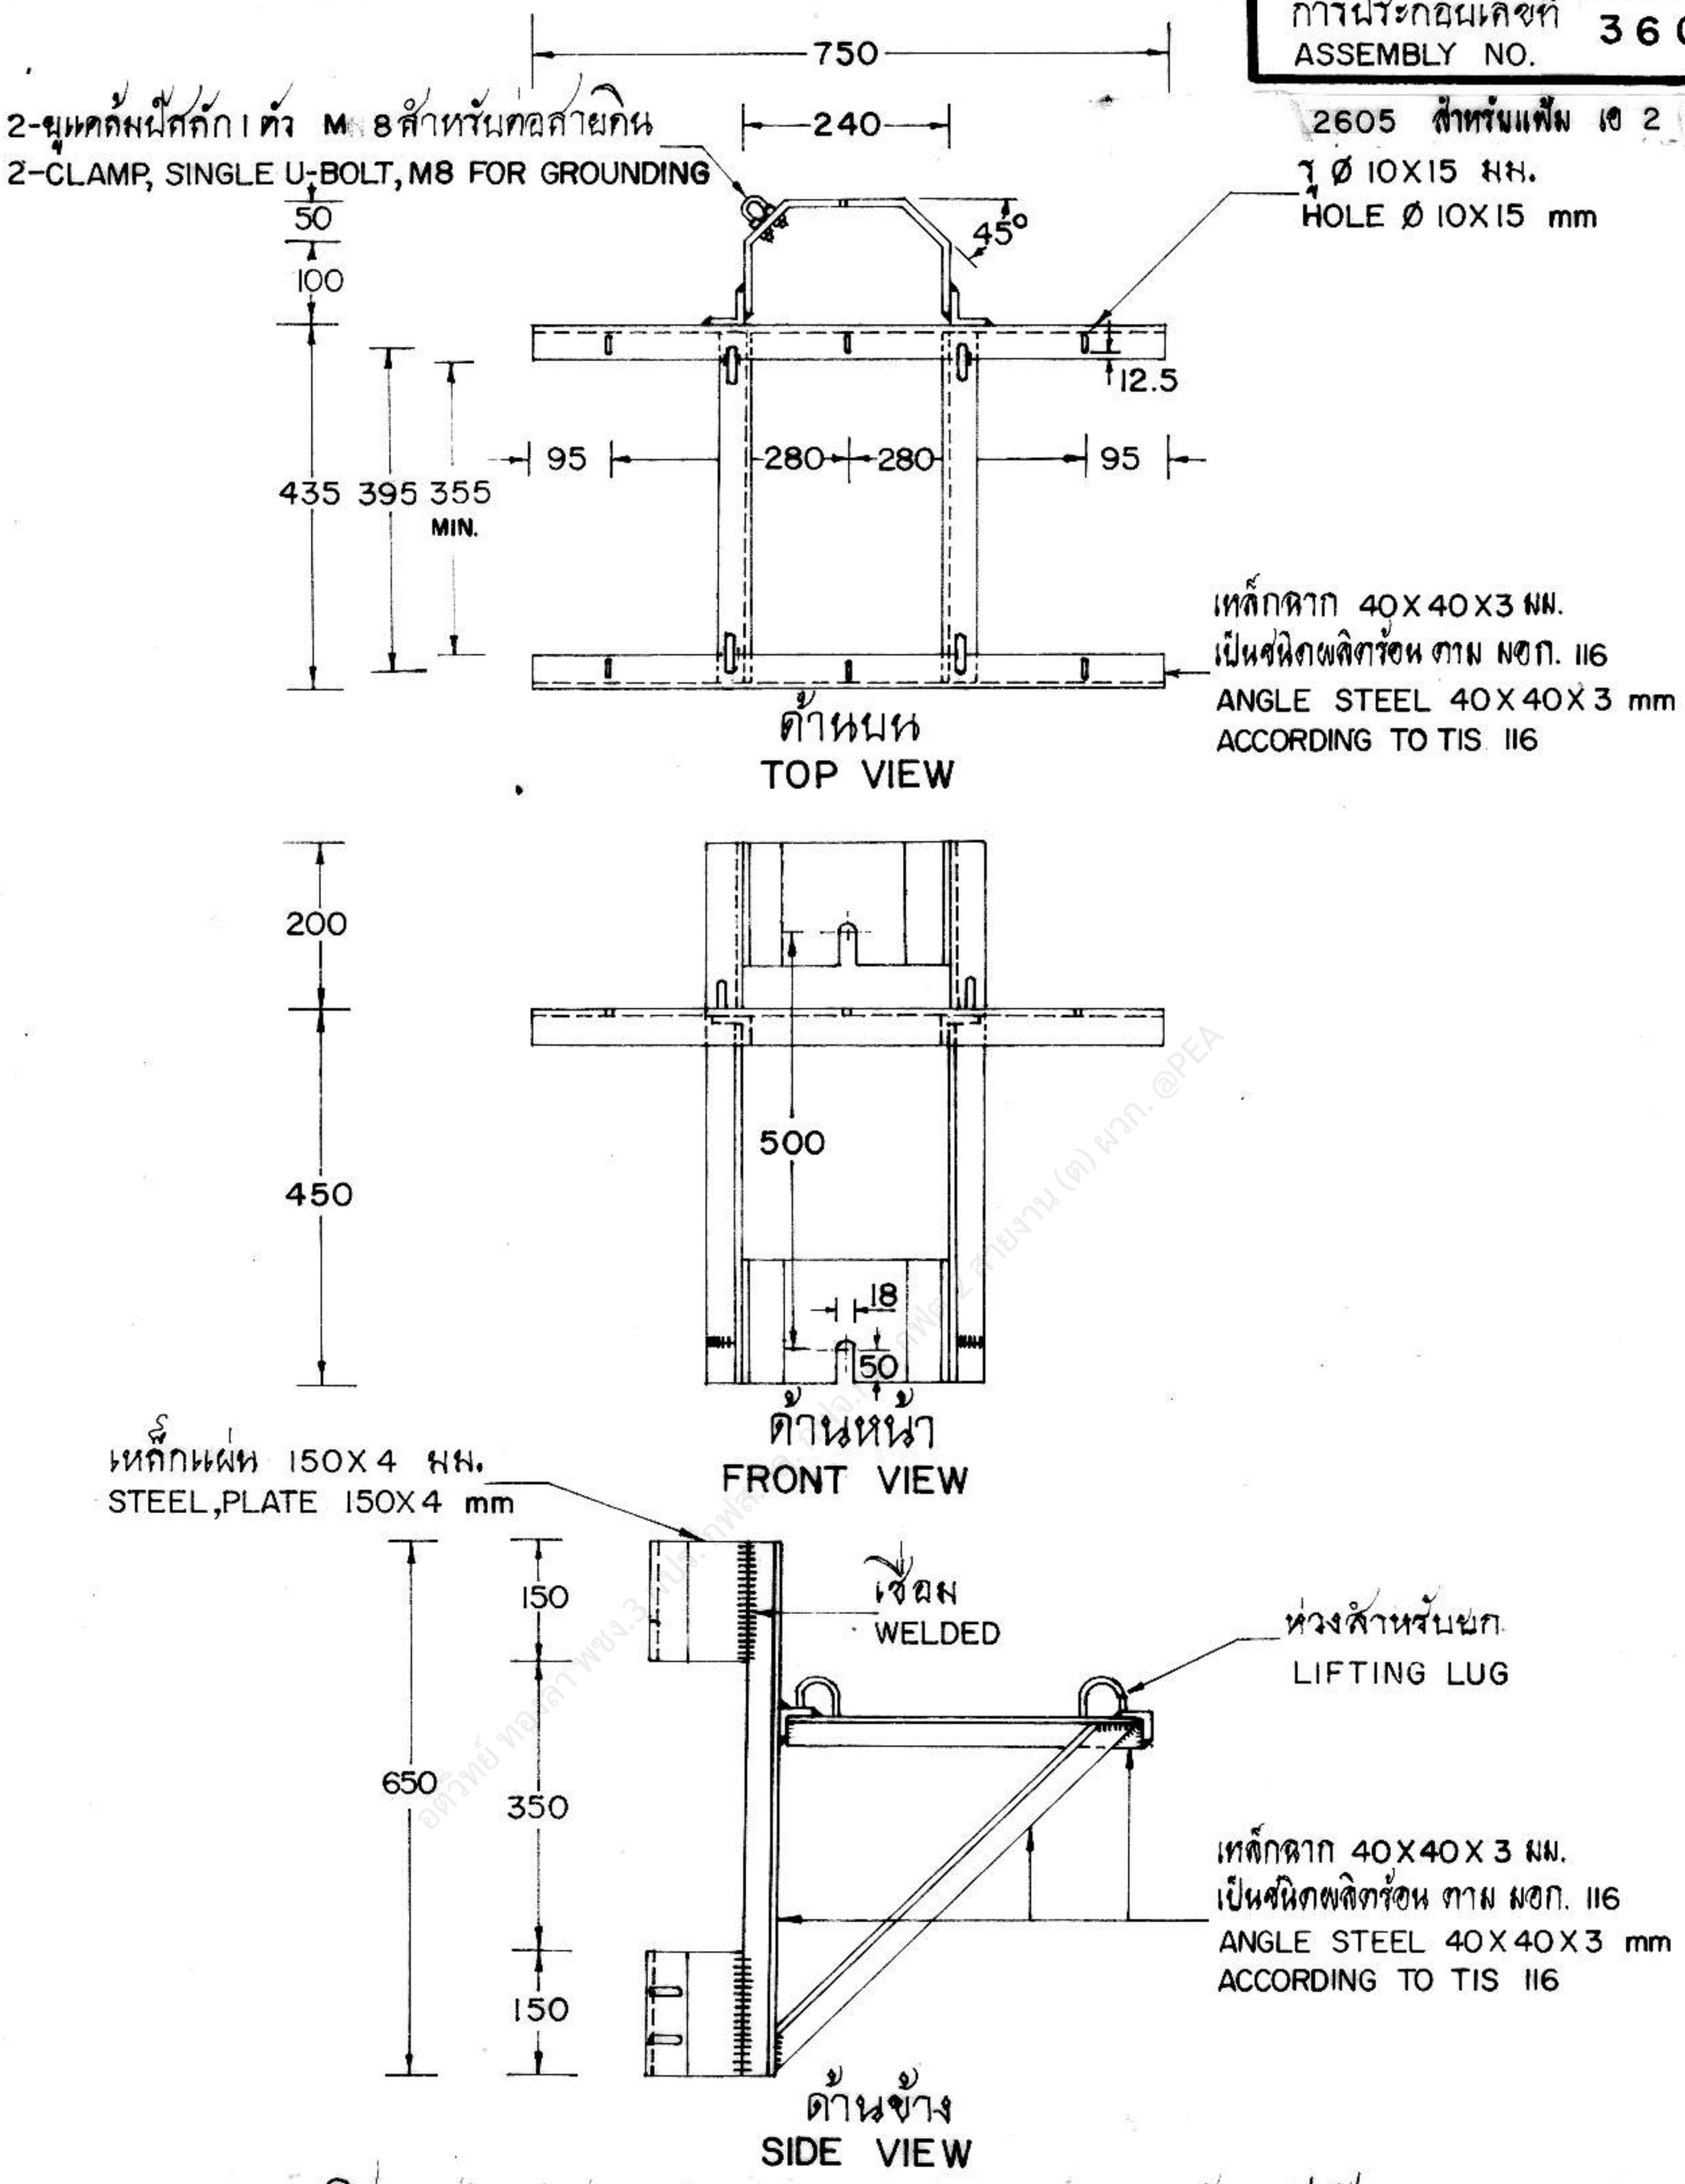

หมายเหตุ 1 ให้ชุบสังกะสีหลังจากประกอบ 2 รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 500 กก.

NOTES 1 TO BE GALVANIZED AFTER FABRICATION. 2 ALOWABLE LOAD 500 kg

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... 1 พ.ย. 17	ถูกแทนโดยแบบ .....
สถาปนิก		เขียนเสร็จวันที่ 17 ต.ค. 17
วิศวกร	ที่แขวนคะแปซิเตอร์ 11 – 33 kV 1X3 ชุด	แก้แบบวันที่ 22 พ.ค. 19
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มม.
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:12.50
รองผู้ว่าการฝ่ายเกี่ยวข้อง	CAPACITOR HANGER 11–33 kV 1X3 SETS	แบบเลขที่ S02-015/17066
.....		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น