การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5659**

ข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง
RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA

1 กรณีมีทางเท้า (IN CASE OF HAVING PAVEMENT)

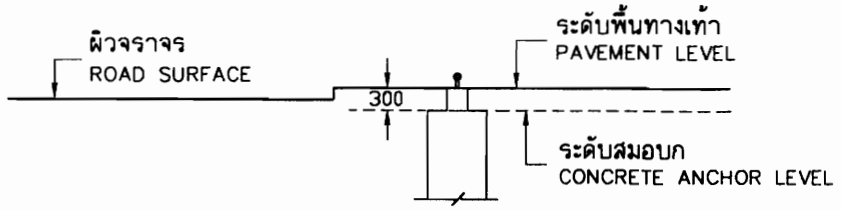

2 กรณีไม่มีทางเท้า (IN CASE OF NO PAVEMENT)

2.1 ผิวดินต่ำกว่าผิวจราจร 0–750 มม.
GROUND SURFACE IS 0–750 mm LOWER THAN ROAD SURFACE .

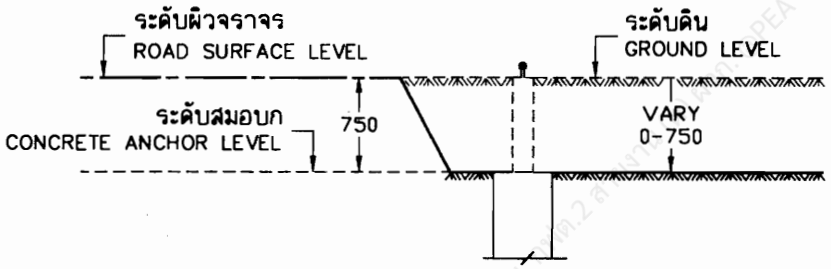

2.2 ผิวดินต่ำกว่าผิวจราจร มากกว่า 750 มม.
DIFFERENCE OF SURFACE LEVEL IS MORE THAN 750 mm .

หมายเหตุ ข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง สอดคล้องตามหนังสือกรมทางหลวงที่ คค 0611/10773 ลว. 9 ส.ค. 2542

NOTE THIS RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA IS MADE ACCORDING TO HIGHWAYS DEPARTMENT'S DOCUMENT No. Kor Kor 0611/10773, 9 AUGUST 1999.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน ...พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์.... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(นาย).....(นาย)	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2543 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA	แบบเลขที่ SA1-015/43007 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น