การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0542

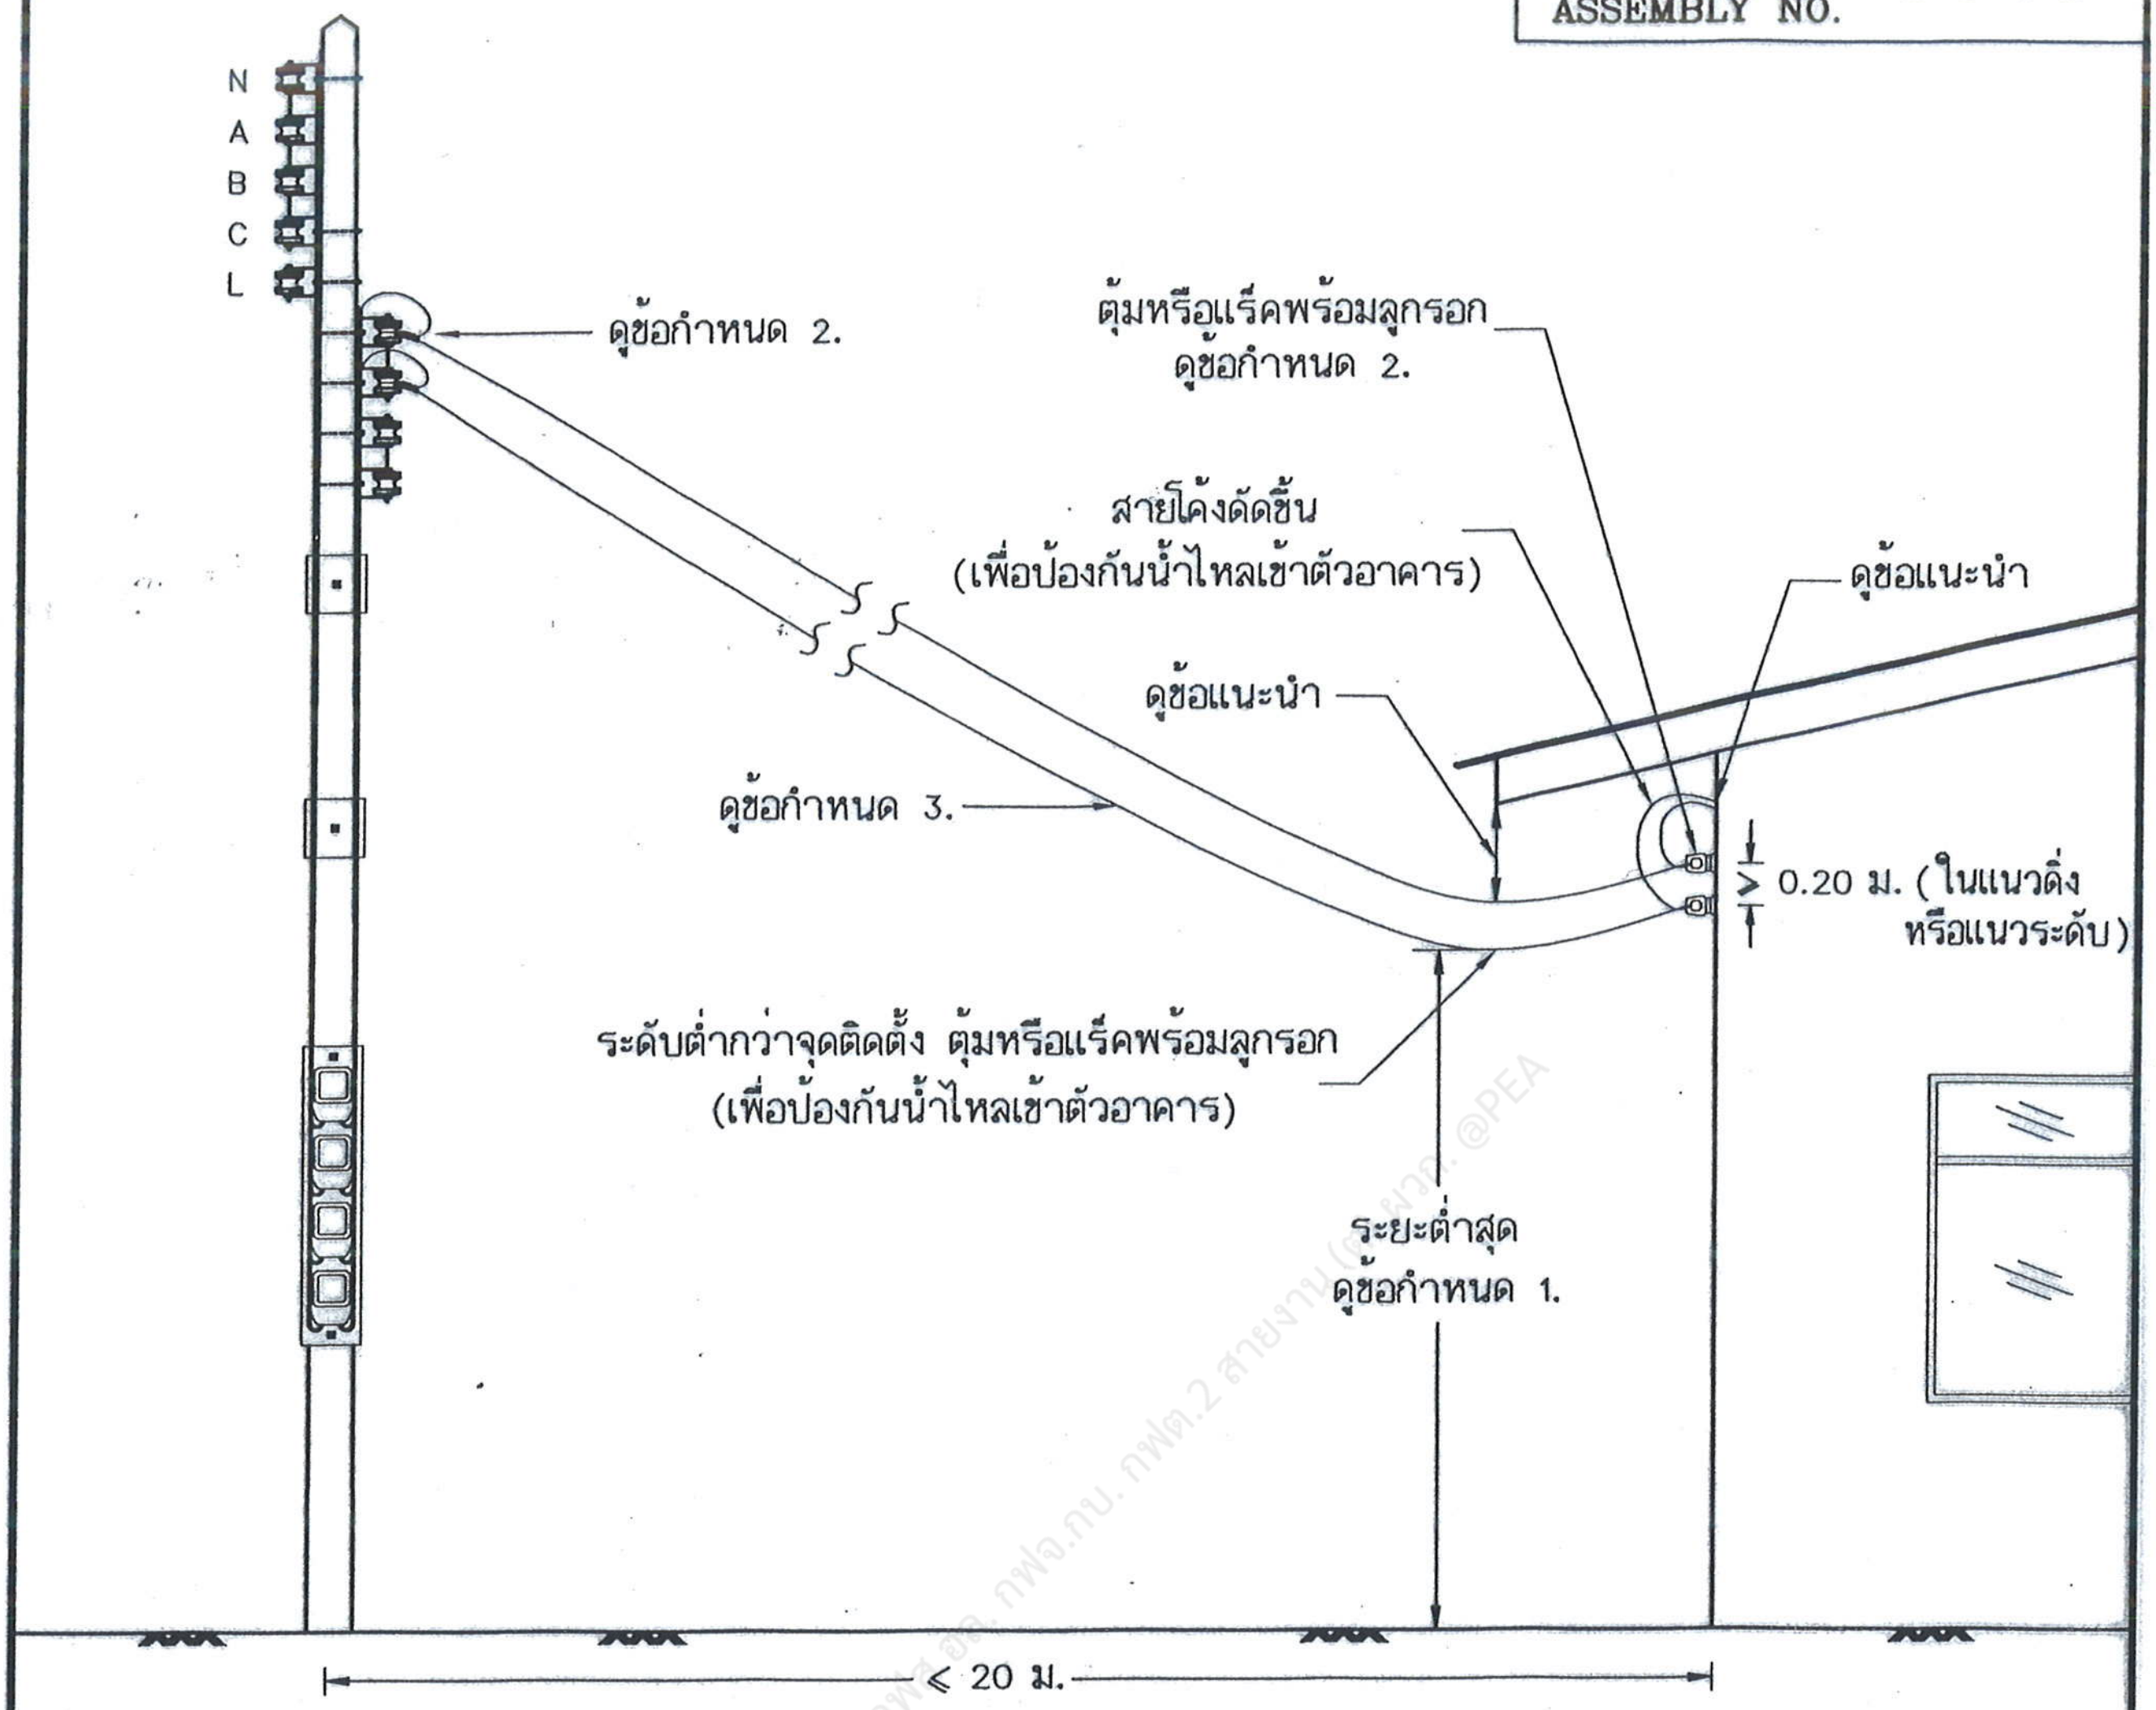
N
A
B
C
L
ดูข้อกำหนด 2.
ตุ้มหรือแร็คพร้อมลูกรอก ดูข้อกำหนด 2.
สายโค้งดัดขึ้น (เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าตัวอาคาร)
ดูข้อแนะนำ
ดูข้อแนะนำ
ดูข้อกำหนด 3.
0.20 ม. (ในแนวดิ่ง หรือแนวระดับ)
ระดับต่ำกว่าจุดติดตั้ง ตุ้มหรือแร็คพร้อมลูกรอก (เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าตัวอาคาร)
ระยะต่ำสุด ดูข้อกำหนด 1.
≤ 20 ม.

@PEA

ข้อกำหนด

1. ระยะต่ำสุดในแนวดิ่ง ของสายไฟฟ้าออกจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร
   - 1.1 กรณีทางสัญจร สำหรับคน รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ รวมสิ่งของบรรทุกแล้ว สูงไม่เกิน 2.45 ม. ผ่าน กำหนดระยะต่ำสุดของสายหุ้มฉนวน 2.90 ม.
   - 1.2 กรณีทางสัญจร สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นๆ รวมสิ่งของบรรทุกแล้ว สูงไม่เกิน 4.30 ม. ผ่าน กำหนดระยะต่ำสุดของสายหุ้มฉนวน 5.50 ม.
   - 1.3 กรณีทางสัญจรที่ไม่มีรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ผ่าน กำหนดระยะต่ำสุดของสายหุ้มฉนวน 2.60 ม.
2. สายไฟฟ้าซึ่งติดตั้งบนตุ้มหรือแร็คพร้อมลูกรอก ต้องยึดกับฉนวนที่รองรับให้มั่นคงโดยใช้ลวดผูกสายหรือปรีฟอร์ม ในกรณีที่ใช้ลวดผูกสายให้ใช้ชนิดที่มีฉนวนทนแรงดันเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า
3. วิธีเดินสายไฟฟ้าจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร ดูแบบเลขที่ SA4–015/61011 (การประกอบเลขที่ 0526)

ข้อแนะนำ

1. รูฝาบ้านที่ใช้ร้อยสายเข้าไปต่อกับเมนสวิตช์ภายในอาคาร ต้องมีขนาดกว้างเพียงพอให้สายไฟฟ้าร้อยผ่านได้สะดวก
2. หากมีความจำเป็นต้องเดินสายไฟฟ้าเบียดชิดกับขอบชายคาอาคาร ตัวอาคาร หรือร้อยผ่านส่วนของอาคาร ที่มีขอบคม เช่น หลังคา ฝาบ้าน รั้ว ให้ใช้ท่อ PVC หุ้มสายไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าถูกบาดชำรุด

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/31010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน...ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์. ผู้สำรวจ................. วิศวกร.....ณัฐดนัย....... หัวหน้าแผนก............. ผู้อำนวยการกอง............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.................................(แทน) 4 ม.ค. 2562 การเดินสายไฟฟ้า จากเสาต้นติดตั้งมิเตอร์ถึงตัวอาคารของผู้ใช้ไฟ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ธ.ค. 2561. แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น.................. มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	CABLE CONNECTION FROM METER ON THE POLE TO CUSTOMER'S BUILDING	แบบเลขที่ SA4–015/61010 แผ่นที่.1.ของจำนวน.1.แผ่น