
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

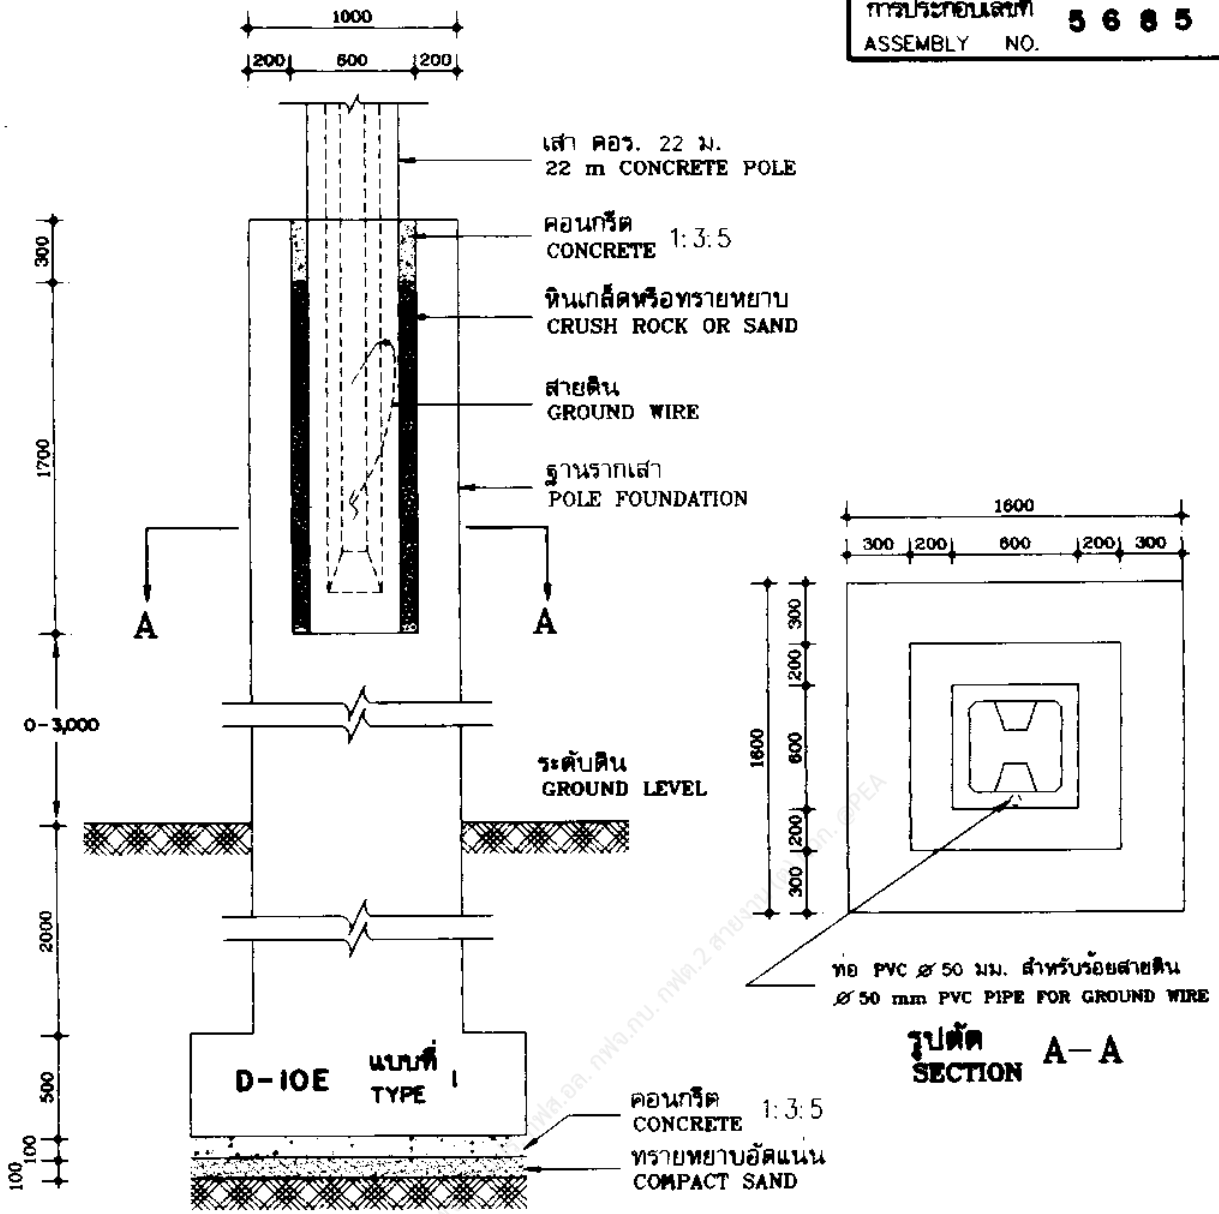

หมายเหตุ


1. ฐานรากเสานี้ใช้สำหรับในกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 10 ตัน/ตารางเมตร ขึ้นไป
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IB1-018/37028


NOTES

1. THIS FOUNDATION USE ONLY IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 10 TON/m^2 OR MORE
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DRAWING NO.IB1-018/37028

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้ช่วยการกอง ..... ผู้ช่วยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 29 มิ.ย. 38	เรียนแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2538 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายบุคคล	รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 1) DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 1)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

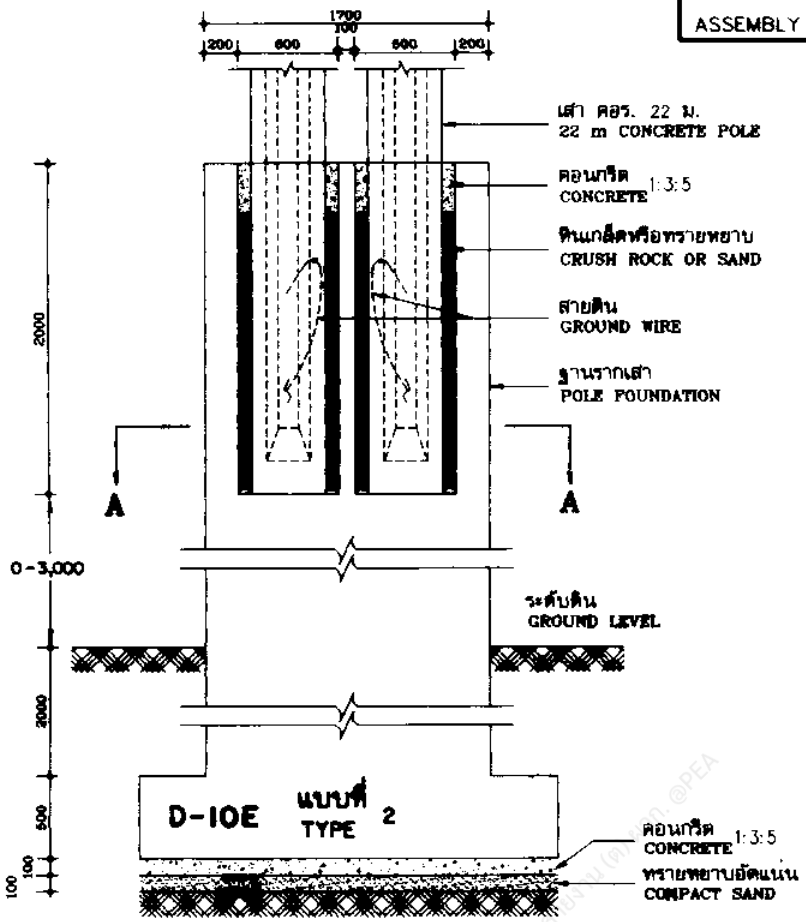


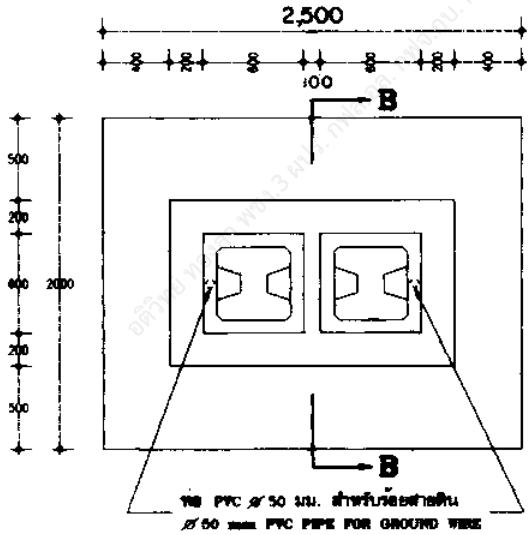

รูปตัด SECTION A-A

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 2)	แก้แบบวันที่ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 2)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

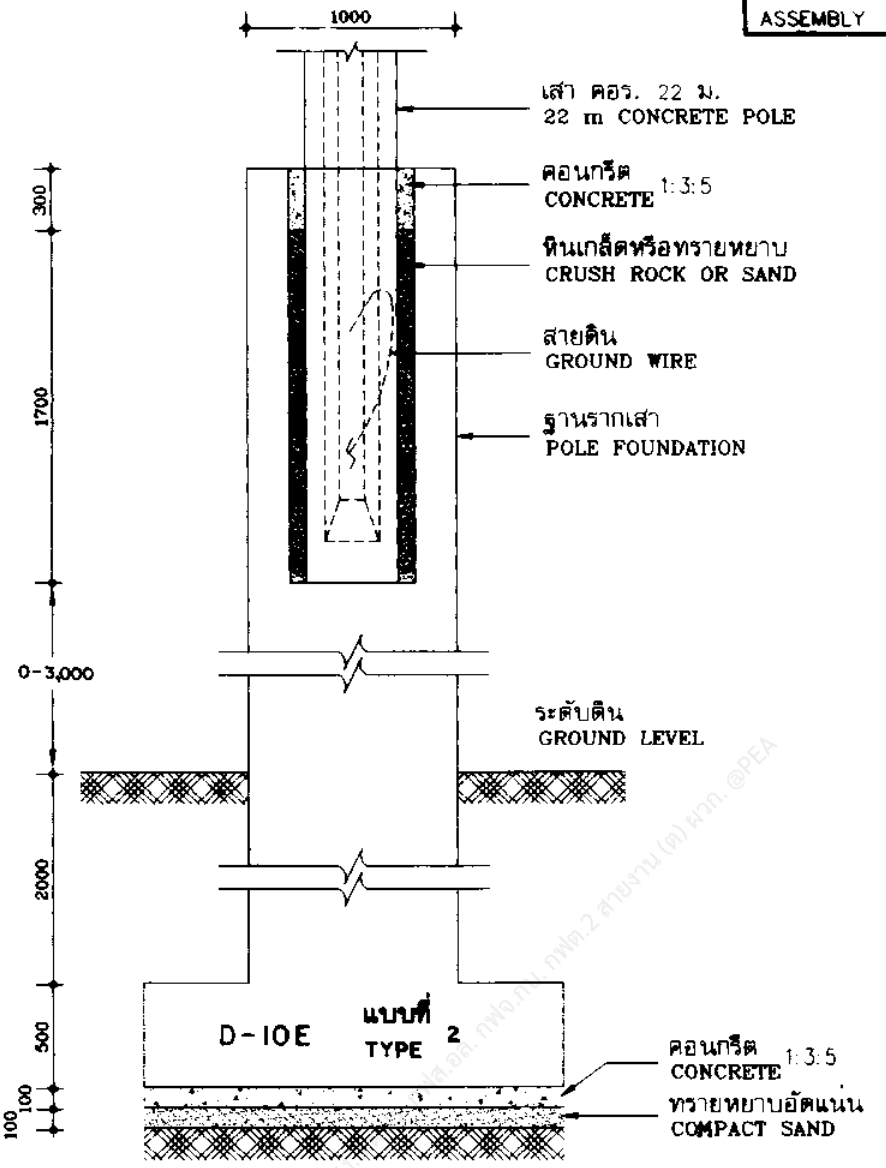

รูปตัด B – B
SECTION

หมายเหตุ


1. ฐานรากเสานี้ใช้สำหรับในกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 10 ตัน/ตารางเมตร ขึ้นไป
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IB1-018/37029

NOTES

1. THIS FOUNDATION USE ONLY IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 10 TON/m^2 OR MORE
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DRAWING NO.IB1-018/37029

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้อำนวยการ	ใช้แทนโดยแบบ .....
ผู้ตรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538
วิศวกร	รายละเอียดที่ 10E	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	ฐานรากเสา (แบบที่ 2)	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 2)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5685

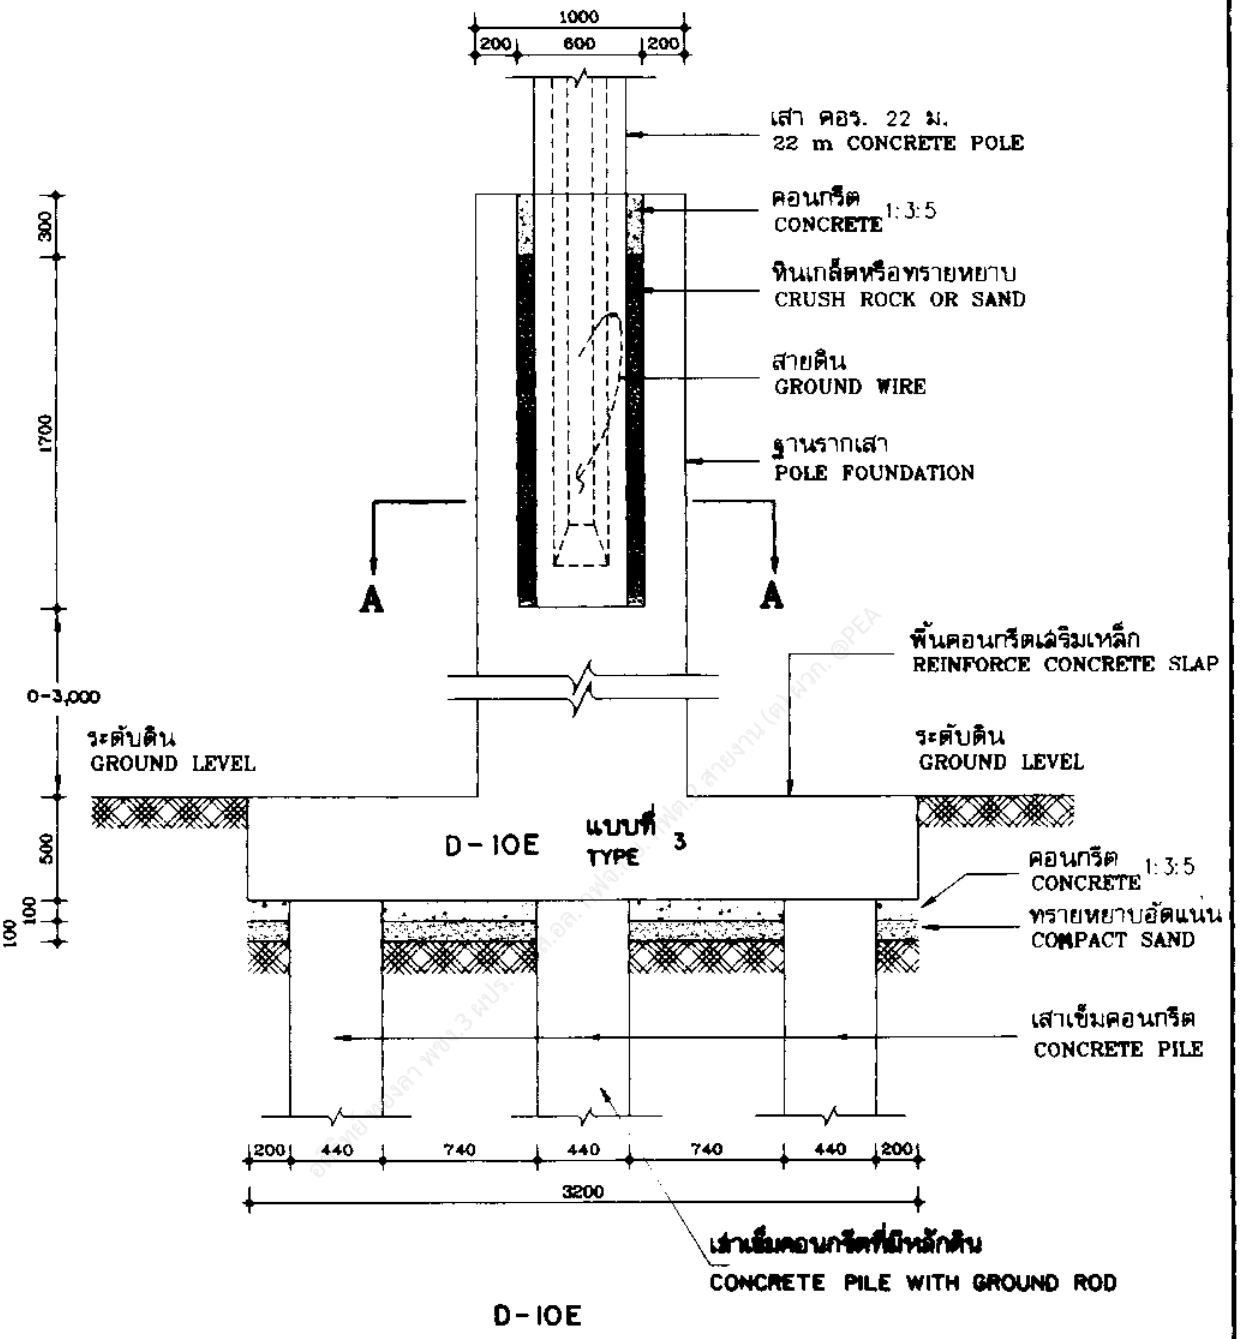

D-10E

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน ... ผู้สำรวจ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... 29 มิ.ย. 38 รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 3)	เรียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538 เรียนแบบวันที่..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 3)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 8 5

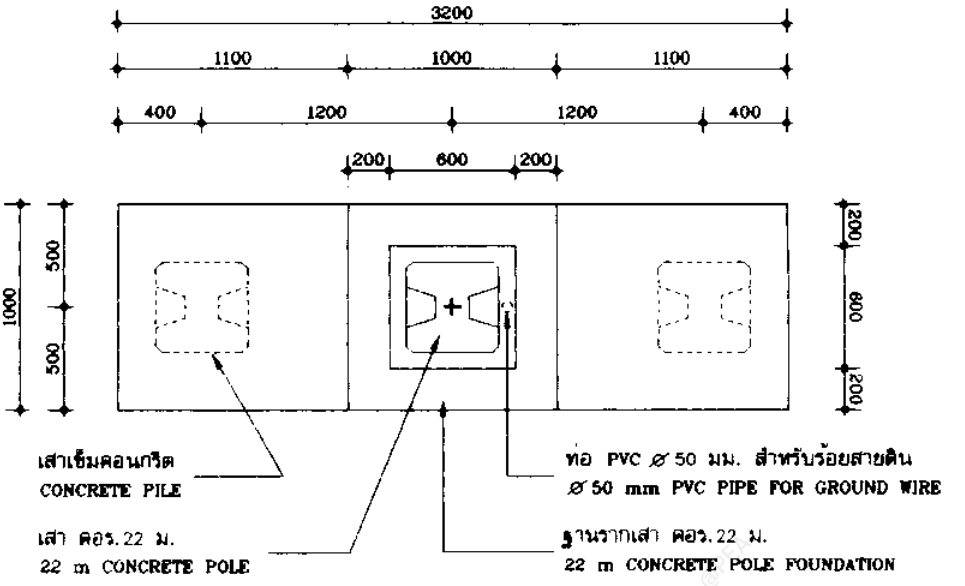

รูปตัด SECTION A–A

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IB1-018/37031

เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.


NOTES

SEE ADDITIONAL DETAIL IN DRAWING NO.IB1-018/37031

I-8.5 m. CONCRETE PILE WORKING MOMENT 10,000 kg-m.


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 23 มิ.ย. 2538	เขียนเสร็จวันที่ 23 พค. 2538 แก้แบบวันที่ ..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรม	รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 3)	
	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 3)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5665

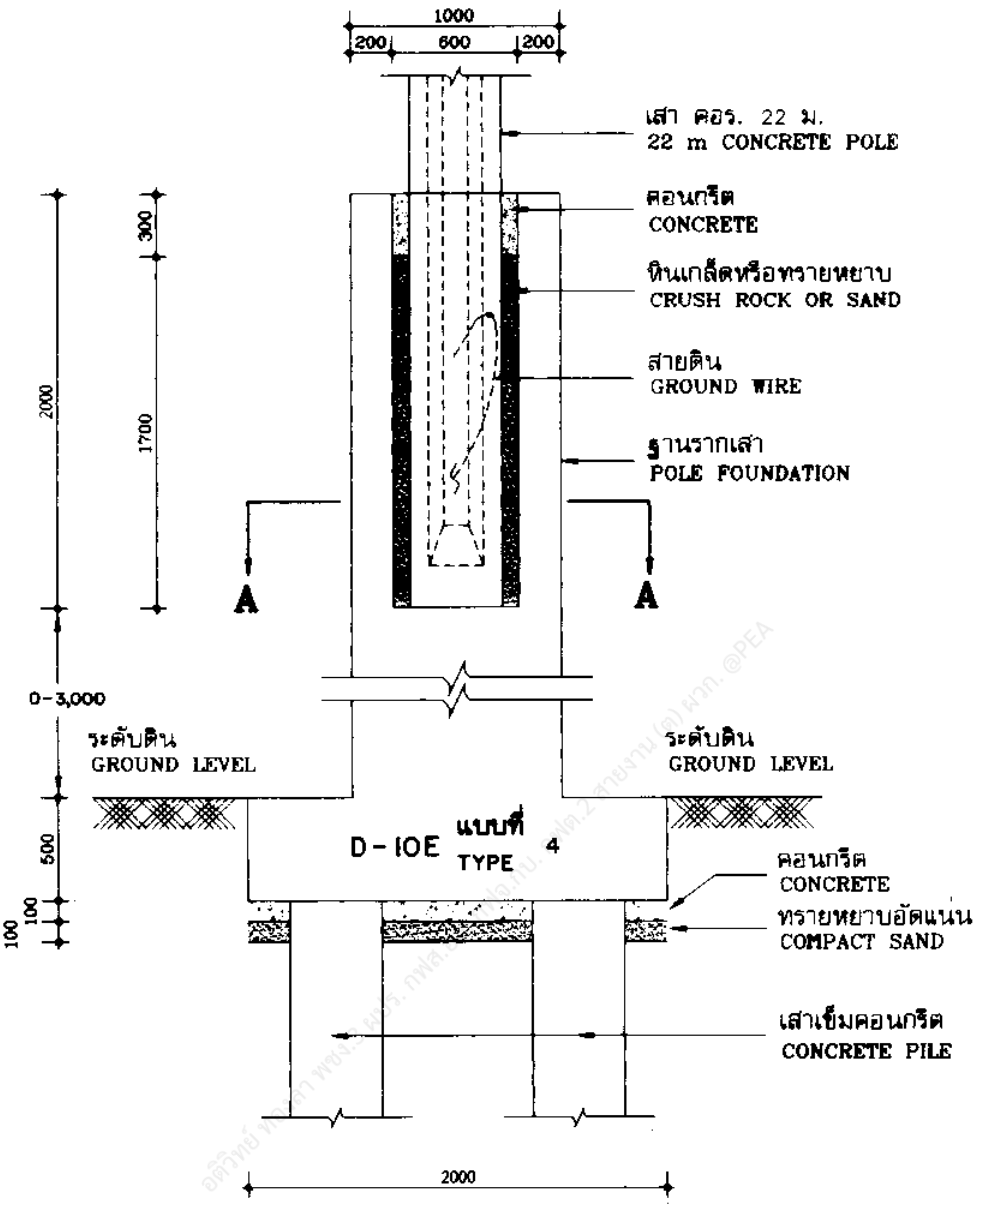

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 25 มิถุนายน 2538 รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 4)	เขียนเสร็จวันที่ 23 พค.2538 แก้แบบวันที่ ..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 4)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

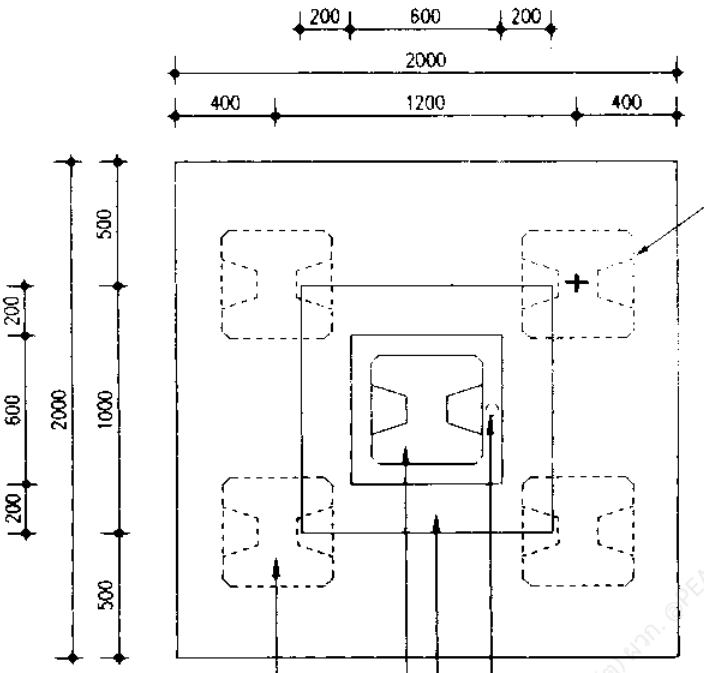

รูปตัด SECTION A – A

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IB1-018/37032

เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.


NOTES

SEE ADDITIONAL DETAIL IN DRAWING NO.IB1-018/37032

I-8.5 m. CONCRETE PILE WORKING MOMENT 10,000 kg-m.


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 23 พค.2538 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 4)	
	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 4)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

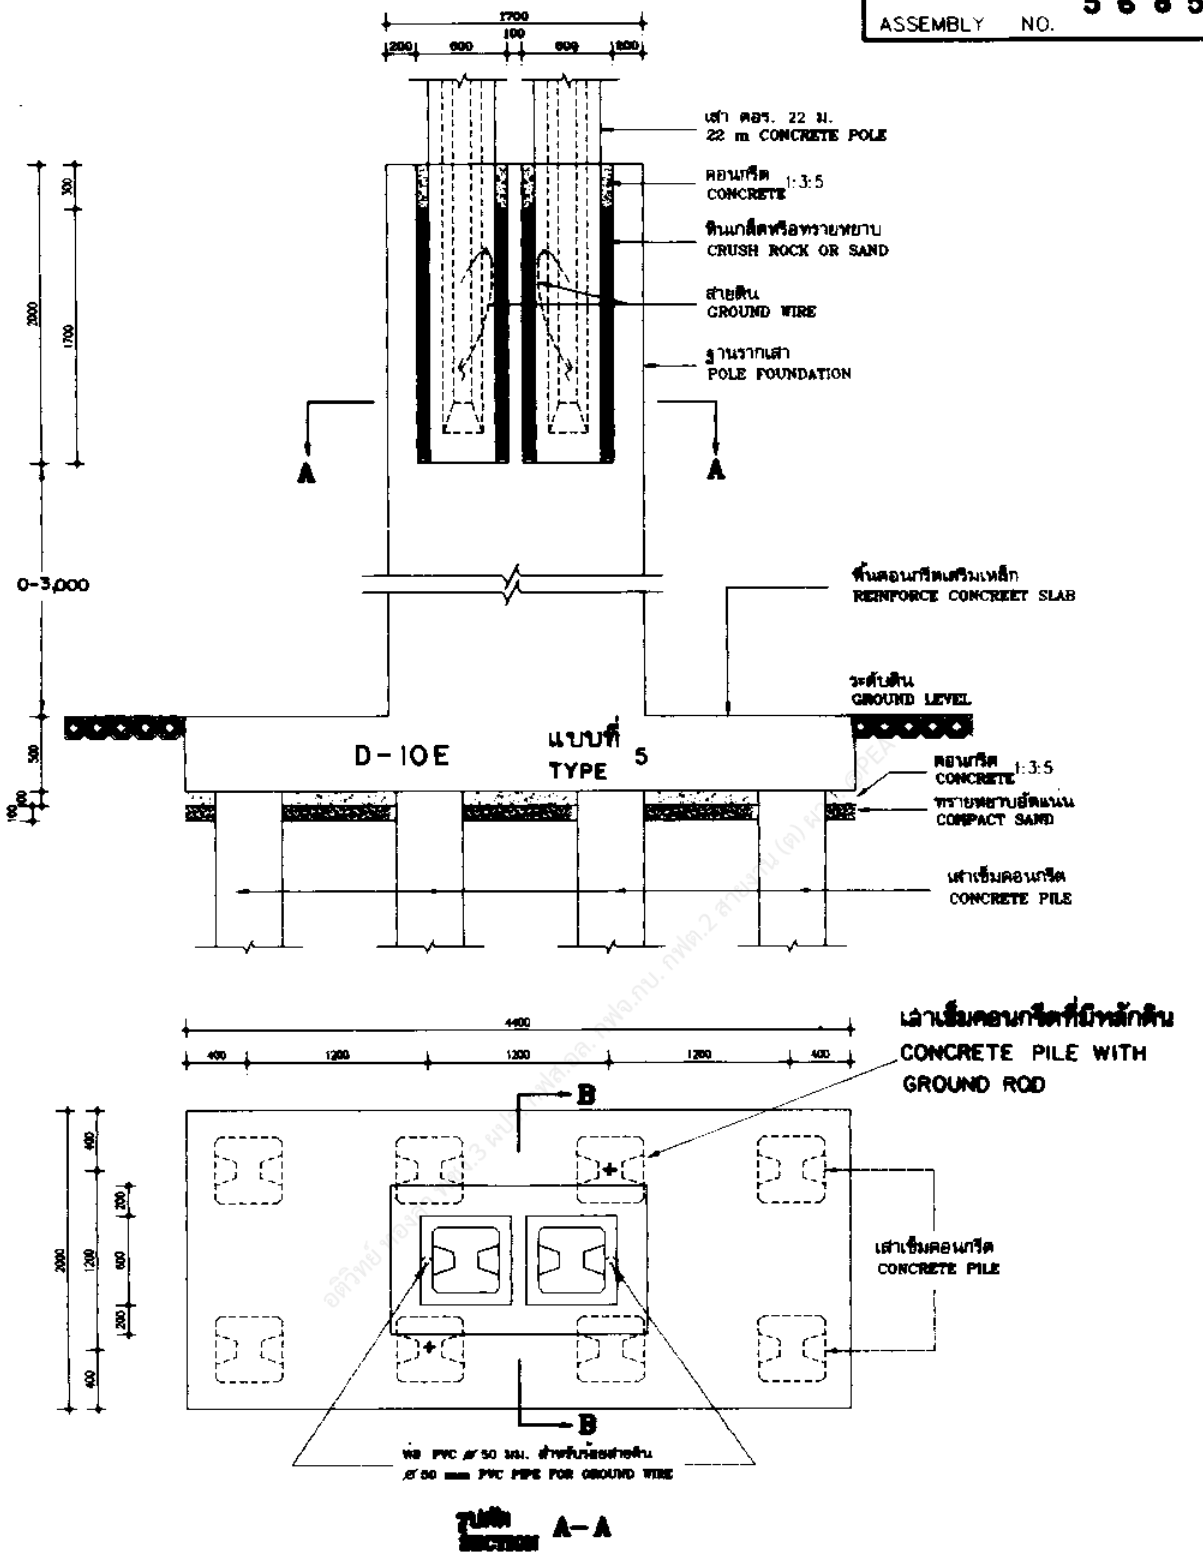

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 25 มิ.ย. 2538 รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 5)	เขียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538 เขียนแบบวันที่ ..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฝ่ายเขตนิคม	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 5)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

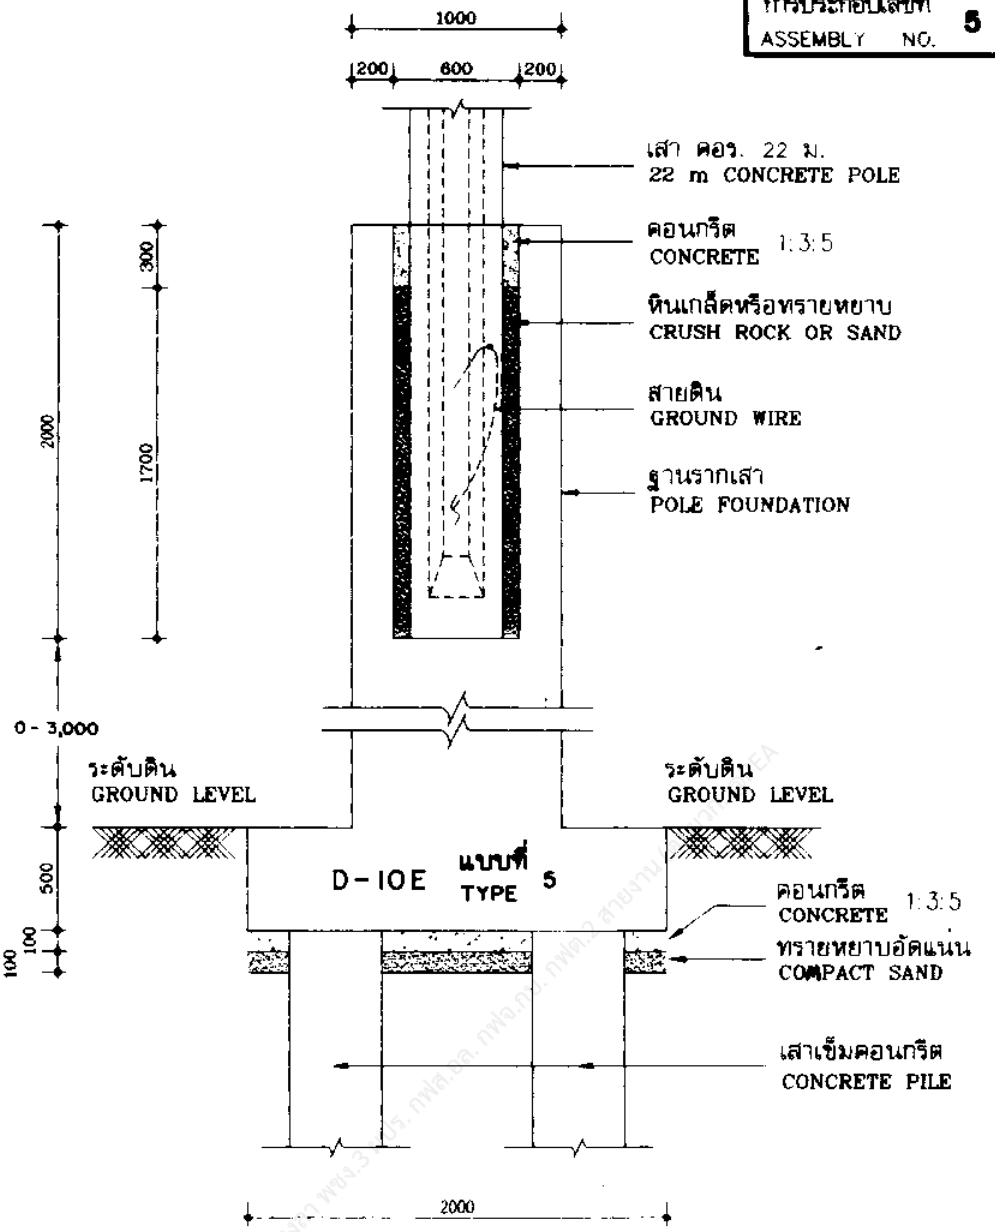

รูปตัด A-A
SECTION

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IB1-018/37039

เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 10,000 กก.-ม.


NOTES

SEE ADDITIONAL DETAIL IN DRAWING NO.IB1-018/37039

I-8.5 m. CONCRETE PILE WORKING MOMENT 10,000 kg-m.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไข้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 25 มิถุนายน 2539	เขียนเสร็จวันที่ 23 พค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการสายงานวิศวกรรม	รายละเอียดที่ 10E ฐานรากเสา (แบบที่ 5)	
	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 5)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5685

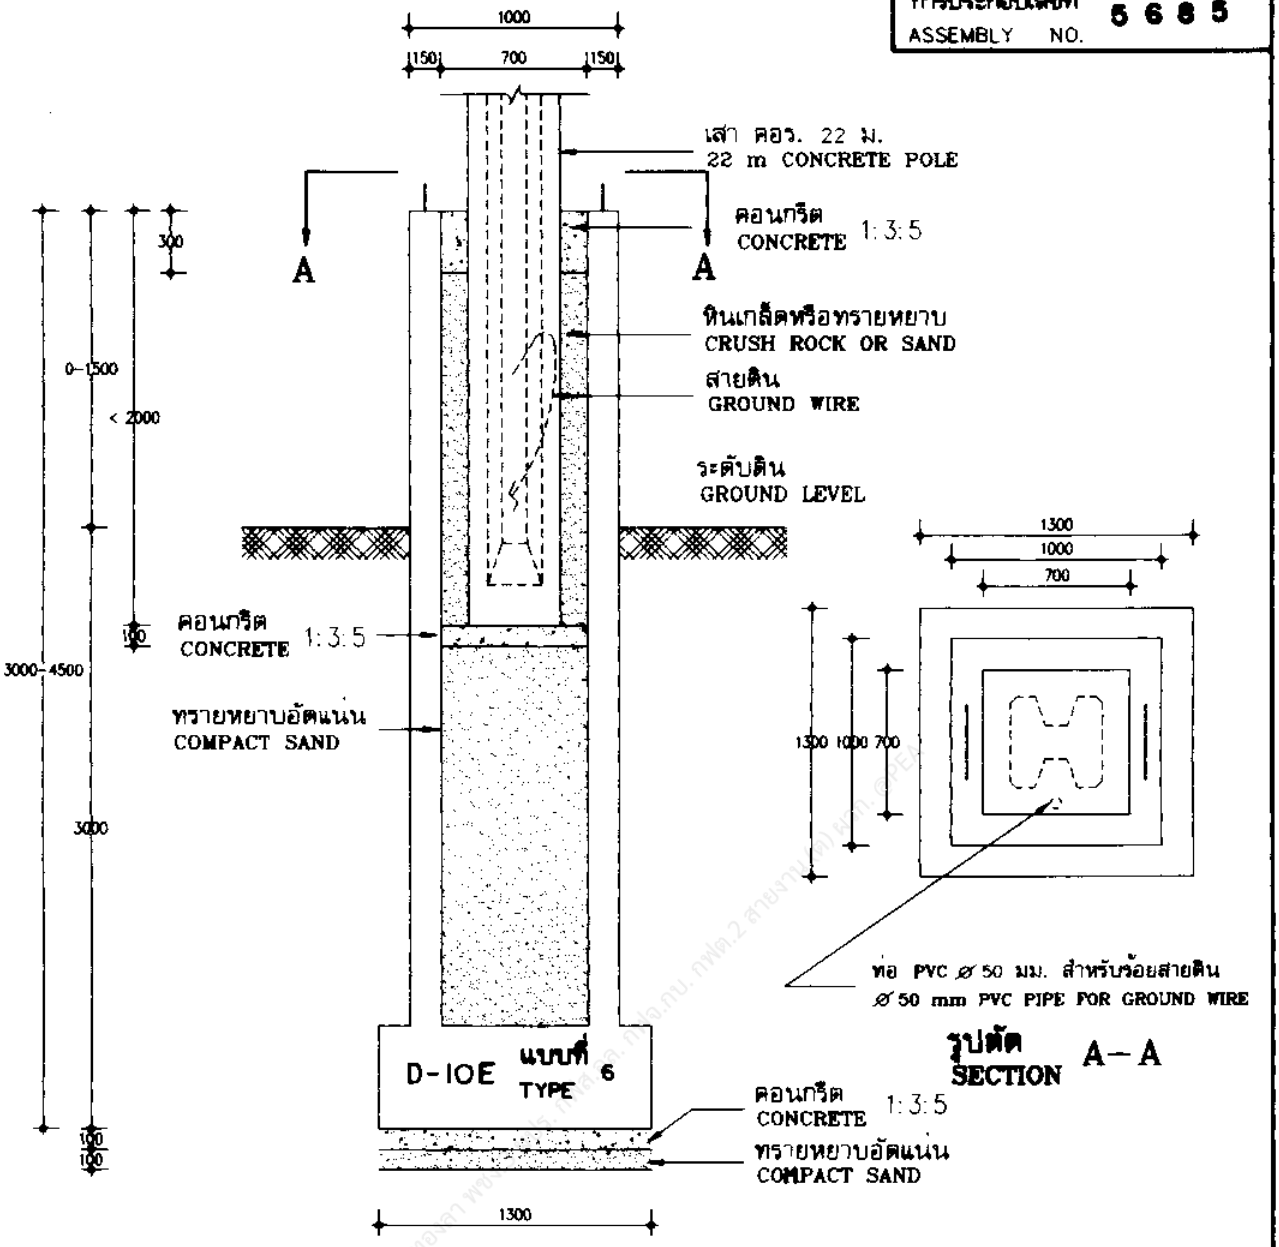

หมายเหตุ

1. ฐานรากเสานี้ใช้สำหรับในกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 10 ตัน/ตารางเมตร ขึ้นไป
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ KCO-012/38001

NOTES

1. THIS FOUNDATION USE ONLY IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 10 TON/m^2 OR MORE
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DRAWING NO.KCO-012/38001

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 25 พค.2538
วิศวกร	รายละเอียดที่ 10E	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	ฐานรากเสา (แบบที่ 6)	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10E POLE FOUNDATION (TYPE 6)	แบบเลขที่ SA1-015/38006 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น