
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5613

D - 19A

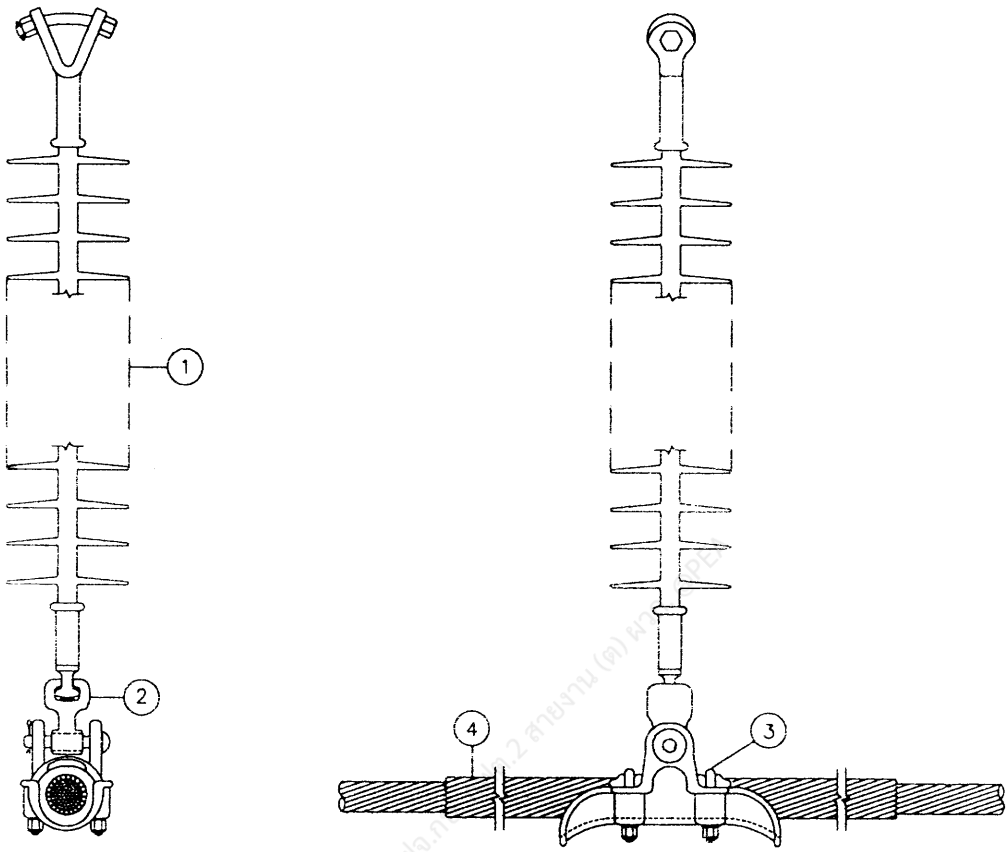

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,100-1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-อาย ANSI แบบ B SOCKET-EYE, ANSI, TYPE B	1	1030140003
3	แคล้มป์แขวน สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, SUSPENSION, FOR Al CONDUCTOR	1	1030120001 - 1030120003
4	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด สำหรับสายอะลูมิเนียม หรือสายอะลูมิเนียมอัลลอย ARMOR ROD, PREFORMED, FOR Al OR Al-ALLOY CONDUCTOR	1	1020220108 - 1020220110

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-1, D-2 และ D-11


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-1, D-2 AND D-11

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5613

D - 19B

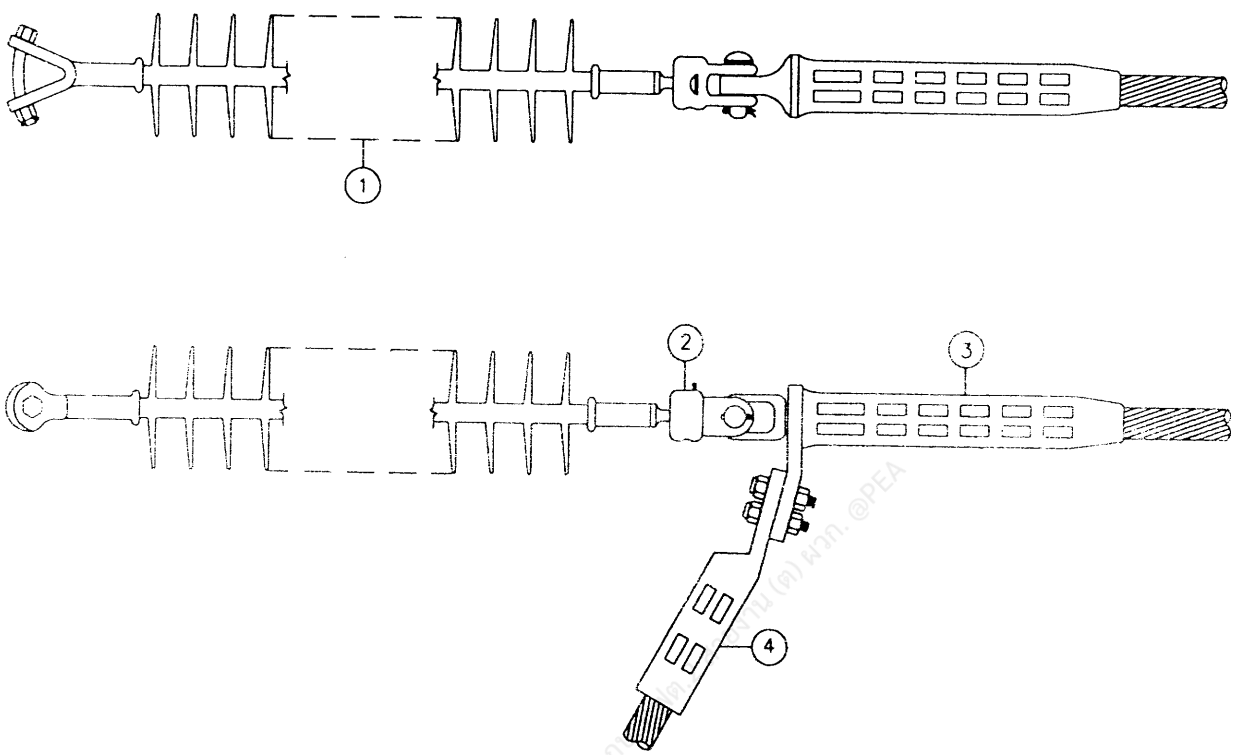

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL			
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500-1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ข้อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์โค้งปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	1	1020430000 - 1020430002
4	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4-HOLE, FOR Al CONDUCTOR	1	1020420301 - 1020420303

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-3


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-3

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 19 มค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 6 1 3

D – 19C

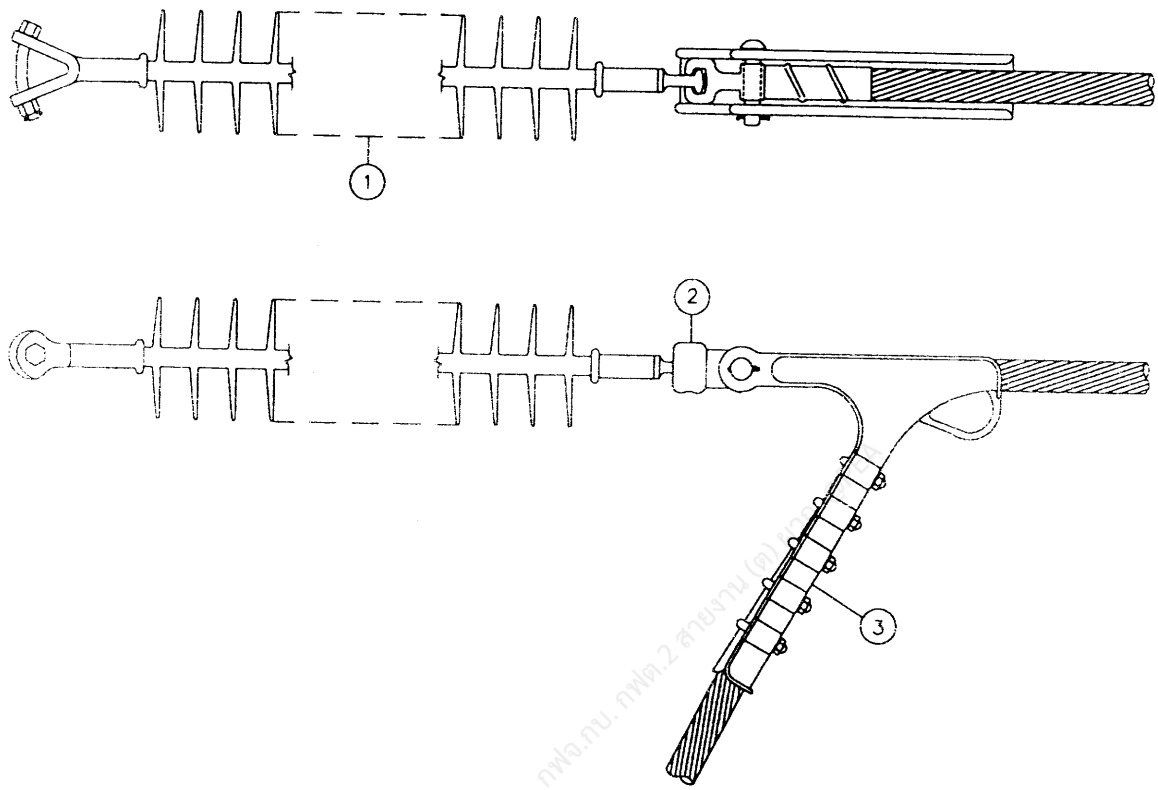

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-อาย ANSI แบบ B SOCKET–EYE, ANSI, TYPE B	1	1030140003
3	สเตรนแคล้มป์พร้อมแคล้มป์ปิ้งคีปเปอร์สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, STRAIN, WITH CLAMPING KEEPER, FOR Al CONDUCTOR	1	1030110102 1030110104

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D–4


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D–4 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมปาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (ท)	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... (ท)	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต	
	DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 6 1 3

D - 19D

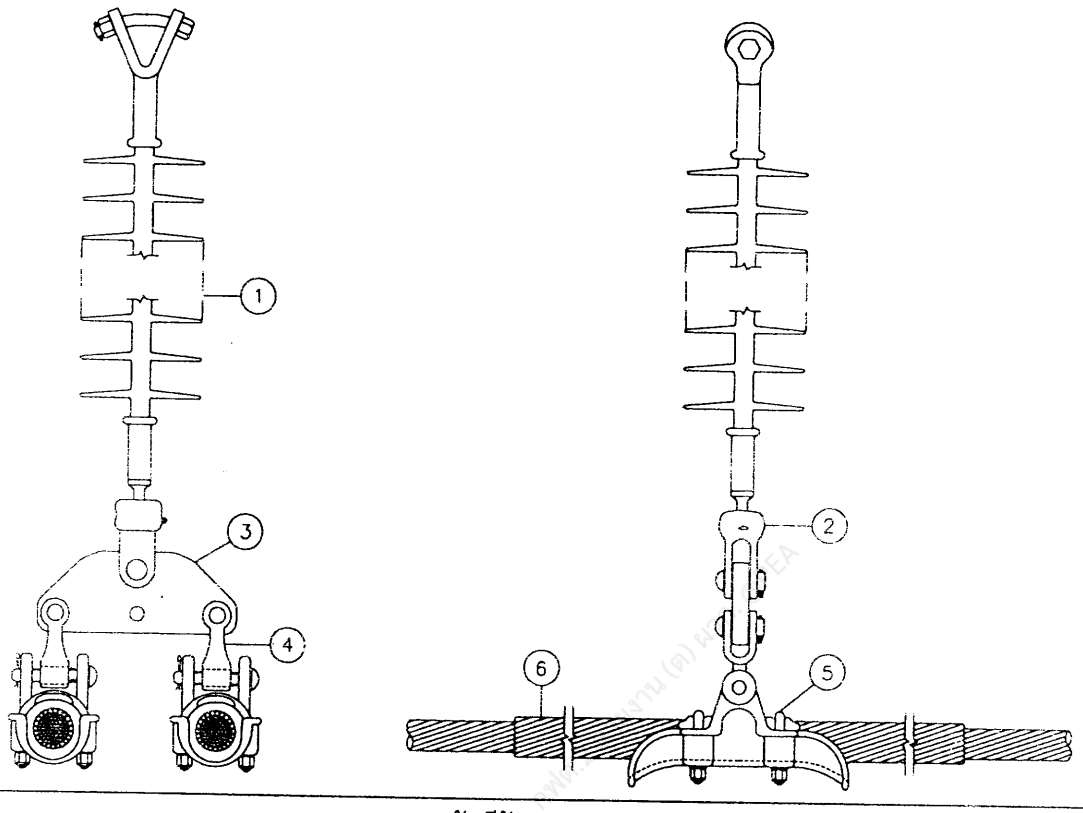

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,100-1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ข้อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ เคลวิส-อาย CLEVIS-EYE	2	1030140000
5	แคล้มป์แขวน สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, SUSPENSION, FOR Al CONDUCTOR	2	1030120001 1030120003
6	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์ร็อด สำหรับสายอะลูมิเนียม หรือสายอะลูมิเนียมอัลลอย ARMOR ROD, PREFORMED, FOR Al OR Al-ALLOY CONDUCTOR	2	1020220105 1020220110

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-12 และ D-17


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-12 AND D-17.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต	
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5613

D - 19E

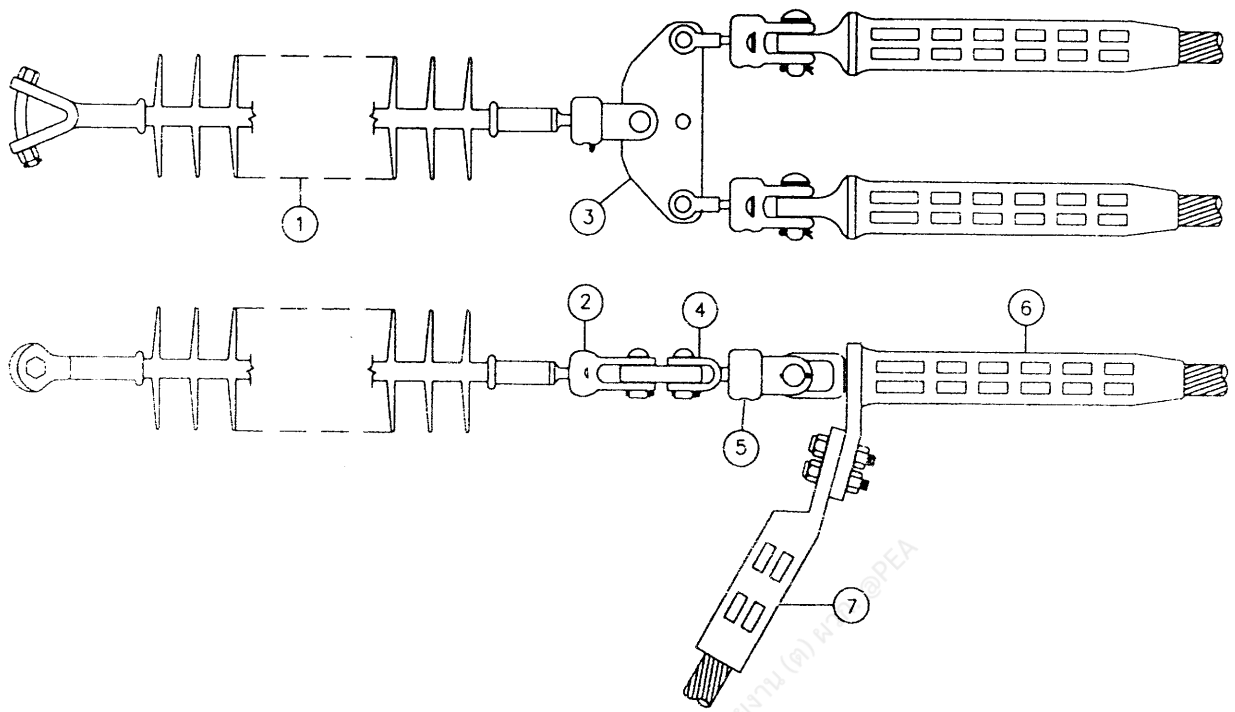

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500-1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ข้อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL-CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ข้อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์ไข้ปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	2	1020430000 1020430002
7	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4-HOLE, FOR Al CONDUCTOR	2	1020420301 1020420303


หมายเหตุ
การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-13

NOTE
THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-13 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมปาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 19 มค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5613

D - 19F

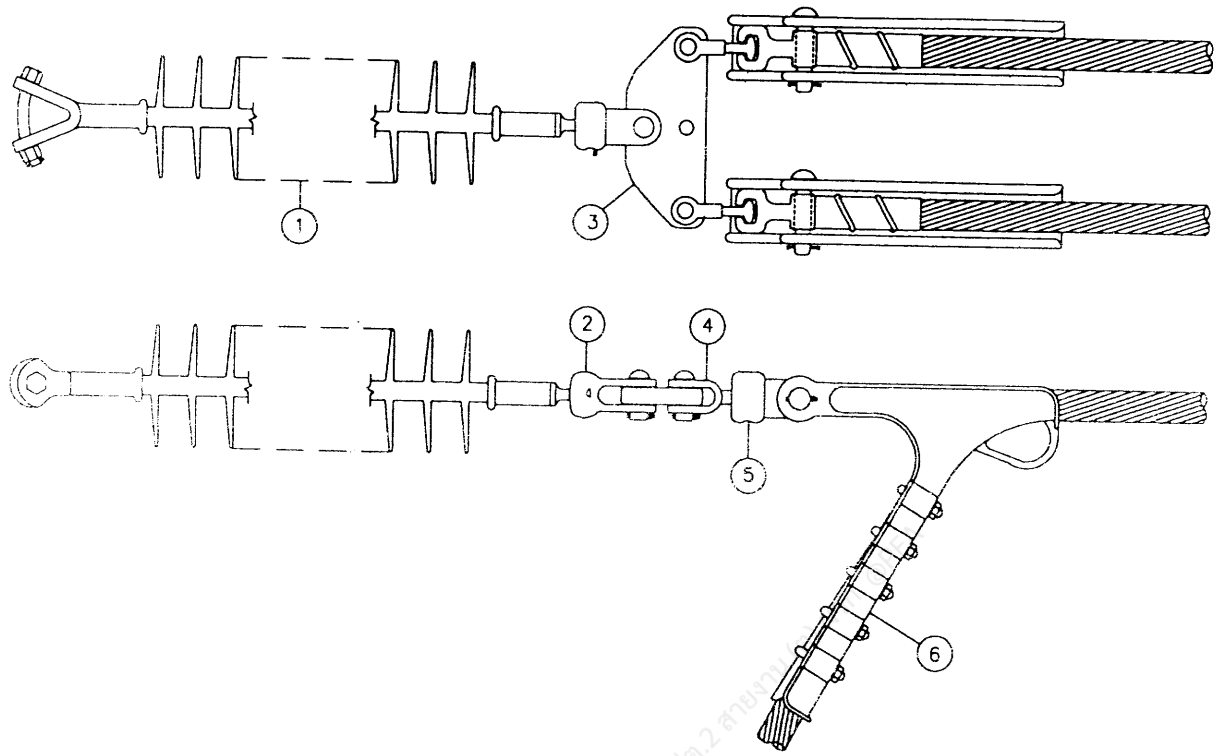

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500-1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL-CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-อาย ANSI แบบ B SOCKET-EYE, ANSI, TYPE B	2	1030140003
6	สเตรนแคล้มป์พร้อมแคล้มป์กีบเปอร์สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, STRAIN, WITH CLAMPING KEEPER, FOR Al CONDUCTOR	2	1030110102 - 1030110104


หมายเหตุ
การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-14

NOTE
THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-14 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSITE INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5613

D - 19G

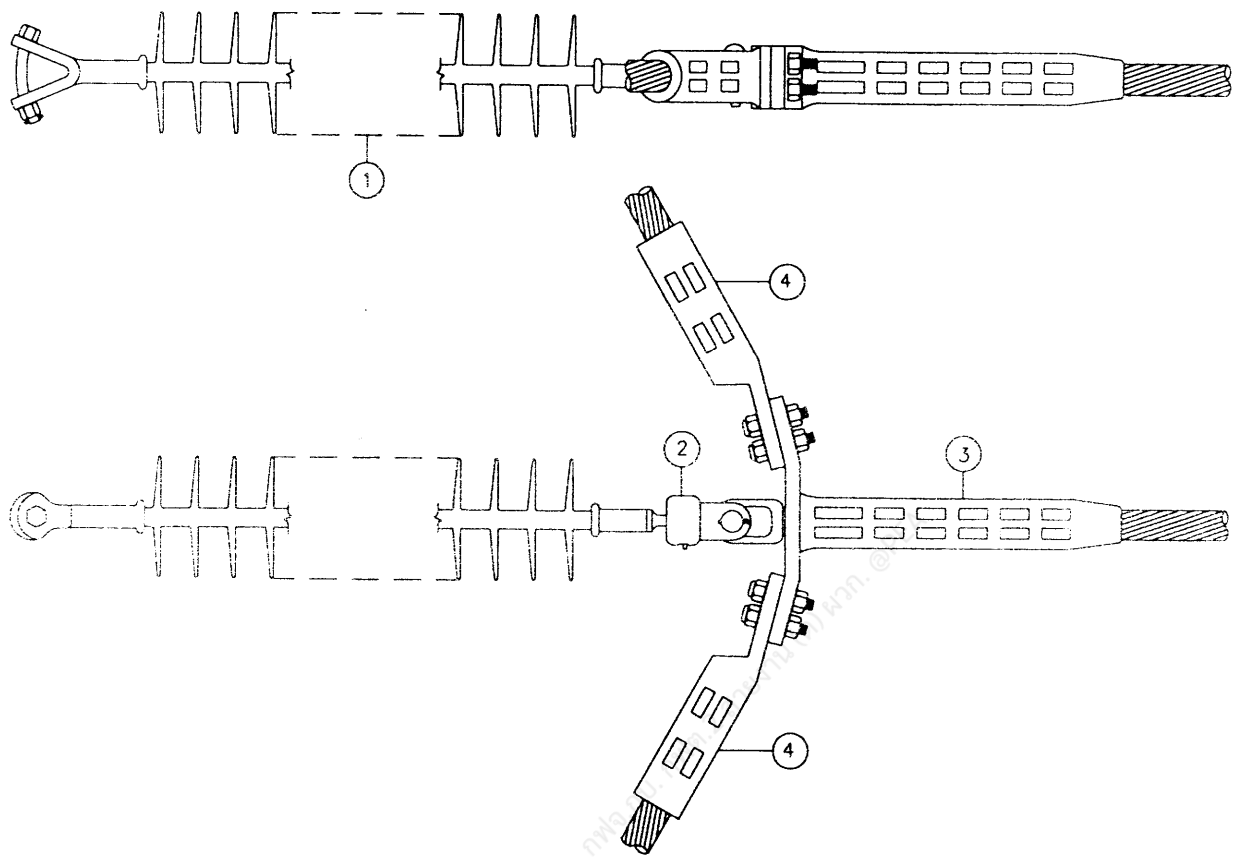

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL			
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500-1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	1	1020430100_ 1020430102
4	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4-HOLE, FOR Al CONDUCTOR	2	1020420301_ 1020420303

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D-15


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D-15

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/50002 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5613

D – 19H

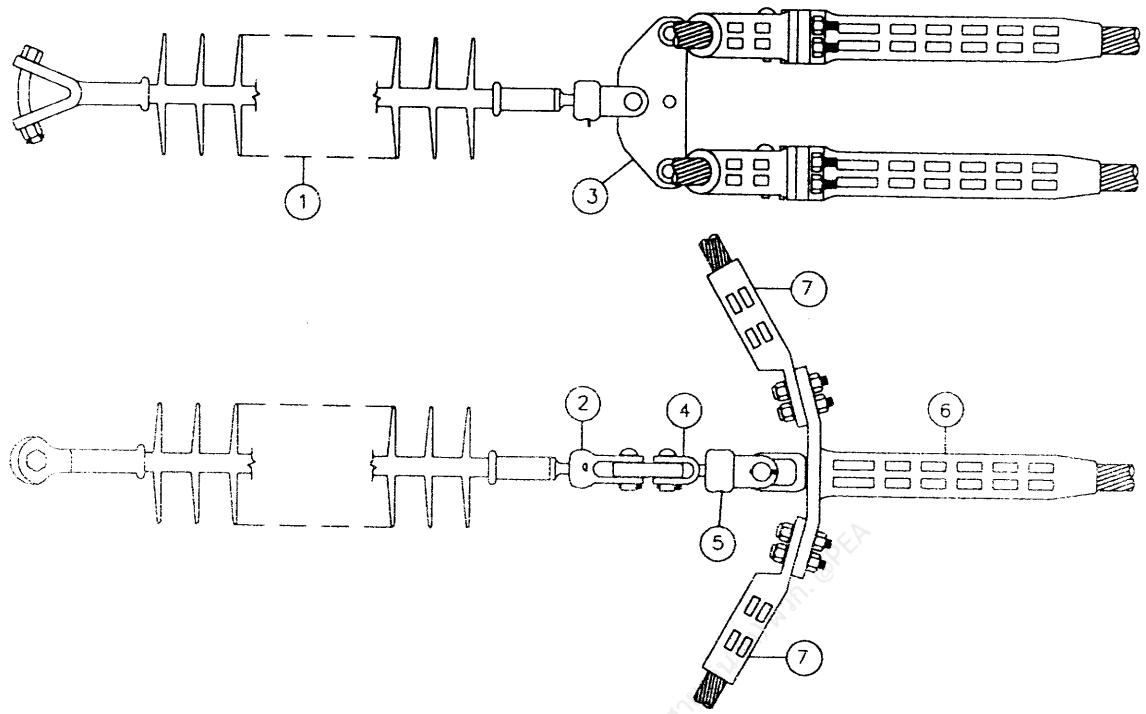

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET–CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL–CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET–CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์โค้งปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	2	1020430100 1020430102
7	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4–HOLE, FOR Al CONDUCTOR	4	1020420301 1020420303

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D–16


NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D–16 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1–015/50002 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO 5613

D – 191

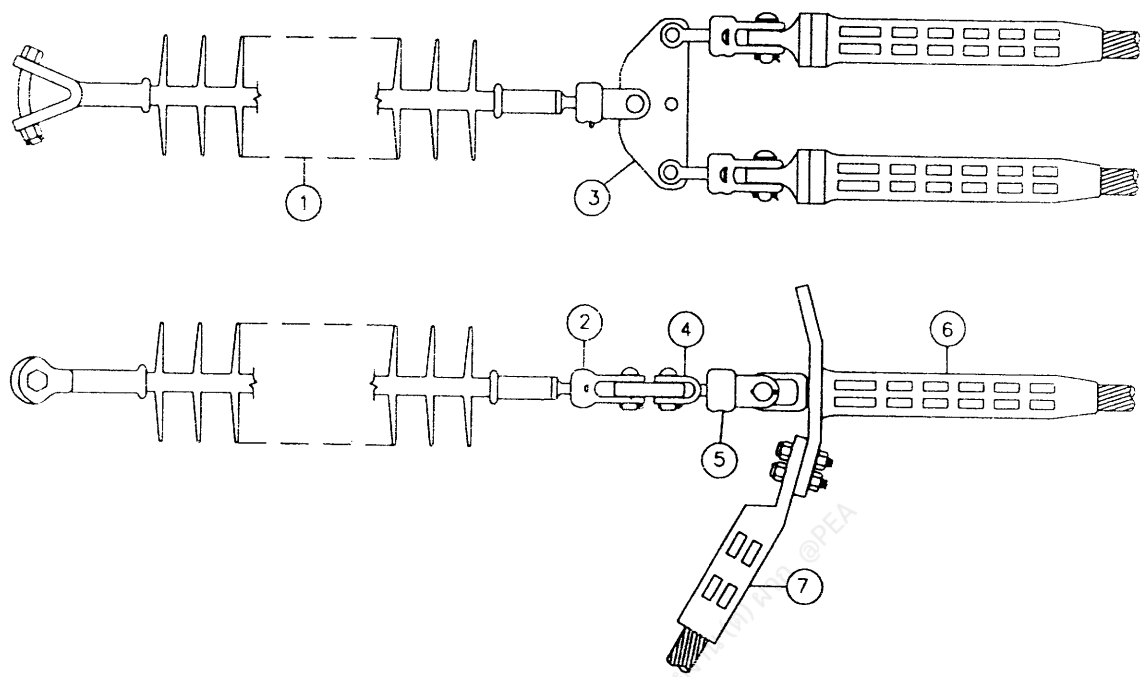

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 220 kN	1	1030020103
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ K SOCKET–CLEVIS, ANSI, TYPE K	1	1030140007
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL–CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140005
5	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET–CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
6	แคล้มป์ขั้วปลายสาย แบบบีบหัวตอคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	2	1020430100 1020430102
7	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4–HOLE, FOR Al CONDUCTOR	2	1020420301 1020420303


หมายเหตุ
การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D–16

NOTE
THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D–16

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1–015/50002 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 6 1 3

D – 19J

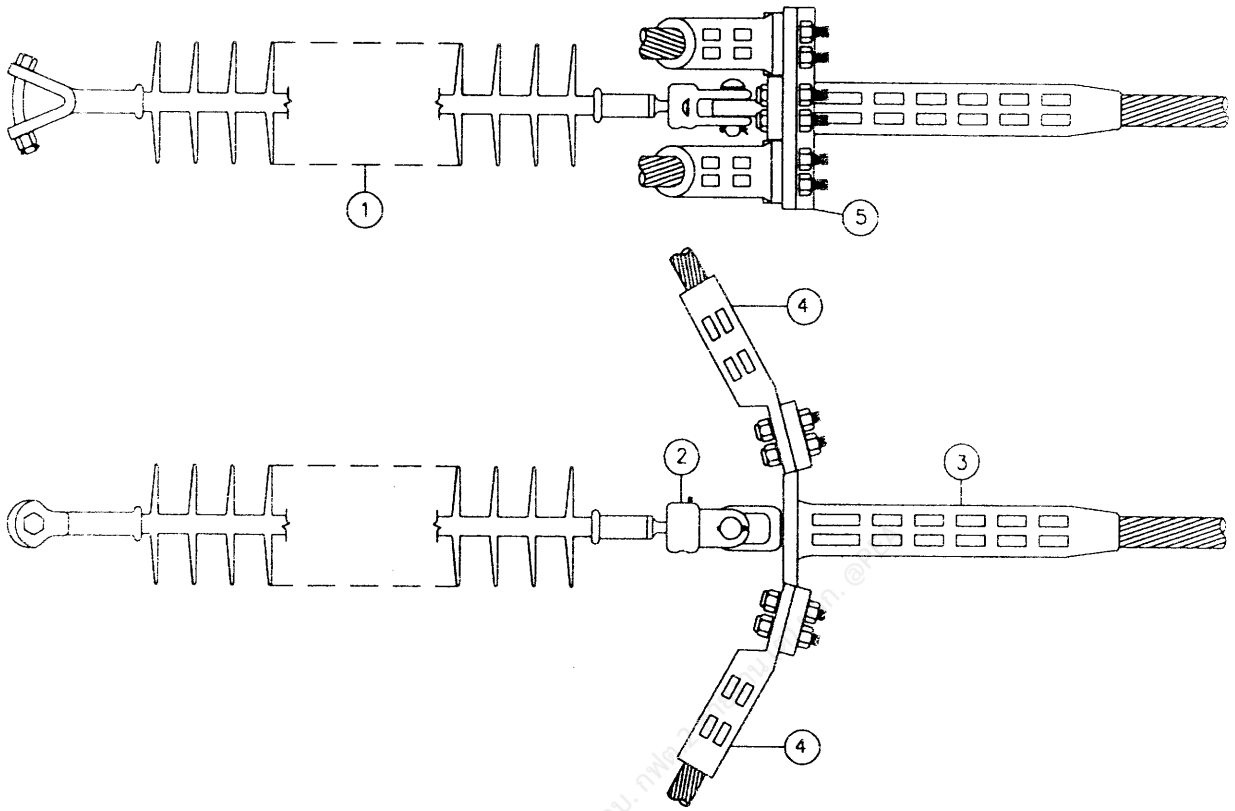

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1500-1600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NOMINAL SECTION LENGTH 1,500–1,600 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	1	1030020101
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET–CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140006
3	แคล้มป์โค้งปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, DOUBLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	1	1020430100 1020430102
4	หางปลาแบบ 15° เจาะ 4 รูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA 4–HOLE, FOR Al CONDUCTOR	4	1020420301 1020420303
5	แผ่นรองอะลูมิเนียมอัลลอยแบบตรง สำหรับต่อแผ่นรองเดี่ยวกับแผ่นรองคู่ชนิด 4 รู PAD COUPLER, AL–ALLOY, STRAIGHT–TYPE, FOR ONE TO TWO TERMINAL PAD, 4 HOLE NEMA	2	1020560201

หมายเหตุ

การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิตนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบ D–18

NOTE

THIS COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY CAN BE APPLIED AS THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY TYPE D–18 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 19 ม.ค. 2550 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	รายละเอียดที่ 19 การประกอบลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต DETAIL NO. 19 COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1–015/50002 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น