| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2406<br>3410 |
|---|---|

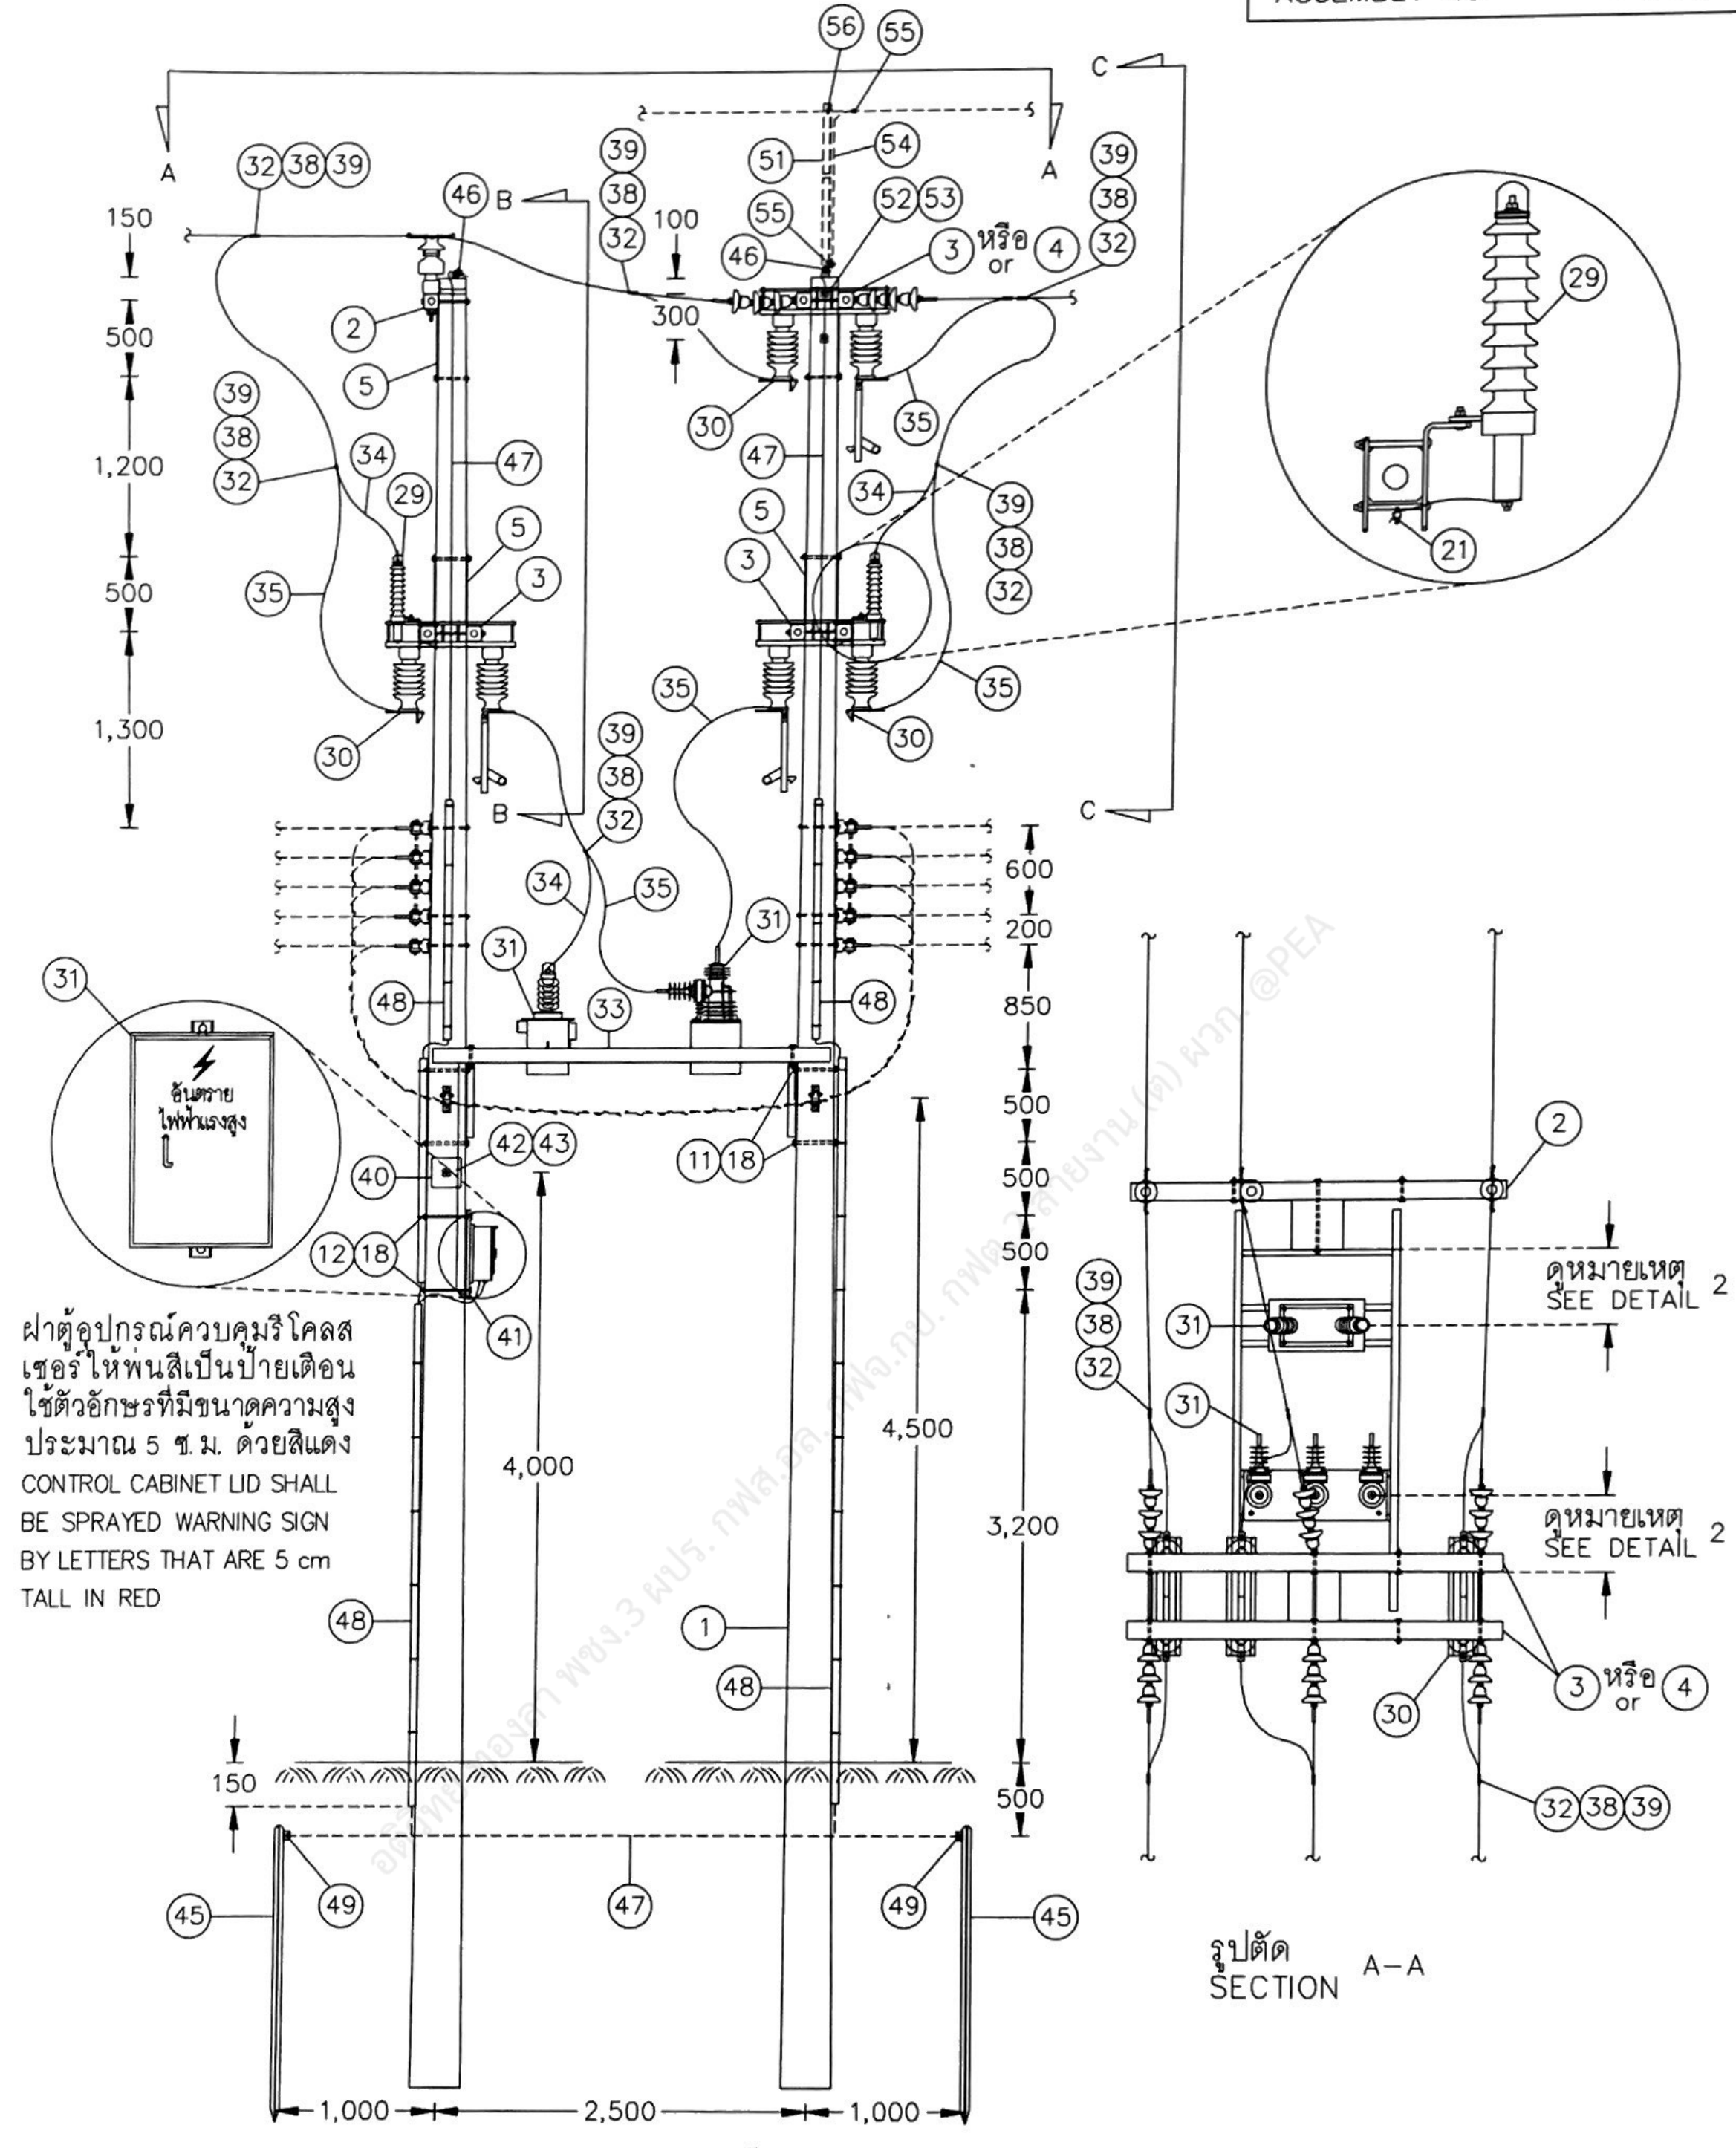

ฝาตู้อุปกรณ์ควบคุมรีโคลสเซอร์ให้พ่นสีเป็นป้ายเตือน ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดความสูงประมาณ 5 ซ.ม. ด้วยสีแดง
CONTROL CABINET LID SHALL BE SPRAYED WARNING SIGN BY LETTERS THAT ARE 5 cm TALL IN RED

รูปตัด SECTION A–A

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2566 (แทน)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA2–015/66002
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2406
ASSEMBLY NO. 3410

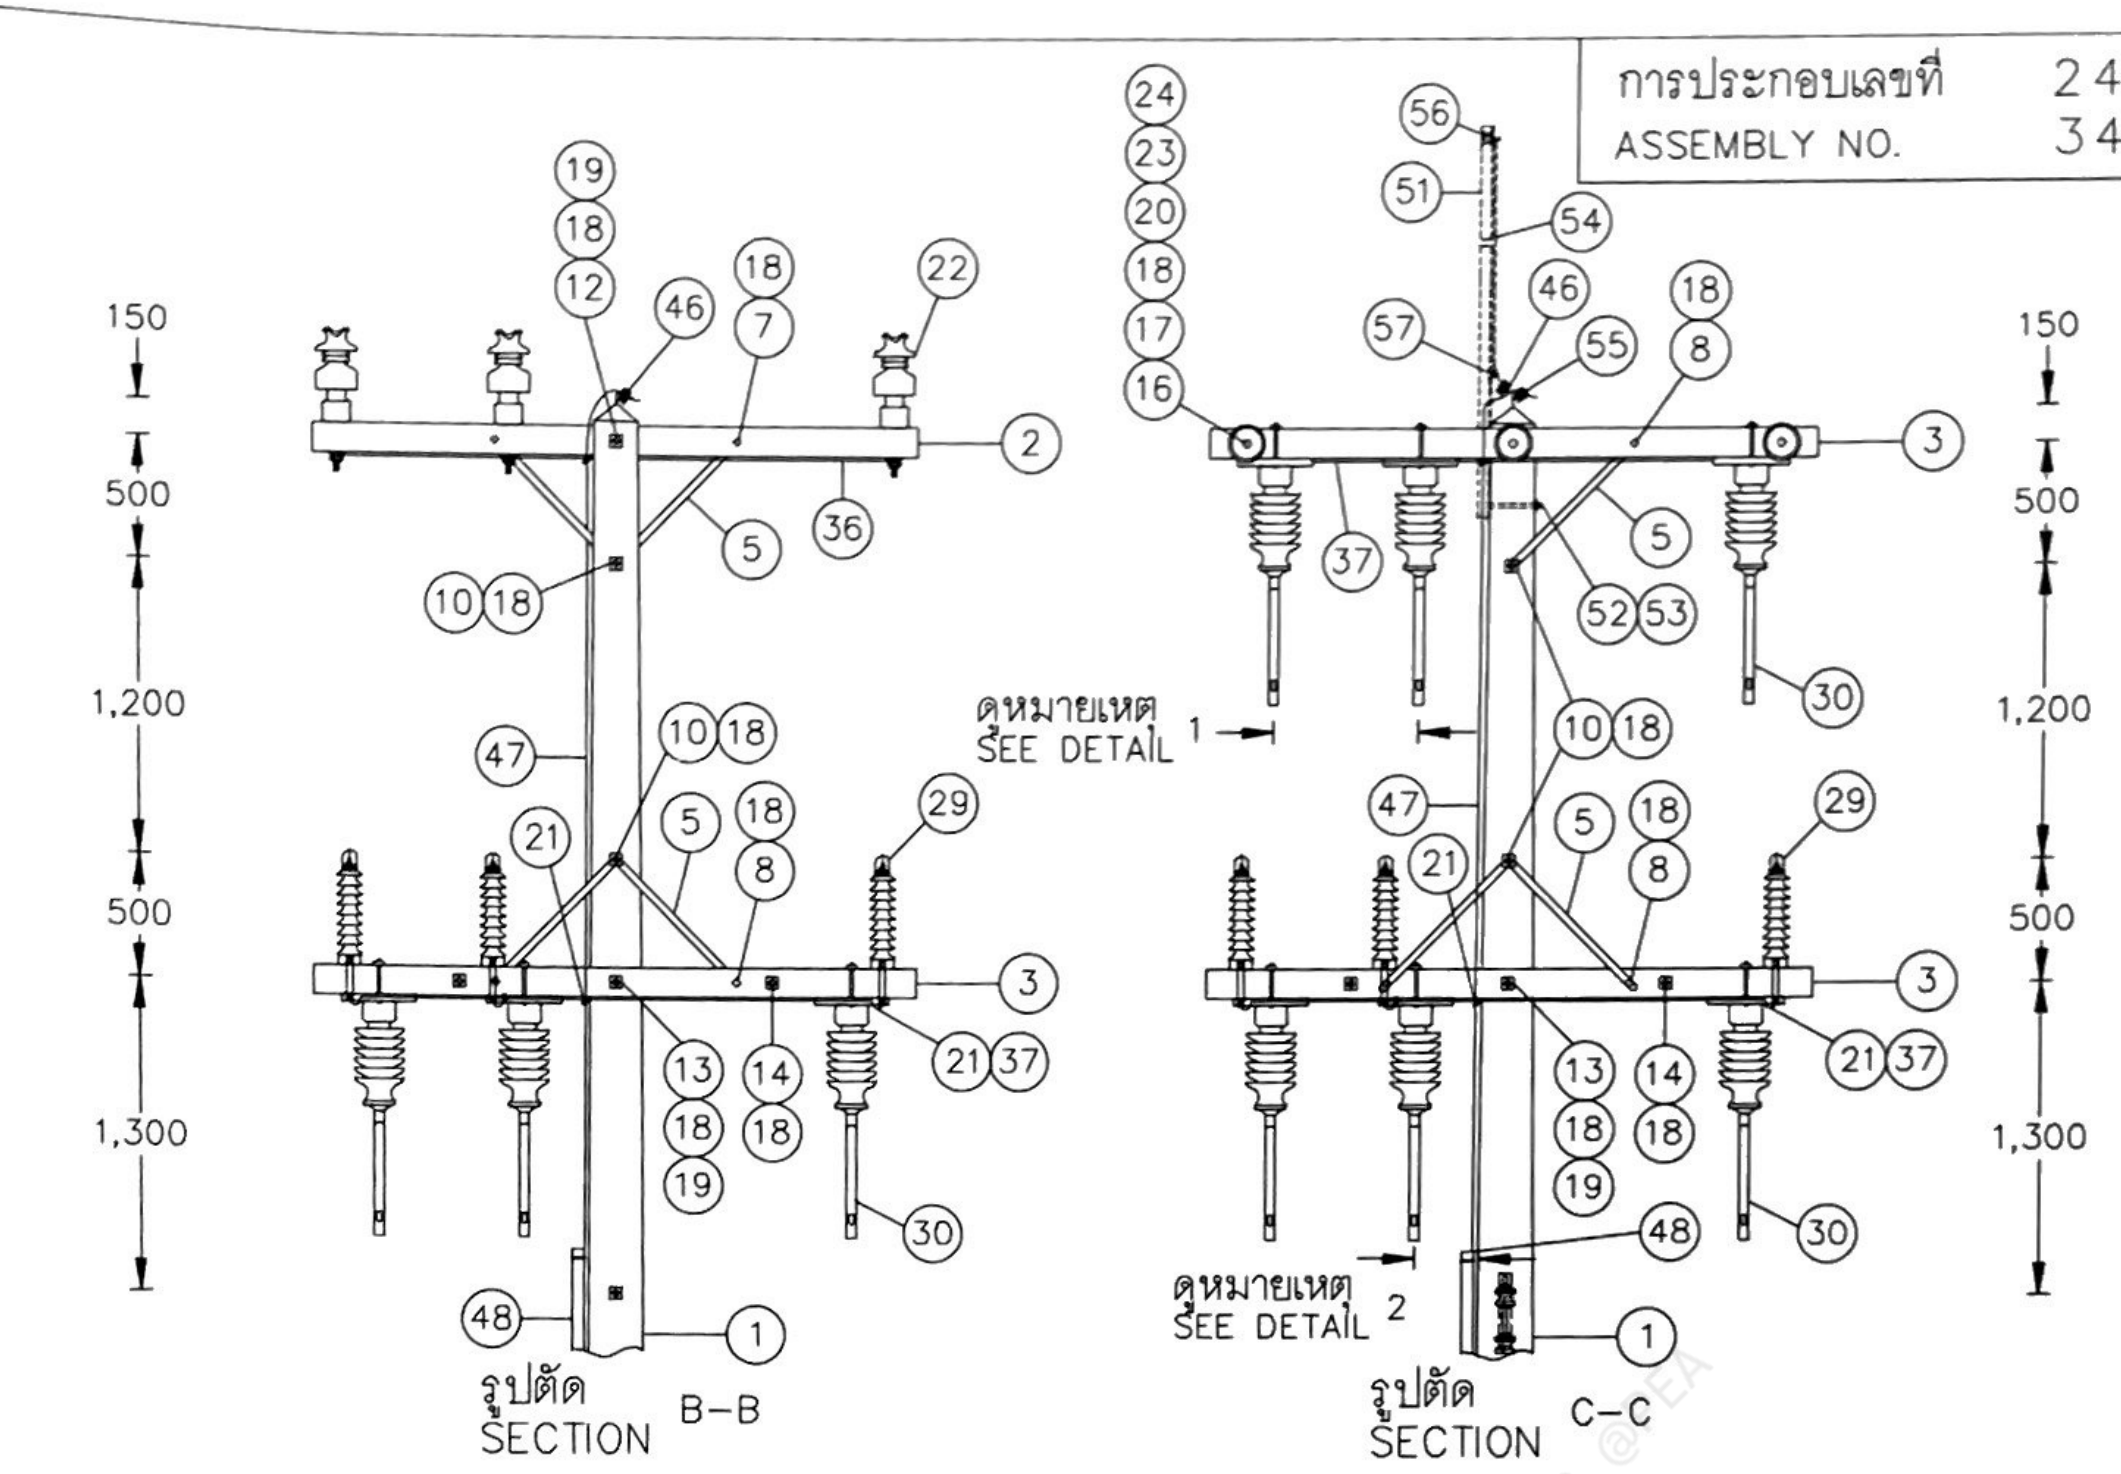

I การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่ กรณีระบบไฟฟ้า 1 วงจร
RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE, 1 CIRCUIT INSTALLATION

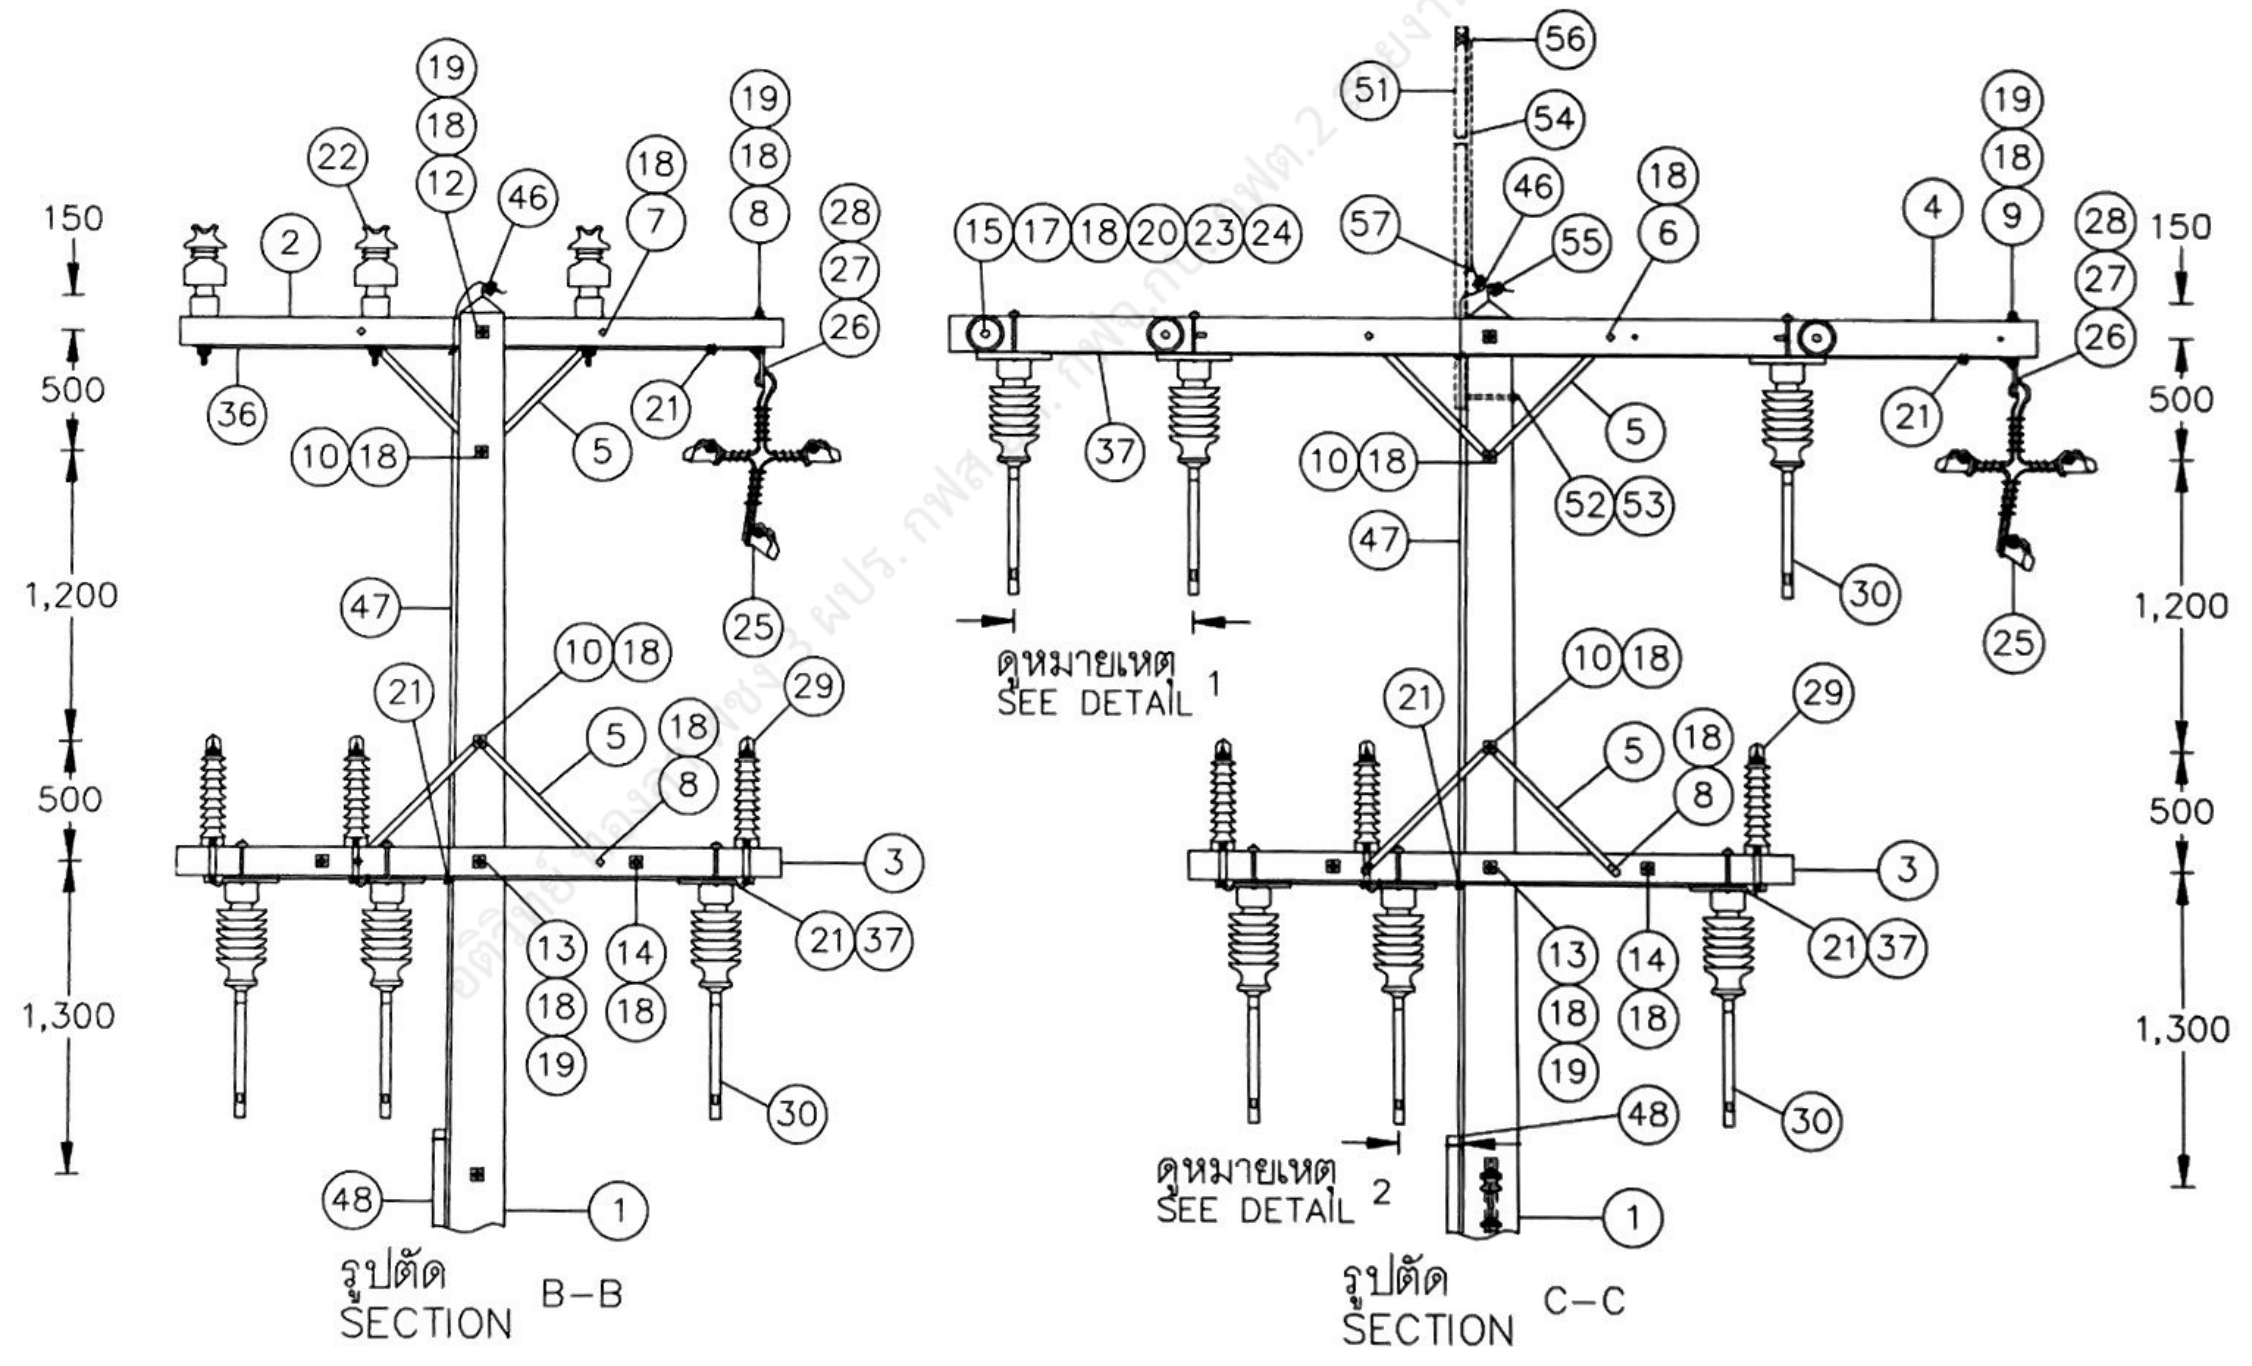

II การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่ กรณีระบบไฟฟ้า 2 วงจร
RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE, 2 CIRCUITS INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชนาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ ..........
วิศวกร ชนาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก ..........
ผู้อำนวยการกอง ..........
ผู้อำนวยการฝ่าย ..........

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .......... 22 ส.ค. 2566 (แทน)

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA2-015/66002
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2406
ASSEMBLY NO. 3410

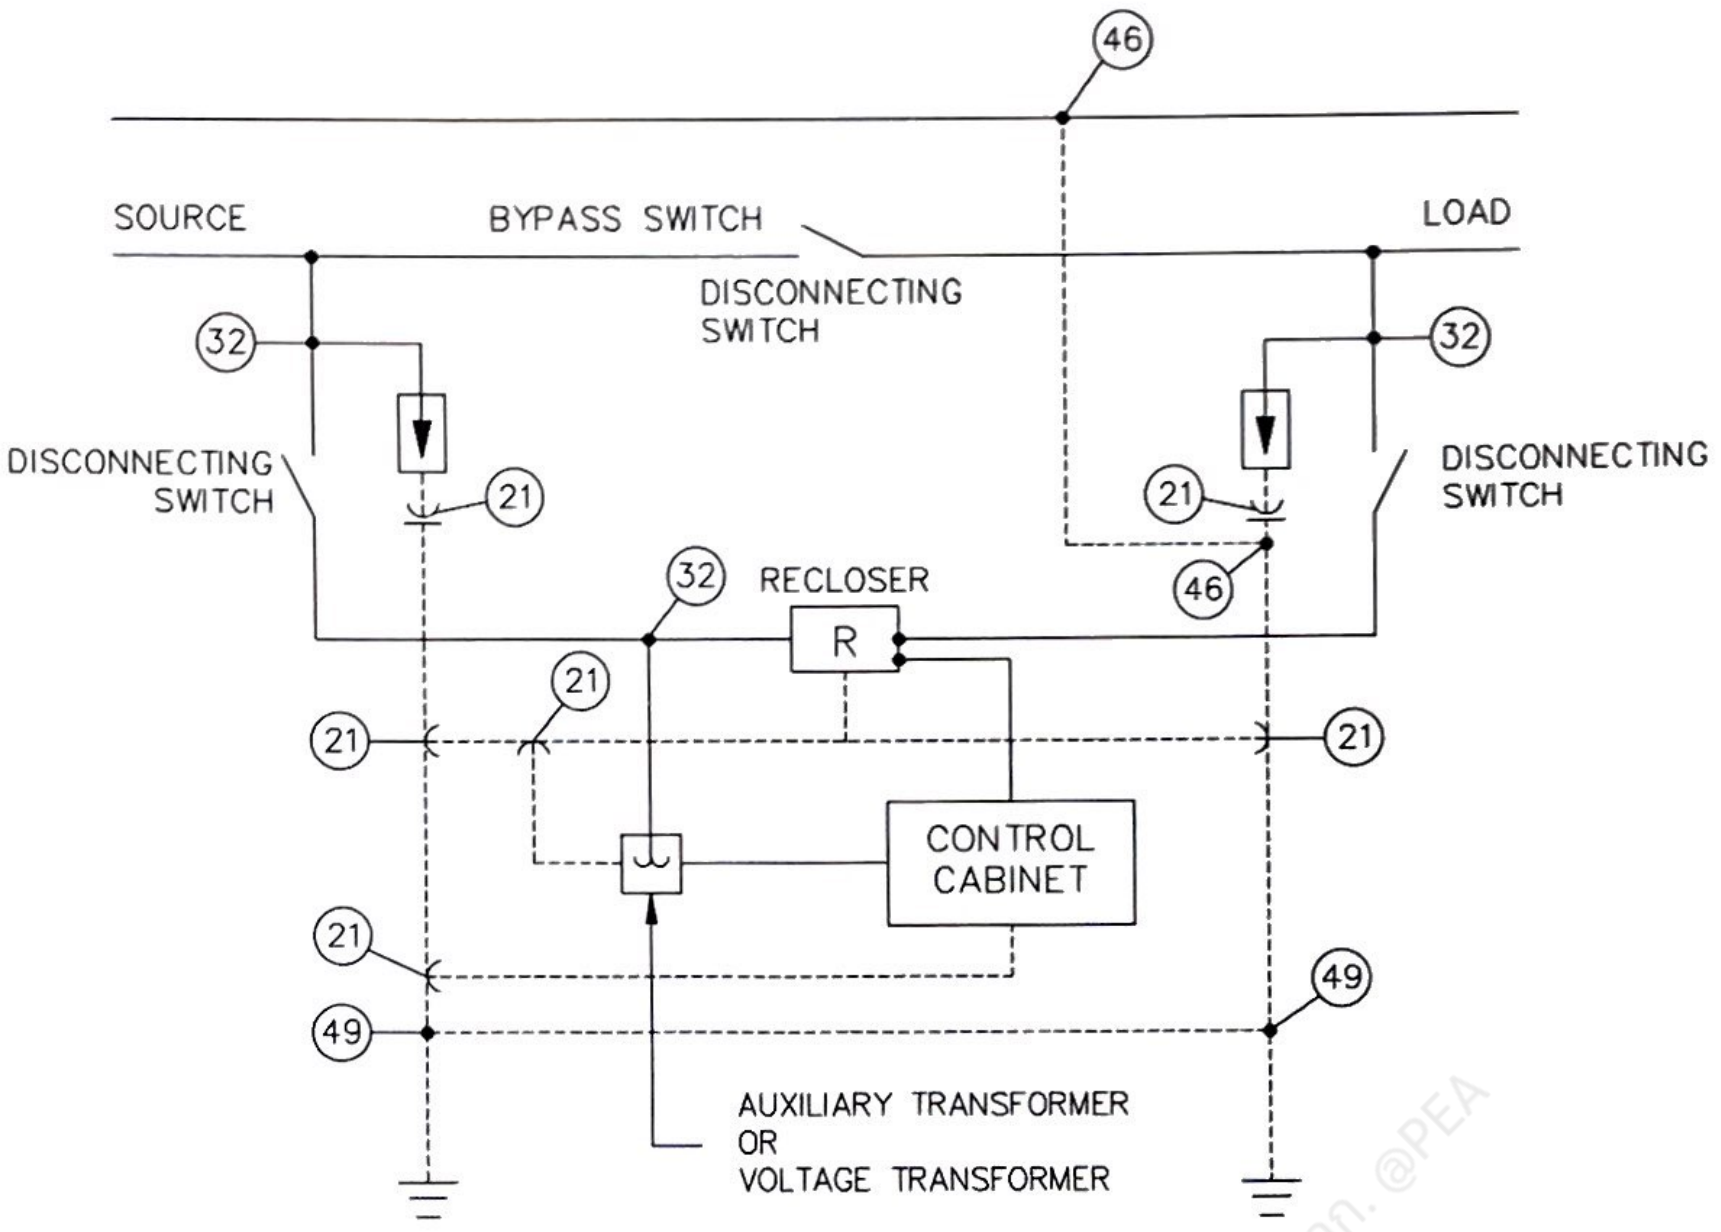

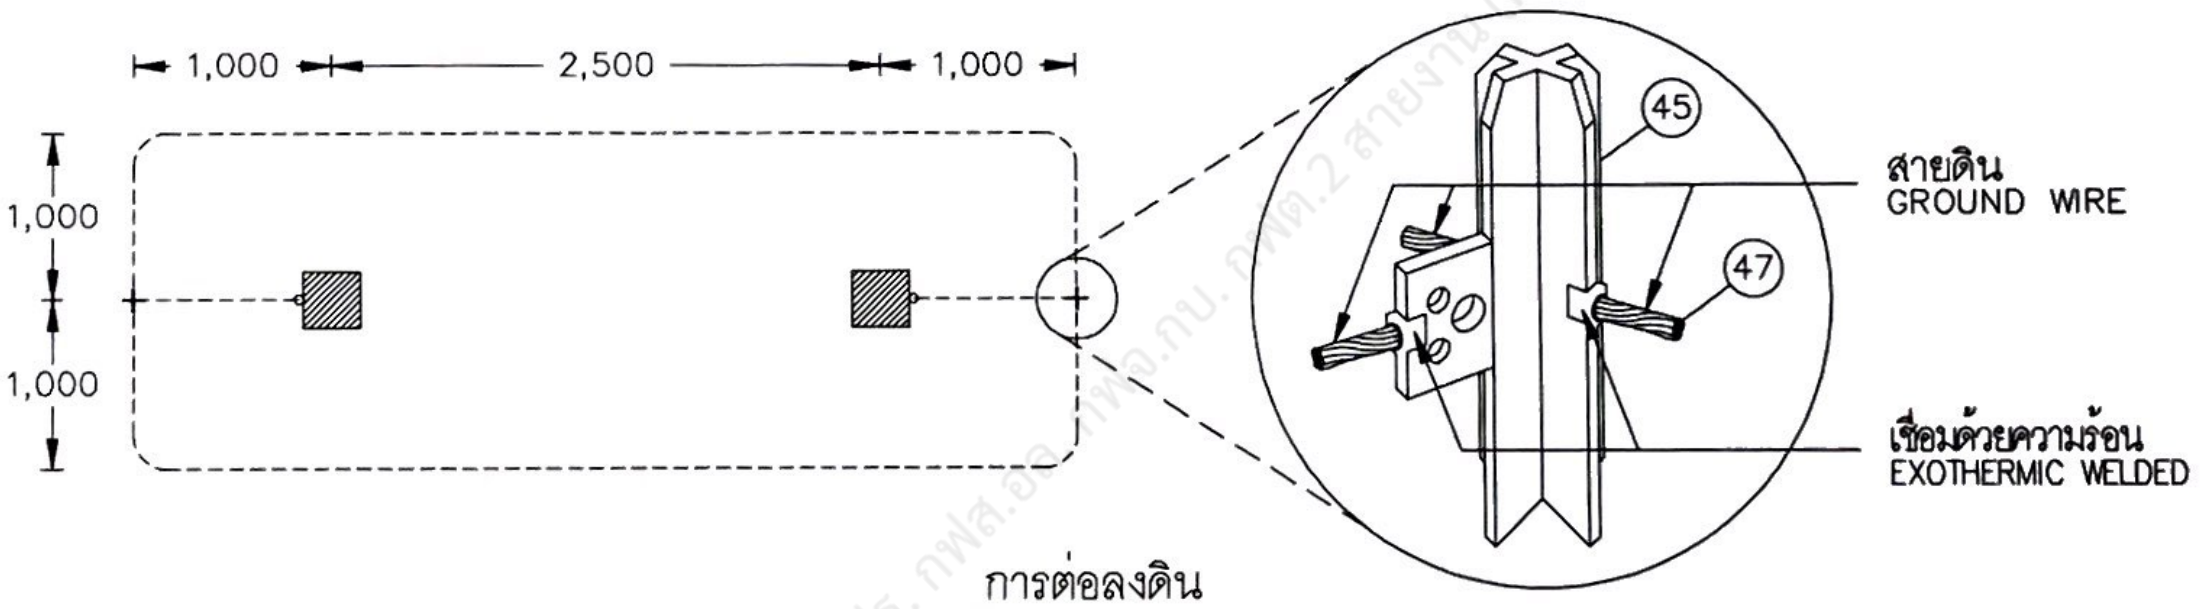

การต่อลงดิน
GROUNDING DIAGRAM

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน(ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2566 (แทน)

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2-015/66002
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 2406 3410

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| A | สำหรับการประกอบคอน คอร. และการติดตั้งรีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน<br>FOR CONCRETE POLE CROSS ARM ASSEMBLY AND RECLOSER&PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION | | | |
| 1 | เสาคอนกรีต 12.20 เมตร<br>POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG | 2 | 2 | 1000010012 |
| 2 | คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม สำหรับระบบ 22 kV<br>CROSSARM, SPUN PRESTRESSED, 100x100x2,500mm, FOR 22 kV SYSTEM | 1 | 1 | 1000110001 |
| | คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120x120x3,000 มม สำหรับระบบ 33 kV<br>CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADEND), 120x120x3,000mm, FOR 33 kV SYSTEM | | | 1000110002 |
| 3 | คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120x120x2,500 มม สำหรับระบบ 22 kV<br>CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADEND), 120x120x2,500mm, FOR 22 kV SYSTEM | 6 | 4 | 1000110004 |
| | คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120x120x3,000 มม สำหรับระบบ 33 kV<br>CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADEND), 120x120x3,000mm, FOR 33 kV SYSTEM | | | 1000110002 |
| 4 | คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5x10 มม ยาว 4,500 มม มอก 1227<br>CHANNEL STEEL CROSSARM 150x75x6.5x10 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227 | – | 2 | 1010000302 |
| 5 | เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม<br>BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm | 12 | 14 | 1010200001 |
| 6 | สลักเกลียว M 16x50 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x50 mm | – | 4 | 1010110404 |
| 7 | สลักเกลียว M 16x130 มม สำหรับระบบ 22 kV<br>BOLT, MACHINE M 16x130 mm, FOR 22 kV SYSTEM | 2 | 2 | 1010110200 |
| | สลักเกลียว M 16x170 มม. สำหรับระบบ 33 kV<br>BOLT, MACHINE M 16x170 mm FOR 33 kV SYSTEM | | | 1010110201 |
| 8 | สลักเกลียว M 16x170 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x170 mm | 10 | 9 | 1010110201 |
| 9 | สลักเกลียว M 16x200 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x200 mm | – | 1 | 1010110202 |
| 10 | สลักเกลียว M 16x250 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm | 4 | 5 | 1010110203 |
| 11 | สลักเกลียว M 16x300 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm | 4 | 4 | 1010110204 |
| 12 | สลักเกลียว M 16x350 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x350 mm | 4 | 4 | 1010110205 |
| 13 | สลักเกลียว M 16x500 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x500 mm | 2 | 2 | 1010110208 |
| 14 | สลักเกลียวตลอด M 16x500 มม.<br>BOLT, DOUBLE ARMING M 16x500 mm | 4 | 4 | 1010120002 |
| 15 | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x250 มม.<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x250 mm | – | 3 | 1010140002 |
| 16 | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม.<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm | 3 | – | 1010130001 |

กฟต.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ ........................
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก ........................
ผู้อำนวยการกอง ........................
ผู้อำนวยการฝ่าย ........................

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ........................ 22 ส.ค. 2566 (แทน)

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2-015/66002

แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2406<br>3410 |

# บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| A | สำหรับการประกอบคอน คอร. และการติดตั้งรีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน (ต่อ)<br>FOR CONCRETE POLE CROSS ARM ASSEMBLY AND RECLOSER&PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION (CON'T) | | | |
| 17 | นัทรูปห่วง M 16 DIN 582<br>NUT, EYE, M 16 DIN 582 | 3 | 3 | 1010180001 |
| 18 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø18 มม มอก 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS258 | 78 | 90 | 1010180100 |
| 19 | แหวนรองสปริง ขนาด 16 มม มอก 259<br>WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259 | 3 | 4 | 1010180301 |
| 20 | ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ ขนาดตามต้องการ<br>PREFORMED DEADEND, FOR AERIAL CABLE : SIZE AS REQUIRED | 6 | 6 | 1020260202-9 |
| 21 | ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 | 17 | 25 | 1010230000 |
| 22 | ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยก้านตรง 22 หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ<br>INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED | 3 | 3 | 1030010101-3 |
| 23 | ลูกถ้วยแขวน มอก 2623 แบบ ก หรือ แบบ ง (แบบ 52-1 หรือ 52-4)<br>INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 2623, TYPE A OR D (CLASS 52-1 OR 52-4) | 18 | 18 | 1030020000<br>1030020002 or |
| 24 | ทิมเบิลคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย<br>CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND | 6 | 6 | 1030140011 |
| 25 | เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ซเลน<br>CABLE SPACER, PORCELAIN | – | 2 | 1020440006<br>1020440007 or |
| | เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน พร้อมตะขอเหล็ก และห่วงรัดสาย<br>CABLE SPACER, POLYETHYLENE WITH IRON HOOK AND SNAP TIE | | | 1020440008<br>and<br>1020440119 |
| 26 | กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว<br>CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT | – | 2 | 1020440102 |
| 27 | ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์<br>LINK, CABLE SPACER | – | 2 | 1020440103 |
| 28 | ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4.0 มม<br>TIE, WIRE, Al, ø 4.0 mm. | – | ม<br>24<br>m | 1020200002 |
| 29 | กับดักเสิร์จแรงสูง 10 kA, 21 kV หรือ 24 kV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับระบบ 22 kV<br>SURGE ARRESTER, 10 kA, 21 kV OR 24 kV ; COMPLETE WITH ACCESSORIES, FOR 22 kV SYSTEM | 6 | 6 | 1040000001<br>1040000003 or |
| | กับดักเสิร์จแรงสูง 10 kA, 30 kV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับระบบ 33 kV<br>SURGE ARRESTER, 10 kA, 30 kV ; COMPLETE WITH ACCESSORIES, FOR 33 kV SYSTEM | | | 1040000101 |
| 30 | สวิตช์ตัดตอนแรงสูง หนึ่งขา 22 kV ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย<br>SWITCH, DISCONNECTING, SINGLE POLE, 22 kV, DISTRIBUTION, COMP. WITH MOUNTING ACCESSORIES | 9 | 9 | 1040050000 |
| | สวิตช์ตัดตอนแรงสูง หนึ่งขา 33 kV ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย<br>SWITCH, DISCONNECTING, SINGLE POLE, 33 kV, DISTRIBUTION, COMP. WITH MOUNTING ACCESSORIES | | | 1040050100 |
| 31 | รีโคลสเซอร์ 22 kV หรือ 33 kV ชนิดฉนวนแข็ง พร้อมหม้อแปลงแรงดัน คอนโทรลเคเบิล และตู้ควบคุม<br>SOLID DIELECTRIC INSULATED RECLOSER 22 kV OR 33 kV COMPLETE WITH VOLTAGE TRANSFORMER, CONTROL CABLE AND REMOTE CONTROL CABINET | ชุด<br>1<br>set | | 1040080004<br>1040073015<br>1040080302<br>1040080103 or<br>1040073016<br>1040080302 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ...–...<br>ถูกแทนโดยแบบ ...–... |
| ผู้เขียน ...ชณภัทร์ สว่างศรี...<br>ผู้สำรวจ ......<br>วิศวกร ...ชณภัทร์ สว่างศรี...<br>หัวหน้าแผนก ......<br>ผู้อำนวยการกอง ......<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ...... | ผู้ว่าการ ......... 22 ส.ค. 2566 (แทน)<br>การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่<br>ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV | เขียนเสร็จวันที่ ...5 ก.ค. 66...<br>แก้แบบวันที่ ...–...<br>มิติเป็น ...มิลลิเมตร...<br>มาตราส่วน ...–... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>–<br>...... | RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE<br>FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM | แบบเลขที่ SA2-015/66002<br>แผ่นที่ ..5.. ของจำนวน ..7.. แผ่น |

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่ | 2406 |
| ASSEMBLY NO. | 3410 |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| | | I | II | |
| A | สำหรับการประกอบคอน คอร. และการติดตั้งรีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน (ต่อ)<br>FOR CONCRETE POLE CROSS ARM ASSEMBLY AND RECLOSER&PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION (CON'T) | | | |
| 32 | พีจี.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70–185 ตร.มม<br>CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, AL, 70–185 mm$^2$ | 21 | 21 | 1020300103 |
| 33 | ที่แขวนรีโคลสเซอร์กับเสาคู่ สำหรับรีโคลสเซอร์ 22 kV หรือ 33 kV ชนิดฉนวนแข็ง<br>DOUBLE-POLE MOUNTING FRAME FOR SOLID DIELECTRIC INSULATED RECLOSER 22 kV OR 33 kV | 1 | 1 | 1040080300 |
| 34 | เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 22 kV ขนาด 50 ตร.มม<br>AERIAL CABLE, AL, 22 kV ; SIZE 50 mm$^2$ | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | 1020050000 |
| | เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ตร.มม<br>AERIAL CABLE, AL, 33 kV ; SIZE 50 mm$^2$ | | | 1020050100 |
| 35 | เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 22 kV ขนาด 185 ตร.มม<br>AERIAL CABLE, AL, 22 kV ; SIZE 185 mm$^2$ | ม<br>40<br>m | ม<br>40<br>m | 1020050004 |
| | เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 185 ตร.มม<br>AERIAL CABLE, AL, 33 kV ; SIZE 185 mm$^2$ | | | 1020050104 |
| 36 | ลวดเหล็กกลม ø 4 มม. มอก. 71 (น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก./ม.)<br>WIRE, STEEL, SOLID, ø 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m) | ม<br>4<br>m | ม<br>4<br>m | 1010100000 |
| 37 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm$^2$, TIS 404 | ม<br>12<br>m | ม<br>16<br>m | 1010100004 |
| 38 | เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'<br>ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE : SIZE 3/4"x30' | ม้วน<br>6<br>rolls | ม้วน<br>6<br>rolls | 1020180008 |
| 39 | เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม ยาว 20 ม<br>TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 20 m LONG | ม<br>22<br>m | ม<br>22<br>m | 1020180002 |
| 40 | แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม<br>METER PLATE, SIZE 2x20x20 cm | 1 | 1 | 1060100000 |
| 41 | แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม.<br>METER PLATE, SIZE 2x20x120 cm | 1 | 1 | 1060100002 |
| 42 | เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม) ช่วงระยะ 50 ซ.ม<br>CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT.50 cm INTERVALS | ม<br>1<br>m | ม<br>1<br>m | 1020200000 |
| 43 | ตะปูหัวกลมแบน ø1 มม. ยาว 15–20 มม มอก.113<br>NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE, ø1 mm, 15–20 mm LONG, TIS 113 | 4 | 4 | – |
| 44 | | | | |
| B | สำหรับการต่อลงดิน<br>FOR GROUNDING INSTALLATION | | | |
| 45 | หลักดิน 60x60x5 มม ยาว 2,000 มม.<br>GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm. LONG | 2 | 2 | 1010220002 |
| 46 | แคล้มป์ สลัก 2 ตัว<br>CLAMP, DOUBLE BOLTS | 2 | 2 | 1010230012 |
| 47 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm$^2$, TIS 404 | 35 | 35 | 1010100004 |

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ ..........
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก ..........
ผู้อำนวยการกอง ..........
ผู้อำนวยการฝ่าย ..........

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .......... 22 ส.ค. 2566 (แทน)

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2–015/66002
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2406<br>3410 |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่<br>ITEM | รายละเอียด<br>DESCRIPTION | จำนวน REQ'D<br>I | <br>II | วัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| B | สำหรับการต่อลงดิน (ต่อ)<br>FOR GROUNDING INSTALLATION (CON'T) | | | |
| 48 | ท่อ พี.วี.ซี แข็งขนาด ø20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด<br>CONDUIT, PVC RIGID, ø20x4,000 mm, COMP. WITH FIXING ACCESSORIES | 2 | 2 | 1080040002 |
| 49 | จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน<br>EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD | 6 | 6 | 9090011007 |
| 50 | | | | |
| C | สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า<br>FOR OHGW INSTALLATION | | | |
| 51 | เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2.25 ม มอก1227 ตารางที่ 6<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm. 2.25 m LONG, TIS 1227, TABLE 6 | 1 | 1 | 1010000100 |
| 52 | สลักเกลียว M 16x250 มม.<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm | 2 | 2 | 1010110203 |
| 53 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS258 | 4 | 4 | 1010180100 |
| 54 | ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm², TIS 404 | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | 1010100002 |
| 55 | แคล้มป์ สลัก 2 ตัว<br>CLAMP, DOUBLE BOLTS | 2 | 2 | 1010230012 |
| 56 | กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152<br>GROUND WIRE CLAMP, J 1152 | 1 | 1 | 1010230205 |
| 57 | ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 | 1 | 1 | 1010230000 |
| 58 | | | | |

**หมายเหตุ**

1. ระยะห่างระหว่างดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ ต้องไม่น้อยกว่า 573 มม สำหรับระบบ 33 kV และ 453 มม สำหรับระบบ 22 kV
2. ระยะห่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับโครงสร้างอื่นๆ ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในแบบการประกอบเลขที่ 9301
3. ให้พาดสายระบบจำหน่ายแรงต่ำแบบพันร่วมหลายสาย หรือตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ ทั้งนี้ให้ดูระยะตามแบบประกอบเลขที่ 9301

**NOTE**

1. THE DISTANCE BETWEEN DISCONNECTING SWITCHES SHALL NOT BE LESS THAN 573 mm FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM AND 453 mm FOR 22 kV DISTRIBUTION SYSTEM .
2. THE DISTANCE BETWEEN LIVE PARTS AND OTHER STRUCTURES SHALL BE ACCORDING TO ASSEMBLY No. 9301 .
3. LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLED BY MULTIPLEX CABLE OR ISOLATE CIRCUIT . THE DISTANCE SHALL BE ACCORDING TO ASSEMBLY No. 9301 .

กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ –<br>ถูกแทนโดยแบบ – |
| ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี<br>ผู้สำรวจ<br>วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2566(แทน) | เขียนเสร็จวันที่ 5 ก.ค. 66<br>แก้แบบวันที่ – |
| | การติดตั้งรีโคลสเซอร์ บนเสาคู่<br>ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV | มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | RECLOSER INSTALLATION ON DOUBLE POLE<br>FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM | แบบเลขที่ SA2-015/66002<br>แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น |