
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0547

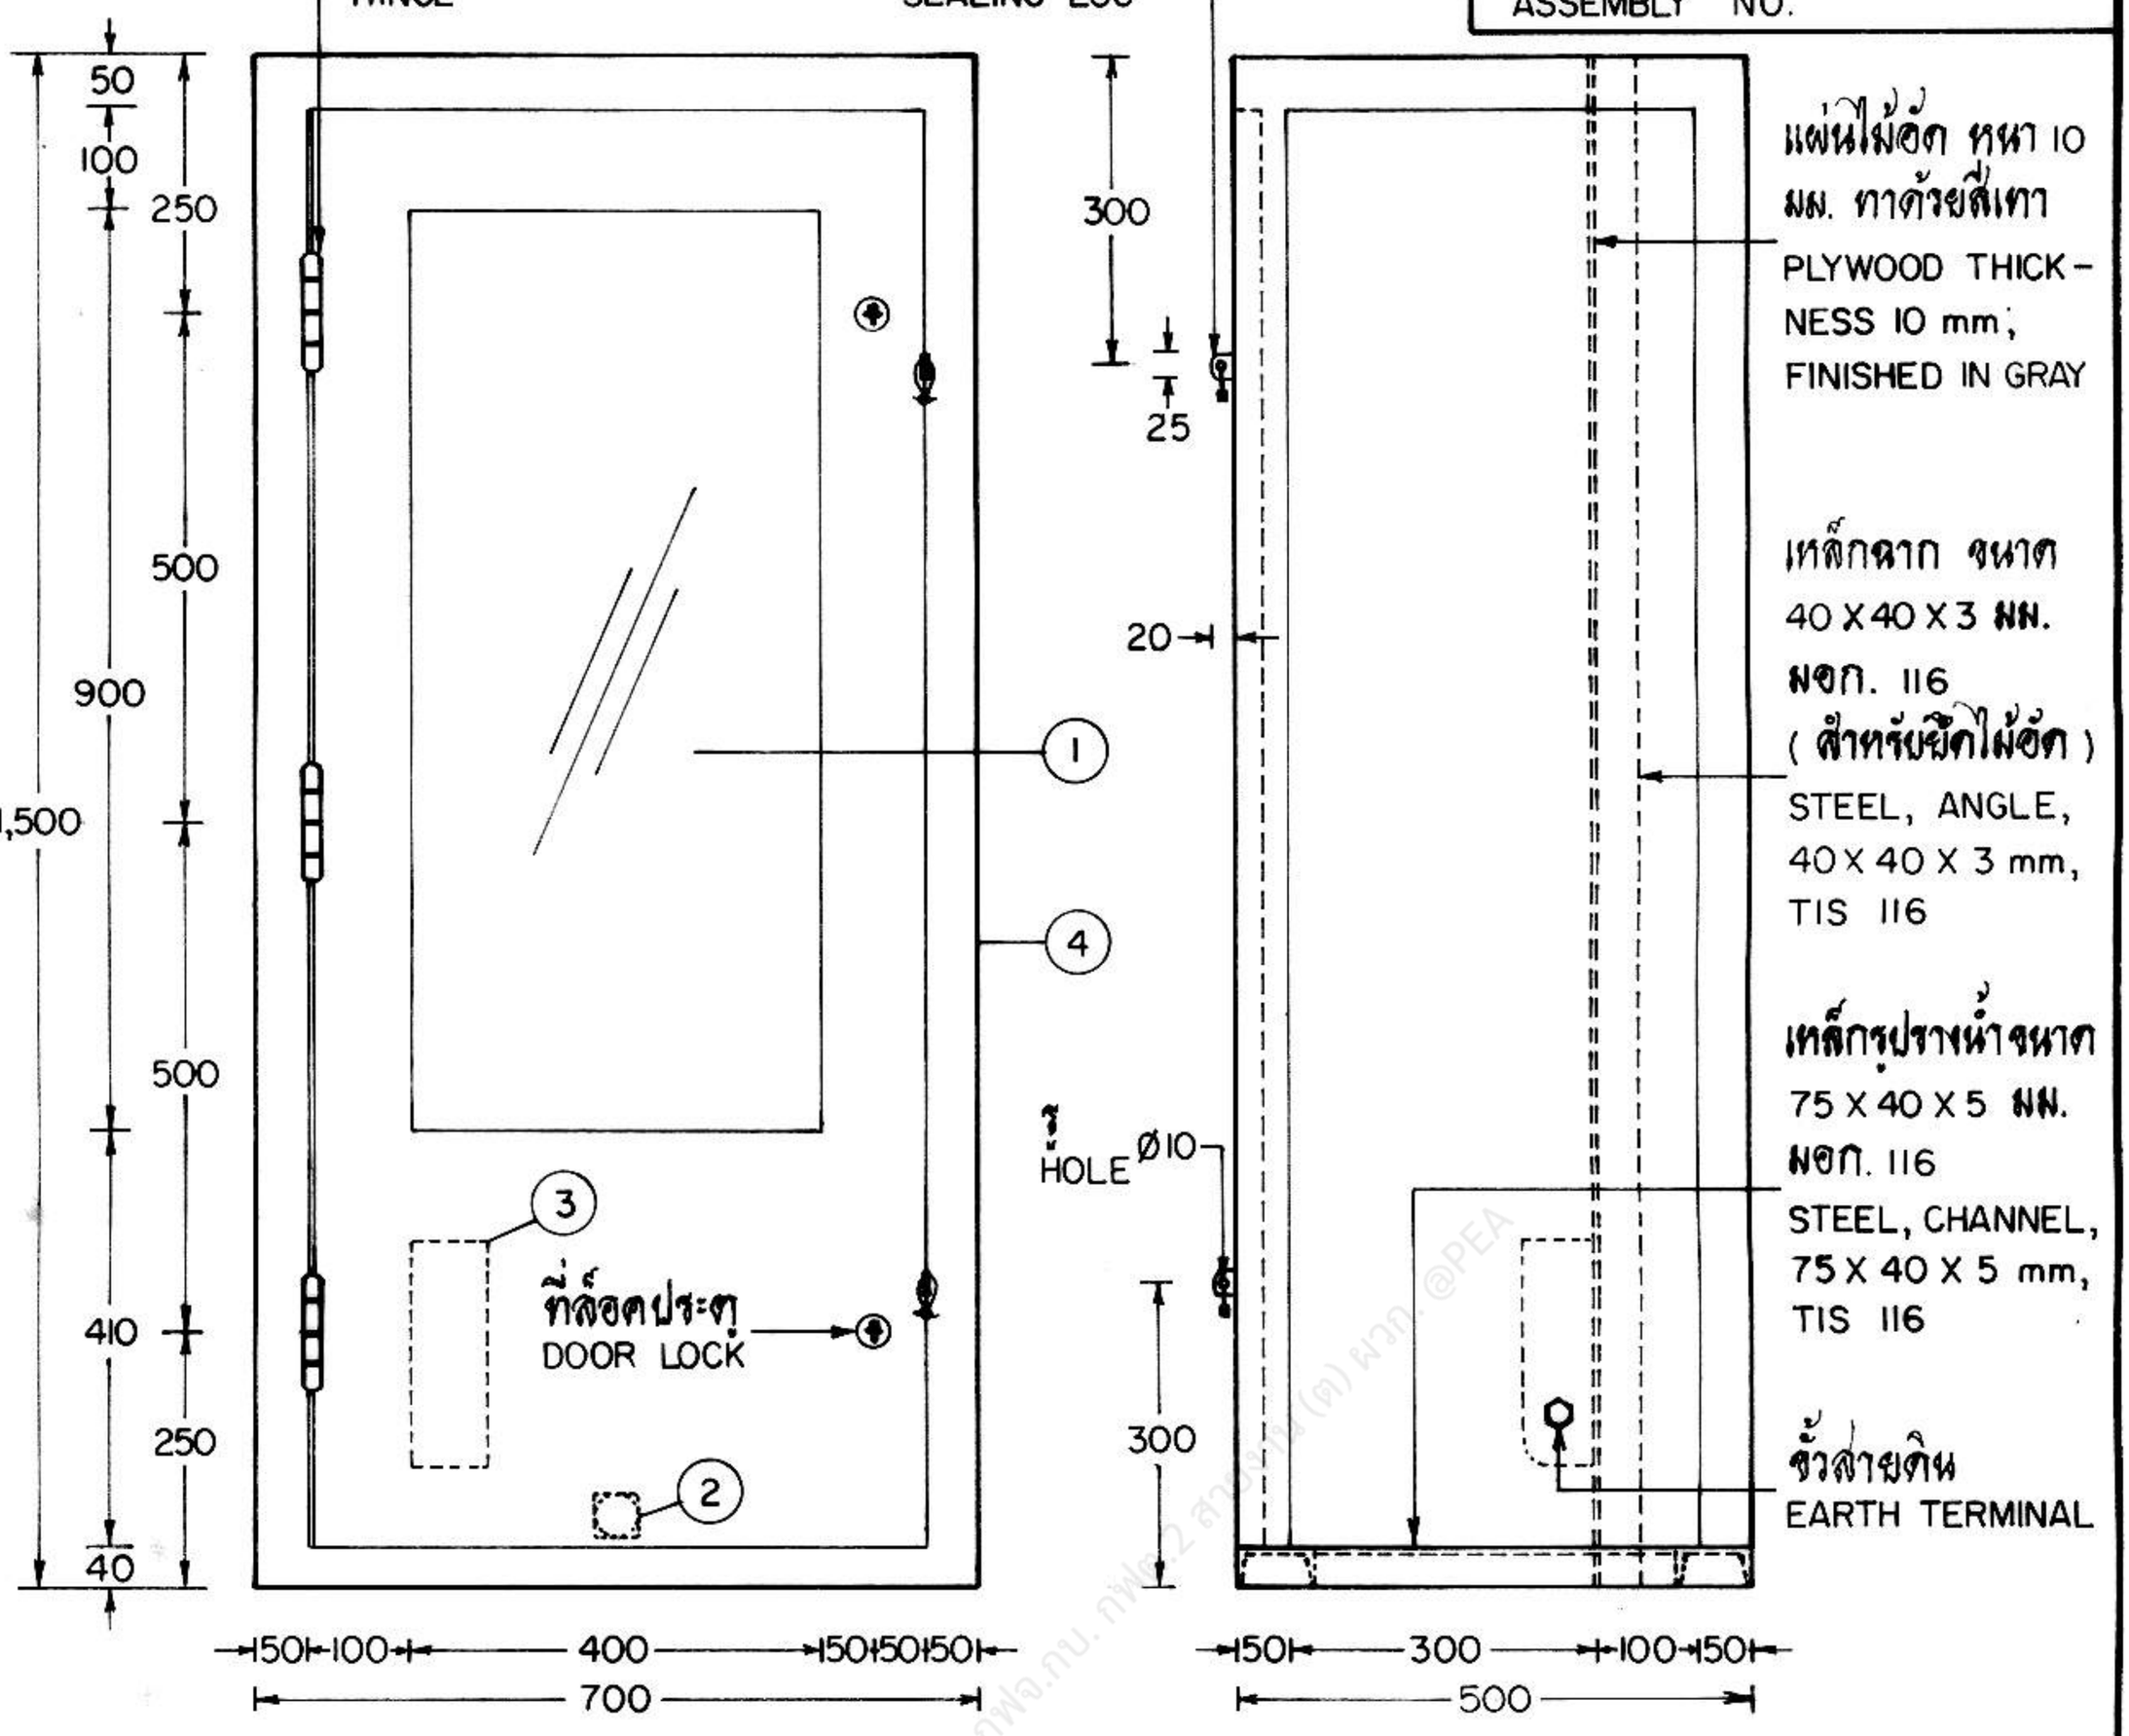

รายละเอียด

1. กระจกใส หนา 5 มม.
2. ฐานฟิวส์ใช้ภายในอาคาร พร้อมคาร์ทริดจ์ฟิวส์ ขนาด 5 แอมป์
3. กล่องต่อสายไฟฟ้า 600 โวลต์ สำหรับสายทองแดง ขนาด 2.5 - 4 ต.มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 76 ขั้ว
4. ตู้ทำด้วยแผ่นเหล็ก หนาอย่างน้อย 2 มม. พร้อมทั้งทาด้วยสีกันสนิม และทาทับด้วยสีเทา

DETAILS

1. CLEAR GLASS THICKNESS 5 mm .
2. FUSE BASE, INDOOR TYPE, WITH CARTRIDGE FUSE 5 AMP .
3. TERMINAL BLOCK FOR COPPER CABLE 600 V SIZE 2.5 – 4 mm^2, NUMBER OF TERMINALS NOT LESS THAN 76 .
4. STEEL PLATE THICKNESS NOT LESS THAN 2 mm, PAINTED WITH ANTI – FERROUS COAT AND FINISHED IN GRAY.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.ค. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 12.5
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ก.ย. 2533 ตู้ใส่ปรินเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย	
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	AVERAGE DEMAND PRINTER CABINET	แบบเลขที่ SAL-015/33024 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

24 ก.ย. 2533